

B	Mise à Jour	19/10/2015	G.D.		
A	Mise à Jour	17/08/2015	G.D.		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

REALISATION TABLEAU ET SCHEMAS

DIMATEQ Guadeloupe

Rue Alfred Lumière Z.I. De Jarry
97122 Baie-Mahault Guadeloupe

Tél:05.90.26.85.87

Fax:05.90.26.85.90

DESSINE: Gaza D.

VERIFIE:

CABLE:

DATE DE CREATION: 19.05.2015

ENTREPRISE D'INSTALLATION

PRESTELC

Impasse les Palétuviers Imm. la Verderie
Z.I. - 97122 Baie-Mahault

Tél:05.90.60.90.13

Fax:05.90.60.90.17

NOM D'AFFAIRE

RECTORAT DE LA GUADELOUPE BÂT. 5 - COFFRET CLIM.

Schéma électrique

Page de garde


DOCUMENT N°:

1 / 5


CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE

Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

[illegible][illegible]

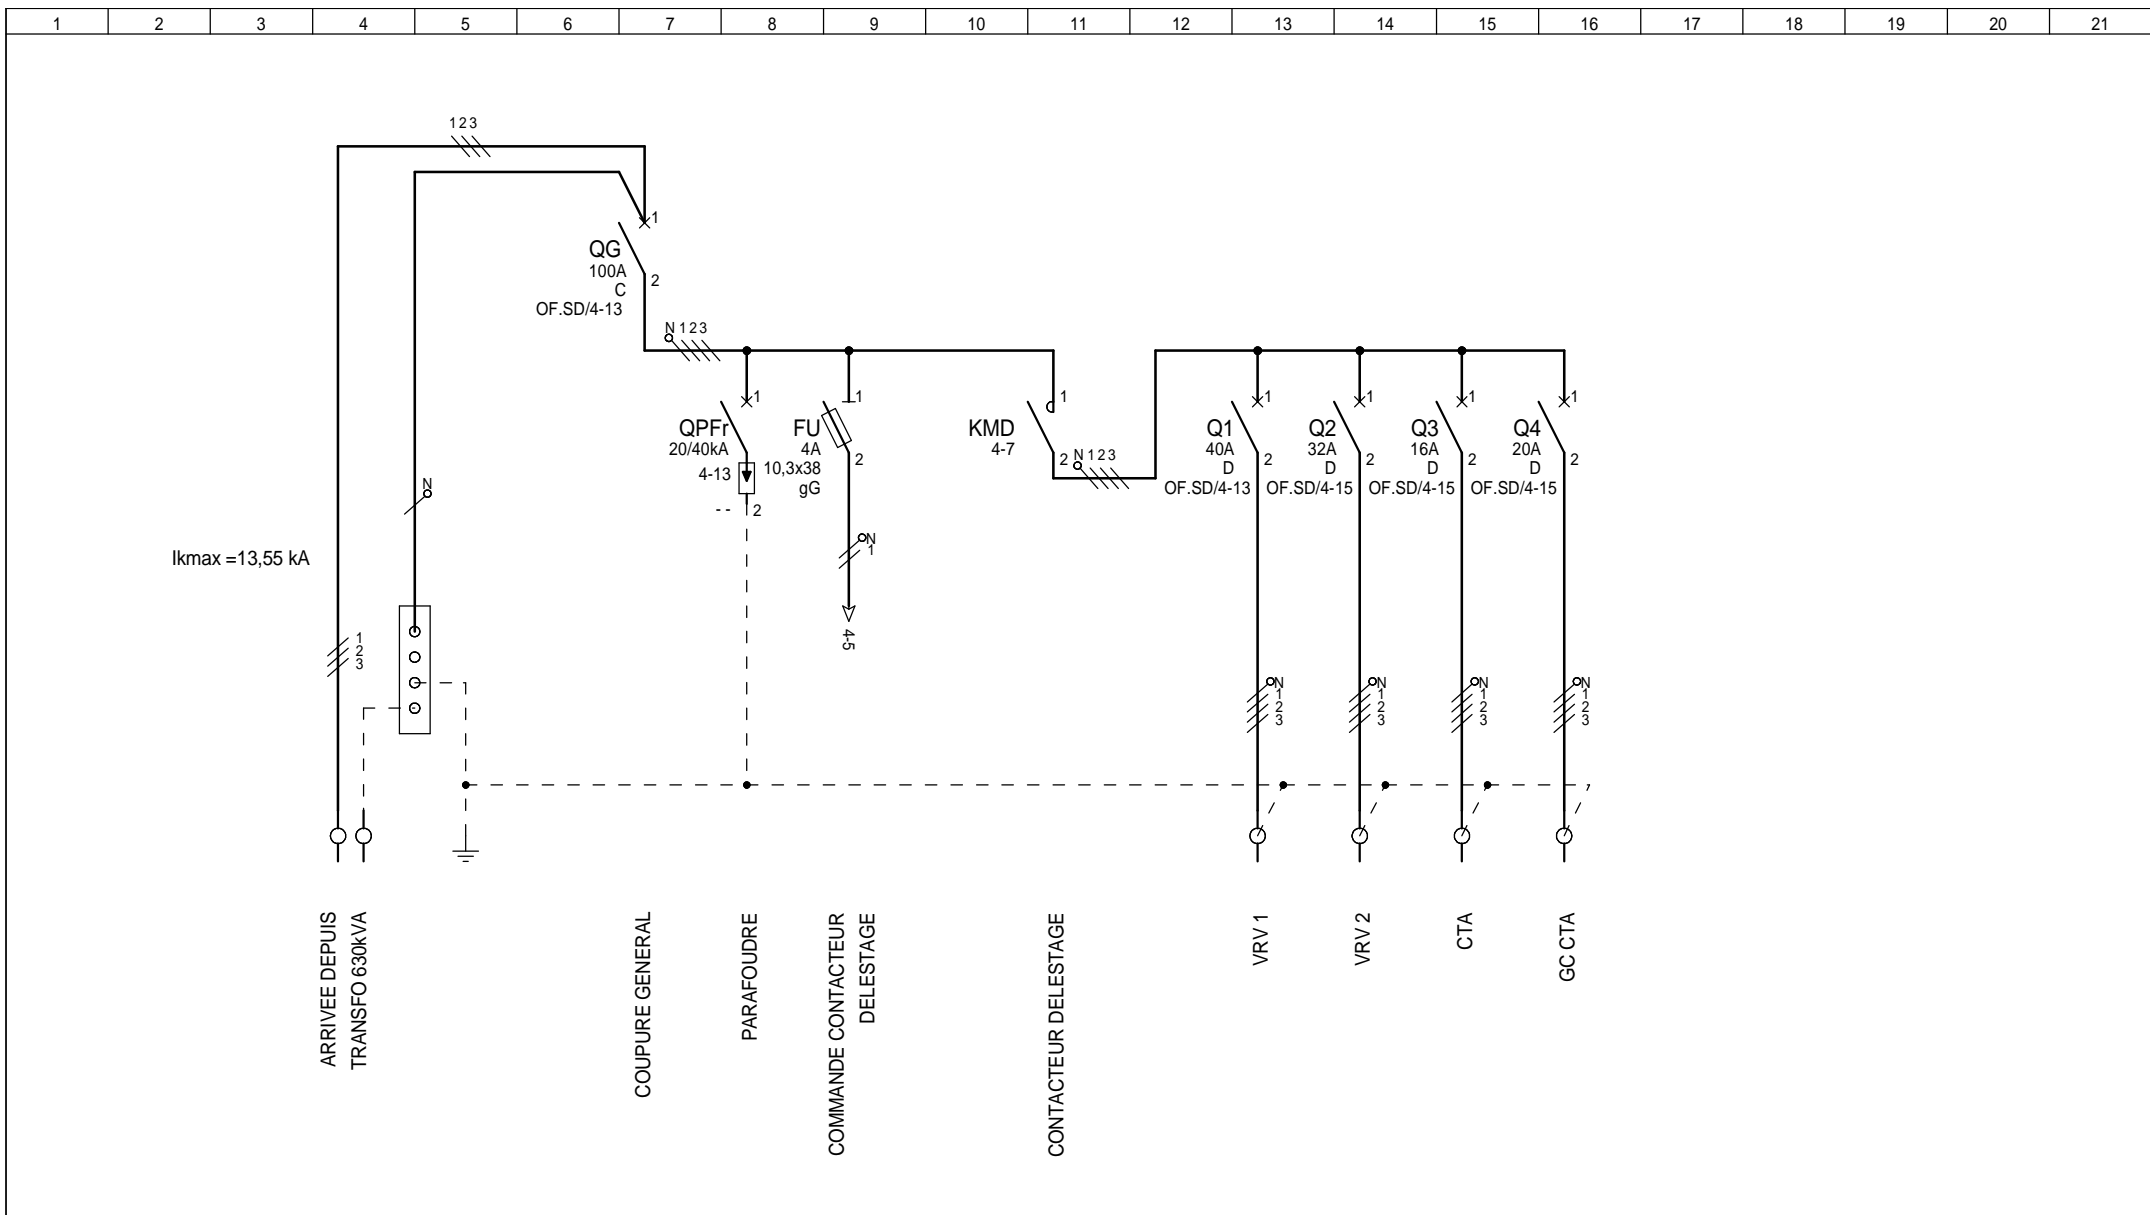

REPERE DE CIRCUIT											F01	F02	F03	F04					
REPERE DE CABLE						100 - 101					1	2	3	4					
PUISSANCE (KW)											18.50	14.70	4.00	6.00					
INTENSITE (A)											33.38	26.52	7.22	10.83					
TYPE D'APPAREIL					C120H	iQUICKPRD	DT40		LCIDT80A3		iC60N	iC60N	iC60N	iC60N					
TYPE DE CABLE	U1000R2V										U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V					
SECTION DE CABLE (mm²)	4 x 1 x 70²					.10²					5G10	5G6	5G2.5	5G2.5					
LONGUEUR (m)																			

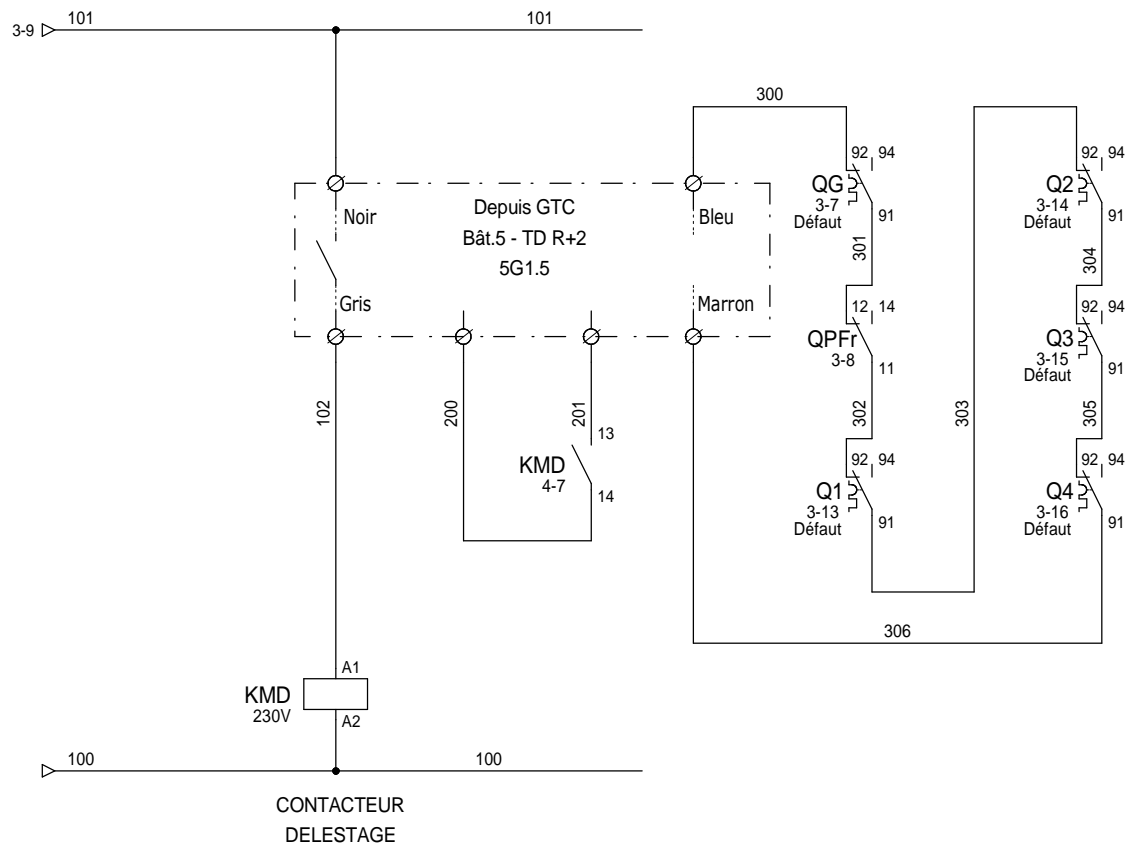

1	2	3-11
3	4	- -
5	6	- -
7	8	- -
13	14	4-10
21	22	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]