

A	Mise à Jour	19/10/2015	G.D.		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

REALISATION TABLEAU ET SCHEMAS <div style="text-align: center;"> <h1>DIMATEQ Guadeloupe</h1> <p>Rue Alfred Lumière Z.I. De Jarry 97122 Baie-Mahault Guadeloupe</p> <p>Tél:05.90.26.85.87 Fax:05.90.26.85.90</p> </div>	DESSINE: Gaza D.
	VERIFIE:
	CABLE:
	DATE DE CREATION: 19.05.2015

ENTREPRISE D'INSTALLATION

PRESTELEC

Impasse les Palétuviers Imm. la Verderie
Z.I. - 97122 Baie-Mahault

Tél: 05.90.60.90.13 Fax: 05.90.60.90.17

NOM D'AFFAIRE

**RECTORAT
DE LA GUADELOUPE
TD HQ LOCAL SERVEUR**

Schéma électrique


Page de garde

DOCUMENT N°:	117
--------------	-----

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE


Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tel. (33) (0)5 62 74 36 36

[illegible][illegible]

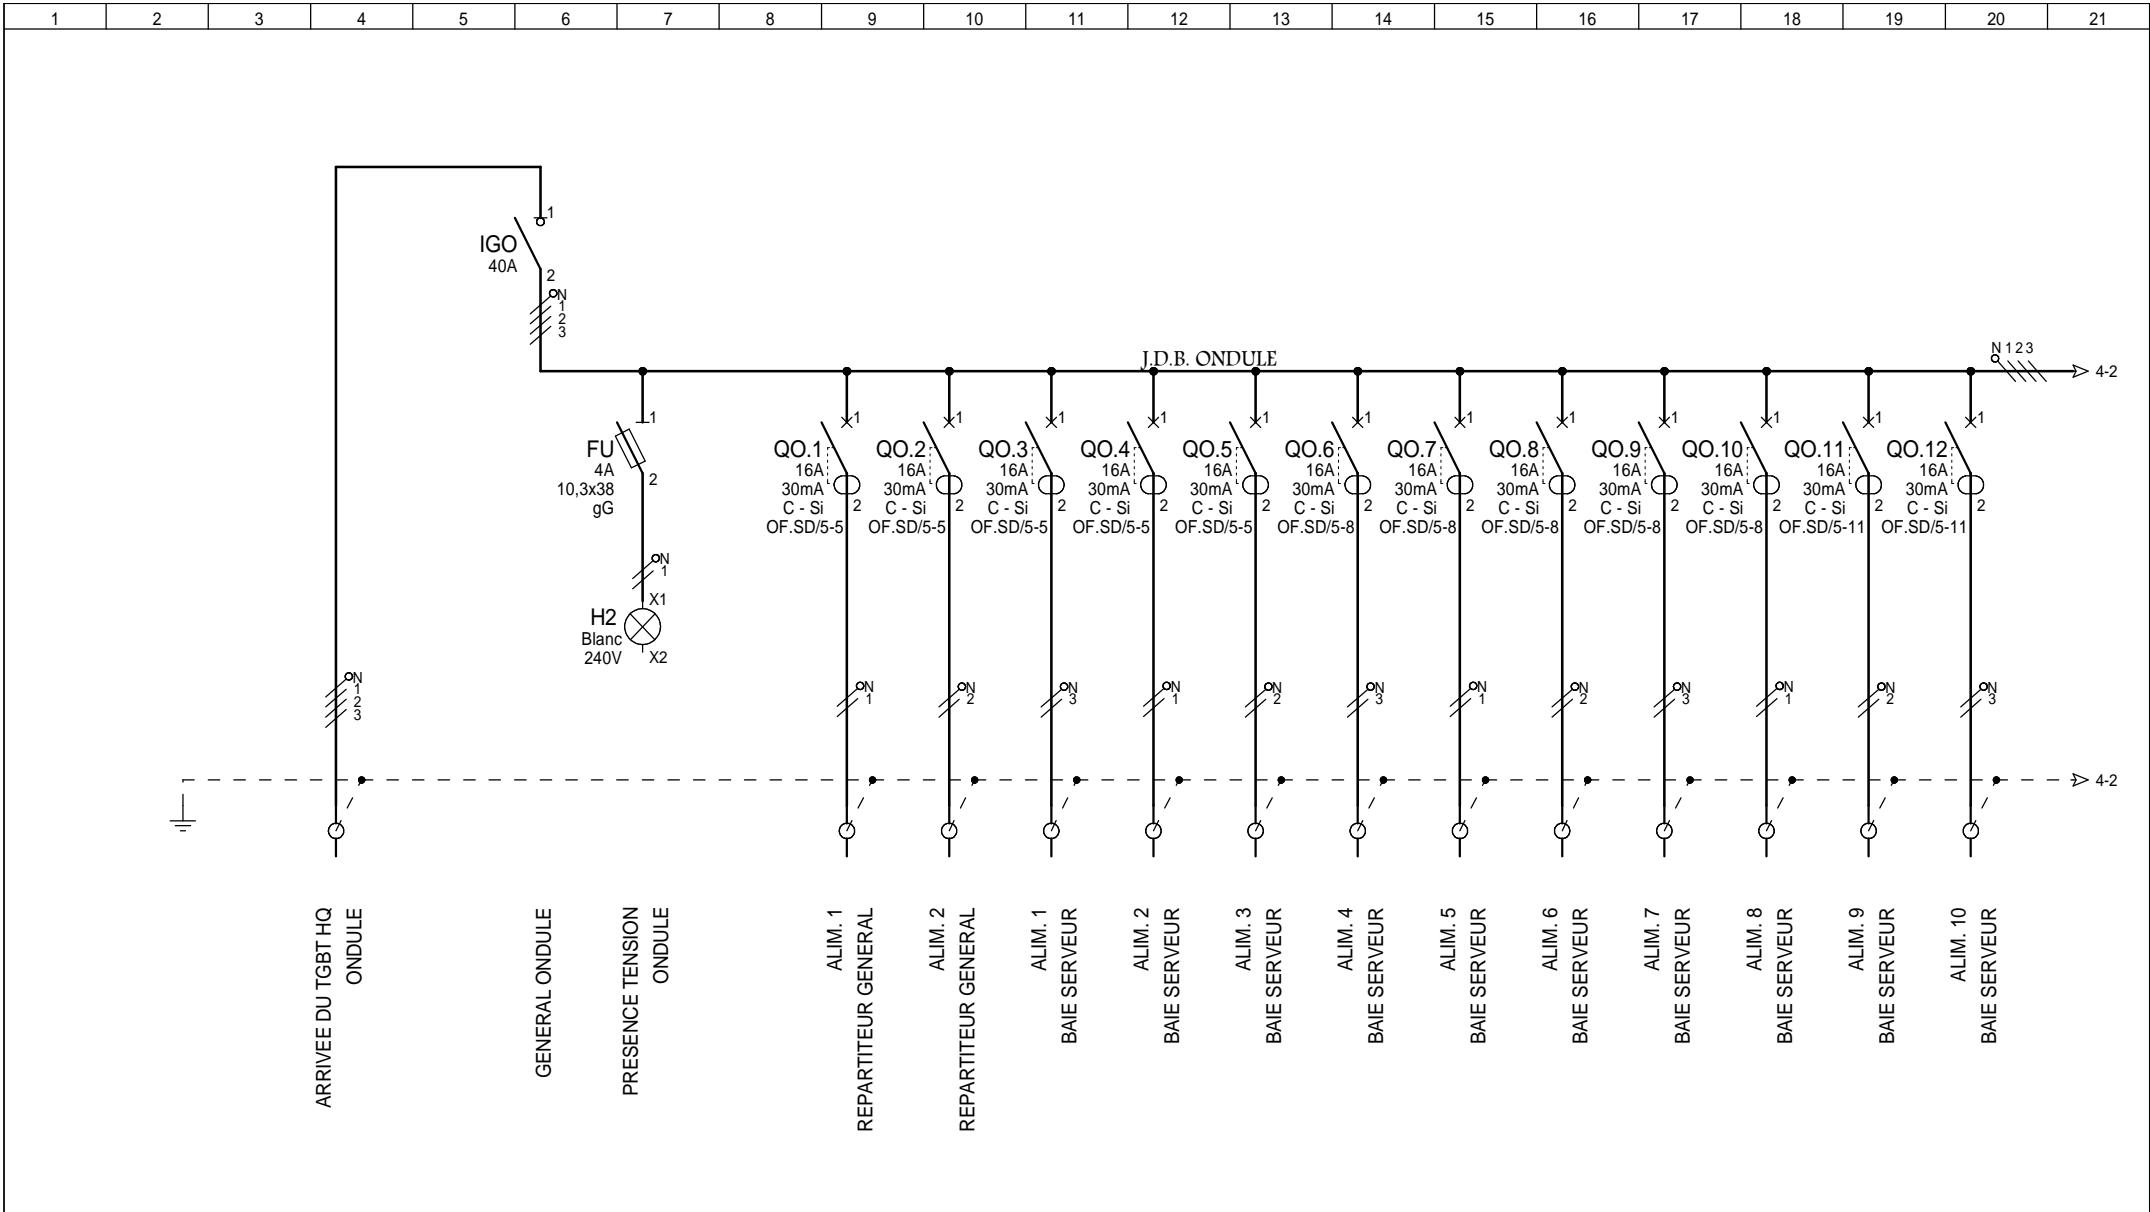


REPERE DE CABLES																		
REPERE DE FILS (Tableau)	OND			01 - 02		ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10	ON11	ON12	
PUISSANCE (KW)																		
INTENSITE (A)																		
TYPE D'APPAREIL			iSW-NA	STI		DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	
TYPE DE CABLE						U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	
SECTION DE CABLE (mm²)	4 x 35 (Alu)					3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	
LONGUEUR (m)	+ 1 x 25 (Cu)																	
RECTORAT DE LA GUADELOUPE TD HQ LOCAL SERVEUR		DIMATEQ Guadeloupe							PRESTELEC				Distribution Puissance				FOLIO 3	
		DESSINE PAR:																
		DATE DE CREATION : 19.05.2015		A	19/10/2015	Mise à Jour		G.D.	Document n°:								◀ 2 4 ▶	
				INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.											

Logiciel SEE v. 4019

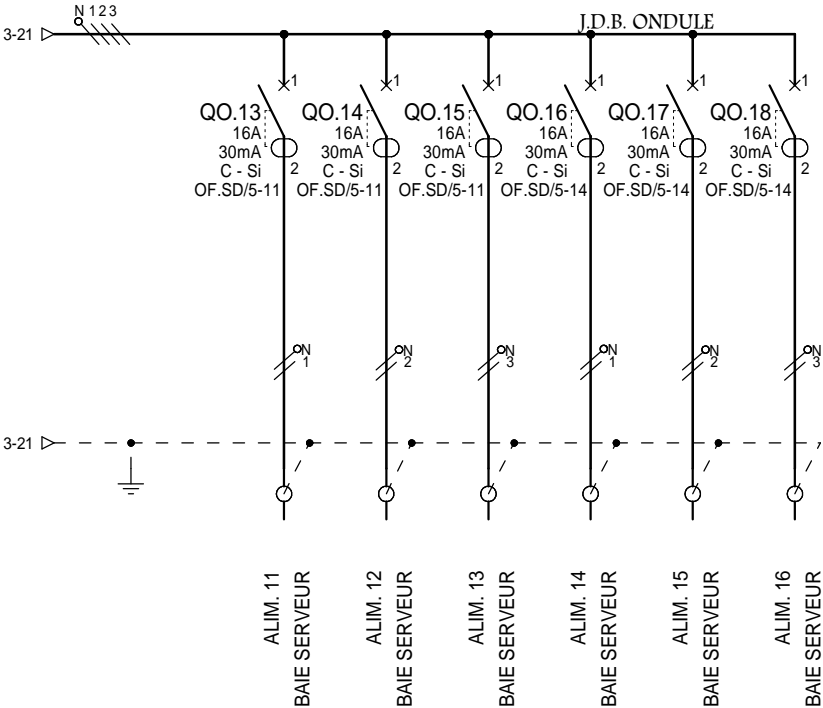

REPERE DE CABLES																		
REPERE DE FILS (Tableau)	ON13	ON14	ON15	ON16	ON17	ON18												
PUISSANCE (KW)																		
INTENSITE (A)																		
TYPE D'APPAREIL	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40												
TYPE DE CABLE	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V												
SECTION DE CABLE (mm²)	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5												
LONGUEUR (m)																		

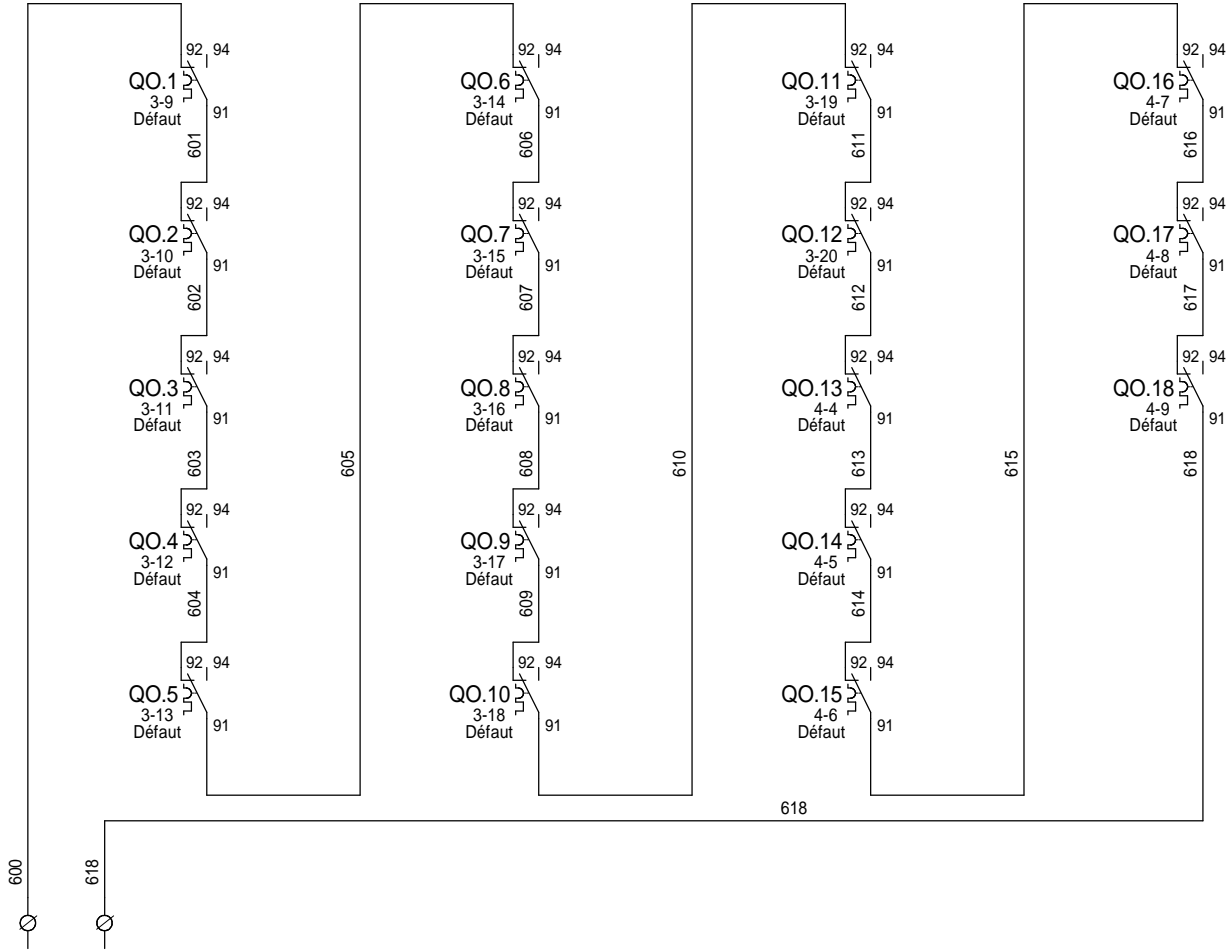

SYNTHESE DEFAUTS ONDULES
VERS GTB BÂT.1 - TD RDC

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
FU1	3	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC	1
H2	3	VOYANT LUMINEUX	XB4BVM1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IGO	3	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR 3P+N 40A	A9S70740	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.1	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.1	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.1	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.2	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.2	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.2	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.3	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.3	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.3	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.4	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.4	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.4	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.5	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.5	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.5	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.6	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.6	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.6	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.7	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.7	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.7	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.8	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.8	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.8	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.9	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.9	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.9	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.10	3	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.10	3	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
QO.10	3	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE A SI 25A 30mA 230VAC	A9N21454	SCHNEIDER ELECTRIC	1

[illegible]