

RELEVÉS DE SITE

Date Visite : 12/11/2024
 Date Fin Visite : 13/11/2024

Type de construction : ERP centre de formation type R locaux à sommeil , N

Adresse : SITE DU BOUCHET
 Lieu dit Chateau du Bouchet
 45 370 DRY



PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle	Contact	Email & Téléphone
Maitre d'ouvrage	MARCEL Valérie OFB	Valerie.marcel@ofb.gouv.fr 06 59 51 62 04
Maitre d'ouvrage	DA SILVA Séverine OFB	severine.da-silva@ofb.gouv.fr
Maitre d'ouvrage	EL MESSAOUDI Mohammed OFB	
Assistant à Maîtrise d'Ouvrage	PERENZIN Christophe Groupe CETAB	c.perenzin@cetab.fr 06 16 67 59 11
Assistant à Maîtrise d'Ouvrage	MOREAU Frédéric Groupe CETAB	f.moreau@cetab.fr 06 09 42 30 66

PARTICIPANTS

Rôle	Contact	Email & Téléphone
Visiteur		

Visiteur

DOMAINE

G1 - GÉNÉRALITÉS	
S1 - SÉCU-DESSERTE + DECI	
S2 - SÉCU-CONSTRUCTION	
S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS	
S4 - SÉCU-DESENFUMAGE	
S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE	
S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS	
S7 - SÉCU-SSI OU EA	
S8 - SÉCU-SYSTÈME EXTINCTION AUTOMATIQUE	
S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION	
S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS	

RELEVÉS DE SITE

Relevés

Domaine G1 - GÉNÉRALITÉS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment hangar ferme erp	26	ERP accueillant du public non déclaré aux autorités Commentaire : Prévoir une régularisation administrative	00 - Ancien Logement Gardien RDC



 Batiment hangar ferme erp	27	Présence armoire électrique. Commentaire : Prévoir une vérification électrique ERP + RVRAT	00 - Ancien Logement Gardien RDC
---	----	--	----------------------------------



 Batiment hangar ferme erp	28	Vérification annuelle BC	00 - Ancien Logement Gardien RDC
---	----	--------------------------	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine G1 - GÉNÉRALITÉS

Localisation	#	Description	Plan
Stand de tir	①	ERP non déclaré Commentaire : Prévoir une demande de régularisation administrative	04 - Bâtiment Stand de Tir



Stand de tir	②	ERP en attente de déclaration Commentaire : Déclaration administrative ERP type PA voire R ou X (selon activités déclarées par l'exploitant)	04 - Bâtiment Stand de Tir
--------------	---	--	----------------------------



Domaine S1 - SÉCU-DESSERTE + DECI

Localisation	#	Description	Plan
Batiment Magasin	①6	Absence de point de rassemblement Commentaire : Prévoir l'installation d'un point de rassemblement	02 - Bâtiment Magasin



RELEVÉS DE SITE

Domaine S1 - SÉCU-DESSERTTE + DECI

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Pavillon du Point du Jour	19	Voie engins	03 - Bâtiment Pavillon



 Batiment Pavillon du Point du Jour	20	Voie engins	03 - Bâtiment Pavillon
--	----	-------------	------------------------



 Batiment Pavillon du Point du Jour	21	Voie engins	03 - Bâtiment Pavillon
--	----	-------------	------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S1 - SÉCU-DESSERTTE + DECI

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Pavillon du Point du Jour	22	Point de rassemblement Commentaire : Prévoir l'installation d'un panneau point de rassemblement	03 - Bâtiment Pavillon
			
 Chateau	32	Bâtiment desservi par une voie Échelle.	06 - Bâtiment Château N0
			
 Chateau EXT RDC	1	Bâtiment desservi par une voie Échelle	06 - Bâtiment Château N0
			
 Chateau EXT RDC	33	C +D respecté Locaux à sommeil	06 - Bâtiment Château N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S1 - SÉCU-DESSERTÉ + DECI

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau o	2	voies réservées aux secours.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



 Bat les granges G/H niveau o	53	C +D respecté	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	---------------	----------------------------------



 Bat les granges G/H niveau o	1	Défense Extérieur par une Borne Incendie et un poteau à 300m du site	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
---	---	--	----------------------------------

Commentaire : Débit 137 m3/h



RELEVÉS DE SITE

Domaine S1 - SÉCU-DESSERTE + DECI

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau 0	②	Défense Extérieur par une BI et un poteau	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
 			
 Bat les granges niveau 1	③	Façade accessible	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
 			
 Bat central F RDC	①	voies réservées aux secours.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	②	voies réservées aux secours.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

RELEVÉS DE SITE**Domaine S1 - SÉCU-DESSERT + DECI**

Localisation	#	Description	Plan
10 Bat central F RDC	13	Façade accessible	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0








10 Bat central F RDC	14	Bâtiment desservi par une voie Engin.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
----------------------	----	---------------------------------------	------------------------------------



Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
10 Batiment ferme	1	Stockage à l'arrière du bâtiment ferme Soit ERP soit code du travail	00 - Ancien Logement Gardien RDC

Commentaire : Faire la déclaration administrative car zone ERP

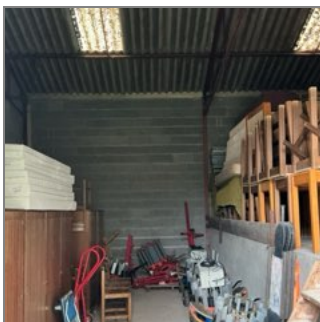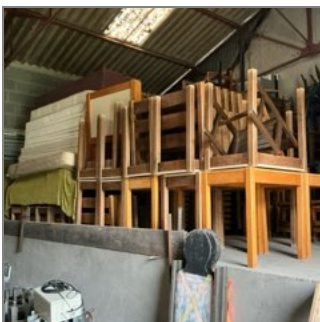


RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	2	Absence d'isolement avec les tiers contigus Commentaire : Si des activités ERP existent, création d'un isolement avec tiers (murs et utilités à créer)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			
 Batiment ferme	5	Identifier le type du bâtiment Commentaire : Selon le type du bâtiment, créer un isolement avec ERP et locaux à risque	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			
 Batiment ferme	16	Corps de ferme	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			

RELEVÉS DE SITE


Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

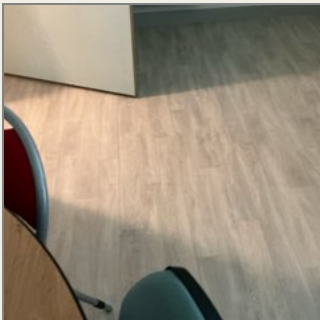Localisation	#	Description	Plan
 Batiment hangar ferme erp	21	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants. (public en contact direct avec ce local) Commentaire : il serait judicieux de prévoir un local isolé	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			
 Batiment Pavillon du Point du Jour	12	Absence de PV : Réaction au feu Commentaire : Prévoir le PV de la réaction au feu des sols (RVRAT)	03 - Bâtiment Pavillon
			
 Stand de tir	6	Présence de panneaux de Plexiglas (parcelle à moins de 8 m) Commentaire : Fournir le PV de réaction au feu des panneaux devront justifier d'un PV de réaction au feu CROOF ou B ROOF	04 - Bâtiment Stand de Tir
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
11 Stand de tir	11	Absence ferme porte sur local à risque Commentaire : Prévoir la pose d'un ferme porte	04 - Bâtiment Stand de Tir



02 Chateau R-1	2	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants. Commentaire : Prévoir la création d'un local à risques importants	05 - Bâtiment Château N-1
----------------	---	---	---------------------------



03 Chateau R-1	3	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants. Commentaire : Prévoir la création d'un local à risque (cloison et porte)	05 - Bâtiment Château N-1
----------------	---	--	---------------------------



RELEVÉS DE SITE


Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	5	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison.	05 - Bâtiment Château N-1

Commentaire : Prévoir la reprise les traversées CF



Chateau R-1	6	Circulation de 22m	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	---	--------------------	---------------------------

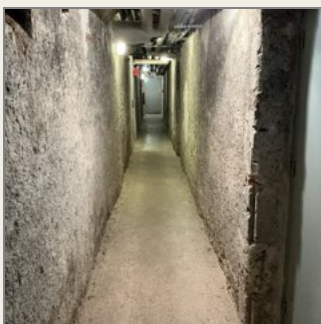

Chateau R-1	7	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison.	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	---	---	---------------------------

Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage CF des cloisons et planchers



RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	8	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison. Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage CF des cloisons	05 - Bâtiment Château N-1
			
Chateau R-1	10	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants. Commentaire : Reprendre la résistance au feu du bloc porte	05 - Bâtiment Château N-1
			
Chateau R-1	11	Local chaufferie	05 - Bâtiment Château N-1
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	12	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants.	05 - Bâtiment Château N-1

Commentaire : Revoir la résistance au feu du local

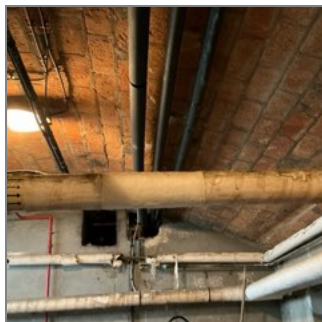

Chateau R-1	15	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison.	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	----	---	---------------------------

Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage CF

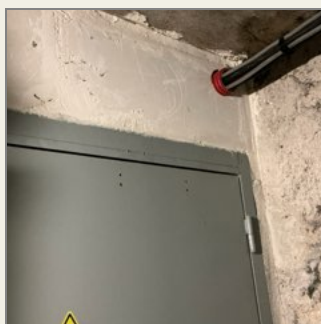

Chateau R-1	18	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens.	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	----	---	---------------------------

Commentaire : Prévoir la reprise de la résistance au feu du local



RELEVÉS DE SITE**Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION**

Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	13	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Plan de sauvegarde à intégrer dans le SDSI	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir la création d'un cloisonnement			



Chateau RDC	16	Plan de sauvegarde Revoir les consignes avec le plan ER des services de secours	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir de rédiger des consignes et procédures pour le plan de sauvegarde			



Chateau RDC	18	Plan de sauvegarde Revoir les consignes avec le plan ER des services de secours	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir de rédiger des procédures du plan de sauvegarde			



RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	19	Plan de sauvegarde Revoir les consignes avec le plan ER des services de secours	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir de rédiger des procédures du plan de sauvegarde			



Chateau RDC	25	Absence de rebouchage CF des traversées de plancher. Entre la chapelle et les locaux de stockage du niveau	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir la création d'un cloisonnement coupe feu			




Chateau RDC	26	Absence d'isolement CF entre les circulations et les locaux.	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir la création d'un cloisonnement coupe feu			




RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	1	Absence d'encloisonnement de l'escalier. Commentaire : Prévoir l'encloisonnement CF de l'escalier	07 - Bâtiment Château N1



Chateau R+1	4	Absence de rebouchage CF des traversées de plancher. Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage CF	07 - Bâtiment Château N1
-------------	---	--	--------------------------



Chateau R+1	11	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Commentaire : Prévoir de renforcer le CF entre la circulation et le local	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	---	--------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	12	Absence d'isolement CF 1h entre les circulations et les locaux.	07 - Bâtiment Château N1

Commentaire : Prévoir de renforcer le CF




Chateau R+1	13	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local vtp	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	---	--------------------------

Commentaire : Prévoir de renforcer l'isolement CF entre la circulation et le local



Chateau R+1	17	Absence d'isolement CF 1h ou 1/2 h entre les circulations et les locaux. On considère le bâtiment > 8 m	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	--	--------------------------

Commentaire : Prévoir la création d'un cloisonnement CF 1H



RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	19	Absence d'isolement CF 1h entre les circulations et les locaux. Commentaire : Prévoir la création d'un VTP	07 - Bâtiment Château N1



Chateau R+1	20	Absence onduleur sur alerte téléphone 6h locaux à sommeil Commentaire : Prévoir un onduleur dédié à l'alerte sécurité incendie	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	--	--------------------------



Chateau R+2	9	Porte coupe-feu asservie au SSI.	08 - Bâtiment Château N2
-------------	---	----------------------------------	--------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION



Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	21	Absence d'isolement coupe-feu 2h d'un local à risques importants. Local sur palier escalier	08 - Bâtiment Château N2

Commentaire : Prévoir la création d'un SAS et un local à risques importants




Bat les granges G/H niveau o	10	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---------------------------------	----	---	-------------------------------------

Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage coupe-feu dans les locaux techniques.

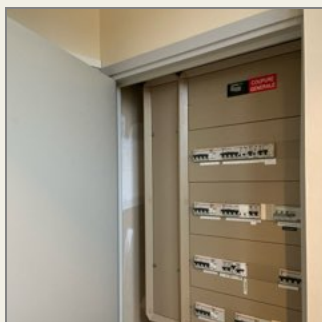

Bat les granges G/H niveau o	24	Cloison amovible servant de recouplement	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---------------------------------	----	--	-------------------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau 0	29	Absence de rebouchage coupe-feu des traversées de cloison et de plancher des locaux à risques particuliers. Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage coupe-feu du local	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



 Bat les granges G/H niveau 0	33	Mauvais état d'une porte coupe-feu. Commentaire : Prévoir le remplacement de la PCF	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	---	----------------------------------




 Bat les granges G/H niveau 0	34	Porte coupe-feu attachée Commentaire : Prévoir le retrait de la ficelle et rappel des consignes et préconisation d'asservissement de la PCF au SSI	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	--	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau o	35	L' écran vertical entre la GC et de réfectoire accessible au public n'est pas satisfaisant. Commentaire : Prévoir la modification et le remplacement l'écran de cantonnement (S/F1/4h)	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau o	38	Absence de rebouchage CF des traversées de cloison. Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage coupe-feu du local	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
 			
Bat les granges G/H niveau o	50	Porte coupe-feu bloquée au sol Commentaire : Prévoir le réglage des PCF	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			


RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION


Localisation	#	Description	Plan
11 Bat les granges niveau 1	16	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Commentaire : Créer un mur d'isolement (résistance au feu CF 1H)	11 - Bâtiment Salles de Cours N1



11 Bat les granges niveau 1	17	Absence d'une porte coupe-feu 1/2h sur local à risques moyens.local lingerie Commentaire : Prévoir la mise en place d'une porte CF 1/2 h	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
-----------------------------	----	--	----------------------------------




11 Bat les granges niveau 1	19	Absence de recoupement des circulations de plus de 30m Commentaire : Prévoir la mise en place d'une PCF en va et vient afin de recouper la circulation	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
-----------------------------	----	--	----------------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

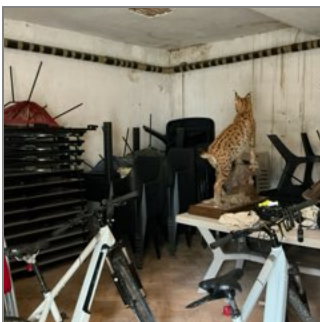Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	35	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Commentaire : Prévoir un CF entre le garage et les locaux à sommeil	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	32	Absence d'isolement CF Commentaire : Prévoir une campagne de rebouchage coupe-feu des plafonds des garages	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	33	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Commentaire : Prévoir l'isolement CF du local de stockage	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

RELEVÉS DE SITE


Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

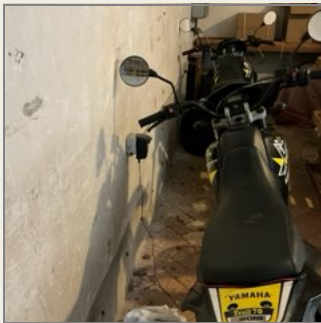Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	34	Absence d'isolement CF 1h entre les circulations et les locaux. Commentaire : Créer un plancher CF	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
 			
 Bat central F RDC	36	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Commentaire : Reprendre le degré CF du plancher	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
 			
 Bat central F RDC	37	Absence d'isolement coupe-feu 1h d'un local à risques moyens. Source d'ignition: recharge des motos électriques Commentaire : Revoir le degré coupe feu et ajouter de la détection	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			


RELEVÉS DE SITE

Domaine S2 - SÉCU-CONSTRUCTION

Localisation	#	Description	Plan
BAT FORMATION BF R +1	8	Absence d'une porte coupe-feu 1/2h sur local à risques moyens. Commentaire : Prévoir la mise en place d'une porte CF 1/2 h	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1




Batiment central F R+1	1	Circulation en cul de sac 10m Commentaire : Prévoir des travaux ou revoir l'implantation des chambres pour supprimer le cul de sac de plus de 10m.	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---------------------------	---	--	------------------------------------




Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
Batiment Pavillon du Point du Jour	7	Hauteur sous plafond de 2,04 m Commentaire : Prévoir la mise en place d'une signalétique	03 - Bâtiment Pavillon

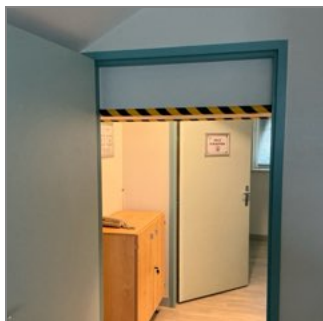


RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

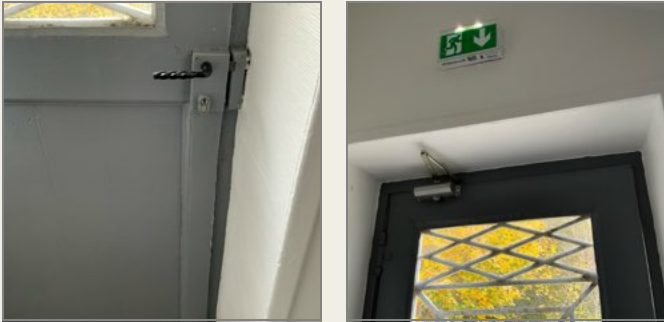Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	4	Sens de l'issue de secours non satisfaisant Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté	06 - Bâtiment Château N0
			
Chateau RDC	6	Le local n'a qu'un seul dégagement Commentaire : Prévoir une signalétique "19 personnes max"	06 - Bâtiment Château N0
			
Chateau RDC	7	Porte local donnant sur palier escalier Commentaire : Prévoir le cloisonnement entre local et palier escalier	06 - Bâtiment Château N0
			

RELEVÉS DE SITE


Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

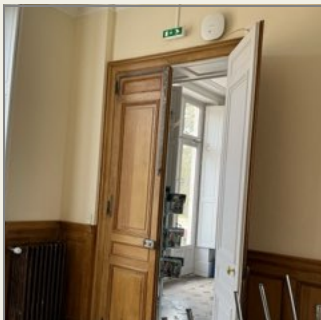Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	8	Deux dégagements Le local sert de dégagement	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir un rappel des consignes ou l'implantation des BAES			
			
Chateau RDC	9	Deux dégagements Le local sert de dégagement	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir le respect des consignes et revoir le sens du dégagement			
			
Chateau RDC	12	19 personnes max	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir l'installation d'une signalétique dans le local			
			



RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS


Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	20	Stockage dans les dégagements. Circulation	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Maintenir la vacuité des dégagements.			



Chateau RDC	21	Porte local donnant sur palier escalier	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir des travaux de mise en sécurité, créer un cloisonnement et un dégagement protégé			

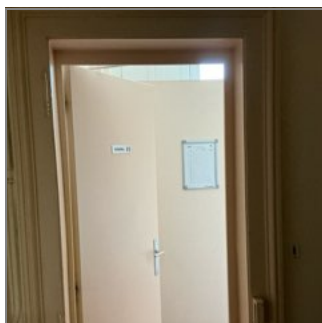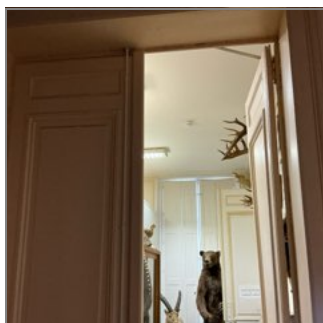

Chateau RDC	22	Dégagement donnant sur un local servant de plan de sauvegarde	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir la création d'une circulation protégée à intégrer dans le SDSI			




RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS


Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	23	Sens de l'issue de secours	06 - Bâtiment Château N0

Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté.




Chateau RDC	28	Stockage dans les dégagements.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	--------------------------------	-----------------------------

Commentaire : Revoir les consignes de sécurité incendie



Chateau RDC	29	Stockage dans les escaliers.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	------------------------------	-----------------------------

Commentaire : Revoir les consignes



RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	3	Absence de Bouton moleté de déverrouillage. Commentaire : Prévoir de modifier le cylindre en installant un bouton moleté	07 - Bâtiment Château N1



Chateau R+1	7	Stockage dans les dégagements. Commentaire : Maintenir la vacuité des dégagements.	07 - Bâtiment Château N1
-------------	---	--	--------------------------



Chateau R+1	8	Stockage sur le palier d'escaliers. Commentaire : Maintenir la vacuité des dégagements.	07 - Bâtiment Château N1
-------------	---	---	--------------------------






RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	①	Porte local donnant sur palier escalier Commentaire : Prévoir la suppression de la porte du local sur escalier (SDSI)	08 - Bâtiment Château N2
			
Chateau R+2	②	Porte local donnant sur palier escalier Commentaire : Prévoir la création d'un sas ou supprimer la porte du local	08 - Bâtiment Château N2
			
Chateau R+2	③	Marche isolée. Commentaire : Prévoir la création d'une rampe ou mettre en place une signalétique au sol de la marche isolée	08 - Bâtiment Château N2
			

RELEVÉS DE SITE**Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS**


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	12	la circulation traverse un salon Commentaire : Revoir le concept de cette zone (concept à proposer dans SDSI)	08 - Bâtiment Château N2

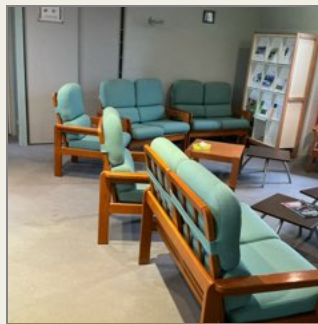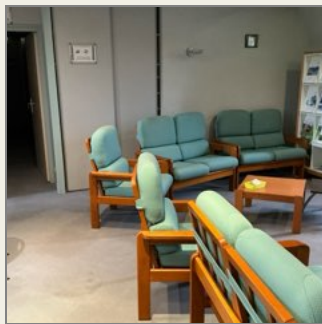

Chateau R+2	13	Présence de mobilier dans le local Commentaire : Fournir les PV des mobiliers et moquette	08 - Bâtiment Château N2
-------------	----	---	-----------------------------




Chateau R+2	14	Stockage dans les dégagements. Circulation Commentaire : Revoir la distance et cul de sac : distances des chambres et du local vers escalier	08 - Bâtiment Château N2
-------------	----	---	-----------------------------

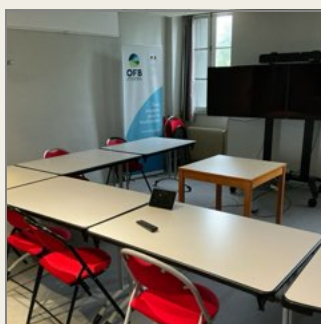

RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	19	Porte local donnant sur palier escalier	08 - Bâtiment Château N2



Chateau R+2	20	Porte local donnant sur palier escalier	08 - Bâtiment Château N2
Commentaire : Prévoir la création d'un SAS ou supprimer l'accès direct sur le palier d'escalier (à intégrer dans le SDSI)			



Batiment granges G/H niv -1	3	Absence de main courante	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
Commentaire : Prévoir l'installation d'une main courante			




RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau o	3	Échelle servant de dégagement Commentaire : Remplacer l'échelle existante par un escalier à l'air libre (escalier protégé et éclairé)	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



 Bat les granges G/H niveau o	8	Absence de Bouton moleté de déverrouillage. Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté sur le dégagement	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	---	---	----------------------------------



 Bat les granges G/H niveau o	12	Stockage dans les dégagements. Commentaire : Maintenir la vacuité des dégagements.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	--	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
10 Bat les granges G/H niveau o	16	Absence de Bouton moleté de déverrouillage.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0

Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté



10 Bat les granges G/H niveau o	20	Absence de Bouton moleté de déverrouillage.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
------------------------------------	----	---	-------------------------------------

Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté sur le dégagement



10 Bat les granges G/H niveau o	27	Absence de Bouton moleté de déverrouillage.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
------------------------------------	----	---	-------------------------------------

Commentaire : Prévoir l'installation d'un bouton moleté sur la porte



RELEVÉS DE SITE


Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau o	39	Porte coupe-feu non asservie au SSI.et calée Commentaire : Retirer la cale et prévoir un asservissement de la porte au SSI	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
 Bat les granges G/H niveau o	41	Porte coupe-feu non asservie au SSI.et calée Commentaire : Retirer la cale et asservir la porte CF au SSI	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
 Bat les granges G/H niveau o	45	Manque un ferme porte sur la porte CF Commentaire : Prévoir de rajouter un ferme-porte sur PCF	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS


Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau 0	47	Obstacle dans les dégagements. Commentaire : Interdire le stockage dans les dégagements.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Bat les granges niveau 1	8	Échelle servant de dégagement Commentaire : Remplacer l'échelle existante par un escalier à l'air libre (escalier protégé et éclairé)	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
Bat les granges niveau 1	9	Dégagement non protégé Traversant des locaux techniques Commentaire : Créer une circulation protégée et encloisonnée	11 - Bâtiment Salles de Cours N1





RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS


Localisation	#	Description	Plan
11 Bat les granges niveau 1	18	Marche isolée Commentaire : Supprimer la marche isolée par la création d'une rampe ou mettre en place une signalétique au sol de la marche isolée	11 - Bâtiment Salles de Cours N1



11 Bat les granges niveau 1	20	Échelle servant de dégagement Commentaire : Remplacer l'échelle existante par un escalier à l'air libre (escalier protégé et éclairé)	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
--------------------------------	----	--	----------------------------------

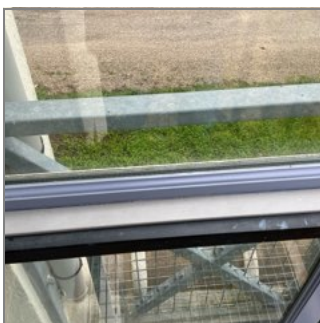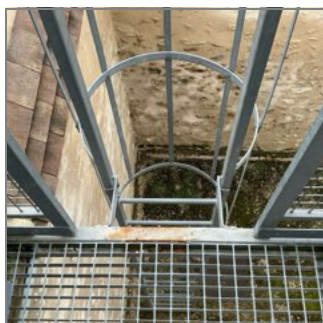


11 Bat les granges niveau 1	21	Hauteur sous plafond de 2,04 m Commentaire : Pévoir la mise en place d'une signalétique	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
--------------------------------	----	--	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE


Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

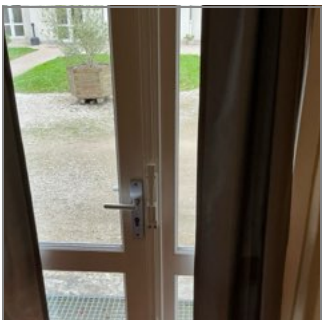Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	16	Marche isolée. Commentaire : Créer une rampe ou réduire le risque par la mise en place une signalétique au sol de la marche isolée.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	25	Hauteur sous plafond de 2,04 m Commentaire : Prévoir la mise en place d'une signalétique	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	27	Absence de Bouton moleté de déverrouillage. Commentaire : Prévoir un bouton moleté ou équivalent	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S3 - SÉCU-DEGAGEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	30	Marche isolée. Commentaire : Créer une rampe ou réduire le risque par la mise en place une signalétique au sol de la marche isolée.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0



 Bat central F RDC	31	Marche isolée. Commentaire : Créer une rampe ou réduire le risque par la mise en place une signalétique au sol de la marche isolée.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
---	----	---	------------------------------------



Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE


Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Magasin	8	Exutoire de désenfumage. Commentaire : Prévoir le contrôle du bon fonctionnement des vérins	02 - Bâtiment Magasin




RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE


Localisation	#	Description	Plan
02 Batiment Magasin	9	Exutoire de désenfumage. Commentaire : Prévoir le contrôle du bon fonctionnement des vérins	02 - Bâtiment Magasin



03 Batiment Pavillon du Point du Jour	8	Absence de désenfumage d'un escalier. Commentaire : Prévoir la création d'un exutoire de 1m2	03 - Bâtiment Pavillon
---------------------------------------	---	--	------------------------






03 Batiment Pavillon du Point du Jour	9	Réaction au feu du sol M4 Commentaire : Fournir le PV afin de rédiger un RVRAT	03 - Bâtiment Pavillon
---------------------------------------	---	--	------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE


Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Pavillon du Point du Jour	10	Désenfumage escalier R+1 (code du travail) Commentaire : Lors du dépôt de dossier administratif , intégrer le désenfumage de l'escalier	03 - Bâtiment Pavillon
 Chateau RDC	2	Exutoire de 1 m ² pour cage d'escalier.	06 - Bâtiment Château N0
 Chateau RDC	30	Boîtier de commande manuel (DCM) situé en bas de l'escalier	06 - Bâtiment Château N0




RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	11	Désenfumage : circulation de plus de 10m Commentaire : Il faudra prévoir du désenfumage dans le couloir des niveaux recevant des locaux à sommeil	08 - Bâtiment Château N2



Chateau R+2	23	Exutoire de désenfumage.	08 - Bâtiment Château N2
-------------	----	--------------------------	--------------------------





Bat les granges G/H niveau o	25	Système de désenfumage de l'escalier Ouvrant : 1m2	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
------------------------------	----	---	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE


Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau 0	46	L' écran vertical entre la GC et de réfectoire accessible au public n'est pas satisfaisant. Commentaire : Revoir l'écran de cantonnement de la GC et la hauteur (matériel utilisé SF 1/4 h) doit en être séparée par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou E 15-S et en matériau classé en catégorie M1 ou A2-s1 d1. Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Bat les granges G/H niveau 0	51	Exutoire de 1 m² pour cage d'escalier.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Bat les granges niveau 1	4	La poulie n'est pas installée correctement Commentaire : Remplacer la poulie ou le câble	11 - Bâtiment Salles de Cours N1

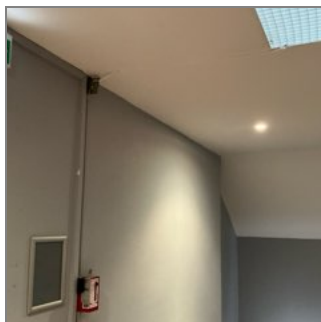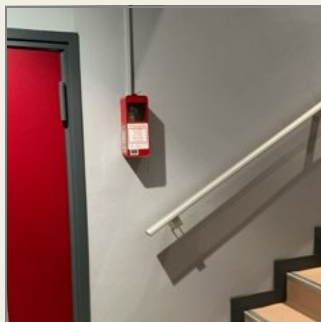



RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges niveau 1	6	Escalier à plus de 10m de toutes les chambres Commentaire : Il faudra prévoir du désenfumage dans le couloir des niveaux recevant des locaux à sommeil	11 - Bâtiment Salles de Cours N1



 Bat les granges niveau 1	7	Désenfumage : circulation de plus de 10m Commentaire : Il faudra prévoir du désenfumage dans le couloir des niveaux recevant des locaux à sommeil	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
---	---	---	----------------------------------

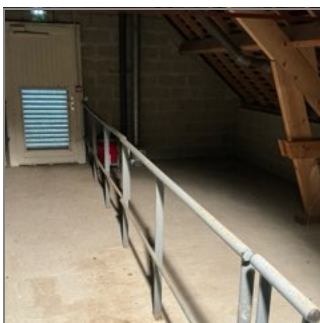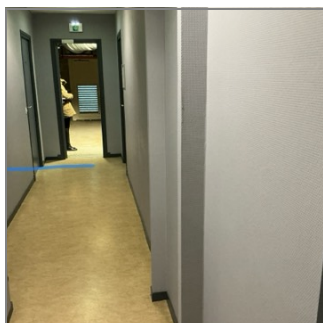


 Bat les granges niveau 1	14	Désenfumage des escaliers 1m2 par ouvrant en façade	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
---	----	---	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S4 - SÉCU-DESENFUMAGE

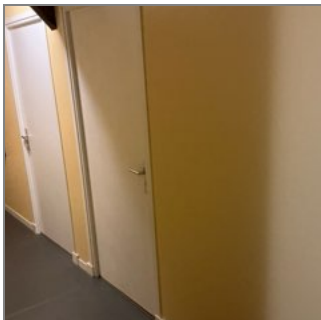Localisation	#	Description	Plan
Bat central F RDC	5	Exutoire de 1 m ² pour cage d'escalier.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
Batiment central F R+1	4	Circulation de plus de 10m non désenfumée Commentaire : Il faudra prévoir du désenfumage dans le couloir des niveaux recevant des locaux à sommeil	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
			
Batiment central F R+1	12	Absence de désenfumage dans la circulation de plus de 10m Logement accueillant du personnel Commentaire : Il faudra prévoir du désenfumage dans le couloir des niveaux recevant des locaux à sommeil	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	8	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir le positionnement d'un BAES	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	9	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un éclairage de sécurité (code du travail)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	13	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Prévoir la mise en place d' un éclairage de sécurité	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	14	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Prévoir de rajouter de l'éclairage de sécurité	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			
 Batiment ferme	18	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Prévoir de rajouter de l'éclairage de sécurité	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment hangar ferme ERP	20	Absence de déclaration ERP PA Commentaire : Prévoir une déclaration administrative.	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE


Localisation	#	Description	Plan
📍 Batiment hangar ferme erp	22	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement.	00 - Ancien Logement Gardien RDC

Commentaire : Prévoir de l'éclairage de sécurité si ERP accueil du public




📍 Batiment atelier	1	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement.	01 - Bâtiment Atelier
--------------------	---	---	-----------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place de l'éclairage de sécurité

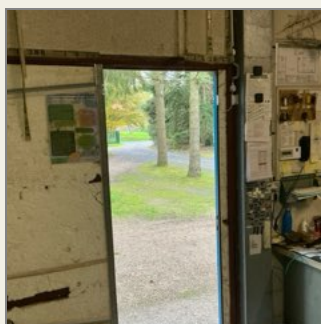


📍 Batiment atelier	4	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone.	01 - Bâtiment Atelier
--------------------	---	---	-----------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES et installer de l'éclairage d'ambiance

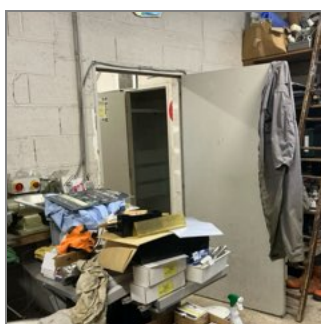

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

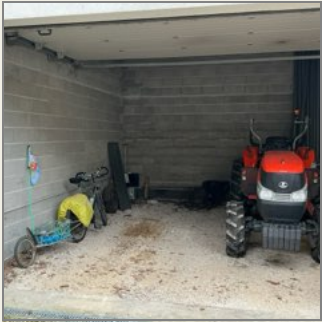Localisation	#	Description	Plan
 Batiment atelier	9	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Prévoir de rajouter de l'éclairage de sécurité	01 - Bâtiment Atelier
			
 Batiment Magasin mezzanine	6	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir des BAES supplémentaires	02 - Bâtiment Magasin
			
 Batiment Magasin mezzanine	15	Eclairage d'ambiance Commentaire : Revoir l'implantation de l'éclairage d'ambiance	02 - Bâtiment Magasin
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE


Localisation	#	Description	Plan
Magasin RDC	①	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement Code du travail BUP	02 - Bâtiment Magasin

Commentaire : Prévoir d' ajouter de l'éclairage de sécurité




	⑤	Manque un BAES au changement de direction.	03 - Bâtiment Pavillon
--	---	--	------------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES au changement de direction.



Batiment Pavillon du Point du Jour	④	Manque un BAES au changement de direction.	03 - Bâtiment Pavillon
------------------------------------	---	--	------------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES au changement de direction.



RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
Batiment Pavillon du Point du Jour	11	Manque un BAES au changement de direction. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES au changement de direction.	03 - Bâtiment Pavillon
			
Batiment Pavillon du Point du Jour	17	Éclairage normal sur deux circuits Commentaire : Prévoir la création de deux circuits éclairage normal en cas d'évacuation	03 - Bâtiment Pavillon
			
Stand de tir	3	Absence d'éclairage de sécurité dans l'établissement. Commentaire : Revoir l'éclairage de sécurité BAES et blocs anti-panique	04 - Bâtiment Stand de Tir
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE


Localisation	#	Description	Plan
Stand de tir	7	BAES présent	04 - Bâtiment Stand de Tir



Stand de tir	9	Absence de déclaration des salles de cours	04 - Bâtiment Stand de Tir
Commentaire : Prévoir la déclaration des salles de cours en ERP et faire établir un RVRAT			



Stand de tir	16	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone.	04 - Bâtiment Stand de Tir
Commentaire : Prévoir la mise en place de BAES			



RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	4	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Porte poussante Commentaire : Prévoir l'installation d'une porte CF et un BAES	05 - Bâtiment Château N-1
			
Chateau R-1	13	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Porte poussante Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES	05 - Bâtiment Château N-1
			
Chateau RDC	24	Revoir l'éclairage normal Non satisfaisant Commentaire : Prévoir la création de deux circuit conformément à l'article Ec 6	06 - Bâtiment Château N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	5	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Porte poussante	07 - Bâtiment Château N1

Commentaire : Prévoir de rajouter des BAES et revoir sens de la porte




Chateau R+1	9	Mauvais positionnement ment du BAES	07 - Bâtiment Château N1
-------------	---	-------------------------------------	-----------------------------

Commentaire : Prévoir de déplacer le BAES.





Chateau R+1	15	Éclairage normal sur deux circuits	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	------------------------------------	-----------------------------

Commentaire : Prévoir la création de deux circuits afin de pas mettre le public dans l'obscurité en cas d'évacuation




RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

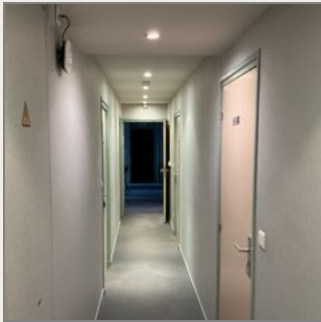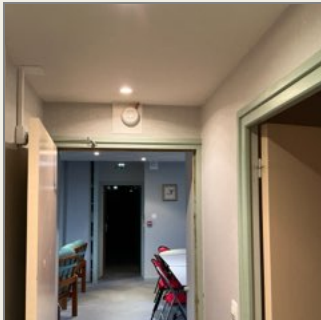Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	5	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un éclairage de sécurité de type BAES / BAEH à toutes les sorties de secours, les changements de direction et tous les 15m dans les zones comportant des locaux à sommeil.	08 - Bâtiment Château N2
			
Chateau R+2	8	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Porte poussante Commentaire : Prévoir de rajouter des BAES et revoir sens de la porte	08 - Bâtiment Château N2
			
Chateau R+2	17	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES sur la sortie.	08 - Bâtiment Château N2
			


RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

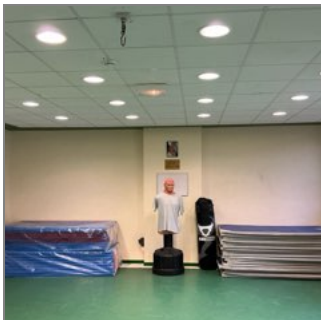Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	18	BAEH BAES tous les 15m.	08 - Bâtiment Château N2
			
Batiment granges G/H niv -1	4	Absence de signalétique sur le BAES. Commentaire : Mettre en place la signalétique su BAES	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
			
Bat les granges G/H niveau 0	6	Bloc d'éclairage d'ambiance.present	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau 0	7	BAES présent	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			




RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

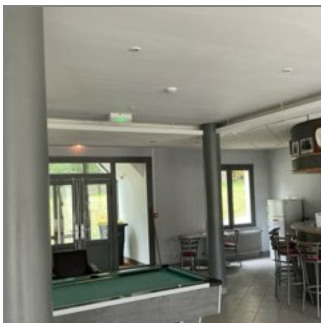Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau o	13	Bloc d'éclairage d'ambiance.present	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau o	22	Absence d'éclairage BAES dans un local recevant plus de 50 personnes (ERP). Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES sur la sortie.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau o	26	BAES présent	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau o	48	BAES présent	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau o	49	Éclairage normal sur deux circuits	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Commentaire : Non satisfaisant : créer deux circuits éclairage normal en cas d'évacuation			
			
Bat les granges G/H niveau o	52	Éclairage normal sur deux circuits	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Commentaire : Prévoir la création de deux circuits pour l'éclairage normal			
			

RELEVÉS DE SITE


Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
11 Bat les granges niveau 1	5	Éclairage normal sur deux circuits non existant	11 - Bâtiment Salles de Cours N1

Commentaire : Prévoir de créer deux circuits d'éclairage normal




11 Bat les granges niveau 1	11	BAES BAEH présents	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
-----------------------------	----	--------------------	----------------------------------



11 Bat les granges niveau 1	15	Absence : Éclairage normal sur deux circuits	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
-----------------------------	----	--	----------------------------------

Commentaire : Créer deux circuits d'éclairage normal



RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges niveau 1	24	Présence BAEH BAES tous les 15m.	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
			
Bat central F RDC	6	Éclairage normal sur deux circuits	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
Commentaire : Non satisfaisant : revoir les circuits d'éclairage normal			
			
Bat central F RDC	7	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES sur la sortie.			
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	8	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES sur la sortie.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	9	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES sur la sortie.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	11	BAES de type plafond.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
10 Bat central F RDC	17	BAES présent	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

10 Bat central F RDC	24	Absence d'éclairage de sécurité dans la zone.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
Commentaire : Prévoir la mise en place d'un BAES/BAEH sur la sortie.			




10 Bat central F RDC	29	BAES présent	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
----------------------	----	--------------	------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S5 - SÉCU-ÉCLAIRAGE SECURITE

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment central F R+1	6	BAES BAEH présents	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1





 Batiment central F R+1	7	BAEH present	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---	---	--------------	------------------------------------



Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	3	Extincteur posé au sol	00 - Ancien Logement Gardien RDC

Commentaire : Prévoir la fixation des extincteurs au mur ainsi que la signalétique adaptée.

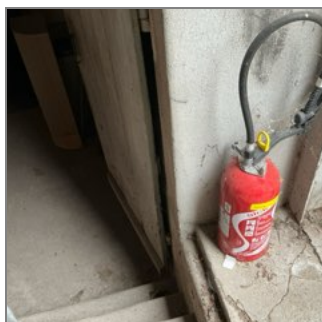


RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	4	Extincteur à poudre 9 kg. Commentaire : Prévoir le remplacement de l'extincteur adapté aux risques electique	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	6	Corps de ferme servant de stockage BAES et extincteur manquants Éclairage et balisage manquants Commentaire : Prévoir d'installer un éclairage de sécurité et balisage (code du travail)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	7	Stockage de produit inflammable Commentaire : Prévoir une ventilation du local	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

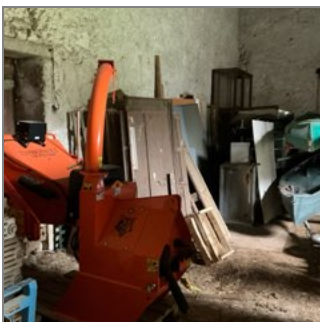Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	10	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'extincteurs par rapport aux risques (6 I AFFF et CO2)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	11	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'extincteur à poudre (sur roue 50l)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	12	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'extincteur à poudre (sur roue 50l)	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment ferme	15	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Il serait judicieux de positionner un extincteur 50l	00 - Ancien Logement Gardien RDC
 			
 Batiment ferme	17	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur 6L à eau tous les 200 m2.	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment ferme	19	Absence d'extincteur adapté au risque Commentaire : Il serait judicieux de rajouter un extincteur 50 l à poudre sur roue	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment hangar ferme erp	23	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir des extincteurs adaptés aux risques	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment hangar ferme erp	25	Absence point de rassemblement Commentaire : Prévoir de rajouter un point de rassemblement	00 - Ancien Logement Gardien RDC
			
 Batiment atelier	2	Extincteur à poudre 6 kg.	01 - Bâtiment Atelier
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment atelier	3	Extincteur CO2 2 kg à proximité des risques électriques.	01 - Bâtiment Atelier
			
 Batiment atelier	7	Extincteur CO2 2 kg à proximité des risques électriques.	01 - Bâtiment Atelier
Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques.			
			
 Batiment atelier	8	Préconisation local grillagé pour bouteille gaz	01 - Bâtiment Atelier
Commentaire : Prévoir un espace dédié au stockage de gaz en extérieur avec grillage			
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
Batiment Magasin mezzanine	4	Extincteur posé au sol Commentaire : Prévoir la fixation des extincteurs au mur ainsi que la signalétique adaptée.	02 - Bâtiment Magasin
			
Batiment Magasin mezzanine	7	Extincteur au sol Commentaire : Prévoir la fixation des extincteurs au mur ainsi que la signalétique adaptée.	02 - Bâtiment Magasin
			
	14	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur 6L à eau	03 - Bâtiment Pavillon
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
03 - Bâtiment Pavillon du Point du Jour	2	Extincteur à proximité des risques	03 - Bâtiment Pavillon



04 - Bâtiment Stand de Tir	4	Absence d'extincteur adapté au risque.	04 - Bâtiment Stand de Tir
Commentaire : Prévoir la mise en place d'extincteurs adaptés aux risques			




04 - Bâtiment Stand de Tir	8	Extincteur au sol	04 - Bâtiment Stand de Tir
Commentaire : Prévoir la fixation des extincteurs au mur ainsi que la signalétique adaptée.			



RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

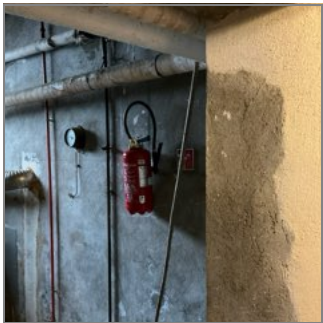Localisation	#	Description	Plan
Stand de tir	12	Extincteur non fixe au mur et plaque Commentaire : Prévoir la fixation des extincteurs au mur ainsi que la signalétique adaptée.	04 - Bâtiment Stand de Tir
			
Stand de tir	18	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques.	04 - Bâtiment Stand de Tir
			
Chateau R-1	14	Presence d'extincteur adapté au risque.	05 - Bâtiment Château N-1
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	3	Extincteur installé à plus de 1,20 m du sol. Commentaire : Prévoir de descendre les extincteurs à 1,20m du sol maximum.	06 - Bâtiment Château N0



Chateau RDC	11	Manque la signalétique extincteur. Commentaire : Mettre en place la signalétique à proximité de l'extincteur.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	---	-----------------------------





Chateau RDC	27	Absence d'extincteur à eau tous les 200 m². Commentaire : Prévoir le rajout d' extincteurs 6L à eau tous les 200 m2.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	--	-----------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

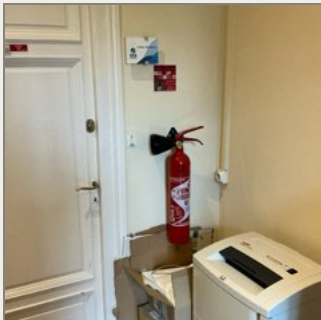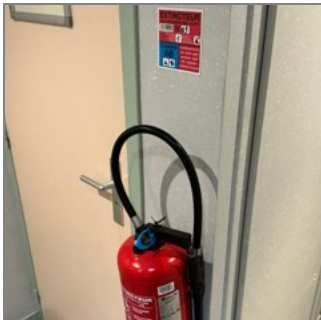Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	2	Extincteur 6L à eau tous les 200 m².	07 - Bâtiment Château N1
			
Chateau R+1	14	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir de rajouter des extincteurs CO2 à proximité des risques électriques.	07 - Bâtiment Château N1
			
Chateau R+2	6	Extincteur 6L à eau tous les 200 m².	08 - Bâtiment Château N2
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	16	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques.	08 - Bâtiment Château N2



Batiment granges G/H niv -1	6	extincteur adapté au risque.	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
-----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------



Batiment granges G/H niv -1	11	extincteur adapté au risque.	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
-----------------------------	----	------------------------------	-----------------------------------



RELEVÉS DE SITE**Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS**


Localisation	#	Description	Plan
 Batiment granges G/H niv -1	12	Raccord Zag Commentaire : Prévoir la création d' un raccord ZAG plus normatif (plaque extérieure)	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
 Bat les granges G/H niveau o	5	extincteur à eau tous les 200 m².	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
 Bat les granges G/H niveau o	9	Absence Extincteur CO2 5kg à proximité des risques électriques. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0




RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS


Localisation	#	Description	Plan
10 Bat les granges G/H niveau o	18	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'extincteurs adaptés aux risques	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



10 Bat les granges G/H niveau o	30	Absence d'extincteur adapté au risque. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
------------------------------------	----	---	----------------------------------

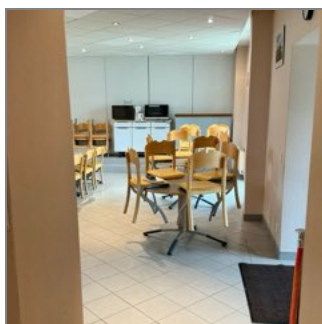


10 Bat les granges G/H niveau o	36	Extincteur CO2 5kg à proximité des risques électriques.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
------------------------------------	----	---	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges niveau 1	10	Extincteur CO2 2 kg à proximité des risques électriques.	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
 Bat les granges niveau 1	25	Extincteur 6L à eau tous les 200 m².	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
 Bat central F RDC	10	Manque la signalétique extincteur. Commentaire : Mettre en place la signalétique à proximité de l'extincteur.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0

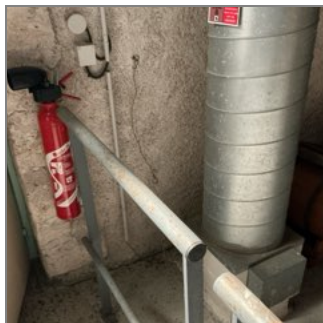

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
Bat central F RDC 	20	Extincteur CO2 2 kg à proximité des risques électriques.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
Bat central F RDC 	28	Absence d'extincteur adapté au risque. CO 2 Commentaire : Prévoir la mise en place d'un extincteur CO2 à proximité des risques électriques.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
Batiment central F R+1 	5	Extincteur 6L à eau tous les 200 m².	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1

RELEVÉS DE SITE

Domaine S6 - SÉCU-MOYENS DE SECOURS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment central F R+1	9	Manque la signalétique extincteur. Commentaire : Mettre en place la signalétique à proximité de l'extincteur.	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1




Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Magasin	5	Position des détecteurs Commentaire : Prévoir des équerres afin de respecter mode de pose des détecteurs	02 - Bâtiment Magasin




 Batiment Magasin	10	Détection automatique dans les locaux dit techniques.	02 - Bâtiment Magasin
---	----	---	-----------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
10 Batiment Magasin	11	Présence d'Equipement d'Alarme.type 1	02 - Bâtiment Magasin



10 Batiment Magasin	12	SSI CAT A	02 - Bâtiment Magasin
---------------------	----	-----------	-----------------------



10 Batiment Magasin	14	Absence détecteur local SSI cat A	02 - Bâtiment Magasin
---------------------	----	-----------------------------------	-----------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place d'un détecteur au dessus de la centrale





RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Magasin mezzanine	3	Absence de déclencheur manuel au droit de l'escalier. Commentaire : Prévoir de rajouter un DM	02 - Bâtiment Magasin




 Batiment Magasin RDC	2	Détection automatique dans les locaux dit techniques.	02 - Bâtiment Magasin
--	---	---	-----------------------

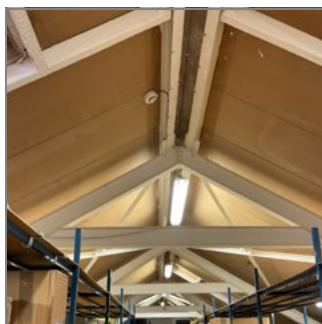

	15	Alarme type 4 présente	03 - Bâtiment Pavillon
---	----	------------------------	------------------------




 Batiment Pavillon du Point du Jour	1	Alarme type 4 présente	03 - Bâtiment Pavillon
--	---	------------------------	------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Pavillon du Point du Jour	13	Absence de déclencheur manuel au droit de l'escalier. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un déclencheur manuel au droit de l'escalier.	03 - Bâtiment Pavillon
			
 Batiment Pavillon du Point du Jour	16	Absence de déclencheur manuel à proximité de la sortie. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un déclencheur manuel à proximité de l'IS	03 - Bâtiment Pavillon
			
 Batiment Pavillon du Point du Jour	23	Absence d'Equipement d'Alarme. Commentaire : Prévoir l'installation de BAAS	03 - Bâtiment Pavillon
			


RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
Stand de tir	5	Absence de diffuseur sonore. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un EA de type4	04 - Bâtiment Stand de Tir



Stand de tir	17	Absence de diffuseur lumineux dans les sanitaires. Commentaire : Prévoir la mise en place de DL dans les sanitaires pour les personnes ayant un handicap	04 - Bâtiment Stand de Tir
--------------	----	--	----------------------------

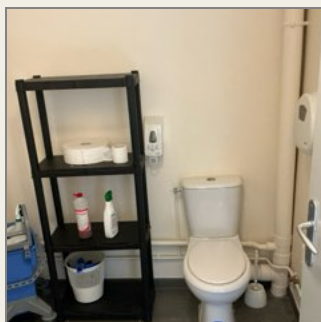

Chateau R-1	1	Détection automatique dans les locaux à risques.	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	---	--	---------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	9	Détection automatique dans les locaux à risques.thermiques	05 - Bâtiment Château N-1




Chateau R-1	16	Détection automatique dans les locaux à risques.	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	----	--	---------------------------



Chateau R-1	19	Détection automatique dans les locaux	05 - Bâtiment Château N-1
-------------	----	---------------------------------------	---------------------------



Chateau RDC	14	Détection automatique dans les locaux à risques.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	--	--------------------------

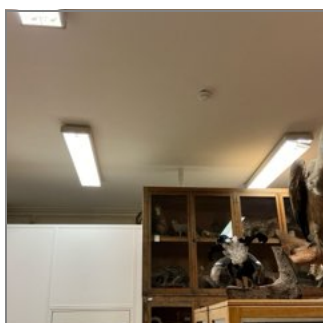


RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA


Localisation	#	Description	Plan
Chateau RDC	15	Plan de sauvegarde Local à risque moyen	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Revoir cette zone dans le SDSI (contact direct avec circulation desservie par l'escalier des locaux à sommeil)			



Chateau RDC	17	Détection automatique dans les locaux à risques.	06 - Bâtiment Château N0
-------------	----	--	-----------------------------

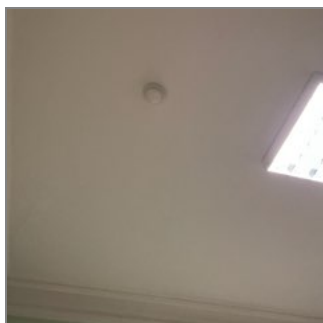

Chateau R+1	6	Détection automatique dans les circulations.	07 - Bâtiment Château N1
-------------	---	--	-----------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA


Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	10	SSI de catégorie A. Local servant cde VTP	07 - Bâtiment Château N1




Chateau R+1	16	Absence de diffuseur lumineux dans les sanitaires. Commentaire : Prévoir de rajouter des DL dans le SDSI	07 - Bâtiment Château N1
-------------	----	--	-----------------------------

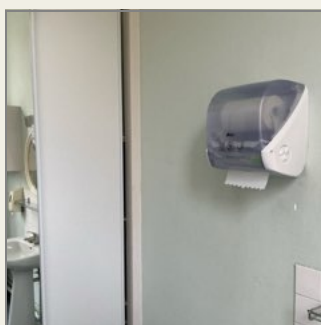

Chateau R+2	7	Détection automatique dans les combles.	08 - Bâtiment Château N2
-------------	---	---	-----------------------------

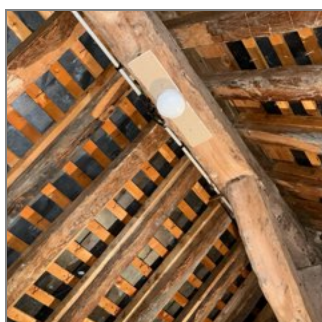

Chateau R+2	10	Diffuseur lumineux dans les sanitaires.	08 - Bâtiment Château N2
-------------	----	---	-----------------------------

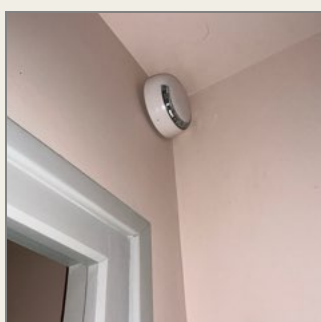


RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+2	15	Présence d'un DM dans la circulation	08 - Bâtiment Château N2


Commentaire : Prévoir le retrait du DM




Chateau R+2	22	Détection automatique dans les locaux à risques.	08 - Bâtiment Château N2
-------------	----	--	--------------------------



Batiment granges G/H niv -1	5	Détection automatique dans les locaux dit techniques.	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
--------------------------------	---	---	-----------------------------------



Batiment granges G/H niv -1	8	Détection automatique dans les locaux dit techniques.	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
--------------------------------	---	---	-----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau o	4	Absence de déclencheur manuel à proximité de la sortie.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0

Commentaire : Prévoir de repositionner le DM




 Bat les granges G/H niveau o	11	Diffuseur lumineux dans les sanitaires.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	---	----------------------------------




 Bat les granges G/H niveau o	15	Absence de déclencheur manuel à proximité de la sortie.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	---	----------------------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place d'un déclencheur manuel à proximité de la sortie.



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau 0	21	Déclencheur manuel présent	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau 0	23	Détection automatique dans les locaux	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
			
Bat les granges G/H niveau 0	28	Présence d'Equipement d'Alarme.type 1 ECS CMSI CAT A	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
    			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau o	31	Détection automatique dans les locaux à risques.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Bat les granges G/H niveau o	42	Déclencheur manuel présent	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
Bat les granges G/H niveau o	43	Diffuseur lumineux dans les sanitaires.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



Commentaire : Prévoir de rajouter un DL


RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA


Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau 0	44	Absence de diffuseur lumineux dans les douches. Commentaire : Prévoir de rajouter un DL dans la douche	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



 Bat les granges niveau 1	22	Détection automatique dans les circulations.	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
---	----	--	----------------------------------



 Bat les granges niveau 1	23	Détection automatique dans les combles.	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
---	----	---	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

Localisation	#	Description	Plan
10 Bat central F RDC	3	Absence de volume technique protégé pour le SSI implanté dans la circulation	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0


Commentaire : Prévoir la création d'un VTP CF (6 faces)



10 Bat central F RDC	4	Plan de zones SSI	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
-------------------------	---	-------------------	------------------------------------




10 Bat central F RDC	18	Salle équipée de DM à chaque IS	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
-------------------------	----	---------------------------------	------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA

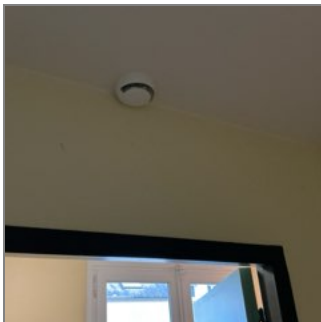Localisation	#	Description	Plan
Bat central F RDC	19	Détection automatique dans les locaux	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
Bat central F RDC	26	Presence de diffuseur lumineux dans les sanitaires.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
Bat central F RDC	38	Absence Détection automatique au niveau des garages Commentaire : Prévoir de mettre en place de la détection automatique dans le local.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			

RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA


Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	40	Absence de déclencheur manuel à proximité de la sortie. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un déclencheur manuel à proximité des sorties des garages	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
 Bat central F RDC	41	Tableau Répétiteur d'Exploitation (TRE) des trois bâtiments Logement intégrés dans le bâtiment Commentaire : Revoir la gêne occasionnée lors des congés ou jour de repos des personnels logés	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
			
 Bat central F RDC	42	Absence d'Equipement d'Alarme. Commentaire : Prevoir la mise en place de DAAF dans les logements	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0



RELEVÉS DE SITE

Domaine S7 - SÉCU-SSI OU EA


Localisation	#	Description	Plan
BAT FORMATION BF RDC	39	Absence de déclencheur manuel à proximité de la sortie. Commentaire : Prévoir la mise en place d'un déclencheur manuel à proximité des sorties des garages	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0



Batiment central F R+1	10	Détection automatique dans les combles.un seul détecteur Commentaire : Revoir l'implantation de la détection automatique dans les combles	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---------------------------	----	---	------------------------------------



Batiment central F R+1	11	Présence BAES	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---------------------------	----	---------------	------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION


Localisation	#	Description	Plan
Batiment atelier	5	Consignes de sécurité.	01 - Bâtiment Atelier

Commentaire : Prévoir les consignes



Batiment atelier	6	Stockage de produit inflammable dans les ateliers sans ventilation	01 - Bâtiment Atelier
------------------	---	--	-----------------------

Commentaire : Prévoir une ventilation

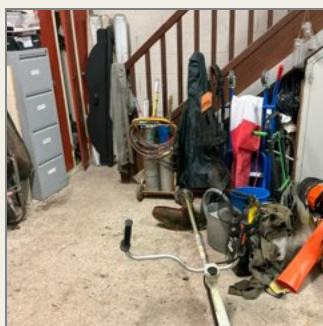


Batiment Pavillon du Point du Jour	3	Plan d'évacuation.	03 - Bâtiment Pavillon
------------------------------------	---	--------------------	------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION

Localisation	#	Description	Plan
↳ Batiment Pavillon du Point du Jour	6	Absence de signalétique du local local Non accessible au public Commentaire : Prévoir de rajouter affichage "Non accessible au public"	03 - Bâtiment Pavillon



↳ Stand de tir	14	Plan d'évacuation non actualisés Commentaire : Prévoir la mise à jour des plans.	04 - Bâtiment Stand de Tir
----------------	----	--	----------------------------



↳ Stand de tir	15	Absence de point de rassemblement Commentaire : Prévoir la mise en place d'un point de rassemblement	04 - Bâtiment Stand de Tir
----------------	----	--	----------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R-1	17	Plan d'évacuation.	05 - Bâtiment Château N-1



Chateau RDC	5	Plan d'Intervention n'est mis à jour	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir la mise à jour du plan d'intervention			



Chateau RDC	10	Pan d'intervention non actualisé	06 - Bâtiment Château N0
Commentaire : Prévoir une mise à jour des plans d'intervention			



RELEVÉS DE SITE


Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION

Localisation	#	Description	Plan
Chateau R+1	18	Consignes de sécurité.	07 - Bâtiment Château N1



Chateau R+2	4	Absence de plan d'évacuation et revoir consignes	08 - Bâtiment Château N2
-------------	---	--	--------------------------

Commentaire : Prévoir la mise en place de consignes de sécurité et plan



Batiment granges G/H niv -1	7	Plan d'évacuation et absence consigne	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
-----------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------


Commentaire : Prévoir l' installation des consignes et plan d'évacuation




RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION

Localisation	#	Description	Plan
1 Batiment granges G/H niv -1	13	Absence de signalétique coupure force chaufferie Commentaire : Prévoir la mise en place d'une signalétique spécifique	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1



1 Bat les granges G/H niveau 0	40	Absence de consigne Commentaire : Prévoir la mise en place de consignes de sécurité.	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
-----------------------------------	----	--	-------------------------------------




1 Bat les granges niveau 1	12	Absence de plan d'évacuation et revoir consignes Commentaire : Prévoir la mise en place des plan et consignes de sécurité dans les chambres.	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
-------------------------------	----	--	-------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION

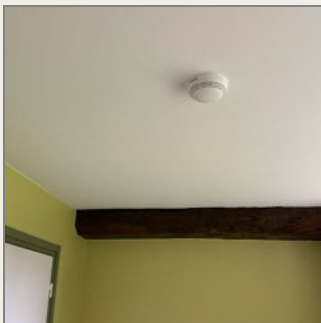Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges niveau 1	13	Toutes les chambres sont protégées par des détecteurs de fumée	11 - Bâtiment Salles de Cours N1
			
Bat central F RDC	21	Consignes affichées	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			
Bat central F RDC	22	Absence d'éclairage du cheminement du point de rassemblement Commentaire : Prévoir de ajouter l'éclairage du cheminement du point de rassemblement	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
			


RELEVÉS DE SITE

Domaine S9 - SÉCU-CONSIGNES ET FORMATION


Localisation	#	Description	Plan
12 Bat central F RDC	23	Plan d'Intervention.	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0



13 Batiment central F R+1	2	Absence de plan d'évacuation. Commentaire : Prévoir une signalétique et plan d'évacuation dans les chambres	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---------------------------	---	---	------------------------------------



13 Batiment central F R+1	3	Absence de consigne Commentaire : Prévoir la mise en place des consignes et plan évacuation	13 - Bâtiment Salles de Réunion N1
---------------------------	---	---	------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Batiment Pavillon du Point du Jour	18	Absence d'Arret d'urgence général Commentaire : Prévoir l'installation d'un arrêt d'urgence	03 - Bâtiment Pavillon
 Stand de tir	10	Présence multiprises Commentaire : Rappel des consignes et sensibilisation	04 - Bâtiment Stand de Tir
 Batiment granges G/H niv -1	1	Coupure gaz Commentaire : Revoir la signalétique avec personne à contacter	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1



RELEVÉS DE SITE

Domaine S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
📍 Batiment granges G/H niv -1	2	Cuve propane enterrée Commentaire : Prévoir l'installation d'un panneau avec volume	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1



📍 Batiment granges G/H niv -1	9	Arrêt gaz bâtiment Commentaire : Mettre en place les consignes en cas de coupure pour respecter la procédure écrite	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
---	---	---	-----------------------------------



📍 Batiment granges G/H niv -1	10	Chaufferie gaz	09 - Bâtiment Salles de Cours N-1
---	----	----------------	-----------------------------------




RELEVÉS DE SITE

Domaine S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
Bat les granges G/H niveau o	1	Absence de cache sur raccord Zag Commentaire : Prévoir de rajouter le cache de protection sur le raccord ZAG	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



Bat les granges G/H niveau o	14	Absence PV du mobilier Commentaire : Les mobiliers doivent justifier d'un PV de réaction au feu	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---------------------------------	----	---	----------------------------------



Bat les granges G/H niveau o	17	Absence Pv mobilier Commentaire : Les mobiliers doivent justifier d'un PV de réaction au feu	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---------------------------------	----	--	----------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat les granges G/H niveau o	32	Arrêt d'urgence cuisine forcé cuisine et gaz Commentaire : Revoir la procédure et les AU	10 - Bâtiment Salles de Cours N0



 Bat les granges G/H niveau o	37	Hotte absence deux vitesses PV et GV Commentaire : Prévoir un circuit dédié AU => PV et AU => GV, vérifier si le moteur est C 4 câblé CR1C1 en amont AU (GV)	10 - Bâtiment Salles de Cours N0
---	----	--	----------------------------------



 Bat central F RDC	12	AED	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0
--	----	-----	------------------------------------



RELEVÉS DE SITE

Domaine S10 - SÉCU-AUTRES ÉQUIPEMENTS

Localisation	#	Description	Plan
 Bat central F RDC	15	Multiprise branchée sur multiprise Commentaire : Les installations électriques doivent être conforme à la NF C 15-100. Rappel des consignes et sensibilisation	12 - Bâtiment Salles de Réunion N0



O.N.C.
CHATEAU DU BOUCHET
LOGEMENT DU GARDIEN
LE BOUCHET
45 370 DRY

Entrée :

Total 10,99 (1,72 x 6,39)
Cage
d'escalier 1,80 (2,00 x 0,90)
Net 9,19 m²

Ballon d'eau chaude
Therm. 150L

Entrée d'air
30 m³/h

Entrée d'air
30 m³/h

02
Office

14,66 m²
(4,20 x 3,49)

01
Cuisine
N.M.

24,54 m²
(3,84 x 6,39)

03
Salon

29,07 m²
(4,55 x 6,39)

04
Entrée

9,19 m²

05
Chambre

19,97 m²
(4,56 x 4,38)

06
Salle de bain

8,53 m²
(1,87 x 4,56)

07
WC

Chaudière sur pied
à mettre en place

Bouche d'extraction

Dallage
B.A.

Entrée d'air
30 m³/h

Entrée d'air
30 m³/h

Entrée d'air
30 m³/h

appui à reprendre


7. ETAT FUTUR
Plan du RC
logement du
gardien
éch: 1/50 ème

PLAN D'EVACUATION




"ATELIER"
LE BOUCHET
45370 DRY

PLAN DE SITUATION

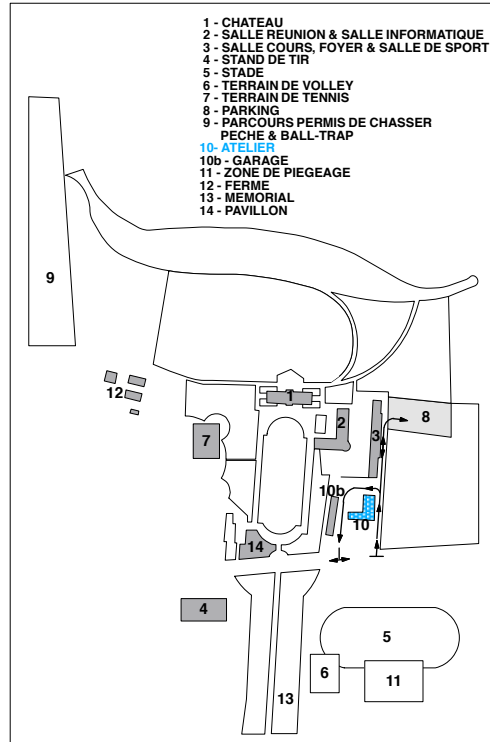

EVACUATION NIVEAU 0

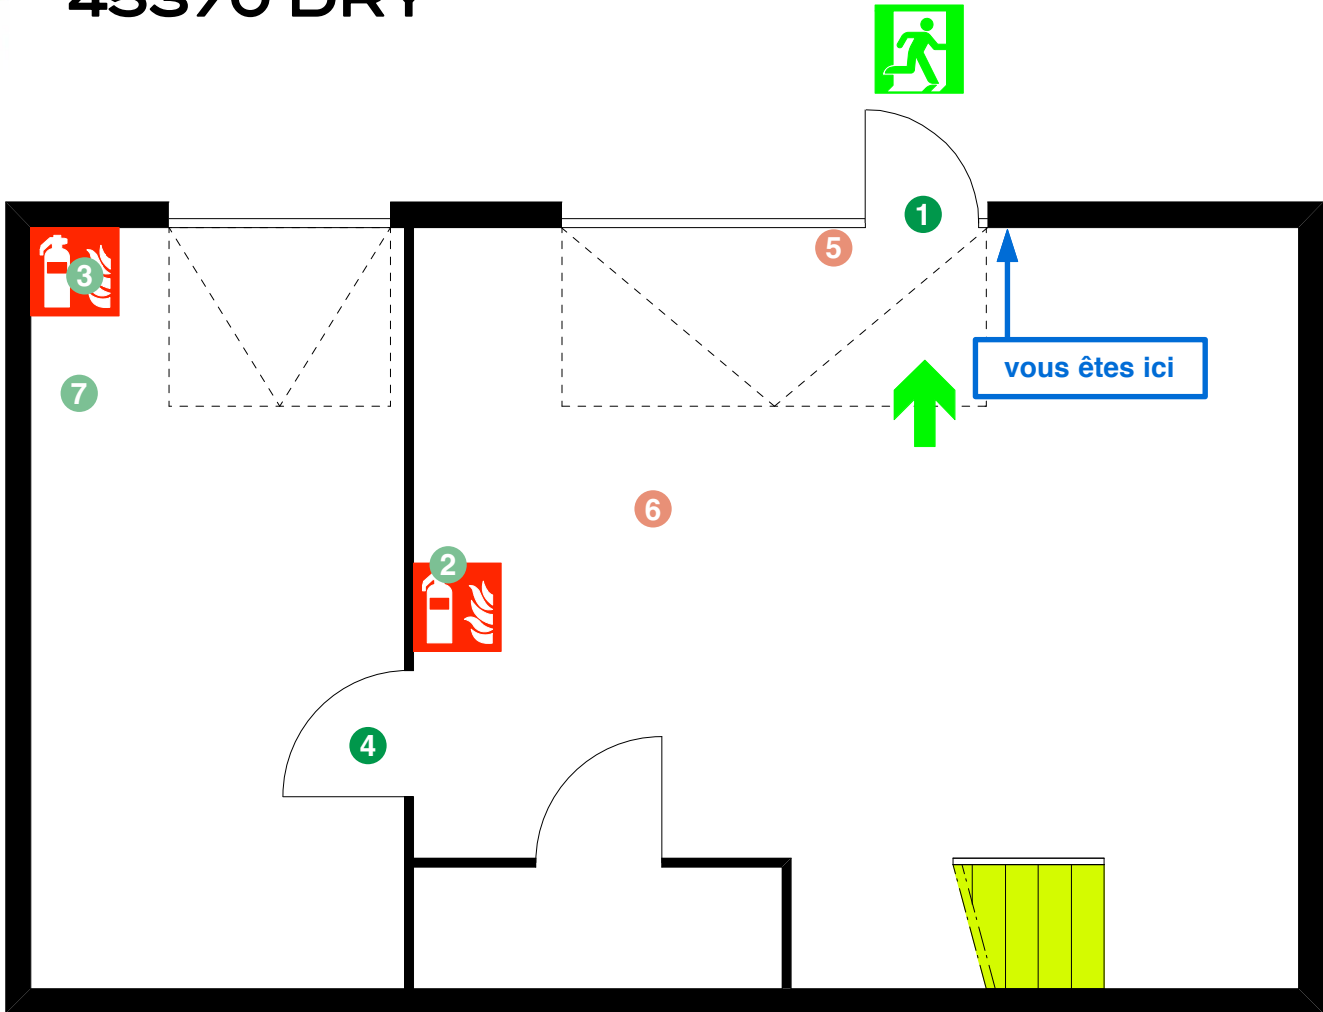

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Itinéraire d'évacuation
- Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE

CONCEPTEUR: **S.A.I.** BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.




ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION



A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,


Rejoignez la zone de rassemblement.



PLAN D'EVACUATION

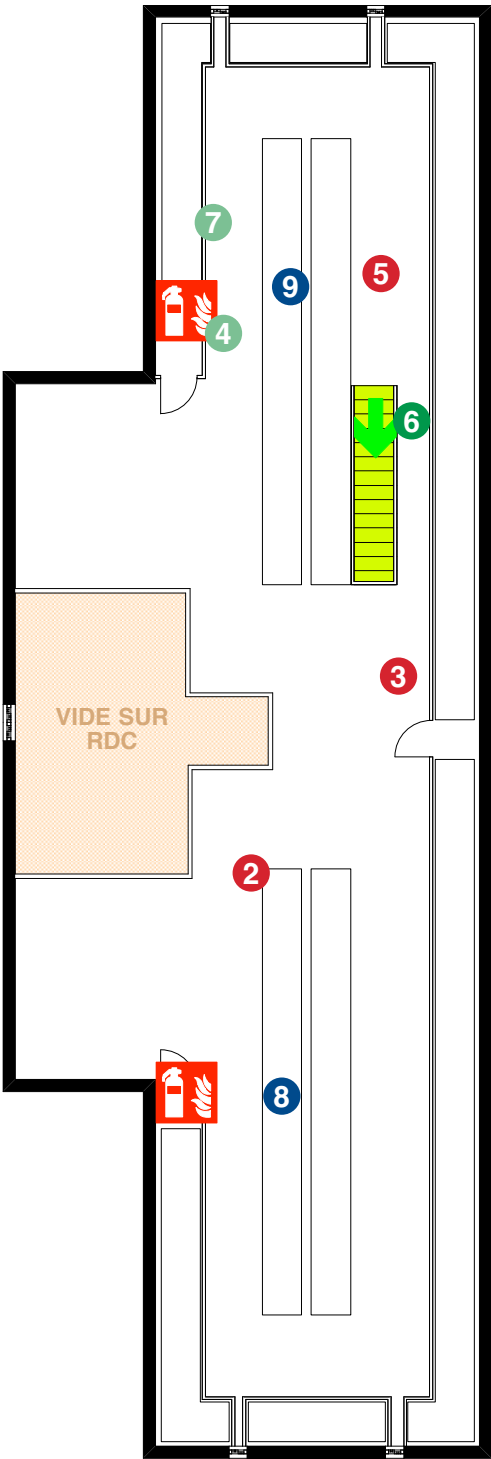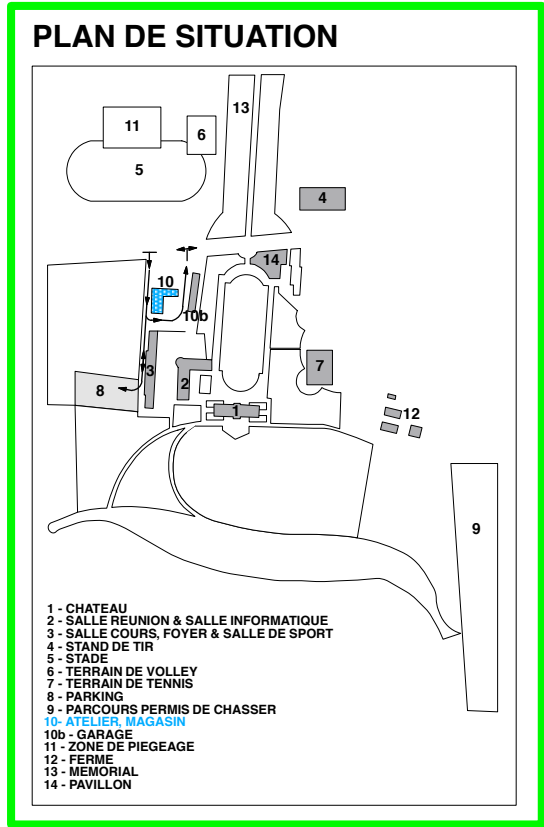

EVACUATION NIVEAU 1

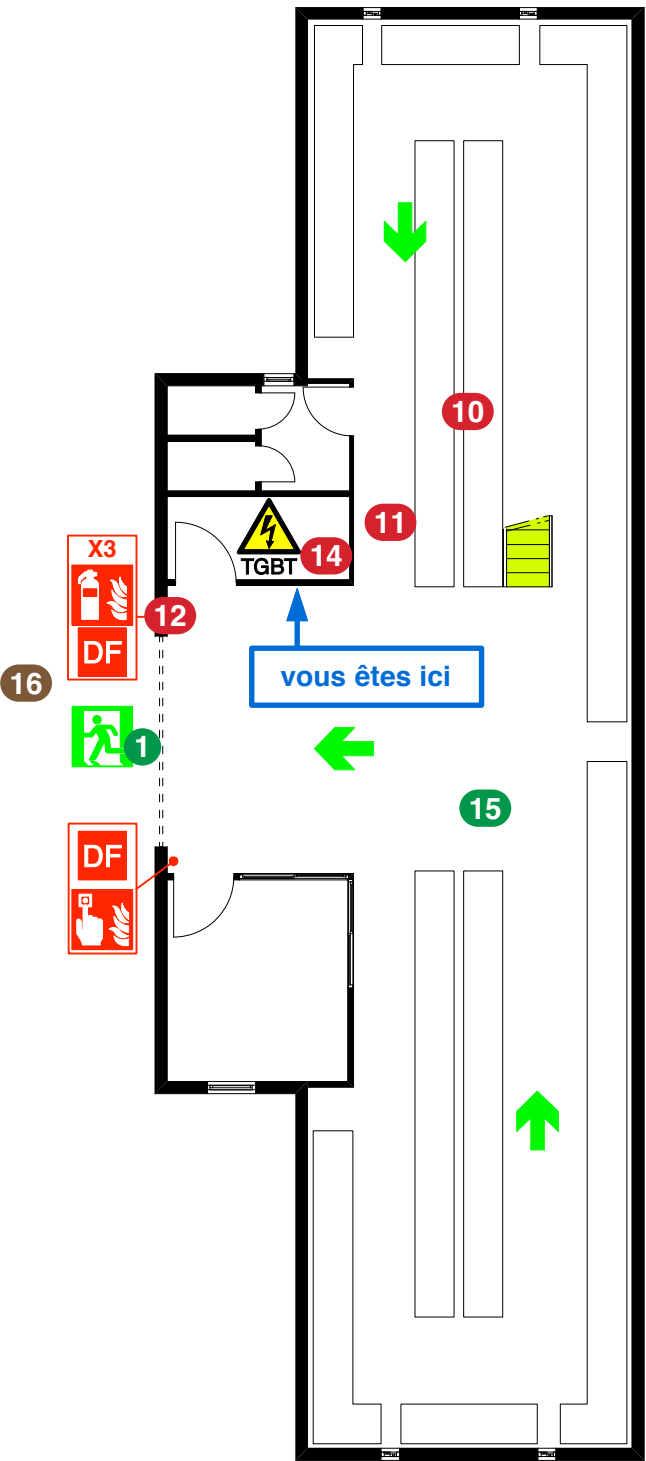

EVACUATION NIVEAU 0

INCENDIE PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque, avec l'extincteur approprié le plus proche.

En cas de fumée, baissez-vous, l'air frais est près du sol.

ACCIDENT ou malaise PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation, issues de secours, accès à un équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie : connaissez leurs emplacements et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant les bouches d'incendie ou sur les voies d'accès des pompiers.

EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation, ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation, Ne revenez pas en arrière, Suivez les indications du guide d'évacuation ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Déclencheur d'alarme incendie
- Commande de désenfumage
- Local TGBT
- Itinéraire d'évacuation
- Issue d'évacuation


DESAUTEL
PROTECTION INCENDIE

DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE4


CONCEPTEUR: **S.A.I.** BUREAU D'ETUDES

PLAN D'EVACUATION

PLAN DE SITUATION

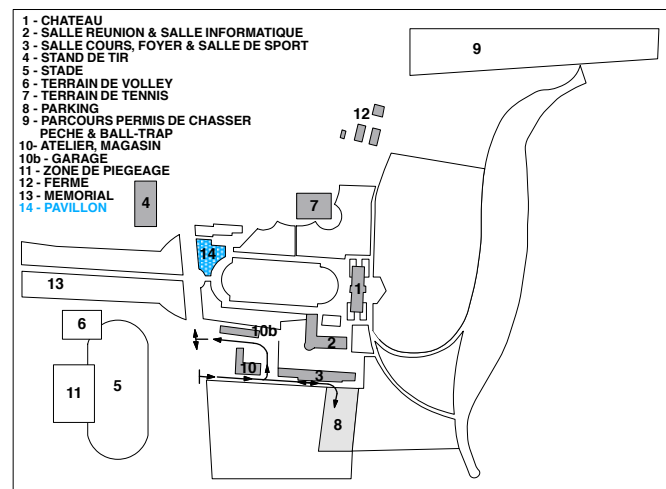

" PAVILLON DU POINT DU JOUR"
LE BOUCHET
45370 DRY

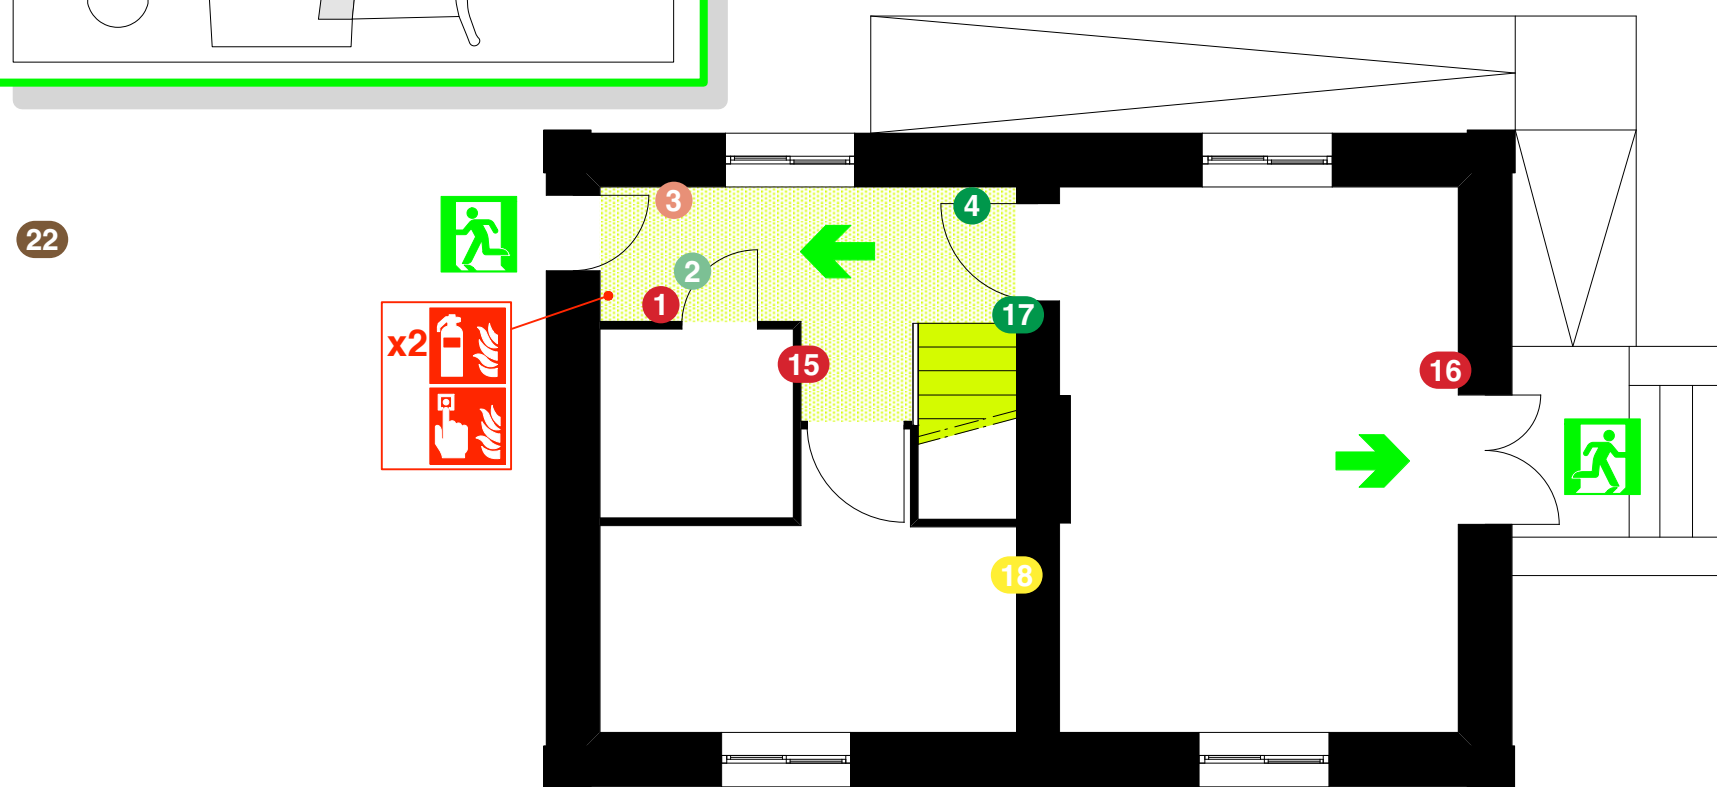

EVACUATION NIVEAU 0

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Déclencheur d'alarme incendie
- Itinéraire d'évacuation
- Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE2

CONCEPTEUR: **S.A.I.** BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.




ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.

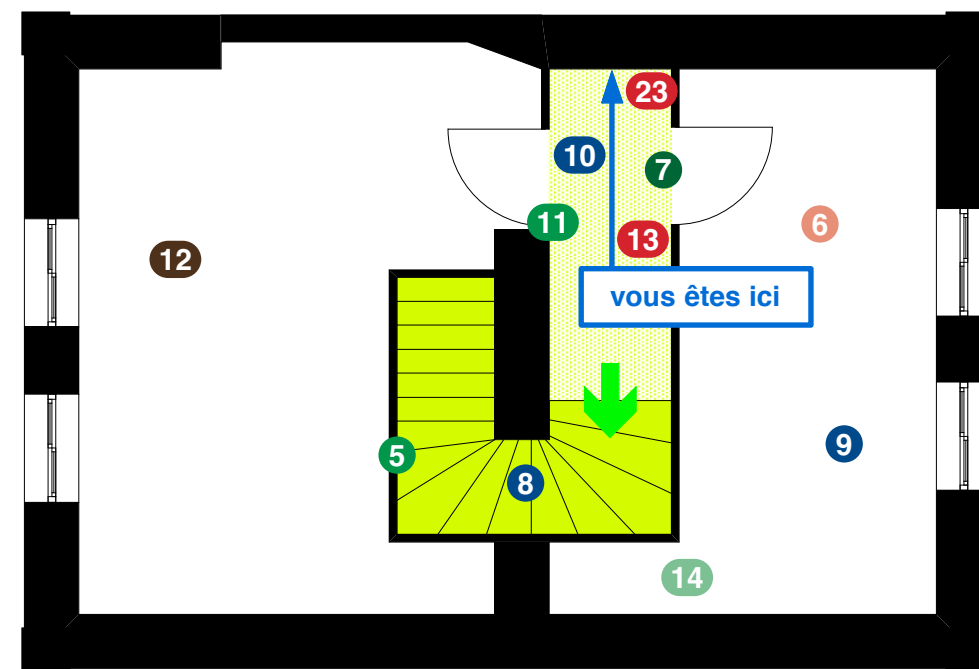

EVACUATION NIVEAU 1



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.




PLAN D'EVACUATION



" STAND DE TIR "
LE BOUCHET
45370 DRY

PLAN DE SITUATION

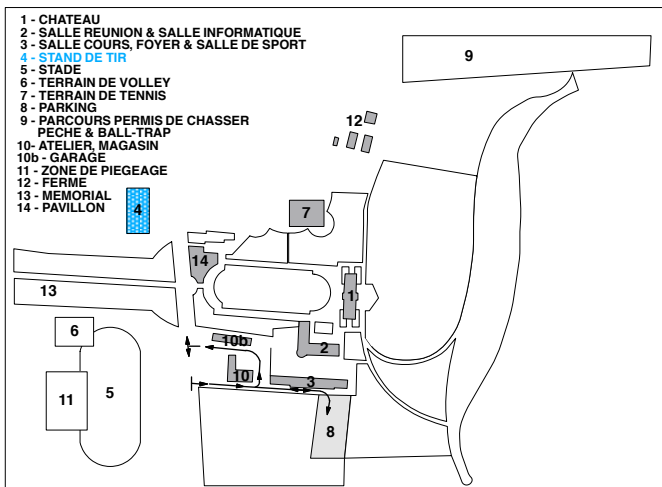

LEGENDE

 Extincteur portatif

 Itinéraire d'évacuation

 Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE3

CONCEPTEUR: 

EVACUATION NIVEAU 0



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.




EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,


Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.

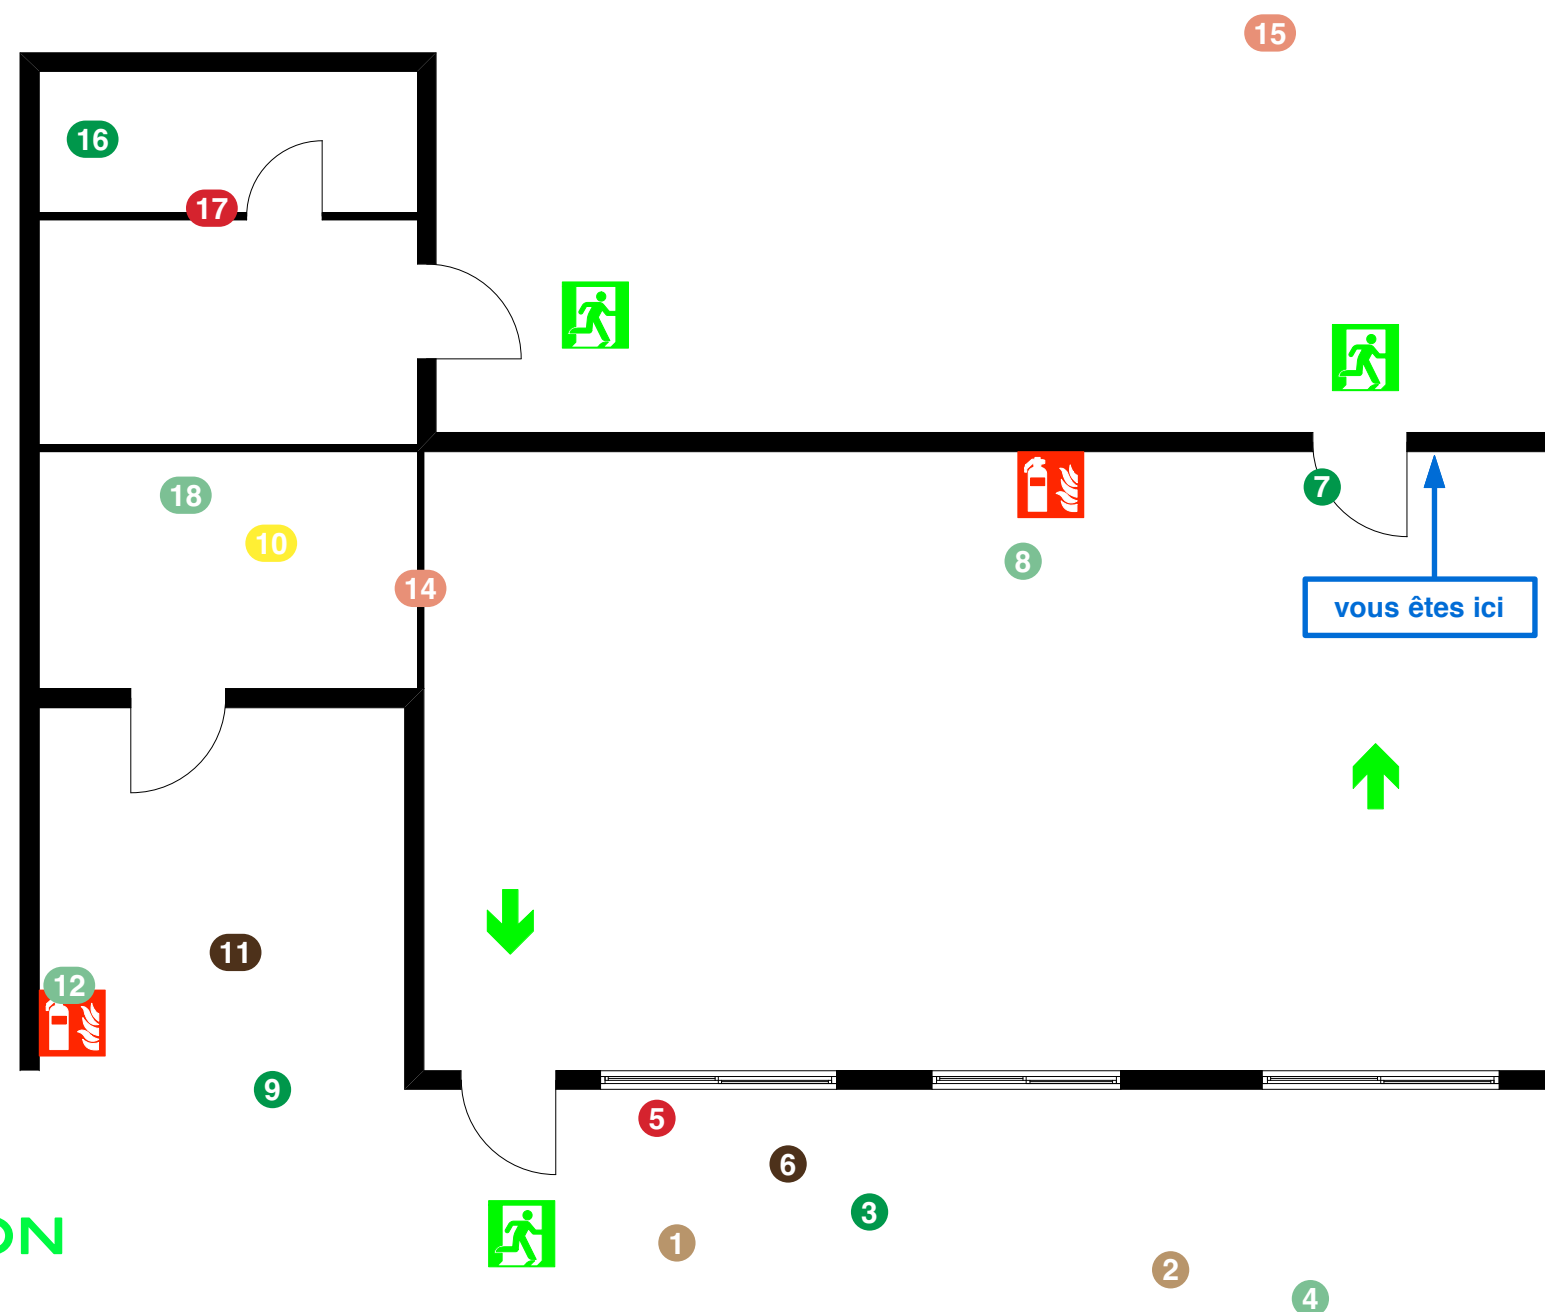


PLAN D'EVACUATION

PLAN DE SITUATION

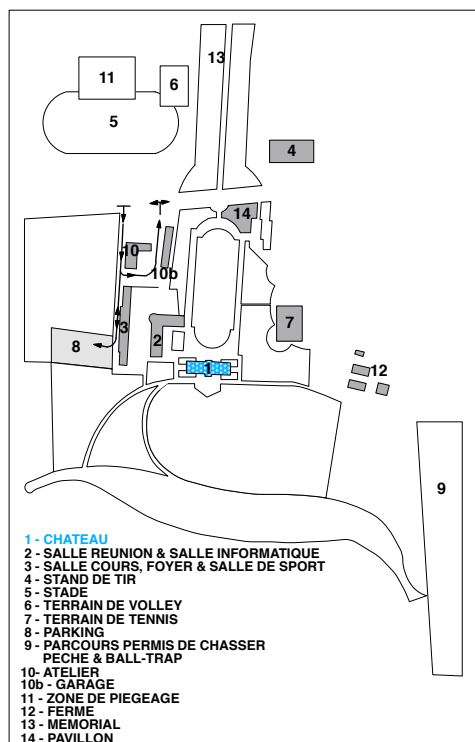

BATIMENT " D "
" CHATEAU "
LE BOUCHET
45370 DRY

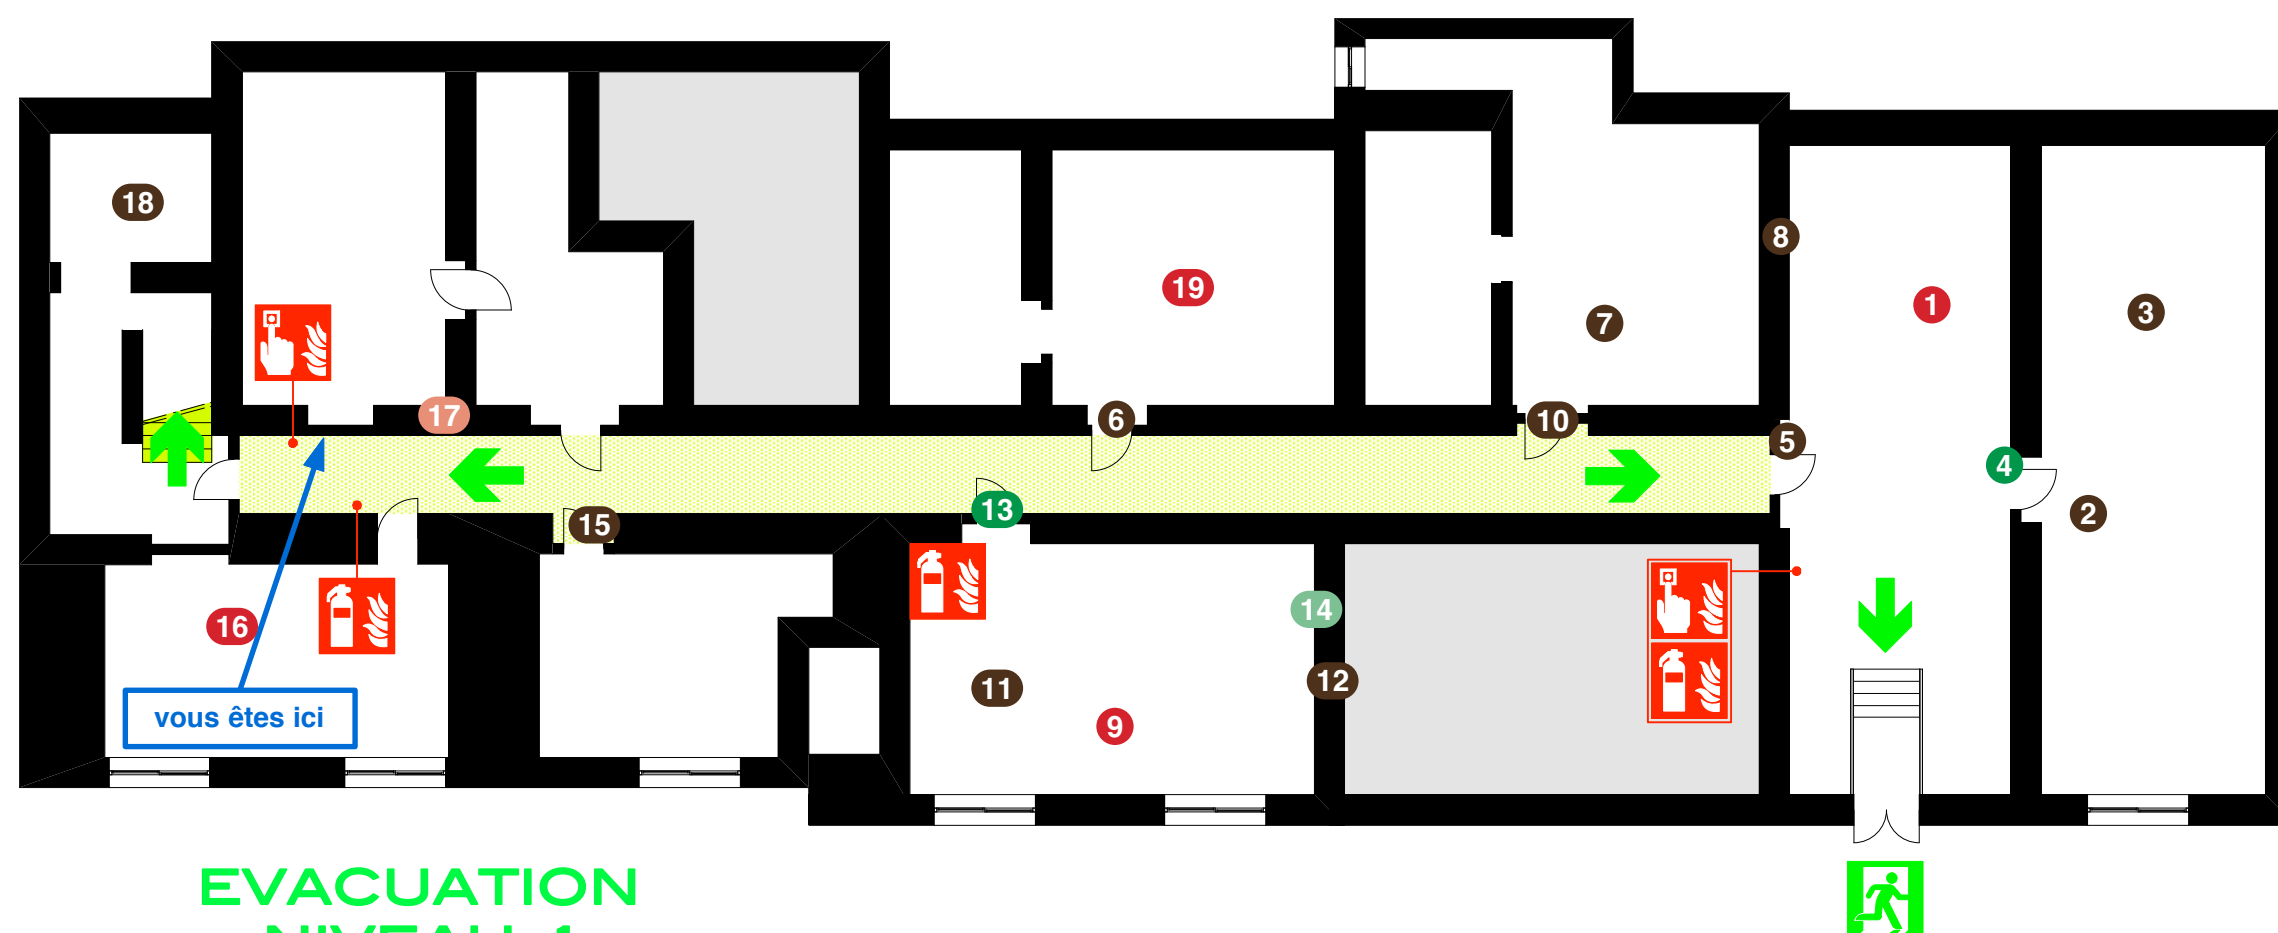

EVACUATION NIVEAU -1

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Déclencheur d'alarme incendie
- Itinéraire d'évacuation
- Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE5

CONCEPTEUR: S.A.I. BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :


Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.




PLAN D'EVACUATION

PLAN DE SITUATION

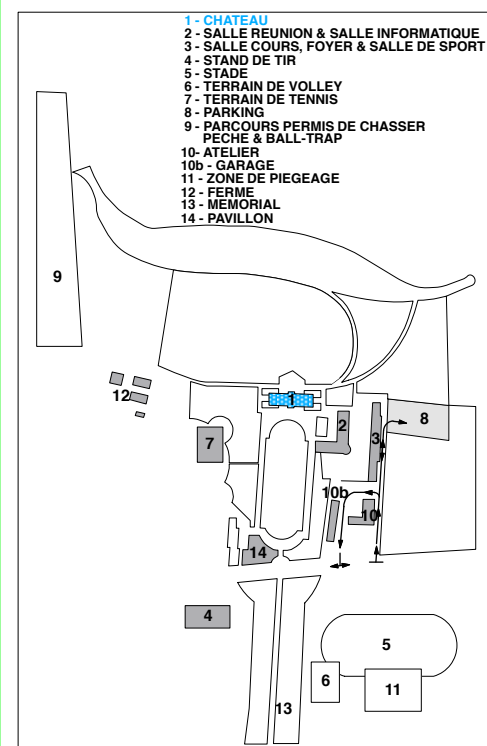

BATIMENT " D "
" CHATEAU "
LE BOUCHET
45370 DRY

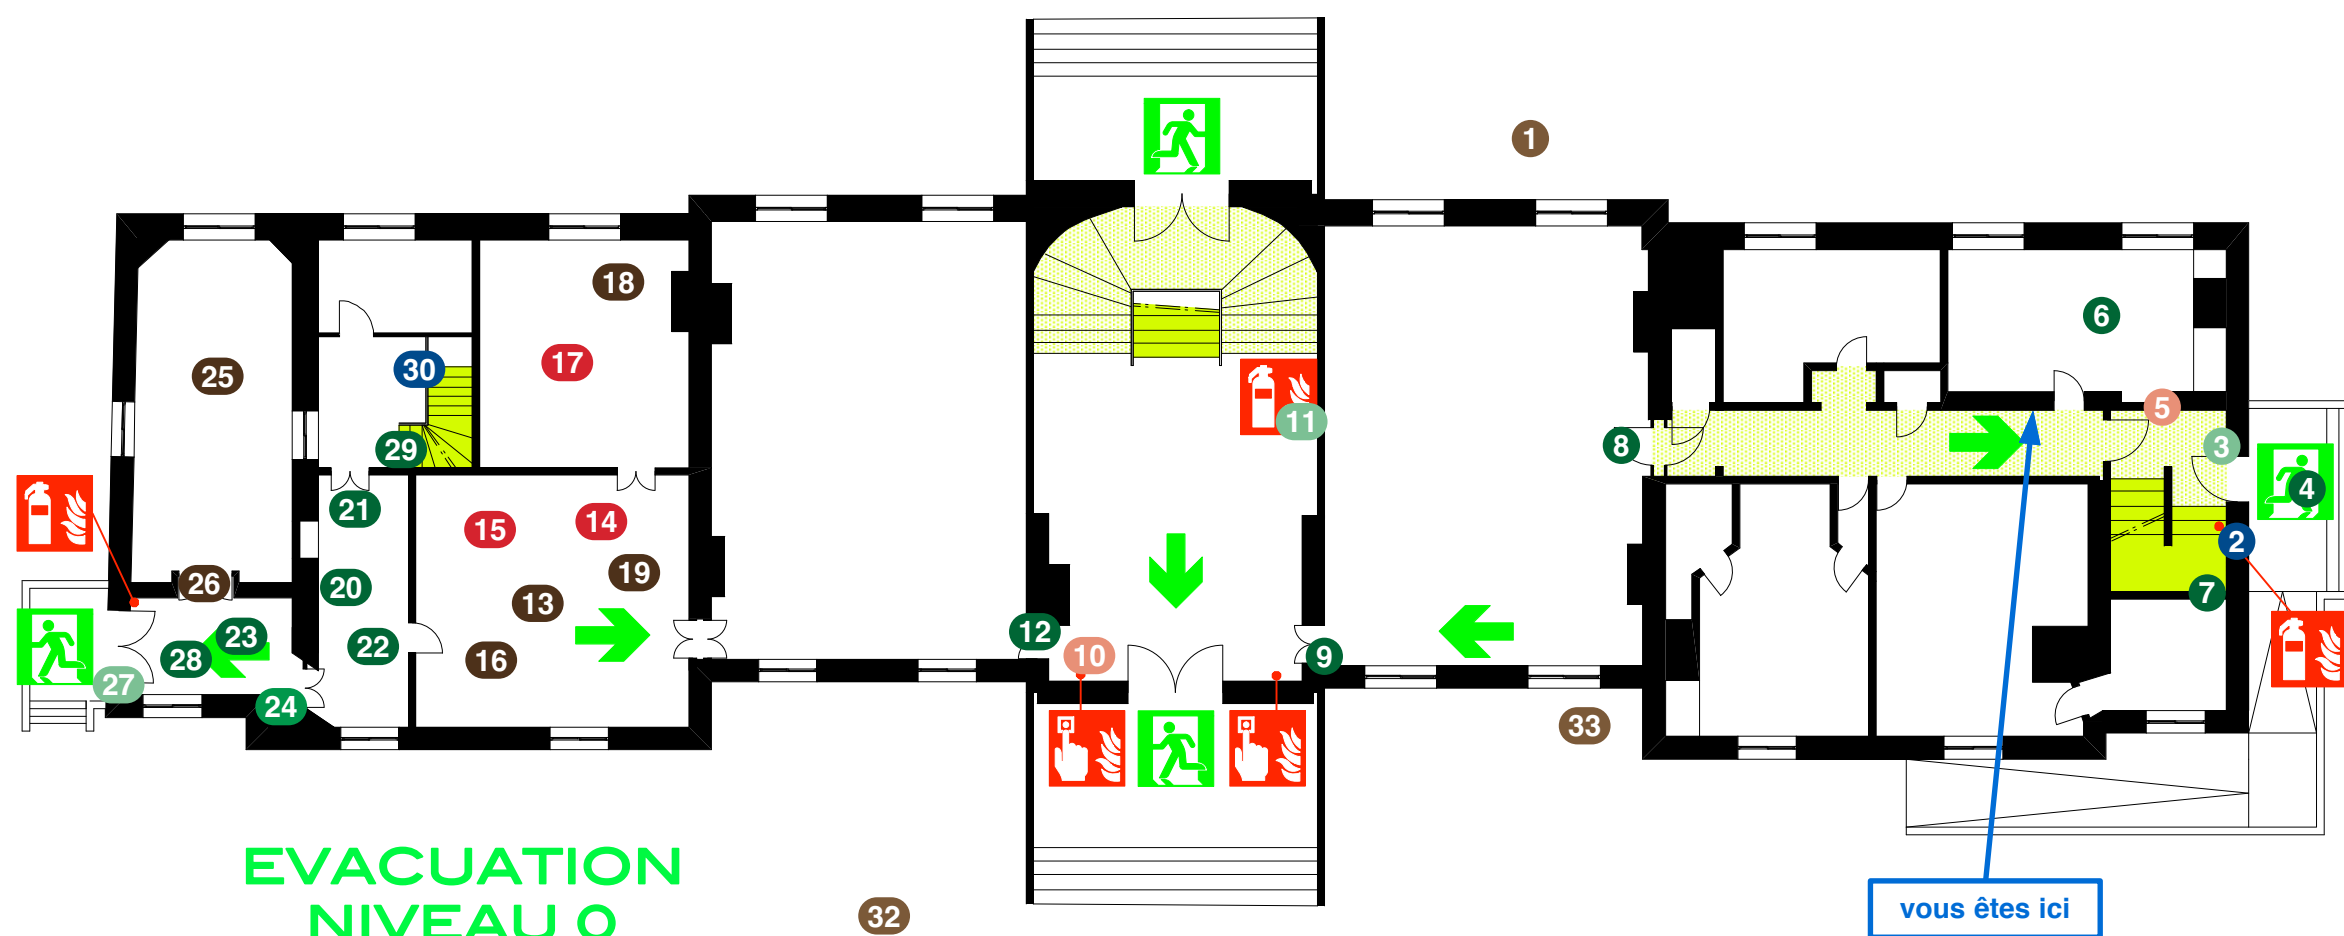

EVACUATION NIVEAU 0

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Itinéraire d'évacuation
-  Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE7

CONCEPTEUR: S.A.I. BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :


Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.




PLAN D'EVACUATION

PLAN DE SITUATION

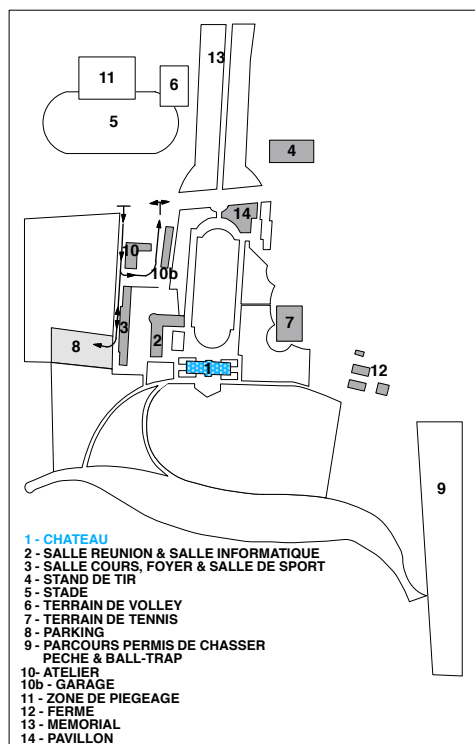

BATIMENT " D "
" CHATEAU "
LE BOUCHET
45370 DRY

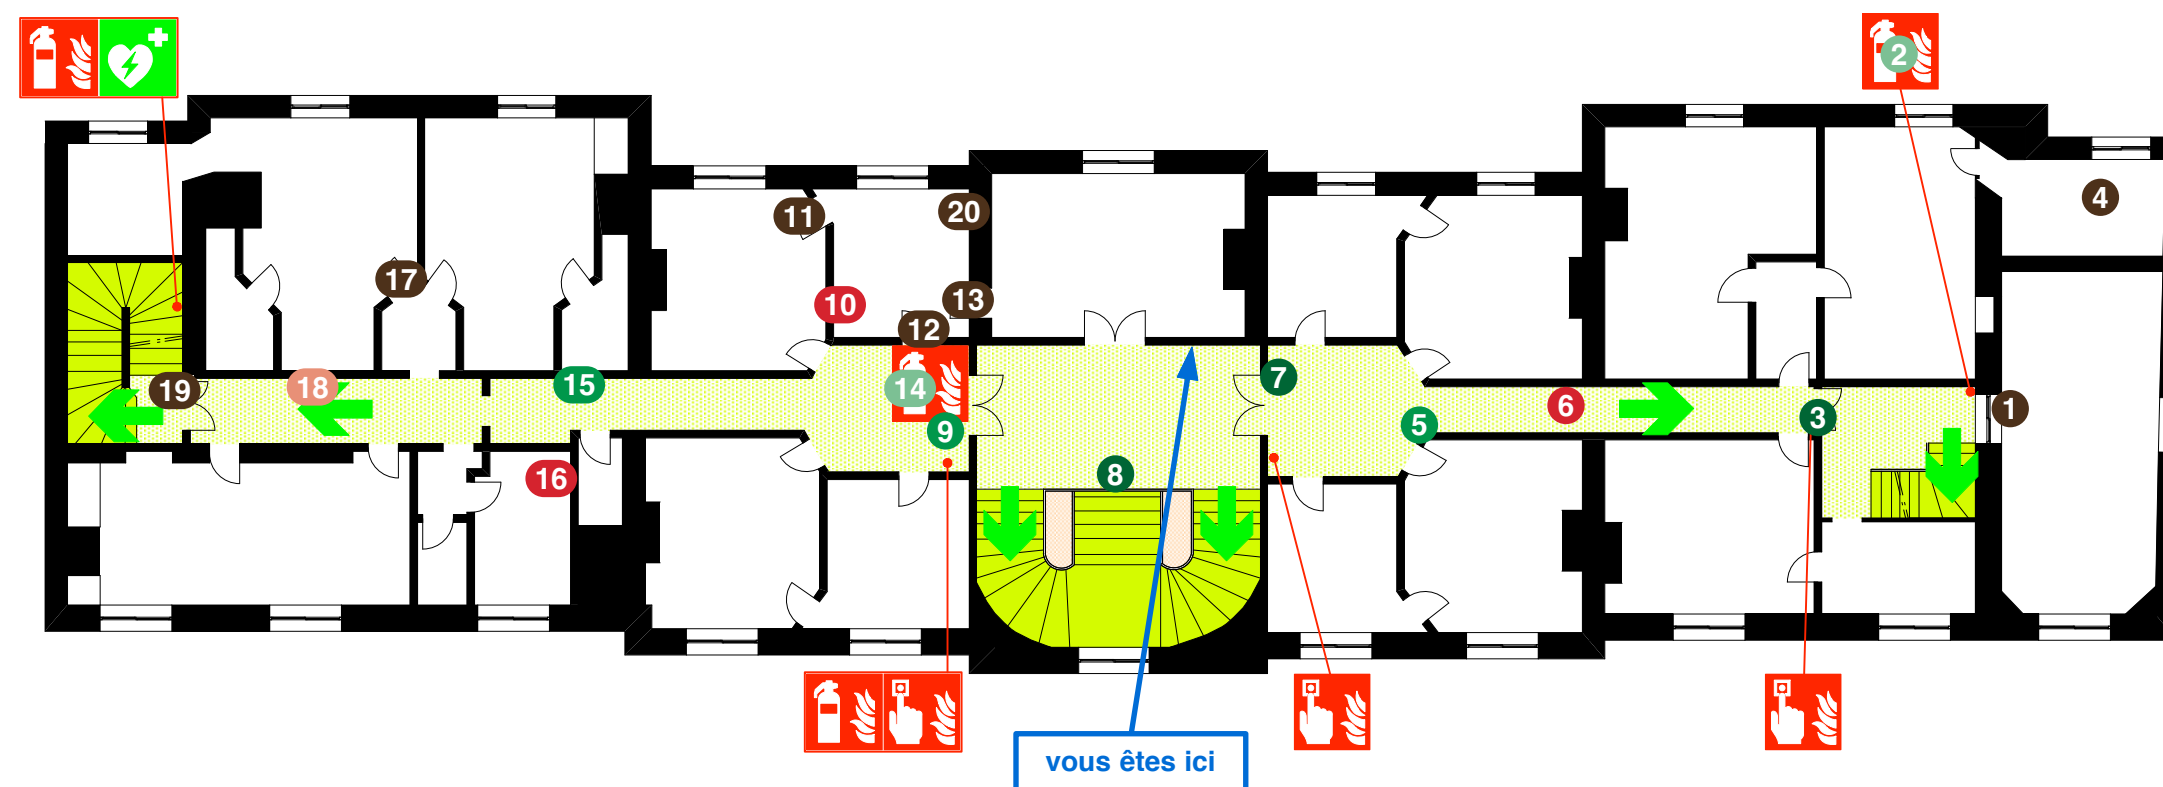

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Déclencheur d'alarme incendie
- Itinéraire d'évacuation
- Défibrillateur



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE9

CONCEPTEUR: S.A.I. BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :


Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.




PLAN D'EVACUATION

PLAN DE SITUATION

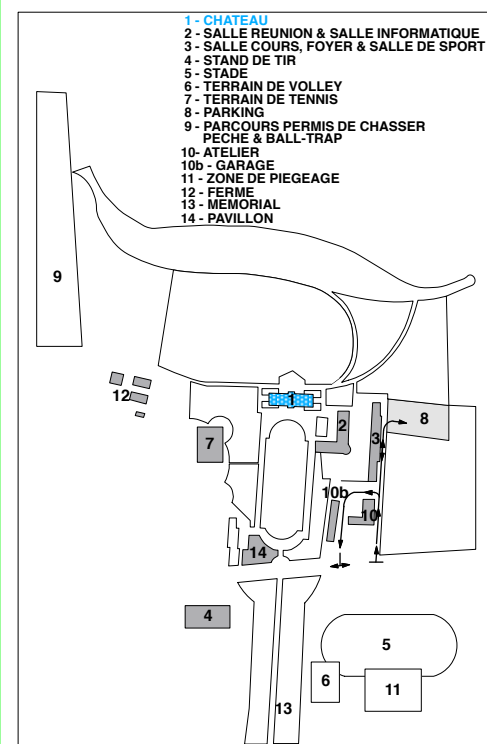

BATIMENT " D "
" CHATEAU "
LE BOUCHET
45370 DRY

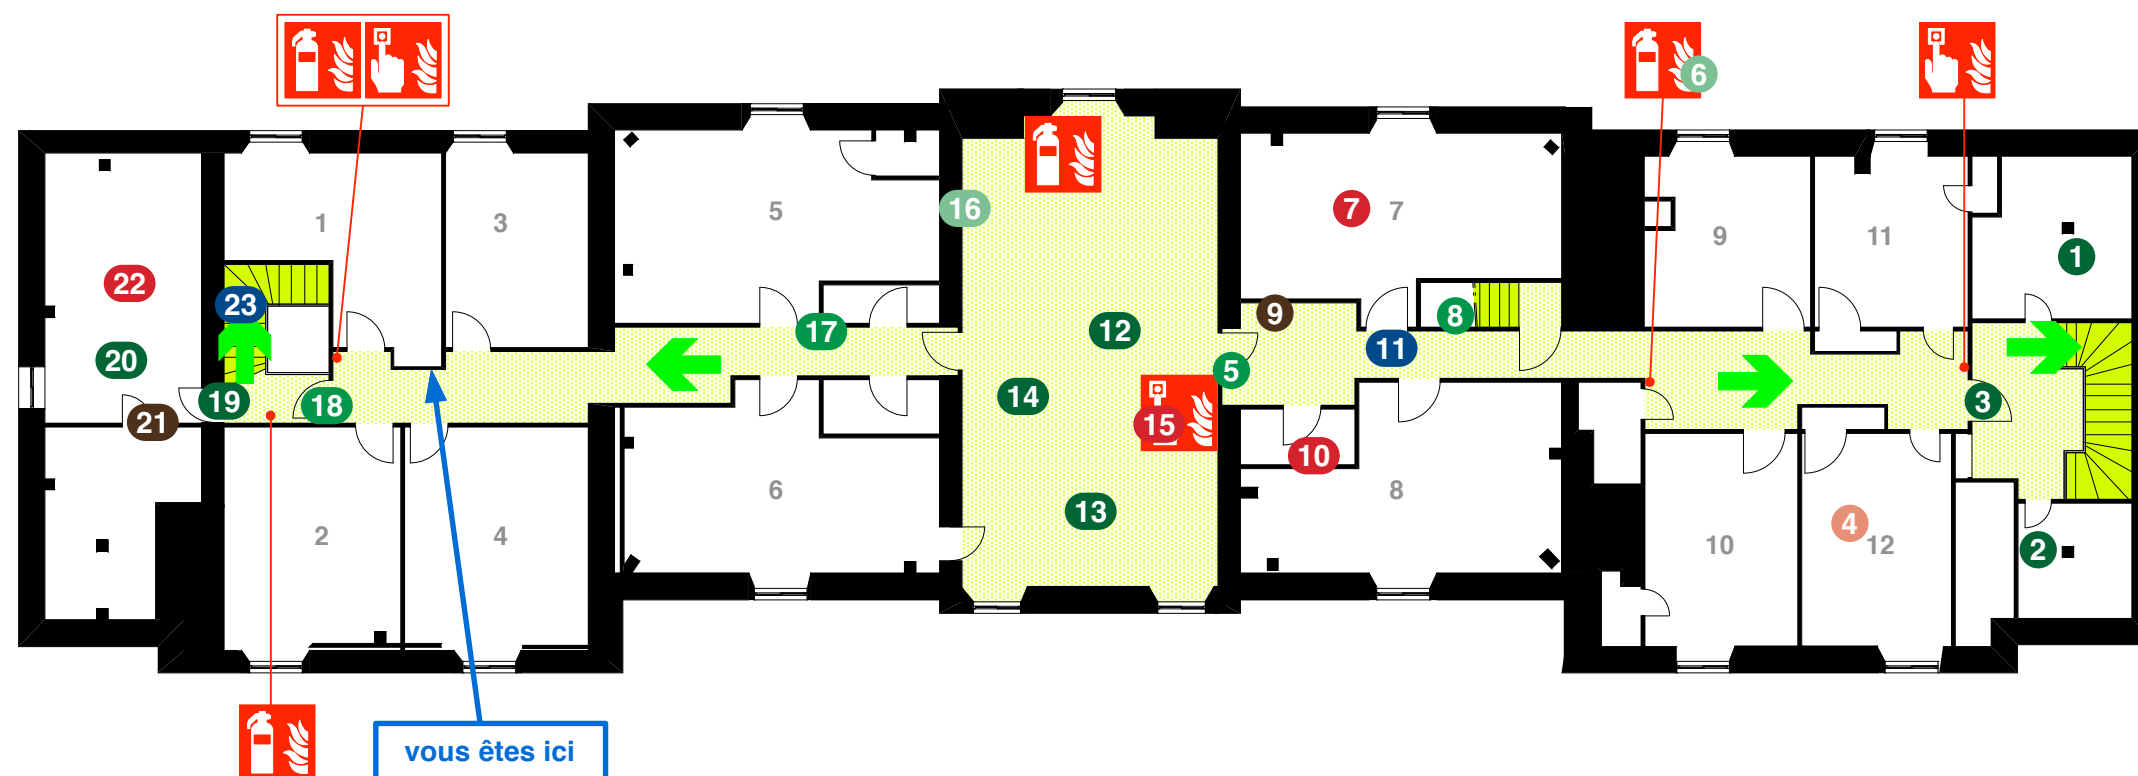

EVACUATION NIVEAU 2

LEGENDE

- Extincteur portatif
- Déclencheur d'alarme incendie
- Itinéraire d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE13

CONCEPTEUR: S.A.I. BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.



PLAN D'EVACUATION

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Itinéraire d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE14

CONCEPTEUR:  BUREAU D'ETUDES




BATIMENT " G/H "

" SALLE DE COURS, FOYER & SALLE DE SPORT "

LE BOUCHET

45370 DRY

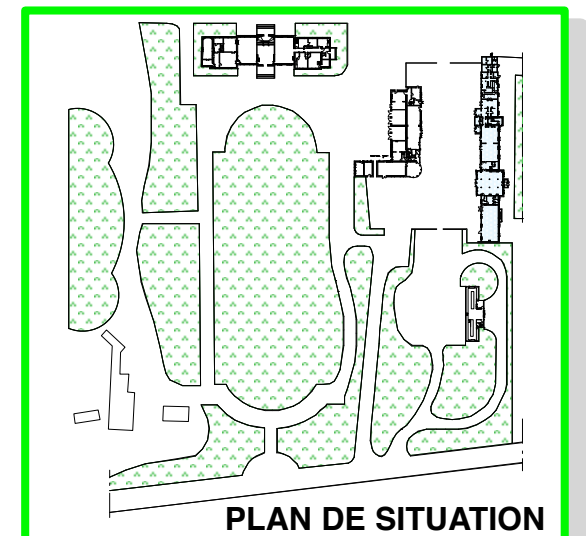

INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.



Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :



Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,



Rejoignez la zone de rassemblement.



EVACUATION
FOYER & SALLE DE SPORT
NIVEAU -1

PLAN D'EVACUATION



BATIMENT " G/H "

" SALLE DE COURS, FOYER & SALLE DE SPORT "

LE BOUCHET

45370 DRY

EVACUATION

SALLE DE COURS


NIVEAU 0

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Itinéraire d'évacuation
-  Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE18
CONCEPTEUR: 

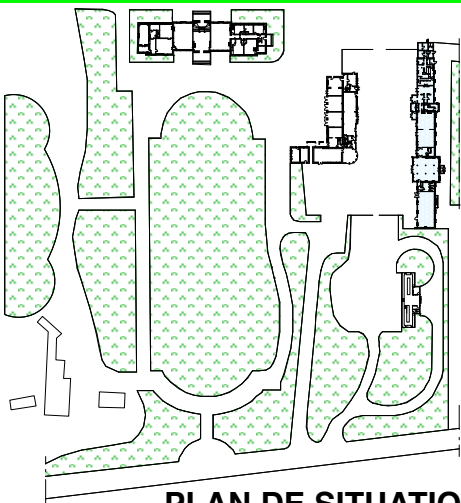

PLAN DE SITUATION



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.



Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissiez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :



Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,




Rejoignez la zone de rassemblement.

S.A.I. 04 67 27 41 41


EVACUATION

FOYER & SALLE DE SPORT

NIVEAU 0

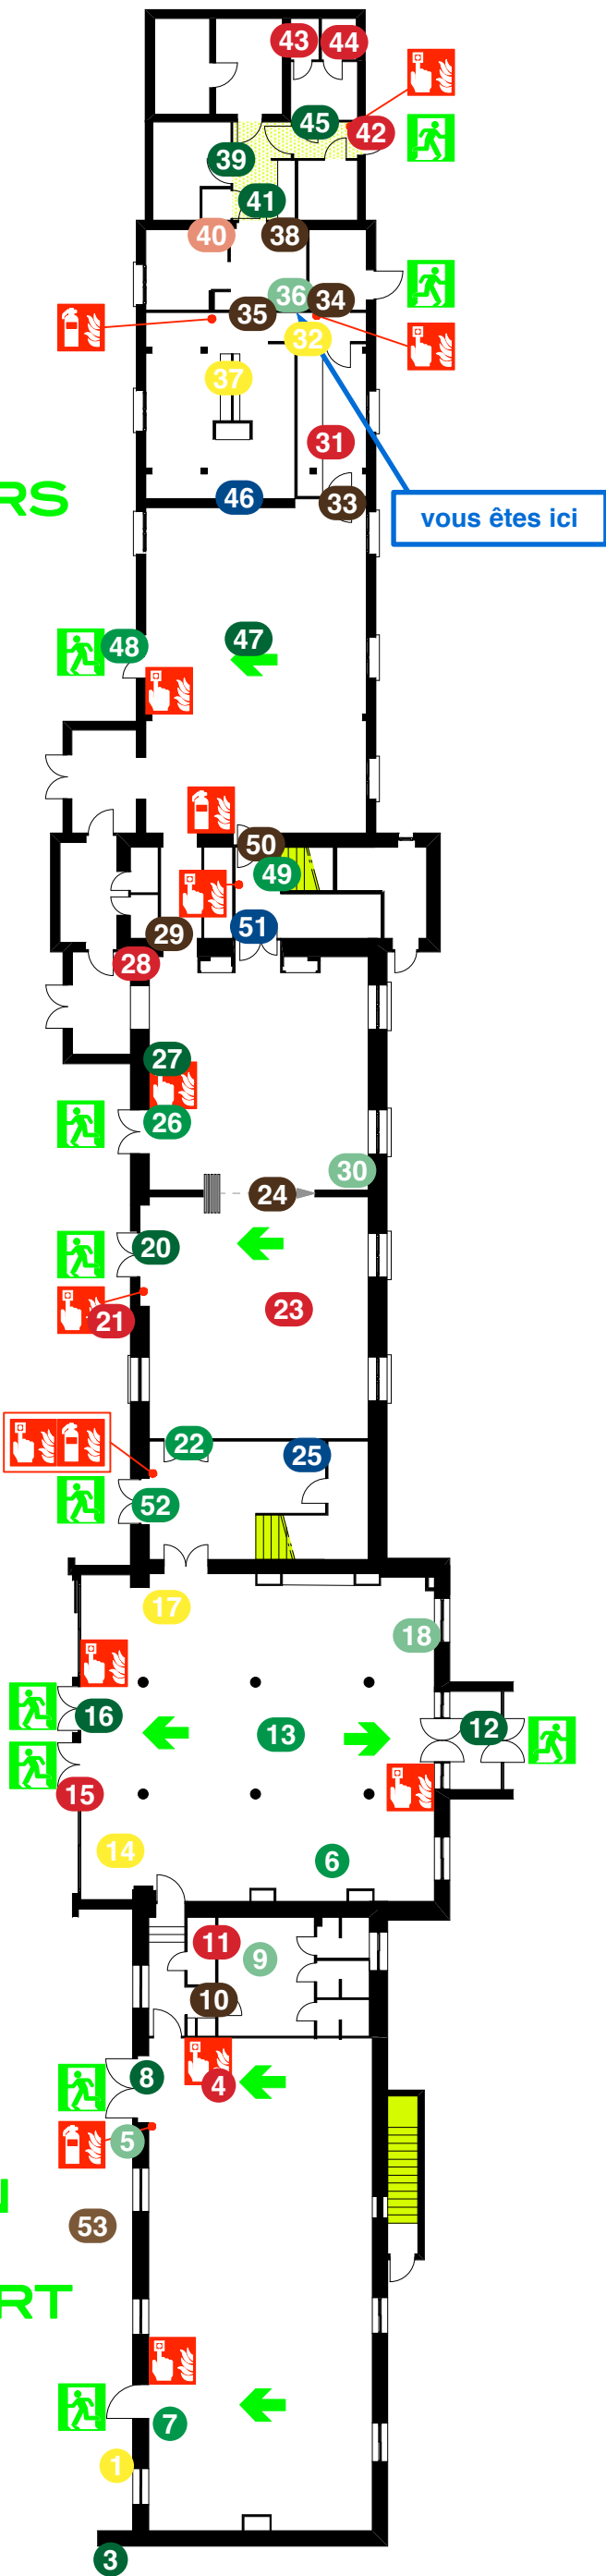


PLAN D'EVACUATION

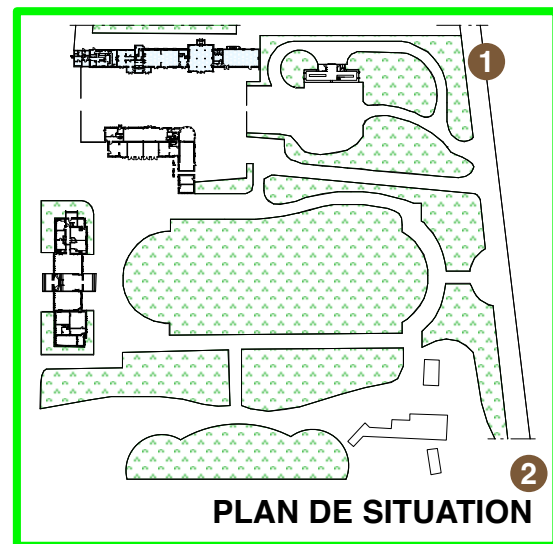

BATIMENT " G/H "

" SALLE DE COURS, FOYER & SALLE DE SPORT "

LE BOUCHET 45370 DRY

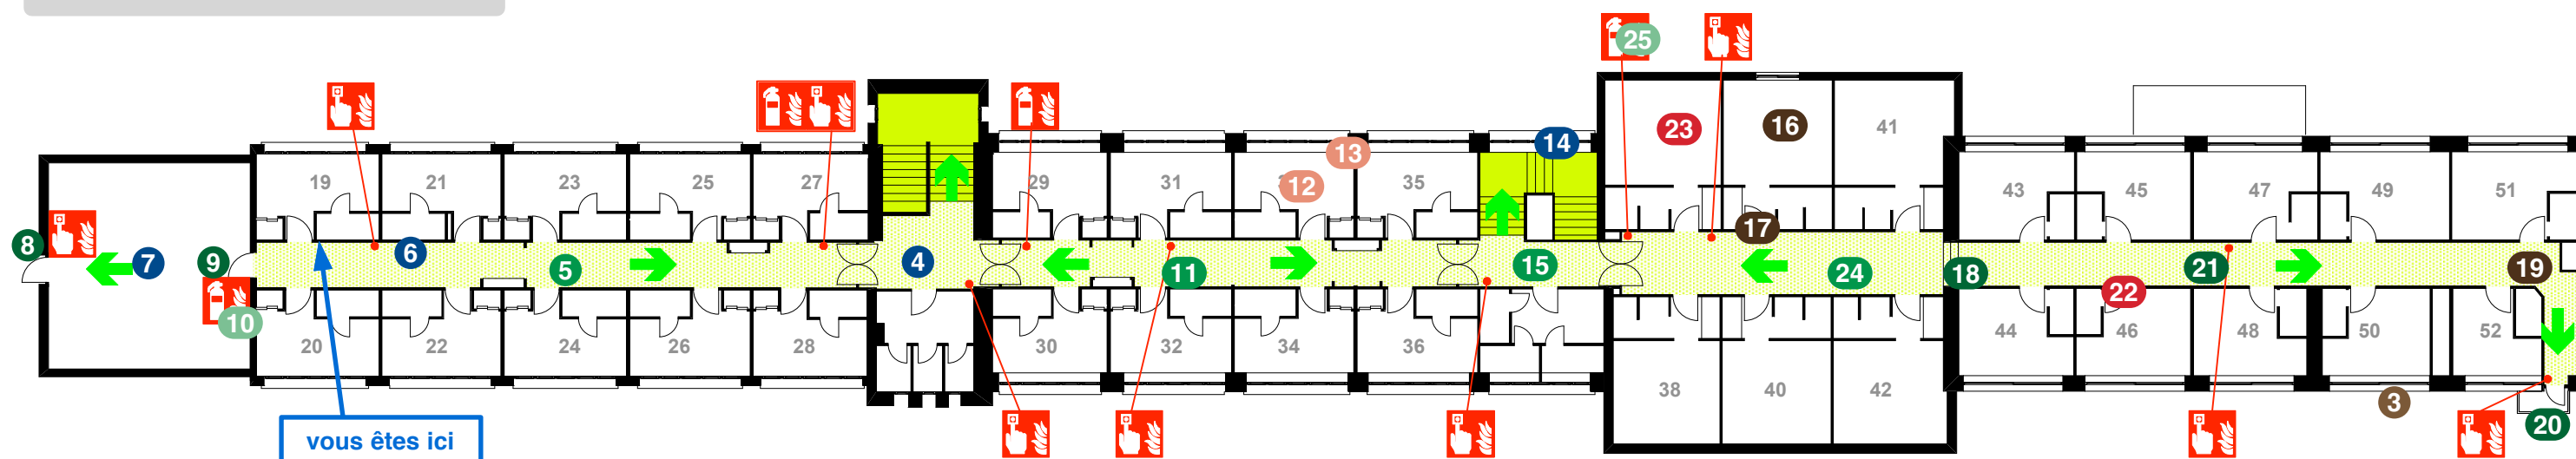

EVACUATION SALLE DE COURS NIVEAU 0

EVACUATION FOYER & SALLE DE SPORT NIVEAU 0

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Itinéraire d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE23

CONCEPTEUR:  S.A.I. BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.

Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :

Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,
Ne revenez pas en arrière,
Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,

Rejoignez la zone de rassemblement.



PLAN D'EVACUATION

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Défibrillateur
-  Itinéraire d'évacuation
-  Issue d'évacuation



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE24

CONCEPTEUR:  BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.



Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :



Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,

Ne revenez pas en arrière,

Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,




Rejoignez la zone de rassemblement.


S.A.I. - 04 67 27 41 41



BATIMENT CENTRAL "F" "SALLE DE REUNION & SALLE INFORMATIQUE" LE BOUCHET 45370 DRY

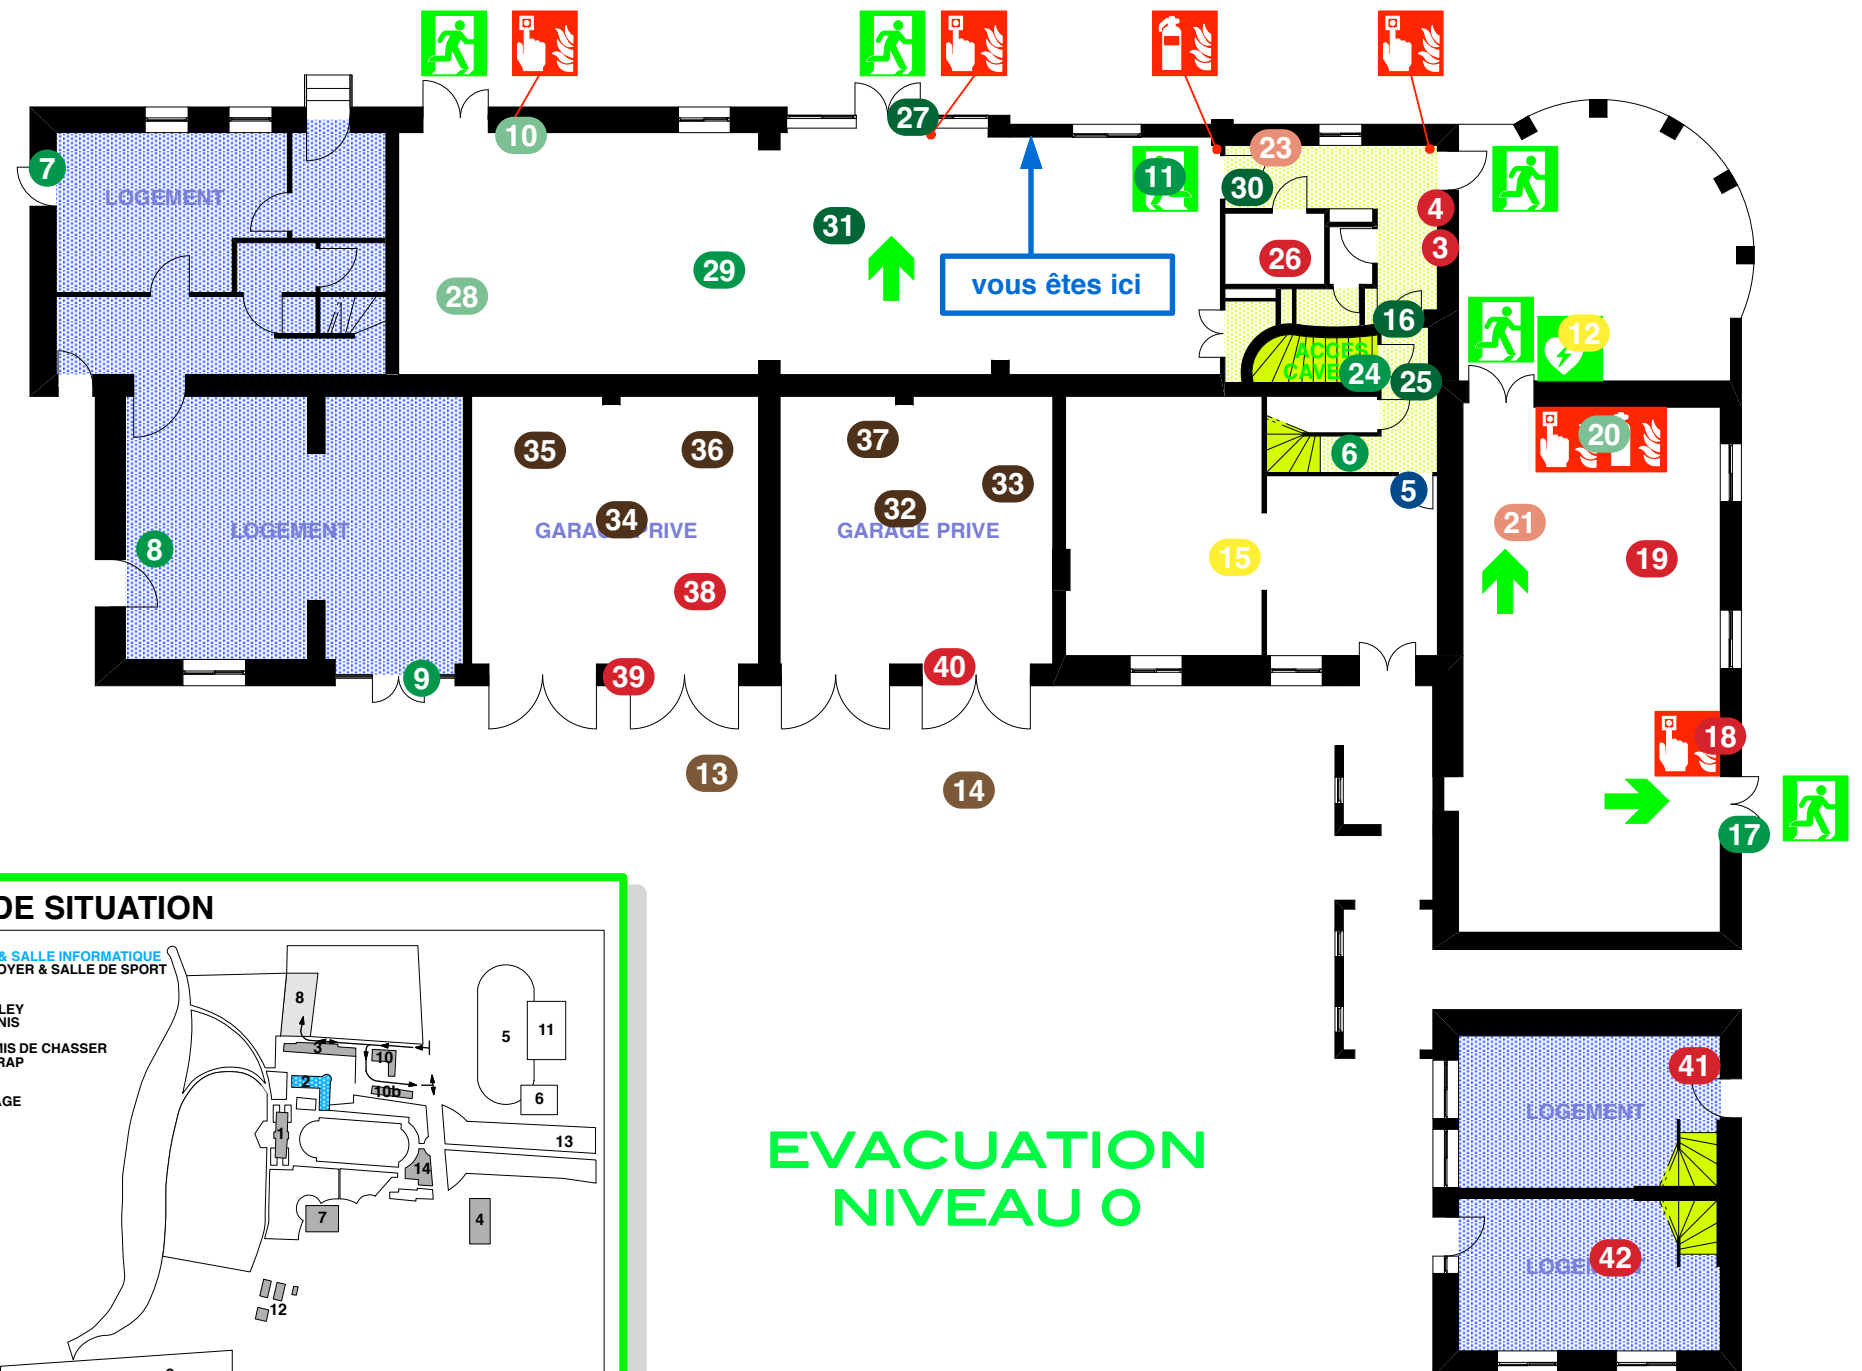

PLAN DE SITUATION

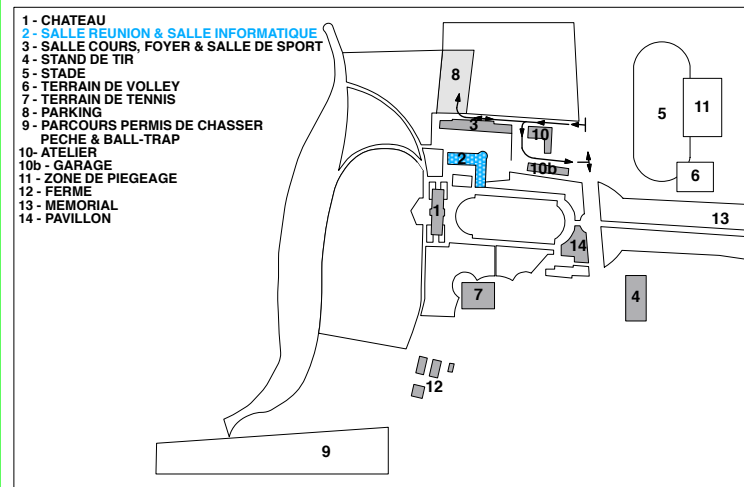

PLAN D'EVACUATION

LEGENDE

-  Extincteur portatif
-  Déclencheur d'alarme incendie
-  Itinéraire d'évacuation
-  Point de rassemblement



N.F. X 08-070 DE JUIN 2013
DATE DE CONCEPTION DU PLAN: FEV. 2017
119 - 1506211-T 16/4374 PE26

CONCEPTEUR:  BUREAU D'ETUDES



INCENDIE

PREVEENEZ :

en précisant le lieu exact du sinistre.



Attaquez le feu sans prendre de risque,
avec l'extincteur approprié le plus proche.



En cas de fumée, baissez-vous,
l'air frais est près du sol.



ACCIDENT ou malaise

PREVEENEZ :

PREVENTION

Ne pas obstruer les voies d'évacuation,
issues de secours, accès à un
équipement de lutte contre l'incendie.

Matériel incendie :
connaissez leurs emplacements
et leur mode d'emploi.
Ne garez pas votre véhicule devant
les bouches d'incendie ou sur les
voies d'accès des pompiers.



EVACUATION

A l'audition du signal d'évacuation,
ou sur ordre d'un responsable :



Dirigez-vous vers l'issue d'évacuation,

Ne revenez pas en arrière,

Suivez les indications du guide d'évacuation
ou des services de secours,




Rejoignez la zone de rassemblement.


S.A.I. - 04 67 27 41 41



BATIMENT CENTRAL "F" "SALLE DE REUNION & SALLE INFORMATIQUE" LE BOUCHET 45370 DRY

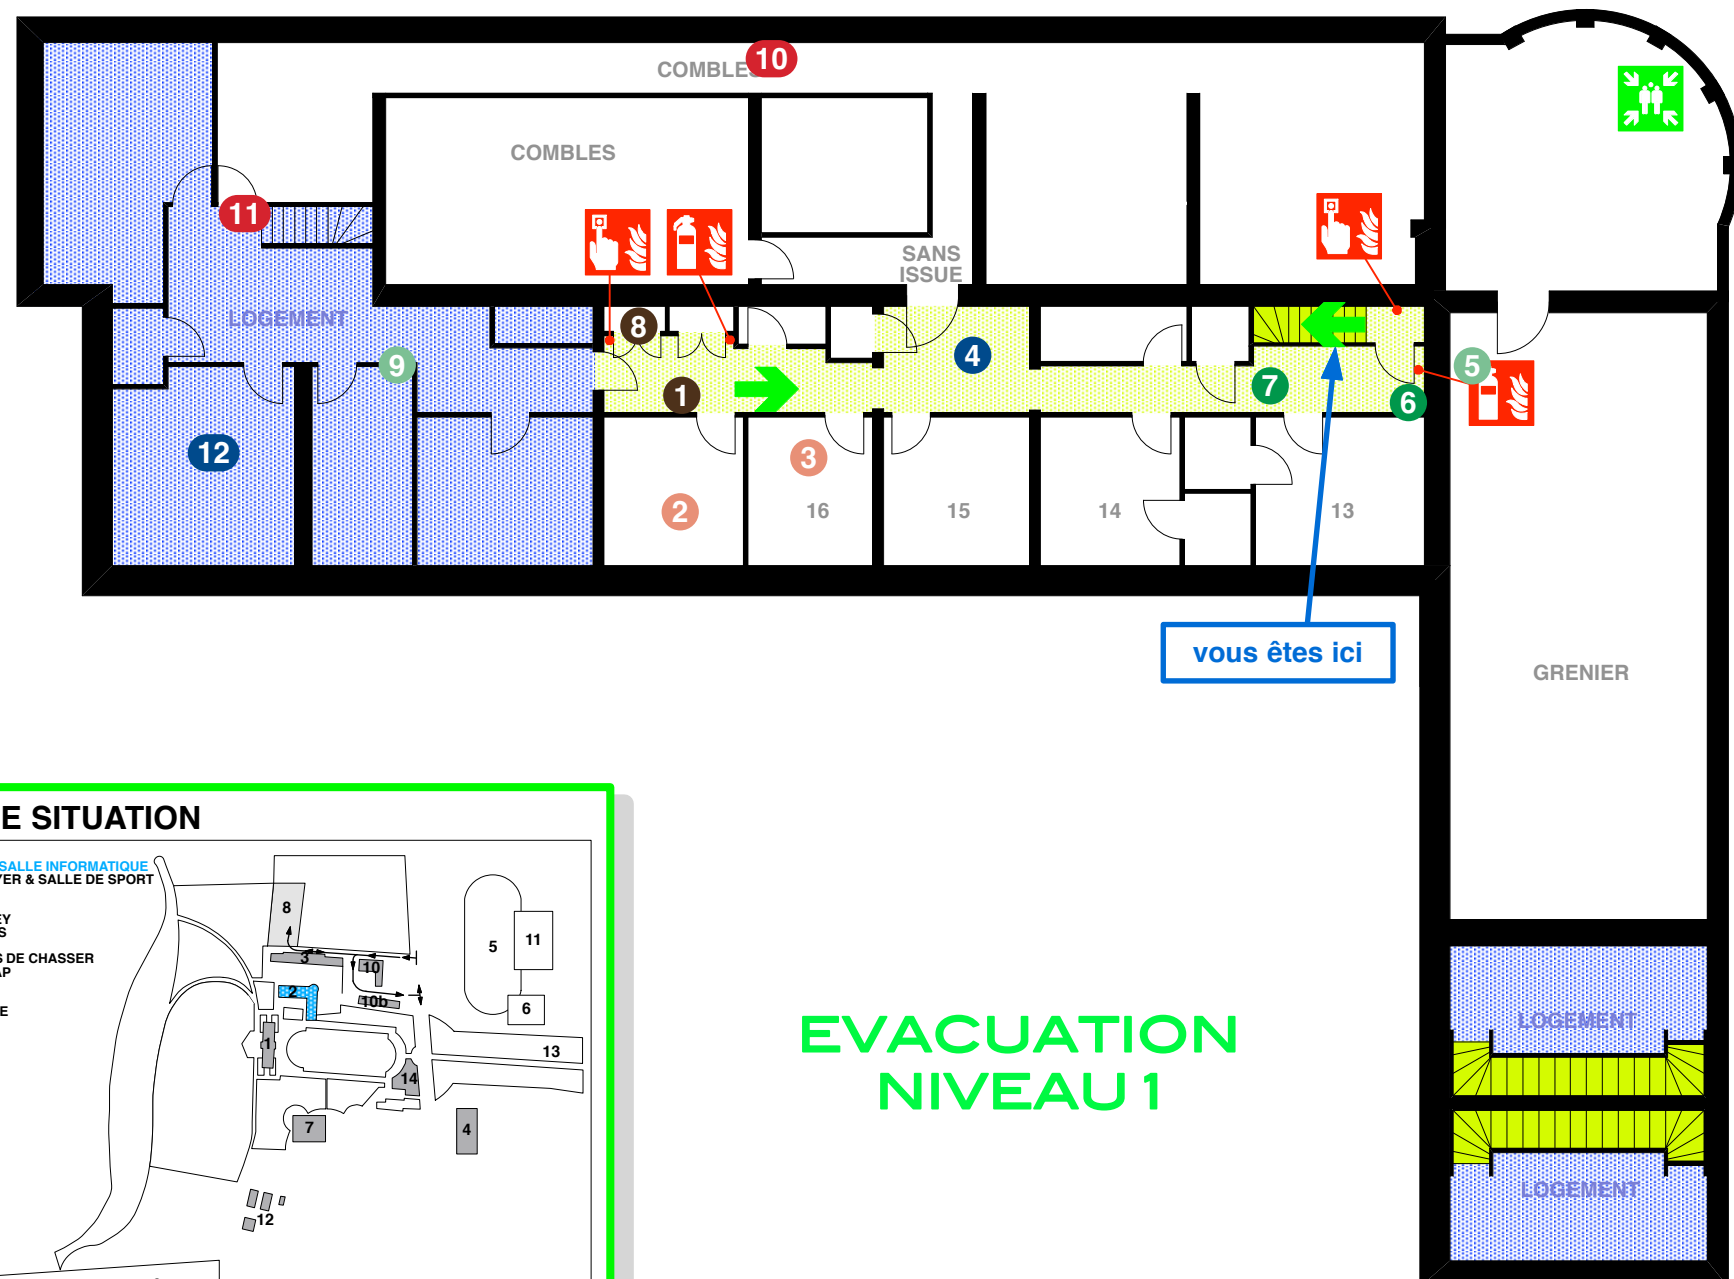

PLAN DE SITUATION

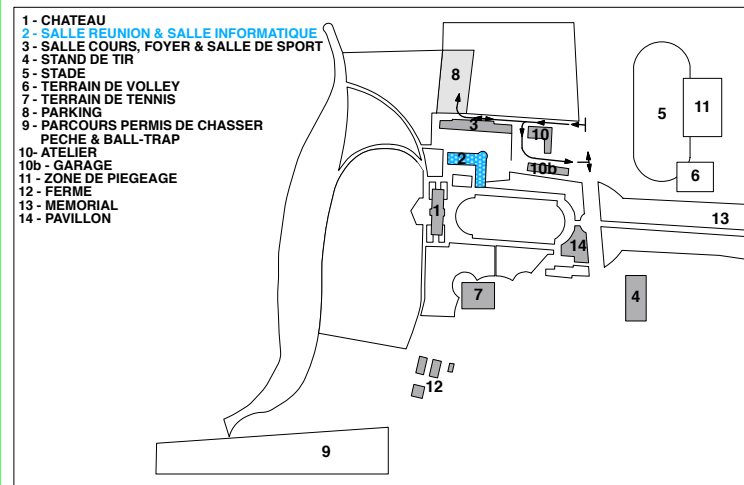

EVACUATION
NIVEAU 1