
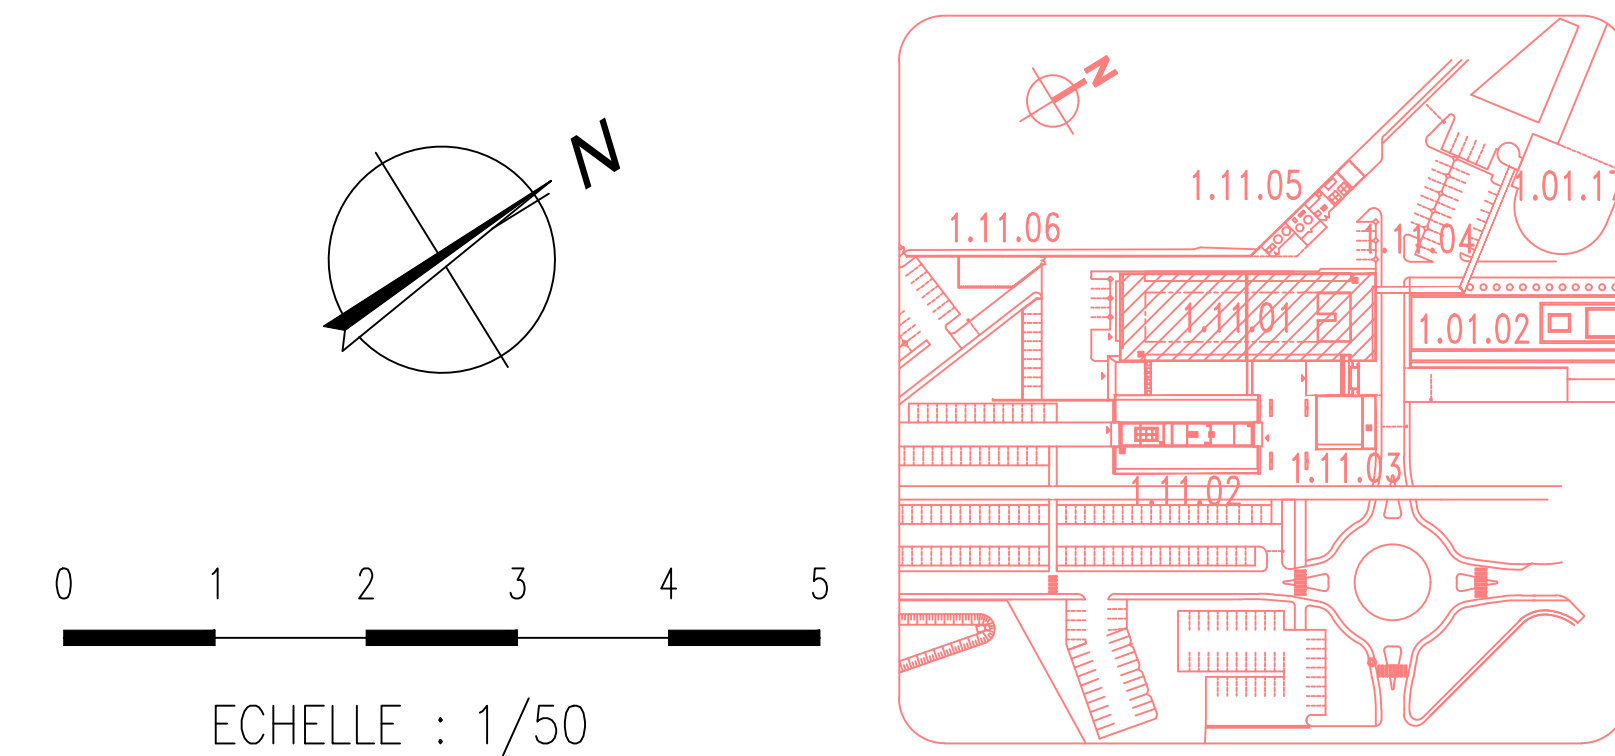


LEGENDE
Mousse Reducteurs et batteries de Séchage
Mousse d'eau chaude pour les CTA et Eau-Vapeur des BIL A et C
Vanne de réglage et d'isolement

CALENDRIER
Gaz (Gaz) : Soléne, Techniques (Technique) : Isolation Thermique PVC + Isol. Isolant
- 20 m de longueur de 20 m
- 20 m de longueur de 20 m
- 20 m de longueur de 20 m
Gaz (Gaz) : Soléne, Techniques (Technique) : Isolation Thermique PVC + Isolation PVC Perforée
- 20 m de longueur de 20 m
- 20 m de longueur de 20 m
- 20 m de longueur de 20 m
Gaz (Gaz) : BIL A, BIL B, Chauffage (Chauffage) : Mousse Reducteur "Mousse" de 13 m

Les données des matériaux et la sélection des matériaux sont définies dans les fiches techniques de l'entreprise
L'installation et la qualité des composants sont réglés d'un document séparé
Le principe d'habillage des réseaux hydrauliques fait l'objet d'un document séparé



Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 05

Chauffage

Date	Modifications	Indice
14/10/2005	BDE	A
13/10/17	BDE, CELLUM	B

Dessiné par : ELITHIS Dessiné par : A. DEBRISSE

L'ingénieur en chef : Date : 14/10/2005

Echelle : 1/50°

N° Plan d'Affaire : N° de Classement Archives : 1 09 11 01 15 01 09