

- LEGENDE :
- Réseau Radiateurs et batteries de Sécher
 - Réseau d'eau chaude pour les CHA et Sous-station des Bât A et C
 - Valve de réglage et d'isolation
 - RSF - Régulateur de débit fermé
 - RSF - Régulateur de débit ouvert

CALCULS :

Us. Chauffage (Système Chauffage) : Usure Thermique PVC + 10% Usure :
- 40 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA

Us. Chauffage (Système Chauffage) : Usure Thermique PVC + 10% Usure :
- 40 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA



Us. Chauffage (Système Chauffage) : Usure Thermique PVC + 10% Usure :
- 40 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA
- 30 m de longueur de CHA

NOTES :

Les données des réseaux et la répartition des réseaux sont définies selon les fiches techniques de l'entreprise.

Les données des réseaux et la répartition des réseaux sont définies selon les fiches techniques de l'entreprise.

Le principe d'implémentation des réseaux hydrauliques fait l'objet d'un document séparé.

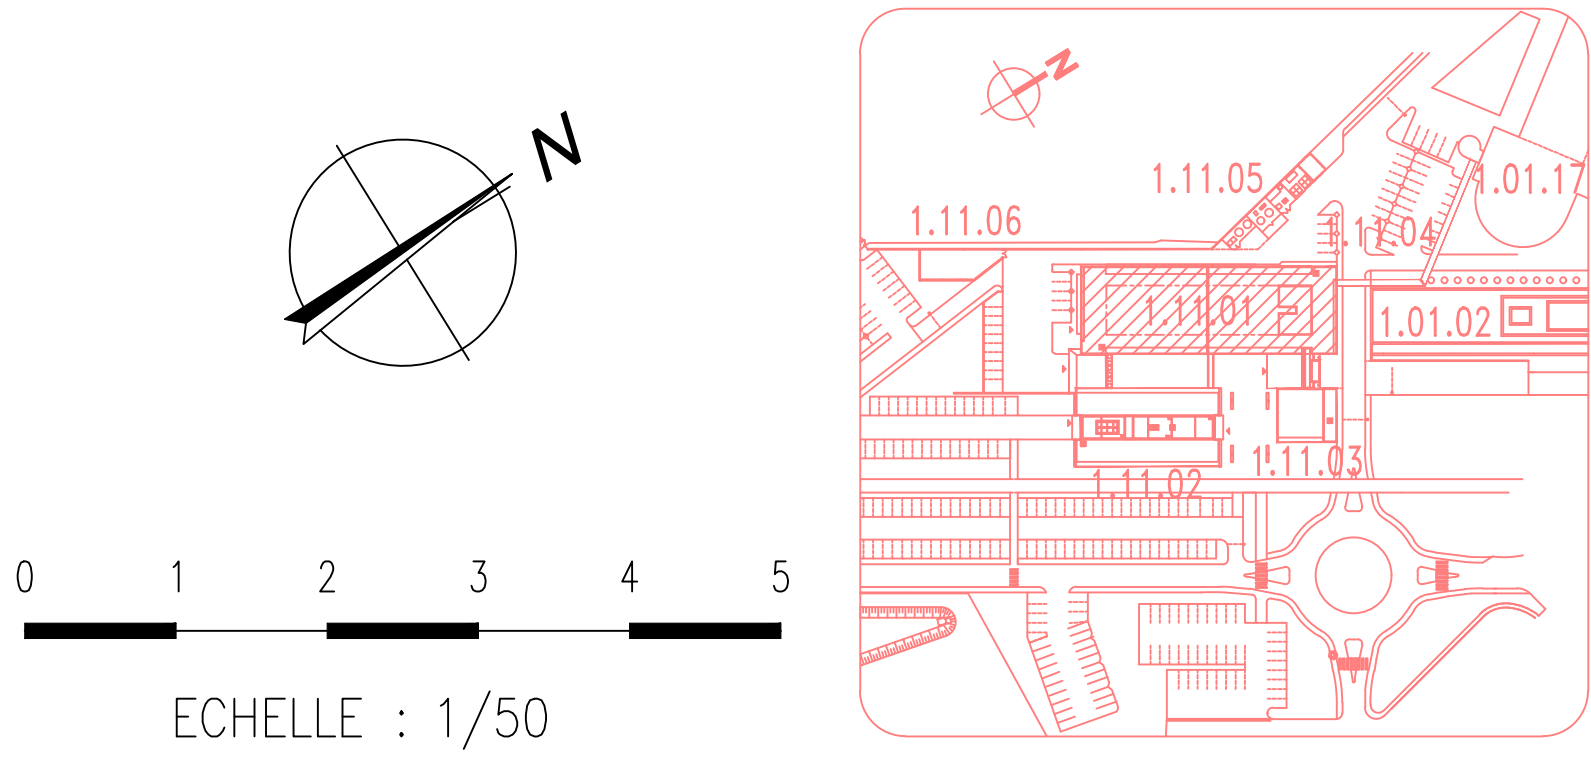

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 00

Chauffage

Date	Modifications	Indice
14/10/2005	BDE	A
14/06/2009	Centre de prélèvement (CELUM ENERGIES)	B

Dresse par : ELITHIS Dessine par : A. DEBRASSE

L'ingénieur en chef : Date : 14/10/2005

Echelle : 1/50°

N° Plan d'Affaire : N° de Classement Archives : 1 09 11 01 10 01 09