
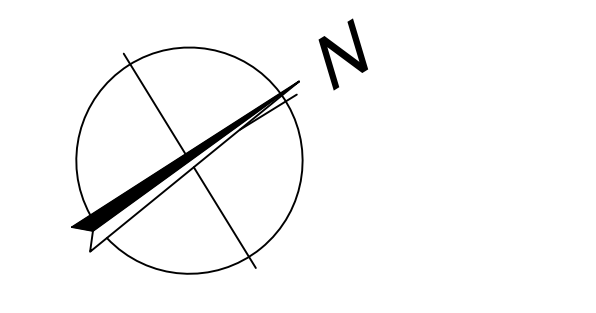
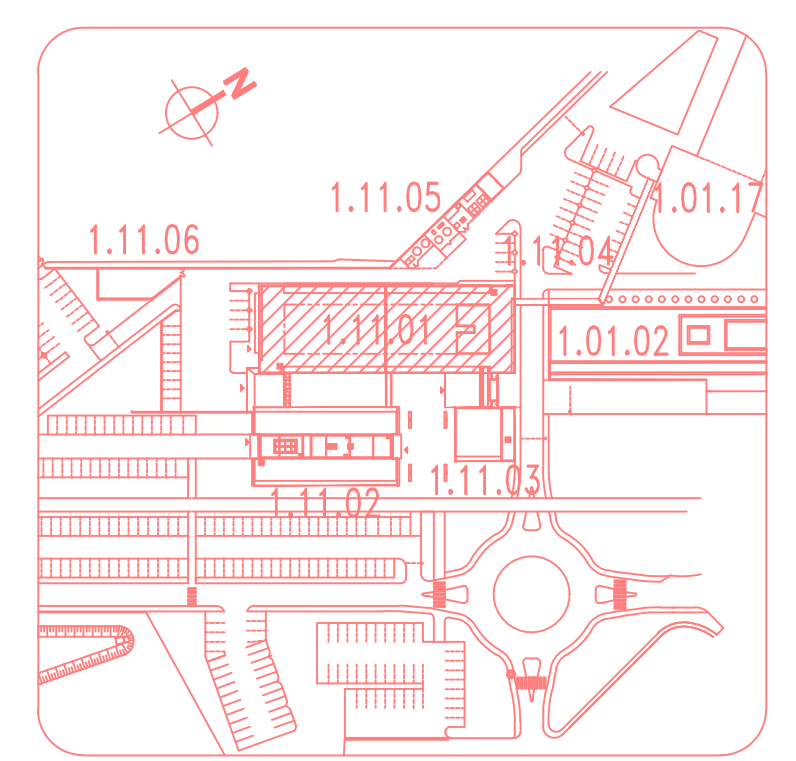


LEGENDE

- Salle de soufflage
- Salle de reprise
- Salle d'extraction de VMC
- Niveau d'eau glacée à -12°
- Vanne de réglage et d'isolation
- RT - Régulateur de débit terminal
- RP - Régulateur de débit principal

CALENDRIER

14/10/2005 DDE
04/09/2007 Atterres sur collecteurs d'eau glacée (ISS)
04/02/2014 Ait climatisation (SB4)+Réseaux Condensats (Cellu)
14/02/2018 ENGIE AXIMA Alpiat Hydroneat
12/03/2024 ANIMA - Aménagement RSE chantier PTA
22/04/2024 DDE - Extraction local scellées (BEMETER)



0 1 2 3 4 5
ECHELLE : 1/50

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 04

Ventilation - Climatisation

Date	Modifications	Indice
14/10/2005	DDE	A
04/09/2007	Atterres sur collecteurs d'eau glacée (ISS)	B
04/02/2014	Ait climatisation (SB4)+Réseaux Condensats (Cellu)	C
14/02/2018	ENGIE AXIMA Alpiat Hydroneat	D
12/03/2024	ANIMA - Aménagement RSE chantier PTA	E
22/04/2024	DDE - Extraction local scellées (BEMETER)	F

Dresse par : ELITHIS

Dessine par : A. DEBRASSE

L'ingénieur en chef :

Date : 14/10/2005

Echelle : 1/50

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives : 1 10 11 01 14 01 10