

LEGENDE

- Signe de soufflage
- Signe de reprise
- Signe d'extinction de VMC
- Niveau d'eau glacé 6 - 12°
- Vanne de réglage et d'isolation
- RT - Régulateur de débit fermé
- RP - Régulateur de débit précis

CALENDRIER

14/10/2015 : SDE - Magma Concept (local 6-P-11)

04/02/2014 : Ait climatisation (0842+Reef & Condensate Cellule)

14/02/2018 : ENGIE AXIMA Aout HYDRIMAT RP

14/02/2015 : Centre de prétraitement CELLUM ENERGIES



13/03/2024 : AXIMA - Aménagement NR chantier PTA

22/04/2024 : SDE - Extraction local scellés (DEMETER)

NOTA

Les données des notices et la sélection des formules sont effectués suivant les fiches techniques de l'entreprise

Le principe d'implantation des réseaux hydrauliques fait l'objet d'un document séparé.

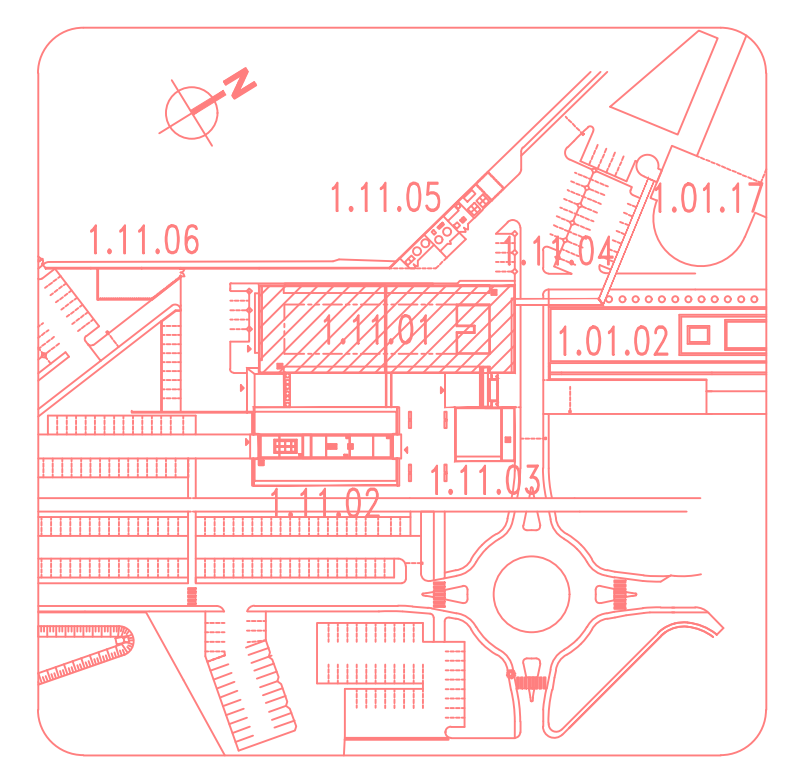

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 06

Ventilation - Climatisation

Date	Modifications	Indice
14/10/2015	SDE	A
04/02/2014	Ait climatisation (0842+Reef & Condensate Cellule)	C
14/02/2018	ENGIE AXIMA Aout HYDRIMAT RP	H
14/02/2015	Centre de prétraitement CELLUM ENERGIES	I
13/03/2024	AXIMA - Aménagement NR chantier PTA	F
22/04/2024	SDE - Extraction local scellés (DEMETER)	G

Dessiné par : ELITHIS

L'ingénieur en chef :

N° Plan d'Affaire :

Dessiné par : A. DEBRASSE

Date : 14/10/2015

Echelle : 1/50°

N° de Classement Archives : 1 10 11 01 16 01 10

