
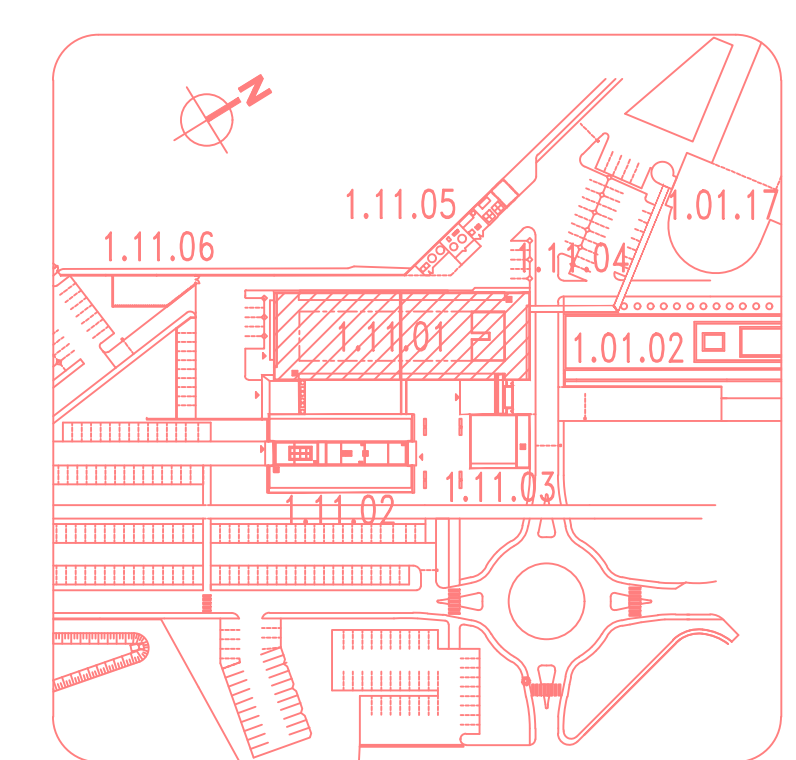


LABORATOIRES (B)

- LEGENDE
- Signe de soufflage
 - Signe de reprise
 - Signe d'extrusion de VMC
 - Niveau d'eau glacée à -10°C
 - Vanne de réglage et d'isolement
 - RSP - Régulateur de débit terrain
 - RSP - Régulateur de débit principal

CALCULS
Sous-charge (charge d'entretien) : Charge d'entretien (niveau) : 0,50 kN/m² (0,50 kN/m² - 0,50 kN/m²)
Sous-charge (charge d'entretien) : Charge d'entretien (niveau) : 0,50 kN/m² (0,50 kN/m² - 0,50 kN/m²)
Sous-charge (charge d'entretien) : Charge d'entretien (niveau) : 0,50 kN/m² (0,50 kN/m² - 0,50 kN/m²)

NOTA :
Les données des matériaux et la section des tuyaux sont indiqués sur les plans techniques de l'entreprise.
Les données en la partie des équipements sont indiqués sur les plans techniques.
Le principe d'installation des réseaux hydrauliques fait l'objet d'un document séparé.

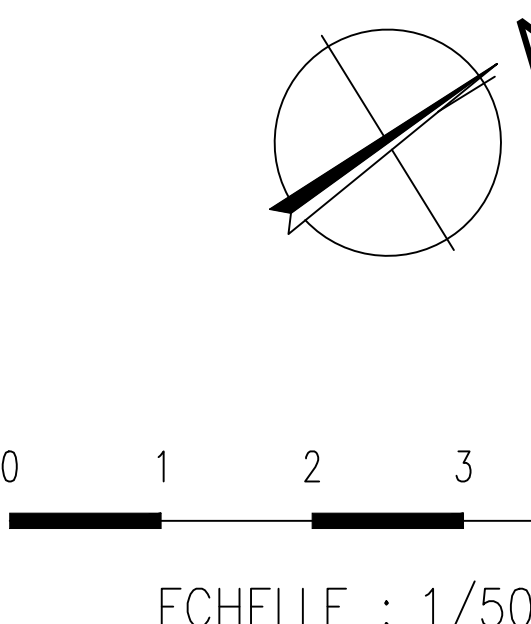

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES

NIVEAU 07

Ventilation - Climatisation

Date	Modifications	Indice
14/10/2005	BDE	A
02/09/2001	BDE - Labo P3 (Crystal)	B
13/03/2004	AVIMA - Aménagement NP chantier PTA	C
22/04/2004	BDE - Extraction local scellées (DEMETE)	D

Dessiné par : ELITHIS

Dessiné par : A. DEBRASSE

L'ingénieur en chef :

Date : 14/10/2005

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :

1 10 11 01 17 01 10