

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont–Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-ARMOIRE AUXILIAIRE N°1
NIVEAU -1

Date	DOE	Modifications	Indice
30/05/2005			A
09/02/07	MAJ SUITE INVERSION TR6-TR3 - SAEM		B
24/03/2016	MAJ SUITE CREATION GALERIE - SEGMA		C
20/07/2017	MAJ Départ Q4 (Suite à retour ST)		D
16/06/2022	DOE - INEO		E

Dresse par : _____ INEO _____
Dessine par : _____ M. ANGLADE _____

L'ingénieur en chef : _____
Date : _____ 30/05/2005 _____

Echelle : _____ S.O. _____


N° Plan d’Affaire : _____
N° de Classement Archives : 01 14 11 01 09 08 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DATE		30/05/05	09/02/07	24/03/16	20/07/17	16/06/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------	--	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DESIGNATION		DEPUIS DEPART Q43 DU TGBT B.P NIVEAU -1	DEPART GENERAL	GENERAL ECLAIRAGE													ECL EXT. FACADE 8 lum 70W EE1 4 lum 70W EE4	ECL EXT. FACADE 10 lum 150W EE2 10 lum 150W EE3	ECL EXT. FACADE 6 lum 70W EE1 lum 70WEE4 BAT C	FORMAT A3
				1	1	4	1	1	0	1	0	9	0	8	0	3	ARMOIRE AUXILIAIRE N°1 ECLAIRAGE		FOLIO 1	
				Utilisateur																
				INE-013-B-13600																
				Createur																

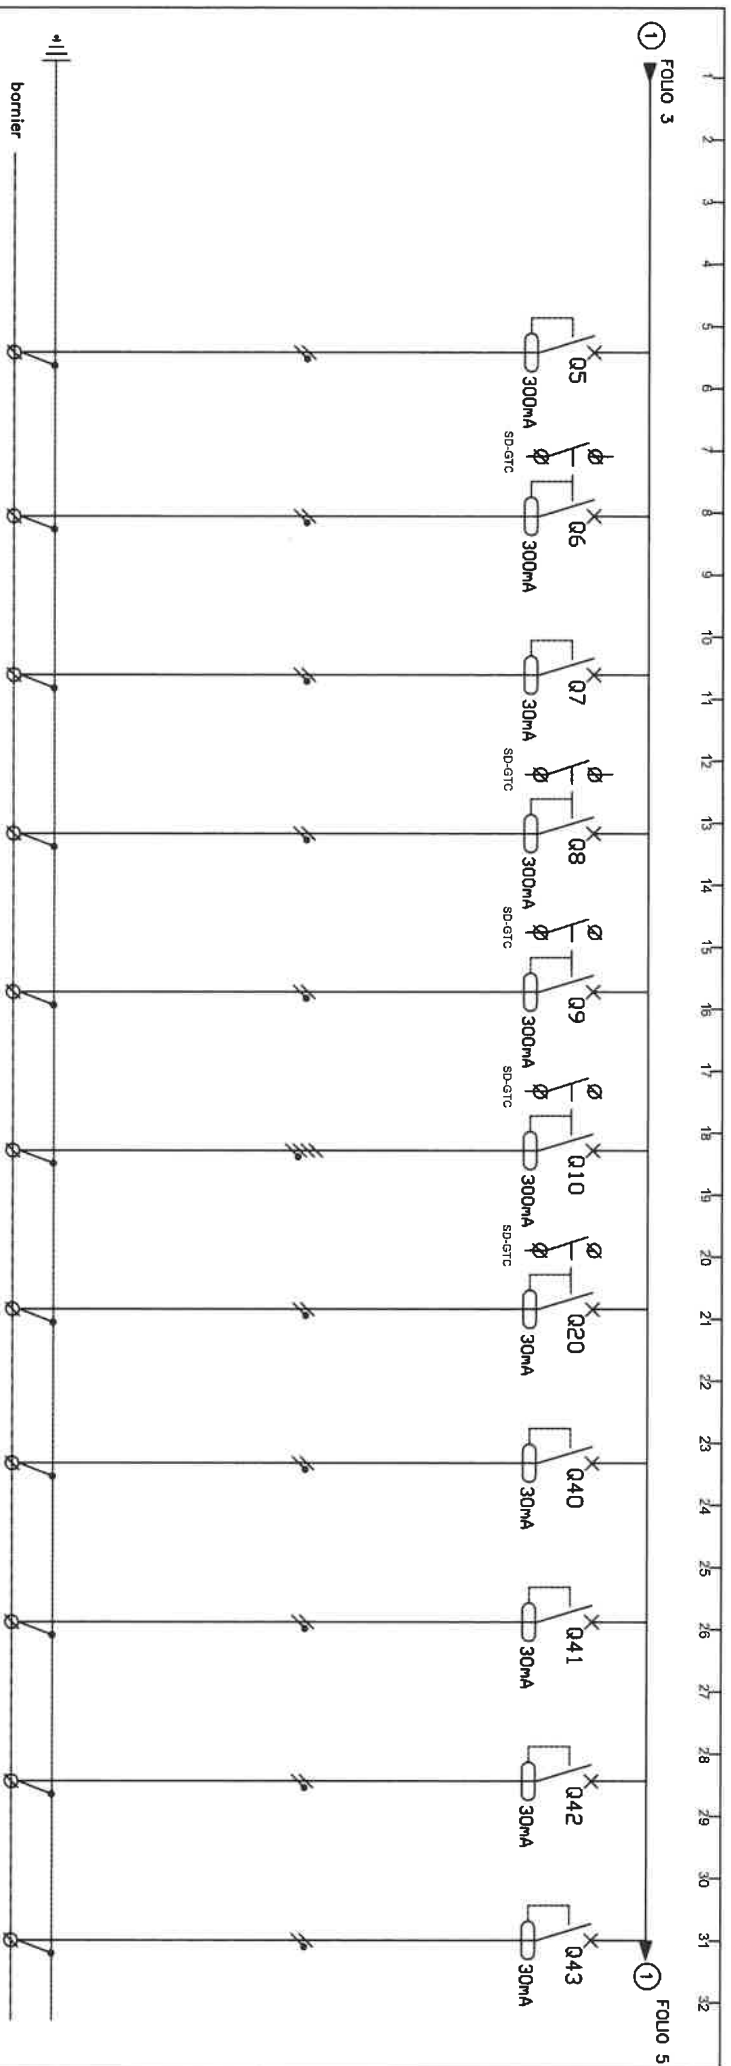

DESIGNATION	RELAIS BARDIN local transfos	chargeur Cellule NSM + Defaut Gaz transfos	RESERVE	DGBT2 PRIORITAIRE	DGBT2 NON PRIORITAIRE	POMPE RELEVAGE GALERIE	COMPTEUR VAPEUR GALERIE	PARKING 94 PLACES	PARKING 21 PLACES	BARRIERE URGENCE	UTL
REPERE DEPART BORNIER	AA1-F13 51-52	AA1-F14 53-54	55-56	AA1-F16 57-58	AA1-F17 59-60	AA1-F18 10-10-10-10	AA1-F19 20-20	AA1-F20 40-40	AA1-F21 41-41	AA1-F22 42-42	AA1-F23 43-43
PUISSANCE NOMINALE (VA)											
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A	10A	10A	10A	10A	25A	10A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	C60L/C	C60L/C	C60L/C	C60L/C	C60L/C	IC60L/K	IC60N/C	IC60L/C	IC60L/C	IC60L/C	IC60N/C
PROTECTION SURCHARGES	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	4x25A 300mA	2x10A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION	UT1000R2V 3G1.5	UT1000R2V 3G1.5									
LONGUEUR											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3, ICC1, ID, (KA)											
A	30/05/05										
C	24/03/16										
E	16/06/22										

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi de Lardoux - Rue Orange - 63118 CEBEZAAT
Tél. : 04 73 24 46 61 - Fax : 04 73 24 71 84

MESECHONNEAU

DESSEIN LE 22/02/05

PAR M.A

Utilisateur

INE-013-B-13600


Créateur

ARMOIRE AUXILIAIRE N°1


DIVERS

FORMAT A3

FOLIO 4

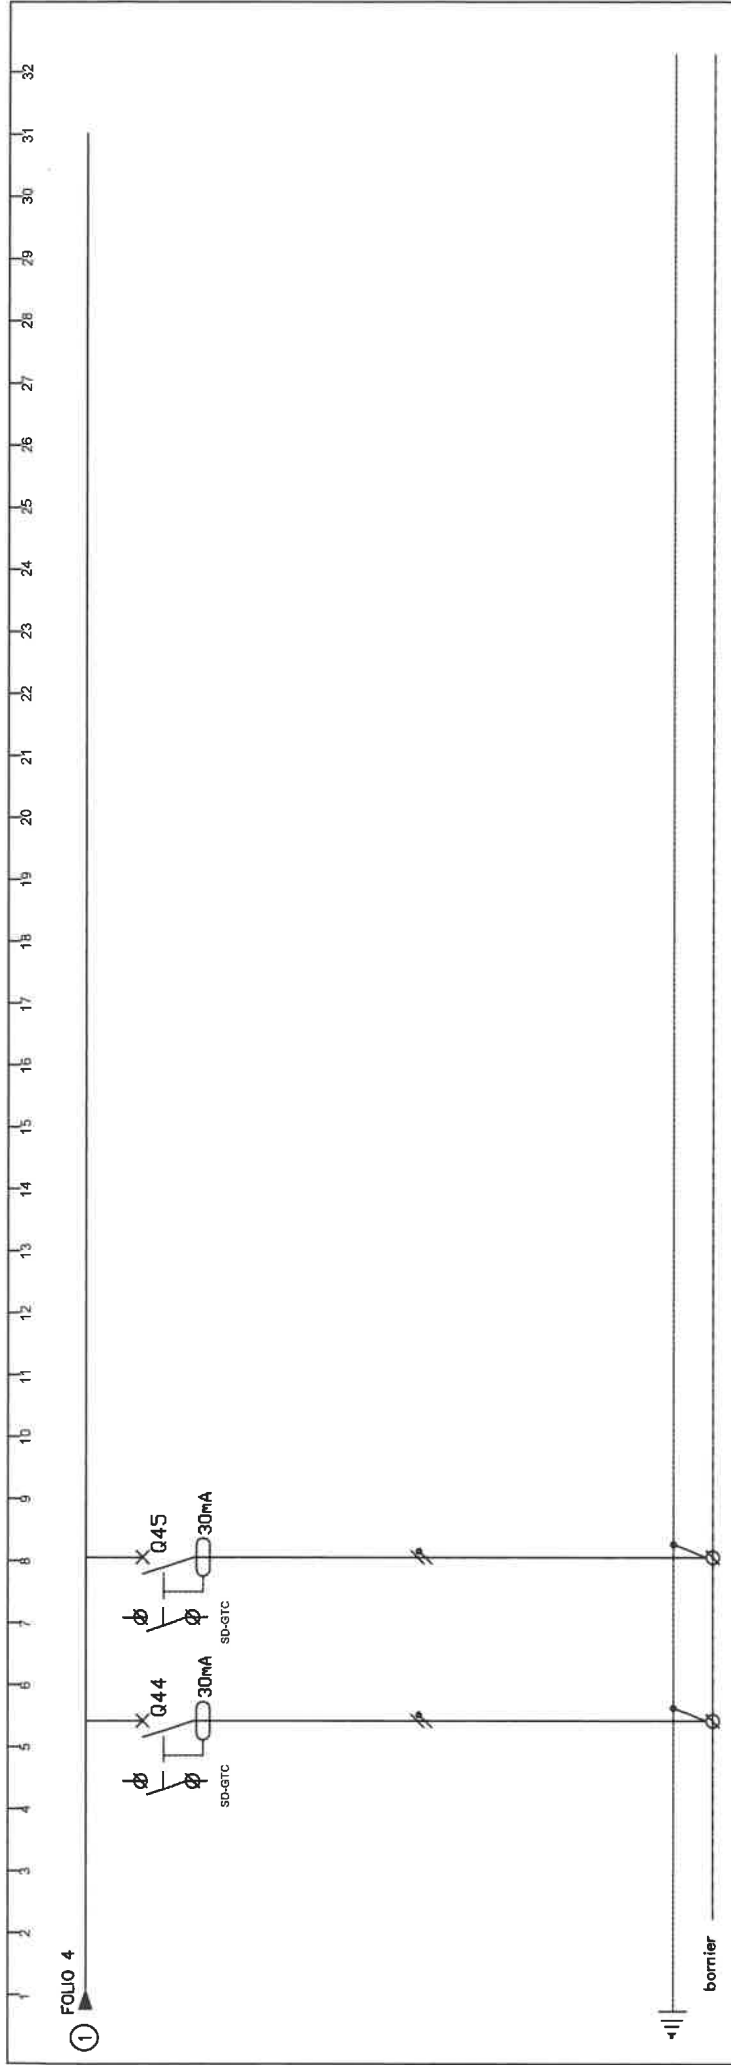

DESIGNATION			CH 1	CH 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

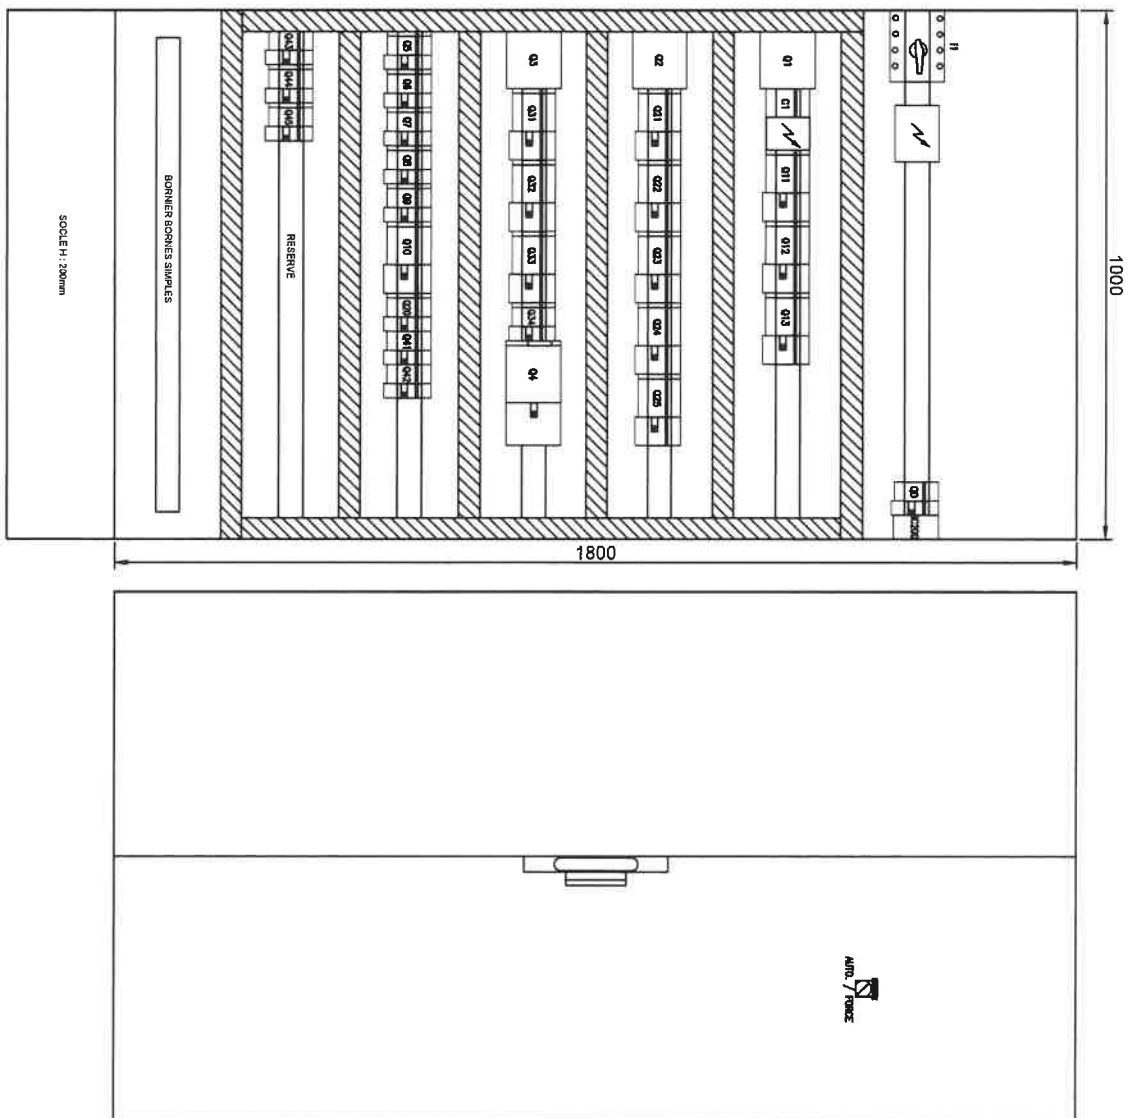[illegible]

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
I1	1	INTER GEN. INS 4x125A	28911	MERLIN-GERIN		1	ARMOIRE 1000x1800x400	18545	SAREL
Q1	1	DISJONCTEUR NG125L 4x125A/C	18827	MERLIN-GERIN		1	SOCLE HAUTEUR 200mm	69304	SAREL
C1	1	CONTACTEUR 4 x125A		MERLIN-GERIN		1	BARILLET CYLINDRIQUE 2433A	63708	SAREL
Q11-Q13	2	DISJONCTEUR C60L 4x16A/C	25450	MERLIN-GERIN Q10		1	DISJONCTEUR IC60L 4x25A/K	A9F95425	SCHNEIDER
Q12	1	DISJONCTEUR C60L 4x25A/B	25387	MERLIN-GERIN		1	BLOC VIGI TETRA 300mA	A9Q14425	SCHNEIDER
	3	BLOC VIGI TETRA 300mA	26533	MERLIN-GERIN Q20		1	DISJONCTEUR IC60N 2x10A/C	A9F77210	SCHNEIDER
Q2	1	DISJONCTEUR NG125L 4x25A/C	18824	MERLIN-GERIN		1	BLOC VIGI BI 30mA	A9Q11225	SCHNEIDER
Q21aQ25	5	DISJONCTEUR C60H 4x10A/C	24877	MERLIN-GERIN		2	CONTACT ISD	A9A26927	SCHNEIDER
	5	BLOC VIGI TETRA 300mA	26533	MERLIN-GERIN Q44 Q45		1	DISJONCTEUR IC60L 2x6A/C	A9F94206	SCHNEIDER
Q3	1	DISJONCTEUR NG125L 4x50A/C	18827	MERLIN-GERIN		1	BLOC VIGI BI 30mA	A9Q11225	SCHNEIDER
Q31-Q33	2	DISJONCTEUR C60H 4x20A/C	24879	MERLIN-GERIN		1	CONTACT ISD	A9A26927	SCHNEIDER
Q32	1	DISJONCTEUR C60H 4x16A/C	24878	MERLIN-GERIN					
	3	BLOC VIGI TETRA 300mA	26533	MERLIN-GERIN					
Q34	1	DISJONCTEUR C60H 2x16A/C	24852	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI BI 300mA	26509	MERLIN-GERIN					
Q4	1	DISJONCTEUR NG125L 4x63A/C	18828	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI TETRA 30mA	19017	MERLIN-GERIN					
Q5aQ9	5	DISJONCTEUR C60L 2x10A/C	25423	MERLIN-GERIN					
	1	BLOC VIGI BI 30mA	26509	MERLIN-GERIN					
	4	BLOC VIGI BI 300mA	26511	MERLIN-GERIN					

ARMOIRE AUXILIAIRE N°1
NOMENCLATURE

FORMAT A3 FOLIO 7

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND ZB de Lédoux - Rue Orange - 63110 CEBAZAT Tél : 04 73 24 45 81 - Fax : 04 73 24 71 04		PAR : M.A. DESSINE LE :	Utilisateur : INE-013-B-13600 Createur :
--	--	--------------------------------	---

