

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L3.2
LABOS 3B47 - 3B48 NIVEAU 3

Date	DDF	Modifications	Indice
13/05/2005	MAJ	SUITE PROJET HLA	A
05/12/2017			B (SEGMA)

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE


L'Ingénieur en chef :

Date : 13/05/2005

Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives : 01 14 11 01 13 06 01

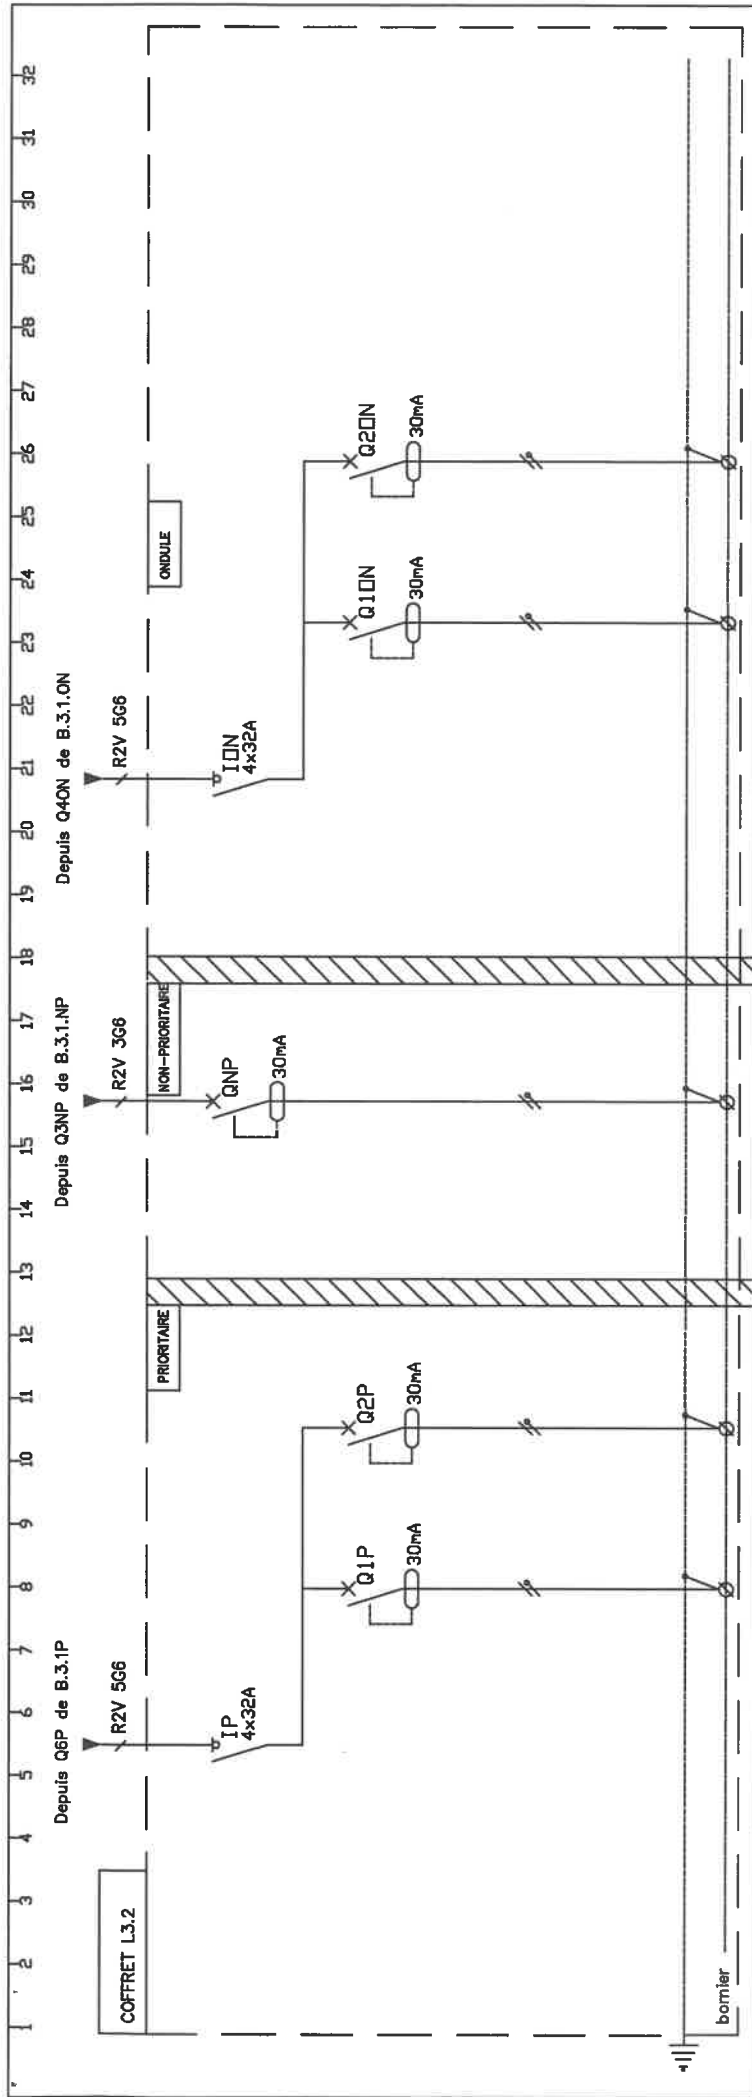

DESIGNATION		GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 12 PC 3B48	PAILLASSE 12 PC 3B48-3B47 + 1PC DEEDIE	1 PC SERVICE 3B47		GENERAL ONDULE	PAILLASSE 4 PC 3B48	PAILLASSE 4 PC 3B48	
REPERE DEPART BORNIER			L32PPC1 1-2	L32PPC2 3-4	L32NPPC1 1-2			L32ONPC1 1-2	L32ONPC2 3-4	
PUISSANCE NOMINALE (VA)			1.6KVA	1.8KVA	0.2KVA			0.8KVA	0.8KVA	
COURANT D'EMPLOI IB (A)		32A	16A	16A	16A		32A	16A	16A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		Inter I	DT40/C	DT40/C	DT40/C		Inter I	DT40/C	DT40/C	
PROTECTION SURCHARGES		4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A		4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	
PROTECTION COURT CIRCUIT										
AUXILIAIRES										
CABLE NATURE-SECTION			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	
LONGUEUR										
CHUTE DE TENSION (%)										
ICC3, ICC1, ID, (KA)										
A	13/05/05									
B	05/12/17									
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21, de Ladoue - Rue Orange - 63118 CEBAZAT Tel. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84 NED RHONE ALPES										
COFFRET LABO L3.2 DISTRIBUTION										
FORMAT A3										
FOLIO 1										

