

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont–Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-COFFRETS L3.6
NIVEAU 3 - Pièces 3B19 à 3B23
RESEAUX P - NP - ON

Date	Modifications	Indice
27/04/2020	CREATION DU DOCUMENT	A
07/04/2025	MAJ OPERATION 7/LABO/16772-16773	B
05/01/2026	DOE OPERATION 7/LABO/16772-16773	C

Dresse par : SEGMA

Dessine par : OC

L'ingenieur en chef :

Date : 27/04/2020


Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :
01 14 11 01 13 12 00


CARACTERISTIQUES

RESEAU	:	PRIORITAIRE
TENSION	:	3x410V + N
ORIGINE	:	B3.2.P
REGIME DE NEUTRE	:	TN
Icc3	:	3 KA
Icc2	:	1.88 KA
Icc1	:	1.44 KA
Chute de tension %	:	2.26%

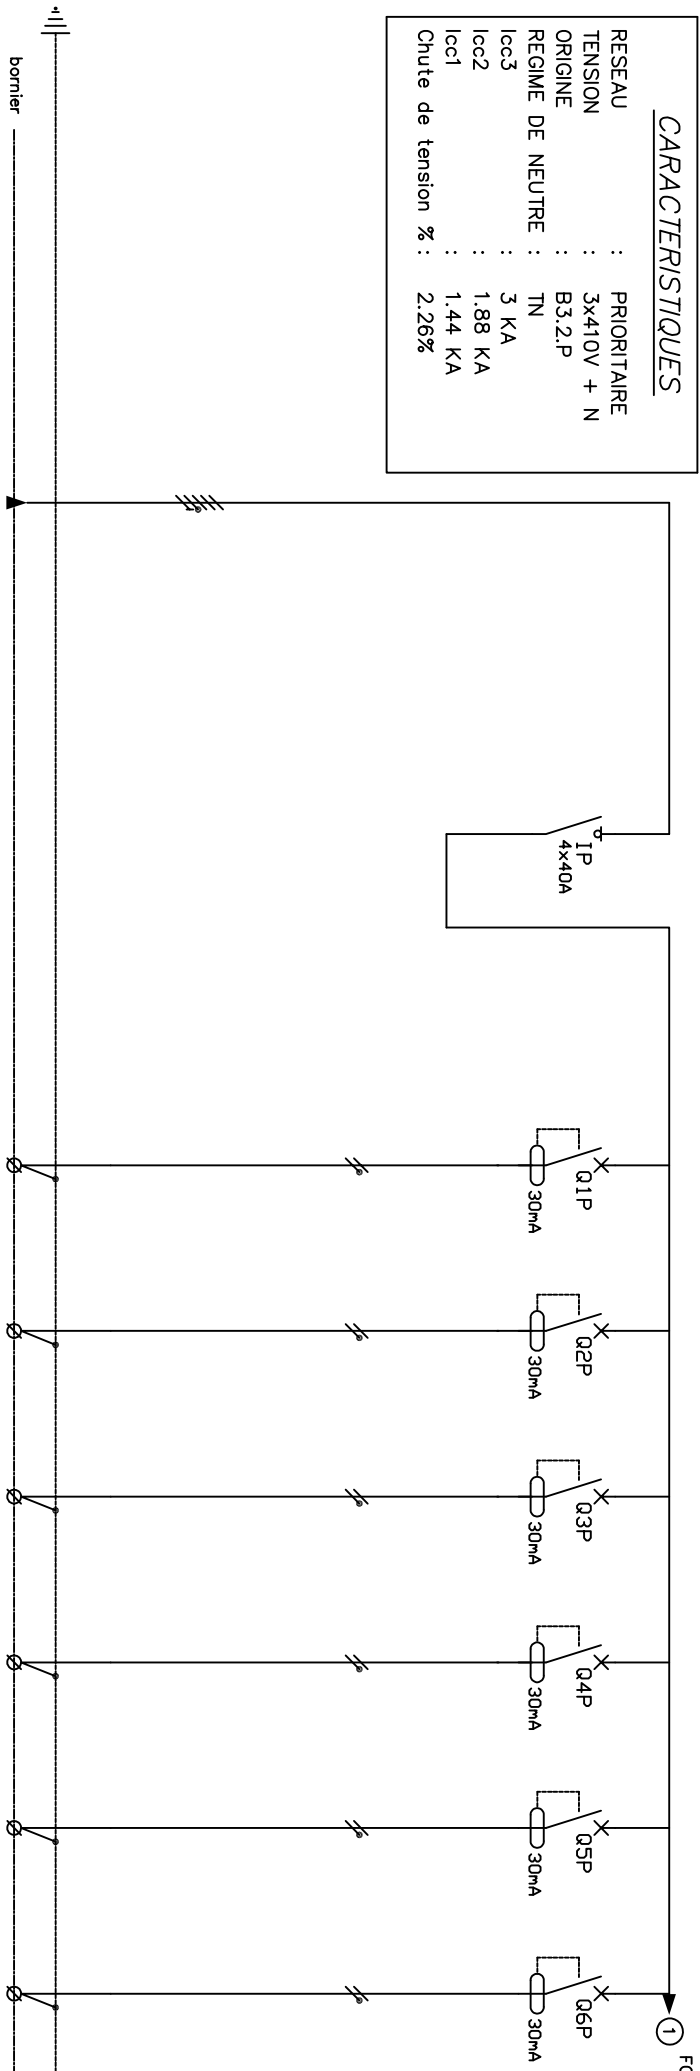

DESIGNATION		DEPUIS DEPART Q10P DE B3.2.P NIVEAU 3	GENERAL PRIORITAIRE	ALIMENTATION CASSETTE CLIM 3B20	ALIMENTATION CASSETTE CLIM 3B21	PC 3B23	PCN CONGEL FRIGO 3B22	PC 3B20	PC BAIN MARIE 1 + 1PC 3B22														
REPERE DEPART BORNIER	B32P-Q10			L3.6P-Q1 1-2	L3.6P-Q2 3-4	L3.6P-Q3 5-6	L3.6P-Q4 7-8	L3.6P-Q5 9-10	L3.6P-Q6 11-12														
PUISSANCE NOMINALE (VA)						8PC	4PC	6PC	2 PC														
COURANT D'EMPLOI IB (A)				16A	16A	16A	16A	16A	16A														
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INS 40	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA														
PROTECTION SURCHARGES			4x40A																				
PROTECTION COURT CIRCUIT																							
AUXILIAIRES																							
CABLE NATURE-SECTION	UT1000R2V 5G10			UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5														
LONGUEUR																							
CHUTE DE TENSION (%)																							
ICC3, ICC1, ID, (KA)																							
A	27/04/20		SOCIETE D'INGENIERIE GENERALE INNOVATION DES DIMENSIONES SEGMA 4, rue des Bignonnes 2A, Champ Lomet 63430 PONT DU CHATEAU tel : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31										COFFRET LABO L3.6 PC-FM PRIORITAIRE										FORMAT A3
B	07/04/25																						
C	05/01/26																						
DESSINE LE: 27/04/20			PAR: OC			7/LABO/15498										FOLIO 1							
						Utilisateur																	
						Crateur																	

FOLIO 1 ①

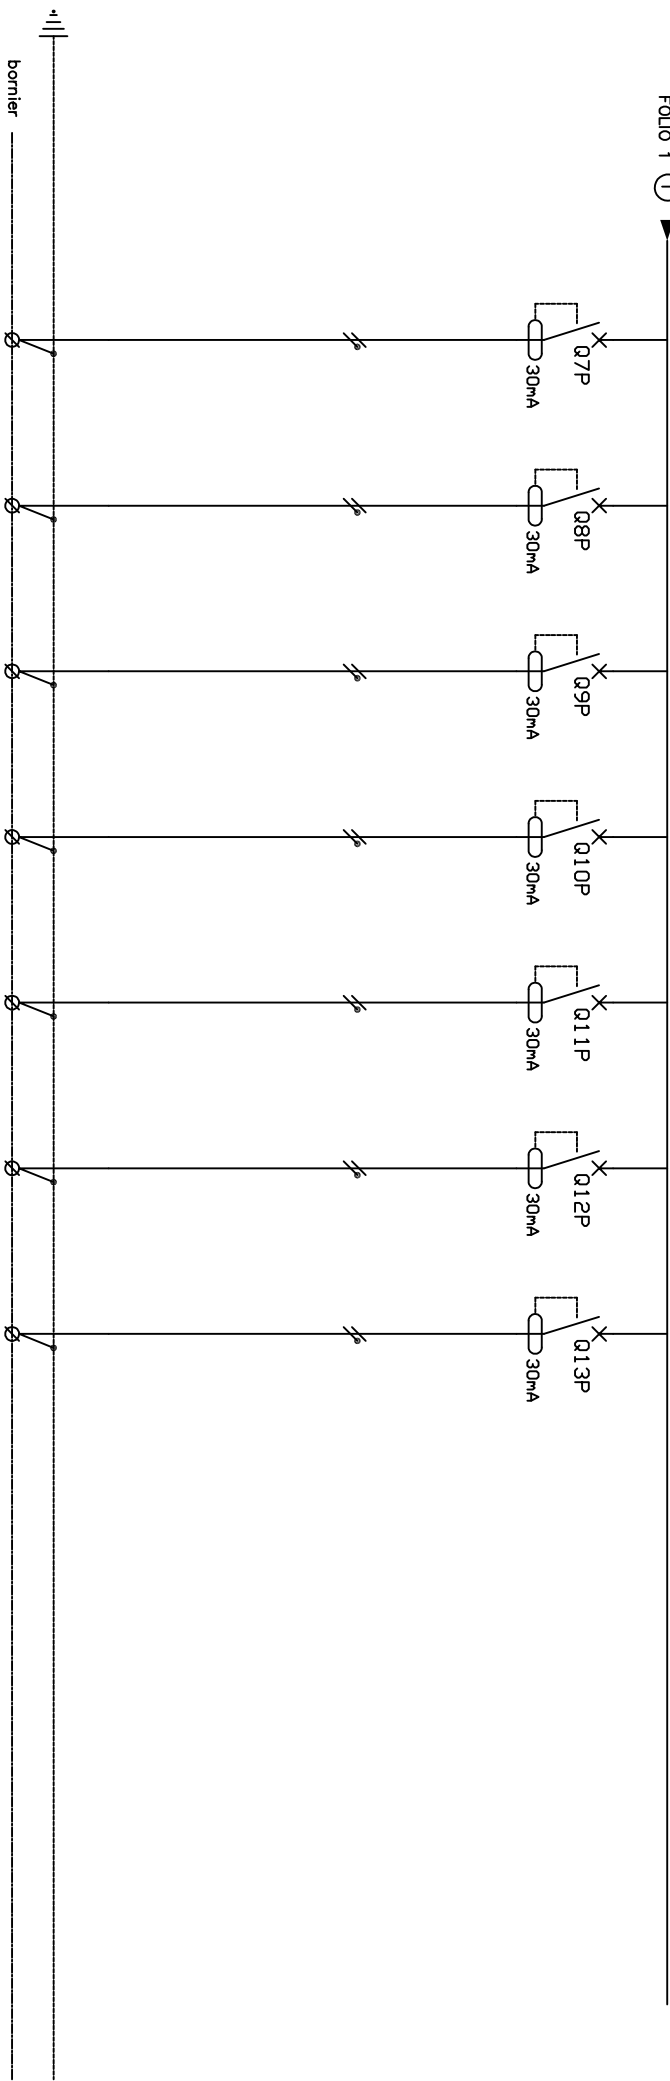

DESIGNATION	PC BAIN MARIE 2 3B20	PC 3B22 3B23	PC 3B21 3B22	PC 3B20	PC 3B21	PC POSTE TRAVAIL 3B19	PC PAILLASSE 3B19			
REPERE DEPART BORNIER	L3.6P-Q7 13-14	L3.6P-Q8 15-16	L3.6P-Q9 17-18	L3.6P-Q10 19-20	L3.6P-Q11 21-22	L3.6P-Q12 23-24	L3.6P-Q13 25-26			
PUISSANCE NOMINALE (VA)		7PC	9PC	4PC	6PC	8PC	5PC			
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA	IDT40/C PH+N 16A 30mA			
PROTECTION SURCHARGES										
PROTECTION COURT CIRCUIT										
AUXILIAIRES										
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5			
LONGUEUR										
CHUTE DE TENSION (%)										
ICC3, ICC1, ID, (KA)										

A27/04/20

B07/04/25

C05/01/26

1

1

4

1

1

0

1

1

3

1

2

0

0

SOITE GENERALE MARQUE D'INDUSTRIE

SEGNIA

4, rue des Bignonnes
63430 PONT DU CHATEAU
tel : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 27/04/20

PAR: OC

Utilisateur

7/LABO/15498

Créateur

COFFRET LABO L3.6

PC-FM


PRIORITAIRE

FORMAT A3


FOLIO 2

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

<u>CARACTERISTIQUES</u>	
RESEAU	:
TENSION	:
ORIGINE	:
REGIME DE NEUTRE	:
lcc3	:
lcc2	:
lcc1	:
Chute de tension % :	:
	NON PRIORITAIRE
	230V + N
	B3,2.NP
	TN
	KA
	 KA
	0,67 KA
	3,54%

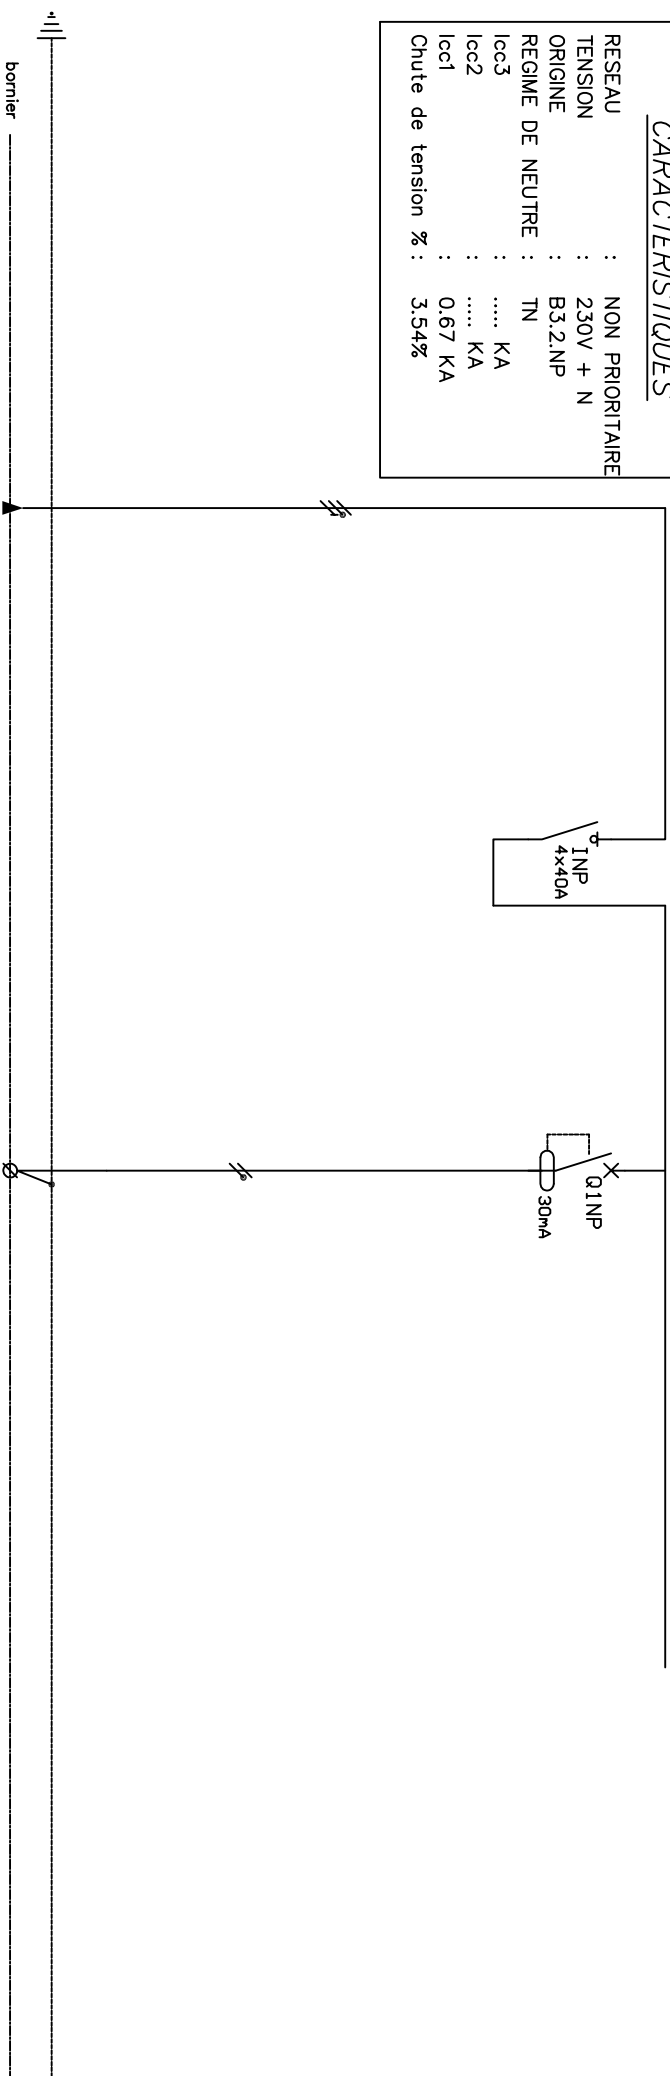[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



3G2. 5
U1000R2V


L3. 6NP-Q1


PC SERVICES SALLES 3B20-20BIS-21-22-23

A	27/04/20									SOCIÉTÉ FLECHENNE GÉNÉRAL MARQUE D'INDUSTRIELS SEGMA 4, rue des Bègonnes ZA Champ Lonné 64430 PONT DU CHATEAU tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31										Utilisateur										COFFRET LABO L3.6 BORNIER NON PRIORITAIRE										FORMAT A3
B	07/04/25																			7/LABO/15498																				FOLIO 9
C	05/01/26									DESSINE LE: 27/04/20 PAR: OC																														

CARACTERISTIQUES


RESEAU	:	ONDULE
TENSION	:	3x410V + N
ORIGINE	:	B3.2.ON
REGIME DE NEUTRE :		TN
lec3	:	1.65 KA
lec2	:	1.15 KA
lec1	:	0.92 KA
Chute de tension % :		3.73%

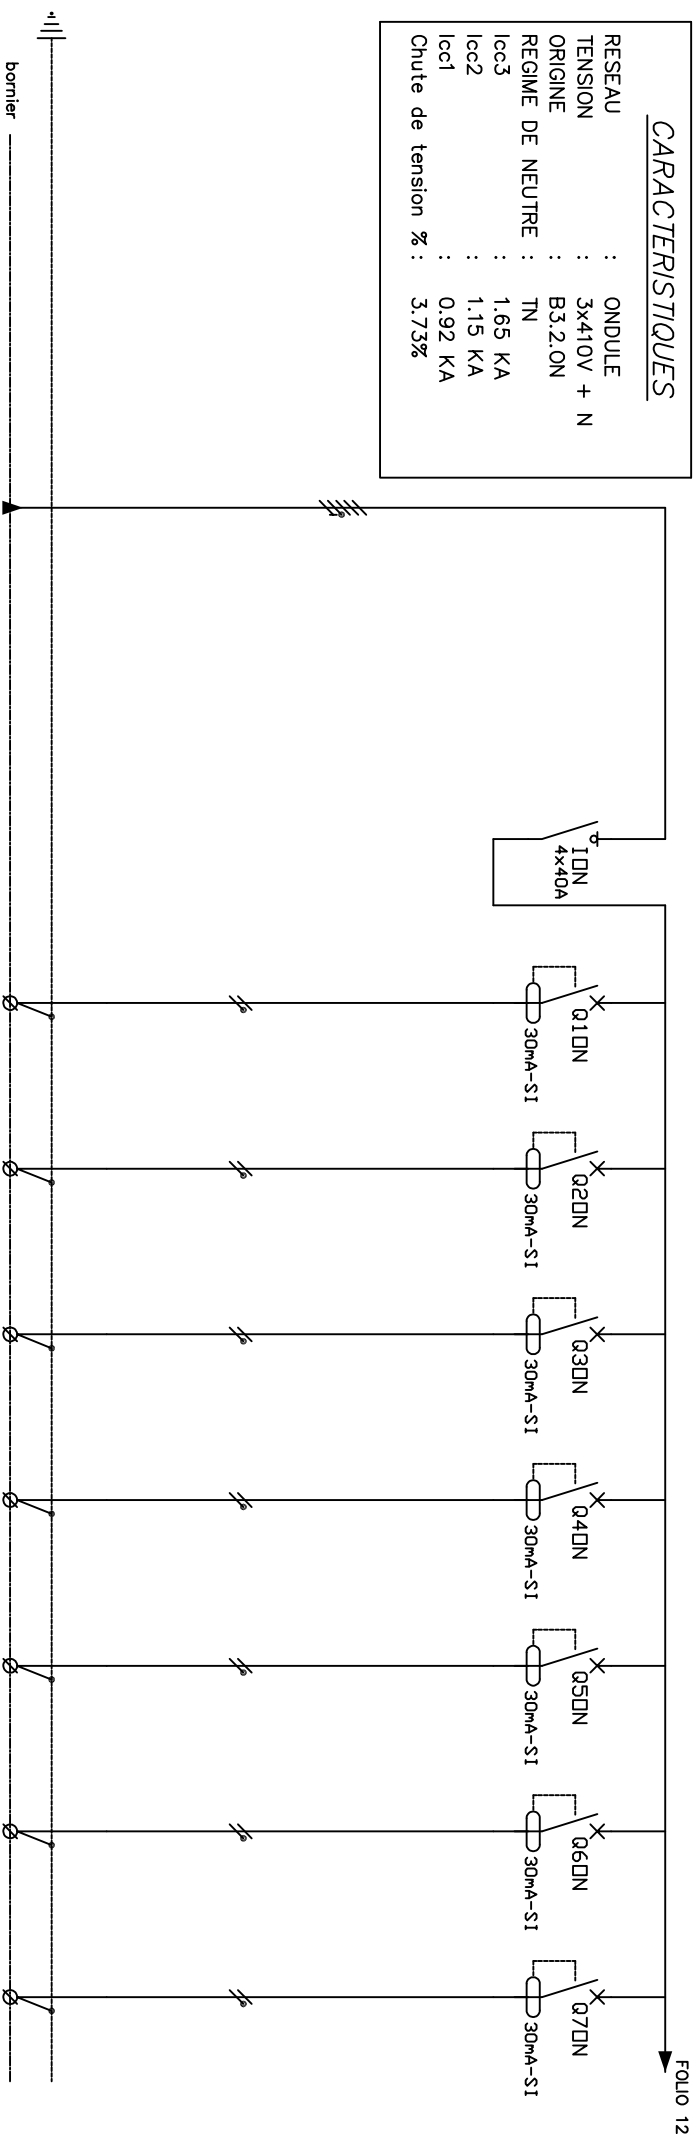[illegible]

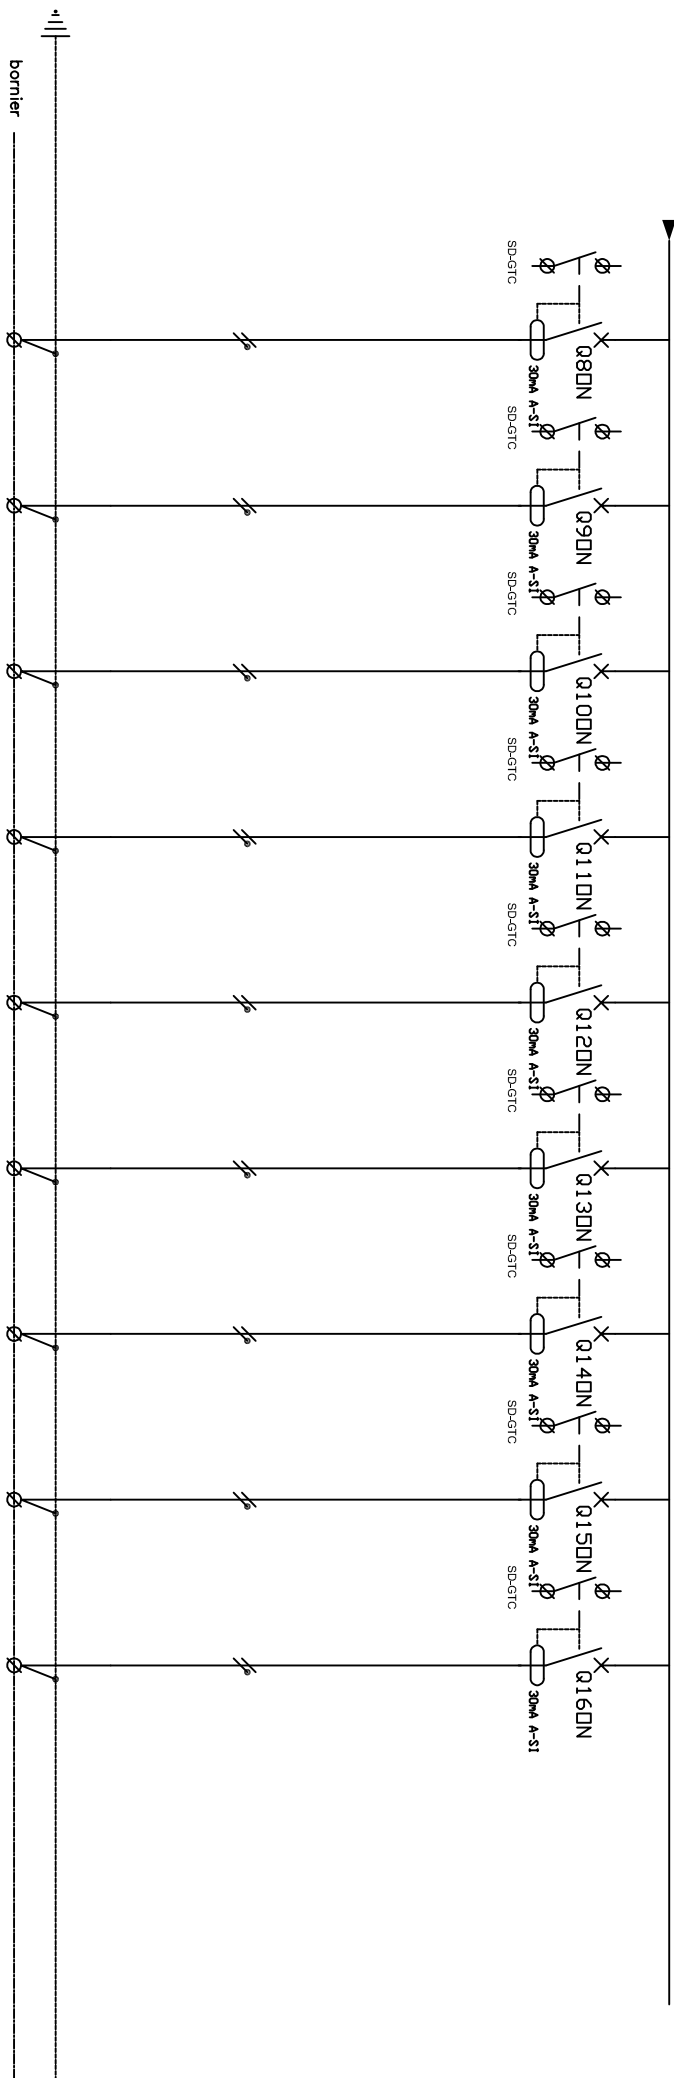


DESIGNATION	4 PCON AUTOMATE 3B23	3 PCON AUTOMATE STAR 3B21	2 PCON HORIBA 3B22	3 PCON 3B22	5 PCON ACL 3B22	2 PCON CONGELATEUR -80°C 3B19	2 PCON CONGELATEUR -80°C 3B19	2 PCON CONGELATEUR -80°C 3B19	3 PCON 3B19			
REPERE DEPART BORNIER	L3.6ON-Q8 15-16	L3.6ON-Q9 17-18	L3.6ON-Q10 19-20	L3.6ON-Q11 21-22	L3.6ON-Q12 23-24	L3.6ON-Q13 25-26	L3.6ON-Q14 27-28	L3.6ON-Q15 29-30	L3.6ON-Q16 31-32			
PUISSANCE NOMINALE (VA)												
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C	IDT40/C			
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI	PH+N 16A 30mA A SI			
PROTECTION COURT CIRCUIT												
AUXILIAIRES												
CABLE NATURE-SECTION	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5	UT1000R2V 3G2.5			
LONGUEUR												
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3, ICC1, ID, (KA)												
A	27/04/20											
B	07/04/25											
C	05/01/26											
SOCIETE D'INGENIERIE GENERALE INNOVATION DES DIMENSIONES SEGMA 4, rue des Bignonnes 63430 PONT DU CHATEAU tel : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31										COFFRET LABO L3.6 PC-FM ONDULE		
DESSINE LE: 27/04/20 PAR: OC										FORMAT A3		
1 1 4 1 1 0 1 1 3 1 2 0 0										FOLIO 12		


550




-IGON

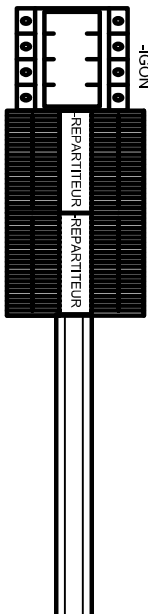

-Q10N-Q20N-Q30N-Q40N-Q50N-Q60N-Q70N-Q80N-Q90N-Q100NQ110NQ120N

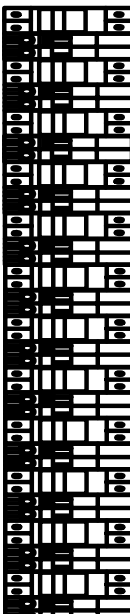

-Q130NQ140NQ150NQ160N

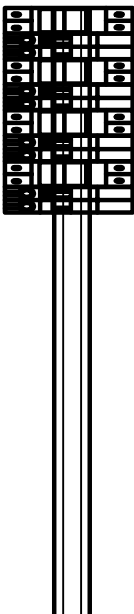

750

[illegible]

[illegible]