

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L4.2
LABOS 4B22 à 4B27 NIVEAU 4

Date	Modifications	Indice
13/05/2005	DDE	A
02/06/2010	MISE A JOUR INED	B
22/11/2016	AJOUT DEPART Q13DN	C

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingenieur en chef :

Date : 13/05/2005

Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :
01 14 11 01 14 05 01


COFFRET L4.2

FOLIO 2

R2V 566

PRIORITAIRE

NON-PRIORITAIRE

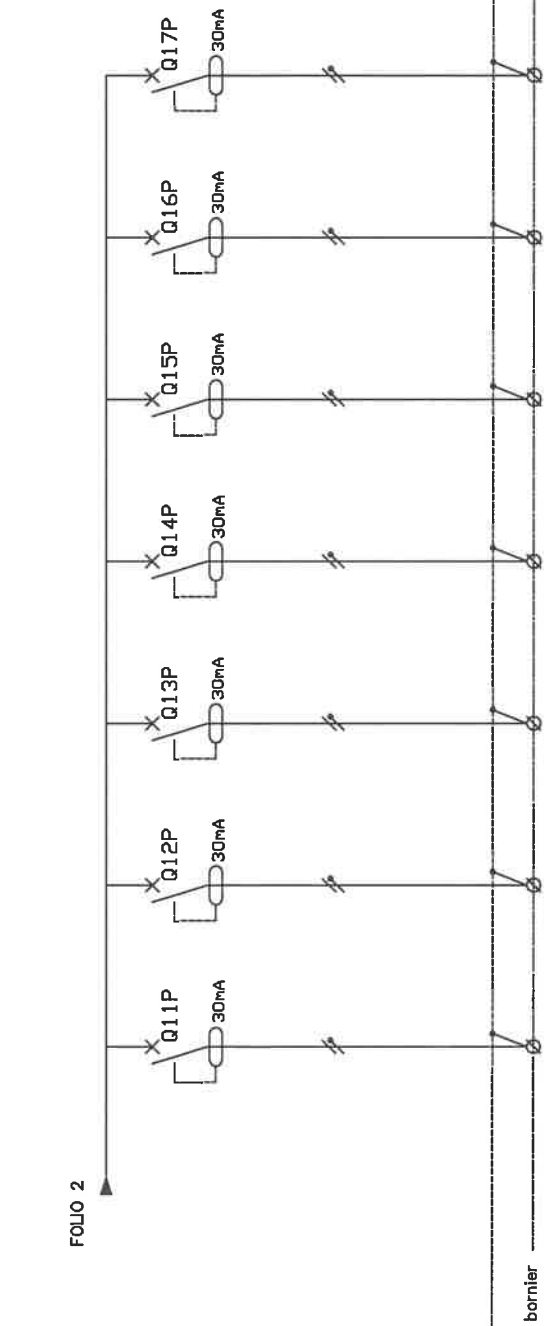

bornier

DESIGNATION	PAILLASSE 8 PC 4B23	PAILLASSE 6 PC 4B23	3 PC DEIEES 4B26	2 PC DEIEES 4B22	5 PC DEIEES 4B23-4B25-4B27	RESERVE	RESERVE	4 PC SERVICES
REPERE DEPART	L4.2PPC11 21-22	L4.2PPC12 23-24	L4.2PPC13 25-26	L4.2PPC14 27-28	L4.2PPC15 29-30	31-32	33-34	L4.2NPPC1 1-2
BORNIER	1.8KVA	1.2KVA	0.6KVA	0.4KVA	1KVA			0.8KVA
PUISSANCE NOMINALE (VA)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
COURANT D'EMPLOI IB (A)	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION SURCHARGES								
PROTECTION COURT CIRCUIT								
AUXILIAIRES								
CABLE	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5			U1000R2V 3G2.5
NATURE-SECTION								
LONGUEUR								
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3. ICC1. ID. (KA)								
A 13/05/05								
B 02/06/10								
FORMAT A3								COFFRET LABO L4.2
FILIO 2								DISTRIBUTION
UTILISEUR Createur								
INE-013-B-13247								
PAR: R.M								
DESSINE LE:26/08/04								
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21 de Ladoix - Rue Orange - 63100 CERRAZAT Tél : 04 73 24 45 81 - Fax : 04 73 24 71 84								
INED INED RHONE ALPES								

coffret Pragma F24 saillie 4 rangées
profondeur 170mm

[illegible]

