

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-ARMOIRE B5.2
NIVEAU 5

Date	DOE	Modifications	Indice
17/08/2015			H
15/11/2017	MAJ-AJOUT DEPARTS Q31/32/33P - SEGMA		J
30/10/2019	MAJ-AJOUT DEPART Q34P - SEGMA		J
24/11/2010	Mise à jour		D
18/04/2011	MISE A JOUR DOE - Cegelec		E
18/02/2015	AJOUT DEPART CLIM 5B05 SUITE RETOUR ST - AQ		F
24/06/2015	MAJ-AJOUT DEPARTS ALIM L5.7P/NPION - SEGMA		G

Dresse par : INEO

Dessine par : M. ANGLADE

L'ingénieur en chef :

Date : 17/05/2005

Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :


01 14 11 01 15 03 00

DATE	17/05/05	23/07/10	08/11/10	24/11/10	18/04/11	18/02/15	24/06/15	17/08/15	15/11/17	30/10/19
INDICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FOLIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A										
B										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										


DATE	17/05/05	23/07/10	08/11/10	24/11/10	18/04/11	18/02/15	24/06/15	17/08/15	15/11/17	30/10/19
INDICE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FOLIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

CARACTERISTIQUES

RESEAU : PRIORITAIRE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.P
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : 8.64 KA
Icc2 : 7.48 KA
Icc1 : 4.67 KA
Chute de tension % : 1.57

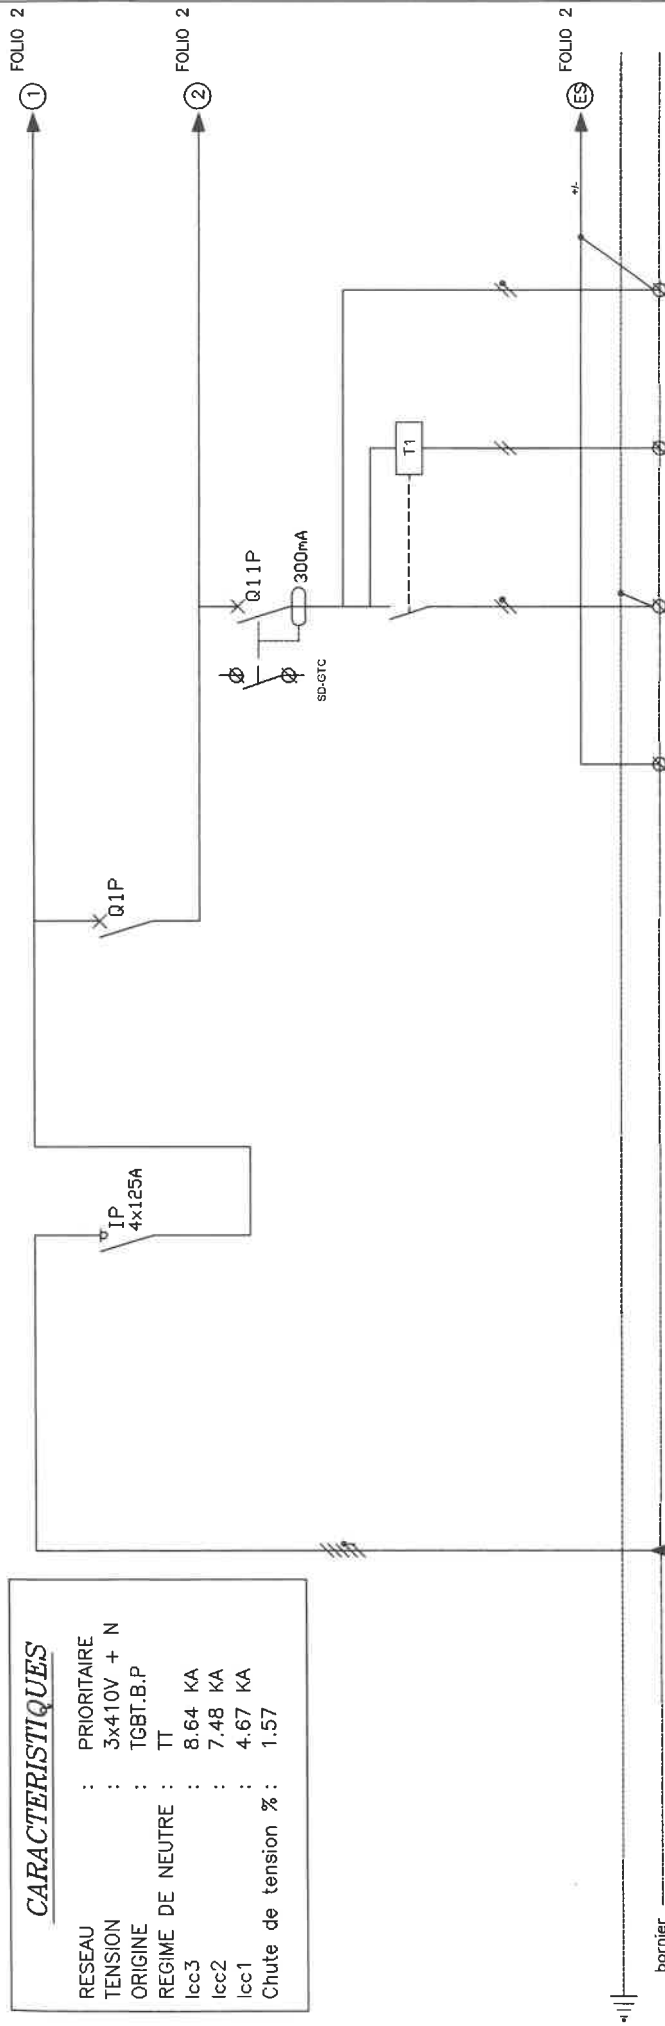

DESIGNATION	DEPUIS DEPART Q27 DU TGBT.B.P NIVEAU -1	GENERAL PRIORITAIRE	GENERAL ECLAIRAGE	TELECOMMANDE BACS +/-	CIRCULATION SBC2-C3-C4 23spots 2x26W	BP1 (qte 14)	ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION SBC2-C3-C4
REPERE DEPART BORNIER				BUS TCDE +/-	B52PE1 1-2	B52PBP1 3-4	B52PES1 5-6 ; +/-
PUISSANCE NOMINALE (VA)		75KVA	16KW		1.65KW		
COURANT D'EMPLOI IB (A)		105.61A	40A		10A		
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		INS 125	C60N/C		DT40/C	TL BI 16A	
PROTECTION SURCHARGES		4X125A	4x40A		Ph+N 10A-300mA		
PROTECTION COURT CIRCUIT							
AUXILIAIRES							
CABLE NATURE-SECTION	3x1x150Alu+1x150Alu +1x70Alu				U1000R2V 7G1.5		
LONGUEUR	120m						
CHUTE DE TENSION (%)							
ICC3, ICC1, ID, (KA)							
A 17/05/05							
SOCIETE ELECTRICITE GENERALE ANONYME D'INTERIMAIRES SEGMA 4, rue des Beguines ZA Champ Lunet 83450 PONT DU CHATEAU Tel : 04.73.63.70.20 Fax : 04.73.63.70.31				Utilisateur INE-013-B-13218 Createur			
DESSINE LE: 08/03/04 PAR: M.A				ARMOIRE N° B.5.2.P ECLAIRAGE			
				FORMAT A3 FOLIO 1			

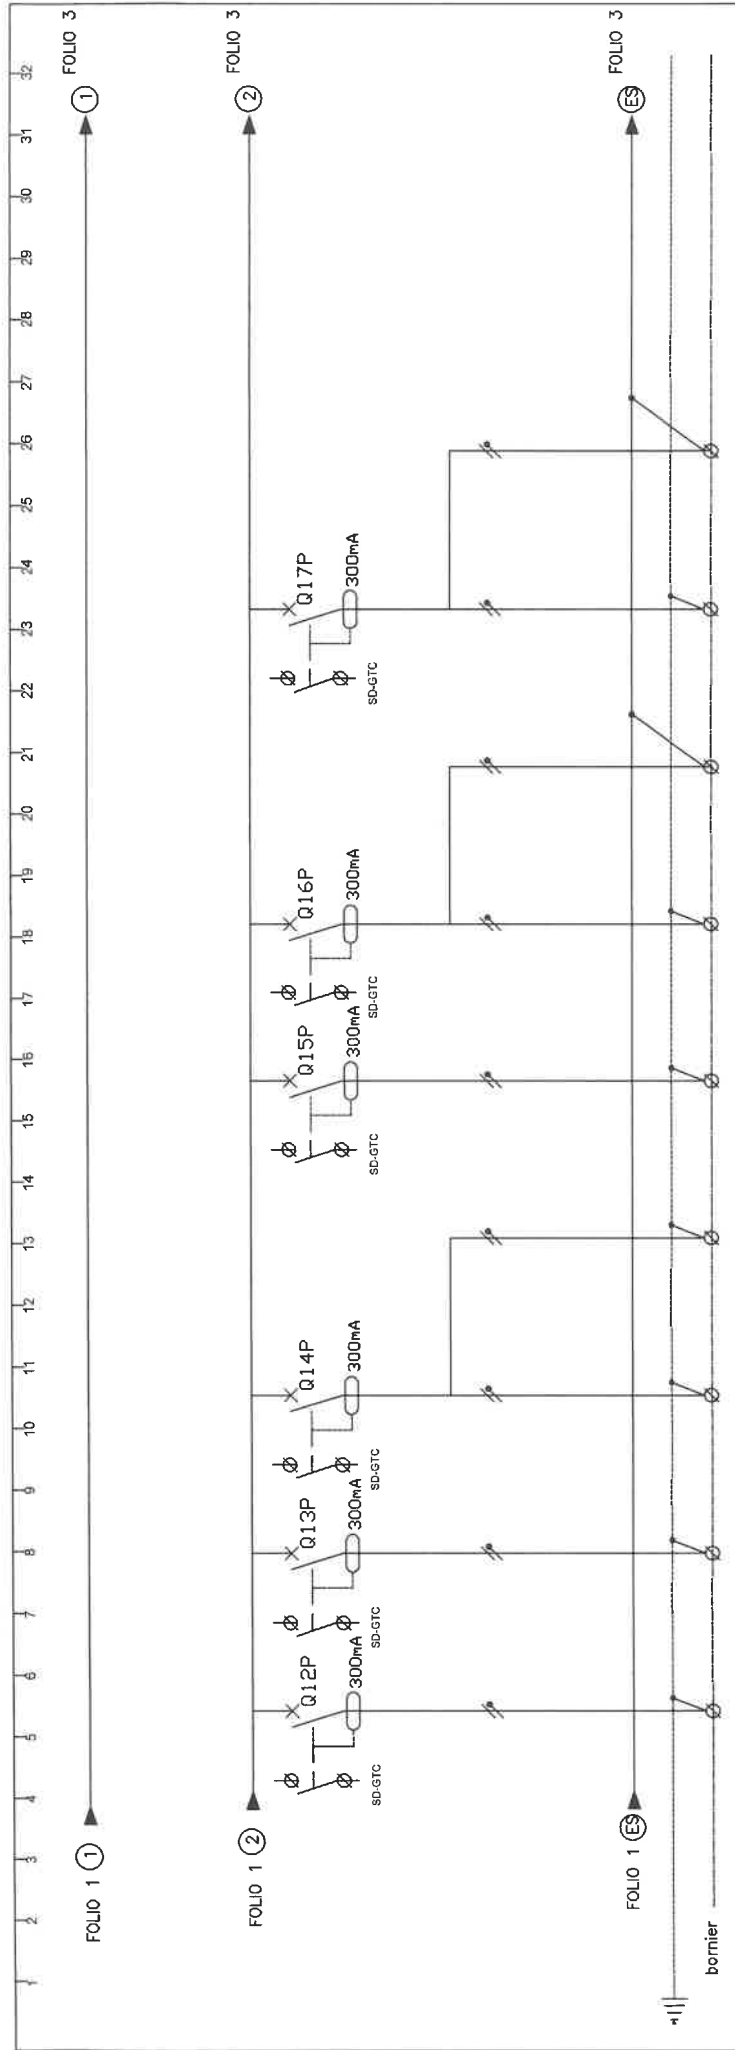

DESIGNATION	SALLES 5B17 5B18-5B19 8lums 4x18w	SALLES 5B20 5B21-5B22 12lums 4x18w	SALLE 5B15 9lums 2x58w	SALLES 5B13-5B14 2lums	SALLES 5B03 5B04-06-12 12lums	RESERVE	RESERVE	SALLES 5B23-24-25-26-43 9lums	ECLAIRAGE DE SECURITE 5B23-24-25-26-43
REPERE DEPART BORNIER	B52PE2 7-8	B52PE3 9-10	B52PE4 11-12	B52PE4 13-14	B52PE5 15-16	B52PE6 17-18	B52PE6 17A/18A	B52PE7 19-20	B52PES7 21-22 ; +/-
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.9KW	1.34KW	1.4KW					1200VA	
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A	10A	10A		10A	10A		10A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C	DT40/C	DT40/C		DT40/C	DT40/C		DT40/C	
PROTECTION SURCHARGES	Ph+N 10A-300mA	Ph+N 10A-300mA	Ph+N 10A-300mA		Ph+N 10A-300mA	Ph+N 10A-300mA		Ph+N 10A-300mA	
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5			U1000R2V 5G1.5	
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3. ICC1. ID. (kA)									
A	17/05/05	E	18/04/11						
D	24/11/10								

SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE D'ALGERIE

SEGMA

4, rue des Bégoues Z.A. Champ Lamek

63430 PONT DU CHATEAU

M : 04.73.03.70.30 fax : 04.73.03.70.31


DESSINE LE: 08/03/04

PAR: M.A


ARMOIRE N° B.5.2.P


ECLAIRAGE

FORMAT
A3FOLIO
2

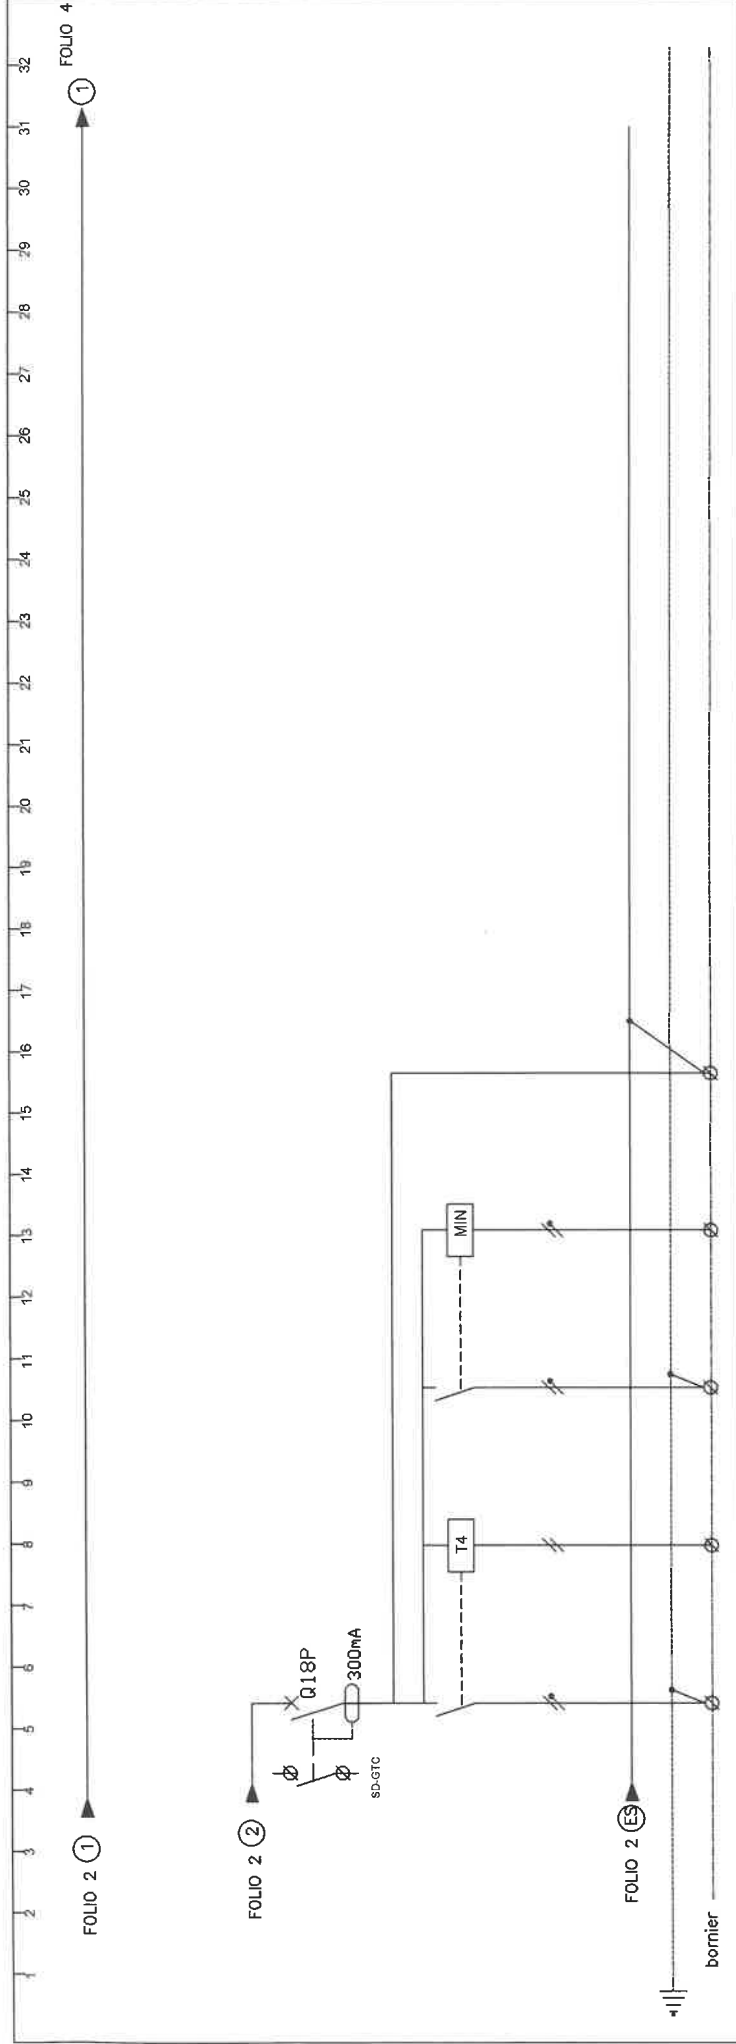

DESIGNATION	CIRCULATION 5BC5 4lums	BP5 (1 ECL SUR 2) SUR TELERUPTEUR	CIRCULATION 5BC5 4lums	BP51 (1 ECL SUR 2) SUR MINUTERIE	ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION 5BC5					
REPERE DEPART BORNIER	B52PEB 23-24	B52PBP5 25-26	B52PEB1 27-28	B52PBP51 29-30	B52PES81 31-32 ; +/-					
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.31KW		0.31KW							
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A		10A							
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C	TL BI 16A	DT40/C	MIN' clic 16A						
PROTECTION SURCHARGES	Ph+N 10A-300mA		PH+N 10A-300mA							
PROTECTION COURT CIRCUIT										
AUXILIAIRES										
CABLE	UT1000R2V									
NATURE-SECTION	5G1.5		UT1000R2V 7G1.5							
LONGUEUR										
CHUTE DE TENSION (%)										
IOC3. IOC1. ID. (KA)										
A 17/05/05										
SOURCE TELEPHONIE CORDONNEE MARQUE Eclairage					ARMOIRE N° B.5.2.P					FORMAT A3
4, rue des Bégones ZA Champ Larnet 83430 PONT DU CHATEAU tel : 04.73.63.70.30 fax : 04.73.63.70.31					ECLAIRAGE					FOLIO 3
DESSINE LE: 08/03/04					Utilisateur INE-013-B-13218					Créateur
PAR: M.A										

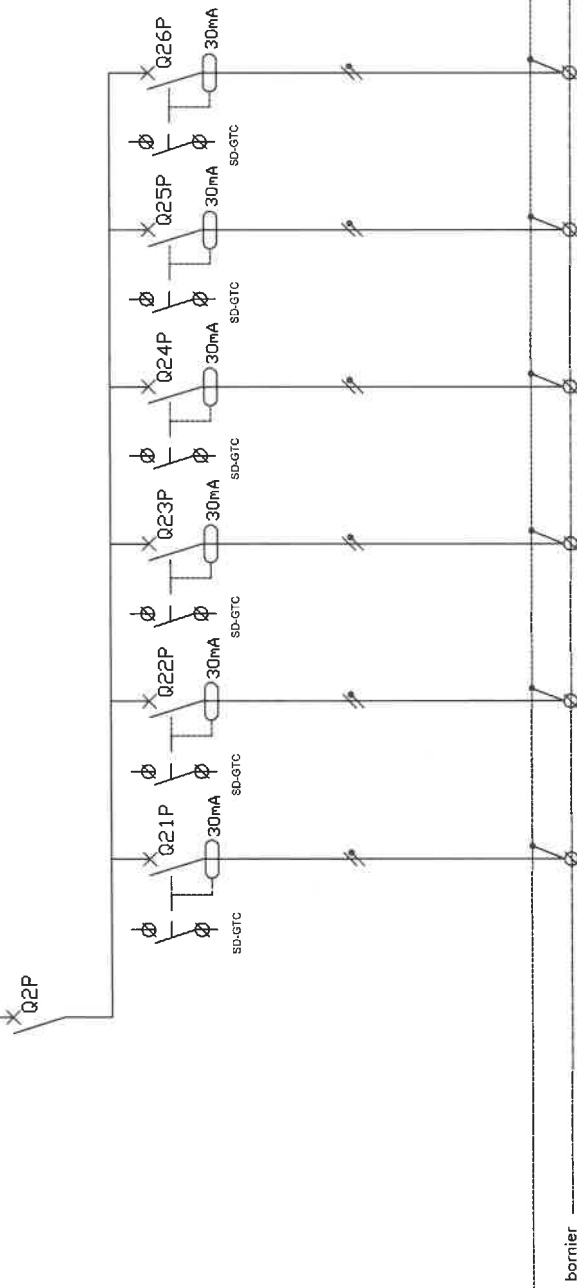
[illegible]

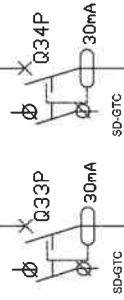


bornier

[illegible]

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

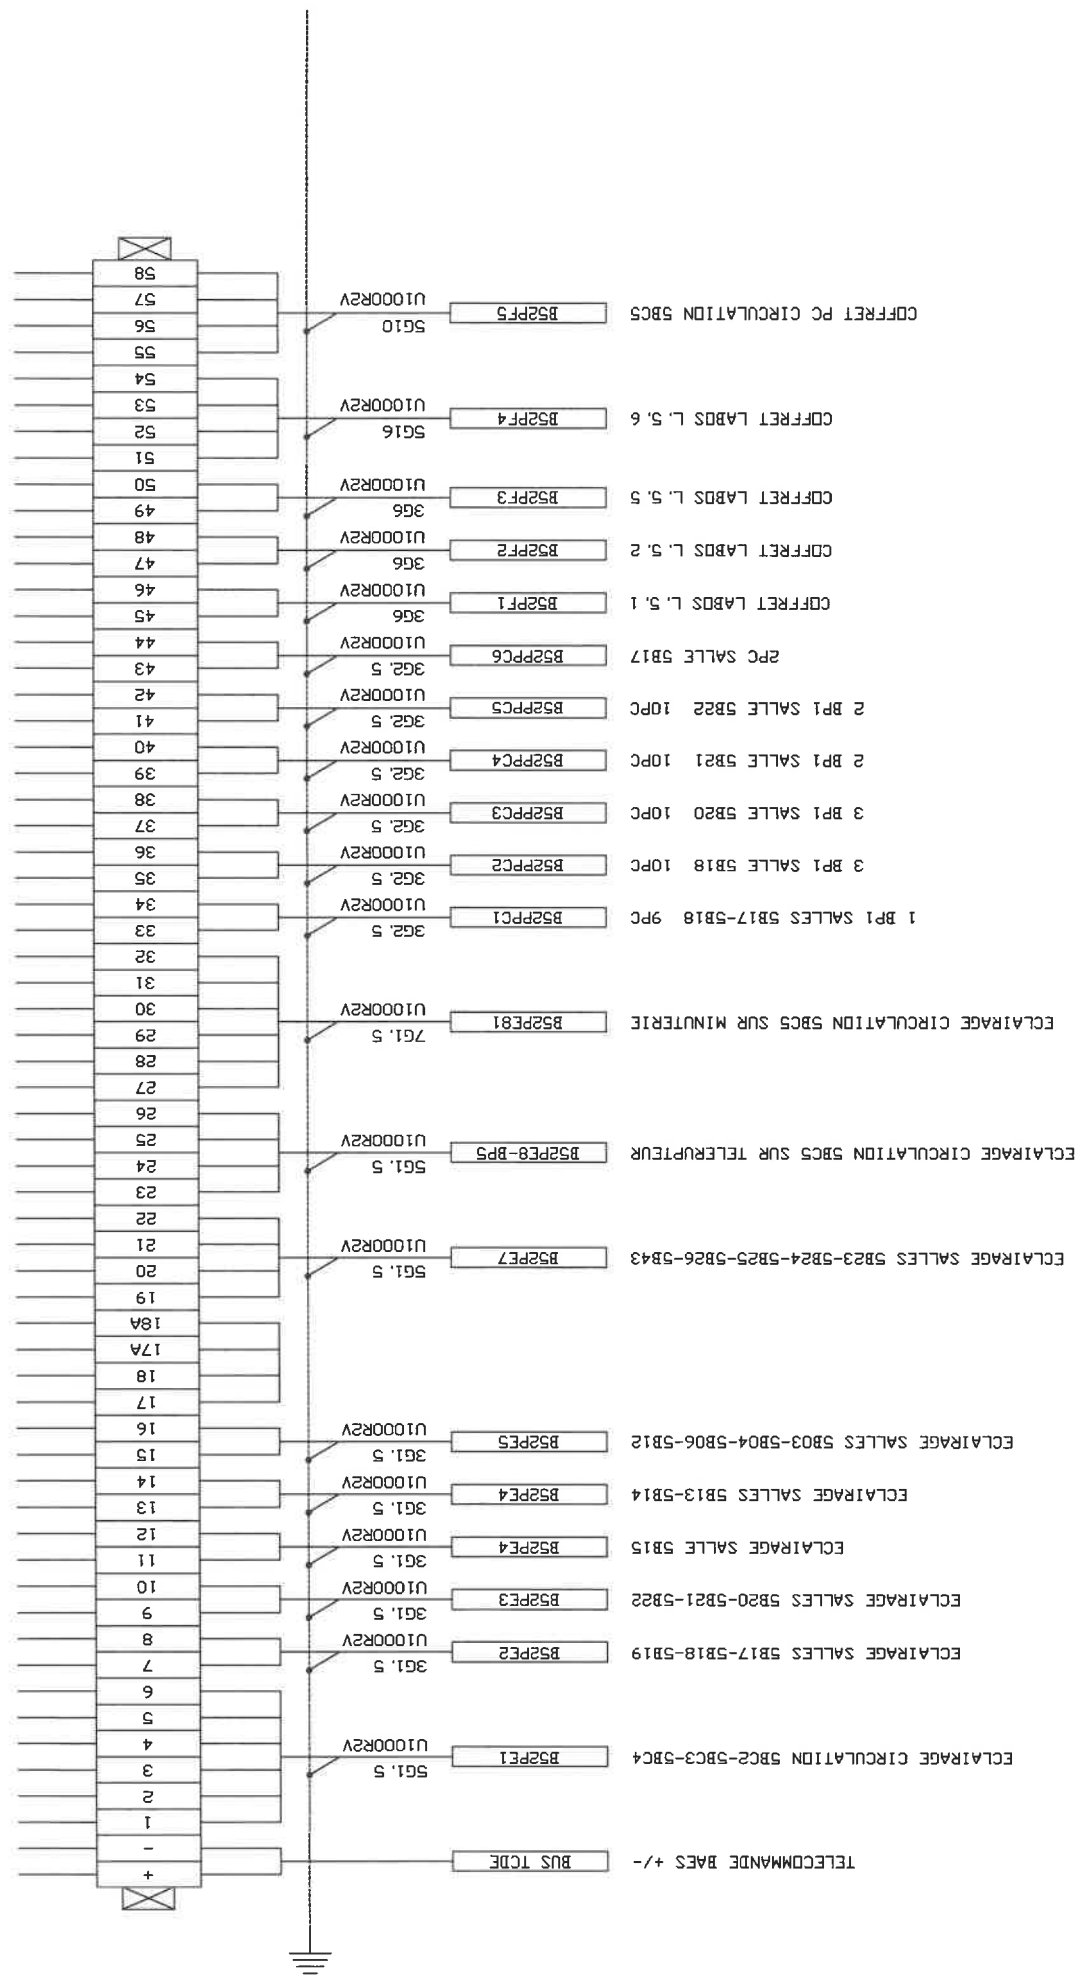

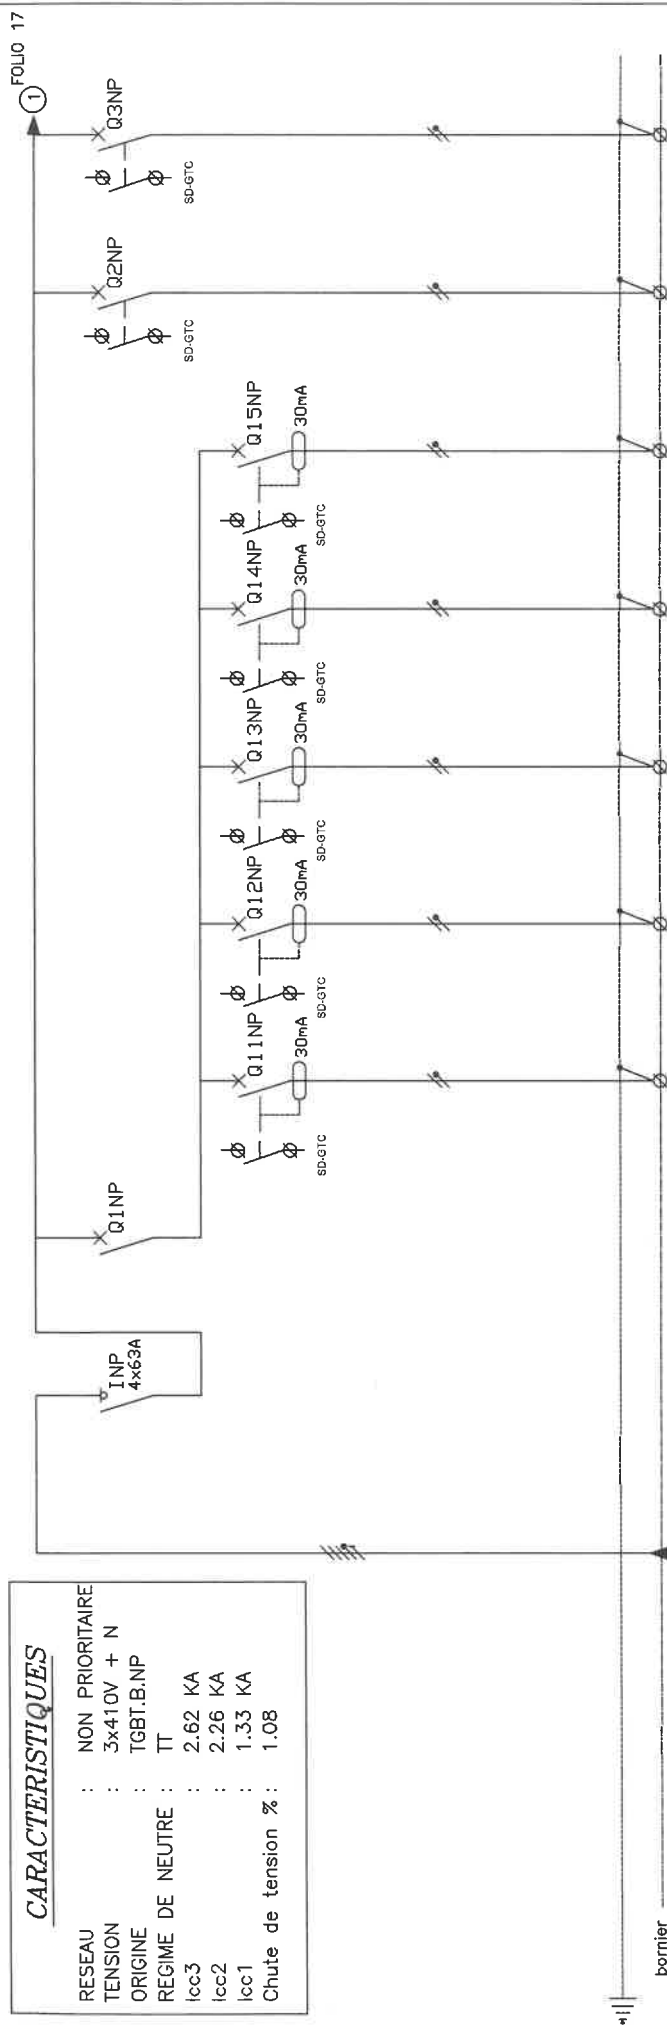

DESIGNATION		TGBT.B.NP NIV.-1 via grille d'activation NIVEAU 5	GENERAL non-prioritaire	GENERAL PC	8 PC SERVICE SALLES 5BC2-C3 C4-C5	6 PC SERVICE SALLES 5B17 ? 5B22	ALIM. VOILETS ROULANT NIV.4 SALLES 4B17 ? 4B22	ALIM. VOILETS ROULANT NIV.5 SALLES 5B17 ? 5B22	ALIM. VOILETS ROULANT NIV.6 SALLES 6B17 ? 6B22	2 Coffrets Labo L5.1 et L5.5	2 Coffrets Labo L5.2 et L5.6
REPÈRE DEPART BORNIER					B52NPPC1 1-2	B52NPPC2 3-4	B52NPF3 9-10	B52NPF4 11-12	B52NPF5 13-14	B52NPF1 5-6	B52NPF2 7-8
PUISSANCE NOMINALE (VA)				3.64KVA	1.6KVA	1.2KVA				2KVA	2KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)			63A	32A	16A	16A	10A	10A	10A	32A	32A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INS 63	C60N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	C60N/C	C60N/C
PROTECTION SURCHARGES			4x63A	2x32A	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 10A-300mA	Ph+N 10A-300mA	Ph+N 10A-300mA	2x32A	2x32A
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 5G25			U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 3G6	U1000R2V 3G6
LONGUEUR		120m									
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (kA)											

SECTEUR D'ÉNERGIE GÉNÉRAL MONITEUR AUTOMATISÉS

SEGMA

4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lormet
83430 PONT DU CHATEAU
Tél : 04-73.83.70.30 Fax : 04-73.83.70.31

Utilisateur

INE-013-B-13218

Créateur

PAR: M.A

DESSINE LE: 08/03/04

A 17/05/05

G 24/06/15


H 17/08/15

ARMOIRE N° B.5.2.NP

PC-FM

FORMAT A3


FOLIO 16



bornier


[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

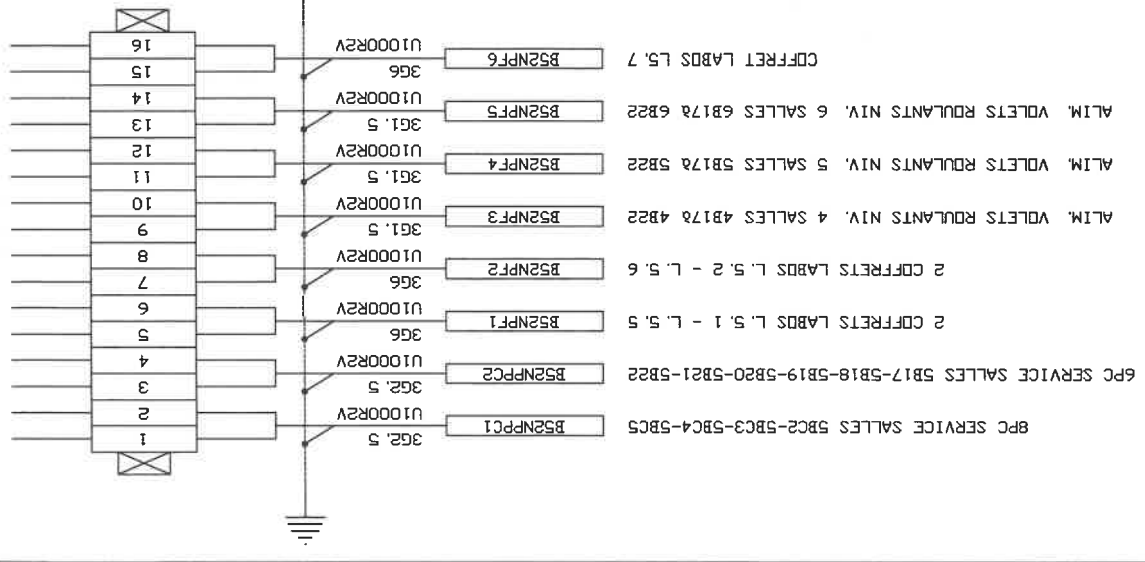

CARACTERISTIQUES

RESEAU : ONDULE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.ON
REGIME DE NEUTRE : TN
Icc3 : 1.11KA
Icc2 : 1.11KA
Icc1 : 1.11KA
Chute de tension % : 1.58

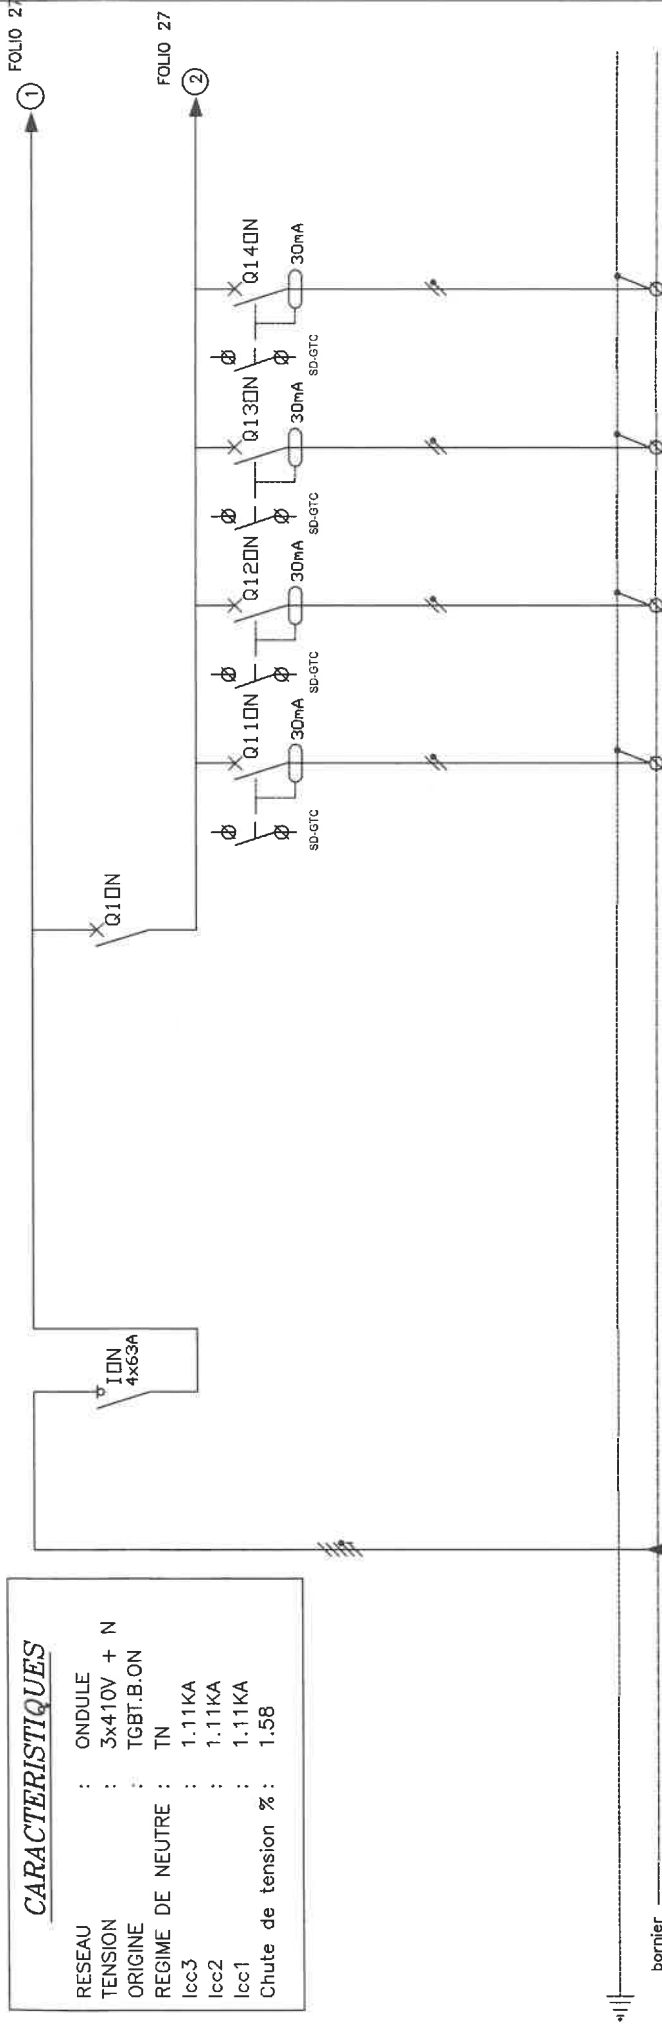


DESIGNATION	GENERAL ONDULE	GENERAL BP1	1 BP1 SALLES 5B17-18 8PC ONDULEES B52ONPC1 1-2 1.6KVA	3 BP1 SALLE 5B18 6PC ONDULEES B52ONPC2 3-4 1.2KVA	3 BP1 SALLE 5B19 5B20 8PC ONDULEES B52ONPC3 5-6 1.6KVA	2 BP1 SALLE 5B21 5PC ONDULEES B52ONPC4 7-8 1KVA
REPERE DEPART BORNIER						
PUISSANCE NOMINALE (VA)	39KVA	6.24KVA				
COURANT D'EMPLOI IB (A)	55.93A	32A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	INS 63	C60N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	4x63A	4x32A	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT						
AUXILIAIRES						
CABLE NATURE-SECTION	3x1x70Alu+1x70Alu +1x50Alu					
LONGUEUR	125m					
CHUTE DE TENSION (%)						
ICC3. ICC1. ID. (KA)						
A 17/05/05						
I 15/11/17						
SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE MINORÉ D'AUTOMATISMES SEGMA 4, rue des Éclaircies 2A, Champ Lunel 34330 PONT DU CHATEAU Tél : 04.73.83.70.30 Fax : 04.73.83.70.31			ARMOIRE N° B.5.2.ON			FORMAT A3
DESSINE LE: 08/03/04			Utilisateur INE-013-B-13218			FOLIO 26
PAR: M.A			PC-FM			

FOLIO 26①




FOLIO 26②

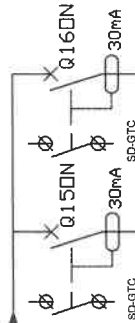


bornier

DESIGNATION		2 BP1 SALLE 5B22 5PC ONDULEES	UTL	COFFRETS LABOS L5.1/L5.5	COFFRETS LABOS L5.2	ARMOIRE ONDULEE L5.6	COFFRETS LABOS L5.7	ARMOIRE N° B.5.2.ON PC-FM												FORMAT A3	FOLIO 27
REPERE DEPART BORNIER		B52ONPC5 9-10	B52ONF3 15-16	B52ONF1 11-12	B52ONF2 13-14	B52ONF4 17-18-19-20	B52ONF5 21-22-23-24														
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1KVA		3.1KVA	3.6KVA																
COURANT D'EMPLOI IB (A)		16A	16A	32A	32A	40A	32A														
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		DT40/C	DT40/C	C60N/C	C60N/C	C60N	IC60N/C														
PROTECTION SURCHARGES		PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	2x32A	2x32A	4x40A	4x32A														
PROTECTION COURT CIRCUIT																					
AUXILIAIRES																					
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G6	U1000R2V 3G6	U1000R2V 5G10	U1000R2V 5G6														
LONGUEUR																					
CHUTE DE TENSION (%)																					
ICC3. ICC1. ID. (kA)																					
A	17/05/05	E	18/04/11	SOCIETE D'ILLUMINATION GENERALE MARQUE D'AUTHENTICITE SEGMA 4, rue des Begonnes Z.A. Champ Lamié 83430 PONT DU CHATEAU tél : 04-73-53-70-30 fax : 04-73-53-70-31										1 1 4 1 1 0 1 1 5 0 3 0 0		ARMOIRE N° B.5.2.ON PC-FM		FORMAT A3			
B	23/07/10	G	24/06/15															FOLIO			
C	08/11/10	I	15/11/17													INE-013-B-13218 Utilisateur Crateur		27			
				DESSINE LE: 08/01/04										PAR: M.A							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

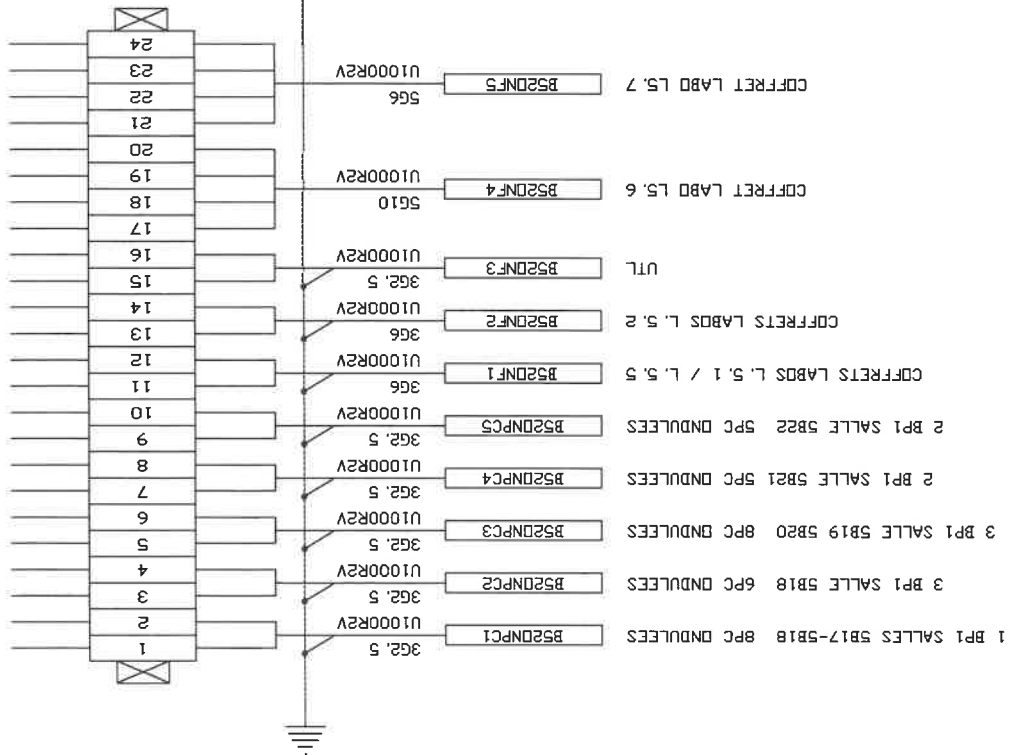

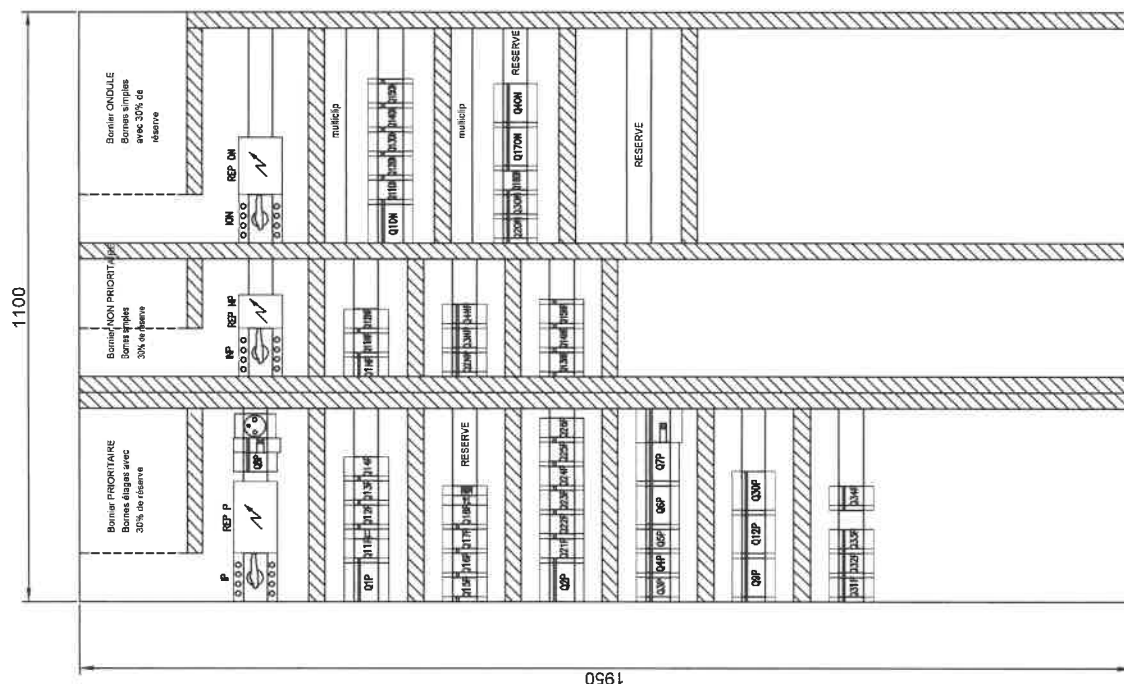[illegible]

[illegible]

[illegible]