

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L5.0
LABDS 5B01-5B02-5B05-5B07-5B29 NIVEAU 5

Date	Modifications		Indice
21/06/2005	DDE		A
02/06/2010	MISE A JOUR INED		B
22/11/2016	AJOUT DEPART 011P-012P-013P-014P-011DN	SEGMA	C
19/12/2023	MAJ SUIVANT TRAVAUX 7/LABD/16541	SEGMA	D

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE


L'Ingenieur en chef :


Date : 21/06/2005

Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives : 01141101150401

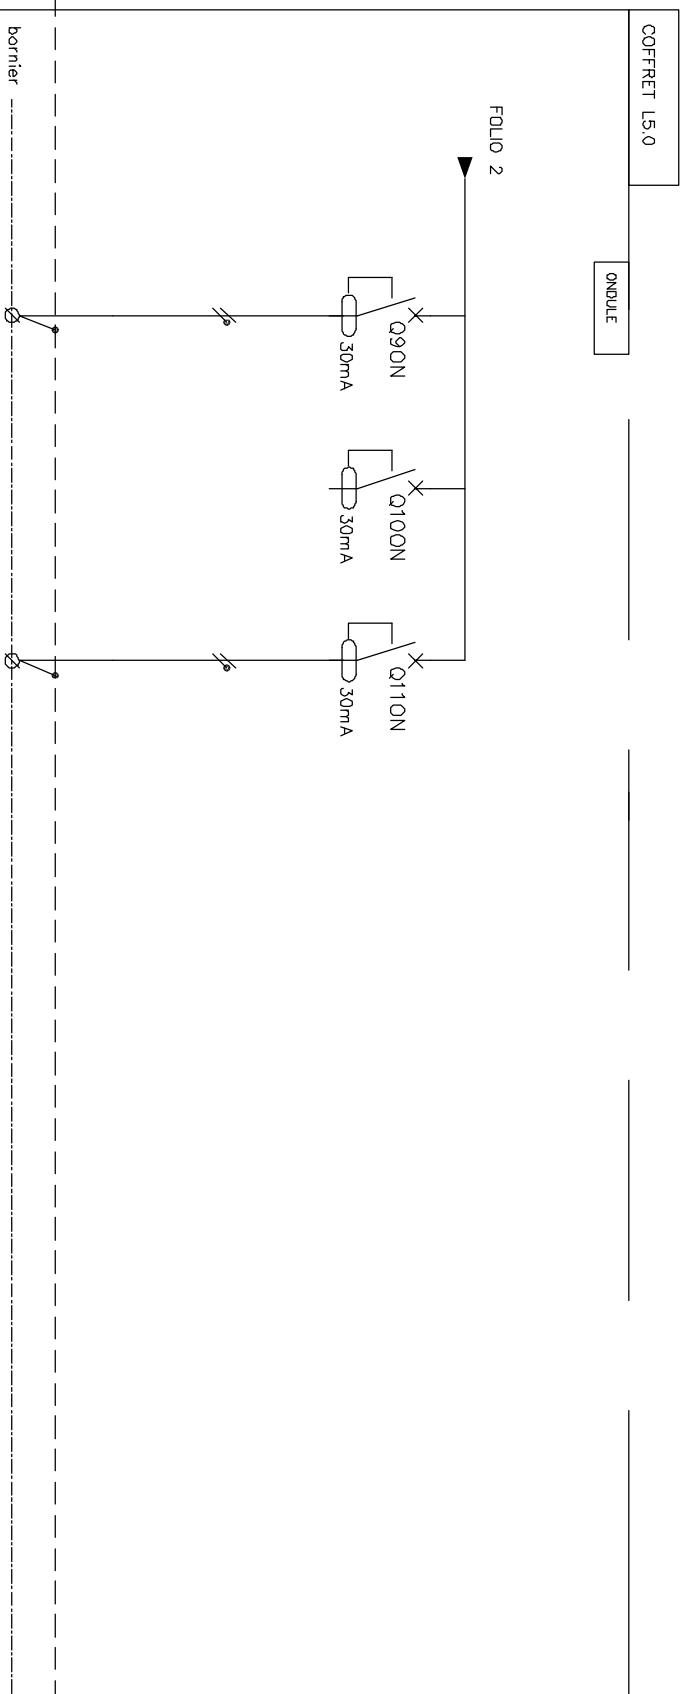[illegible]

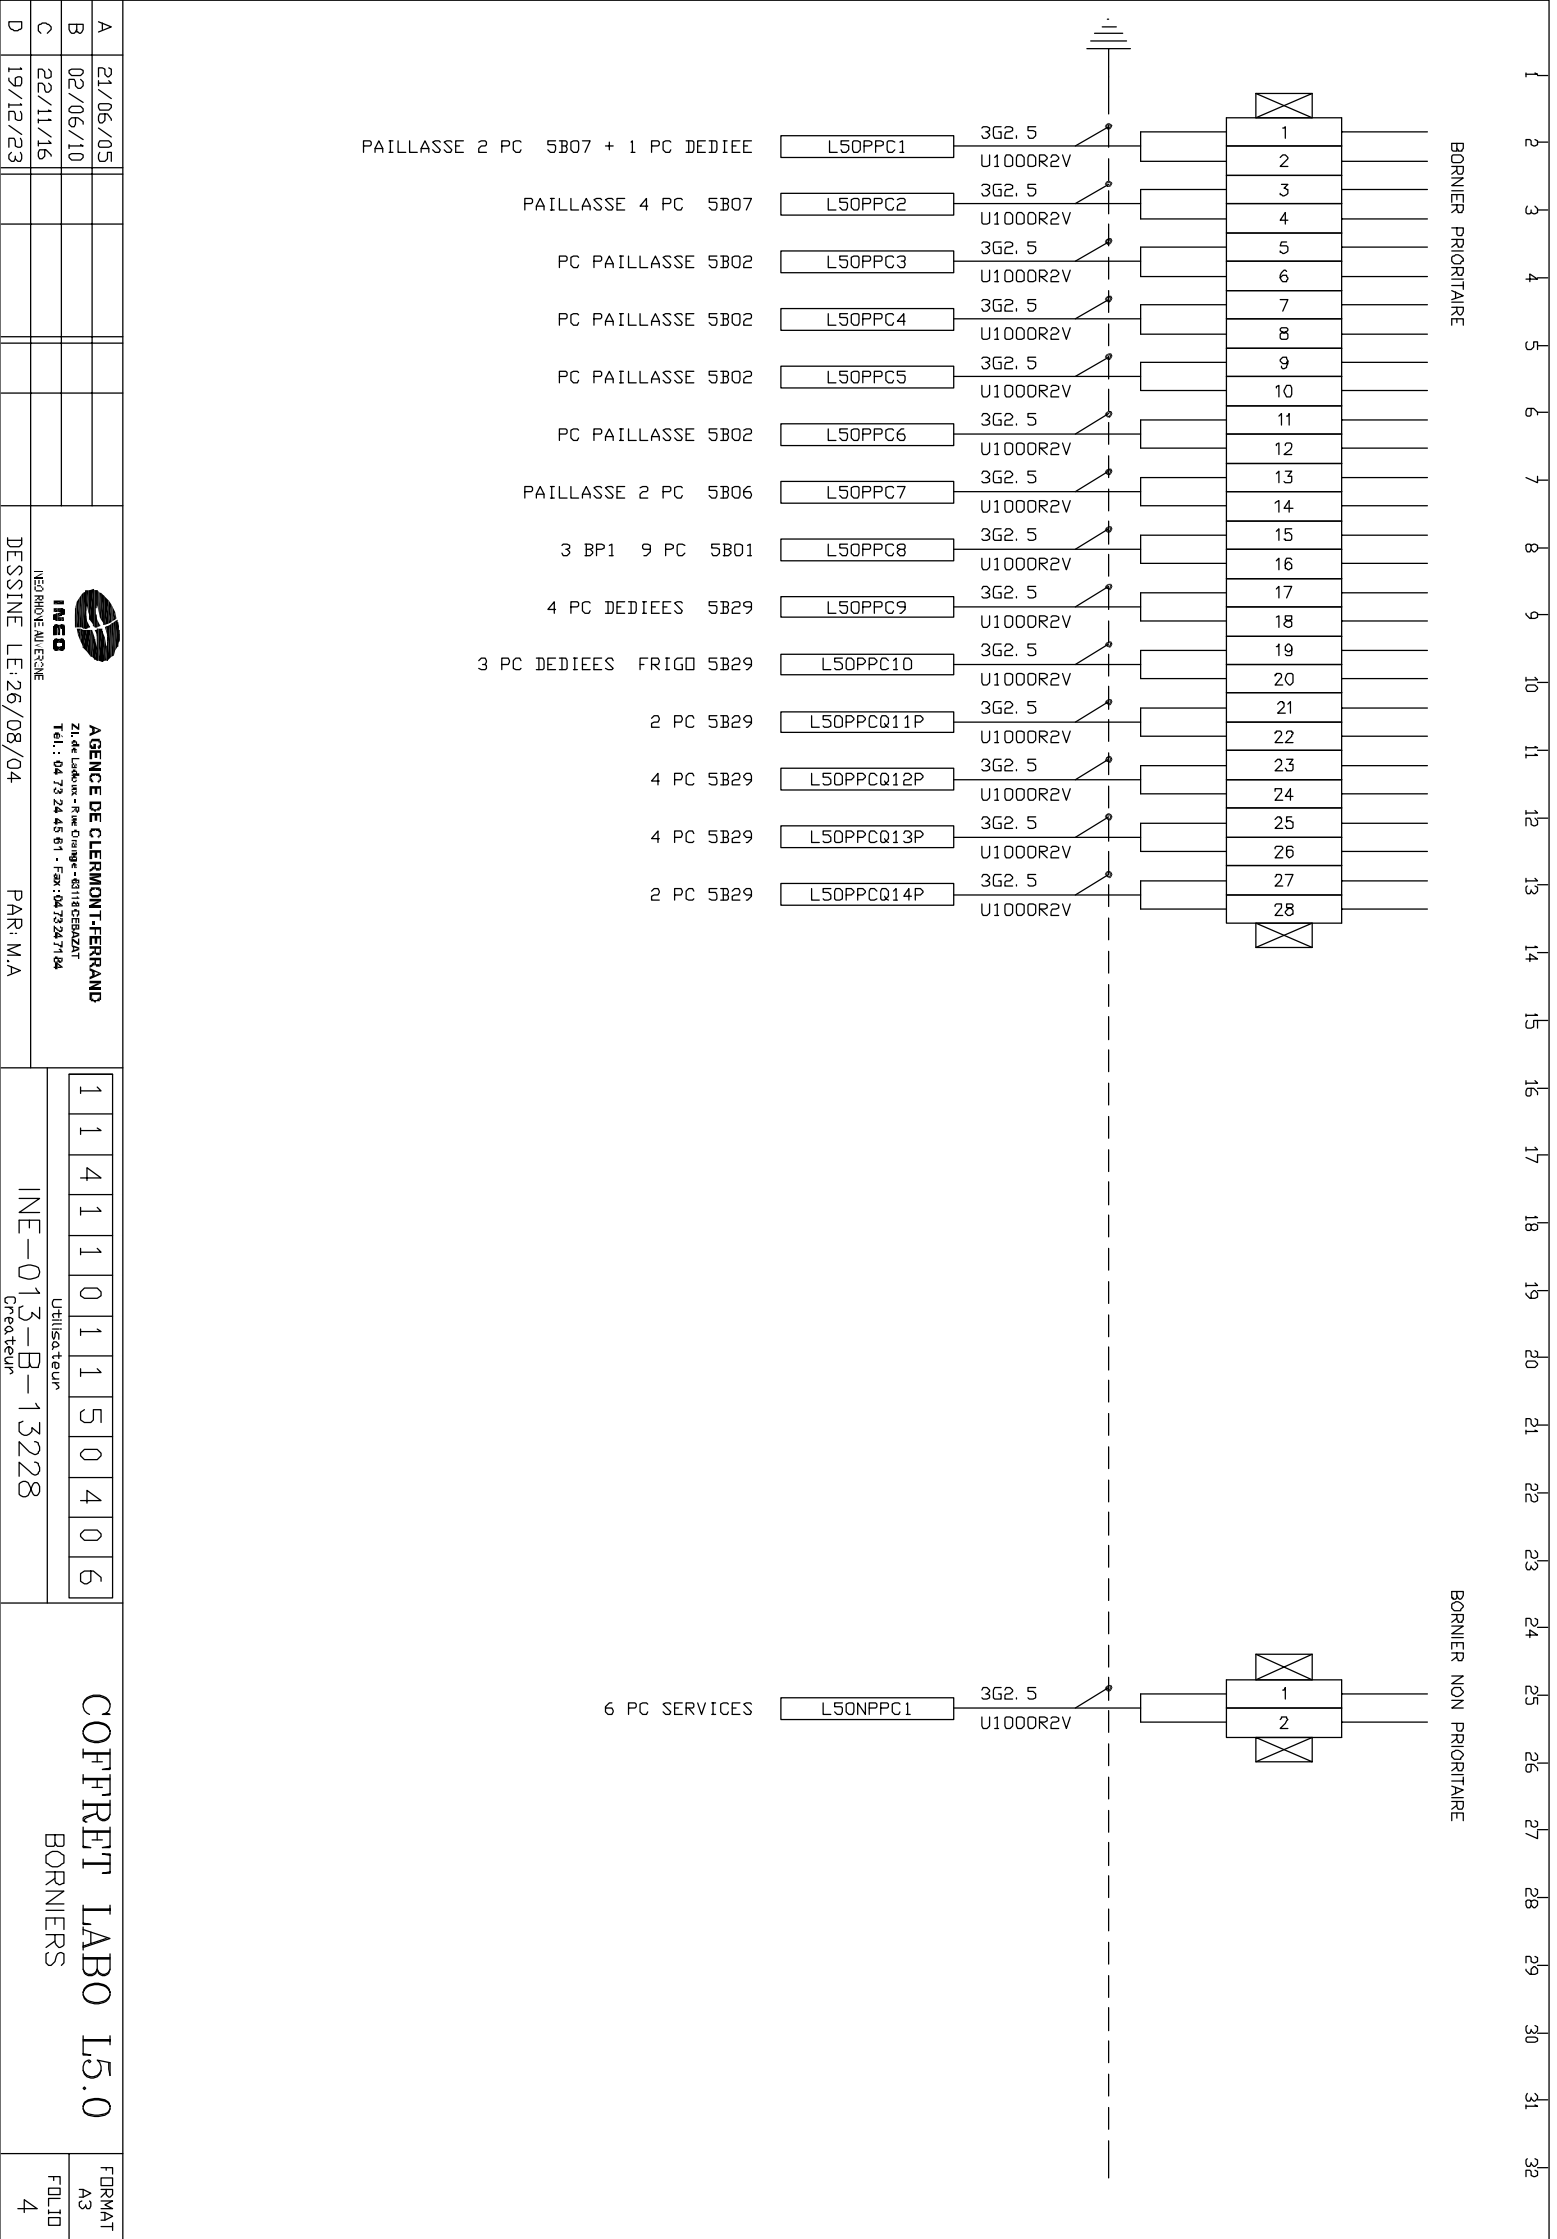

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																					
REP	QTE	DESIGNATION							REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION							REFERENCE	MARQUE																															
IP-IDN	2	INTER GEN. I 4x32A							15012	MERLIN-GERIN																																										
Q1P-Q10P	10	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C							21025	MERLIN-GERIN																																										
	10	BLDC VIGI 30mA BI 25A							21450	MERLIN-GERIN																																										
REP P- REP D	2	REPARTITEUR TETRA 40A							13508	MERLIN-GERIN																																										
QNP	1	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C							21025	MERLIN-GERIN																																										
	1	BLDC VIGI 30mA BI 25A							21450	MERLIN-GERIN																																										
Q10N-Q100N	10	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C							21025	MERLIN-GERIN																																										
	10	BLDC VIGI 30mA BI 25A							21450	MERLIN-GERIN																																										
	2	COFFRET PRAGMA F24 3 RANGEES							13813	MERLIN-GERIN																																										
	2	PORTE PRAGMA F24 3 RANGEES							13843	MERLIN-GERIN																																										
	2	SERRURE A CLE 2433A								MERLIN-GERIN																																										
Q1P à Q14P	4	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C							A9N21025	SCHNEIDER																																										
	4	BLDC VIGI 30mA							A9N21450	SCHNEIDER																																										
Q110N	1	DISJONCTEUR DT40 PH+N 16A/C							A9N21025	SCHNEIDER																																										
	1	BLDC VIGI 30MASI							A9N21454	SCHNEIDER																																										
A	21/06/05							 AGENCE DE CLEMONT-FERRAND Zi.de Labeur - Rue Orange - 63118 CEBAZAT Tel. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84														<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>						1	1	4	1	1	0	1	1	5	0	4	0	9	COFFRET LABO L5.0										FORMAT A3	
1	1	4	1	1	0	1	1	5	0	4	0	9																																								
C	22/11/16							 INEO NEO RHONE ALPES DESSINE LE:14/01/05 PAR: R.M														INE-013-B-13228 Cree teur						FOLD ID 7																								