

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L5.4
LABOS 5B08 - 5B09 - 5B11 NIVEAU 5
DOE "COURANTS FORTS" (LOT N°13)


Date	Modifications	Indice
22/06/2005	DOE	A

Dresse par : INED
Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingenieur en chef :
Date : 16/05/2005
Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :
INE-013-B-13268
N° de Classement Archives :
01 14 11 01 15 08 00

ou archivé

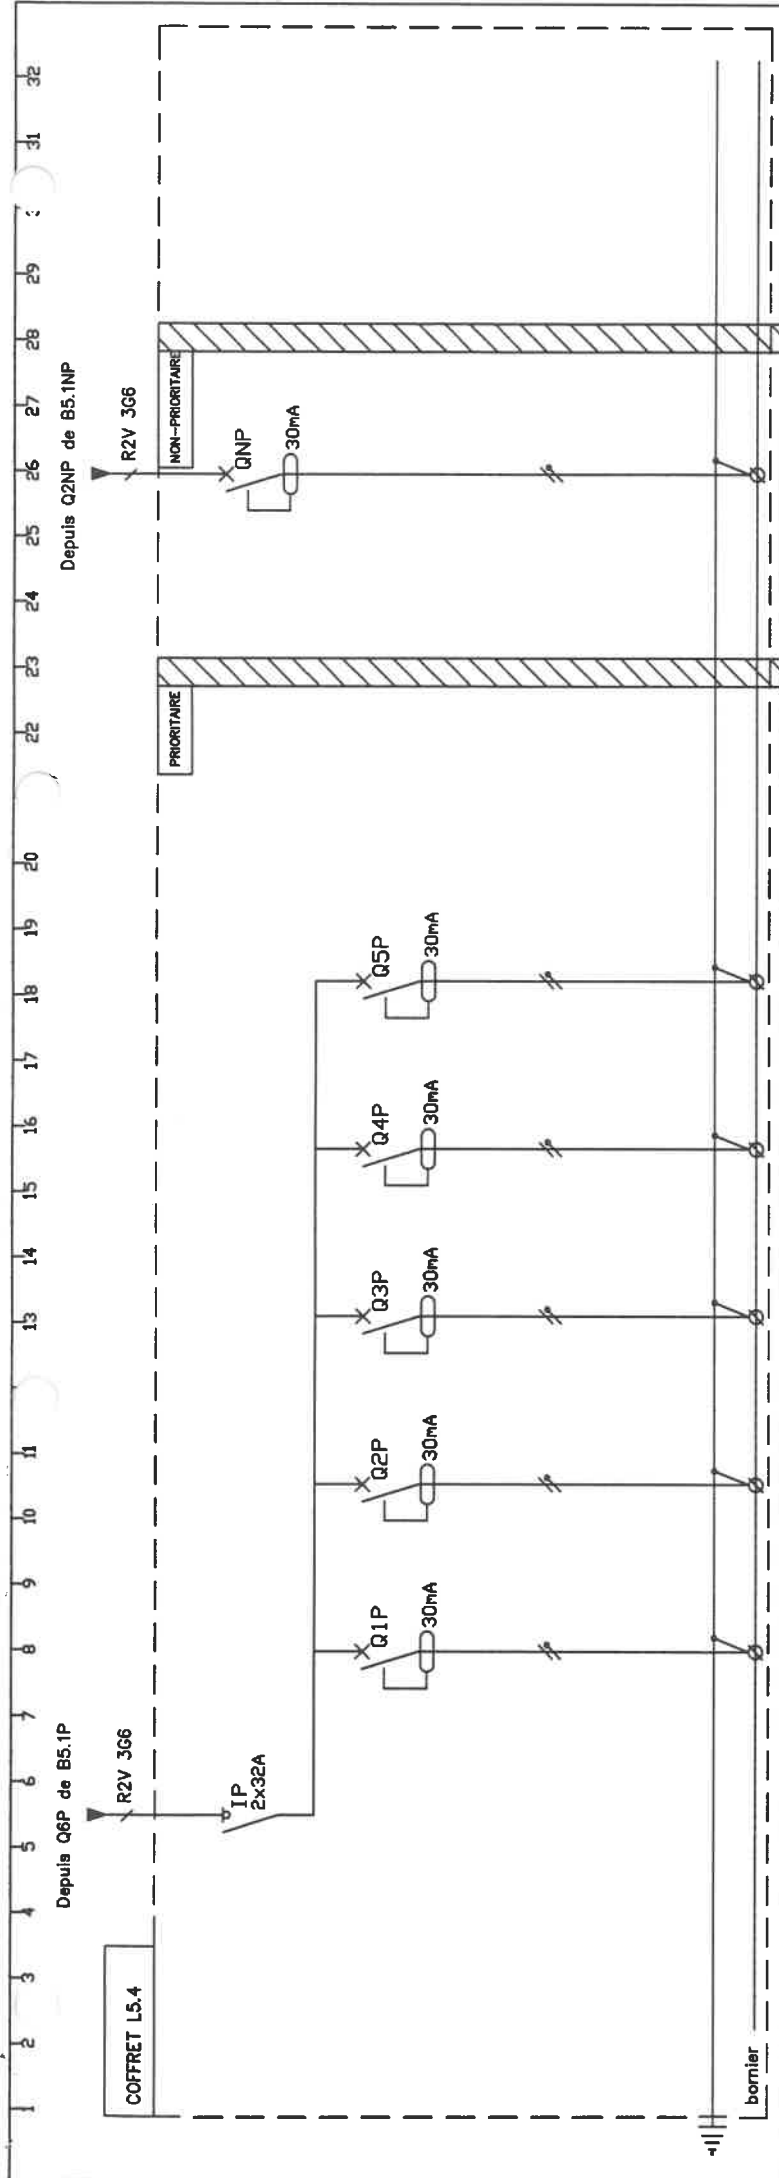

DESIGNATION	GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 4 PC 5B08 + 2 PC DEIEES	PAILLASSE 6 PC 5B08	PAILLASSE 4 PC 5B11 + 2 PC DEIEES	PAILLASSE 6 PC 5B11 + 1 BP2 2PC	RESERVE	3 PC SERVICES
REPERE DEPART BORNIER		L5.4PPC1 1-2	L5.4PPC2 3-4	L5.4PPC3 5-6	L5.4PPC4 7-8	9-10	L5.4NPPC1 1-2
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1.2KVA	1.2KVA	1.2KVA	1.6KVA		0.6KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	Inter I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	2x32A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A	PH+N 16A
PROTECTION COURT CIRCUIT							
AUXILIAIRES							
CABLE NATURE-SECTION LONGUEUR		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5		U1000R2V 3G2.5
CHUTE DE TENSION (%)							
ICC1, ICC1. ID. (KA)							
A 22/06/05							

COFFRET LABO L5.4

DISTRIBUTION

FORMAT A3

FOLD ID 1

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

ZI de Labeau - Rue Omega - 63114 CEBALZAT

TEL : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

INEO

INED RONE AUVERGNE

DFSSINF 1 F126 / n4 / n4

PAR:R M

Utilisateur

INE-013-B-13268

coffret Pragma F24 saillie 2 rangées
profondeur 170mm

coffret Pragma F24 saille 2 rangées
profondeur 170mm

séparation physique
à réduire au maximumbornes arrivées
et départs NP
câble 356 /