

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont–Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES – E.F.S
LABORATOIRES – COFFRET L5.5
LABDS SB03 – SB04 – SB05 NIVEAU 5

Date	Modifications	Indice
22/06/2005	DDE	A
18/04/2011	MAJ DDE a lout 2PC+2PCDN local SB06 CEGELEC	B

Dresse par : INED

Dessine par : MANGLADE

L'Ingenieur en Chef :

Date : 18/04/2011

N° Plan d'affaire :

Echelle : S.D.

N° de Classement Archives :


01141101150901

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DATE		INDICE		FOLIO		DESIGNATION
22/06/05	18/04/11	A	B	A	B	
A						Page de garde
B						Repertoire des folios
1						SCHEMA DE DISTRIBUTION
2						SCHEMA DE DISTRIBUTION
3						BORNERS
4						IMPLANTATION MATERIEL
5						NOMENCLATURE MATERIEL
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

DATE						DESIGNATION
INDICE						
FOLIO						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

[illegible]

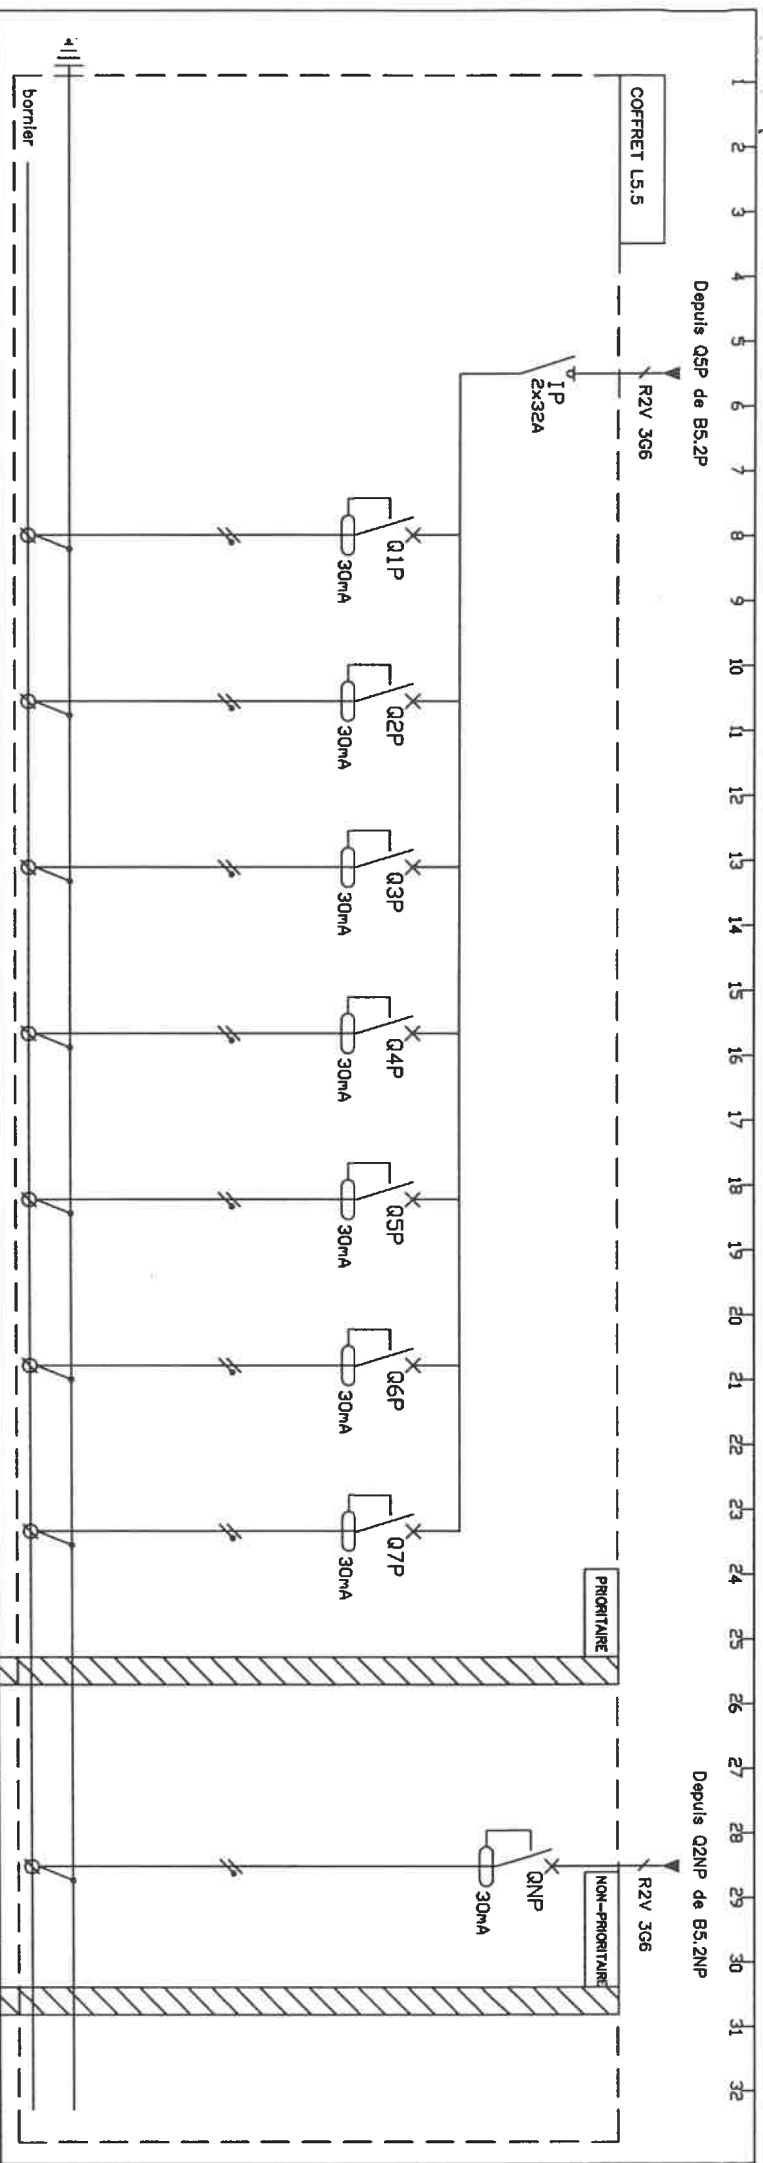

DESIGNATION	GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 8 PC 5B05 + 1 PC DEDIEE L5.SPPC1 1-2	PAILLASSE 8 PC 5B05 L5.SPPC2 3-4	PAILLASSE 8 PC 5B05 L5.SPPC3 5-6	PAILLASSE 3 PC 5B05 L5.SPPC4 7-8	PAILLASSE 4 PC 5B05 L5.SPPC5 9-10	PAILLASSE 2 PC 5B04 L5.SPPC6 11-12	2 PC 5B06 L5.SPPC7 13-14	3 PC SERVICES 5B03-5B04-5B05 L5.SNPPC1 1-2
REPERE DEPART BORNIER		1.8kVA	1.6kVA	1.6kVA	0.6kVA	0.8kVA	0.4kVA	0.4kVA	0.6kVA
PUISSANCE NOMINALE (VA)	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
COURANT D'EMPLOI IB (A)	inter I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION SURCHARGES	2x32A								
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICCB, ICC1, ID, (KA)									
A	22/06/05								
B	18/04/11								

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi. de Ladoux - Rue Orange - 63118 CHERAZAT
Tél. : 04 73 24 46 61 - Fax : 04 73 24 71 64

1141101150903


INE-013-B-13278

COFFRET LABO L5.5


DISTRIBUTION

FDRMAT
A3

FOLIO
1

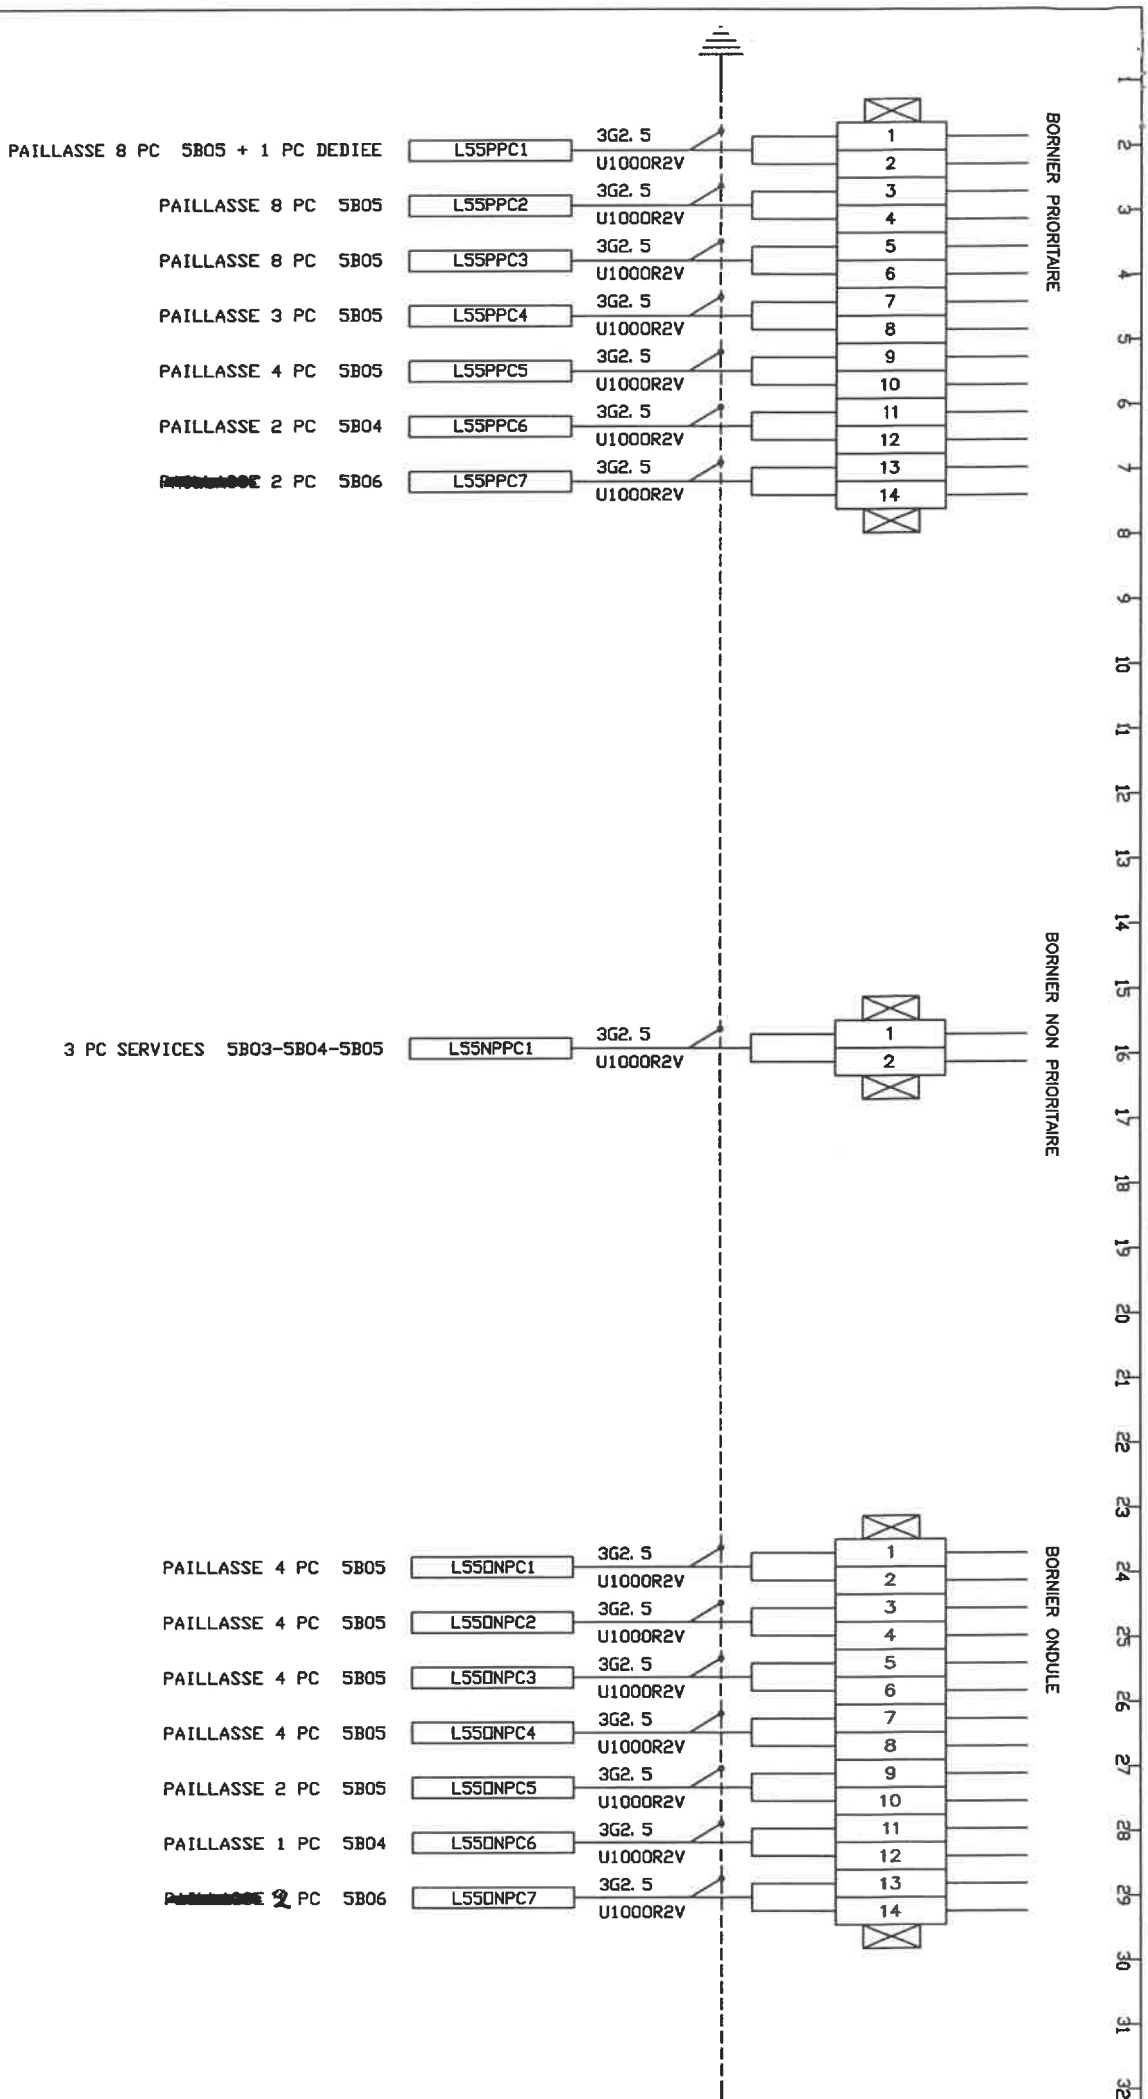

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

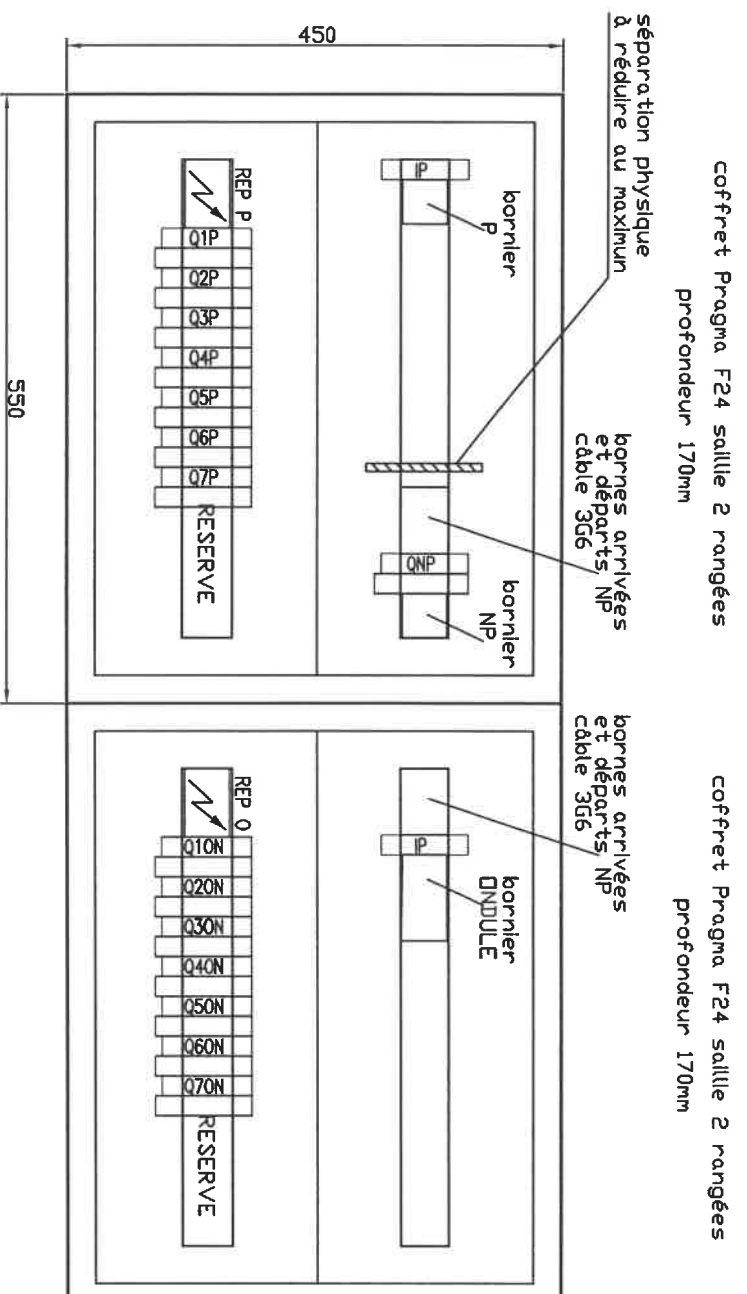[illegible]

[illegible]