

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES-ARMOIRE B6.1
NIVEAU 6

Date	DOE	Modifications	Indices
17/05/2005	MISE A JOUR DEPARTS Q28P Q80N ET Q90N		A
22/04/2009	MISE A JOUR INED		B
02/06/2010	MISE A JOUR DEPART Q117P		C
27/06/2016	MISE A JOUR DEPART Q118P - SEGMA		D
24/03/2021			E


Dresse par : INED
Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingenieur en chef :
Date : 17/05/2005
Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :
N° de Classement Archives : 01 14 11 01 16 02 01

CARACTERISTIQUES

RESEAU : PRIORITAIRE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.P
REGIME DE NEUTRE : TT
Icc3 : 15.53 KA
Icc2 : 13.45 KA
Icc1 : 9.14 KA
Chute de tension % : 1.39%

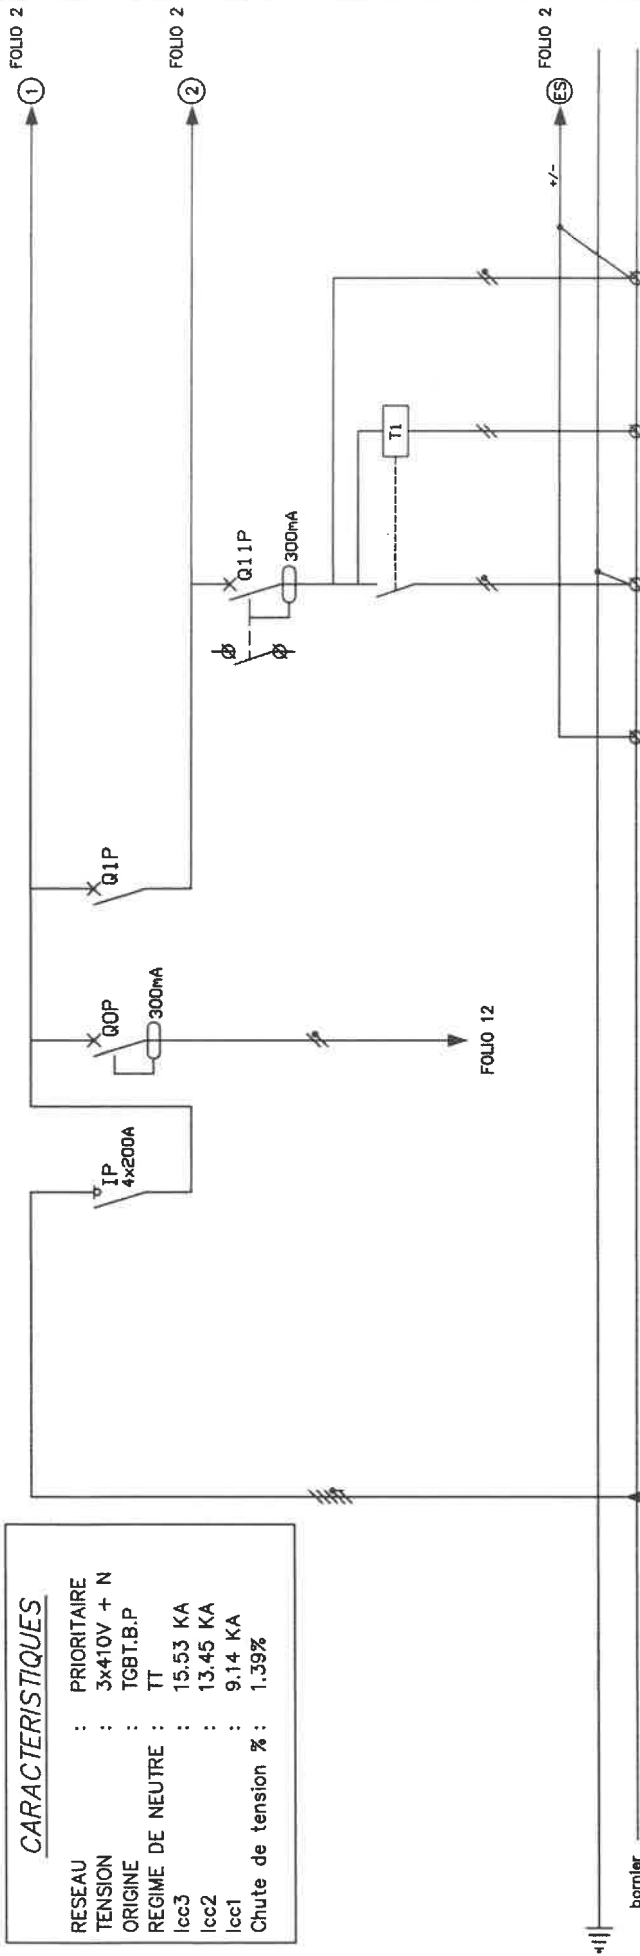

DESIGNATION		DEPUIS DEPART Q28 DU TGBT.B.P NIVEAU -1	GENERAL PRIORITAIRE	PROTECTION TELECOMMANDE	GENERAL ECLAIRAGE 1	TELECOMMANDE BAES +/-	CIRCULATION 6BC1 23spots 2x26W	BP1 (qte 13)	ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION 6BC1	ARMOIRE N° B.6.1.P ECLAIRAGE	FORMAT A3							
REPERE DEPART BORNIER						BUS TCDE +/-	B61PE1 1-2	B61PBP1 3-4	B61PES1 5-6 ; +/-		FOLIO 1							
PUISSANCE NOMINALE (VA)			113kW		8KW		1.61KW											
COURANT D'EMPLOI IB (A)			199A	2A	25A		10A											
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE			INV 200	C60L/C	C60L/C		DT40N/C	TL BI 16A										
PROTECTION SURCHARGES			4x200A	2x2A-300mA	4x25A		Ph+N 10A-300mA											
PROTECTION COURT CIRCUIT																		
AUXILIAIRES																		
CABLE NATURE-SECTION		3x1x150Alu+1x150Alu +1x70Alu					UT000R2V 7G1.5											
LONGUEUR		55m																
CHUTE DE TENSION (%)																		
ICC3. ICC1. ID. (KA)																		
A	17/05/05				1	1	4	1	1	0	1	1	6	0	2	0	3	
					Utilisateur INE-013-B-13209 Createur													
					AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21, rue Lefevre - Rue Ormoy - 63118 CESSAULT Tél : 04 73 24 48 51 - Fax : 04 73 24 71 84													
					PAR M.A													
					DESSINE LE:08/03/04													
					INCO INSTRUMENTATION NÉOPOLE ALERMA													



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, rue Ladoix - Rue Orange - 63118 CEBAZAT
Tél : 04 73 24 46 61 - Fax : 04 73 24 71 84

NEUROE AUVERGNE


PAR M.A

DESSINE LE:08/03/04


Utilisateur
INE-013-B-13209
Createur

ARMOIRE N° B.6.1.P
ECLAIRAGE


FORMAT A3
FOLIO 1

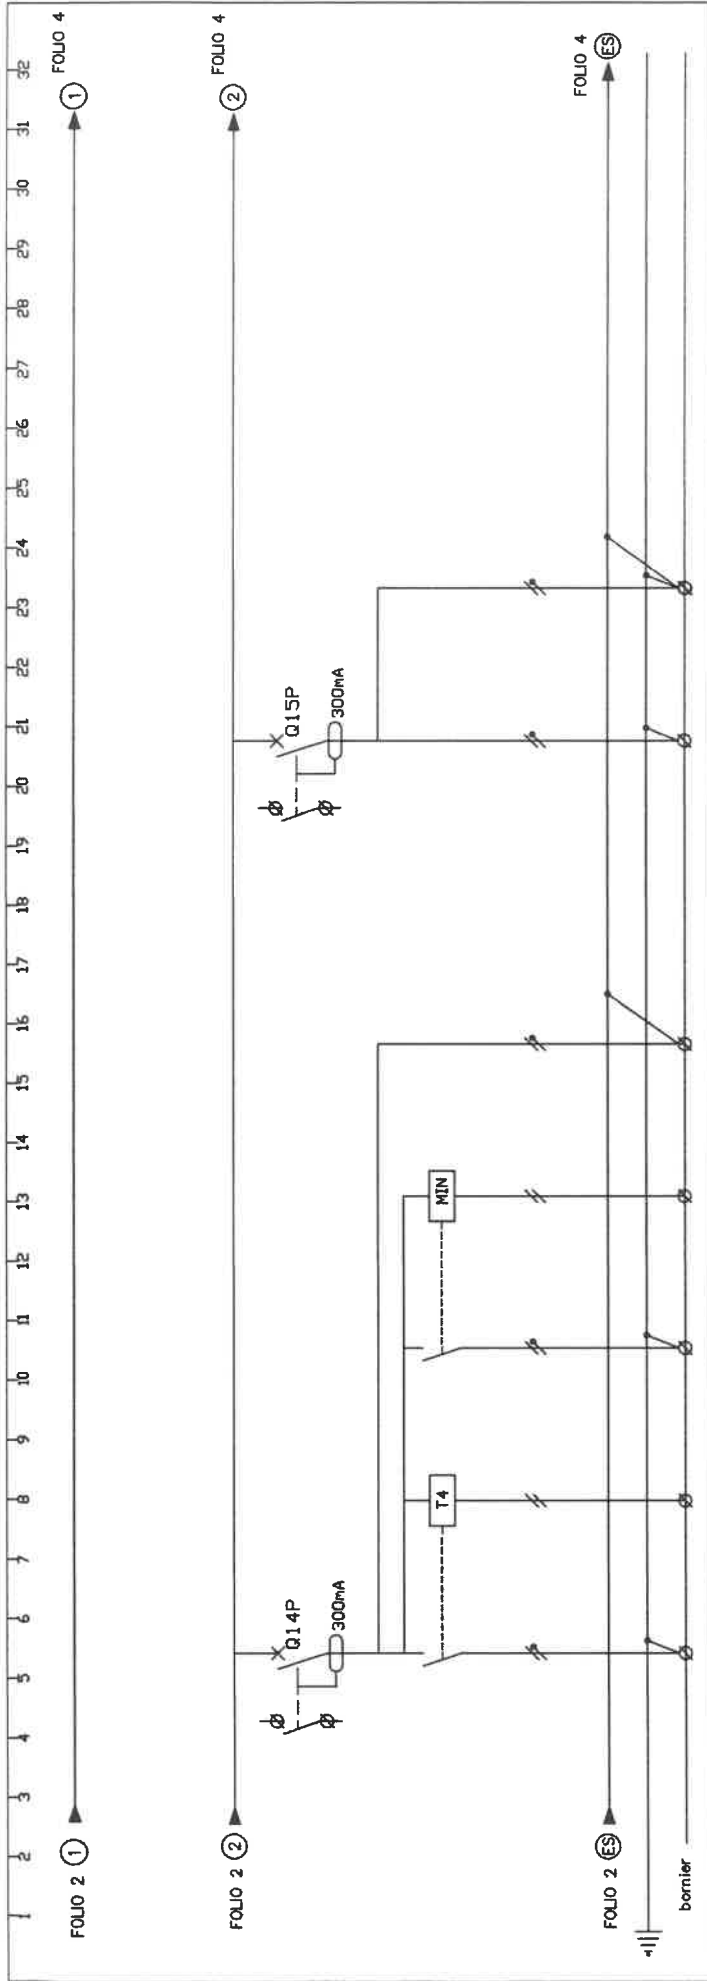


DESIGNATION	CIRCULATION 6BC3 4spots 2x26W	BP4 (1 ECL SUR 2) SUR TELERUPTEUR	CIRCULATION 6BC3 4spots 2x26W	BP41 (1 ECL SUR 2) SUR MINUTIERE	ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION 6BC3	SALLES 6B17-42 44-45 11lums	ECLAIRAGE DE SECURITE SALLES 6B45-6B42		
REPERE DEPART BORNIER	B61PE4 23-24	B61BP4 25-26	B61PE41 27-28	B61BP41 29-30	B61PES4 31-32 ; +/-	B61PE5 33-34	B31PES5 35-36 ; +/-		
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.31KW		0.31KW			1.48KW			
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A		10A			10A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40N/C	TL BI 16A	DT40/C	MIN' clic 16A		DT40N/C			
PROTECTION SURCHARGES	Ph+N 10A-300mA		Ph+N 10A-300mA			Ph+N 10A-300mA			
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 5G1.5		U1000R2V 7G2.5			U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 5G1.5		
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3. ICC1. ID. (KA)									
A 17/05/05									
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21 de Ladoux - Rue Orange - 63118 CEBAZAT Tel : 04 73 24 48 61 - Fax : 04 73 24 71 04					1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 2 0 5				
DESSINE LE:08/03/04					Utilisateur				
PAR: M.A					INE-013-B-13209				
					ARMOIRE N° B.6.1.P				
					ECLAIRAGE				
					FORMAT A3				
					FOLIO 3				

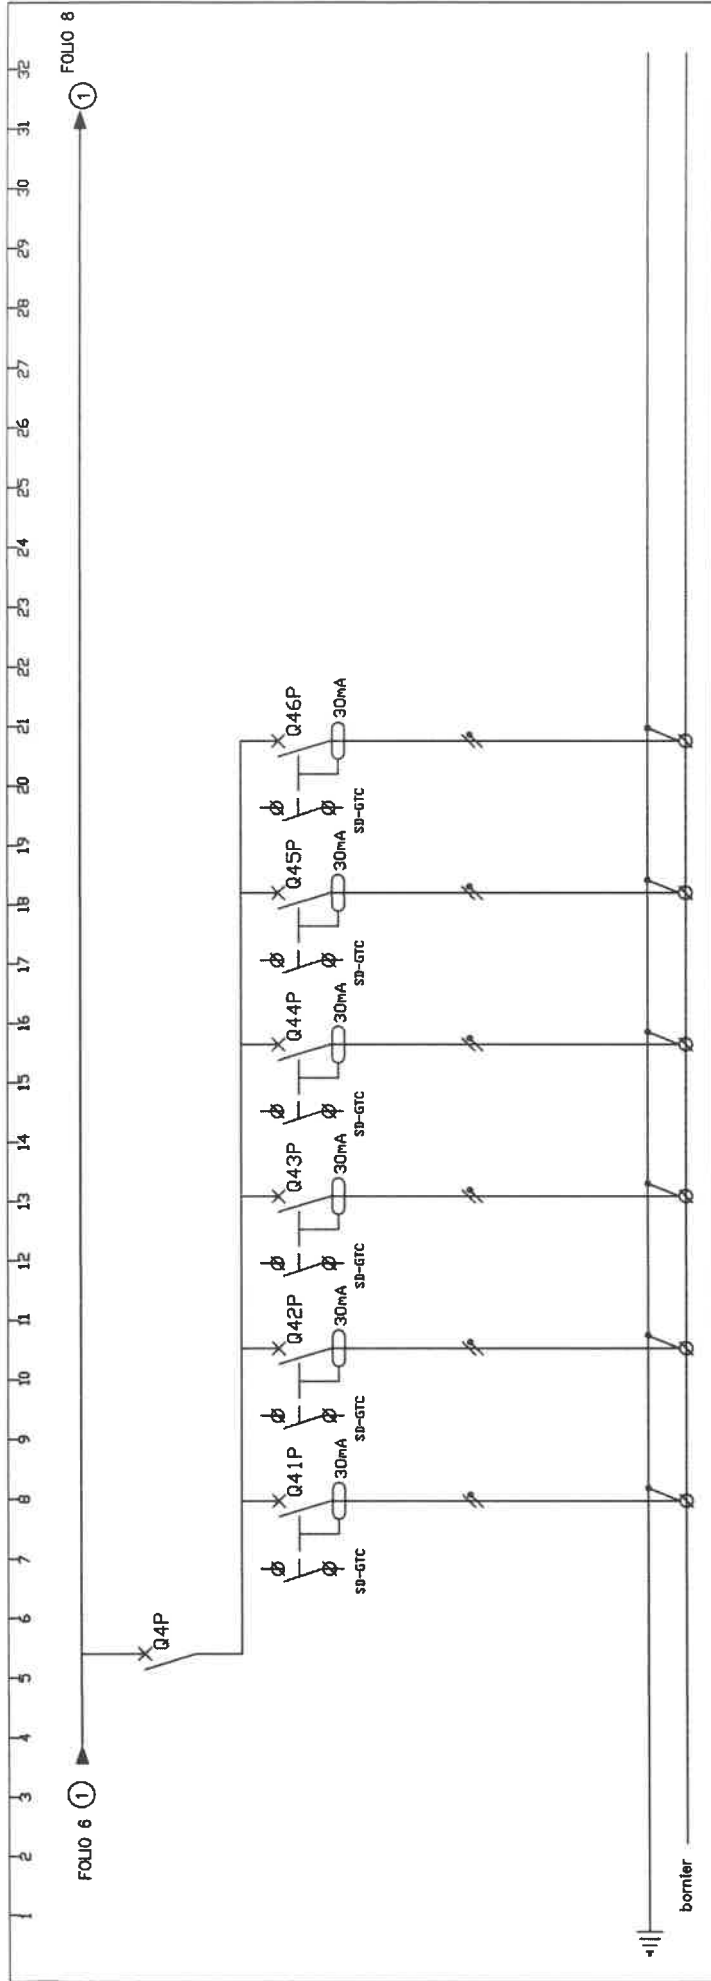

DESIGNATION	GENERAL 1 BP1	1 BP1 SALLE 6B42 2PC	1 BP1 SALLE 6B17 2PC	3 BP1 SALLE 6B44 6PC	3 BP1 SALLE 6B41 6PC	3 BP1 SALLE 6B41 6PC	1 BP2 SALLE 6B41 3 PC		
REPERE DEPART BORNIER	B61PPC1 B1-82	B61PPC2 B3-84	B61PPC3 B5-86	B61PPC4 B7-88	B61PPC5 B9-90	B61PPC6 B1-92			
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.4KVA	0.4KVA	1.2KVA	1.2KVA	1.2KVA	0.6KVA			
COURANT D'EMPLOI IB (A)	16A	16A	16A	16A	16A	16A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40N/C	DT40N/C	DT40N/C	DT40N/C	DT40N/C	DT40N/C			
PROTECTION SURCHARGES	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA			
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5			
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3, ICC1, ID, (KA)									
A 17/05/05									
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21 de Labours - Rue Orange - 63118 CEBASAT Tel : 04 73 24 45 51 - Fax : 04 73 24 71 84 INEO NEO INCHIE AVANCEE DESSINE LE:08/03/04 PAR M.A									ARMOIRE N° B.6.1.P PC-FM
1141101160209 Utilisateur INE-013-B-13209 Créateur									FORMAT A3
									FOLIO 7

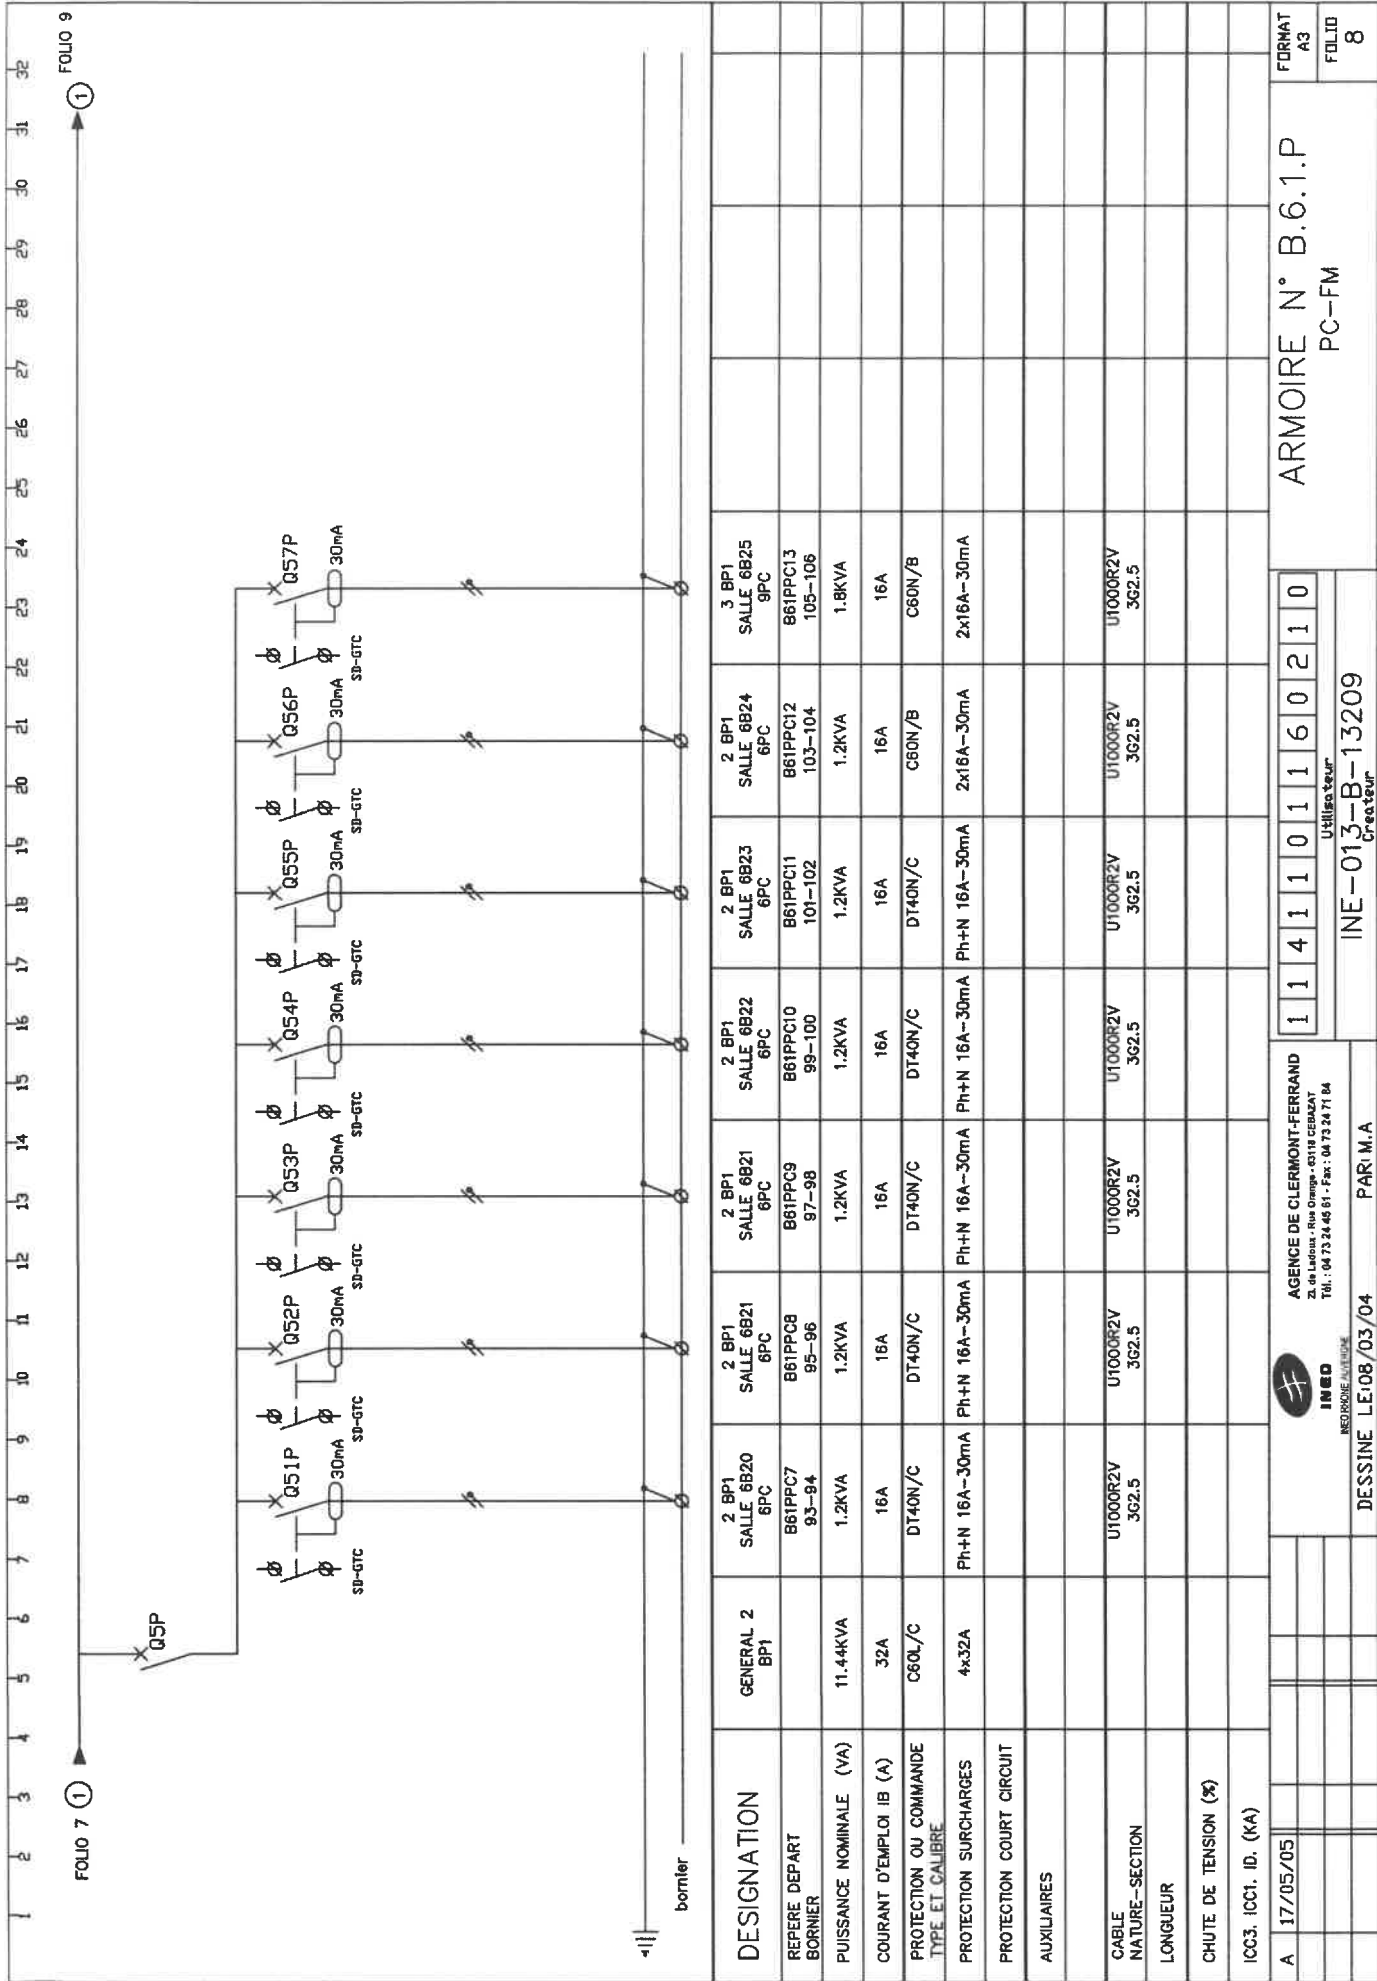


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

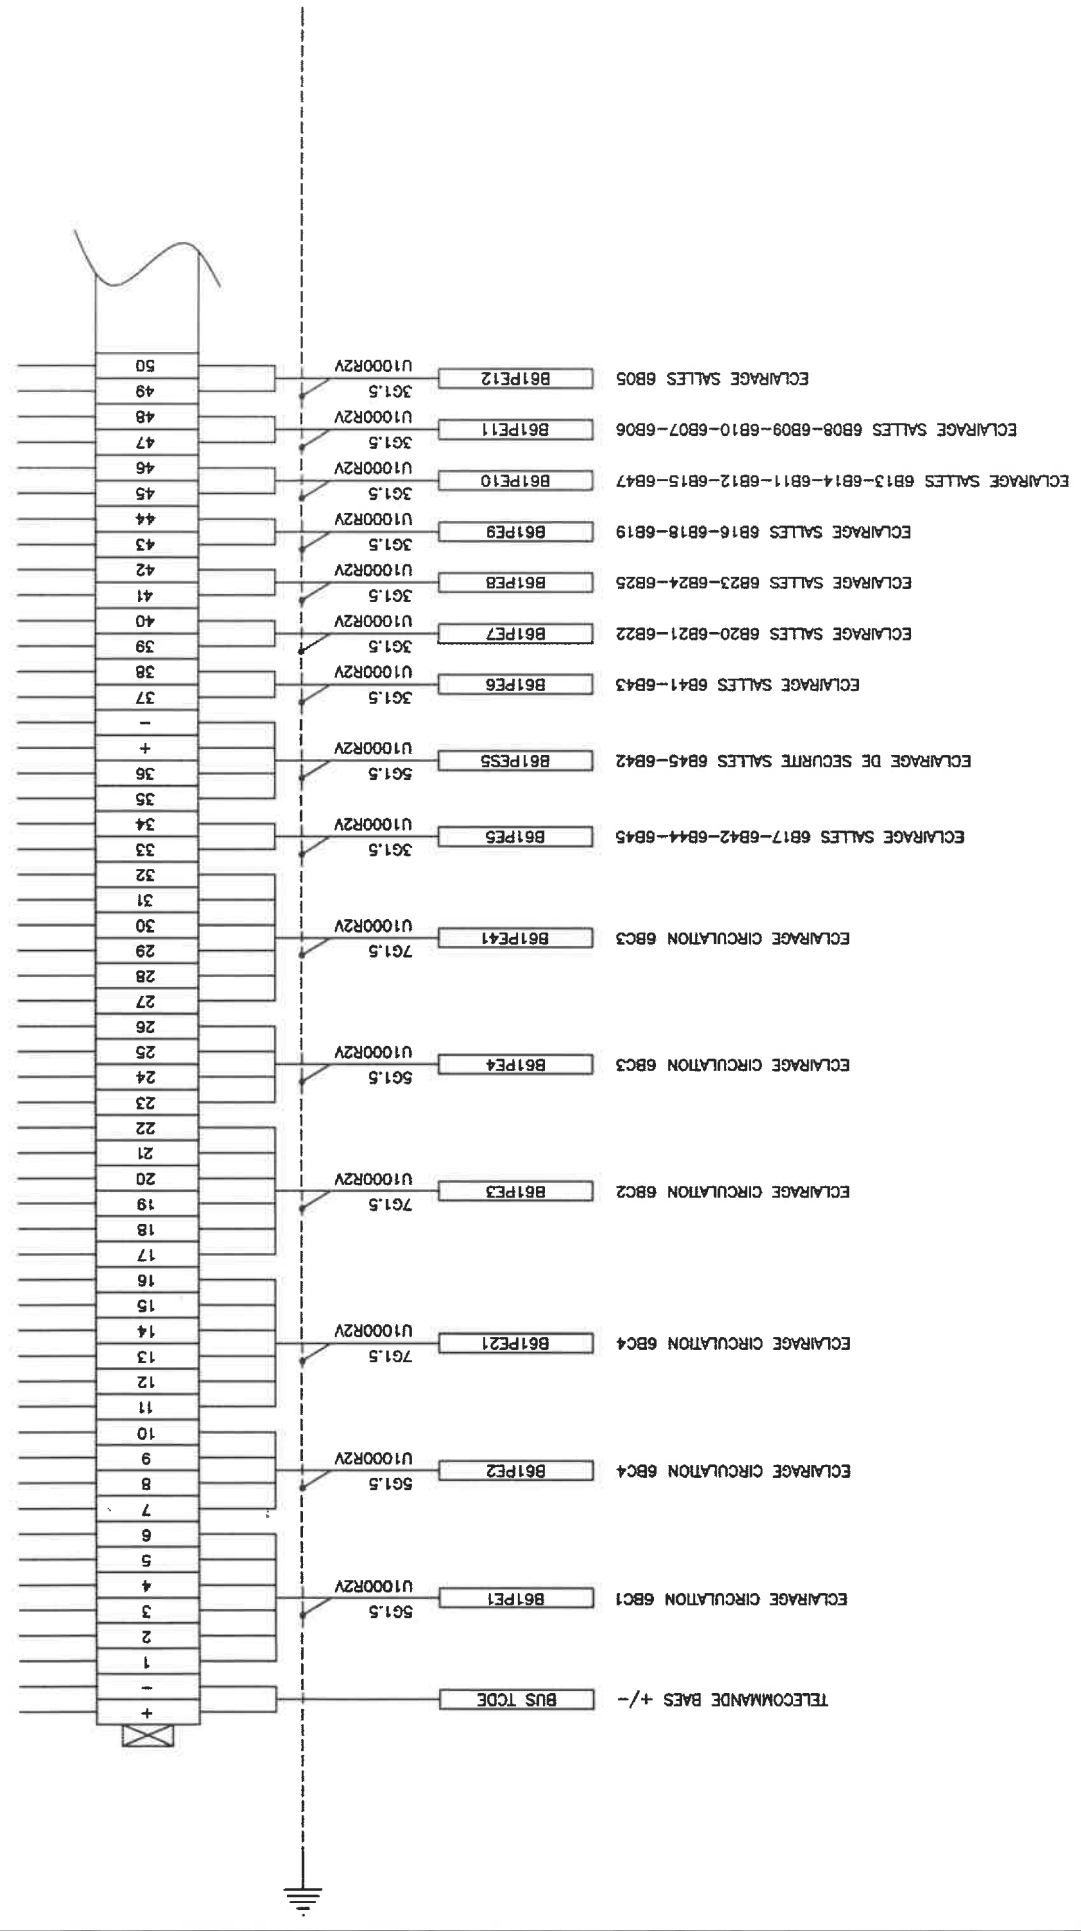

A	17/05/05		AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21 de Lardieu - Rue Orange - 63118 CLERMONT Tél. : 04 73 24 48 51 - Fax : 04 73 24 71 84		1 1 4 1 1 0 1 1 1 6 0 2 1 2										ARMOIRE N° B.6.1 BORNIER PRIORITAIRE										FORMAT A3
			MEDRIQUE AUVERGNE		Utilisateur INE-013-B-13209										PAR M.A										FOLIO 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

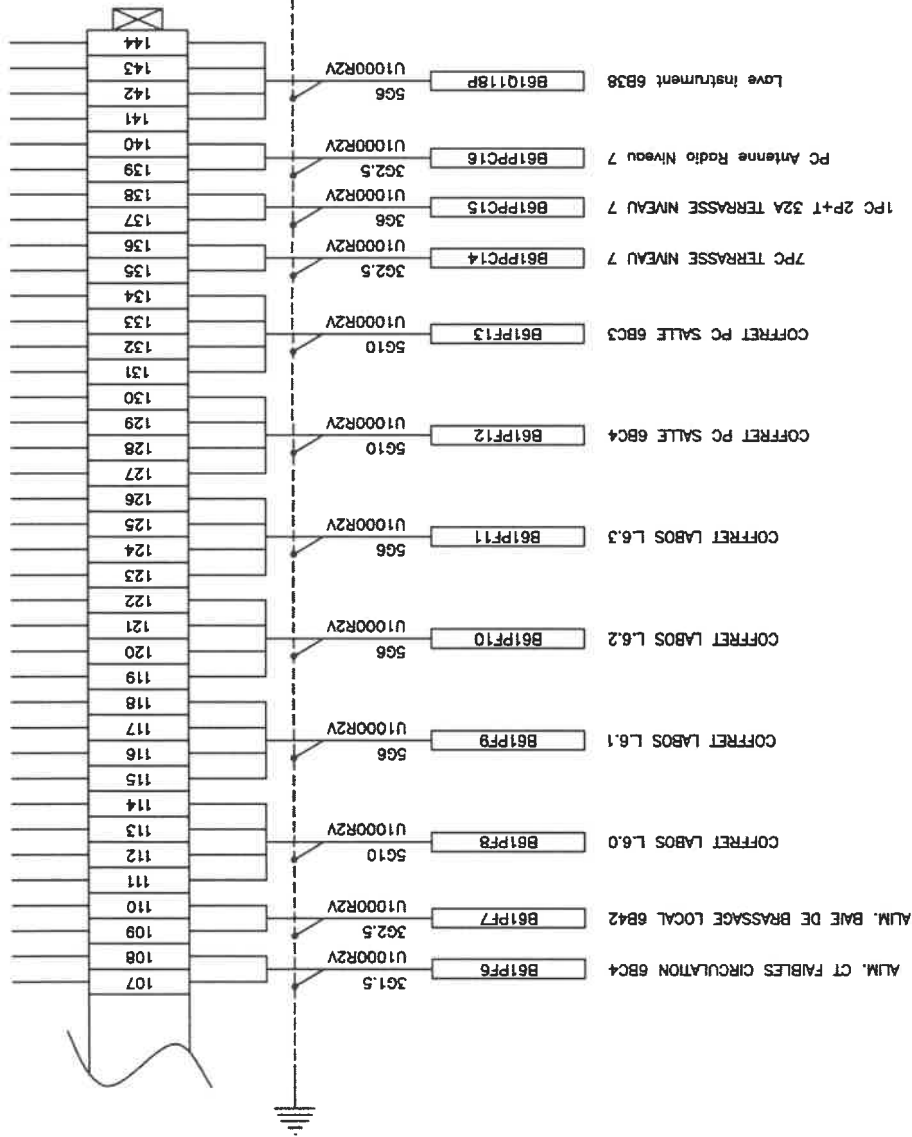

A 17/05/05
E 24/03/21



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, rue Lavoisier - Rue Orange - 63111 CENAZAY
Tél. : 04 73 24 45 01 - Fax : 04 73 24 71 94

PAR.M.A
DESSINE LE

1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 2 1 4

Utilisateur
INE-013-B-13209
Createur


ARMOIRE N° B.6.1
BORNIER PRIORITAIRE


FORMAT
A3

FOLIO
13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

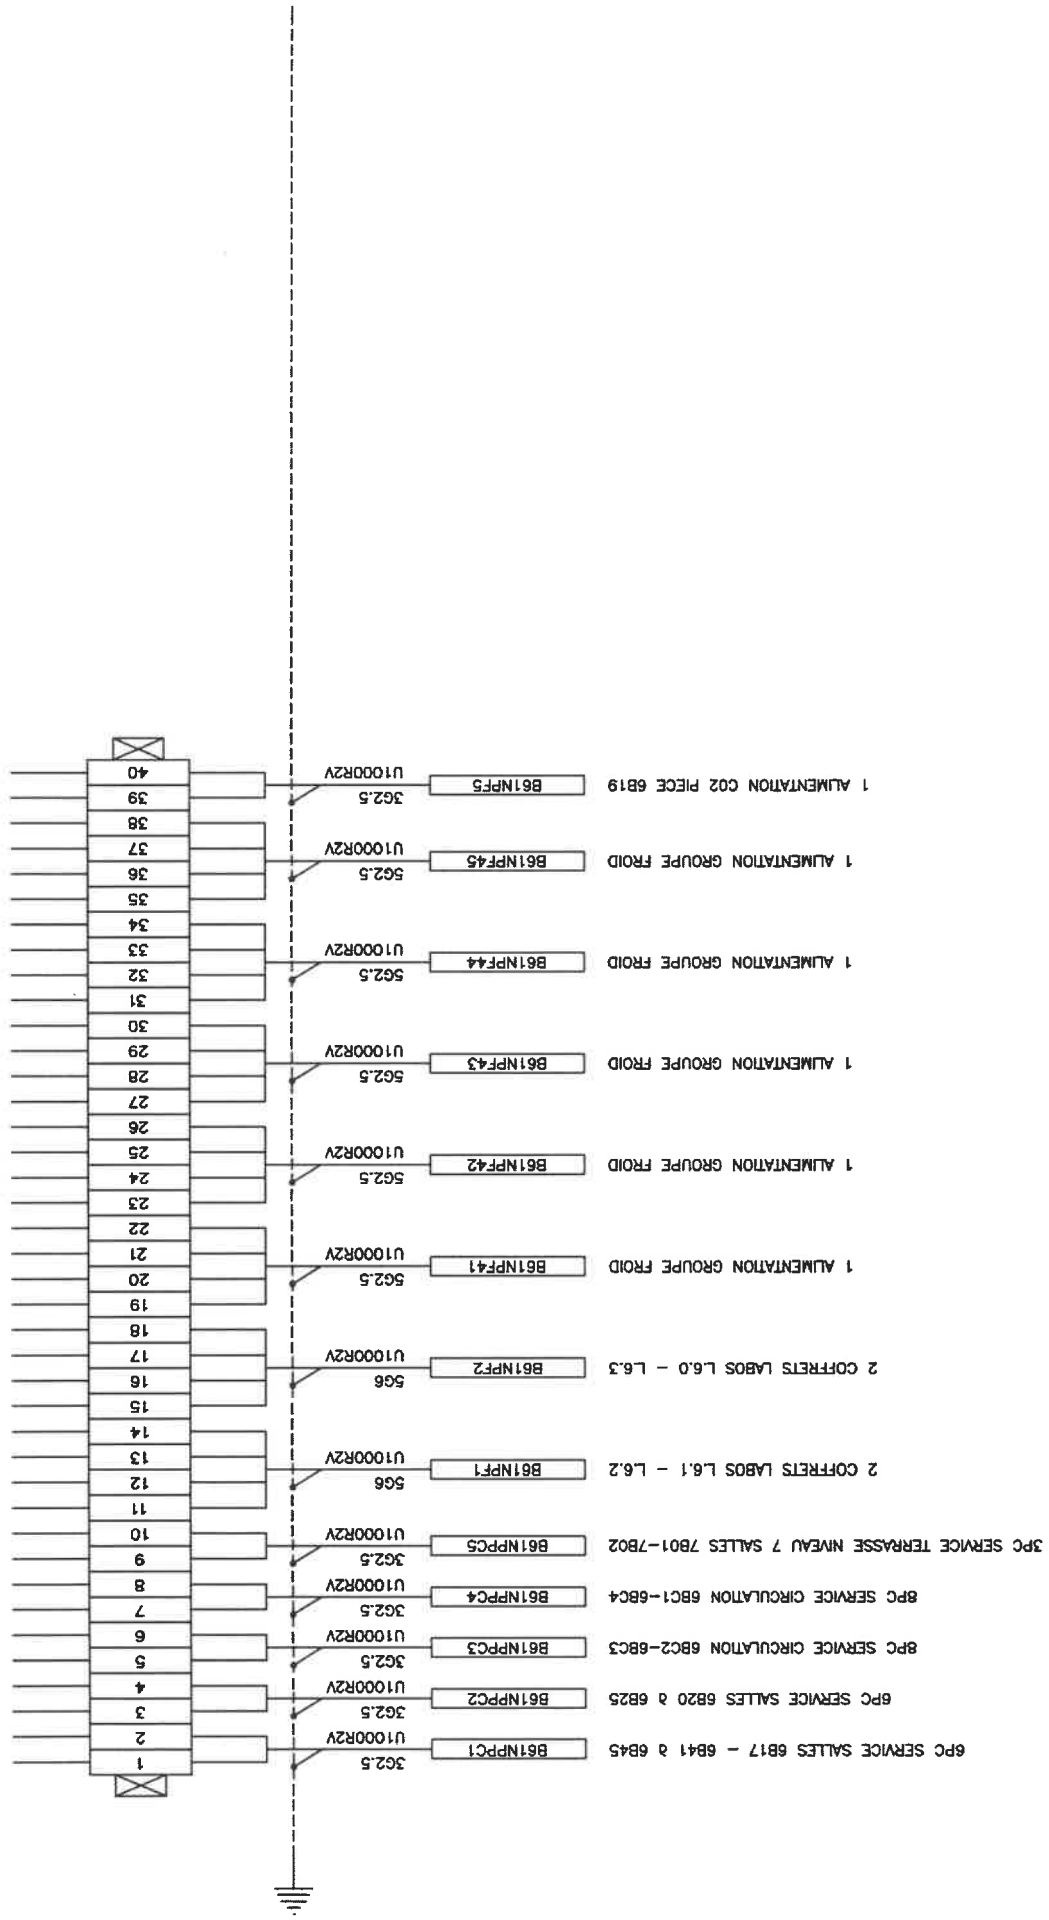

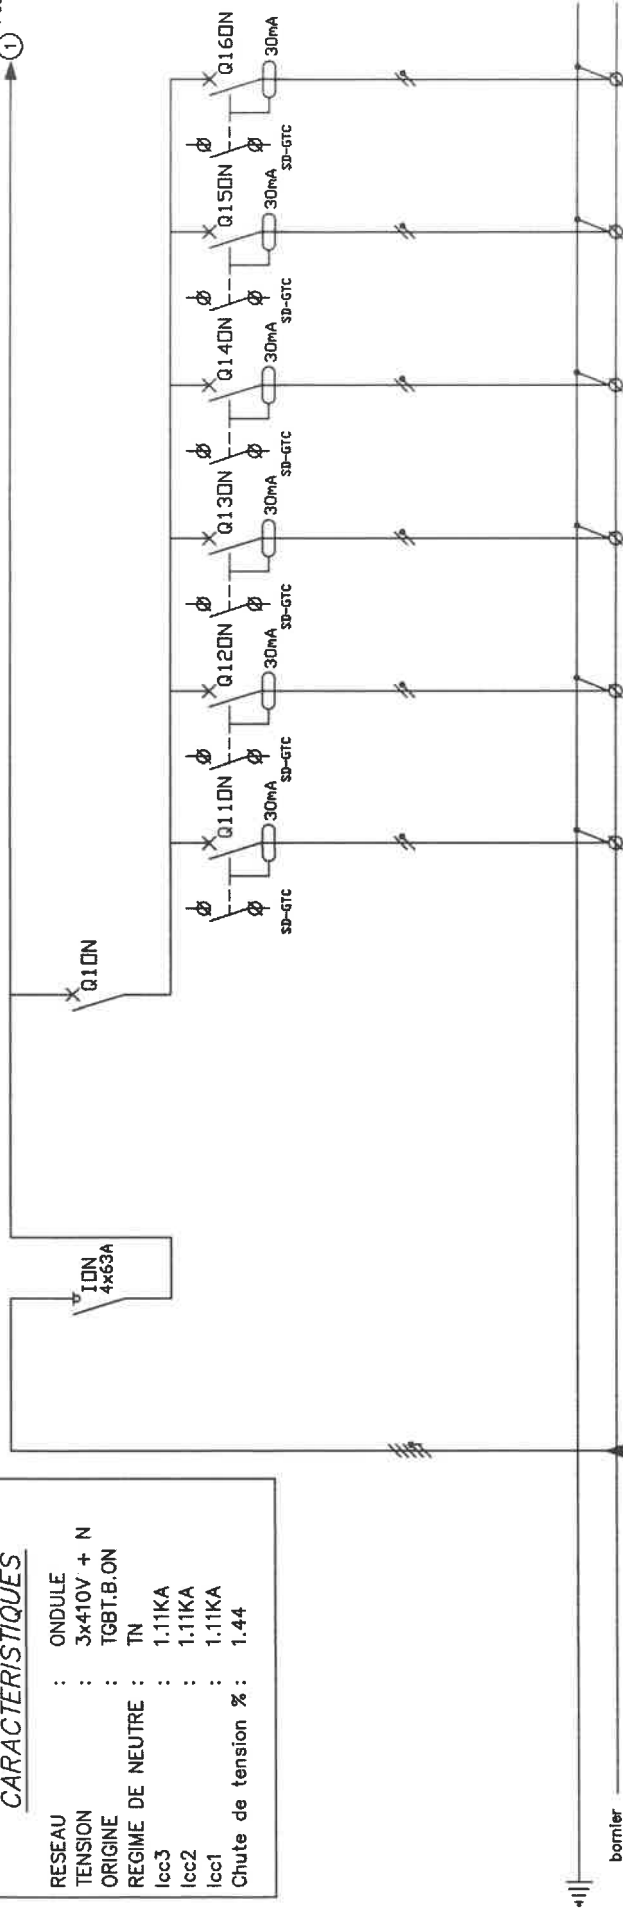

DESIGNATION					GENERAL ONDULE		GENERAL 1 BP1	1 BP1 SALLE 6B42 2PC ONDULEES	1 BP1+3PC SALLE 6B17 5PC ONDULEES	3 BP1 SALLE 6B44 6PC ONDULEES	3 BP1 SALLE 6B41 4PC ONDULEES	3 BP1 SALLE 6B41 4PC ONDULEES	1 BP2 SALLE 6B41 1PC ONDULEES
REPÈRE DEPART BORNIER								B61ONPC1 1-2	B61ONPC2 3-4	B61ONPC3 5-6	B61ONPC5 9-10	B61ONPC6 11-12	
PUISSANCE NOMINALE (VA)					30.2KVA		6.76KVA	0.4KVA	1KVA	1.2KVA	0.8KVA	0.2KVA	
COURANT D'EMPLOI IB (A)					62.25A		32A	16A	16A	16A	16A	16A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE					INS 63		C80N/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	
PROTECTION SURCHARGES					4x63A		4x32A	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	Ph+N 16A-30mA	
PROTECTION COURT CIRCUIT													
AUXILIAIRES													
CABLE NATURE-SECTION								U1000R2V 5G25	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	
LONGUEUR						60m							
CHUTE DE TENSION (%)													
ICC3. ICC1. ID. (kA)													
A	17/05/05												



INEO
INDUSTRIE ALGERIE

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi de Lodoix - Rue Orange - 63118 CEMAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 64

PARI M.A


DESSINE LE:08/03/04

Utilisateur
INE-013-B-13209
Createur

ARMOIRE N° B.6.1.ON
PC-FM

FORMAT
A3

FOLIO
26

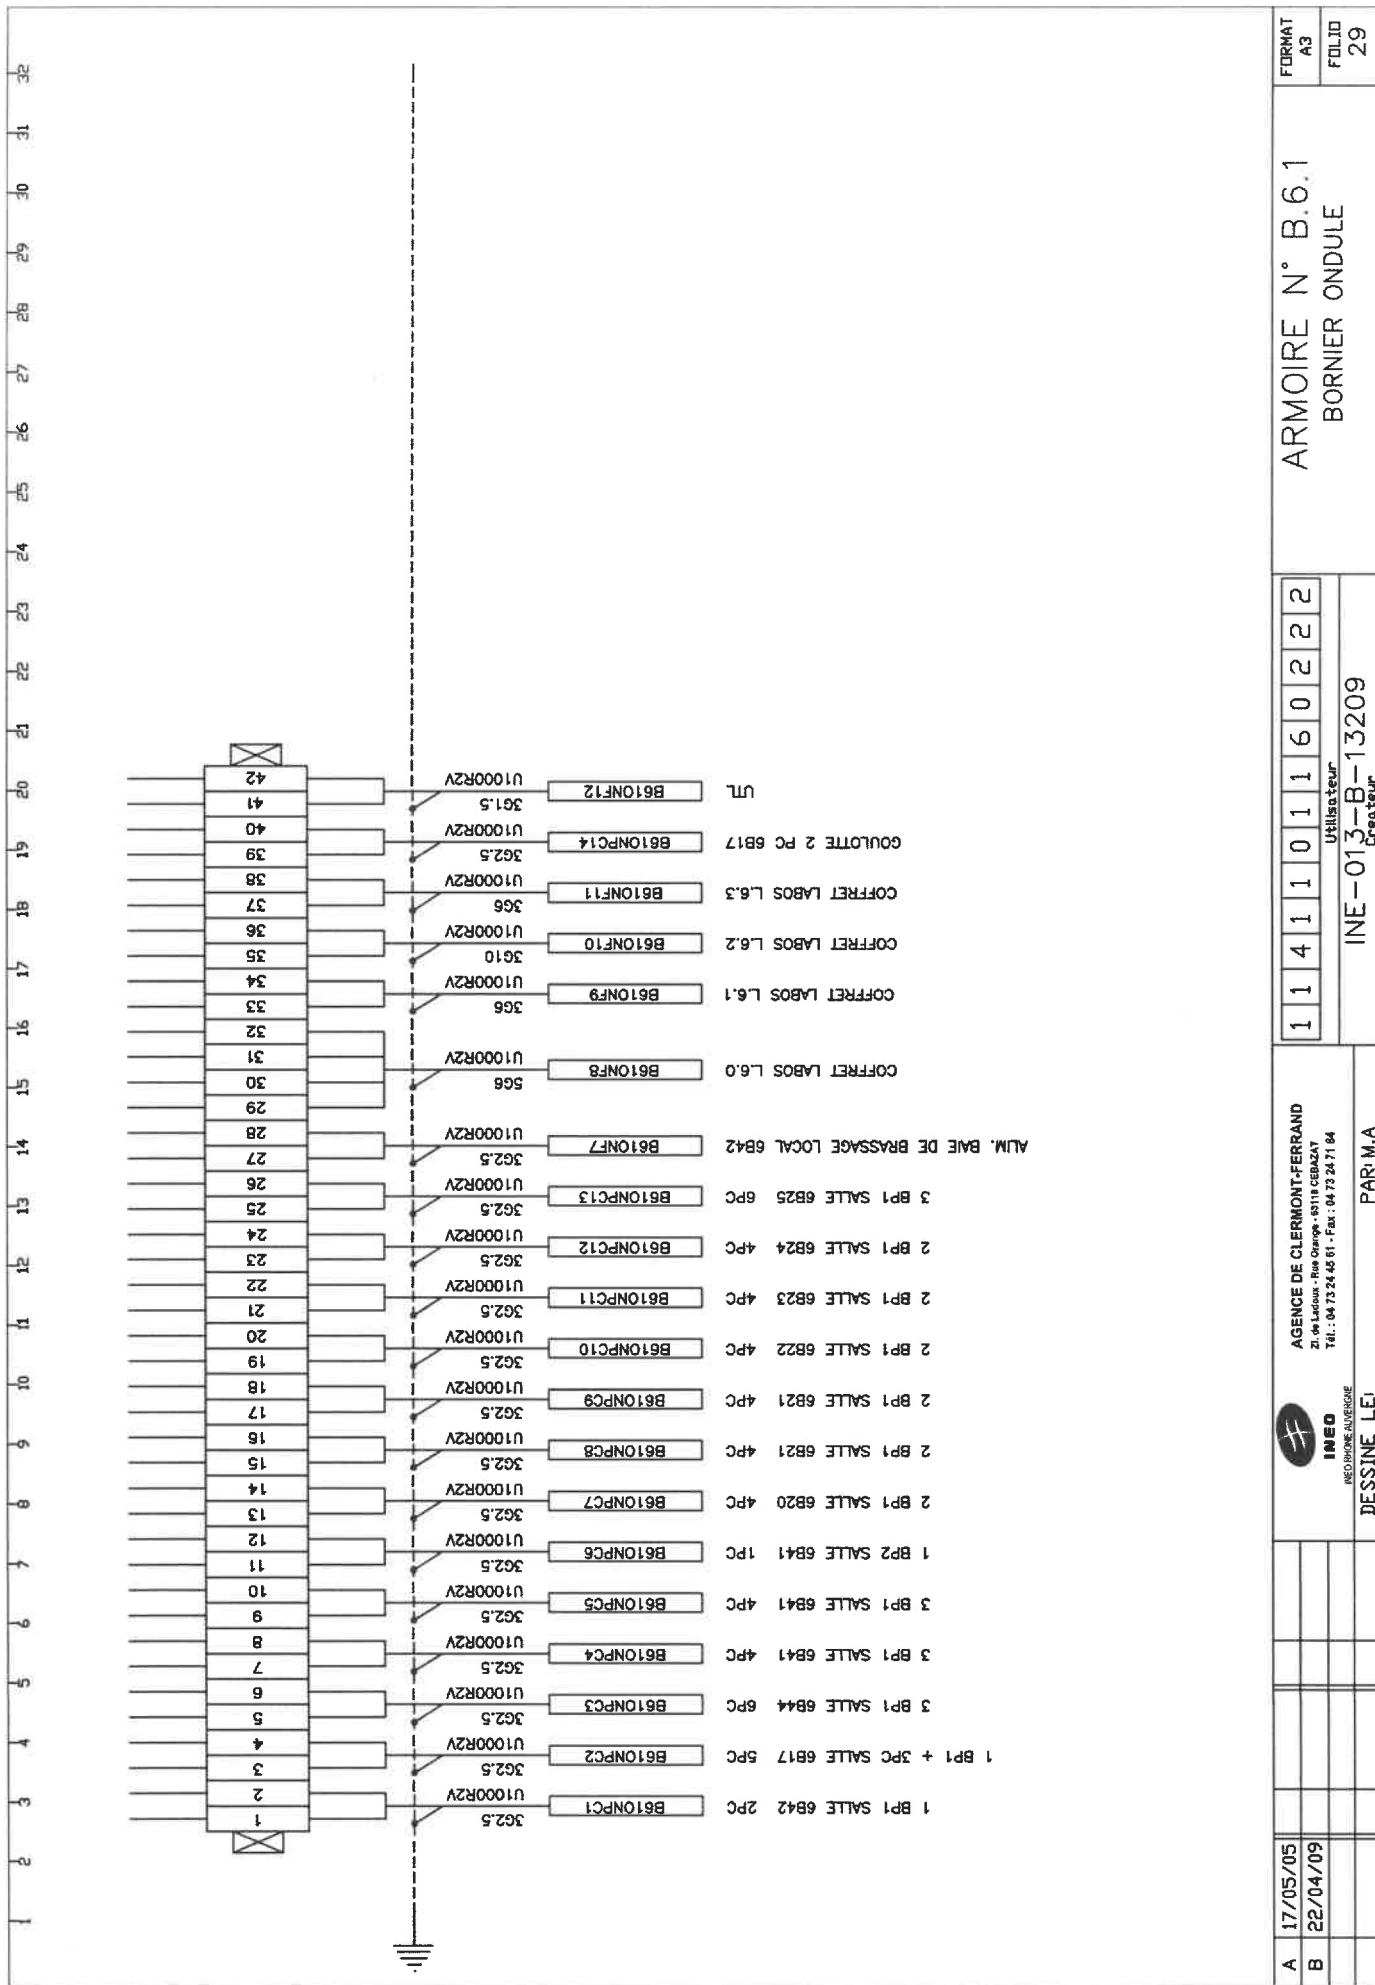

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
IP	1	INTER GEN. INV 4x200A	31163	MERLIN-GERIN		6	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN
2IP	1	DISJONCTEUR C60L 4x25A/C	25452	MERLIN-GERIN	Q5IP0055P	5	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 16A/C	21366	MERLIN-GERIN
4IP0015P	5	DISJONCTEUR DT40N Ph+N10A/C	21365	MERLIN-GERIN		5	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN
5	5	BLOC VIGI 300mA BI 25A	21451	MERLIN-GERIN	Q56P-057P	2	DISJONCTEUR C60N 2x16A/B	23942	MERLIN-GERIN
11a14	4	TELERUPTEUR TL16A BI	15520	MERLIN-GERIN		2	BLOC VIGI 30mA BI 25A	26509	MERLIN-GERIN
4IN	2	MINUTERIE MIN CLIC 16A	16655	MERLIN-GERIN	Q6P	1	DISJONCTEUR C60L 2x10A/C	25423	MERLIN-GERIN
Q2P	1	DISJONCTEUR C60L 4x50A/C	25455	MERLIN-GERIN	Q7P-0115P	2	DISJONCTEUR C60L 2x16A/C	25424	MERLIN-GERIN
23P0024P	2	DISJONCTEUR C60N 2x10A/B	23941	MERLIN-GERIN		2	BLOC VIGI 300mA BI 25A	26511	MERLIN-GERIN
2P	2	BLOC VIGI 300mA BI 25A	26511	MERLIN-GERIN	Q8P	1	DISJONCTEUR C60L 4x40A/C	25454	MERLIN-GERIN
23P-023P 15P-023P 12P	5	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 10A/C	21365	MERLIN-GERIN	Q9P0012P	5	DISJONCTEUR C60L 4x32A/C	25453	MERLIN-GERIN
28P	5	BLOC VIGI 300mA BI 25A	21451	MERLIN-GERIN	Q113P	1	DISJONCTEUR C60L 2x16A/B	25359	MERLIN-GERIN
28P	1	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 10A/C	21365	MERLIN-GERIN	Q114P	1	DISJONCTEUR C60L 2x32A/C	25427	MERLIN-GERIN
	1	BLOC VIGI 300mA BI 25A	21451	MERLIN-GERIN		2	BLOC VIGI 30mA BI 25A	26509	MERLIN-GERIN
29P0031P	3	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 10A/C	21365	MERLIN-GERIN		1	BLOC VIGI 30mA BI 40A	26537	MERLIN-GERIN
	3	BLOC VIGI 300mA BI 25A	21451	MERLIN-GERIN		2	BLOC VIGI 30mA TETRA	26543	MERLIN-GERIN
33P	1	DISJONCTEUR C60L 4x40A/C	25454	MERLIN-GERIN	QNP-10N	2	INTER GEN. INS 4x63A	28903	MERLIN-GERIN
330P	1	DISJONCTEUR C60N 2x16A/B	23942	MERLIN-GERIN	Q1NP-Q2NP Q3NP-Q10N	4	DISJONCTEUR C60N 4x32A/C	24231	MERLIN-GERIN
3320P-0330P	2	DISJONCTEUR C60N 2x10A/B	23941	MERLIN-GERIN	Q11NP-Q15NP	5	DISJONCTEUR DT40 Ph+N 16A/B	21011	MERLIN-GERIN
39	3	BLOC VIGI 300mA BI 25A	26511	MERLIN-GERIN		5	BLOC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN
Q4P-Q5P	1	TELERUPTEUR TL16A BI	15520	MERLIN-GERIN	Q4NP	1	DISJONCTEUR C60N 4x40A/C	24232	MERLIN-GERIN
Q4P-Q5P	2	DISJONCTEUR C60L 4x32A/C	25453	MERLIN-GERIN	Q41NP045NP	5	DISJONCTEUR C60N 4x16A/D	24617	MERLIN-GERIN
41P0046P	6	DISJONCTEUR DT40N Ph+N 16A/C	21366	MERLIN-GERIN		5	BLOC VIGI 300mA TETRA 25A	26533	MERLIN-GERIN

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, de Lacroix - Rue Orange - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

NEO RHONE AUVERGNE
DESSEINE LE 11/3/04

PARI.M.A

1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 2 2 4

Utilisateur
INE-013-B-13209

ARMOIRE N° B.6.1
NOMENCLATURE

A 17/05/05

FORMAT A3
FOLIO 31

REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP	QTE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
	4	BLDC VIGI 300mA BI 25A	26522	MERLIN-GERIN		1	CELLULE MURALE	15268	MERLIN-GERIN
Q11DN-016DN	6	DISJONCTEUR DT40 Ph+N16A/C	21025	MERLIN-GERIN S1		1	BOUTON MARCHE AUTO./MARCHE FORCE	XB4BD25	TELEMECANIQUE
	6	BLDC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN		1	SUPPORT DE BOUTONNERIE	15151	MERLIN-GERIN
Q2DN-04DN	2	DISJONCTEUR C60N 4x32A/C	24231	MERLIN-GERIN 08DN		1	DISJONCTEUR DT40 Ph+N16A/C	21025	MERLIN-GERIN
Q21DN-027DN	7	DISJONCTEUR DT40 Ph+N16A/C	21025	MERLIN-GERIN		1	BLDC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN
	7	BLDC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN 09DN		1	DISJONCTEUR DT40 Ph+N10A/C	21024	MERLIN-GERIN
Q3DN-05NF	2	DISJONCTEUR C60N 2x16A/C	24202	MERLIN-GERIN		1	BLDC VIGI 30mA BI 25A	21450	MERLIN-GERIN
	2	BLDC VIGI 30mA BI 25A	26509	MERLIN-GERIN 0118P		1	IC60L 4x32A COURBE K	A9F95432	SCHNEIDER
Q5DN-07DN	2	DISJONCTEUR C60N 2x32A/C	24205	MERLIN-GERIN		1	VIGI 4x40A 30mA	A9Q11440	SCHNEIDER
Q6DN	1	DISJONCTEUR C60N 2x40A/C	24206	MERLIN-GERIN		1	CONTACT ISD	A9A26927	SCHNEIDER
	74	CONTACT SD	26927	MERLIN-GERIN					
REP P	2	REPARTITEUR 4x250A	04053	MERLIN-GERIN					
REP DN	1	REPARTITEUR 4x125A	13514	MERLIN-GERIN					
REP NP	1	REPARTITEUR 4x125A	13512	MERLIN-GERIN					
	1	PRISE CONFORT 2P+T 16A	15306	MERLIN-GERIN					
	2	MULTICLIP 80A	04004	MERLIN-GERIN					
Q0P	1	DISJONCTEUR C60L 2x2A/C	25419	MERLIN-GERIN					
	1	BLDC VIGI 300mA BI 25A	26511	MERLIN-GERIN					
Q116P	1	DISJONCTEUR C60N 2x16A/B	23942	MERLIN-GERIN					
	1	BLDC VIGI 300mA BI 25A	26511	MERLIN-GERIN					
C1	1	CONTACTEUR CT 2x25A	15380	MERLIN-GERIN					
IC200	1	INTER. CREPUSCULAIRE	15284	MERLIN-GERIN					

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, de Leduc - Rue Orange - 63116 CENNAUT
Tel : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

PAR M.A

ARMOIRE N° B.6.1
NOMENCLATURE

1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 2 2 5

INE-013-B-13209

Utilisateur
Createur

17/05/05

22/04/09

02/06/10

24/03/21

FORMAT A3

FOLIO 32