

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L6.0
LABOS 6B01 à 6B10 NIVEAU 6

Date	Modifications	Indice
22/06/2005	DOE	A
26/07/2010	AJOUT Q19P - AQ	B

Dresse par : INEO

Dessine par : M. ANGLADE


L'Ingenieur en chef :

Date : 16/05/2005

Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :


N° de Classement Archives : 01 14 11 01 16 03 01

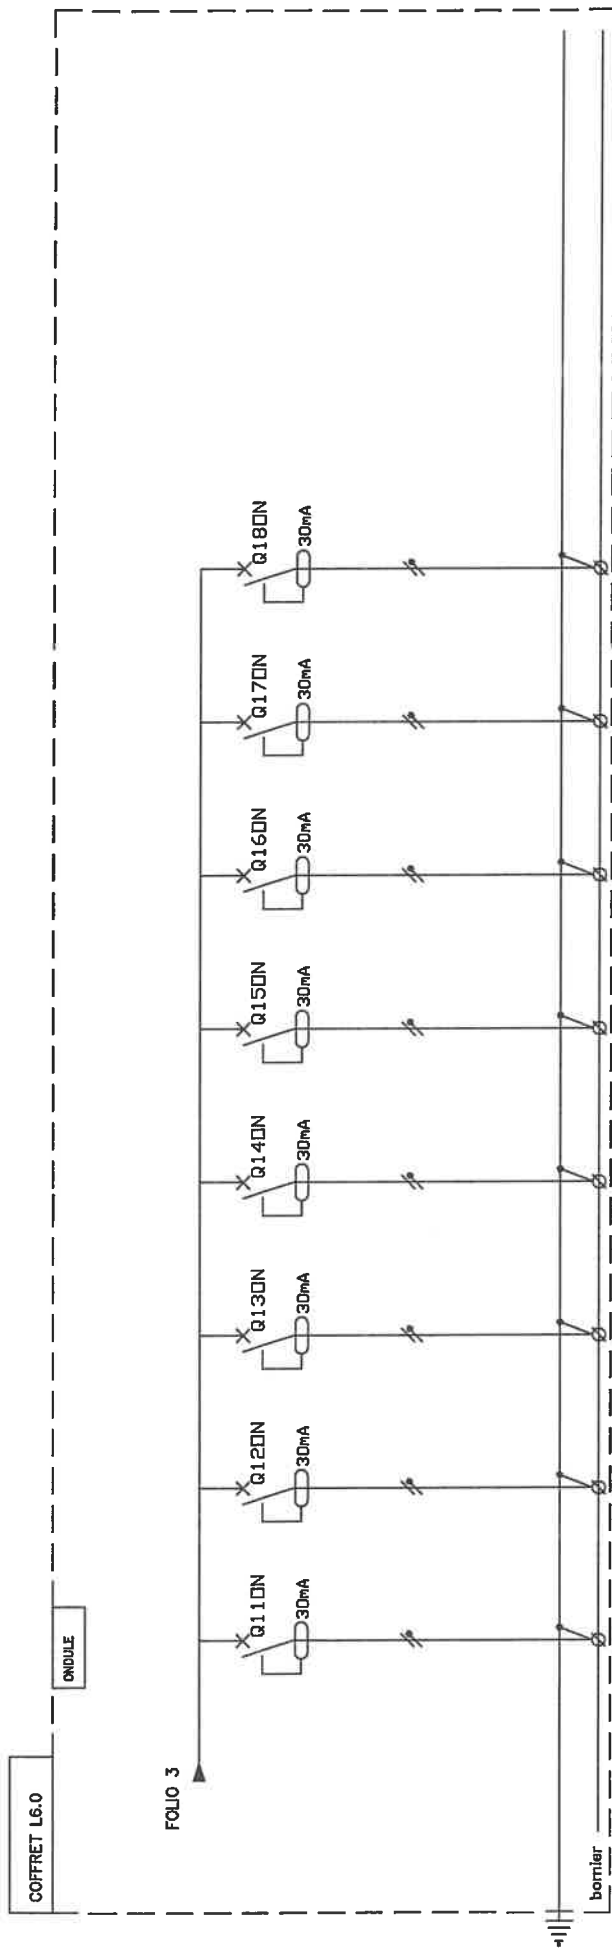


DESIGNATION		PAILLASSE 1 PC 6B02	PAILLASSE 2 PC 6B02	PAILLASSE 1 PC 6B02	PAILLASSE 4 PC 6B01	2 BP1 4 PC 6B01	2 PC 6B06	2 PC 6B06	1 PC 6B06			
REPERE DEPART BORNIER		L6.0ONPC11 21-22	L6.0ONPC12 23-24	L6.0ONPC13 25-28	L6.0ONPC14 27-28	L6.0ONPC15 29-30	L6.0ONPC16 31-32	L6.0ONPC17 33-34	L6.0ONPC18 35-36			
PUISSANCE NOMINALE (VA)		0.2KVA	0.4KVA	0.2KVA	0.8KVA	0.8KVA	0.4KVA	0.4KVA	0.2KVA			
COURANT D'EMPLOI IB (A)		16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C			
PROTECTION SURCHARGES		PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA			
PROTECTION COURT CIRCUIT												
AUXILIAIRES												
CABLE NATURE-SECTION LONGUEUR		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5			
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3. ICC1. ID. (KA)												

COFFRET LABO L6.0 DISTRIBUTION


FORMAT A3
FOLIO 4

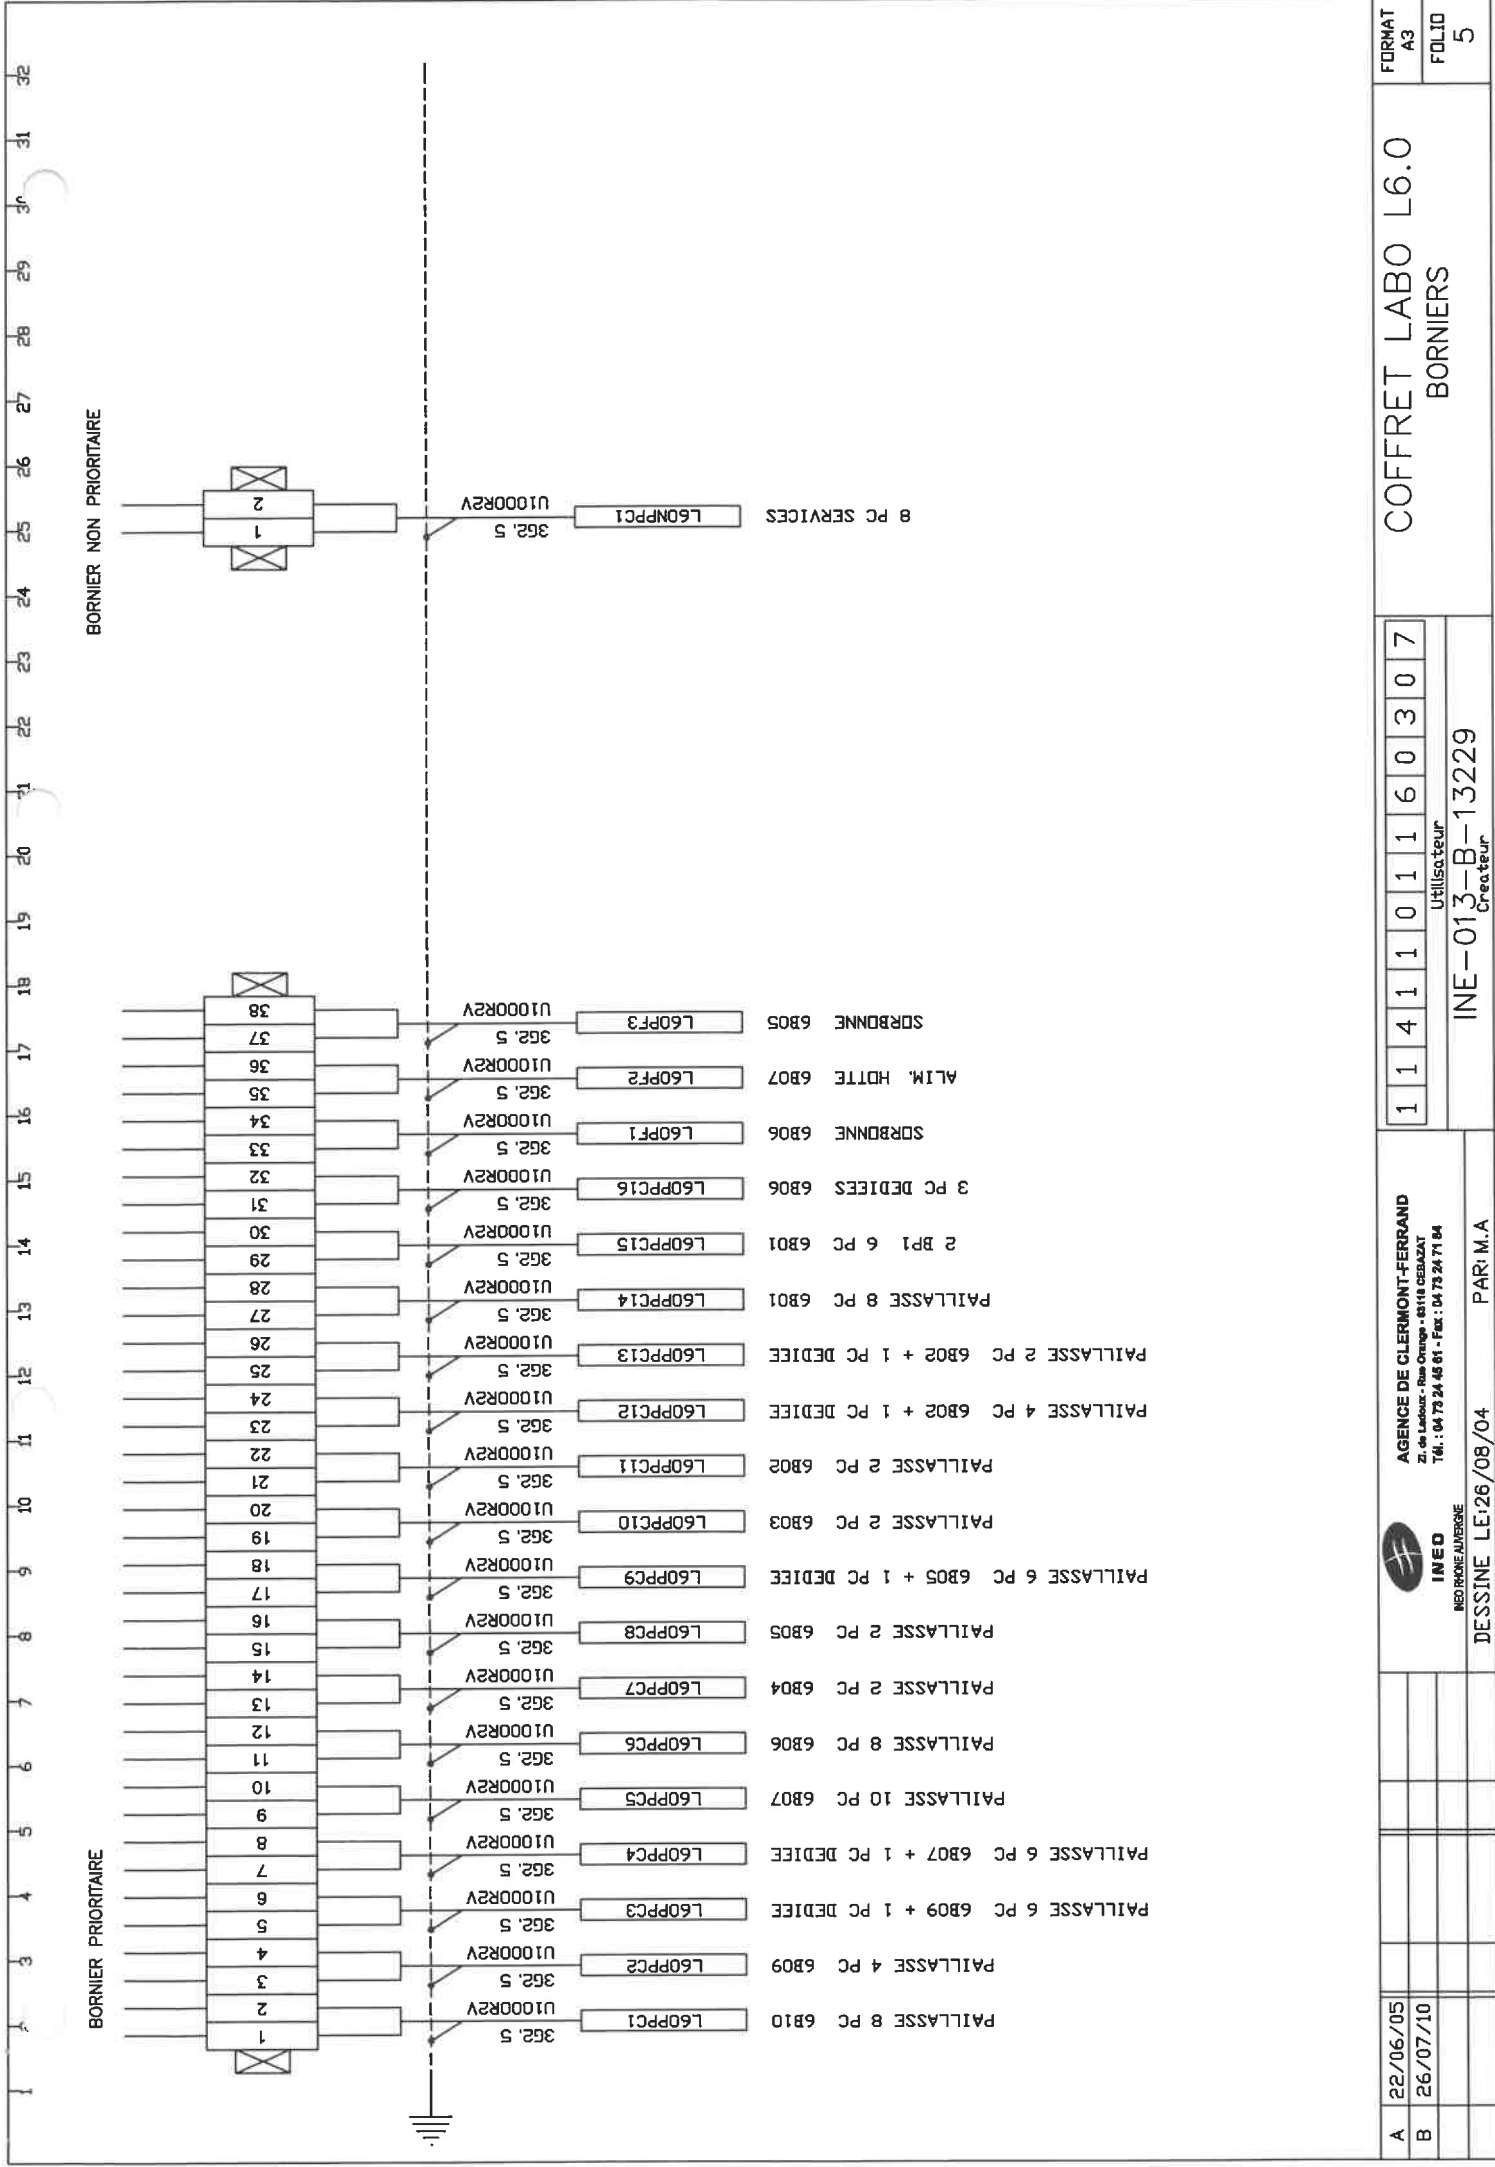

BORNIER ONDULE

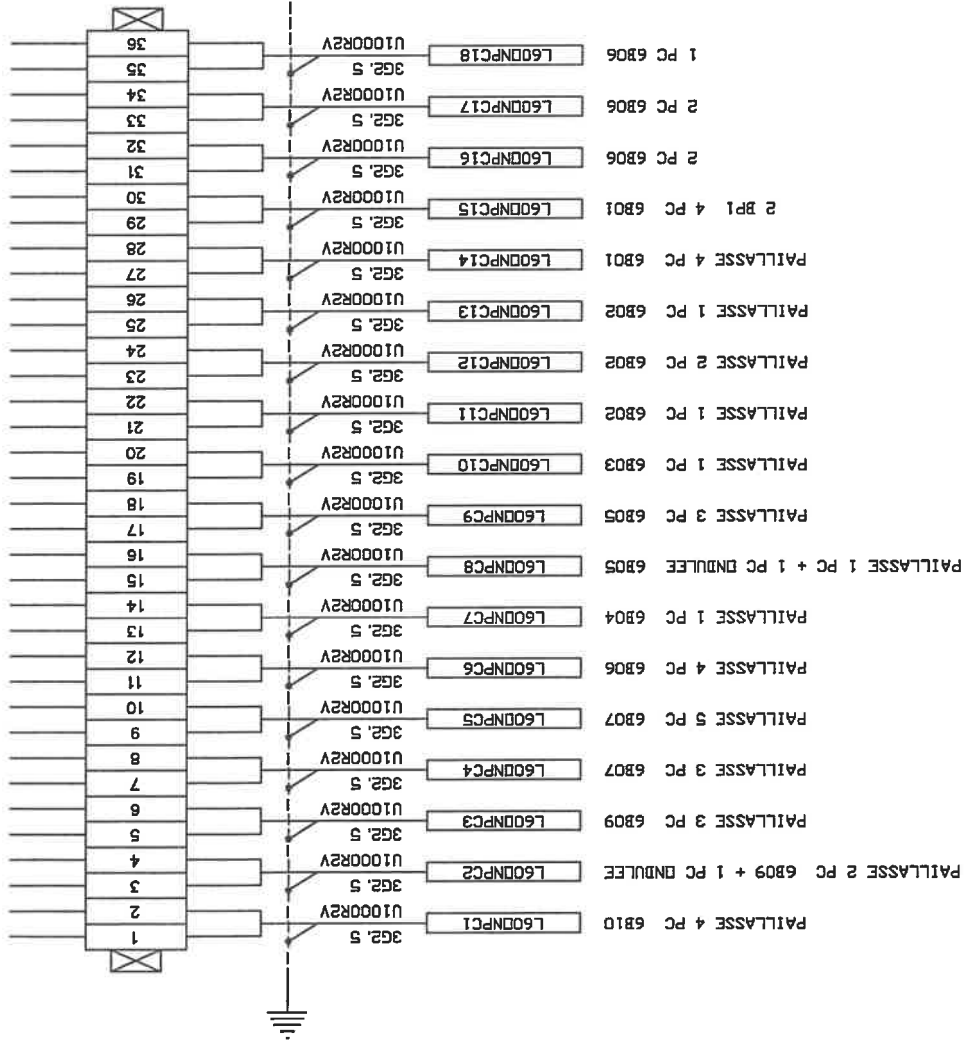

coffret Pragma F24 saillie 4 rangées
profondeur 170mm

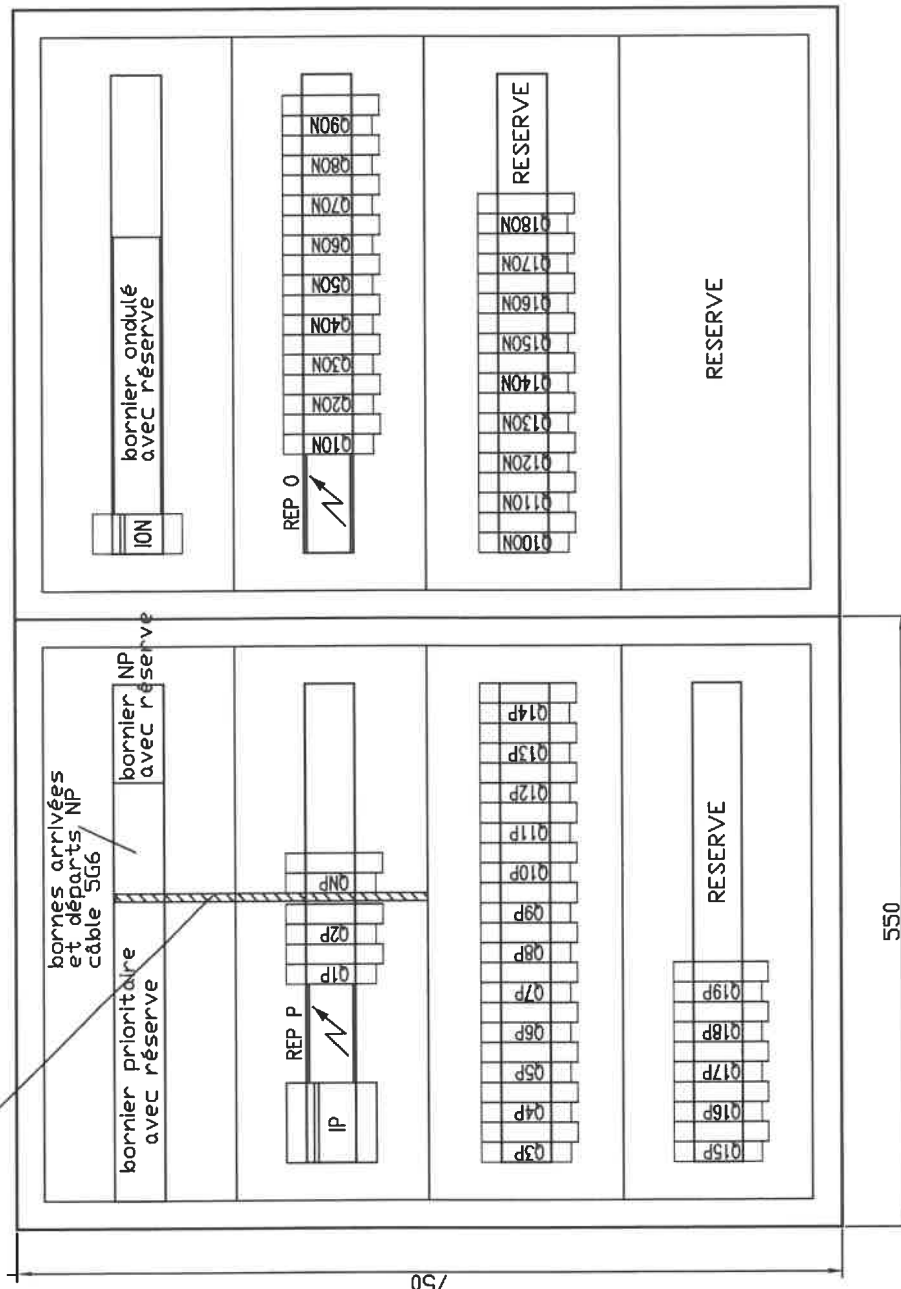séparation physique
à réduire au maximum

A	22/06/05		
B	26/07/10		



INEO
NEO RHYME ALUMINUM

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Z.I. de Ladoix - Rue Orange - 63118 CÉBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

DESSINE LE:14/01/05 PAR: R.M

Utilisateur
INE-013-B-13229
Createur

COFFRET LABO L6.0
IMPLANTATION

FORMAT	FOLIO
A3	7

