

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S

LABORATOIRES - COFFRET L6.1
LABOS 6B11 à 6B19 - 6B47 NIVEAU 6

Date	Modifications	Indice
22/06/2005	DDE	A
02/06/2010	MISE A JOUR INED	B

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingénieur en chef :


Date : 16/05/2005

Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :


N° de Classement Archives :

01 14 11 01 16 04 01

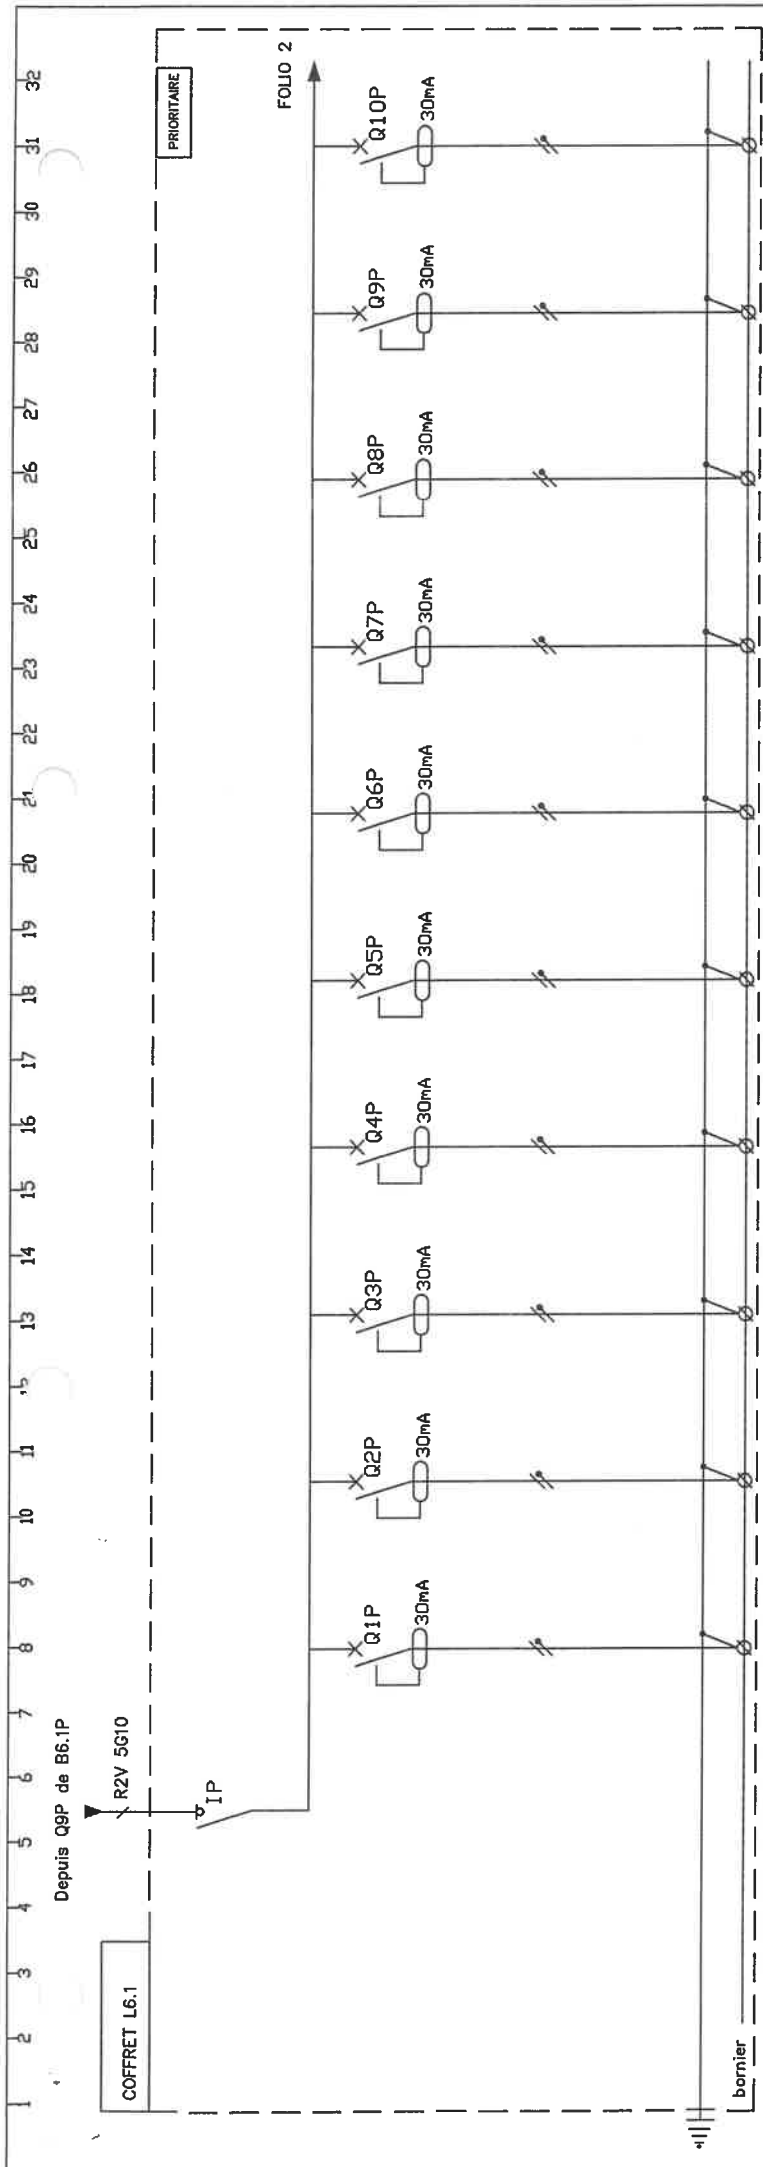

DESIGNATION	GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 6 PC 6B19 + 1 PC DEDEE	PAILLASSE 2 PC 6B19 + 1 PC DEDEE	PAILLASSE 6 PC 6B18 + 2 PC DEDEE	PAILLASSE 2 PC 6B18 + 1 PC DEDEE	PAILLASSE 8 PC 6B16 8B16	PAILLASSE 2 PC 6B16 + 1 PC DEDEE	PAILLASSE 8 PC 6B16 8B16	PAILLASSE 4 PC 6B16 + 4 PC DEDEE	PAILLASSE 8 PC 6B14 + 1 PC DEDEE	PAILLASSE 6 PC 6B13
REPERE DEPART BORNIER		L6.1PPC1 1-2	L6.1PPC2 3-4	L6.1PPC3 5-6	L6.1PPC4 7-8	L6.1PPC5 9-10	L6.1PPC6 11-12	L6.1PPC7 13-14	L6.1PPC8 15-16	L6.1PPC9 17-18	L6.1PPC10 19-20
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1.4KVA	0.6KVA	0.6KVA	1.6KVA	0.6KVA	1.6KVA	1.6KVA	1.6KVA	1.8KVA	1.2KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)	40A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	inter I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	4x40A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3, ICC1, ID, (kA)											

Depuis Q2NP de 86.1NP

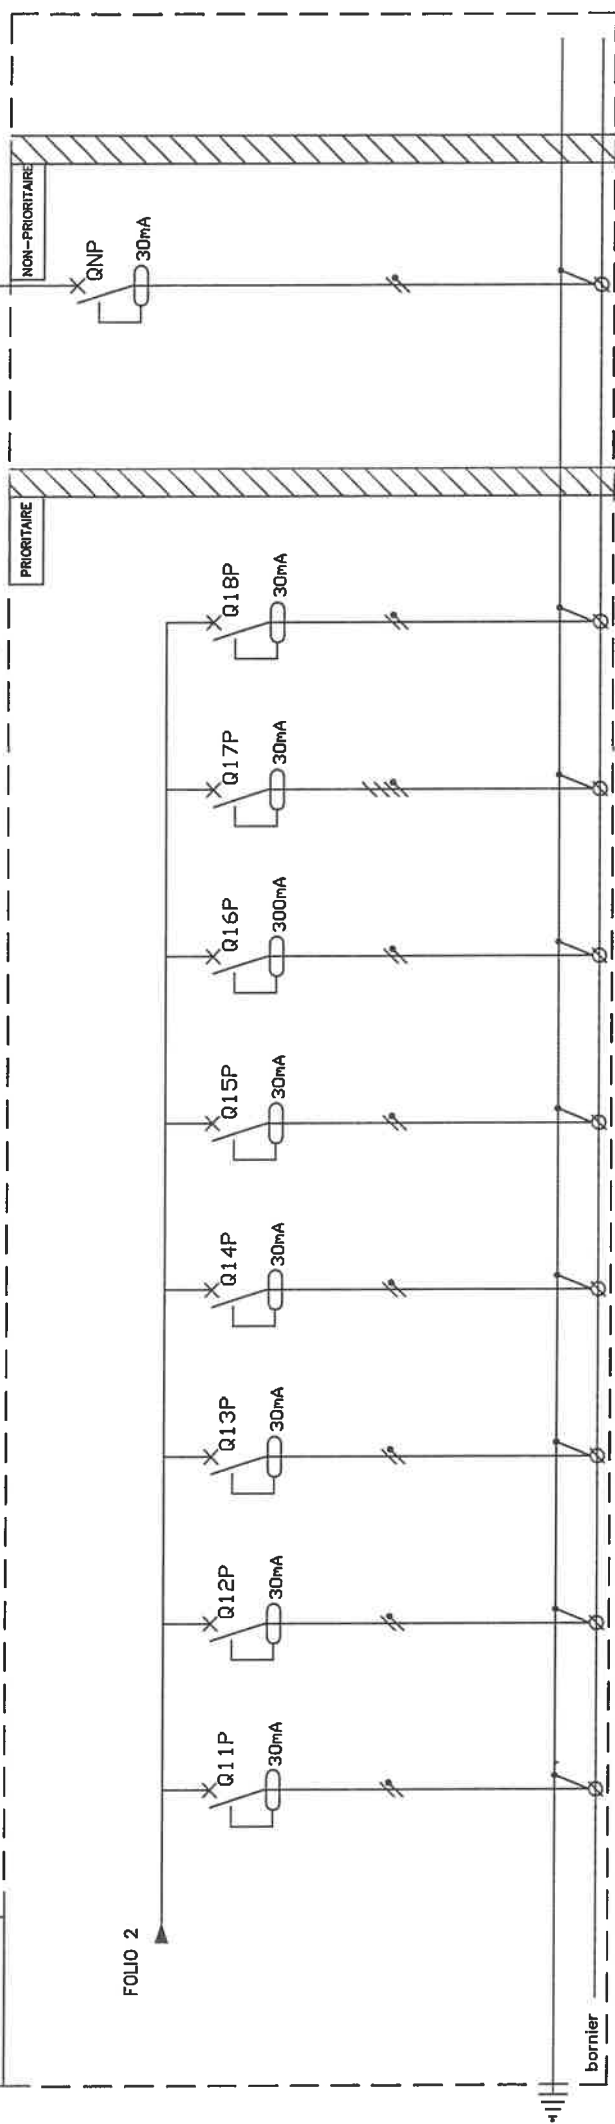

DESIGNATION		PAILLASSE 8 PC 6B12	PAILLASSE 8 PC 6B11	PAILLASSE 2 PC 6B11	1 PC DEDIEE 6B12	2 PC DEDIEES 6B15	ALIM. CH.FROIDE 2.5KW 6B15	1 PC AUTOCLAVE 6B14	2 PC DEDIEES 6B47	8 PC SERVICES	
REPÈRE DEPART BORNIER		L6.1PPC11 21-22	L6.1PPC12 23-24	L6.1PPC13 25-26	L6.1PPC14 27-28	L6.1PPC15 29-30	L6.1PF1 31-32	L6.1PPC17 37-38-39-40	L6.1PPC16 35-36	L6.1NPPC1 1-2	
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1.6KVA	1.6KVA	0.4KVA	0.2KVA	0.4KVA				1.6KVA	
COURANT D'EMPLOI IB (A)		16A	16A	16A	16A	16A	16A	4x20A	16A	16A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	
PROTECTION SURCHARGES		PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-300mA	TRI+N 20A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 5G4	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	
LONGUEUR											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											

22/06/05

02/06/10

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

21, de Larioz - Rue Orange - 63116 CENAZAT

Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

COFFRET LABO L6.1

DISTRIBUTION

FORMAT A3

FOLIO 12

INEO

INEO RHONE ALPES


DESSINE LE 30/08/04

PAYE

Utilisateur

INE-013-B-13239

bornier

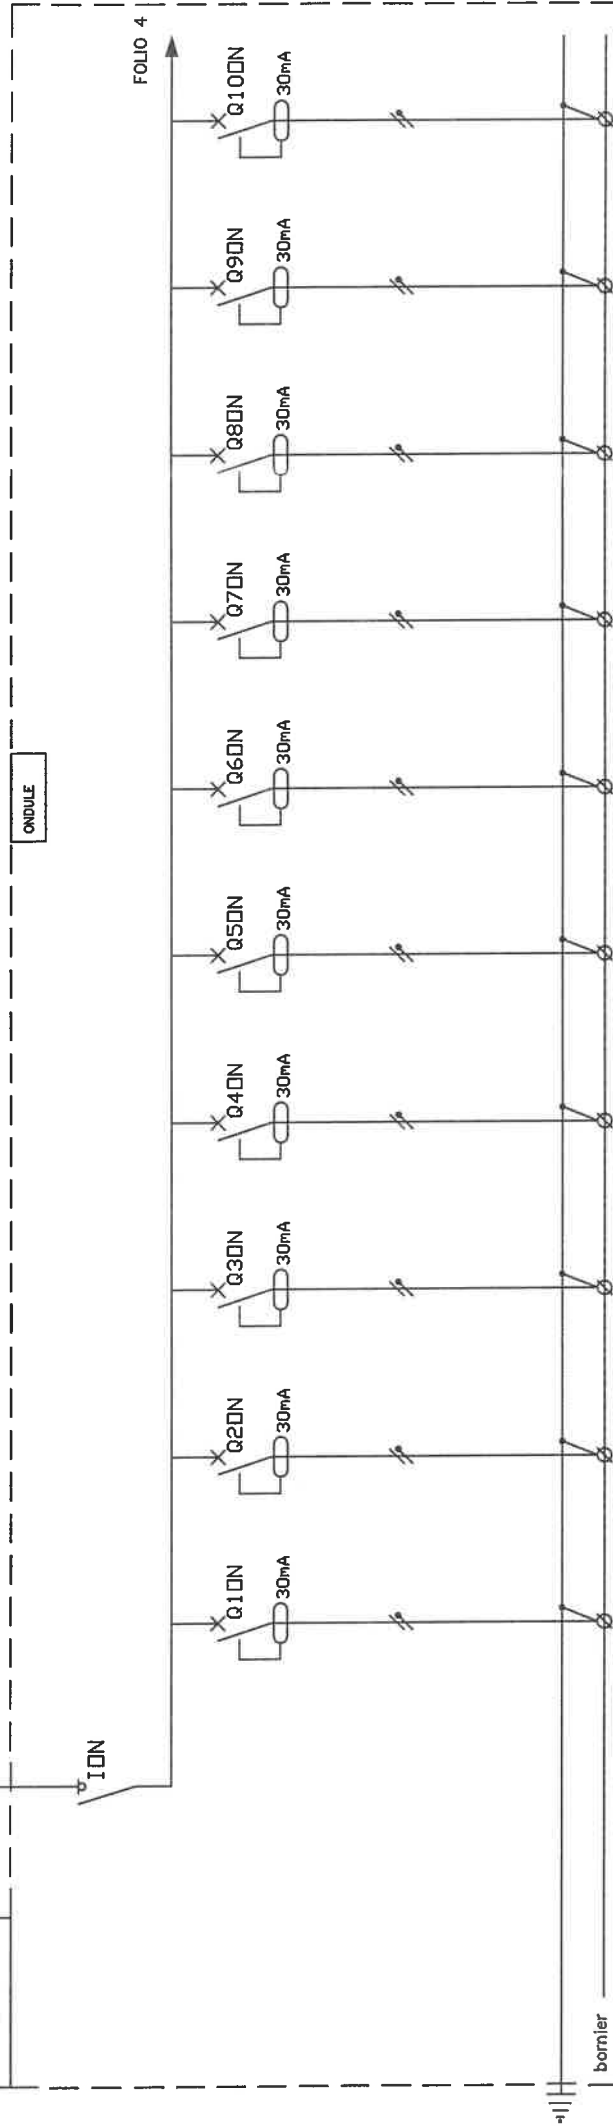

DESIGNATION		GENERAL ONDULE	PAILLASSE 3 PC 6B19	PAILLASSE 2 PC 6B19 + 1 PC ONDULEE	PAILLASSE 1 PC 6B18 + 1 PC ONDULEE	PAILLASSE 6 PC 6B18	PAILLASSE 2 PC 6B16 + 1 PC ONDULEE	PAILLASSE 2 PC 6B16	PAILLASSE 4 PC 6B16	PAILLASSE 2 PC 6B16	PAILLASSE 1 PC 6B14	PAILLASSE 1 PC 6B13
	REPERE DEPART BORNIER		L6.1NPC1 1-2	L6.1ONPC2 3-4	L6.1ONPC3 5-6	L6.1ONPC4 7-8	L6.1ONPC5 9-10	L6.1ONPC6 11-12	L6.1ONPC7 13-14	L6.1ONPC8 15-16	L6.1ONPC9 17-18	L1.0ONPC10 19-20
	PUISSANCE NOMINALE (VA)		0.6KVA	0.6KVA	0.4KVA	1.2KVA	0.8KVA	0.4KVA	0.8KVA	0.4KVA	0.2KVA	0.2KVA
	COURANT D'EMPLOI IB (A)	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
	PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	INTER I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
	PROTECTION SURCHARGES	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
	PROTECTION COURT CIRCUIT											
	AUXILIAIRES											
	CABLE NATURE--SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
	LONGUEUR											
	CHUTE DE TENSION (%)											
	I0C3, ICC1, ID, (KA)											

A 22/06/05



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zl de Ladoux - Rue Orange - 63118 CEBAZAT
Tél : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

PAR R.M.

DESSINE LE 30/08/04


Utilisateur

INE-013-B-13239

COFFRET LABO L6.1
DISTRIBUTION

FORMAT A3


FOLIO 3

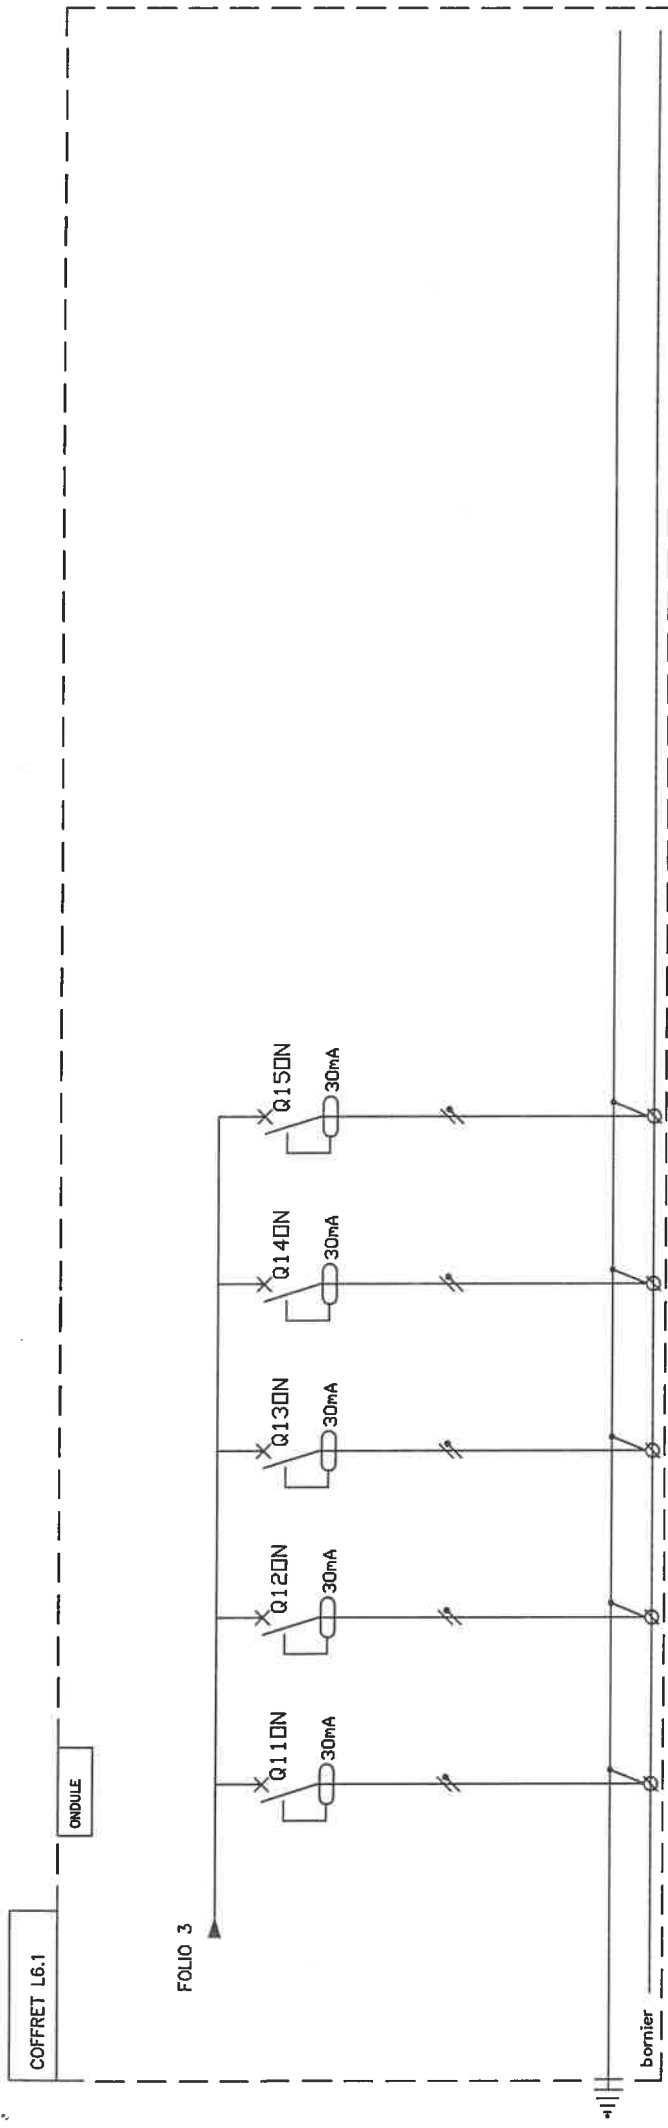[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BORNIER PRIORITAIRE

BORNIER NON PRIORITAIRE

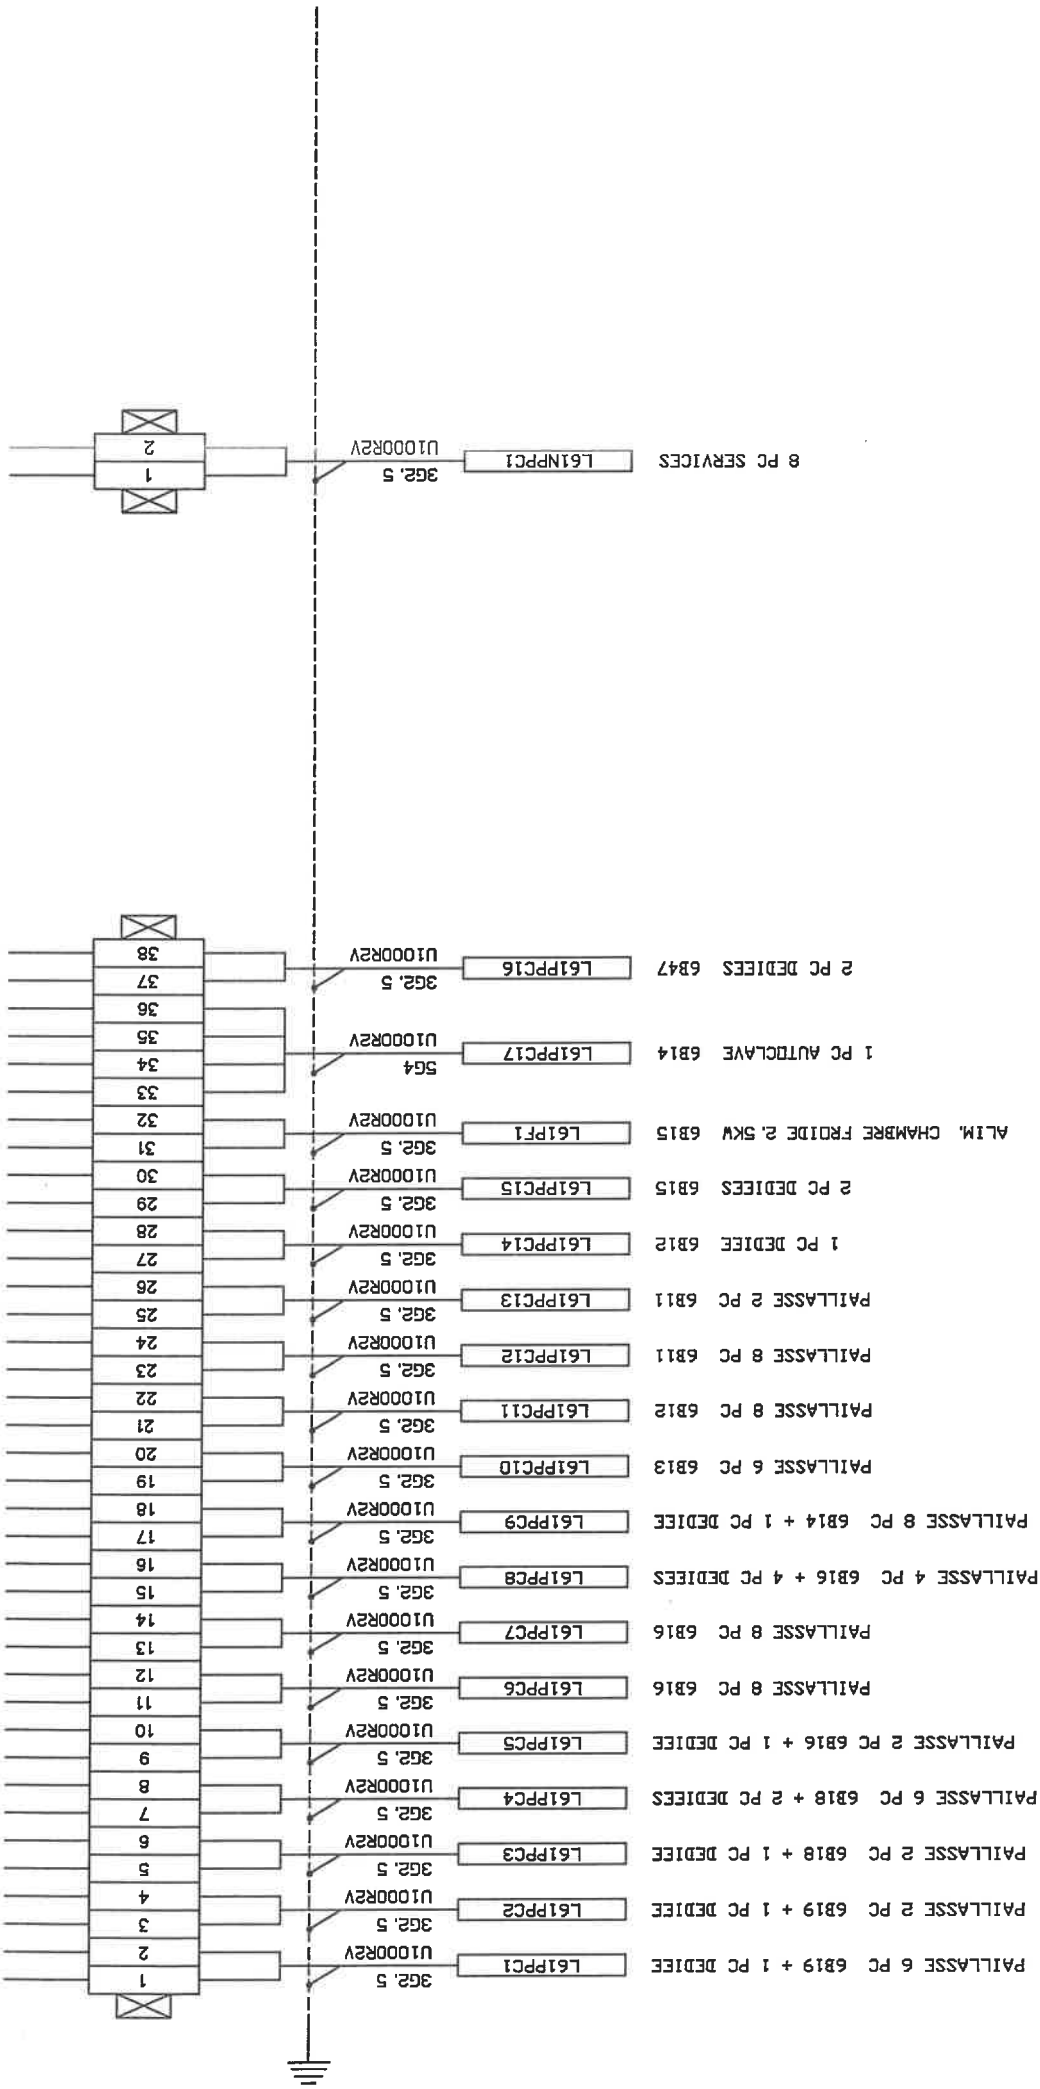

A	22/06/05
B	02/06/10



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
Zi. de Ladoix - Rue Orange - 63118 CENAZAT
Tél. : 04 73 24 45 01 - Fax : 04 73 24 71 04

INED
INED RHONE-ALPES


DESSINE LE:26/08/04

PAR:M.A

1	1	4	1	1	0	1	1	6	0	4	0	7
Utilisateur												
INE-013-B-13239												
Createur												

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BORNIER ONDULE

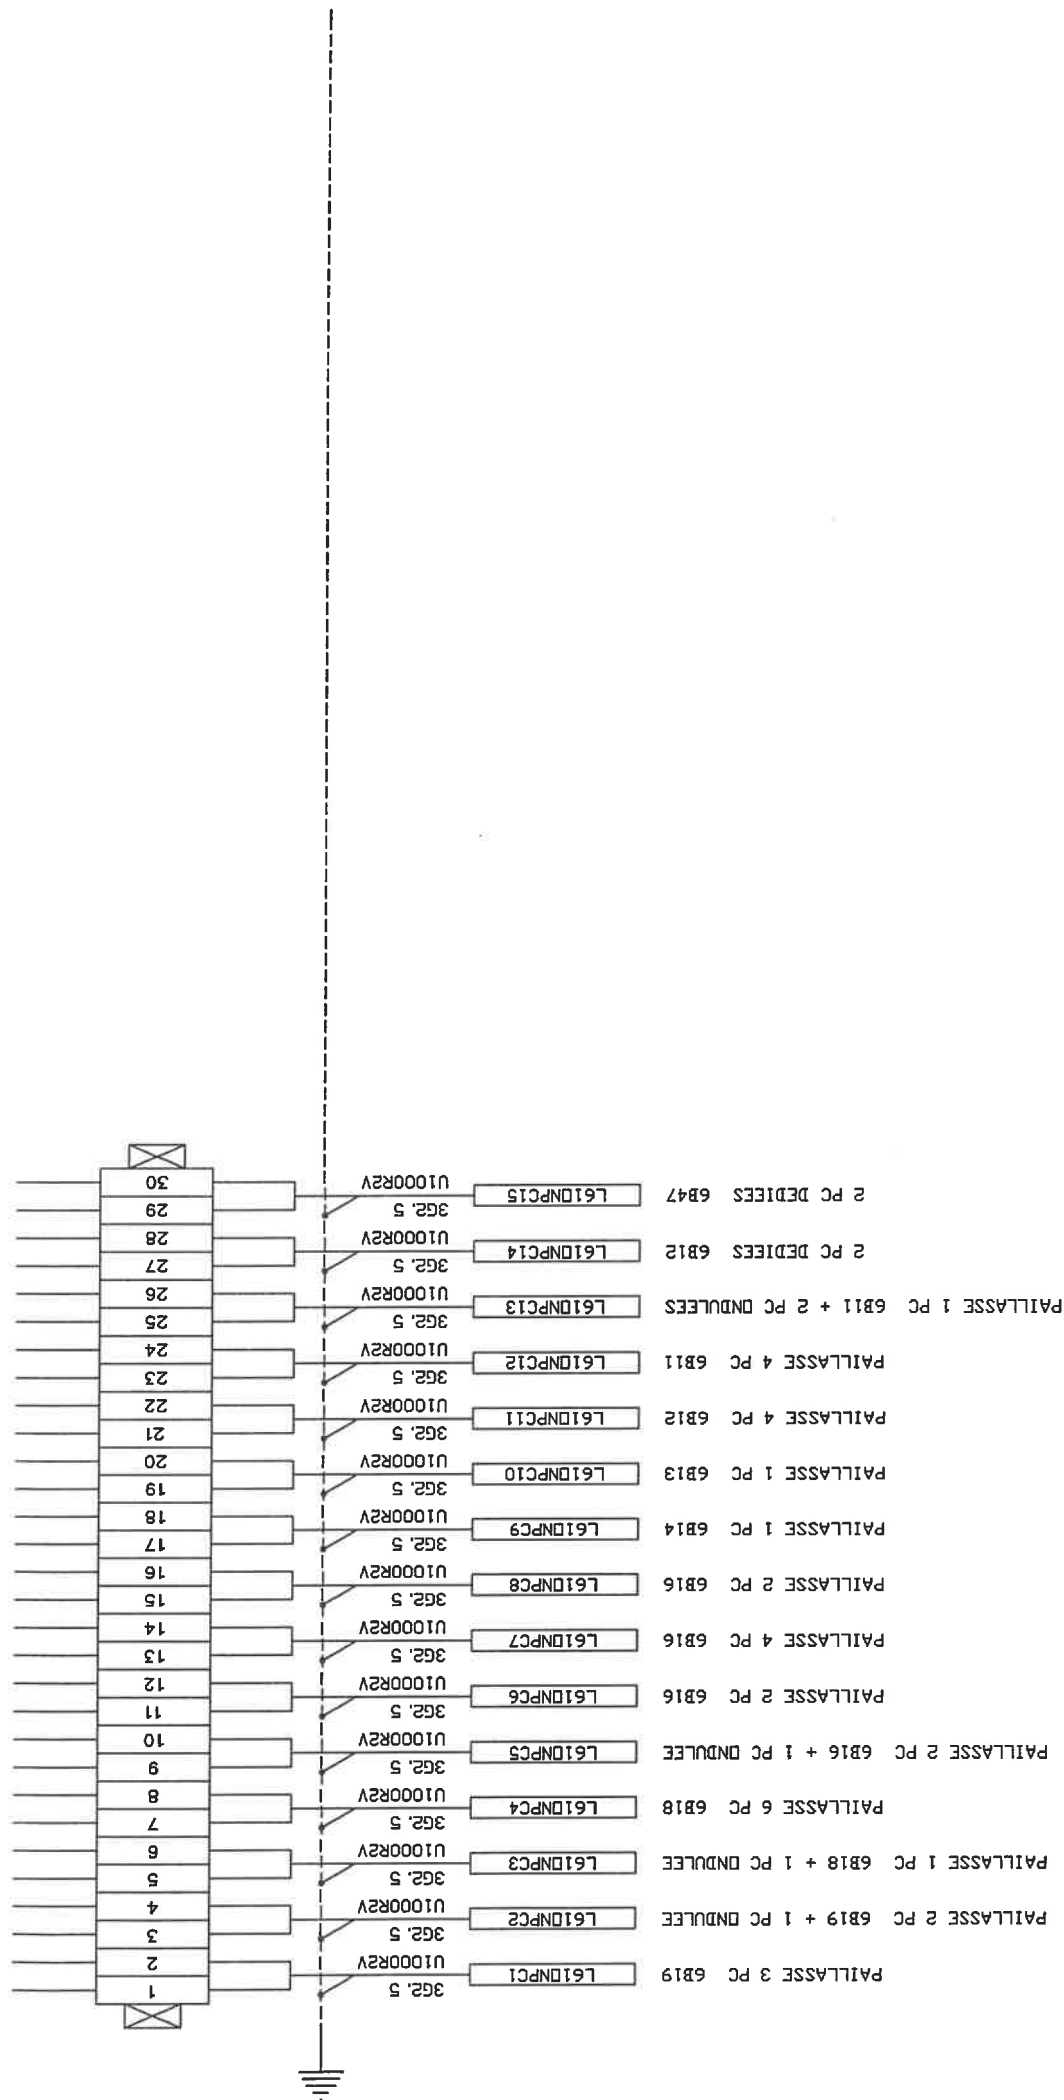


A	22/06/05		AGENCE DE CLERMONT-FERRAND ZI de Lédoux - Rue Orange - 63110 CEBAZAT Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84	PAR M. A.	DESSEIN LE 26/08/04	Utilisateur	1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 4 0 8								COFFRET LABO L6.1 BORNIER	FORMAT A3
B	02/06/10						INE-013-B-13239									FOLIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

coffret Pragma F24 saillie 4 rangées
profondeur 170mm

coffret Pragma F24 saillie 4 rangées
profondeur 170mm

séparation physique
à réduire au maximum

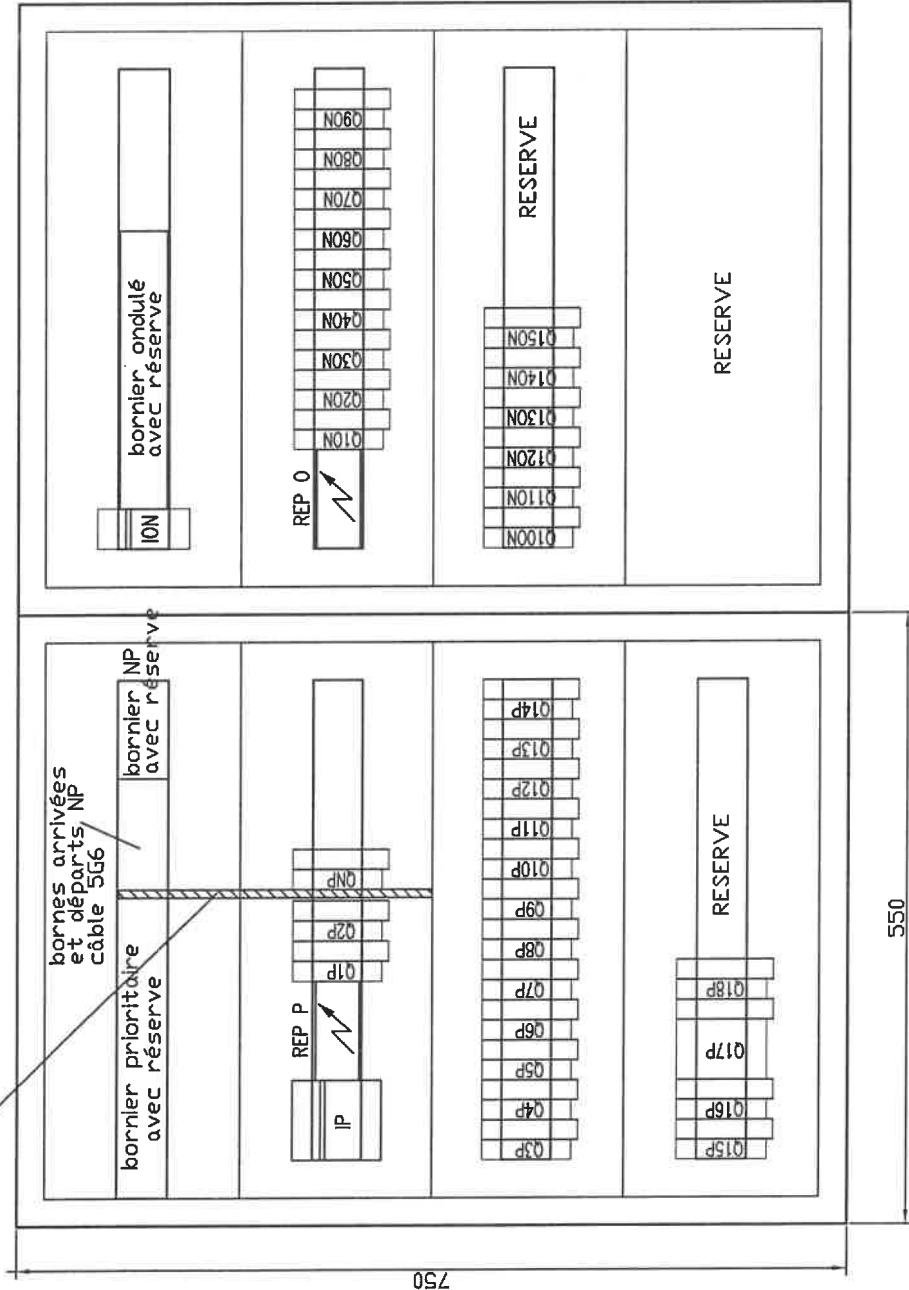

A 22/06/05
B 02/06/10

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, rue Ladoix - Rue Orange - 63118 CENAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84



1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 4 0 9

COFFRET LABO L6.1
IMPLANTATION

FORMAT
A3
FDL10

Utilisateur
INE-013-P-13239

PAR M A

DESSINÉ 15/06/02

A 22/06/05
B 02/06/10

