

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S

LABORATOIRES - COFFRET L6.2
LABOS 6B26 à 6B33 - 6B46 NIVEAU 6

Date	DDI	Modifications	Indice
16/05/2005	DDI		A
26/09/12	COFELY INED - MAJ 6B46		B

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'ingénieur en chef :

Date : 16/05/2005

Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :

01 14 11 01 16 05 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Depuis Q10P de B6.1P


COFFRET L6.2

R2V 5G6

IP

PRIORITAIRE

FOLIO 2

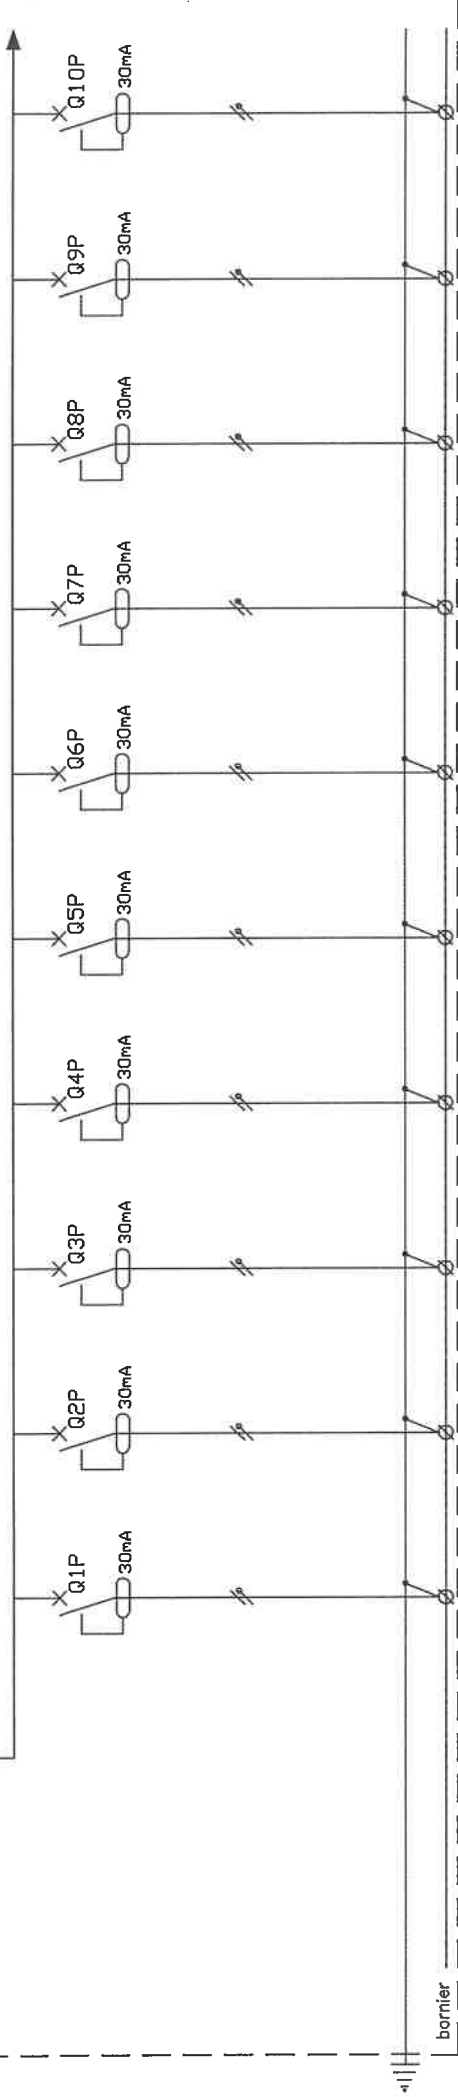

DESIGNATION	GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 8 PC 6B33	PAILLASSE 10 PC 6B32	PAILLASSE 10 PC 6B31 + 1 PC DEDIEE	PAILLASSE 10 PC 6B27	PAILLASSE 8 PC 6B29 + 1 PC DEDIEE	PAILLASSE 8 PC 6B29 + 2 PC DEDIEE	PAILLASSE 8 PC 6B29 + 1 PC DEDIEE
REPERE DEPART BORNIER		L6.2PPC1 1-2	L6.2PPC2 3-4	L6.2PPC3 5-6	L6.2PPC4 7-8	L6.2PPC5 9-10	L6.2PPC6 11-12	L6.2PPC7 13-14
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1.6KVA	2KVA	2KVA	1.6KVA	1.4KVA	2KVA	1.8KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	INTER I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT								
AUXILIAIRES								
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR								
CHUTE DE TENSION (%)								
ICC3. ICC1. ID. (KA)								

16/05/05

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
ZI de Ladoix - Rue Orpèze - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 64

INEO
NEO RACINE AUVERGNE

DESSINE LE:30/08/04

PAR: R.M

COFFRET LABO L6.2
DISTRIBUTION

1 1 4 1 1 0 1 1 6 0 5 0 3
Utilisateur
Createur

INE-013-B-13249

FORMAT A3

FOLIO 1

