

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
LABORATOIRES - COFFRET L6.3
LABOS 6B34 à 6B40 NIVEAU 6

Date	Modifications	Indice
23/06/2005	DOE	A
02/06/2010	MISE A JOUR INED	B
25/03/2021	MISE A JOUR DEPART Q12P - SEGMA	C

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'ingénieur en chef :

Date : 16/05/2005

Echelle : S.O.

N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :

01 14 11 01 16 06 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DATE	23/06/05			02/06/10			25/03/21														
	INDICE	A	B	C	A	B	C	A	B	C											
FOLIO																					
A	Page de garde																				
B	Repertoire des folios																				
1	SCHEMA DE DISTRIBUTION																				
2	SCHEMA DE DISTRIBUTION																				
3	SCHEMA DE DISTRIBUTION																				
4	BORNERS																				
5	BORNIER																				
6	IMPLANTATION MATERIEL																				
7	NOMENCLATURE MATERIEL																				
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					

DATE													INDICE FOLIO	DESIGNATION	
														25	
														26	
														27	
														28	
														29	
														30	
														31	
														32	
														33	
														34	
														35	
														36	
														37	
														38	
														39	
														40	
														41	
														42	
														43	
														44	
														45	
														46	
														47	
														48	
														49	
														50	


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Depuis Q110P de B6.1P

COFFRET L6.3

R2V 5G6

PRIORITAIRE

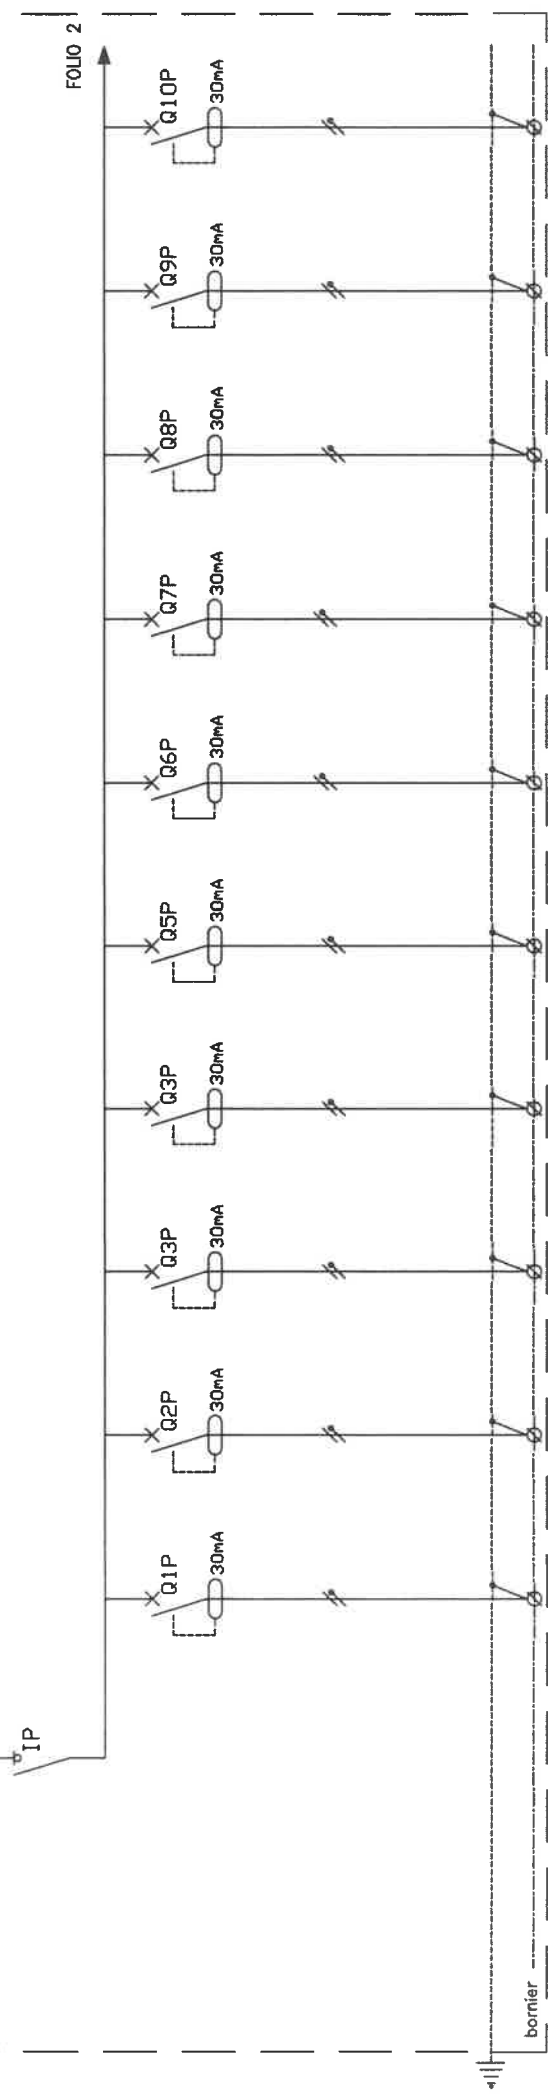

DESIGNATION	GENERAL PRIORITAIRE	PAILLASSE 6 PC 6B40	ALIM. TABLE MACROSCOPIE 6B38	ALIM. TABLE MACROSCOPIE 6B38	ALIM. TABLE AUTOPSIE 6B38	1 BP2 2 PC 6B38	PAILLASSE 5 PC 6B37	PAILLASSE 8 PC 6B35	PAILLASSE 8 PC 6B35	PAILLASSE 8 PC 6B34	PAILLASSE 10 PC 6B34
REPÈRE DEPART BORNIER		L6.3PPC1 1-2	L6.3PPC2 3-4	L6.3PPC3 5-6	L6.3PPC4 7-8	L6.3PPC5 9-10	L6.3PPC6 11-12	L6.3PPC7 13-14	L6.3PPC8 15-16	L6.3PPC9 17-18	L6.3PPC10 19-20
PUISSANCE NOMINALE (VA)		1.2KVA				0.4KVA	1KVA	1.6KVA	1.6KVA	1.6KVA	2KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)	32A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	INTER I	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES	4x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5
LONGUEUR											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, de Lédoux - Rue Orange - 63100 CLERMONT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

INEO
INDUSTRIE AUVERGNE

DESSINE LE:30/08/04

PAR: R.M

1151201160603


Utilisateur
INE-013-B-13259
Créateur

COFFRET LABO L6.3

DISTRIBUTION

FORMAT
A3

FOLIO
1

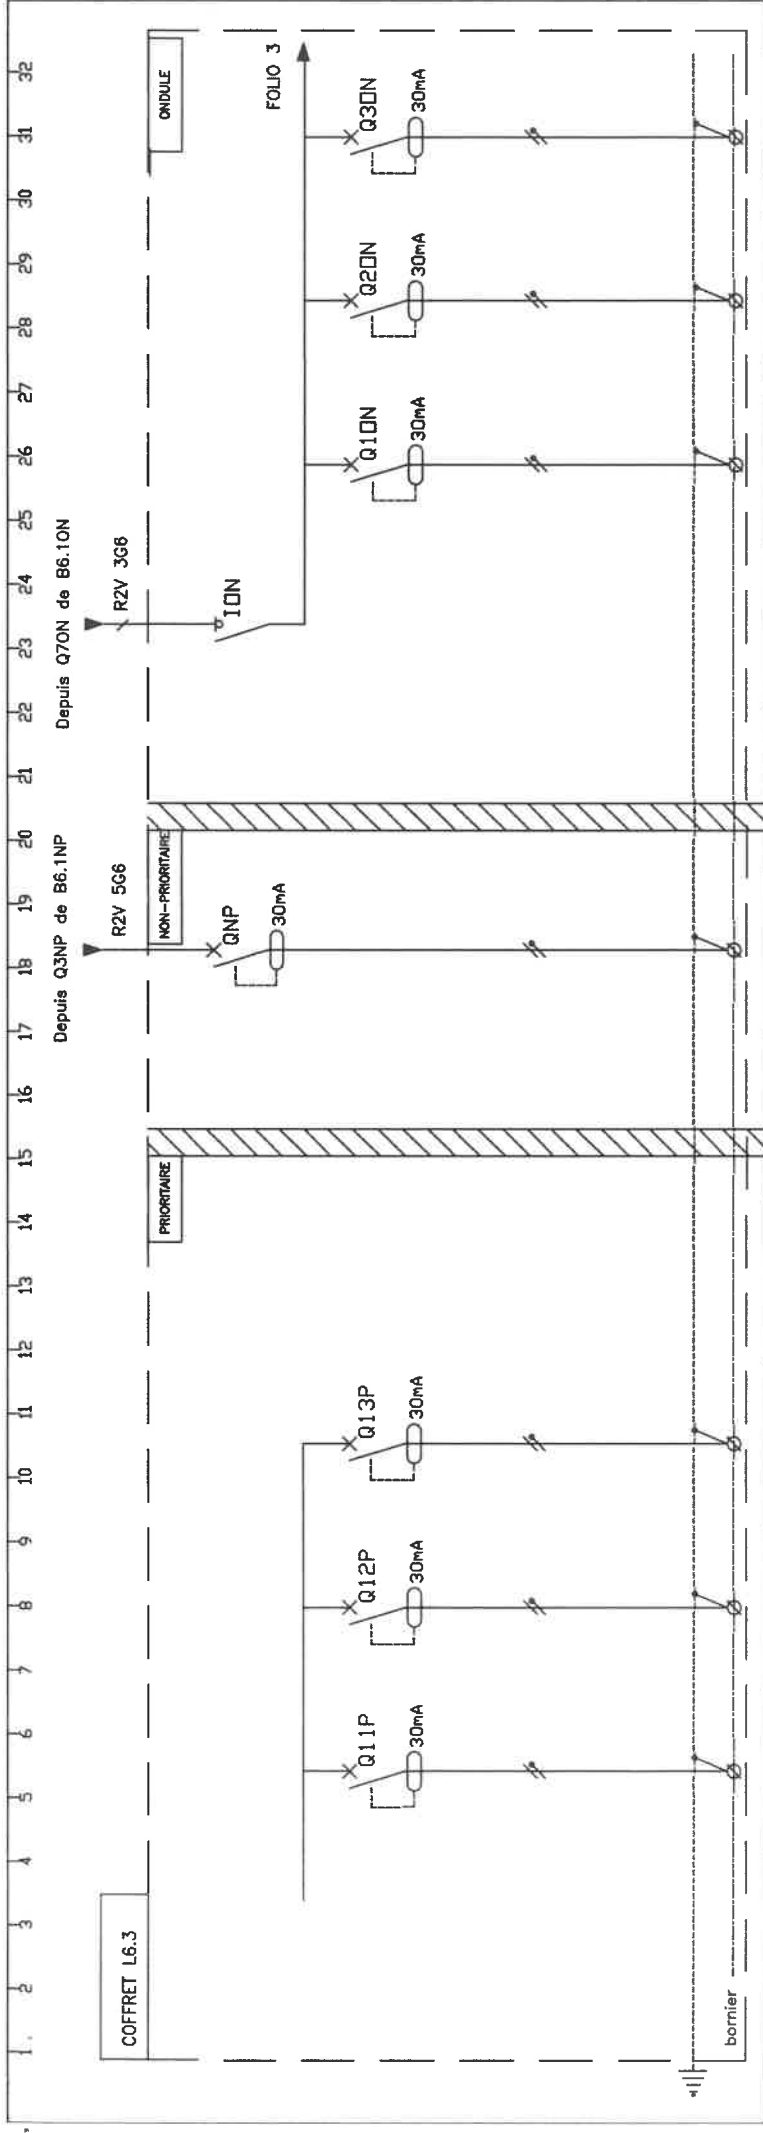

DESIGNATION																	7 PC SERVICES																	GENERAL ONDULE	PAILLASSE 3 PC 6B40	PAILLASSE 3 PC 6B38	RESERVE 6B38											
REPERE DEPART BORNIER																	L6.3NPPC1 1-2																		L6.3ONPC1 1-2	L6.3ONPC2 3-4	5-6											
PUISSANCE NOMINALE (VA)																	1.4KVA																		0.6KVA	0.6KVA												
COURANT D'EMPLOI IB (A)																	16A																	32A	16A	16A	16A											
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE																	DT40/C																	INTER I	DT40/C	DT40/C	DT40/C											
PROTECTION SURCHARGES																	PH+N 16A-30mA																	2x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA											
PROTECTION COURT CIRCUIT																																																
AUXILIAIRES																																																
CABLE NATURE-SECTION																	U1000R2V 3G2.5																		U1000R2V 3G2.5	U1000R2V 3G2.5												
LONGUEUR																																																
CHUTE DE TENSION (%)																																																
ICC3. ICC1. ID. (KA)																																																
A 23/06/05																	1																	1	5	1	2	0	1	1	6	0	6	0	4	COFFRET LABO L6.3 DISTRIBUTION	FORMAT A3	FOLIO 2
B 02/06/10																																																
C 25/03/21																																																

