

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
ADMINISTRATION-ARMOIRE A.0.1
NIVEAU 00

Date	Modifications	Indice
02/05/2005	DJE	A
22/04/2009	MISE A JOUR DEPART QIP	B
12/11/2013	MISE A JOUR DP 13786 PIECE DA03 Q2IP	C
25/09/2019	MISE A JOUR - 7/LABU/15060 SEGMA	D

Dresse par : INED

Dessine par : M. ANGLADE

L'Ingenieur en chef :


Date : 02/05/2005

Echelle : S.D.


N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives :

01 14 11 03 10 02 01

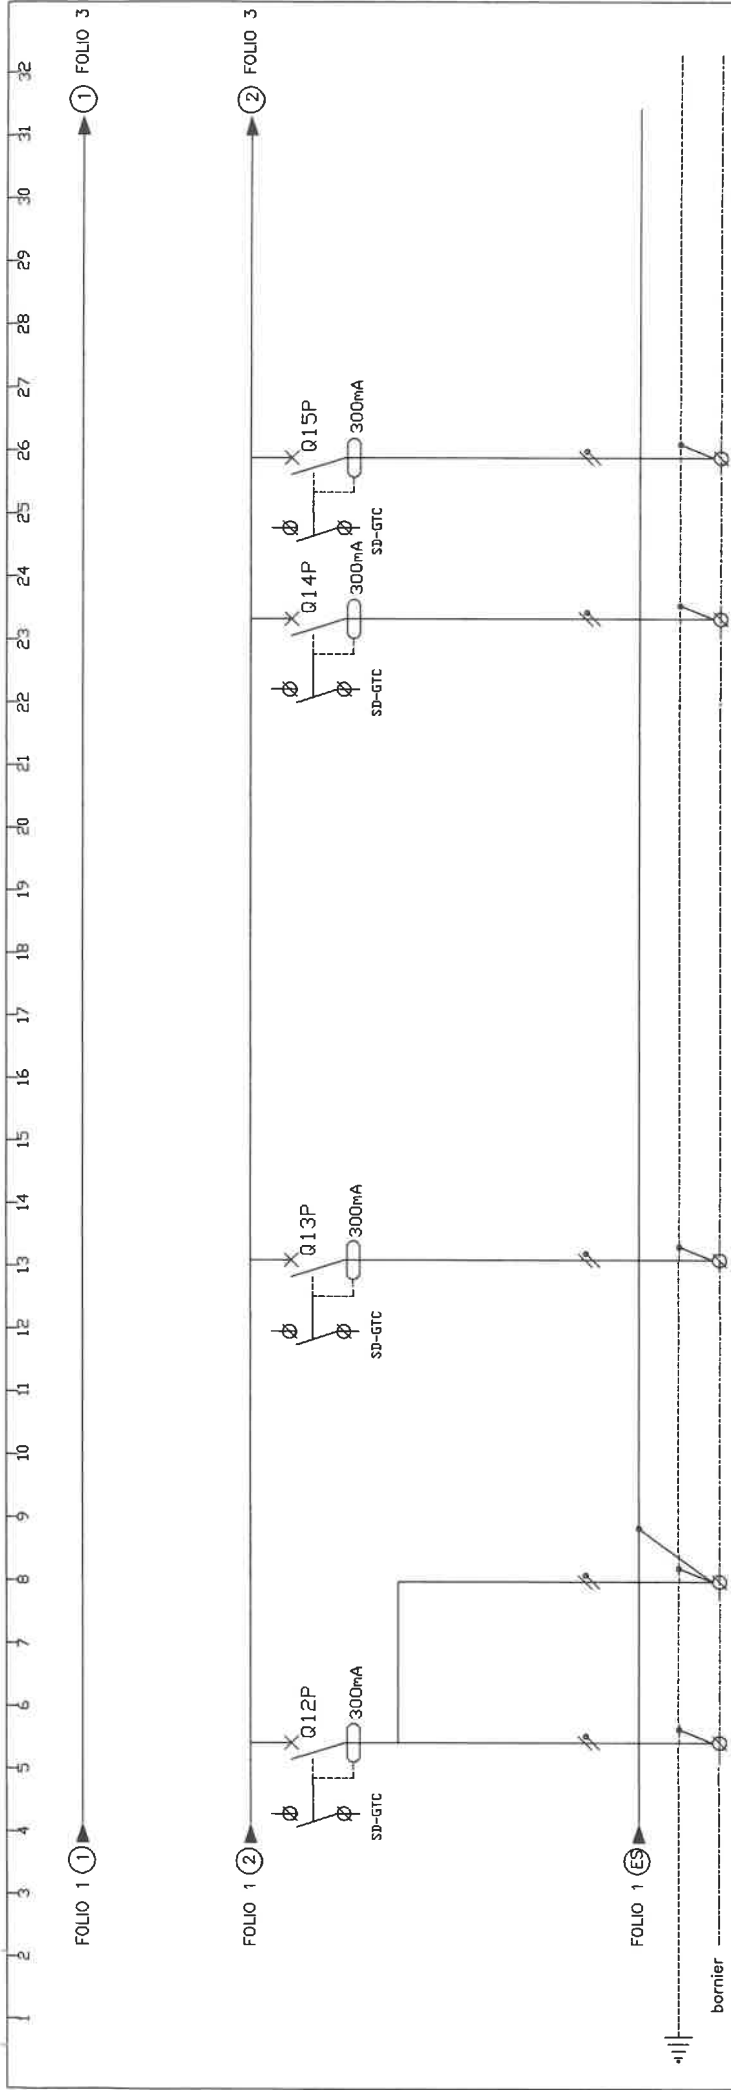


DESIGNATION		ECLAIRAGE OAC1-OAC2	ECLAIRAGE DE SECURITE SALLES OAC1-OAC2	ECLAIRAGE OAP1-OAP2-OAP3 OAP4						LIBRE	SALLES OAO2-O4 05-06-07-08			
REPÈRE DEPART BORNIER		A01PE5 11-12	A01PE55 14-15:+/-	A01PE2 17-18						22-23	A01PE11 24-25			
PUISSANCE NOMINALE (VA)											0.47KW			
COURANT D'EMPLOI IB (A)		10A		10A						10A	10A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		DT40/C		DT40/C						DT40/C	DT40/C			
PROTECTION SURCHARGES		PH+N 10A-300mA		PH+N 10A-300mA						PH+N 10A-300mA	PH+N 10A-300mA			
PROTECTION COURT CIRCUIT														
AUXILIAIRES														
CABLE NATURE-SECTION		UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 5G1.5	UT000R2V 3G1.5							UT000R2V 3G1.5			
LONGUEUR														
CHUTE DE TENSION (%)														
IOC3. IOC1. ID. (kA)														
A 02/05/05														
D 25/09/19														
				AGENCE DE CLERMONT-FERRAND ZI de Ludoux - Rue Orange - 63116 CERAZAT Tél. : 04 73 24 45 81 - Fax : 04 73 24 71 84				1141103100204				ARMOIRE N° A.0.1.P ECLAIRAGE		FORMAT A3
				INEO INEO RHONE AUVERGNE				Utilisateur INE-013-A-13103 Créateur						FOLIO 2
				DESSINE LE:07/06/04				PAR: M.A						

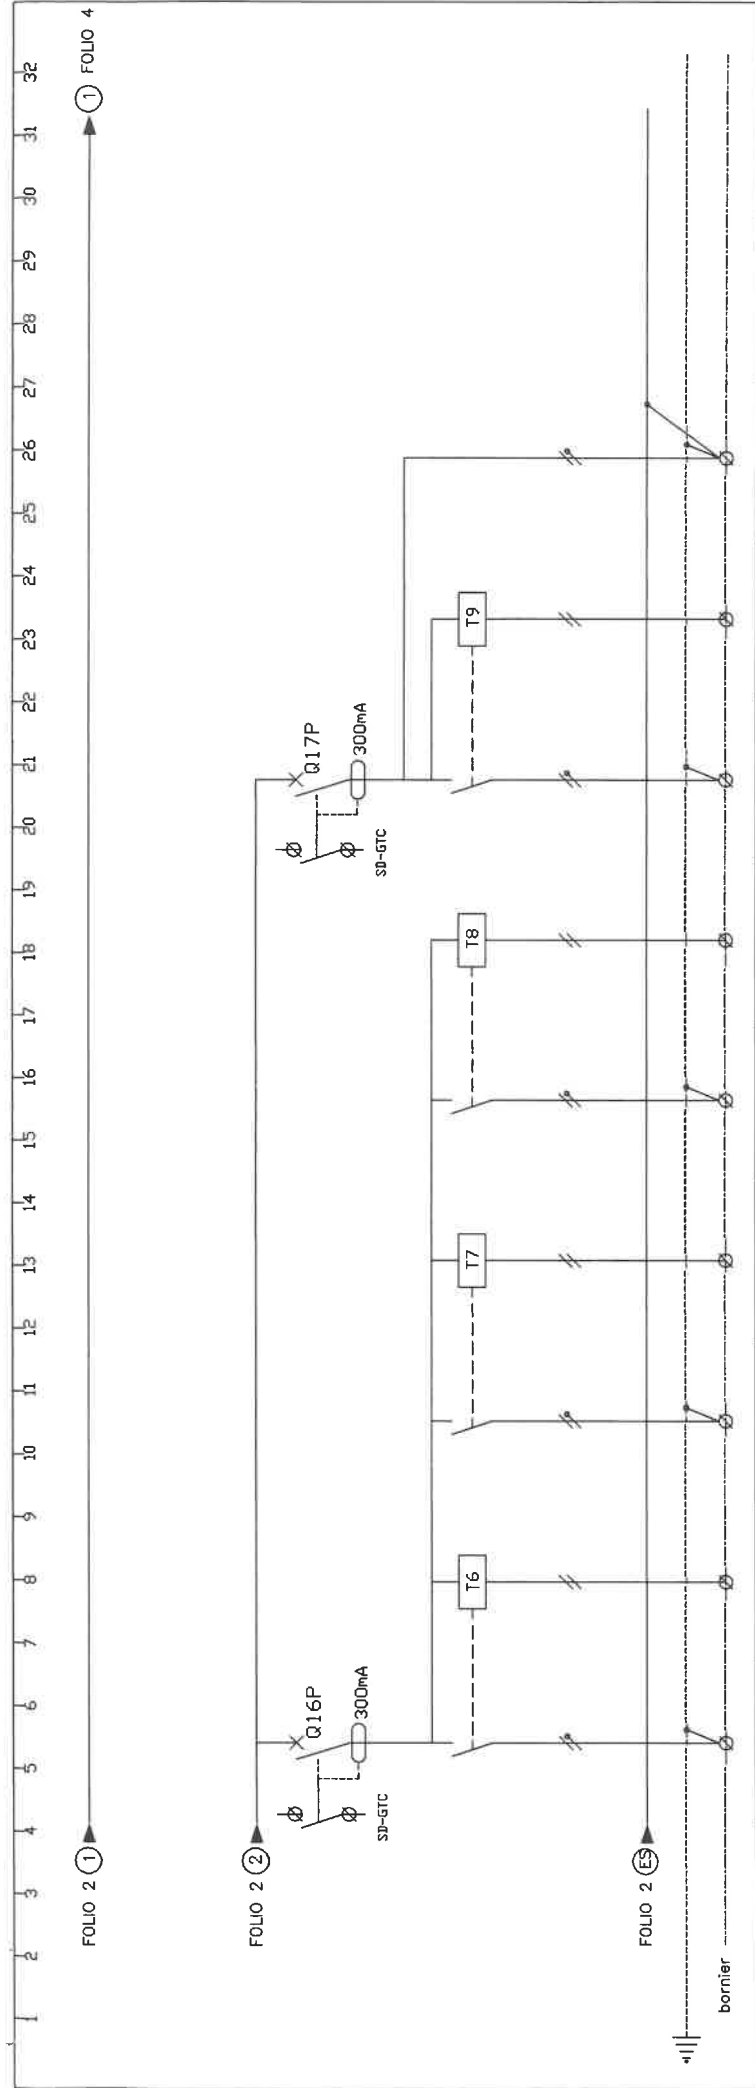


DESIGNATION	ALLUMAGE N°1 0A01 11 spots 2x26W A01PE6 26-27 0.79KW	1BP6 LUMINEUX COMMANDE SUR TCA SALLE OB01 A01PBP6 28-57	ALLUMAGE N°2 0A01 9 spots 2x26W A01PE7 29-30 0.65KW	1 BP7 LUMINEUX COMMANDE SUR TCA SALLE OB01 A01PBP7 31-58	ALLUMAGE N°3 0A01 9 spots 2x26W A01PE8 32-33 0.65KW	1 BP8 LUMINEUX COMMANDE SUR TCA SALLE OB01 A01PBP8 34-59	CAGE ESCALIER 28lums 60w 2lums 2x58w A01PE9 35-36 2kW	BP9 (qte 8) A01PBP9 37-60	ECLAIRAGE DE SECURITE CAGE ESCALIER A01PES9 38-39,+/-		
REPÈRE DEPART BORNIER											
PUISSANCE NOMINALE (VA)											
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A		10A	TL BI 16A	10A	TL BI 16A	10A	TL BI 16A			
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C	TL BI 16A					DT40/C	TL BI 16A			
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 10A-300mA						PH+N 10A-300mA				
PROTECTION COURT CIRCUIT											
AUXILIAIRES											
CABLE NATURE-SECTION LONGUEUR	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 2x1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 2x1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 2x1.5	U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 2x1.5	U1000R2V 5G1.5		
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											
A 02/05/05											
ARMOIRE N° A.0.1.P ECLAIRAGE										FORMAT A3	
INE-013-A-13103 Utilisateur Createur										FOLIO 3	
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21, rue Lafoux - Rue Orange - 63119 CEBAZAT Tél : 04 73 24 43 61 - Fax : 04 73 24 71 84										DESSINE LE:07/06/04 PAR: M.A	
INEO INEO RHONE ALPES											

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

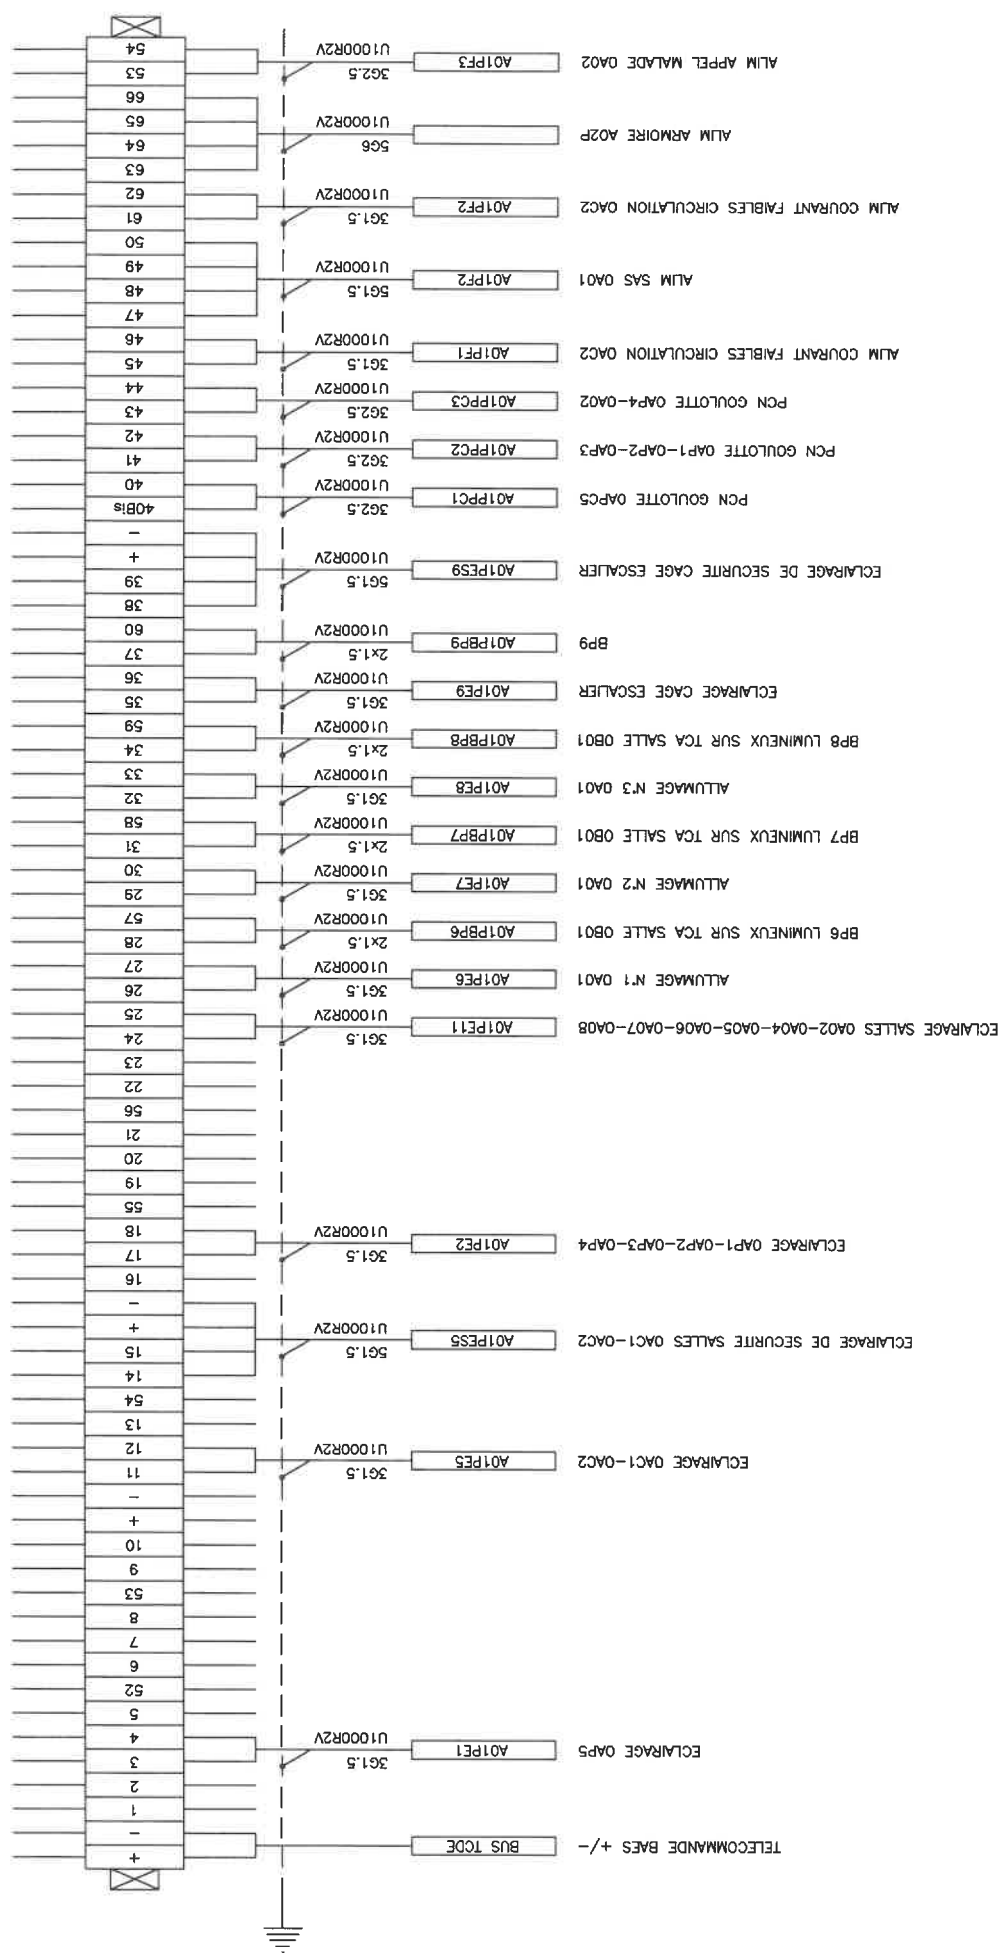

A	02/05/05	1 1 4 1 1 0 3 1 0 0 2 0 7										ARMOIRE N° A.O.1										FORMAT A3	
C	12/11/13	Utilisateur										BORNIER PRIORITAIRE										FOLIO 5	
D	25/09/19	INE-013-A-13103										Createur											
		AGENCE DE CLERMONT-FERRAND 21, des Lardoux - Rue Orange - 63116 CESSAZAT Tél. : 04 73 24 45 81 - Fax : 04 73 24 71 84																				PAR: M.A	
		INEO NEO RHONE AUVERGNE																				DESSINE LE:	

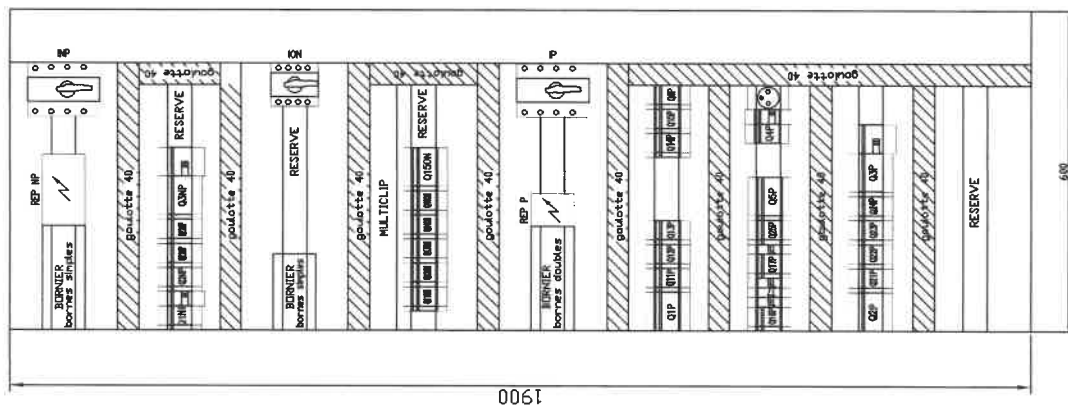

RESERVE

6039

[illegible]

