

Centre Hospitalier Universitaire
de Clermont-Ferrand

Complexe Hospitalier St JACQUES

LABORATOIRES - E.F.S
ADMINISTRATION-ARMOIRE A.5.1
NIVEAU 05
DOE "COURANTS FORTS" (LOT N°13)

Date	Modifications	Indice
02/05/2005	DOE	A

Dresse par : INED
Dessine par : M. ANGLADE


L'Ingénieur en chef :
Date : 02/05/2005
Echelle : S.D.

N° Plan d'Affaire :
INE-013-A-13108
N° de Classement Archives :
01 14 11 03 15 02 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

DATE											02/05/20											DESIGNATION				
	INDICE A																									
FOLIO	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	X	X	X	X	X	X												X	X							

DATE											INDICE A											DESIGNATION
02/05/20																						
											25											
											26											SCHEMA DE DISTRIBUTION ONDULEE
											27											BORNIER ONDULE
											28											
											29											
											30											IMPLANTATION
											31											NOMENCLATURE
											32											
											33											
											34											
											35											
											36											
											37											
											38											
											39											
											40											
											41											
											42											
											43											
											44											
											45											
											46											
											47											
											48											
											49											
											50											

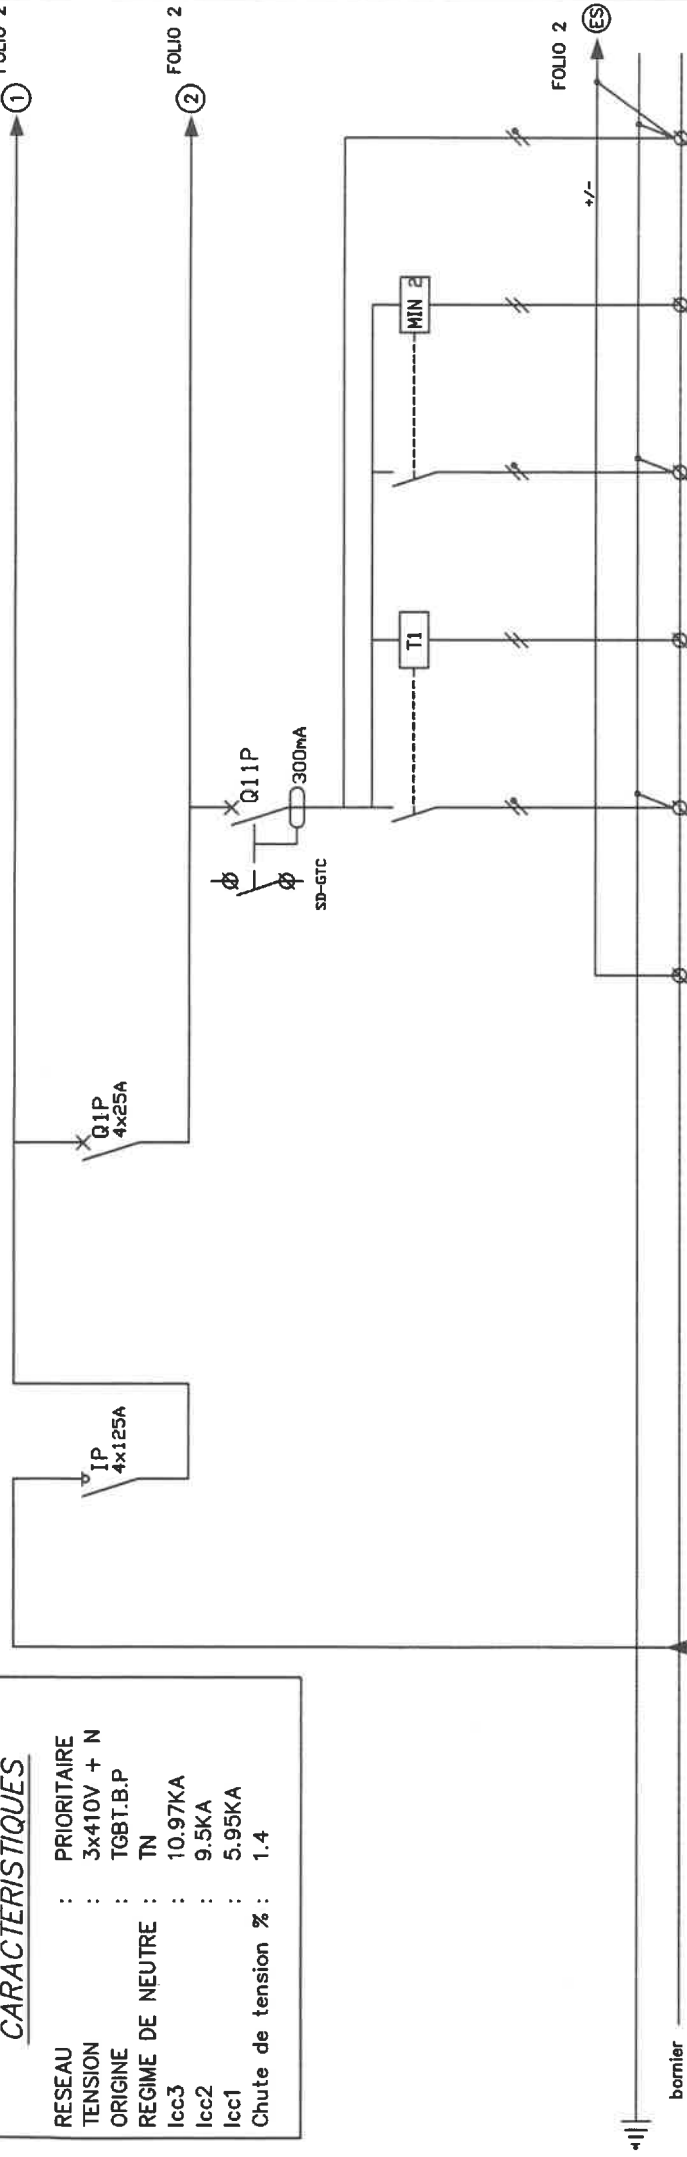

DESIGNATION	DEPUIS BOITE DE RACCORDEMENT NIV 5 SUR COLONNE MONTANTE	GENERAL PRIORITAIRE	GENERAL ECLAIRAGE	TELECOMMANDE BAES +/-	CIRCULATION 5AC1-C2 8spots 2x26W	BP1 (1 ECL SUR 2) SUR TELERUPTEUR	CIRCULATION 5AC1-C2 8spots 2x26W	BP2 (1 ECL SUR 2) SUR MINUTERIE	ECLAIRAGE SECURITE
REPERE DEPART BORNIER				BUS TCDE +/-	A51PE1 3-4	A51PBP1 5-6	A51PE2-BP2 7-9	B-6	A51PES1 9-10; +/-
PUISSANCE NOMINALE (VA)		17KVA	7.9KW		0.6KW		0.6KW		
COURANT D'EMPLOI IB (A)		125A	25A		10A		10A		
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		INS125	C60H/C		DT40/C	TL BI 16A		MIN clic 16A	
PROTECTION SURCHARGES		4x125A	4x25A		PH+N 10A-300mA				
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	3x1x95Alu+1x95Alu +1x50Alu				U1000R2V 3G1.5	U1000R2V 2x1.5	U1000R2V 5G1.5		U1000R2V 5G1.5
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3. ICC1. ID. (KA)									

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21, de Ledoux - Rue Orange - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 46 81 - Fax : 04 73 24 71 84

INED
INED RHONE AUVERGNE

1 1 4 1 1 0 3 1 5 0 2 0 2

Utilisateur
Cebazat

INE-013--A-13108


PAR: M.A

DESSEINE LE:07/06/04

A 02/05/05


ARMOIRE N° A.5.1.P
ECLAIRAGE

FORMAT A3
FOLIO 1

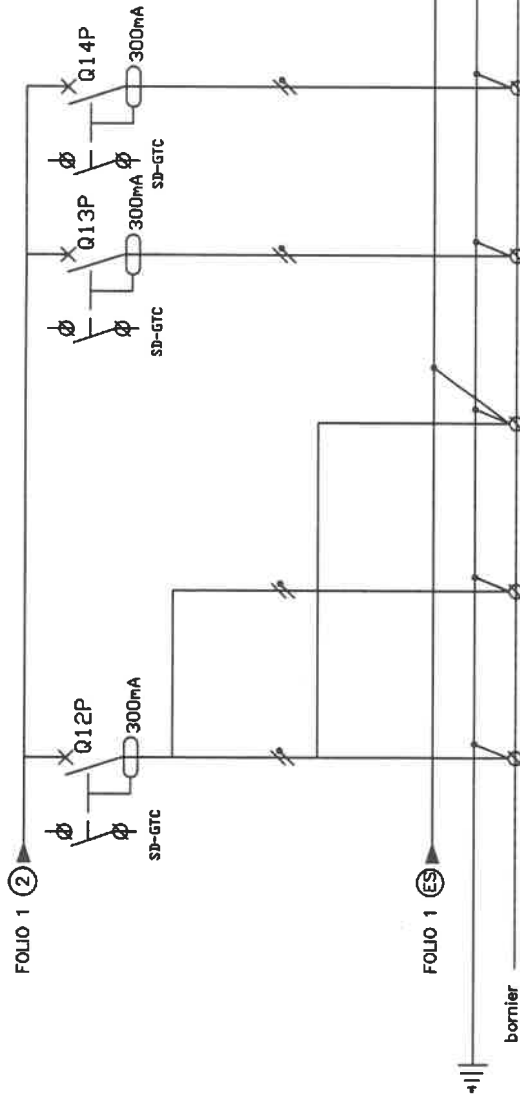


DESIGNATION	8 lum 2x55W SALLES 5A05-06 (lums 2,4,6)	6 lum 2x55w SALLES 5A05-06 (lums 1,3,5)	ECLAIRAGE DE SECURITE SALLES 5A05-5A06	SALLES 5A01 04-07-09-10 15lums	SANIT SALLES 5A02 03-08-11-12-13 14-15-16/13lums				
REPÈRE DÉPART BORNIER	A51PE3 11-12	A51PE4 13-14	A51PE3 11Bl-s-12Bl-s	A51PE5 15-16	A51PE6 17-18				
PUISSANCE NOMINALE (VA)	0.9KW	0.9KW		1.51KW	0.46KW				
COURANT D'EMPLOI IB (A)	10A	10A		10A	10A				
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DT40/C			DT40/C	DT40/C				
PROTECTION SURCHARGES	PH+N 10A-300mA			PH+N 10A-300mA	PH+N 10A-300mA				
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 5G1.5	UT000R2V 3G1.5	UT000R2V 3G1.5				
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
IOC3. IOC1. ID. (KA)									

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

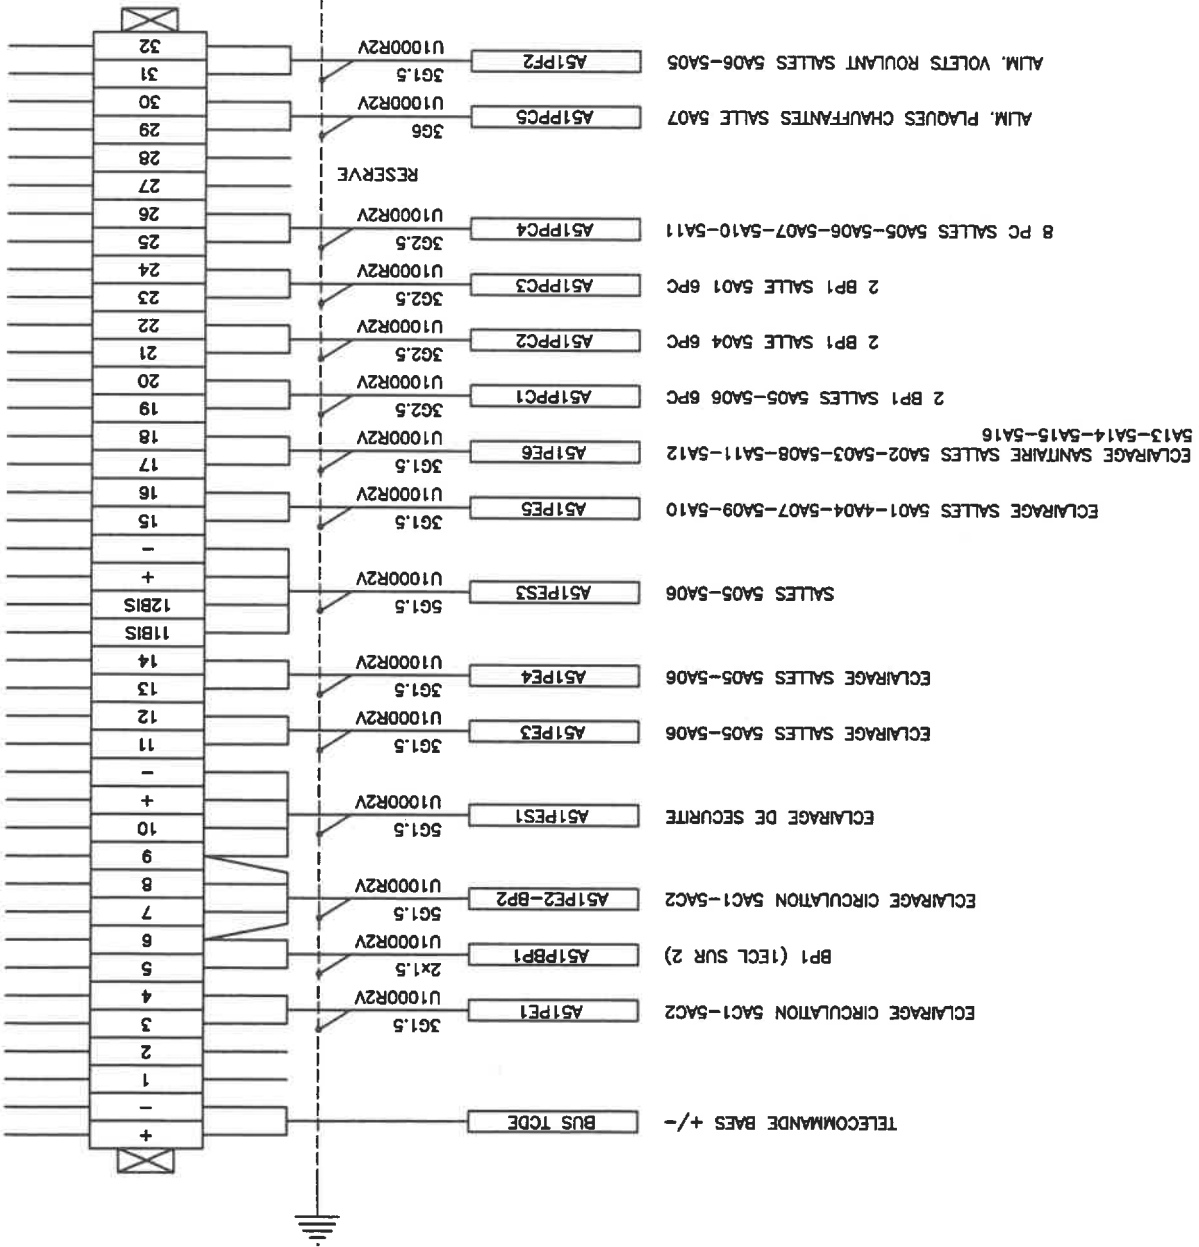


CARACTERISTIQUES

RESEAU : NON PRIORITAIRE
TENSION : 3x410V + N
ORIGINE : TGBT.B.NP
REGIME DE NEUTRE : TN
Icc3 : 11.1KA
Icc2 : 9.61KA
Icc1 : 6KA
Chute de tension % : 1.06

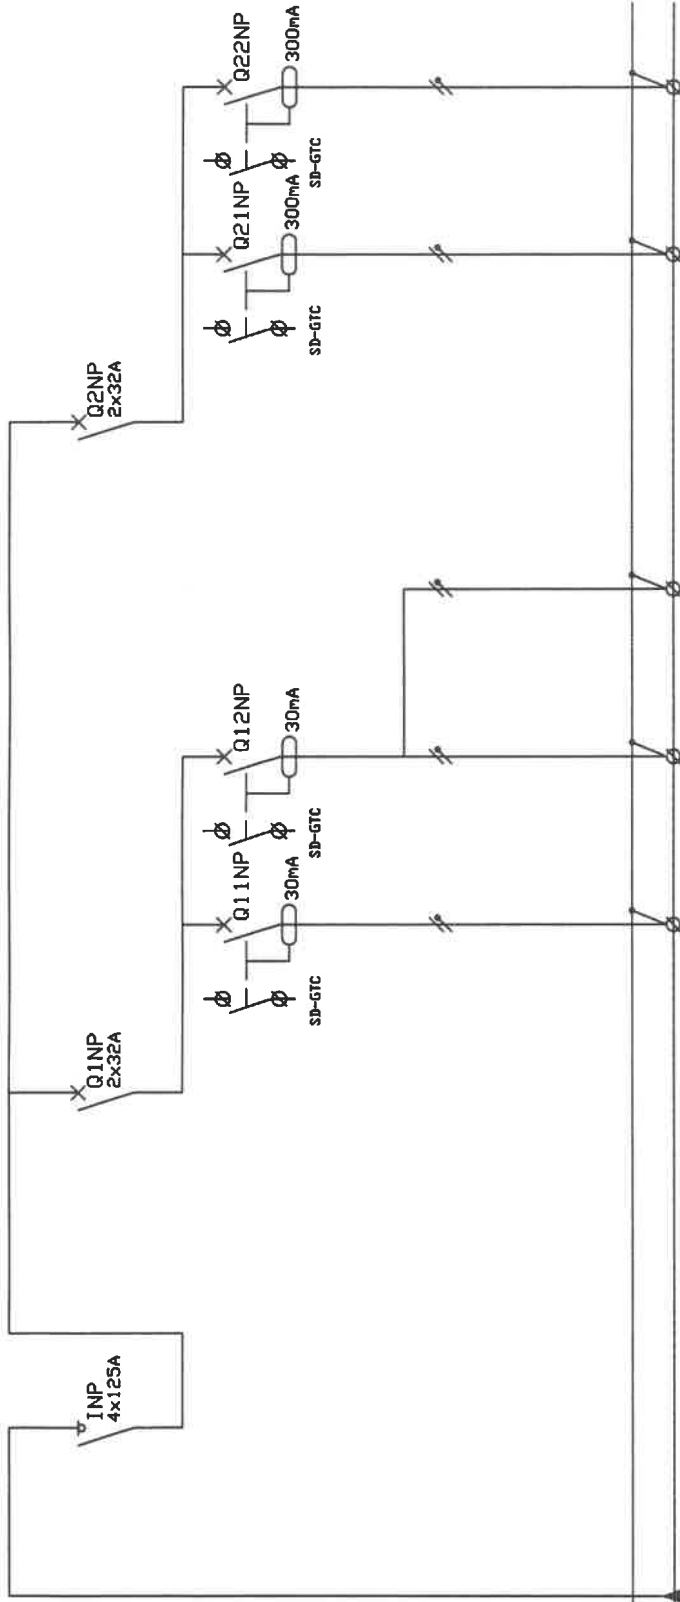

DESIGNATION	DEPUIS BOITE DE RACCORDEMENT NIV 5 SUR COLONNE MONTANTE	GENERAL NON-PRIORITAIRE	GENERAL PC SERVICE	8 PC SERVICE 5A06-08-09 C2-10-11	5 PC SERVICE 5A01-02-03 04-05	2 PC MACHINE A CAFE CIRCULATION 5AC1	GENERAL ALUM CASSETTE	1 ALUM CASSETTE MONO-P=2.5KW SALLE 5A05	1 ALUM CASSETTE MONO-P=2.5KW SALLE 5A06
REPERE DEPART BORNIER				A51NPPC1 1-2	A51NPPC2 3-4	A51NPPC3 9-10		A51NPF1 5-6	A51NPF2 7-8
PUISSANCE NOMINALE (VA)		9.6KVA	3.38KVA	1.6KVA	1KVA	0.4KVA	6.2KVA	3.1KVA	3.1KVA
COURANT D'EMPLOI IB (A)		125A	32A	16A	16A	16A	32A	16A	16A
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		INS125	C60H/C	DT40/C	DT40/C	DT40/C	C60H/C	DT40/C	DT40/C
PROTECTION SURCHARGES		4x125A	2x32A	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	PH+N 16A-30mA	2x32A	PH+N 16A-300mA	PH+N 16A-300mA
PROTECTION COURT CIRCUIT									
AUXILIAIRES									
CABLE NATURE-SECTION	3x1x95Alu+1x95Alu +1x50Alu								
LONGUEUR									
CHUTE DE TENSION (%)									
ICC3, ICC1, ID, (KA)									

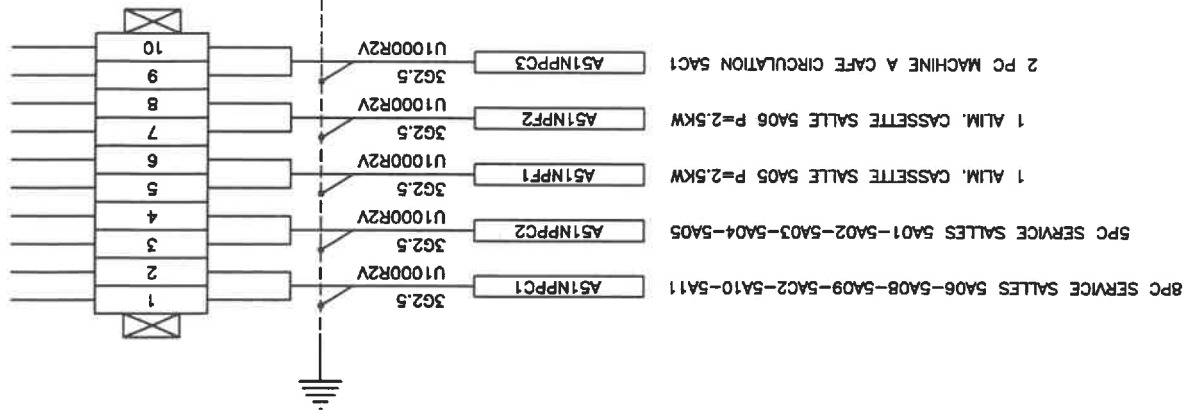

A 02/05/05



AGENCE DE CLERMONT-FERRAND
21 de Ladoux - Rue Oringa - 63116 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 45 61 - Fax : 04 73 24 71 84

1	1	4	1	1	0	3	1	5	0	2	1	8
Utilisateur												
INE-013-A-13108												

ARMOIRE N° A.5.1
BORNIER NON PRIORITAIRE

