


Annexe 1 – Plans laboratoire Gabriel Montpied

Table des matières

1.	IMPLANTATION ACTUELLE DU REZ-DE-CHAUSSEE.....	2
2.	IMPLANTATION ACTUELLE DU 2^{EME} ETAGE	3
3.	IMPLANTATION DU 3^{EME} ETAGE	4
3.1.	IMPLANTATION ACTUELLE	4
3.2.	IMPLANTATION PROJET	4
4.	IMPLANTATION DU 4^{EME} ETAGE	5
4.1.	IMPLANTATION ACTUELLE	5
4.2.	IMPLANTATION PROJET	6
5.	IMPLANTATION DU 5^{EME} ETAGE	6
5.1.	IMPLANTATION ACTUELLE	6
5.2.	IMPLANTATION PROJET	7
6.	IMPLANTATION DU 6^{EME} ETAGE	9
6.1.	IMPLANTATION ACTUELLE	9
6.2.	IMPLANTATION PROJET	9
TABLE DES ILLUSTRATIONS :		10

1. Implantation actuelle du rez-de-chaussée

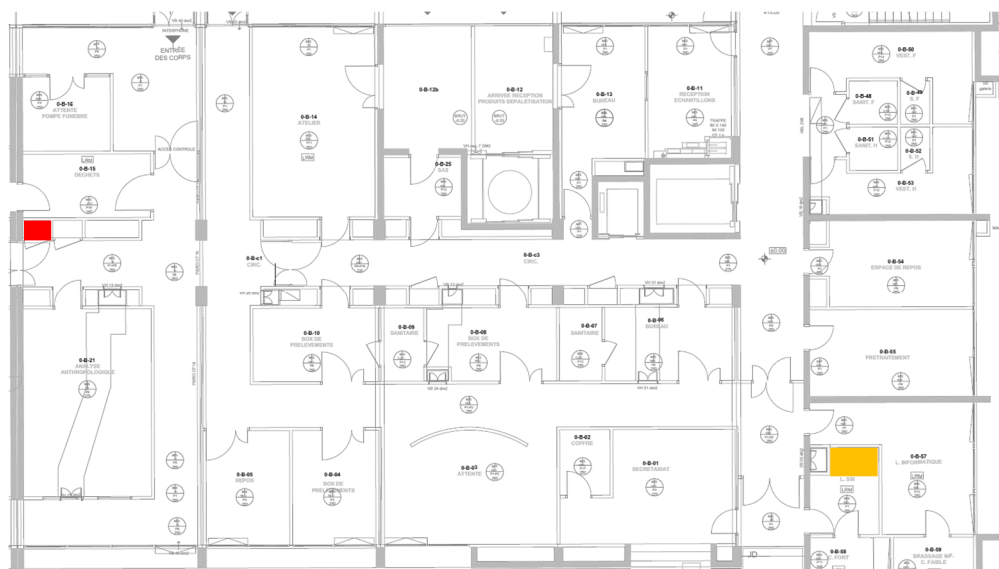

Légende :

- Centrale de détection
- Placard technique courants faible

Photo de l'installation actuelle :


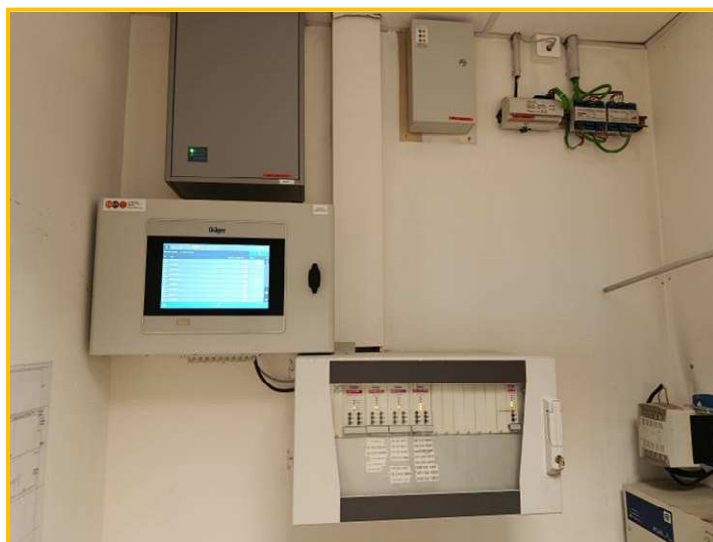


Figure 1 - Centrale de détection gaz rez-de-chaussée du laboratoire

2. Implantation actuelle du 2^{ème} étage

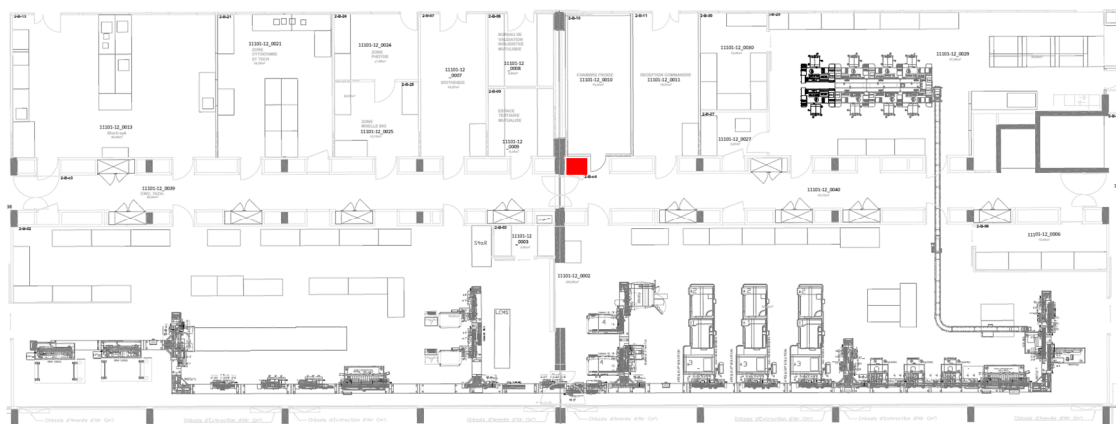

Légende :

■ Placard technique courants faible

Positionnement de La centrale Dräger REGARD 7000

Photos de l'installation actuelle



Figure 2 - Centrale REGARD 7000 2^{ème} étage

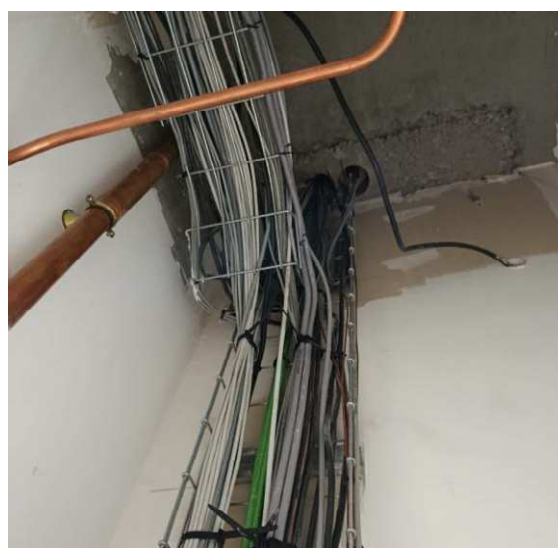


Figure 3 - Plafond du placard technique

3. Implantation du 3^{ème} étage


3.1. Implantation actuelle

Pas de détection à cet étage



Figure 4 - Placard courant faible 3^{ème} étage

3.2. Implantation projet

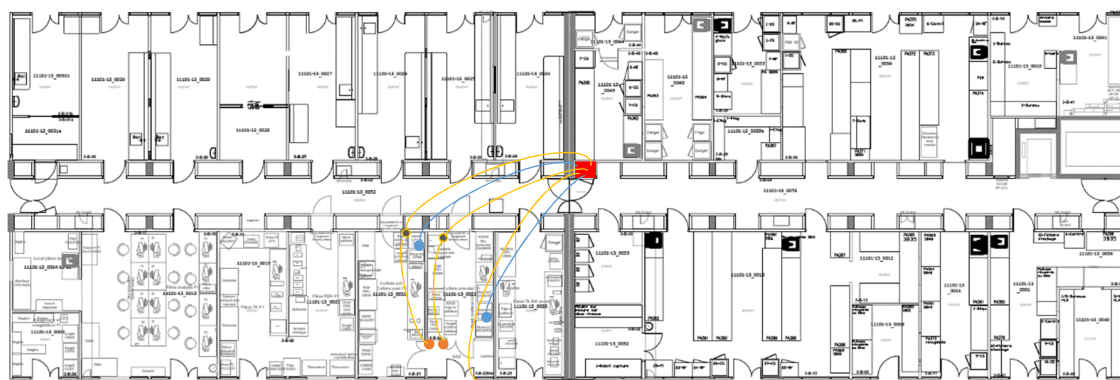

Légende :

- Placard technique courants faible
- Détecteur CO2
- Colonne lumineuse et sonore
- Buzzer
- Câblage

Type	Nombre	
Colonne lumineuse + buzzer	3	Matériel fourni par le candidat retenu sur le lot, puis câblé sur la centrale REGARD 7000 située au 2 ^{ème} étage en passant par le placard technique
Buzzer	2	
Détecteur CO2	2	

4. Implantation du 4^{ème} étage

4.1. Implantation actuelle

Positionnement actuel des détecteurs, colonnes et buzzers



Légende :

- Placard technique courants faible
- Détecteur CO2 à déposer
- Colonne lumineuse et sonore à déposer
- Buzzer à déposer
- Colonne lumineuse à déposer

Type	Nombre	Dépose
Colonne lumineuse	4	
Colonne lumineuse + buzzer	4	
Buzzer	4	
Détecteur CO2	2	



Figure 5 - Plafond placard technique 4^{ème} étage

Photos de l'installation actuelle



Figure 7 - Placard 4^{ème} étage

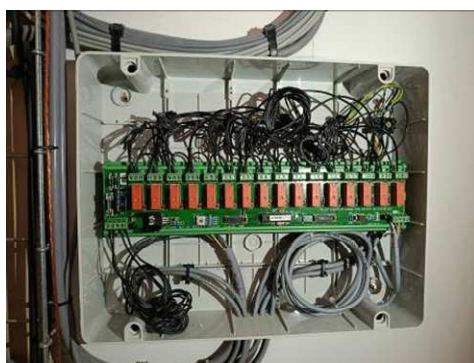


Figure 6 - Relais colonnes lumineuses et buzzers



Figure 8 - Colonne lumineuse et buzzer associé

4.2. Implantation projet



Type	Nombre		
Colonne lumineuse + buzzer	4	Repose	Matériel fourni par le candidat retenu sur le lot, puis câblé sur la centrale REGARD 7000 située au 5 ^{ème} étage en passant par le placard technique
Colonne lumineuse	3	Repose	
Buzzer	4	Repose	
Détecteur O2	1	A fournir	
Détecteur CO2	3	A fournir	

5. Implantation du 5^{ème} étage

5.1. Implantation actuelle

Positionnement actuel colonnes et buzzer



Type	Nombre	
Colonne lumineuse	0	Dépose
Colonne lumineuse + buzzer	2	
Buzzer	1	
Détecteur CO2	0	

Photos de l'implantation actuelle



Figure 9 - Placard courant faible 5^{ème} étage

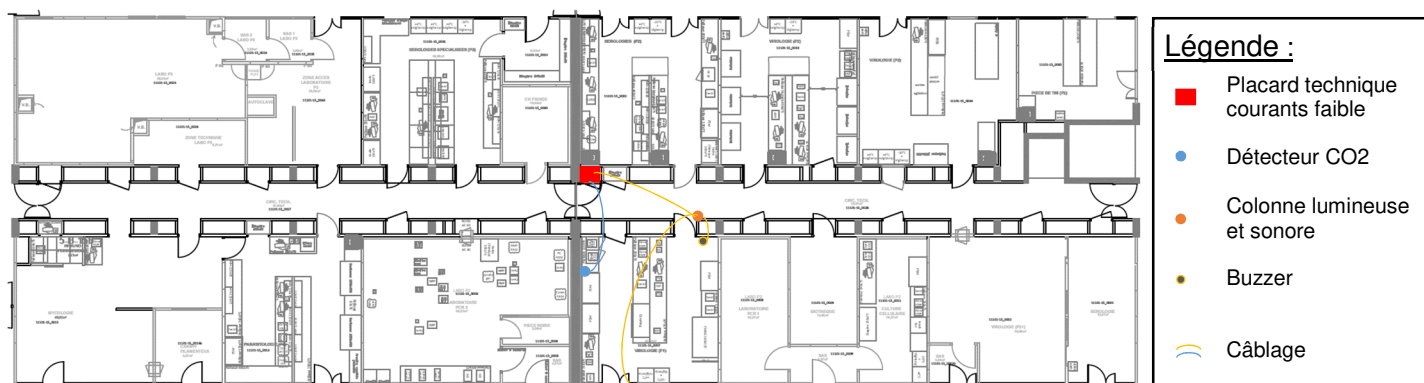


Figure 10 - Centrale Dräger en place au 5^{ème} étage



Figure 11 - Carte relais 5^{ème} étage

5.2. Implantation projet



Type	Nombre		
Colonne lumineuse	0	/	Repose et connexion des colonnes et buzzers, sur la centrale située au 5 ^{ème} étage
Colonne lumineuse + buzzer	2	Repose	
Buzzer	1	Repose	
Décteur CO2	1	A fournir	

Reconnexion sur la centrale existante.

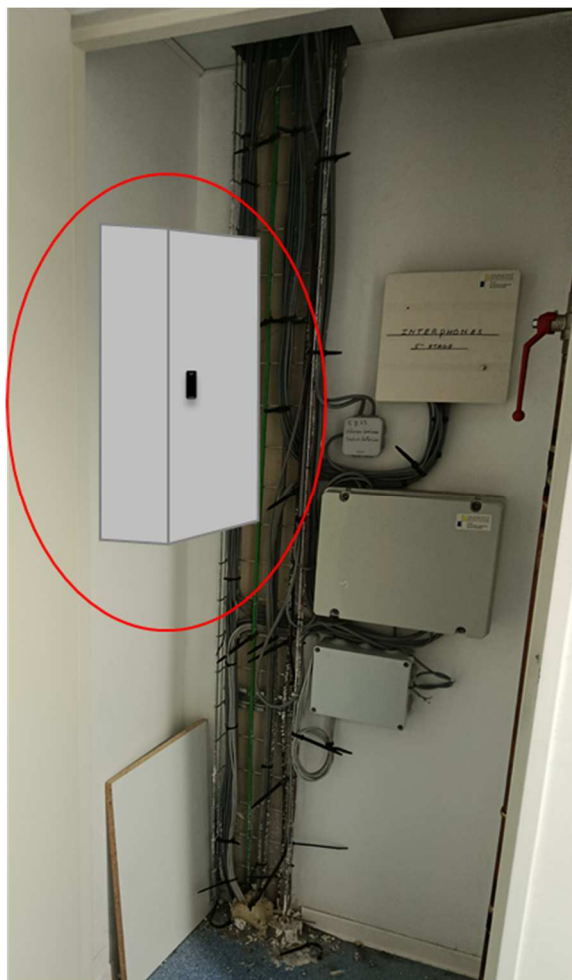


Figure 12 - Matérialisation de l'implantation de l'armoire pré câblée Dräger

Implantation du coffret pour la centrale REGARD 7000. Centrale à raccorder avec celle du 2^{ème} étage via un câble RJ45 à passer.

6. Implantation du 6^{ème} étage


6.1. Implantation actuelle

Pas de détection à cet étage



Figure 13 - Placard technique 6^{ème} étage

6.2. Implantation projet

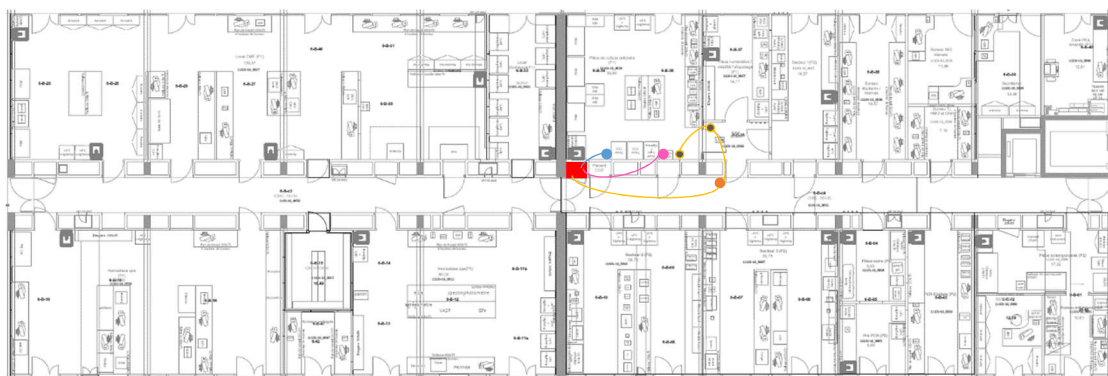

Légende :

- Placard technique courants faible
- Détecteur CO2
- Détecteur O2
- Colonne lumineuse et sonore
- Buzzer
- Câblage

Type	Nombre		Matériel fourni par le candidat retenu sur le lot, puis câblé sur la centrale REGARD 7000 située au 5 ^{ème} étage en passant par le placard technique
Colonne lumineuse	0	/	
Colonne lumineuse + buzzer	1	A fournir	
Buzzer	2	A fournir	
Détecteur O2	1	A fournir	
Détecteur CO2	1	A fournir	

Table des illustrations :

Figure 1 - Centrale de détection gaz rez-de-chaussée du laboratoire.....	2
Figure 2 - Centrale REGARD 7000 2 ^{ème} étage	3
Figure 3 - Plafond du placard technique	3
Figure 4 - Placard courant faible 3 ^{ème} étage.....	4
Figure 5 - Plafond placard technique 4 ^{ème} étage	5
Figure 6 - Relais colonnes lumineuses et buzzers.....	5
Figure 7 - Placard 4 ^{ème} étage.....	5
Figure 8 - Colonne lumineuse et buzzer associé	5
Figure 9 - Placard courant faible 5 ^{ème} étage.....	7
Figure 10 - Centrale Dräger en place au 5 ^{ème} étage	7
Figure 11 - Carte relais 5 ^{ème} étage.....	7
Figure 12 - Matérialisation de l'implantation de l'armoire pré câblée Dräger	8
Figure 13 - Placard technique 6 ^{ème} étage	9