

Récépissé de DT  
Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

- ☒ Récépissé de DT  
☐ Récépissé de DICT  
☐ Récépissé de DT/DICT  
conjointe

Dénomination  
Numéro / Voie  
Code postal / Commune  
Pays

AD INGE  
TSA 70011  
69134 DARDILLY CEDEX  
France

N° consultation du téléservice : 2026041001102D7D

Référence de l'exploitant : 2615064230.261501RDT02

N° d'affaire du déclarant : PLELO G Gilbert v2

Personne à contacter (déclarant) : NIVELAIS Maxime

Date de réception de la déclaration : 10/04/2026

Commune principale des travaux : 22170 PLELO

Adresse des travaux prévus : Rue Gustave Gilbert

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : SUEZ EAU FRANCE P0269

Personne à contacter : Responsable Territorial

Numéro / Voie : 1 TOULLAN BIAN

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 22970 PLOUMAGOAR

Tél. : +33977408408

Fax :

Eléments généraux de réponse

- ☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :  
☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m  
☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné de catégorie (voir liste des catégories au verso) : EA Autres informations :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : \_\_\_\_\_

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : Echelle (1) : Date d'édition (1) : Sensible : Prof. règl. mini (1) : Matériau réseau (1) :  
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans. \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ cm

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_\_)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)

☒ Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : 3.8, 3.9, 3.10, 5.6, 5.7

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : \_\_\_\_\_

Dispositifs importants pour la sécurité : \_\_\_\_\_

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0977401116

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : \_\_\_\_\_

Responsable du dossier

Nom : RESPONSABLE territorial

Désignation du service : ESAT Service réponse

Tél : +33 977408408

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : SUEZ EAU FRANCE

Signature :

Date : 10/04/2026 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

# Symbologie des plans conformes Assainissement de Suez Eau France

Couleurs :



Séparatif - Eaux usées



Séparatif - Eaux pluviales



Unitaire



Rejets industriels



Eaux traitées



Inconnu

| Symbologie | Objet                                            |
|------------|--------------------------------------------------|
|            | Avaloir                                          |
|            | Axe de rivière canalisé                          |
|            | Bassin ciel ouvert                               |
|            | Batardeau                                        |
|            | Chambre de dépollution                           |
|            | Chasse                                           |
|            | Clapet                                           |
|            | Conduite de branchement                          |
|            | Conduite de branchement abandonnée               |
|            | Conduite de branchement en projet                |
|            | Conduite de collecte et de transport             |
|            | Conduite de collecte et de transport - En projet |
|            | Conduite de réseau abandonnée                    |
|            | Conduite de réseau en service – privé            |
|            | Décharge                                         |

| Symbologie | Objet                    |
|------------|--------------------------|
|            | Dégrilleur               |
|            | Déversoir d'orage        |
|            | Dispositif de mesure     |
|            | Emprise GC               |
|            | Exutoire avec traitement |
|            | Fossé abandonné          |
|            | Orifice                  |
|            | Pompe                    |
|            | Puits de chute           |
|            | Pluviomètre              |
|            | Point de prélèvement     |
|            | Point de raccordement    |
|            | Points Topo              |
|            | Regard                   |
|            | Seuil                    |

| Symbologie | Objet                                |
|------------|--------------------------------------|
|            | Station de traitement des eaux usées |
|            | Surface drainante                    |
|            | Vanne                                |
|            | Ventouse                             |
|            | Refoulement                          |
|            | Telecommande                         |
|            | Zone d'exemption                     |

Etiquettes :

MATERIAU DIMENSIONS CLASSE (IDENTIFIANT)



IDENTIFIANT



## Symbologie des plans conformes Eau de Suez Eau France

### Couleurs :



Production eau potable  
Distribution eau potable  
Production eau non potable  
Distribution eau non potable



Transport eau potable  
Vidange  
Transport eau non potable  
Irrigation

| Symbologie | Objet                                  |
|------------|----------------------------------------|
|            | Affleurant de type bouche à clé        |
|            | Borne fontaine                         |
|            | Bouche d'arrosage                      |
|            | Bouche de lavage                       |
|            | Bouche incendie                        |
|            | Citerne d'incendie                     |
|            | Clapet anti-retour                     |
|            | Compteur de sectorisation / Débitmètre |
|            | Conduite - En projet                   |
|            | Conduite de branchement                |
|            | Conduite de branchement abandonnée     |
|            | Conduite de branchement en projet      |
|            | Conduite de réseau abandonnée          |
|            | Conduite de réseau en service – privé  |

| Symbologie | Objet                                          |
|------------|------------------------------------------------|
|            | Conduite de réseau en service - public         |
|            | Emprise GC                                     |
|            | Point d'aspiration                             |
|            | Point de chloration                            |
|            | Points Topo                                    |
|            | Poteau incendie                                |
|            | Poteau/ borne de puisage/bouche de remplissage |
|            | Prise d'eau                                    |
|            | Purge/vidange                                  |
|            | Regard de façade                               |
|            | Regards de branchement                         |
|            | Régulateur de débit                            |
|            | Régulateur de pression                         |
|            | Réservoir enterré                              |


| Symbologie | Objet                              |
|------------|------------------------------------|
|            | Réservoir sur tour                 |
|            | Robinet                            |
|            | Station de pompage – sans stockage |
|            | Système de Protection cathodique   |
|            | Telecommande                       |
|            | Usine de traitement                |
|            | Vanne de réseau                    |
|            | Ventouse                           |
|            | Zone d'exemption                   |

### Etiquettes :

MATERIAU DIMENSIONS CLASSE (IDENTIFIANT)

IDENTIFIANT



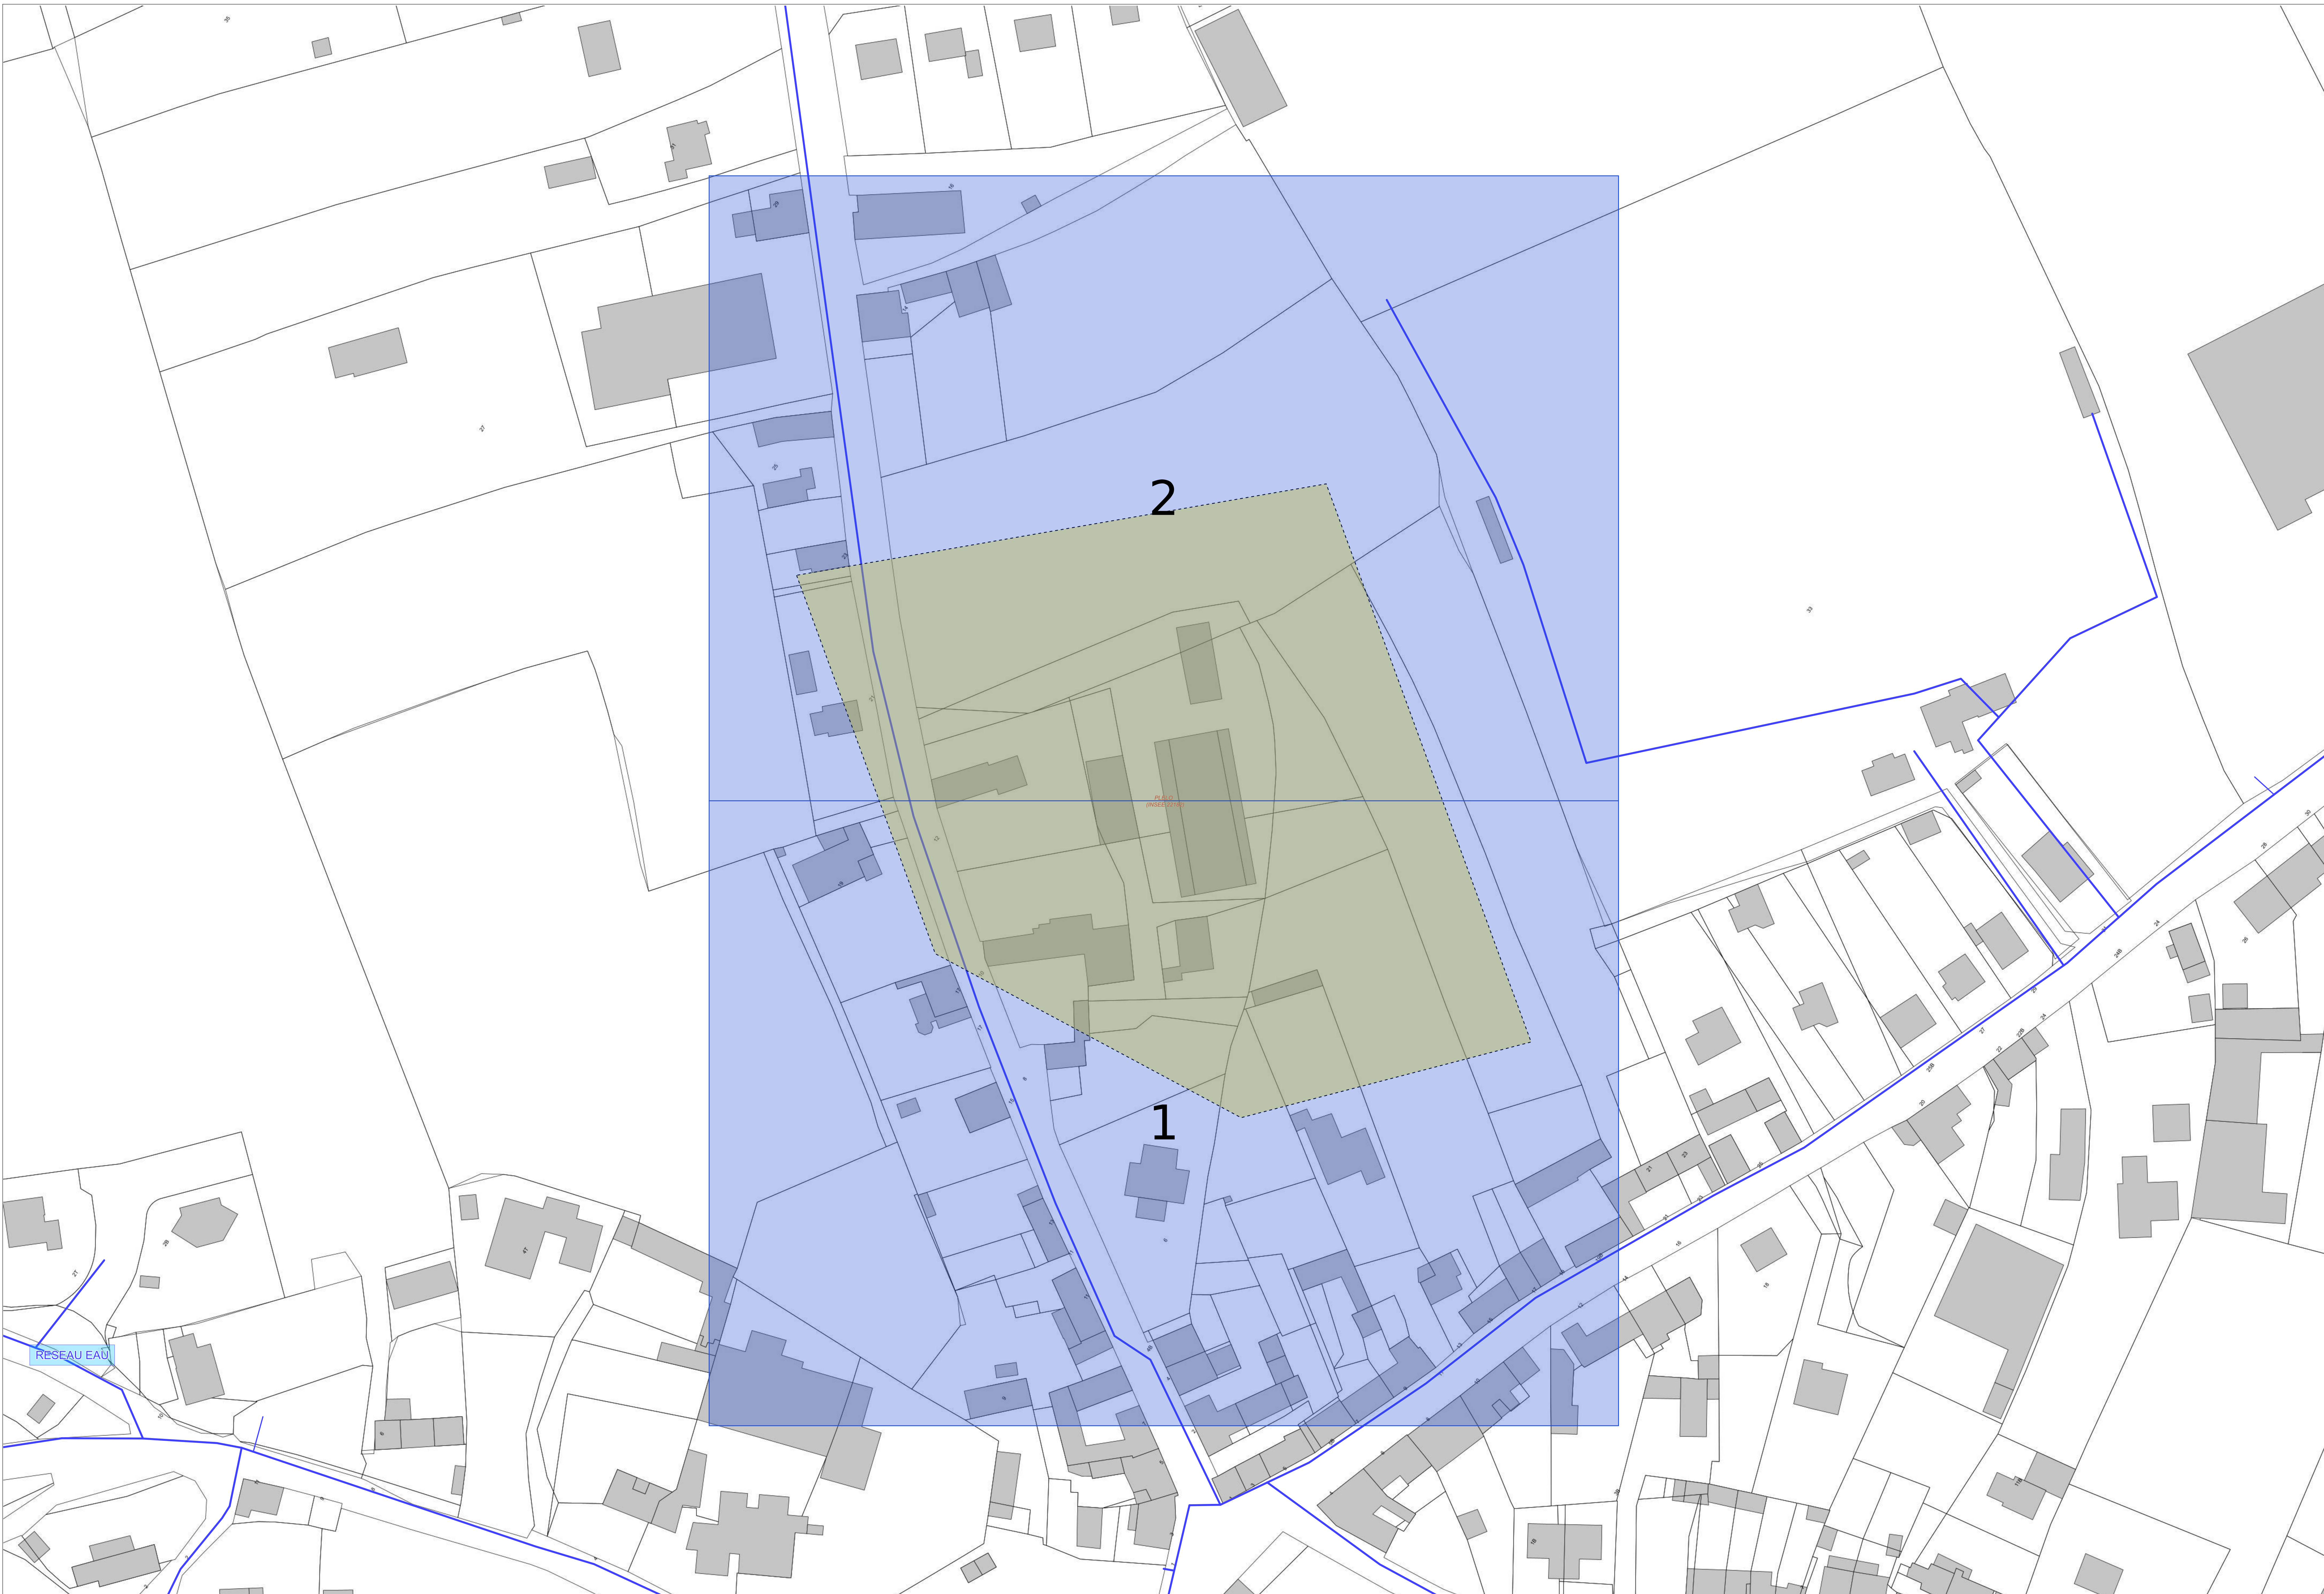





| Tronçon de canalisation eau |         |            |            |                      |                     |          |                              |                       |
|-----------------------------|---------|------------|------------|----------------------|---------------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Identifiant                 | Réseau  | Écoulement | Statut     | Classe planimétrique | Classe altimétrique | Matériau | Diamètre (mm) / -1 = Inconnu | Longueur calculée (m) |
| 65027290                    | DISTPOT | INCONNU    | EN SERVICE | C                    | C                   | PVCINC   | 160                          | 422,88                |
| 65027434                    | DISTPOT | INCONNU    | EN SERVICE | C                    | C                   | PEBLEU   | 25                           | 236,57                |
| 65031429                    | DISTPOT | INCONNU    | EN SERVICE | C                    | C                   | PVCINC   | 160                          | 319,77                |

De: echangesv2@prod.protys.fr

A: ad-ing-nantes-rennes-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTYS] Notification 2026041001102D7D - 22170 - PLELO - Rue Gustave Gilbert

---

Protys

Un document vous est adressé via PROTYS.fr

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis grâce à PROTYS.fr

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,  
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre à l'expéditeur.