



RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2212193619

Adresse d'intervention : Place du Recteur Henri le Moal
BATIMENT H - BL1/BL2
35000 Rennes

Date d'émission : 06/02/2023



OPERATEUR DE REPERAGE



LE BESCONT etienne - ADX Groupe

SAS Allo diagnostic | Siège administratif :
Parc Saint Fiacre, 53200 Château-Gontier
Tél. 02 57 40 01 39 | info@alلودiagnostic.com
RCS 505037044

EQUIPEMENT CONCERNE PAR LES TRAVAUX

Référence au programme de travaux :

TEXTE DE REFERENCES

Examen réalisé conformément aux principes généraux de prévention L4121-2 du Code du travail et des articles R4412-59 et suivants
Principes de repérages de la norme NF X 46-035 de juin 2021

PROGRAMME DE REPERAGE

Inspection réalisée sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

> SOMMAIRE

> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS.....	3
> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
> 3. PERIMETRE DE LA MISSION	5
> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE	6
> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X	7
> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	42
> 7. CROQUIS DE REPERAGE.....	43
> 8. RAPPORTS D'ANALYSES.....	55
> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE.....	56
> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE	57

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

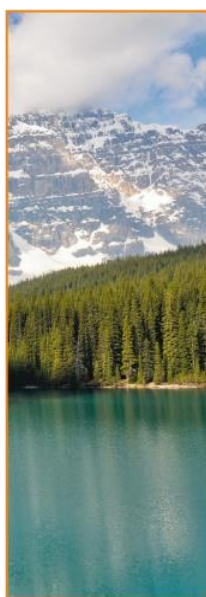

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



> 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIES PRENANTES		ADRESSE
Donneur d'ordre	UNIVERSITE RENNES 2	35000 Rennes
Propriétaire du bien	UNIVERSITE RENNES 2	Place du Recteur Henri le Moal 35000 Rennes
Opérateur de repérage	LE BESCONT etienne	
Accompagnateur désigné	Sans accompagnateur	
Autre(s) accompagnateur(s)		

ORGANISME EN CHARGE DU REPERAGE



ADX Groupe
Parc Saint Fiacre
53200 Château-Gontier

La reproduction de ce rapport est interdite en dehors de la copie intégrale du rapport émis.

ASSURANCE DE L'ORGANISME CHARGE DU REPERAGE



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2023

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISE



APPAREIL	NUMERO DE SERIE	SOURCE
FONDIS - FenX	2-0601	Cd109 850 MBq 25/12/2019 00:00:00

LABORATOIRE D'ANALYSE



LABORATOIRE	ADRESSE
Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse	-

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

VERSION DU DOSSIER

VERSION	DATE	OBJET
Version initiale	26/12/2022	Établissement du Dossier Technique

> 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

ADRESSE DE L'INTERVENTION	MISSION
Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes	N° de dossier : MA2212193619 Date d'intervention : 26/12/2022

LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE AVANT INTERVENTION

Néant

OBSERVATIONS :

En l'absence de plan ou de croquis à jour fourni par le donneur d'ordre au plus tard le jour du diagnostic, le plan ou croquis de repérage n'est pas à l'échelle et la représentation des éléments et réseaux peut ne pas être conforme à la réalité. Il conviendra de porter une attention particulière sur ce point lors d'éventuels travaux

Si aucun document relatif à d'anciens repérages ne nous a été communiqué au plus tard au jour du diagnostic, nous rappelons l'obligation du donneur d'ordre de porter à la connaissance de l'entreprise qui réalise le repérage l'ensemble des éléments antérieurs pour qu'elle puisse les intégrer à son évaluation des risques.

Si aucun document relatif à l'historique des travaux réalisés sur l'équipement ne nous a été fourni au plus tard le jour du diagnostic, ADX Groupe considère l'ensemble des composants, impactés par les travaux comme susceptible de contenir des matières dangereuses

L'objet de la mission confiée à ADX groupe n'est pas de vérifier l'exactitude du contenu des documents fournis. La véracité des informations contenues dans ces documents reste de la responsabilité de leur auteur. Les documents et résultats antérieurs, en matière de recherche d'amiante notamment, utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées.

> 3. PERIMETRE DE LA MISSION

PERIMETRE	PROGRAMME DES TRAVAUX
Bâtiment H	Projet de rénovation énergétique du bâtiment H (BL2 et BL1): -isolation des murs par l'intérieur -remplacement des menuiseries extérieures -dépose/repose des plafonds -remplacement des luminaires -modifications et/ou remplacements des gaines de ventilation -remplacements des CTA en toiture -remplacement des tourelles de désenfumage -remplacement ponctuel de sol que l'on sait déjà amiantés Les logements de fonction sont exclu de se repérage.

Important : Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif détaillé écrit des travaux projetés. Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement et tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage. Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

LISTE DES LOCAUX, PARTIES DE LOCAUX, COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS N'AYANT PAS PU ÊTRE INSPECTÉ(S) DANS LE CADRE DU REPÉRAGE RÉGLEMENTAIRE :

Rez de jardin BL1 - Sanitaires (Impossible d'y accéder, accès condamné),
 Rez de jardin BL1 - Fond Africains (Absence de clef),
 Rez de jardin BL1 - Sous-station primaire (Accès réglementé),
 Rez de jardin BL1 - Local Transfo (Accès réglementé)

Si certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants apparaissent ci-dessus, des investigations approfondies devront être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle de Plomb. Si ces investigations approfondies ne sont pas mises en place, le donneur d'ordre conserve la responsabilité de la non-exhaustivité du présent rapport

> 4. METHODOLOGIE DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif de rechercher le plomb sur les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, intérieurs et extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Seul les composants affectés par les travaux font l'objet d'une investigation et les résultats serviront aux entreprises intervenantes à réaliser leur évaluation des risques professionnels afin d'assurer le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle lors des travaux. C'est pourquoi, il n'existe pas de valeurs seuils de détection.

Les mesures réalisées ont été effectuées sur les revêtements et les matériaux de construction directement accessibles le jour de la visite. Cependant, certains éléments impactés par les travaux peuvent rester inaccessibles et nécessiter des investigations approfondies destructives afin de compléter la mission.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, leur recherche n'a pas été jugé pertinente lors des travaux de la commission au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ce matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectués. (NF X 46-035)

Après la phase préparatoire comprenant l'analyse du programme des travaux et des documents fournis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède au repérage in-situ afin d'identifier, mesurer par fluorescence X ou par échantillonnage les matériaux ou produits susceptibles de contenir du plomb.

Les différentes phase d'intervention sont :

- Identification des zones : L'opérateur divise chaque local en plusieurs zones identifiables
- Identification des unités de repérages : Chaque zone comporte une ou plusieurs unités de repérage définit par sa zone donc, le matériau ou produit identifié et sa composition (substrat + revêtement)
- Analyses par fluorescence X
- Prélèvements pour analyses des matériaux ou produits pour lesquels la mesure par fluorescence X n'est techniquement pas possible ; pour lesquels la mesure n'est pas concluante ou encore pour lesquels le substrat peu contenir un alliage en plomb afin de préciser qui du substrat ou revêtement contient du plomb
- Analyses en laboratoire des écailles
- Restitution des conclusions

> 5. MESURAGE PAR FLUORESCENCE X

L'opérateur de repérage définit autant d'unités de repérage que nécessaire pour couvrir l'ensemble du périmètre des travaux.

Ces unités se définissent soit :

- Par un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- Par un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction

Pour chaque unité de repérage, au moins deux mesures sont réalisées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Dans le cas contraire, l'opérateur décomposera l'unité de repérage en plusieurs unités distincts et complètera ses mesures pour que chacune d'elle comporte les deux mesures à minima requises.

Selon l'ampleur de certaines unités de repérage, l'opérateur réalise des mesures complémentaires.

Dans chaque local, toutes les unités de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X. Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les pièces, et dans chaque pièce les éléments à contrôler (ou « unités de repérage »), sont inspectés dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. Chaque local visité est divisé en « zones » : à chaque zone est attribuée arbitrairement une lettre (A, B, C...). : La « zone A » comprend toutes les unités de repérage présentes sur le mur par lequel l'expert a pénétré dans la pièce, et ainsi de suite.

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DES MESURES

	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	20/06/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1258	20/06/2022	1 (+/- 0,1)

RELEVÉ DETAILLÉ DES MESURES PAR FLUORESCENCE X

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Partie mesurée	Concentration M en mg/cm²	Incertitude I en mg/cm²	Observations ou Raisons de non-mesure
2	Murs	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - DGT Escalier		partie basse	0.14	0.04	
3						partie haute	0.16	0.03	
4	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - DGT Escalier		partie mobile	0.15	0.03	
5						Huisserie	0.05	0.05	
6	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - DGT Escalier		mesure 1	0.06	0.05	
7						mesure 2	0.11	0.03	
8	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Dégagement 6		partie basse	0.19	0.05	
9						partie haute	0.13	0.07	
10	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Dégagement 6		mesure 1	0.31	0.05	
11						mesure 2	0.22	0.06	
-	Fenêtres extérieurs	Métal		Rez de jardin BL2 - Dégagement 7		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtres intérieurs	Métal		Rez de jardin BL2 - Dégagement 7		Non mesurée			Absence de revêtement
12	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Dégagement 7		partie basse	0.35	0.04	
13						partie haute	0.3	0.03	
14	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Dégagement 7		partie mobile	0.21	0.05	
15						Huisserie	0.37	0.07	
16	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Dégagement 7		mesure 1	0.22	0.04	
17						mesure 2	0.35	0.03	
18	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		partie basse	0.19	0.04	
19						partie haute	0.36	0.04	
20	Clorifugeage	Calorifugeage		Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		mesure 1	0.2	0.06	
21						mesure 2	0.24	0.05	
22	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		partie mobile	0.29	0.03	
23						Huisserie	0.09	0.06	
24	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		partie mobile	0.33	0.06	
25						Huisserie	0.38	0.05	
26	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		partie basse	0.36	0.04	
27						partie haute	0.13	0.04	
28	Plafond	-	Flocage	Rez de jardin BL2 - Reserve ménage		mesure 1	0.2	0.05	
29						mesure 2	0.16	0.07	
30	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Circulation Patio		partie mobile	0.12	0.03	
31						Huisserie	0.26	0.04	
32	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.09	0.05	

33				Rez de jardin BL2 - Circulation Patio		Huisserie	0.05	0.06	
34	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Circulation Patio		partie basse	0.34	0.04	
35						partie haute	0.2	0.05	
36	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Circulation Patio		partie mobile	0.17	0.03	
37						Huisserie	0.35	0.06	
38	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Circulation Patio		mesure 1	0.1	0.07	
39						mesure 2	0.05	0.05	
40	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 8		partie mobile	0.2	0.04	
41						Huisserie	0.12	0.03	
42	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 8		partie mobile	0.38	0.05	
43						Huisserie	0.11	0.05	
44	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 8		partie basse	0.16	0.03	
45						partie haute	0.26	0.03	
46	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 8		mesure 1	0.12	0.05	
47						mesure 2	0.22	0.04	
48	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Salle détente 8		mesure 1	0.24	0.06	
49						mesure 2	0.36	0.06	
50	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 9		partie mobile	0.13	0.06	
51						Huisserie	0.26	0.06	
52	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 9		partie mobile	0.12	0.06	
53						Huisserie	0.19	0.04	
54	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 9		partie basse	0.33	0.04	
55						partie haute	0.06	0.06	
56	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle détente 9		mesure 1	0.22	0.07	
57						mesure 2	0.16	0.03	
58	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Salle détente 9		mesure 1	0.1	0.03	
59						mesure 2	0.11	0.07	
60	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion galerie		partie mobile	0.26	0.07	
61						Huisserie	0.28	0.03	
62	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion galerie		partie mobile	0.08	0.06	
63						Huisserie	0.22	0.03	
64	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion galerie		partie basse	0.28	0.07	
65						partie haute	0.3	0.04	
66	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion galerie		mesure 1	0.14	0.07	
67						mesure 2	0.08	0.07	

68	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion galerie		mesure 1	0.13	0.04	
69						mesure 2	0.36	0.06	
-	Fenêtres extérieurs	Métal		Rez de jardin BL2 - Salle de réunion		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Fenêtres intérieurs	Métal		Rez de jardin BL2 - Salle de réunion		Non mesurée			Absence de revêtement
70	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion		partie basse	0.29	0.04	
71						partie haute	0.22	0.03	
72	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion		mesure 1	0.34	0.07	
73						mesure 2	0.32	0.05	
74	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Salle de réunion		mesure 1	0.25	0.06	
75						mesure 2	0.2	0.05	
76	Clorifugeage	Calorifugeage		Rez de jardin BL2 - Magazin périodique		mesure 1	0.2	0.04	
77						mesure 2	0.08	0.03	
78	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Magazin périodique		partie basse	0.28	0.07	
79						partie haute	0.07	0.04	
80	Plafond	-	Flocage	Rez de jardin BL2 - Magazin périodique		mesure 1	0.31	0.06	
81						mesure 2	0.38	0.04	
82	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve		partie basse	0.24	0.06	
83						partie haute	0.3	0.07	
84	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Reserve		mesure 1	0.27	0.05	
85						mesure 2	0.32	0.06	
86	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL2 - Local réseaux		partie basse	0.35	0.03	
87						partie haute	0.27	0.03	
88	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Local réseaux		mesure 1	0.36	0.07	
89						mesure 2	0.08	0.03	
90	Murs	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL2 - Dégagement 5Rez de jardin BL2 - Dégagement 5		partie basse	0.32	0.03	
91						partie haute	0.12	0.06	
92	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Dégagement 5Rez de jardin BL2 - Dégagement 5		mesure 1	0.27	0.05	
93						mesure 2	0.07	0.04	
-	Murs	Béton		Rez de jardin BL2 - Garage		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de jardin BL2 - Garage		Non mesurée			Absence de revêtement
94	Murs	Plâtre	Peinture			partie basse	0.22	0.07	

95				Rez de jardin BL2 - Local ménage		partie haute	0.28	0.04	
96	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL2 - Local ménage		mesure 1	0.25	0.06	
97						mesure 2	0.15	0.03	
98	Clorifugeage	Calorifugeage		Rez de jardin BL1 - Sous-station secondaire		mesure 1	0.13	0.07	
99						mesure 2	0.22	0.04	
-	Murs	Béton		Rez de jardin BL1 - Sous-station secondaire		Non mesurée			Absence de revêtement
-	Plafond	Béton		Rez de jardin BL1 - Sous-station secondaire		Non mesurée			Absence de revêtement
100	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 1		partie mobile	0.2	0.03	
101						Huisserie	0.38	0.03	
102	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 1		partie mobile	0.09	0.05	
103						Huisserie	0.05	0.03	
104	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 1		partie basse	0.11	0.04	
105						partie haute	0.14	0.05	
106	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 1		mesure 1	0.37	0.07	
107						mesure 2	0.12	0.03	
108	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 1		mesure 1	0.13	0.03	
109						mesure 2	0.33	0.04	
110	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 2		partie mobile	0.23	0.05	
111						Huisserie	0.36	0.03	
112	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 2		partie mobile	0.26	0.04	
113						Huisserie	0.18	0.07	
114	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 2		partie basse	0.31	0.04	
115						partie haute	0.38	0.04	
116	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 2		mesure 1	0.22	0.05	
117						mesure 2	0.16	0.04	
118	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 2		mesure 1	0.2	0.05	
119						mesure 2	0.35	0.05	
120	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 3		partie mobile	0.16	0.06	
121						Huisserie	0.07	0.04	
122	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 3		partie mobile	0.08	0.03	
123						Huisserie	0.35	0.07	
124	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 3		partie basse	0.13	0.03	
125						partie haute	0.09	0.03	
126	Radiateur	Métal	Peinture			mesure 1	0.25	0.04	

127				Rez de jardin BL1 - Bureau 3		mesure 2	0.15	0.05	
128	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 3		mesure 1	0.19	0.07	
129						mesure 2	0.07	0.05	
130	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 4		partie mobile	0.35	0.05	
131						Huisserie	0.28	0.04	
132	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 4		partie mobile	0.23	0.03	
133						Huisserie	0.21	0.05	
134	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 4		partie basse	0.22	0.04	
135						partie haute	0.1	0.07	
136	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 4		mesure 1	0.27	0.04	
137						mesure 2	0.3	0.04	
138	Plafond	béton		Rez de jardin BL1 - Bureau 4		mesure 1	0.32	0.04	
139						mesure 2	0.17	0.03	
140	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 4		mesure 1	0.33	0.05	
141						mesure 2	0.29	0.07	
142	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 5		partie mobile	0.32	0.06	
143						Huisserie	0.09	0.05	
144	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 5		partie mobile	0.22	0.06	
145						Huisserie	0.23	0.03	
146	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 5		partie basse	0.24	0.04	
147						partie haute	0.29	0.06	
148	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 5		mesure 1	0.1	0.07	
149						mesure 2	0.28	0.06	
150	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 5		mesure 1	0.05	0.03	
151						mesure 2	0.13	0.04	
152	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 6		partie mobile	0.26	0.04	
153						Huisserie	0.09	0.03	
154	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 6		partie mobile	0.19	0.03	
155						Huisserie	0.29	0.04	
156	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 6		partie basse	0.1	0.03	
157						partie haute	0.29	0.04	
158	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 6		mesure 1	0.06	0.07	
159						mesure 2	0.09	0.06	
160	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 6		mesure 1	0.1	0.03	
161						mesure 2	0.35	0.04	
162	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 7		partie mobile	0.05	0.06	
163						Huisserie	0.27	0.03	
164	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 7		partie mobile	0.25	0.07	
165						Huisserie	0.18	0.05	

166	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 7		partie basse	0.25	0.07	
167						partie haute	0.11	0.06	
168	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 7		mesure 1	0.35	0.04	
169						mesure 2	0.3	0.03	
170	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 7		mesure 1	0.16	0.03	
171						mesure 2	0.21	0.03	
172	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 8		partie mobile	0.35	0.04	
173						Huisserie	0.16	0.05	
174	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 8		partie mobile	0.34	0.04	
175						Huisserie	0.24	0.03	
176	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 8		partie basse	0.29	0.07	
177						partie haute	0.16	0.03	
178	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 8		mesure 1	0.15	0.03	
179						mesure 2	0.25	0.07	
180	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 8		mesure 1	0.24	0.07	
181						mesure 2	0.24	0.03	
182	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 9		partie mobile	0.2	0.06	
183						Huisserie	0.2	0.03	
184	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 9		partie mobile	0.09	0.05	
185						Huisserie	0.05	0.04	
186	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 9		partie basse	0.08	0.03	
187						partie haute	0.11	0.05	
188	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 9		mesure 1	0.08	0.05	
189						mesure 2	0.29	0.07	
190	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 9		mesure 1	0.27	0.07	
191						mesure 2	0.22	0.04	
192	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 10		partie mobile	0.12	0.04	
193						Huisserie	0.35	0.03	
194	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 10		partie mobile	0.12	0.06	
195						Huisserie	0.31	0.06	
196	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 10		partie basse	0.13	0.06	
197						partie haute	0.11	0.04	
198	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 10		mesure 1	0.11	0.03	
199						mesure 2	0.26	0.04	
200	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 10		mesure 1	0.16	0.07	
201						mesure 2	0.05	0.04	
202	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 11		partie mobile	0.06	0.06	
203						Huisserie	0.25	0.07	
204	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.3	0.04	

205				Rez de jardin BL1 - Bureau 11		Huisserie	0.38	0.07	
206	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 11		partie basse	0.22	0.04	
207						partie haute	0.33	0.03	
208	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 11		mesure 1	0.21	0.05	
209						mesure 2	0.38	0.03	
210	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 11		mesure 1	0.27	0.07	
211						mesure 2	0.11	0.06	
212	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 12		partie mobile	0.2	0.07	
213						Huisserie	0.37	0.04	
214	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 12		partie mobile	0.38	0.06	
215						Huisserie	0.33	0.03	
216	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 12		partie basse	0.32	0.05	
217						partie haute	0.24	0.04	
218	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 12		mesure 1	0.35	0.04	
219						mesure 2	0.33	0.07	
220	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 12		mesure 1	0.17	0.03	
221						mesure 2	0.33	0.04	
222	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 13		partie mobile	0.3	0.06	
223						Huisserie	0.18	0.03	
224	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 13		partie mobile	0.15	0.05	
225						Huisserie	0.37	0.05	
226	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 13		partie basse	0.32	0.06	
227						partie haute	0.11	0.04	
228	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 13		mesure 1	0.3	0.05	
229						mesure 2	0.16	0.04	
230	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 13		mesure 1	0.12	0.04	
231						mesure 2	0.15	0.03	
232	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 14		partie mobile	0.31	0.07	
233						Huisserie	0.24	0.05	
234	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 14		partie mobile	0.06	0.07	
235						Huisserie	0.31	0.05	
236	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 14		partie basse	0.24	0.05	
237						partie haute	0.36	0.05	
238	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 14		mesure 1	0.26	0.05	
239						mesure 2	0.3	0.06	
240	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 14		mesure 1	0.13	0.06	
241						mesure 2	0.38	0.05	
242	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.14	0.07	

243				Rez de jardin BL1 - Bureau 15		Huisserie	0.21	0.04	
244	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 15		partie mobile	0.23	0.05	
245						Huisserie	0.09	0.04	
246	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 15		partie basse	0.22	0.06	
247						partie haute	0.22	0.05	
248	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 15		mesure 1	0.13	0.03	
249						mesure 2	0.16	0.04	
250	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 15		mesure 1	0.2	0.03	
251						mesure 2	0.24	0.03	
252	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 16		partie mobile	0.28	0.04	
253						Huisserie	0.34	0.05	
254	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 16		partie mobile	0.23	0.03	
255						Huisserie	0.2	0.03	
256	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 16		partie basse	0.17	0.05	
257						partie haute	0.35	0.03	
258	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 16		mesure 1	0.1	0.05	
259						mesure 2	0.05	0.06	
260	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 16		mesure 1	0.25	0.06	
261						mesure 2	0.3	0.07	
262	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 17		partie mobile	0.19	0.04	
263						Huisserie	0.22	0.06	
264	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 17		partie mobile	0.14	0.05	
265						Huisserie	0.1	0.06	
266	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 17		partie basse	0.18	0.06	
267						partie haute	0.3	0.05	
268	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 17		mesure 1	0.08	0.05	
269						mesure 2	0.06	0.05	
270	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 17		mesure 1	0.27	0.05	
271						mesure 2	0.38	0.04	
272	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 18		partie mobile	0.28	0.05	
273						Huisserie	0.33	0.06	
274	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 18		partie mobile	0.12	0.03	
275						Huisserie	0.16	0.03	
276	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 18		partie basse	0.09	0.06	
277						partie haute	0.35	0.05	
278	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 18		mesure 1	0.3	0.05	
279						mesure 2	0.35	0.04	
280	Plafond	-	Faux Plafond			mesure 1	0.21	0.04	

281				Rez de jardin BL1 - Bureau 18		mesure 2	0.08	0.03	
282	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 19		partie mobile	0.09	0.03	
283						Huisserie	0.08	0.05	
284	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 19		partie mobile	0.13	0.05	
285						Huisserie	0.27	0.05	
286	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 19		partie basse	0.19	0.06	
287						partie haute	0.23	0.04	
288	Radiateur	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 19		mesure 1	0.21	0.05	
289						mesure 2	0.06	0.06	
290	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 19		mesure 1	0.34	0.03	
291						mesure 2	0.21	0.06	
292	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Dégagement 1		partie basse	0.38	0.05	
293						partie haute	0.23	0.05	
294	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Dégagement 1		partie mobile	0.06	0.03	
295						Huisserie	0.26	0.03	
296	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Dégagement 1		mesure 1	0.05	0.06	
297						mesure 2	0.1	0.03	
298	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - SAS		partie basse	0.15	0.07	
299						partie haute	0.36	0.04	
300	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - SAS		partie mobile	0.26	0.04	
301						Huisserie	0.32	0.07	
302	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - SAS		mesure 1	0.31	0.07	
303						mesure 2	0.13	0.06	
304	Murs	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Escalier		partie basse	0.06	0.07	
305						partie haute	0.14	0.04	
306	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Escalier		mesure 1	0.06	0.03	
307						mesure 2	0.26	0.07	
308	Murs	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur		partie basse	0.13	0.06	
309						partie haute	0.27	0.05	
310	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur		partie mobile	0.24	0.05	
311						Huisserie	0.28	0.07	
312	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - SAS Ascenseur		mesure 1	0.38	0.04	
313						mesure 2	0.18	0.07	
314	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023		partie mobile	0.08	0.04	
315						Huisserie	0.06	0.06	
316	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023		partie mobile	0.06	0.04	
317						Huisserie	0.35	0.03	

318	Murs	plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023		partie basse	0.27	0.05	
319						partie haute	0.38	0.03	
320	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Salle d'équipement 023		mesure 1	0.25	0.03	
321						mesure 2	0.36	0.07	
322	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Dégagement 3		partie basse	0.23	0.07	
323						partie haute	0.07	0.03	
324	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Dégagement 3		mesure 1	0.18	0.06	
325						mesure 2	0.08	0.04	
326	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Cave		partie basse	0.14	0.04	
327						partie haute	0.37	0.05	
-	Plafond	Béton		Rez de jardin BL1 - Cave		Non mesurée			Absence de revêtement
328	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Espace archive		partie basse	0.19	0.04	
329						partie haute	0.31	0.06	
330	Fenêtres extérieure	Métal		Rez de jardin BL1 – COBB		partie mobile	0.35	0.06	
331						Huisserie	0.25	0.03	
332	Fenêtres intérieure	Métal		Rez de jardin BL1 – COBB		partie mobile	0.26	0.04	
333						Huisserie	0.19	0.07	
334	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 – COBB		partie basse	0.33	0.03	
335						partie haute	0.11	0.05	
336	Radiateur	Métal	peinture	Rez de jardin BL1 – COBB		mesure 1	0.3	0.07	
337						mesure 2	0.37	0.03	
338	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 – COBB		mesure 1	0.22	0.06	
339						mesure 2	0.07	0.07	
340	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Local technique réseaux		partie basse	0.2	0.06	
341						partie haute	0.21	0.03	
342	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Rangement central 1		partie basse	0.09	0.06	
343						partie haute	0.05	0.06	
344	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Rangement central 1		mesure 1	0.06	0.06	
345						mesure 2	0.11	0.04	
346	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Rangement central 2		partie basse	0.38	0.05	
347						partie haute	0.06	0.06	
348	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de jardin BL1 - Rangement central 2		mesure 1	0.11	0.03	
349						mesure 2	0.14	0.03	
350	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Catalogage		mesure 1	0.29	0.05	
351						mesure 2	0.26	0.03	
352	Murs	plâtre	peinture			partie basse	0.36	0.06	

353				Rez de jardin BL1 - Fax photocopie		partie haute	0.34	0.03	
354	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Fax photocopie		mesure 1	0.34	0.05	
355						mesure 2	0.15	0.07	
356	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Local ventilation		partie basse	0.25	0.06	
357						partie haute	0.12	0.07	
358	Plafond	Béton		Rez de jardin BL1 - Local ventilation		mesure 1	0.35	0.07	
359						mesure 2	0.29	0.04	
360	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Rangement fournitures		partie basse	0.25	0.03	
361						partie haute	0.06	0.05	
362	Plafond	béton		Rez de jardin BL1 - Rangement fournitures		mesure 1	0.07	0.04	
363						mesure 2	0.14	0.05	
364	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Dépot Cartons		partie basse	0.15	0.04	
365						partie haute	0.29	0.03	
366	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Espace petite reliure		partie basse	0.07	0.04	
367						partie haute	0.29	0.03	
368	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Espace petite reliure		mesure 1	0.38	0.05	
369						mesure 2	0.33	0.04	
370	Fenêtres extérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Bureau 20		partie mobile	0.36	0.07	
371						Huisserie	0.25	0.04	
372	Fenêtres intérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Bureau 20		partie mobile	0.24	0.07	
373						Huisserie	0.28	0.03	
374	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 20		partie basse	0.21	0.07	
375						partie haute	0.15	0.06	
376	Radiateur	Métal	peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 20		mesure 1	0.08	0.07	
377						mesure 2	0.16	0.07	
378	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 20		mesure 1	0.29	0.07	
379						mesure 2	0.16	0.05	
380	Fenêtres extérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Bureau 21		partie mobile	0.24	0.06	
381						Huisserie	0.38	0.03	
382	Fenêtres intérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Bureau 21		partie mobile	0.32	0.03	
383						Huisserie	0.29	0.04	
384	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 21		partie basse	0.05	0.03	
385						partie haute	0.23	0.05	
386	Radiateur	Métal	peinture	Rez de jardin BL1 - Bureau 21		mesure 1	0.28	0.06	
387						mesure 2	0.21	0.07	
388	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Bureau 21		mesure 1	0.34	0.04	
389						mesure 2	0.19	0.07	

390	Fenêtres extérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Espace courriers		partie mobile	0.14	0.04	
391						Huisserie	0.34	0.07	
392	Fenêtres intérieure	Métal		Rez de jardin BL1 - Espace courriers		partie mobile	0.12	0.06	
393						Huisserie	0.36	0.06	
394	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Espace courriers		partie basse	0.28	0.05	
395						partie haute	0.09	0.06	
396	Radiateur	Métal	peinture	Rez de jardin BL1 - Espace courriers		mesure 1	0.1	0.03	
397						mesure 2	0.27	0.03	
398	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Espace courriers		mesure 1	0.38	0.03	
399						mesure 2	0.32	0.03	
400	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Réception livraison		partie basse	0.25	0.05	
401						partie haute	0.24	0.04	
402	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Réception livraison		mesure 1	0.16	0.07	
403						mesure 2	0.12	0.04	
404	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Cave 2		partie basse	0.27	0.07	
405						partie haute	0.33	0.04	
406	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Local Batteries		partie basse	0.08	0.07	
407						partie haute	0.32	0.05	
408	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Coffret relayage		partie basse	0.23	0.06	
409						partie haute	0.1	0.05	
410	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Galerie		partie mobile	0.33	0.07	
411						Huisserie	0.21	0.03	
412	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	Rez de jardin BL1 - Galerie		partie mobile	0.34	0.03	
413						Huisserie	0.11	0.03	
414	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Galerie		partie basse	0.33	0.06	
415						partie haute	0.37	0.07	
416	Radiateur	Métal	peinture	Rez de jardin BL1 - Galerie		mesure 1	0.19	0.06	
417						mesure 2	0.36	0.03	
418	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Galerie		mesure 1	0.21	0.04	
419						mesure 2	0.18	0.03	
420	Murs	plâtre	peinture	Rez de jardin BL1 - Dégagement 4		partie basse	0.24	0.07	
421						partie haute	0.3	0.06	
422	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de jardin BL1 - Dégagement 4		mesure 1	0.24	0.04	
423						mesure 2	0.27	0.04	
424	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 – Circulation		partie mobile	0.17	0.04	
425						Huisserie	0.31	0.04	
426	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 – Circulation		partie mobile	0.11	0.05	
427						Huisserie	0.08	0.05	
428	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 – Circulation		partie basse	0.18	0.07	
429						partie haute	0.07	0.03	

430	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 – Circulation		mesure 1	0.11	0.04	
431						mesure 2	0.25	0.05	
432	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 – Circulation		mesure 1	0.3	0.05	
433						mesure 2	0.12	0.03	
434	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109		partie mobile	0.35	0.05	
435						Huisserie	0.27	0.07	
436	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109		partie mobile	0.24	0.04	
437						Huisserie	0.29	0.03	
438	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109		partie basse	0.21	0.07	
439						partie haute	0.36	0.07	
440	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109		mesure 1	0.32	0.03	
441						mesure 2	0.3	0.05	
442	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 109		mesure 1	0.06	0.06	
443						mesure 2	0.22	0.03	
444	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Escalier 3		partie basse	0.36	0.05	
445						partie haute	0.17	0.07	
446	Porte (P1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Escalier 3		partie mobile	0.34	0.06	
447						Huisserie	0.23	0.05	
448	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Escalier 3		mesure 1	0.29	0.03	
449						mesure 2	0.38	0.06	
450	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105		partie mobile	0.3	0.05	
451						Huisserie	0.37	0.05	
452	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105		partie mobile	0.16	0.03	
453						Huisserie	0.19	0.06	
454	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105		partie basse	0.31	0.06	
455						partie haute	0.27	0.05	
456	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105		mesure 1	0.31	0.06	
457						mesure 2	0.25	0.07	
458	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Salle de consultation 105		mesure 1	0.38	0.03	
459						mesure 2	0.19	0.03	

460	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Espace actualité		partie mobile	0.15	0.07	
461						Huisserie	0.29	0.07	
462	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Espace actualité		partie mobile	0.26	0.04	
463						Huisserie	0.27	0.05	
464	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Espace actualité		partie basse	0.31	0.06	
465						partie haute	0.12	0.06	
466	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Espace actualité		mesure 1	0.15	0.07	
467						mesure 2	0.25	0.04	
468	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Espace actualité		mesure 1	0.05	0.04	
469						mesure 2	0.05	0.04	
470	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Photocopie		partie mobile	0.26	0.03	
471						Huisserie	0.12	0.04	
472	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Photocopie		partie mobile	0.16	0.07	
473						Huisserie	0.26	0.07	
474	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Photocopie		partie basse	0.19	0.07	
475						partie haute	0.18	0.05	
476	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Photocopie		mesure 1	0.22	0.07	
477						mesure 2	0.07	0.03	
478	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Photocopie		mesure 1	0.37	0.03	
479						mesure 2	0.1	0.07	
480	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 100		partie mobile	0.24	0.03	
481						Huisserie	0.37	0.06	
482	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 100		partie mobile	0.18	0.03	
483						Huisserie	0.14	0.07	
484	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 100		partie basse	0.24	0.04	
485						partie haute	0.32	0.03	
486	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 100		mesure 1	0.3	0.07	
487						mesure 2	0.23	0.05	
488	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 100		mesure 1	0.08	0.05	
489						mesure 2	0.14	0.04	
490	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 101		partie mobile	0.3	0.04	
491						Huisserie	0.05	0.06	
492	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 101		partie mobile	0.27	0.04	
493						Huisserie	0.07	0.04	
494	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 101		partie basse	0.24	0.03	
495						partie haute	0.27	0.07	
496	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 101		mesure 1	0.14	0.07	
497						mesure 2	0.11	0.06	
498	Plafond	-	Faux Plafond			mesure 1	0.29	0.06	

499				Rez de chaussée BL2 - Bureau 101		mesure 2	0.3	0.05	
500	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 102		partie mobile	0.08	0.03	
501						Huisserie	0.22	0.03	
502	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 102		partie mobile	0.07	0.06	
503						Huisserie	0.15	0.05	
504	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 102		partie basse	0.31	0.05	
505						partie haute	0.35	0.06	
506	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 102		mesure 1	0.05	0.03	
507						mesure 2	0.29	0.06	
508	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 102		mesure 1	0.26	0.03	
509						mesure 2	0.37	0.04	
510	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Mezzanine		partie mobile	0.27	0.03	
511						Huisserie	0.19	0.05	
512	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Mezzanine		partie mobile	0.05	0.03	
513						Huisserie	0.37	0.07	
514	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Mezzanine		partie basse	0.37	0.06	
515						partie haute	0.15	0.07	
516	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Mezzanine		mesure 1	0.36	0.04	
517						mesure 2	0.23	0.03	
518	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Mezzanine		mesure 1	0.33	0.04	
519						mesure 2	0.19	0.03	
520	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Escalier 4		partie mobile	0.16	0.03	
521						Huisserie	0.19	0.05	
522	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Escalier 4		partie mobile	0.26	0.04	
523						Huisserie	0.35	0.04	
524	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Escalier 4		partie basse	0.23	0.04	
525						partie haute	0.32	0.07	
526	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Escalier 4		mesure 1	0.33	0.07	
527						mesure 2	0.27	0.07	
528	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 9		partie basse	0.15	0.06	
529						partie haute	0.1	0.03	
530	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 9		mesure 1	0.13	0.07	
531						mesure 2	0.25	0.04	
532	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 111		partie mobile	0.09	0.05	
533						Huisserie	0.15	0.07	
534	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 111		partie mobile	0.13	0.04	
535						Huisserie	0.05	0.07	
536	Murs	plâtre	Peinture			partie basse	0.18	0.07	

537				Rez de chaussée BL2 - Bureau 111		partie haute	0.15	0.06	
538	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 111		mesure 1	0.35	0.06	
539						mesure 2	0.34	0.06	
540	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 111		mesure 1	0.37	0.03	
541						mesure 2	0.2	0.03	
542	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 112		partie mobile	0.07	0.05	
543						Huisserie	0.08	0.06	
544	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 112		partie mobile	0.31	0.06	
545						Huisserie	0.17	0.06	
546	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 112		partie basse	0.13	0.04	
547						partie haute	0.14	0.06	
548	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 112		mesure 1	0.14	0.03	
549						mesure 2	0.28	0.03	
550	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 112		mesure 1	0.17	0.07	
551						mesure 2	0.26	0.07	
552	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 113		partie mobile	0.36	0.06	
553						Huisserie	0.19	0.04	
554	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 113		partie mobile	0.12	0.04	
555						Huisserie	0.3	0.03	
556	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 113		partie basse	0.38	0.03	
557						partie haute	0.28	0.05	
558	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 113		mesure 1	0.34	0.03	
559						mesure 2	0.2	0.03	
560	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 113		mesure 1	0.23	0.05	
561						mesure 2	0.13	0.04	
562	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 114		partie mobile	0.32	0.05	
563						Huisserie	0.36	0.07	
564	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 114		partie mobile	0.35	0.05	
565						Huisserie	0.1	0.07	
566	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 114		partie basse	0.2	0.07	
567						partie haute	0.23	0.07	
568	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Bureau 114		mesure 1	0.29	0.04	
569						mesure 2	0.16	0.06	
570	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Bureau 114		mesure 1	0.13	0.07	
571						mesure 2	0.36	0.04	
572	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Accueil		mesure 1	0.29	0.04	
573						mesure 2	0.25	0.07	
574	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 108		partie mobile	0.23	0.07	
575						Huisserie	0.17	0.03	

576	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 108		partie mobile	0.38	0.05	
577						Huisserie	0.17	0.03	
578	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 108		partie basse	0.16	0.04	
579						partie haute	0.14	0.05	
580	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 108		mesure 1	0.27	0.07	
581						mesure 2	0.12	0.04	
582	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Consultation 108		mesure 1	0.27	0.03	
583						mesure 2	0.32	0.07	
584	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 107		partie mobile	0.18	0.03	
585						Huisserie	0.05	0.04	
586	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 107		partie mobile	0.12	0.07	
587						Huisserie	0.28	0.06	
588	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 107		partie basse	0.23	0.07	
589						partie haute	0.3	0.06	
590	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Consultation 107		mesure 1	0.09	0.03	
591						mesure 2	0.3	0.07	
592	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Consultation 107		mesure 1	0.3	0.07	
593						mesure 2	0.23	0.06	
594	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3		partie mobile	0.36	0.04	
595						Huisserie	0.3	0.03	
596	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3		partie mobile	0.35	0.04	
597						Huisserie	0.1	0.04	
598	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3		partie basse	0.21	0.04	
599						partie haute	0.31	0.06	
600	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3		mesure 1	0.2	0.06	
601						mesure 2	0.22	0.06	
602	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Dégagement 3		mesure 1	0.28	0.04	
603						mesure 2	0.35	0.04	
604	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Banque periodique		partie mobile	0.37	0.04	
605						Huisserie	0.11	0.04	
606	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Banque periodique		partie mobile	0.11	0.06	
607						Huisserie	0.14	0.06	
608	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL2 - Banque periodique		partie basse	0.25	0.04	
609						partie haute	0.18	0.03	
610	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Banque periodique		mesure 1	0.25	0.04	
611						mesure 2	0.28	0.07	
612	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Banque periodique		mesure 1	0.24	0.03	
613						mesure 2	0.38	0.06	
614	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.19	0.07	

615				Rez de chaussée BL2 - Cafétéria		Huisserie	0.28	0.05	
616	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Cafétéria		partie mobile	0.3	0.06	
617						Huisserie	0.38	0.04	
618	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL2 - Cafétéria		partie basse	0.35	0.06	
619						partie haute	0.15	0.03	
620	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL2 - Cafétéria		mesure 1	0.24	0.07	
621						mesure 2	0.21	0.03	
622	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL2 - Cafétéria		mesure 1	0.12	0.04	
623						mesure 2	0.18	0.03	
624	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - SAS		partie mobile	0.35	0.07	
625						Huisserie	0.27	0.06	
626	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - SAS		partie mobile	0.32	0.05	
627						Huisserie	0.1	0.03	
628	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - SAS		partie basse	0.1	0.06	
629						partie haute	0.32	0.03	
630	Porte	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - SAS		partie mobile	0.07	0.03	
631						Huisserie	0.26	0.05	
632	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - SAS		mesure 1	0.19	0.03	
633						mesure 2	0.34	0.07	
634	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 5		partie mobile	0.22	0.06	
635						Huisserie	0.1	0.07	
636	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 5		partie mobile	0.26	0.04	
637						Huisserie	0.34	0.03	
638	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 5		partie basse	0.05	0.04	
639						partie haute	0.24	0.05	
640	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 5		mesure 1	0.22	0.06	
641						mesure 2	0.06	0.07	
642	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Escalier 5		mesure 1	0.27	0.06	
643						mesure 2	0.31	0.03	
644	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil		partie mobile	0.07	0.07	
645						Huisserie	0.37	0.07	
646	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil		partie mobile	0.11	0.06	
647						Huisserie	0.38	0.03	
648	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil		partie basse	0.18	0.07	
649						partie haute	0.29	0.06	
650	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil		mesure 1	0.23	0.04	
651						mesure 2	0.16	0.05	
652	Plafond	-	Faux Plafond			mesure 1	0.34	0.05	

653				Rez de chaussée BL1 - Hall d'accueil		mesure 2	0.14	0.06	
654	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		partie mobile	0.15	0.06	
655						Huisserie	0.3	0.07	
656	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		partie mobile	0.07	0.06	
657						Huisserie	0.38	0.03	
658	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		partie basse	0.28	0.03	
659						partie haute	0.28	0.04	
660	Porte	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		partie mobile	0.34	0.03	
661						Huisserie	0.23	0.07	
662	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		mesure 1	0.16	0.03	
663						mesure 2	0.31	0.05	
664	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Salle de consultation 103		mesure 1	0.26	0.07	
665						mesure 2	0.38	0.07	
666	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 102		partie mobile	0.08	0.06	
667						Huisserie	0.36	0.06	
668	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 102		partie mobile	0.24	0.05	
669						Huisserie	0.27	0.04	
670	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 102		partie basse	0.07	0.03	
671						partie haute	0.19	0.06	
672	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 102		mesure 1	0.2	0.05	
673						mesure 2	0.27	0.05	
674	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 102		mesure 1	0.23	0.03	
675						mesure 2	0.3	0.05	
676	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation		partie mobile	0.2	0.07	
677						Huisserie	0.21	0.03	
678	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation		partie mobile	0.33	0.05	
679						Huisserie	0.08	0.07	
680	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation		partie basse	0.31	0.04	
681						partie haute	0.38	0.05	
682	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 1		partie mobile	0.34	0.05	
683						Huisserie	0.2	0.06	
684	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 1		partie mobile	0.29	0.04	
685						Huisserie	0.29	0.07	

686	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 1		partie basse	0.11	0.05	
687						partie haute	0.07	0.03	
688	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 1		mesure 1	0.14	0.06	
689						mesure 2	0.3	0.07	
690	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Mezzanine		partie basse	0.33	0.04	
691						partie haute	0.11	0.04	
692	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Mezzanine		mesure 1	0.27	0.05	
693						mesure 2	0.16	0.03	
694	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation PEB		partie mobile	0.07	0.05	
695						Huisserie	0.21	0.07	
696	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation PEB		partie mobile	0.34	0.07	
697						Huisserie	0.14	0.03	
698	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Circulation PEB		partie basse	0.2	0.04	
699						partie haute	0.31	0.05	
700	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 1		partie mobile	0.08	0.06	
701						Huisserie	0.38	0.05	
702	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 1		partie mobile	0.25	0.06	
703						Huisserie	0.26	0.04	
704	Murs	plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 1		partie basse	0.07	0.04	
705						partie haute	0.12	0.05	
706	Plafond	Plâtre	Peinture	Rez de chaussée BL1 - Escalier 1		mesure 1	0.09	0.06	
707						mesure 2	0.22	0.05	
708	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 101		partie basse	0.08	0.05	
709						partie haute	0.06	0.07	
710	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 101		mesure 1	0.34	0.04	
711						mesure 2	0.23	0.07	
712	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 104		partie basse	0.33	0.06	
713						partie haute	0.38	0.03	
714	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 104		mesure 1	0.37	0.03	
715						mesure 2	0.11	0.05	
716	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 104		mesure 1	0.38	0.07	
717						mesure 2	0.14	0.04	
718	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 105		partie basse	0.35	0.05	
719						partie haute	0.29	0.07	
720	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 105		mesure 1	0.26	0.04	
721						mesure 2	0.35	0.05	
722	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 105		mesure 1	0.32	0.03	
723						mesure 2	0.05	0.05	
724	Murs	plâtre	peinture			partie basse	0.31	0.05	

725				Rez de chaussée BL1 - Bureau 106		partie haute	0.27	0.07	
726	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 106		mesure 1	0.1	0.05	
727						mesure 2	0.07	0.06	
728	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 106		mesure 1	0.38	0.06	
729						mesure 2	0.11	0.03	
730	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 107		partie basse	0.37	0.06	
731						partie haute	0.34	0.04	
732	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 107		mesure 1	0.09	0.06	
733						mesure 2	0.24	0.04	
734	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 107		mesure 1	0.2	0.06	
735						mesure 2	0.14	0.05	
736	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 108		partie basse	0.11	0.03	
737						partie haute	0.29	0.07	
738	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 108		mesure 1	0.15	0.06	
739						mesure 2	0.35	0.03	
740	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 108		mesure 1	0.24	0.06	
741						mesure 2	0.3	0.04	
742	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 109		partie basse	0.37	0.04	
743						partie haute	0.09	0.03	
744	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 109		mesure 1	0.33	0.03	
745						mesure 2	0.05	0.05	
746	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 109		mesure 1	0.2	0.06	
747						mesure 2	0.29	0.07	
748	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 110		partie basse	0.23	0.07	
749						partie haute	0.35	0.03	
750	Radiateur	Métal	peinture	Rez de chaussée BL1 - Bureau 110		mesure 1	0.06	0.03	
751						mesure 2	0.27	0.07	
752	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Bureau 110		mesure 1	0.2	0.03	
753						mesure 2	0.26	0.05	
754	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Réserve		partie basse	0.14	0.03	
755						partie haute	0.1	0.07	
756	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Réserve		mesure 1	0.12	0.05	
757						mesure 2	0.33	0.03	
758	Murs	plâtre	peinture	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 2		partie basse	0.15	0.04	
759						partie haute	0.24	0.03	
760	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Dégagement 2		mesure 1	0.35	0.07	
761						mesure 2	0.18	0.05	
762	Murs	plâtre	peinture			partie basse	0.33	0.06	

763				Rez de chaussée BL1 - Local ménage		partie haute	0.31	0.04	
764	Plafond	-	Faux Plafond	Rez de chaussée BL1 - Local ménage		mesure 1	0.3	0.03	
765						mesure 2	0.06	0.07	
766	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de consultation		partie mobile	0.15	0.03	
767						Huisserie	0.09	0.03	
768	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de consultation		partie mobile	0.19	0.07	
769						Huisserie	0.13	0.04	
770	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Salle de consultation		partie basse	0.07	0.06	
771						partie haute	0.24	0.07	
772	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de consultation		mesure 1	0.37	0.05	
773						mesure 2	0.25	0.06	
774	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de consultation		mesure 1	0.31	0.07	
775						mesure 2	0.12	0.04	
776	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Espace de consultation 204		partie mobile	0.25	0.04	
777						Huisserie	0.16	0.04	
778	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Espace de consultation 204		partie mobile	0.38	0.06	
779						Huisserie	0.15	0.03	
780	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Espace de consultation 204		partie basse	0.05	0.05	
781						partie haute	0.36	0.05	
782	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Espace de consultation 204		mesure 1	0.22	0.03	
783						mesure 2	0.25	0.05	
784	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Espace de consultation 204		mesure 1	0.3	0.03	
785						mesure 2	0.38	0.05	
786	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de séminaire 203		partie mobile	0.14	0.07	
787						Huisserie	0.2	0.07	
788	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de séminaire 203		partie mobile	0.29	0.07	
789						Huisserie	0.23	0.05	
790	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Salle de séminaire 203		partie basse	0.14	0.06	
791						partie haute	0.17	0.03	
792	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de séminaire 203		mesure 1	0.09	0.03	
793						mesure 2	0.3	0.03	
794	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de séminaire 203		mesure 1	0.12	0.07	
795						mesure 2	0.2	0.05	
796	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.05	0.04	

797				1er étage BL2 - Sanitaire 3		Huisserie	0.17	0.04	
798	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Sanitaire 3		partie mobile	0.17	0.07	
799						Huisserie	0.27	0.07	
800	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Sanitaire 3		partie basse	0.17	0.05	
801						partie haute	0.24	0.07	
802	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Sanitaire 3		mesure 1	0.36	0.07	
803						mesure 2	0.26	0.05	
804	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie mobile	0.25	0.05	
805						Huisserie	0.22	0.07	
806	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie mobile	0.28	0.07	
807						Huisserie	0.17	0.03	
808	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie basse	0.28	0.05	
809						partie haute	0.07	0.07	
810	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		mesure 1	0.25	0.05	
811						mesure 2	0.14	0.07	
812	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 200		mesure 1	0.31	0.03	
813						mesure 2	0.14	0.07	
814	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie mobile	0.2	0.05	
815						Huisserie	0.21	0.06	
816	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie mobile	0.09	0.04	
817						Huisserie	0.24	0.03	
818	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie basse	0.29	0.04	
819						partie haute	0.21	0.05	
820	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		mesure 1	0.32	0.06	
821						mesure 2	0.36	0.06	
822	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 201		mesure 1	0.06	0.03	
823						mesure 2	0.31	0.04	
824	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie mobile	0.14	0.04	
825						Huisserie	0.16	0.05	
826	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie mobile	0.25	0.05	
827						Huisserie	0.18	0.05	
828	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie basse	0.33	0.05	
829						partie haute	0.19	0.06	
830	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		mesure 1	0.09	0.07	
831						mesure 2	0.17	0.04	
832	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 202		mesure 1	0.1	0.07	
833						mesure 2	0.06	0.05	
834	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.29	0.03	

835				1er étage BL2 - Dégagement 5		Huisserie	0.28	0.03	
836	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Dégagement 5		partie mobile	0.34	0.06	
837						Huisserie	0.19	0.06	
838	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Dégagement 5		partie basse	0.24	0.03	
839						partie haute	0.29	0.04	
840	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Dégagement 5		mesure 1	0.38	0.05	
841						mesure 2	0.12	0.07	
842	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Dégagement 5		mesure 1	0.33	0.06	
843						mesure 2	0.28	0.03	
844	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Mezzanine		partie mobile	0.21	0.06	
845						Huisserie	0.37	0.07	
846	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Mezzanine		partie mobile	0.34	0.04	
847						Huisserie	0.23	0.03	
848	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Mezzanine		partie basse	0.36	0.07	
849						partie haute	0.05	0.06	
850	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Mezzanine		mesure 1	0.37	0.03	
851						mesure 2	0.16	0.04	
852	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Escalier 6		partie basse	0.36	0.06	
853						partie haute	0.28	0.03	
854	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Transit		partie mobile	0.16	0.04	
855						Huisserie	0.19	0.04	
856	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Transit		partie mobile	0.31	0.07	
857						Huisserie	0.32	0.06	
858	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Transit		partie basse	0.06	0.03	
859						partie haute	0.14	0.05	
860	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Transit		mesure 1	0.06	0.06	
861						mesure 2	0.12	0.04	
862	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Transit		mesure 1	0.36	0.05	
863						mesure 2	0.19	0.04	
864	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 206		partie mobile	0.18	0.04	
865						Huisserie	0.38	0.03	
866	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 206		partie mobile	0.07	0.06	
867						Huisserie	0.31	0.04	
868	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 206		partie basse	0.14	0.05	
869						partie haute	0.18	0.07	
870	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 206		mesure 1	0.32	0.03	
871						mesure 2	0.06	0.07	
872	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de travail 206		mesure 1	0.24	0.06	
873						mesure 2	0.36	0.04	

874	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie mobile	0.21	0.05	
875						Huisserie	0.18	0.07	
876	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie mobile	0.25	0.03	
877						Huisserie	0.08	0.07	
878	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		partie basse	0.17	0.07	
879						partie haute	0.16	0.03	
880	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 202		mesure 1	0.27	0.04	
881						mesure 2	0.24	0.07	
882	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 202		mesure 1	0.37	0.07	
883						mesure 2	0.17	0.03	
884	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie mobile	0.26	0.05	
885						Huisserie	0.29	0.03	
886	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie mobile	0.28	0.04	
887						Huisserie	0.19	0.03	
888	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		partie basse	0.27	0.06	
889						partie haute	0.33	0.07	
890	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 201		mesure 1	0.14	0.04	
891						mesure 2	0.05	0.03	
892	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 201		mesure 1	0.05	0.05	
893						mesure 2	0.16	0.04	
894	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie mobile	0.21	0.05	
895						Huisserie	0.29	0.06	
896	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie mobile	0.24	0.06	
897						Huisserie	0.11	0.03	
898	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		partie basse	0.07	0.05	
899						partie haute	0.27	0.05	
900	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Bureau 200		mesure 1	0.2	0.07	
901						mesure 2	0.25	0.04	
902	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Bureau 200		mesure 1	0.21	0.07	
903						mesure 2	0.11	0.05	
904	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 209		partie mobile	0.2	0.04	
905						Huisserie	0.29	0.04	
906	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 209		partie mobile	0.23	0.07	
907						Huisserie	0.14	0.05	
908	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 209		partie basse	0.18	0.07	
909						partie haute	0.2	0.05	
910	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 209		mesure 1	0.12	0.04	
911						mesure 2	0.21	0.03	
912	Plafond	-	Faux Plafond			mesure 1	0.3	0.05	

913				1er étage BL2 - Salle de travail 209		mesure 2	0.08	0.03	
914	Fenêtres extérieurs	Métal		1er étage BL2 - Salle de travail 210		Huisserie	0.27	0.06	
915	Fenêtres intérieurs	Métal		1er étage BL2 - Salle de travail 210		Ouvrant	0.29	0.04	
916	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 210		partie basse	0.19	0.03	
917						partie haute	0.05	0.04	
918	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 210		mesure 1	0.08	0.06	
919						mesure 2	0.2	0.04	
920	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de travail 210		mesure 1	0.37	0.04	
921						mesure 2	0.37	0.05	
922	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 211		partie mobile	0.24	0.04	
923						Huisserie	0.26	0.05	
924	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 211		partie mobile	0.09	0.06	
925						Huisserie	0.07	0.04	
926	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 211		partie basse	0.34	0.07	
927						partie haute	0.15	0.05	
928	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 211		mesure 1	0.36	0.06	
929						mesure 2	0.05	0.04	
930	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de travail 211		mesure 1	0.14	0.03	
931						mesure 2	0.34	0.03	
932	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 212		partie mobile	0.17	0.07	
933						Huisserie	0.17	0.03	
934	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 212		partie mobile	0.1	0.03	
935						Huisserie	0.29	0.05	
936	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 212		partie basse	0.38	0.05	
937						partie haute	0.21	0.03	
938	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Salle de travail 212		mesure 1	0.17	0.07	
939						mesure 2	0.08	0.03	
940	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Salle de travail 212		mesure 1	0.1	0.07	
941						mesure 2	0.28	0.06	
942	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Reprographie		mesure 1	0.35	0.04	
943						mesure 2	0.07	0.07	
944	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Reprographie		mesure 1	0.23	0.07	
945						mesure 2	0.09	0.06	
946	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Sanitaires		partie mobile	0.25	0.06	
947						Huisserie	0.36	0.07	
948	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	1er étage BL2 - Sanitaires		partie mobile	0.18	0.07	
949						Huisserie	0.12	0.04	

950	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Sanitaires		partie basse	0.38	0.06	
951						partie haute	0.18	0.07	
952	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Sanitaires		mesure 1	0.24	0.03	
953						mesure 2	0.11	0.04	
954	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL2 - Hall		partie basse	0.23	0.07	
955						partie haute	0.11	0.05	
956	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - Hall		mesure 1	0.27	0.04	
957						mesure 2	0.36	0.03	
958	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - Hall		mesure 1	0.29	0.06	
959						mesure 2	0.35	0.07	
960	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - La bulle		partie mobile	0.2	0.06	
961						Huisserie	0.16	0.03	
962	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL2 - La bulle		partie mobile	0.19	0.05	
963						Huisserie	0.38	0.06	
964	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL2 - La bulle		partie basse	0.19	0.04	
965						partie haute	0.1	0.04	
966	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL2 - La bulle		mesure 1	0.2	0.04	
967						mesure 2	0.22	0.07	
968	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL2 - La bulle		mesure 1	0.06	0.04	
969						mesure 2	0.33	0.07	
970	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 1		partie mobile	2,98	0.03	
971						Huisserie	2,32	0.04	
972	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 1		partie mobile	1,89	0.04	
973						Huisserie	2,1	0.05	
974	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 1		partie basse	0.07	0.04	
975						partie haute	0.24	0.04	
976	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Sanitaire 1		mesure 1	0.15	0.03	
977						mesure 2	0.13	0.05	
978	Plafond	Plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 1		mesure 1	0.34	0.03	
979						mesure 2	0.08	0.03	
980	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 2		partie mobile	2,56	0.06	
981						Huisserie	1,75	0.05	
982	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 2		partie mobile	2,36	0.07	
983						Huisserie	2,77	0.03	
984	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 2		partie basse	0.36	0.03	
985						partie haute	0.38	0.07	
986	Plafond	Plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Sanitaire 2		mesure 1	0.08	0.04	
987						mesure 2	0.12	0.04	
988	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Sanitaire 2		mesure 1	0.3	0.05	
989						mesure 2	0.34	0.05	

990	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209		partie basse	0.14	0.05	
991						partie haute	0.26	0.05	
992	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209		mesure 1	0.16	0.05	
993						mesure 2	0.3	0.03	
994	Fenêtres extérieure (F1)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	1.28	0.03	
995						Huisserie	0.76	0.03	
996	Fenêtres extérieure (F10)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.24	0.03	
997						Huisserie	0.32	0.03	
998	Fenêtres extérieure (F11)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.28	0.07	
999						Huisserie	0.22	0.05	
1000	Fenêtres extérieure (F12)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.26	0.04	
1001						Huisserie	0.14	0.07	
1002	Fenêtres extérieure (F13)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.34	0.05	
1003						Huisserie	0.05	0.06	
1004	Fenêtres extérieure (F14)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.38	0.06	
1005						Huisserie	0.22	0.07	
1006	Fenêtres extérieure (F15)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.15	0.06	
1007						Huisserie	0.24	0.07	
1008	Fenêtres extérieure (F16)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.3	0.05	
1009						Huisserie	0.36	0.06	
1010	Fenêtres extérieure (F17)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.26	0.04	
1011						Huisserie	0.13	0.03	
1012	Fenêtres extérieure (F18)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.37	0.07	
1013						Huisserie	0.35	0.03	
1014	Fenêtres extérieure (F2)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.43	0.05	
1015						Huisserie	0.47	0.05	
1016	Fenêtres extérieure (F3)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.22	0.04	
1017						Huisserie	0.24	0.06	
1018	Fenêtres extérieure (F4)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.35	0.03	
1019						Huisserie	0.13	0.03	
1020	Fenêtres extérieure (F5)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.31	0.03	
1021						Huisserie	0.31	0.05	
1022	Fenêtres extérieure (F6)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.12	0.04	
1023						Huisserie	0.38	0.07	
1024	Fenêtres extérieure (F7)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.35	0.05	
1025						Huisserie	0.11	0.06	
1026	Fenêtres extérieure (F8)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.19	0.04	
1027						Huisserie	0.38	0.03	
1028	Fenêtres extérieure (F9)	Métal	Peinture		B	partie mobile	0.34	0.05	

1029				1er étage BL1 - Salle de consultation 209		Huisserie	0.18	0.06	
1030	Fenêtres intérieure (F1)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.94	0.05	
1031						Huisserie	1.84	0.03	
1032	Fenêtres intérieure (F10)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.34	0.03	
1033						Huisserie	0.33	0.06	
1034	Fenêtres intérieure (F11)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.38	0.04	
1035						Huisserie	0.2	0.07	
1036	Fenêtres intérieure (F12)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.12	0.04	
1037						Huisserie	0.05	0.03	
1038	Fenêtres intérieure (F13)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.12	0.03	
1039						Huisserie	0.12	0.06	
1040	Fenêtres intérieure (F14)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.29	0.06	
1041						Huisserie	0.33	0.04	
1042	Fenêtres intérieure (F15)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.31	0.03	
1043						Huisserie	0.35	0.05	
1044	Fenêtres intérieure (F16)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.16	0.04	
1045						Huisserie	0.27	0.06	
1046	Fenêtres intérieure (F17)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.33	0.03	
1047						Huisserie	0.29	0.07	
1048	Fenêtres intérieure (F18)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.25	0.05	
1049						Huisserie	0.14	0.06	
1050	Fenêtres intérieure (F2)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.46	0.03	
1051						Huisserie	0.36	0.05	
1052	Fenêtres intérieure (F3)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.18	0.06	
1053						Huisserie	0.33	0.04	
1054	Fenêtres intérieure (F4)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.21	0.03	
1055						Huisserie	0.16	0.04	
1056	Fenêtres intérieure (F5)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.25	0.03	
1057						Huisserie	0.26	0.07	
1058	Fenêtres intérieure (F6)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.1	0.07	
1059						Huisserie	0.09	0.06	
1060	Fenêtres intérieure (F7)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.35	0.07	
1061						Huisserie	0.09	0.07	
1062	Fenêtres intérieure (F8)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.3	0.07	
1063						Huisserie	0.32	0.07	
1064	Fenêtres intérieure (F9)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	B	partie mobile	0.36	0.03	
1065						Huisserie	0.14	0.05	
1066	Porte (P1)	Métal	Peinture		C	partie mobile	0.36	0.03	

1067				1er étage BL1 - Salle de consultation 209		Huisserie	0.21	0.06	
1068	Fenêtres extérieure (F19)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.16	0.03	
1069						Huisserie	0.28	0.03	
1070	Fenêtres extérieure (F20)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.36	0.06	
1071						Huisserie	0.11	0.04	
1072	Fenêtres extérieure (F21)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.14	0.04	
1073						Huisserie	0.16	0.07	
1074	Fenêtres extérieure (F22)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.34	0.07	
1075						Huisserie	0.17	0.06	
1076	Fenêtres extérieure (F23)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.29	0.05	
1077						Huisserie	0.19	0.04	
1078	Fenêtres extérieure (F24)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.34	0.03	
1079						Huisserie	0.08	0.07	
1080	Fenêtres extérieure (F25)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.37	0.05	
1081						Huisserie	0.23	0.03	
1082	Fenêtres extérieure (F26)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.3	0.05	
1083						Huisserie	0.13	0.04	
1084	Fenêtres extérieure (F27)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.08	0.03	
1085						Huisserie	0.12	0.03	
1086	Fenêtres extérieure (F28)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.08	0.03	
1087						Huisserie	0.15	0.06	
1088	Fenêtres extérieure (F29)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.11	0.07	
1089						Huisserie	0.32	0.05	
1090	Fenêtres extérieure (F30)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.32	0.06	
1091						Huisserie	0.2	0.05	
1092	Fenêtres extérieure (F31)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.32	0.05	
1093						Huisserie	0.08	0.07	
1094	Fenêtres extérieure (F32)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.31	0.03	
1095						Huisserie	0.1	0.06	
1096	Fenêtres extérieure (F33)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.3	0.06	
1097						Huisserie	0.37	0.04	
1098	Fenêtres extérieure (F34)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.08	0.04	
1099						Huisserie	0.14	0.05	
1100	Fenêtres extérieure (F35)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.31	0.05	
1101						Huisserie	0.22	0.03	
1102	Fenêtres extérieure (F36)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.34	0.06	
1103						Huisserie	0.32	0.07	
1104	Fenêtres intérieure (F19)	Métal	Peinture		D	partie mobile	0.36	0.06	

1105				1er étage BL1 - Salle de consultation 209		Huisserie	0.32	0.03	
1106	Fenêtres intérieure (F20)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.26	0.04	
1107						Huisserie	0.35	0.04	
1108	Fenêtres intérieure (F21)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.23	0.07	
1109						Huisserie	0.37	0.05	
1110	Fenêtres intérieure (F22)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.36	0.04	
1111						Huisserie	0.37	0.06	
1112	Fenêtres intérieure (F23)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.18	0.06	
1113						Huisserie	0.37	0.07	
1114	Fenêtres intérieure (F24)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.35	0.05	
1115						Huisserie	0.23	0.07	
1116	Fenêtres intérieure (F25)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.05	0.03	
1117						Huisserie	0.27	0.03	
1118	Fenêtres intérieure (F26)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.1	0.03	
1119						Huisserie	0.15	0.06	
1120	Fenêtres intérieure (F27)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.23	0.06	
1121						Huisserie	0.37	0.05	
1122	Fenêtres intérieure (F28)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.27	0.04	
1123						Huisserie	0.1	0.06	
1124	Fenêtres intérieure (F29)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.16	0.06	
1125						Huisserie	0.33	0.06	
1126	Fenêtres intérieure (F30)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.07	0.07	
1127						Huisserie	0.17	0.05	
1128	Fenêtres intérieure (F31)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.17	0.06	
1129						Huisserie	0.19	0.06	
1130	Fenêtres intérieure (F32)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.17	0.04	
1131						Huisserie	0.23	0.05	
1132	Fenêtres intérieure (F33)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.12	0.05	
1133						Huisserie	0.31	0.04	
1134	Fenêtres intérieure (F34)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.08	0.07	
1135						Huisserie	0.16	0.06	
1136	Fenêtres intérieure (F35)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.25	0.03	
1137						Huisserie	0.12	0.04	
1138	Fenêtres intérieure (F36)	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de consultation 209	D	partie mobile	0.3	0.06	
1139						Huisserie	0.34	0.05	
1140	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Salle de consultation 209		mesure 1	0.34	0.06	
1141						mesure 2	0.25	0.03	
1142	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.34	0.07	

1143				1er étage BL1 - Salle de reunion 202		Huisserie	0.08	0.07	
1144	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle de reunion 202		partie mobile	0.37	0.07	
1145						Huisserie	0.17	0.03	
1146	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Salle de reunion 202		partie basse	0.35	0.05	
1147						partie haute	0.14	0.03	
1148	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Salle de reunion 202		mesure 1	0.07	0.04	
1149						mesure 2	0.29	0.05	
1150	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Salle de reunion 202		mesure 1	0.34	0.03	
1151						mesure 2	0.15	0.03	
1152	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Mezzanine		partie mobile	0.1	0.05	
1153						Huisserie	0.24	0.06	
1154	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Mezzanine		partie mobile	0.19	0.03	
1155						Huisserie	0.34	0.06	
1156	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Mezzanine		partie basse	0.15	0.06	
1157						partie haute	0.16	0.06	
1158	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Mezzanine		mesure 1	0.38	0.06	
1159						mesure 2	0.38	0.04	
1160	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 203		partie mobile	0.2	0.07	
1161						Huisserie	0.32	0.07	
1162	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 203		partie mobile	0.1	0.04	
1163						Huisserie	0.3	0.06	
1164	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 203		partie basse	0.2	0.07	
1165						partie haute	0.23	0.06	
1166	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 203		mesure 1	0.23	0.05	
1167						mesure 2	0.06	0.05	
1168	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 203		mesure 1	0.15	0.03	
1169						mesure 2	0.25	0.03	
1170	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 204		partie mobile	0.24	0.04	
1171						Huisserie	0.29	0.04	
1172	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 204		partie mobile	0.08	0.06	
1173						Huisserie	0.12	0.06	
1174	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 204		partie basse	0.37	0.04	
1175						partie haute	0.09	0.03	
1176	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 204		mesure 1	0.18	0.03	
1177						mesure 2	0.26	0.04	
1178	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 204		mesure 1	0.2	0.07	
1179						mesure 2	0.24	0.04	
1180	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture			partie mobile	0.34	0.04	

1181				1er étage BL1 - Bureau 205		Huisserie	0.31	0.06	
1182	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 205		partie mobile	0.2	0.04	
1183						Huisserie	0.05	0.06	
1184	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 205		partie basse	0.08	0.06	
1185						partie haute	0.12	0.04	
1186	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 205		mesure 1	0.15	0.04	
1187						mesure 2	0.21	0.03	
1188	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 205		mesure 1	0.06	0.06	
1189						mesure 2	0.34	0.05	
1190	Fenêtres extérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 206		partie mobile	0.33	0.04	
1191						Huisserie	0.17	0.04	
1192	Fenêtres intérieures	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 206		partie mobile	0.24	0.04	
1193						Huisserie	0.38	0.03	
1194	Murs	plâtre	Peinture	1er étage BL1 - Bureau 206		partie basse	0.36	0.07	
1195						partie haute	0.09	0.04	
1196	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 206		mesure 1	0.29	0.05	
1197						mesure 2	0.08	0.06	
1198	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 206		mesure 1	0.3	0.05	
1199						mesure 2	0.31	0.03	
1200	Fenêtres extérieure	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle détente		partie mobile	0.35	0.04	
1201						Huisserie	0.05	0.04	
1202	Fenêtres intérieure	Métal	Peinture	1er étage BL1 - Salle détente		partie mobile	0.35	0.05	
1203						Huisserie	0.11	0.07	
1204	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Salle détente		partie basse	0.22	0.04	
1205						partie haute	0.19	0.03	
1206	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Salle détente		mesure 1	0.36	0.03	
1207						mesure 2	0.12	0.04	
1208	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Salle détente		mesure 1	0.21	0.07	
1209						mesure 2	0.12	0.06	
1210	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Dégagement 2		partie basse	0.33	0.07	
1211						partie haute	0.33	0.06	
1212	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Dégagement 2		mesure 1	0.27	0.04	
1213						mesure 2	0.09	0.03	
1214	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Repro		partie basse	0.09	0.06	
1215						partie haute	0.16	0.06	
1216	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Repro		mesure 1	0.32	0.04	
1217						mesure 2	0.2	0.03	
1218	Murs	plâtre	peinture			partie basse	0.24	0.03	

1219				1er étage BL1 - Photocopie		partie haute	0.18	0.03	
1220	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Photocopie		mesure 1	0.27	0.05	
1221						mesure 2	0.34	0.05	
1222	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 210		partie basse	0.06	0.03	
1223						partie haute	0.33	0.03	
1224	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 210		mesure 1	0.33	0.05	
1225						mesure 2	0.06	0.05	
1226	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 210		mesure 1	0.31	0.03	
1227						mesure 2	0.28	0.07	
1228	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 211		partie basse	0.25	0.04	
1229						partie haute	0.14	0.04	
1230	Radiateur	Métal	peinture	1er étage BL1 - Bureau 211		mesure 1	0.34	0.07	
1231						mesure 2	0.17	0.04	
1232	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 211		mesure 1	0.18	0.03	
1233						mesure 2	0.08	0.06	
1234	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 212		partie basse	0.32	0.05	
1235						partie haute	0.19	0.07	
1236	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 212		mesure 1	0.1	0.05	
1237						mesure 2	0.1	0.07	
1238	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 213		partie basse	0.19	0.04	
1239						partie haute	0.05	0.07	
1240	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 213		mesure 1	0.35	0.04	
1241						mesure 2	0.31	0.06	
1242	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 214		partie basse	0.28	0.03	
1243						partie haute	0.13	0.07	
1244	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 214		mesure 1	0.25	0.05	
1245						mesure 2	0.1	0.06	
1246	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 215		partie basse	0.38	0.07	
1247						partie haute	0.27	0.06	
1248	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 215		mesure 1	0.27	0.05	
1249						mesure 2	0.21	0.03	
1250	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 216		partie basse	0.19	0.04	
1251						partie haute	0.15	0.07	
1252	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 216		mesure 1	0.14	0.06	
1253						mesure 2	0.27	0.04	
1254	Murs	plâtre	peinture	1er étage BL1 - Bureau 217		partie basse	0.05	0.05	
1255						partie haute	0.15	0.04	

1256	Plafond	-	Faux Plafond	1er étage BL1 - Bureau 217		mesure 1	0.29	0.05	
1257				1er étage BL1 - Bureau 217		mesure 2	0.31	0.06	

MESURES NON CONCLUANTES OU NON REALISEES

Local	Unité de repérage	Justification de non-mesure
Rez de jardin BL1 - Sanitaires	Localisation non Visitée	Impossible d'y accéder, accès condamné
Rez de jardin BL1 - Fond Africains	Localisation non Visitée	Absence de clef
Rez de jardin BL1 - Sous-station primaire	Localisation non Visitée	Accès réglementé
Rez de jardin BL1 - Local Transfo	Localisation non Visitée	Accès réglementé

> 6. MESURAGE PAR ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X comme indiqué au paragraphe 7.3.1.1 de la norme NF-X 46-035 de juin 2021, il effectue un prélèvement pour analyse chimique sur l'ensemble des couches jusqu'à la plus profonde afin de mesurer la concentration en plomb total.

Pour chaque matériau, l'opérateur choisit l'endroit le plus représentatif de celui-ci pour réaliser son écaille. L'opérateur de repérage évite le prélèvement du substrat et tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

N°	Unité de repérage	Substrat	Revêtement	Local	Zone	Concentration M en mg/kg	Incertitude I en mg/kg ²	Observations


Affaire	MA2212193619
Opérateur	Li_Ami_nom_diagnostiqueur
Site	Place du Recteur Henri le Moal BATIMENT H - BL1/BL2 35000 Rennes
Date de réalisation	26/12/2022
Local	
Pièce	Nom du local
 Sens de lecture	
Zone	
X	Repère zone
Unité de repérage	
	Eléments de structure
	Trémie sur plusieurs niveaux
	Escalier
	Ouvertures
	Linéaire de matériau ponctuel
Local ou élément non visité	
	Local non visité
	Equipement non inspecté




BL2- RDJ




BL2- RDC

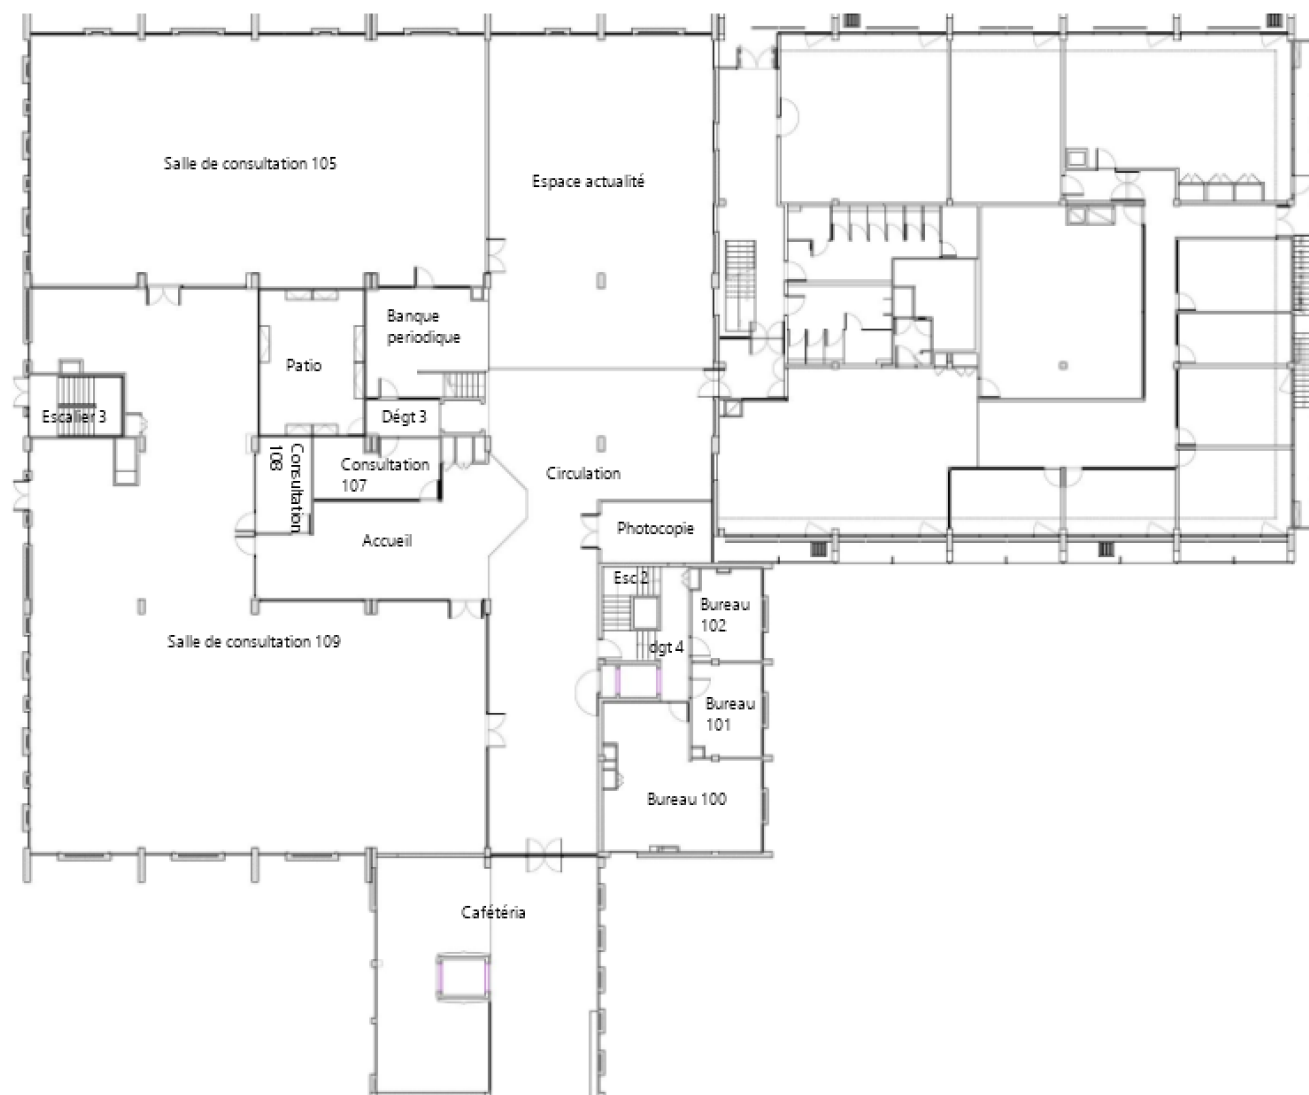


BL2-RDC-Mezzanine

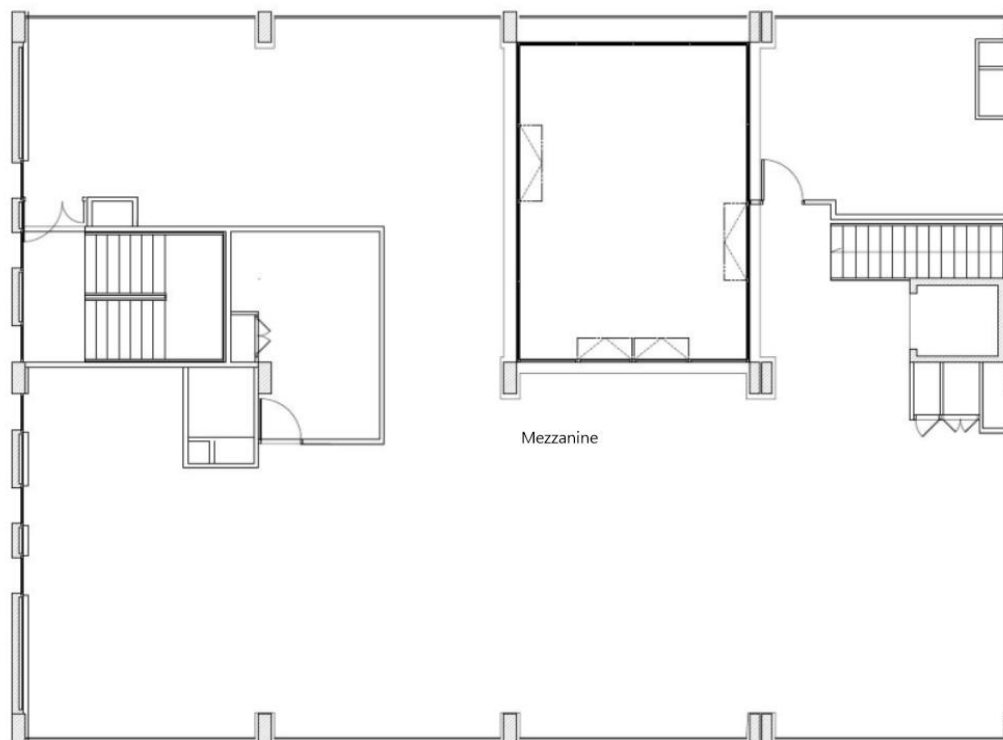

BL2-RDC-Demi palier

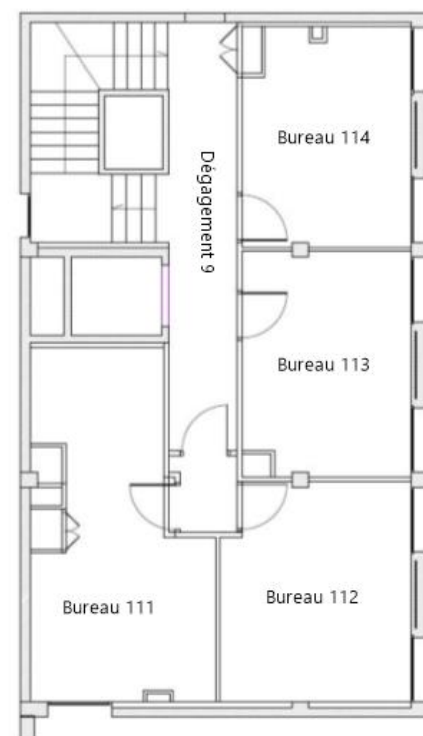


BL2-1er étage

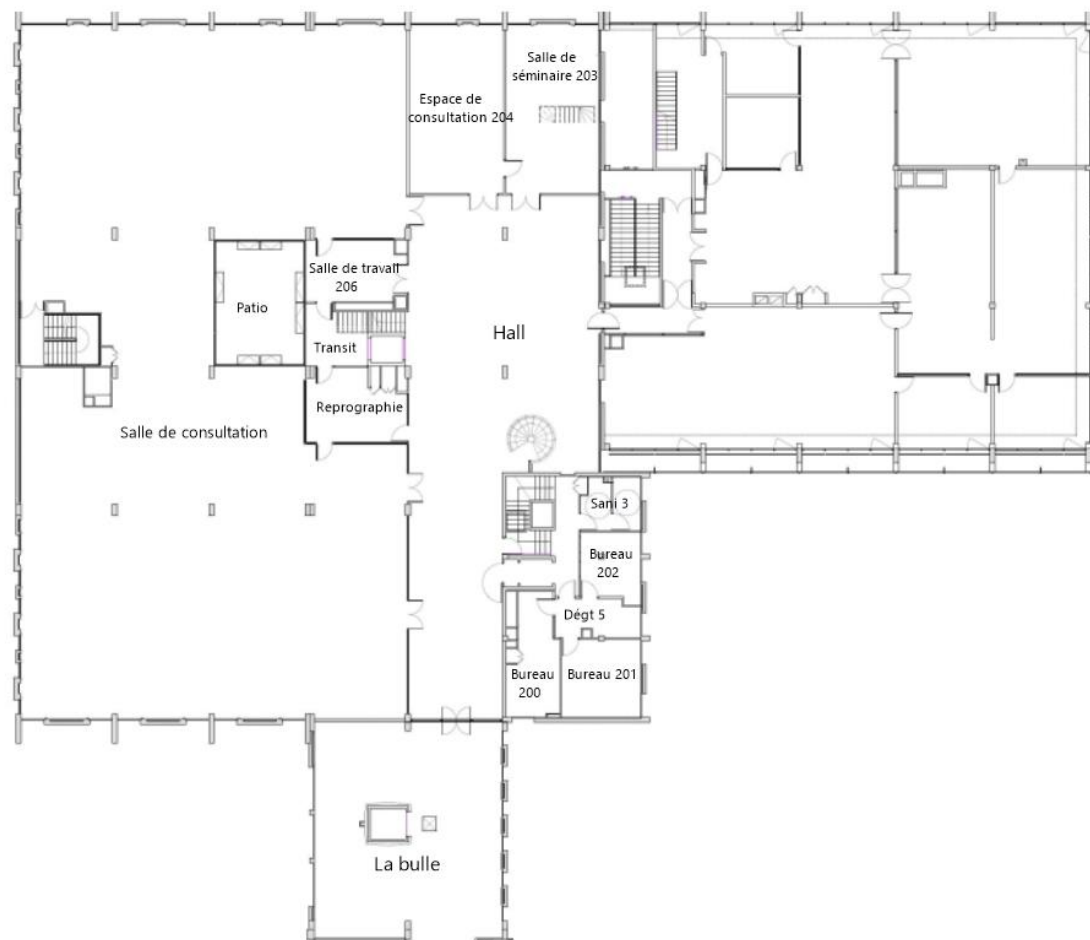


BL2-1er étage-Mezzanine




BL1-RDJ

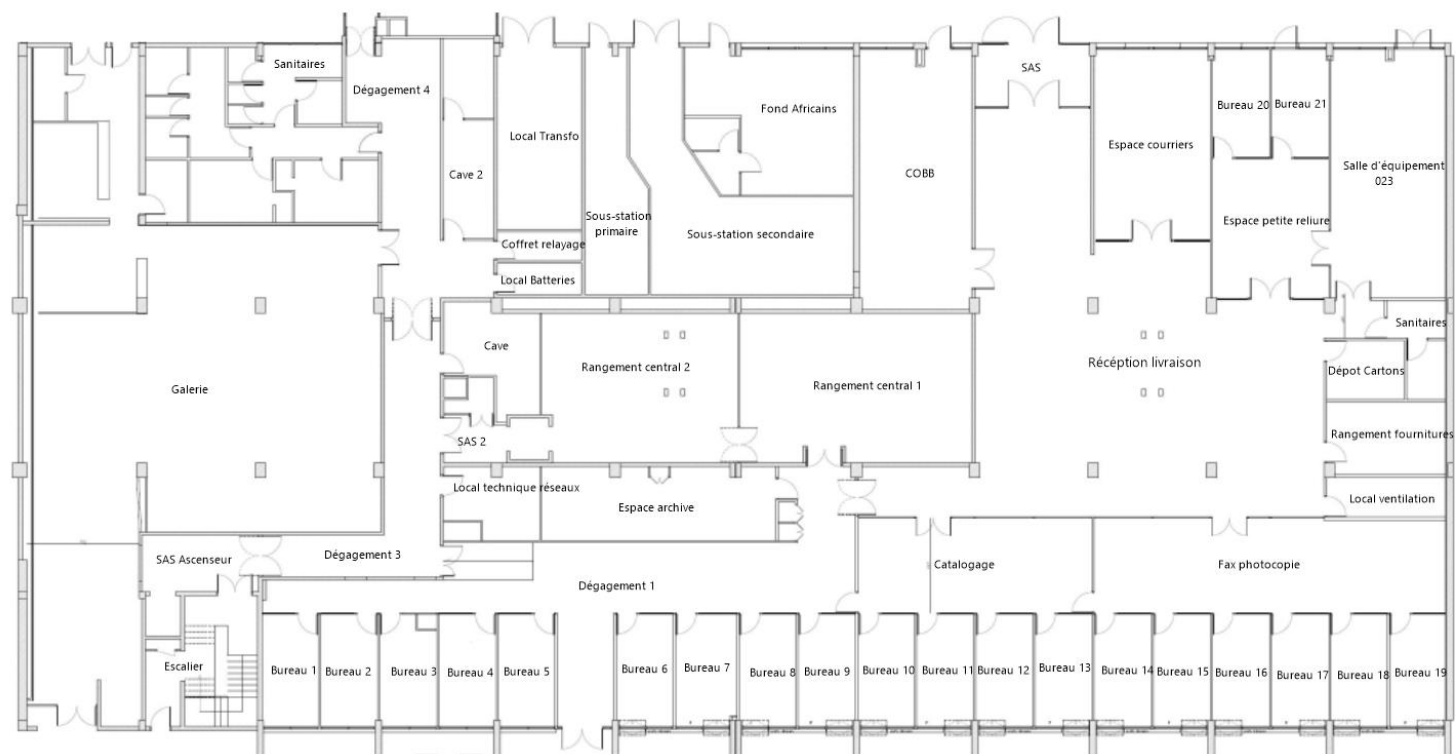


BL1-RDC

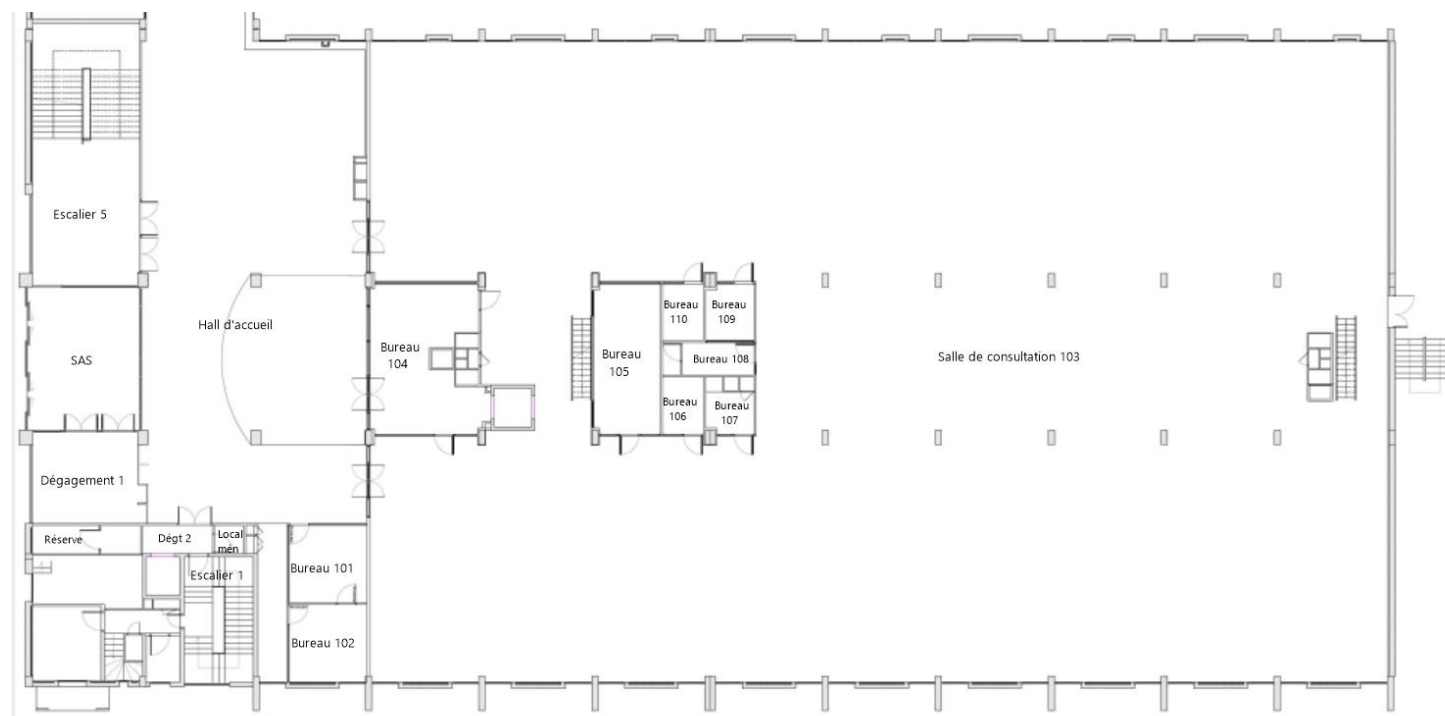


BL1-RDC-Mezzanine

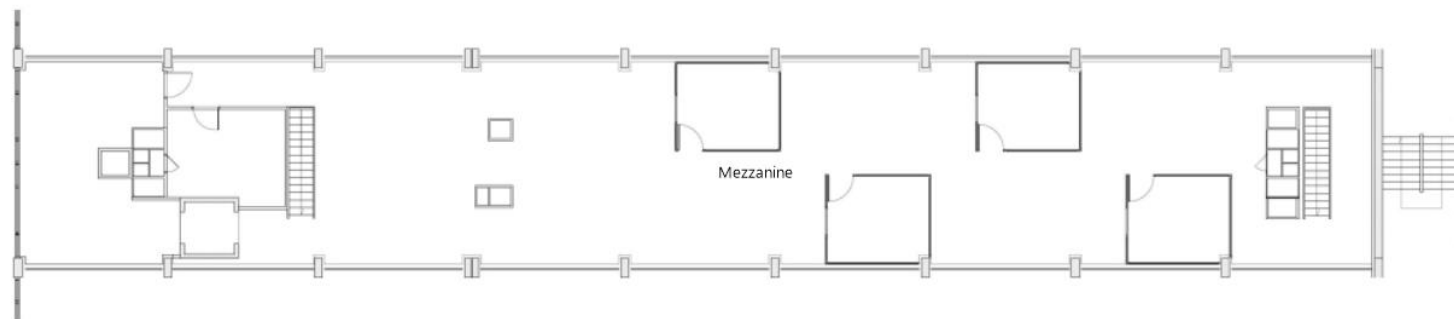

BL1-1er étage

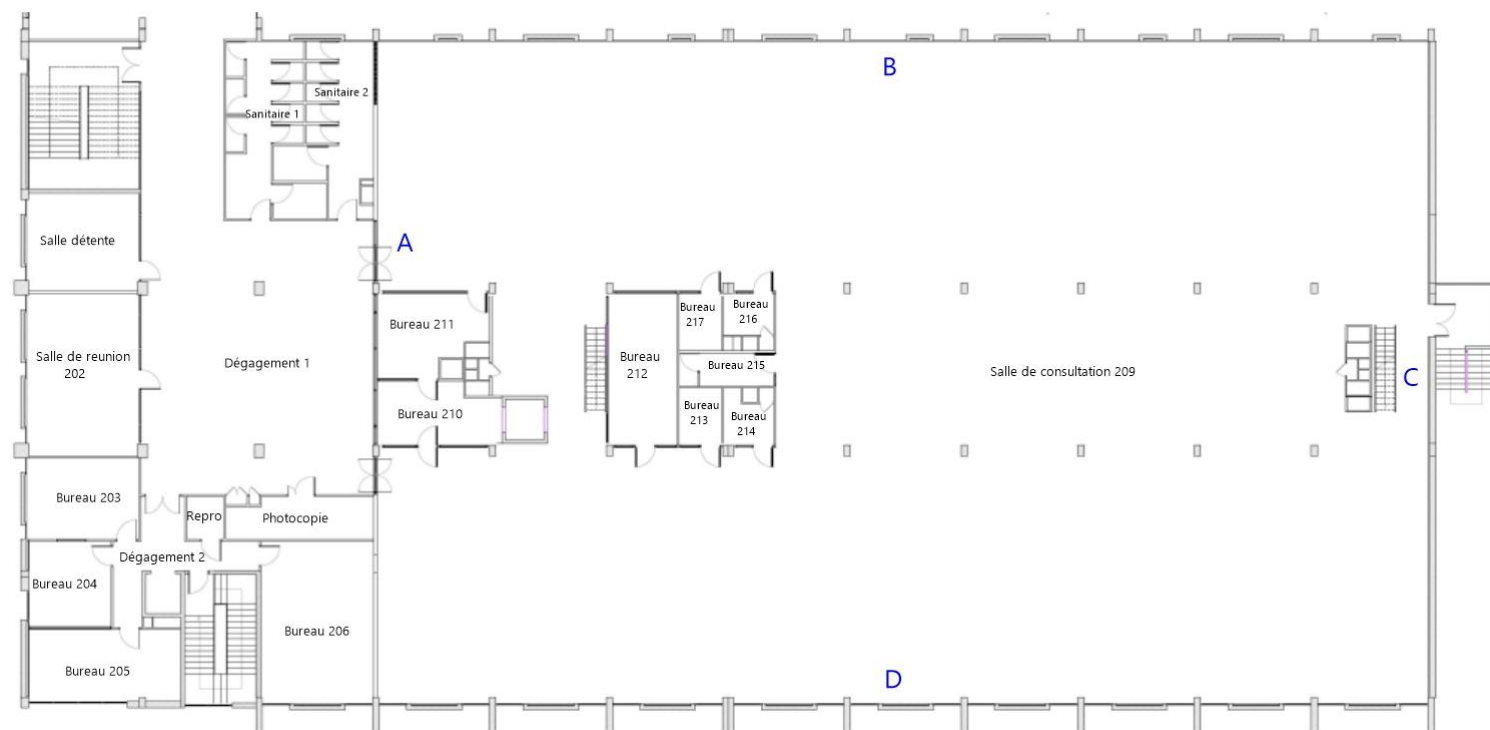

BL1-1er étage-Mezzanine

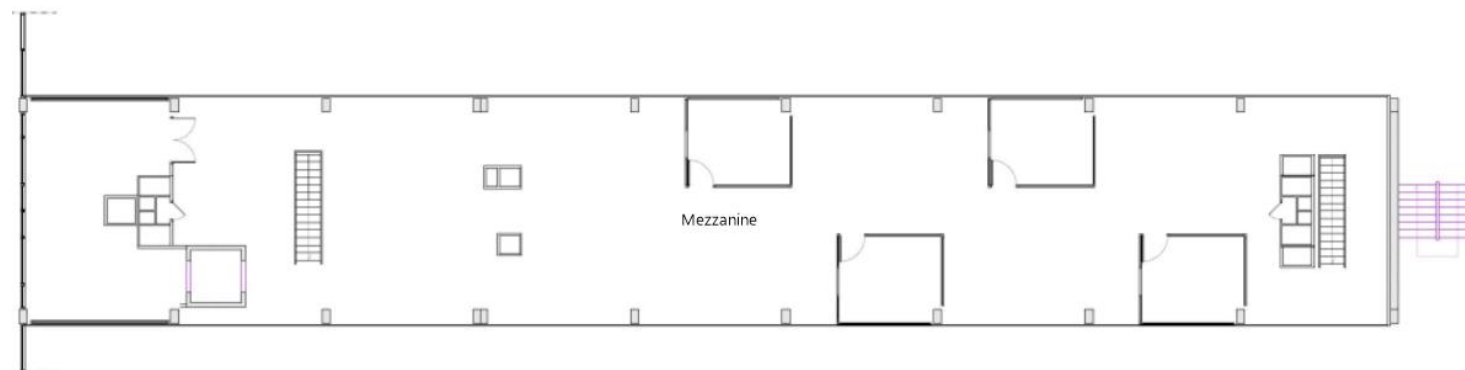

> 8. RAPPORTS D'ANALYSES

Plx55

> 9. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant du plomb est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence de CMR dans une installation, une structure ou un équipement. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente et des personnes appelées à intervenir sur ces matériaux ou produits.

La mise à jour régulière des informations, via notamment un dossier technique, ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants sur l'équipement sur la présence des matériaux et produits contenant des matières dangereuses, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire des installations (ou, à défaut, l'exploitant) adapte ces recommandations aux particularités de chaque équipement et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le Code du travail.

INFORMATIONS GENERALE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

La contamination est possible en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

- o en travaillant sans protection,
- o en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- o en se rongant les ongles,
- o en mâchant de la gomme ou autres.

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

INTERVENTION DES PROFESSIONNELS

Avant toute intervention, il est nécessaire de réaliser pour les intervenants une évaluation des risques en exploitant les données du repérage avant travaux propre au projet de rénovation en vérifiant la cohérence du programme de travaux et des résultats par rapport aux travaux à réaliser. Puis, en concertation avec les différents acteurs et les entreprises, choisir la technique d'intervention la moins polluante en évitant par exemple le sablage/grenaillage, et en privilégiant le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique.

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils....)
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les mesures à suivre pour limiter les risques :
- Interdire de boire, fumer, ou manger sur le chantier, surtout en vêtements de travail
- Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

RECOMMANDATIONS GENERALES

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour des conseils dans le choix des protections, une aide à l'information et à la formation et une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail), si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb.

Des documents vous informent :

- le repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention comme les guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » ou INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909.

> 10. DOCUMENTS PERTINENTS/CERTIFICATION/ASSURANCE

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 12 Janvier 2023
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CEO' or similar, written over a faint circular stamp.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4811

Version 002

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LE BESCONT Etienne

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 03/03/2020 - Date d'expiration : 02/03/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 05/07/2018 - Date d'expiration : 04/07/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 26/04/2018 - Date d'expiration : 25/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire, le 04/03/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

