

Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST

26 rue de l'eau blanche

29200 BREST France

Téléphone : 02 98 47 72 82

Mail : marc.quillevere@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

DR UFR DROIT ET SCIENCES ECO

12 RUE DE KERGOA

29200 BREST

Rapport mis à disposition sur le site BVLink

<https://bvlink.bureauveritas.com/>**RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION
PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES****Intervention du 23/04/2025 au 24/04/2025 (2.0 jours)****Coordonnées du site :** DR UFR DROIT ET SCIENCES
ECO**Nom du site :** DR UFR DROIT ET SCIENCES ECO**Latitude :** 48.3997**Longitude :** -4.5062**Lieu d'intervention :** BAT DROIT - A
DR UFR DROIT ET SCIENCES ECO

12 RUE DE KERGOA

29200 BREST

Numéro d'affaire : 8192502**Référence du rapport :** 8192502/160.9.1.R**Rédigé le :** 28/04/2025**Par :** Marc QUILLEVERE

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Enseignement supérieur.**Date de la précédente vérification :** 08/07/2024**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	4
Rappel des obligations de l'employeur.....	4
Actions à mener.....	4
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	6
UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT).....	6
GENERALITES UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT).....	6
Informations générales.....	8
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	8
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	8
Installations vérifiées.....	8
Modifications apportées aux installations.....	8
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	9
Information documentaire.....	9
Textes de référence.....	9
Modalités de vérification.....	9
Registre de sécurité.....	10
Condition de mise hors tension.....	10
Eclairage de sécurité.....	11
UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT).....	11
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	12
UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT).....	12
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	13
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	13
Installations Basse et Très Basse Tension.....	14
UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT).....	14
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	14
Sources Basse et Très Basse Tension.....	14
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	14
Constitution du circuit de protection.....	15
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets).....	15
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	15
Résultats des mesures et essais.....	30
Conditions de mesure.....	30
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	30
Appareils de mesure utilisés.....	30
Prises de terre.....	31
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	31
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	36
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	53
Contrôleurs permanents d'isolement (C.P.I.).....	54
Avis sur articles.....	55

Sommaire

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....60

Information complémentaire à l'attention du client.....62

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
 - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
 - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées ✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	x ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | DR UFR DROIT ET SCIENCES ECO

UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT)

Installations Basse et Très Basse Tension

Batiment

↳ FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES

↳ 1ER ETAGE

↳ **Salle 120**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Tableau salle 120

Coffrets et armoires électriques	1	Remédier au défaut d'isolement en isolant les câbles dénudés.
----------------------------------	---	--

Code Obs. :

MQ/230425/091605/0

Date de 1^{er} signalement :

23/04/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.3



Batiment

↳ FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES

↳ EXTERIEUR

↳ **LOCAL TGBT**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT : disjoncteur Général

Dispositifs bt	2	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
----------------	---	---

Code Obs. :

MQ/230425/110520/1

Date de 1^{er} signalement :

23/04/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6



GENERALITES UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT)

Installations Basse et Très Basse Tension



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Absent
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 8192502/160.5.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. ALLEGOET, Chef d'atelier

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Aux bornes aval de l'interrupteur-sectionneur à coupure visible d'un comptage à puissance surveillée situé dans le local TGBT.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Absent
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Sans objet
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Incomplet
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Sans objet
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Présent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

UFR DE DROIT

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Vérification relative à la protection des travailleurs

Nous avons été accompagnés totalement par :

M. NEDELEC, Electricien

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

Mme. BOUCHER, Responsable HSE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets a été essentiellement réalisé par le(s) technicien(s) nous ayant accompagnés.

UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES	Inférieur ou égal à 422	Evacuation (balisage)	Source centrale à batterie	Oui	Non	Diode électroluminescente	CR1	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES	Inférieur ou égal à 422	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES	Inférieur ou égal à 422	Anti-panique (Ambiance)	Source centrale à batterie	Oui	Non	Diode électroluminescente	CR1	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > amphi 123	Inférieur ou égal à 422	Anti-panique (Ambiance)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT)

Nous avons retenu des hypothèses de classement en fonction des renseignements qui nous ont été communiqués et à partir desquelles notre visite a été effectuée. Sauf avis contraire du chef d'établissement, ces hypothèses de classement sont considérées comm

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Sous-station de vapeur ou d'eau chaude	1	3	2	23	07	1	AF 1	B	
Salles de WC à cuvettes (à l'anglaise)	1	2	2	21	07	1	AF 1	B	
Salles d'enseignement	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Aires de stationnement des véhicules (H > 0,9 mètre)	4	2	2	51	07	2	AF 1	B	
Local de service électrique basse tension	1	1	2	20	07	1	AF 1	B	
Ascenseurs (local des machines et local des poulies)	1	1	2	20	07	2	AF 3	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

PROTECTION DES CÂBLAGES BT																		
DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

Installations Basse et Très Basse Tension

UFR DE DROIT (BREST / 12 RUE DE KERGOAT)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V, 320A, Branchement BT à puissance surveillée
Alimentation En souterrain

Sources Basse et Très Basse Tension

EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES

Identification et caractéristiques principales des sources BT	Protections particulières	Circuits secondaires	N° d'obs. (*)
Transformateur "Transformateur désenfumage" (Source normale) LEGRAND N°42827 16.00 kVA 400.00 V CA		Type de liaison en aval : Câble CR1 16mm2 Cu	

EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE

Identification et caractéristiques principales des sources BT	Protections particulières	Circuits secondaires	N° d'obs. (*)
Transformateur "Transformateur de sécurité" Merlin Gerin N° 0,063 kVA 24 V CA - Is : 2,6A		Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V 1,5mm2 Cu	

EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > SOUS STATION

Identification et caractéristiques principales des sources BT	Protections particulières	Circuits secondaires	N° d'obs. (*)
Transformateur "Transformateur commande" (Source normale) Legrand N°44217 0,63 kVA 24 V CA - Is : 25A		Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V 1,5mm2 Cu	

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
UFR DE DROIT					
Commande armoire	Transformateur de sécurité	TBTS	24	TT	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
			CA		
Commande armoire	Transformateur commande	BT	24 CA	TT	
ARMOIRE DESENFUMAGE	Transformateur désenfumage	BT	400/230 CA	TT	
DISTRIBUTION GENERALE	"Réseau public " "puissance surveillée"	BT	400/230 CA	TT	

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle, **TBT** : U ≤ 50V en CA, U ≤ 120V en CC,

BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Le circuit de protection est constitué par des conducteurs de protection incorporés aux canalisations dans toute l'installation.

Présence de liaisons équipotentielle :

-principale des canalisations d'eau réalisée dès pénétration dans le bâtiment

Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)

Sans objet

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)	
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)			
UFR DE DROIT										
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > amphi 123										
TABLEAU AMPHI 123 : Ik3max = 4.0 kA										
..Général tableau(1)	C 63	4 / 4	15	16 , Cu , 3N	CI					
..commande(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI					
..PC ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20					
..RCP(1)	C 16	3 / 3	10	2,5 , Cu , 3	CI					
..ecl1 régie(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20					
..volet roulant(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu	20					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
..ecl ampli(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..ecl scene(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..ecran(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..baie(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc av(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général prises de courants(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général prises de courants(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général prises de courants(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général prises de courants(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(5)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 119									
Tableau accueil administratif 119 : Ik3max = 4.0 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				
..Départs éclairages(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PCM(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..DEPARTS PORTES(2)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..ENDOVER(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 101									
Tableau salle 101 : Ik3max = 4.0 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	10	4 , Cu , 3N	CI				
..Départs éclairages(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 104									
Tableau salle 104 : Ik3max = 4.0 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	20	6 , Cu	CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 3N					
..Eclairage(2)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départ PC(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...vidéo projecteur(1)	ID 25	2 / 0		6 , Cu , 1N	CI				
...vidéo projecteur(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 106									
Tableau salle 106 : Ik3max = 4.0 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(2)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départ PC(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...vidéo projecteur(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 108									
Tableau salle 108 : Ik3max = 4.0 kA									
.COUPURE GENERALE(1)	I 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI				
..Général EC Public n°1(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...circuits EC(6)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Disponible(1)	U 10	2 / 1			RES				
..Général EC Public n°2(1)	C 32	4 / 4	15	6 , Cu , 3N	CI				
...Circuits EC(7)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Disponible(3)	U 10	2 / 1			RES				
..Général EC Non Public(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...circuits EC(6)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Disponible(3)	U 10	2 / 1			RES				
..Général PC(1)	ID 63	4 / 0		10 , Cu , 3N	CI				
...circuits PC(12)	U 15	2 / 1		2,5 1NT	20				
...2 ventilo convecteurs(2)	U 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...PC Photocopieuse (disponible)(1)	U 15	2 / 1			RES				
...PC Machine à café (disponible)(1)	U 15	2 / 1			RES				
...CENTRALE INTRUSION(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 2	20				
..Tableau A104(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..Tableau A119(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..Pc 1 colonne(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Pc 2 colonne(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Pc 1 Hall(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Pc 2 Hall(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Pc 3 Hall(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Pc 4 Hall(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Alim 106(1)	C 20	4 / 4	10	4 , Cu , 3NT	20				
Tableau annexe salle 108 : Ik3max = 4.0 kA									
.PC colonne salle 109(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
.PC colonne salle 100(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
.Départ PC(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
.A106(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
.A101(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
.Primaire transfo(1)	gl 1	2P / 1D		2x1.5² 1N	1				
.Secondaire(1)	gl 4/6	2P / 1D		2X1.5 1N	1				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 120</u>									
Tableau salle 120 : Ik3max = 4.0 kA									1
.COUPURE GENERALE(1)	I 63	4 / 0		10 , Cu , 3N	CI				
..PC ARCHIVE(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Salle 19-18(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...Salle 20(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...départs dispo(2)	U 10	2 / 1							
...intrusion(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC salle 19-20-21(1)	ID 40	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...Salle 20(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Salle 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...départs dispo(2)	U 10	2 / 1							
...intrusion(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..ECL LOCAL ARCHIVES(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général n°2(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...salle 20(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 21(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 13(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...circulation(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général EC salles 18 et 19(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...salle 126(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 128(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 19(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 19(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 18(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...sanitaires N°1(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...sanitaires N°2(1)	L 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...disponible(1)	L 10								
..PC TV HALL(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC salles 19 à 23(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...PC CIRCU(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 20(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 21(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 13(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 13(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...disponible(1)	U 10	2 / 1							
...PC Machine à café(2)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Primaire transfo(1)	gl 2	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
...Secondaire(1)	gl 4	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..A121(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 121 et 121BIS/TER									
tableau salle 121 : Ik3max = 4.0 kA									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 19/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
.Général(1)	C 20	4 / 4	20	2,5 , Cu , 3N	CI				
..aux(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..ecl(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..Général prises de courants(1)	C 25	4 / 4	15	4 , Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(8)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 a									
Tableau salle 236 A : Ik3max = 3.9 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	25	6 , Cu , 3N	CI				
..éclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PCM(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 b									
Tableau salle 236 B : Ik3max = 3.9 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	25	6 , Cu , 3N	CI				
..éclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PCM(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 C									
Tableau salle 236 C : Ik3max = 3.9 kA									
.Général(1)	C 20	4 / 4	25	6 , Cu , 3N	CI				
..éclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PCM(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local 208									
Tableau salle 208 : Ik3max = 3.9 kA									
.COUPURE GENERALE(1)	I 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI				
..Général PC(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...dispo(3)	U 15	2 / 1							
...PC 209(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 20/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...PC SALLE 15(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC BUREAUX 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC BUREAUX 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 26 ET CIRCU(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 7 ET 9(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC SALLE 9,5,10(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général Public(1)	ID 63	4 / 0		10 , Cu , 3N	CI				
...salle 15(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 26(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...dispo(1)	U 10								
...WC(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...dispo(1)	U 10								
..Général EC N°2(1)	ID 63	4 / 0		10 , Cu , 3N	CI				
...salle 27(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 5(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 10(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 7(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19 3(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19 4(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19 5(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle de réunion(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 9(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 18(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...dégagement(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Commande EC circulation(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
...EC circulation(1)	C 10	4 / 4	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
..Général EC salles 14.15 et 26(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...WC 2(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 26(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 15(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...salle 26(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...WC 1(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...dispo(1)	U 10	2 / 1							
...dispo(1)	U 10	2 / 1							
...Poteaux 9 à 11(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départ Baie info 1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Départ Baie info 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ALIM 206(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..ALIM 215(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 220									
Tableau salle 220 : Ik3max = 3.9 kA									
..COUPURE GENERALE(1)	I 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI				
..Général PC+ventilo convecteurs(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...PC SALLE 22 35(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 23(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 14(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 15(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 24 25(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...1 ventilo convecteur (dispo)(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Ampli TV(1)	L 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général EC salles 14.22.23(3)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...SALLE 23(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 23(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 14(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...WC 4(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 15(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général EC salles 15.22.23.35(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...SALLE 35(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 15(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 23(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 14(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
...DEGAGEMENT(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 22(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...PC CIRCU(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Dispo(1)	C 16	2 / 1							
...5 PC borne accueil(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Eclairage borne accueil(1)	B 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général EC salles 18.19.24.25(1)	ID 25	4 / 0		4 , Cu , 3N	CI				
...BUREAU 19.1(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19.2(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19.3(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19.4(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...BUREAU 19.5(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 24 + 25(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...SALLE 18(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...CIRCULATION(1)	U 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Canalis D238(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20				
..salle 217(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 236									
Tableau salle 236 : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	25	6 , Cu , 3N	CI				
..éclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...PCM(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ACCUEIL(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	CI				
...PROTECTION PC ACCUEIL(1)	ID 40	2 / 0		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local climatisation 219									
Tableau climatisation : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	25	4 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..cd(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..pc(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..soufflage(1)	Dm 3,8	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
..reprise(1)	Dm 3,8	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 215</u>									
Tableau salle 215 : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	25	4 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..auxiliaire(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PCM(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PCAUDIOVISUELLE(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC2(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC3(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC VISIO(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 217</u>									
Tableau salle 217 : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	20	2,5 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage bureau(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..ECL SALLE(1)	C 16	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC MENAGE(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC SALLE(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC VIDEO(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle de cours 206</u>									
Tableau salle 206 : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	25	6 , Cu , 3NT	CI				
..Eclairage 1(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Eclairage 2(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Auxiliaire(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PCM(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général vidéo(1)	ID 25	2 / 0		6 , Cu , 1N	CI				
...Vidéo(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle du conseil 238									
Tableau salle du conseil 238 : Ik3max = 3.9 kA	Nom : salle 238 Référence du Schéma : 06-1027a								
.Général(1)	C 32	4 / 4	25	6 , Cu , 3N	CI				
..auxiliaire(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PC MENAGE(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..INTER DIFFERENTIEL GENERAL(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	CI				
...general marche arret(1)	C 25	4 / 4	6	2,5 , Cu , 3N	CI				
...Départs éclairages(3)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants(2)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°1 et 2(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...aux baes(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR > LOCAL TGBT									
TGBT : Ik3max = 4.3 kA									
.Général visu(1)	I 400	4 / 0		Cu , 3N	CI				
..disjoncteur Général(1)	UG 320/400	4 / 4		240 , Cu , 3N	CI				2
...Tableau circulation(1)	U 32	4 / 4	8	10 , Cu , 3NT	20				
...Tableau aile Est(1)	U 25	4 / 4	8	6 , Cu , 3NT	20				
...Tableau salle 200 places(1)	U 25	4 / 4	8	4 , Cu , 3NT	20				
...CENTRALE INCENDIE(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Canalis sous-sol(1)	C 63	4 / 4	15	16 , Cu , 3NT	20				
...Tableau étage aile Est(1)	U 25	4 / 4	8	10 , Cu , 3NT	20				
...Tableau étage aile Ouest(1)	U 38	4 / 4	8	10 , Cu , 3NT	20				
...Traitement d'air local 35(1)	U 15	4 / 4	8	6 , Cu , 3NT	20				
...Disponible(1)	C 63	4 / 4	15						
...PC poste(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Eclairage poste(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Ascenseur(1)	C 25	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
...Tableau aile Ouest(1)	U 32	4 / 4	8	10 , Cu , 3NT	20				
...Tableau chaufferie(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
...Tableau traitement air terrasse(1)	U 15	4 / 4	8	6 , Cu , 3NT	20				
...Barrière automatique(1)	C 10	4 / 4	25	2,5 , Cu , 3NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...DISPO(1)	U 15	2 / 2							
...Tableau reprographie(1)	U 50	4 / 4	8	16 , Cu , 3NT	20				
...Emetteur(1)	U 5	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..DEPART AMPHITHEATRES(1)	UG 144	4 / 4	25	185 , Al , 3N	20				
TABLEAU ECLAIRAGE CIRCULATION : Ik3max = 4.3 kA									
..Général(1)	C 40	4 / 4	25	10 , Cu , 3N	CI				
..commande(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..Eclairage sous-sol(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	20				
..Eclairage RDC(1)	C 10	4 / 4	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
..Eclairage 1er étage(1)	C 10	4 / 4	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
..Eclairage escalier Ouest(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Eclairage escalier Est(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Eclairage extérieur(1)	C 10	4 / 4	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
..Eclairage VS(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage sous-sol(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage RDC(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage 1er étage(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC VS(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Archives 05									
Tableau archives : Ik3max = 4.1 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	20	4 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départ PC(2)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pcm(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > locaux techniques SGE									
Tableau LOCAL sge : Ik3max = 4.1 kA									
..Général Elc.(1)	C 32	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				
..Départs éclairages(4)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..becs(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..machine à laver(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 26/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > salle de cours n°03									
Tableau Salle de cours N°3 : Ik3max = 4.1 kA	Nom : TABLEAU DE PROTECTION SALLE DE REPROGRAPHIE Référence du Schéma : 99031 Indice : A Date : 27/07/1999								
..PROTECTION GENERALE(1)	C 63	4 / 4	20	16 , Cu , 3N	CI				
..commande(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PC Ménage(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs éclairages(2)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..chauffage(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..general PC(1)	C 40	4 / 4	6	6 , Cu , 3N	20				
...Départs prises de courants(6)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...pc 3p(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
..vidéo projecteur(1)	ID 25	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	CI				
..Général PC commandées(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de cours N°04									
Tableau Salle de cours N°4 : Ik3max = 4.1 kA									
..PROTECTION GENERALE(1)	C 40	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				
..Auxiliaire(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PC Ménage(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC baie info(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC divers(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC(1)	C 32	4 / 4	6	6 , Cu , 3N	CI				
...PC N°1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°2(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°3(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°4(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°5(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départ(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de cours N°08									
Tableau Salle de cours N°8 : Ik3max = 4.1 kA									
..PROTECTION GENERALE(1)	C 40	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Auxiliaire(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PC Ménage(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC divers(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC vidéo projecteur(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..baie info(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC(1)	C 32	4 / 4	6	6 , Cu , 3N	CI				
...PC N°1(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°2(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°3(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°4(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC N°5(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > LOCAL VENTILATION									
Tableau ventilation : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 20	4 / 4	10	6 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Commande(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..PC(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20				
..soufflage hall(1)	Dm 1,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
..soufflage bibliothèque(1)	Dm 1,4	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
..reprise bibliothèque(1)	Dm 1,4	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > SOUS STATION									
Tableau sous station : Ik3max = 3.9 kA									
..Général(1)	C 32	4 / 4	20	6 , Cu , 3N	CI				
..Eclairage(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..pc(1)	C 16	2 / 2		2,5 1NT	20				
..commande(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1N	CI				
..transfo(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..prv(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..ptx(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général annexe(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3N	CI				
...dégazeur(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...maintien pression(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général pompes(1)	C 20	4 / 4	10	4 , Cu , 3N	CI				
...p1 NORD(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...p2 NORD(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...convecteur P1(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...convecteur P2(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...p1 air chaud(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...p2 air chaud(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...p1 sud(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...p2 sud(1)	Dm 0,6	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...vmc ouest(1)	Dm 3,2	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...vmc est(1)	Dm 2,1	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...vmc centrale(1)	Dm 1,2	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...vmc est sanitaires(1)	Dm 0,85	3 / 3	50	2,5 , Cu , 3T	20				
...dispo(1)	Dm 0,35	3 / 3	50						
..Général projecteurs(1)	ID 40	4 / 0		10 , Cu , 3N	CI				
...projecteurs(1)	C 10	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
..caméras 1et 2(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..caméras 3 et 4(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..caméras 5 et 6(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..caméra 7(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..radars(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc divx(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuiivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **Sans objet**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Megger LRCD 220**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
UFR DE DROIT(BREST / 12 RUE DE KERGOAT)						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR > LOCAL TGBT						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	3	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
UFR DE DROIT(BREST / 12 RUE DE KERGOAT)					
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > amphi 123					
TABLEAU AMPHI 123					
Général tableau	1000		1		
commande	300		1		
PC ménage	30		1		
ecl1 régie	300		1		
ecl amphi	300		1		
ecl scene	300		1		
ecran	30		1		
baie	30		1		
pc av	30		1		
pc1	30		1		
pc2	30		1		
Général prises de courants	30		1		
Général prises de courants	30		1		
Général prises de courants	30		1		
Général prises de courants	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 119					
Tableau accueil administratif 119					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
DEPARTS PORTES	30		1		
ENDOVER	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 101					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Tableau salle 101					
Général	300		1		
Départs prises de courants	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 104</u>					
Tableau salle 104					
Général	300		1		
Départ PC	30		1		
vidéo projecteur	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 106</u>					
Tableau salle 106					
Général	300		1		
Départ PC	30		1		
vidéo projecteur	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 108</u>					
Tableau salle 108					
Général EC Public n°1	300		1		
Général EC Public n°2	300		1		
Général EC Non Public	300		1		
Général PC	300		1		
Pc 1 colonne	30		1		
Pc 2 colonne	30		1		
Pc 1 Hall	30		1		
Pc 2 Hall	30		1		
Pc 3 Hall	30		1		
Pc 4 Hall	30		1		
Tableau annexe salle 108					
PC colonne salle 109	30		1		
PC colonne salle 100	30		1		
Départ PC	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 120</u>					
Tableau salle 120					
PC ARCHIVE	30		1		
Salle 19-18	30		1		
PC salle 19-20-21	30		1		
ECL LOCAL ARCHIVES	30		1		
Général n°2	300		1		
Général EC salles 18 et 19	300		1		
PC TV HALL	30		1		
Général PC salles 19 à 23	300		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 121 et 121BIS/TER</u>					
tableau salle 121					
Général	300		1		
Départs prises de courants	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 a</u>					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Tableau salle 236 A					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 b</u>					
Tableau salle 236 B					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
PC2	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 C</u>					
Tableau salle 236 C					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local 208</u>					
Tableau salle 208					
Général PC	300		1		
PC 209	30		1		
Général Public	300		1		
Général EC N°2	300		1		
Général EC salles 14.15 et 26	300		1		
Départ Baie info 1	30		1		
Départ Baie info 2	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 220</u>					
Tableau salle 220					
Général PC+ventilo convecteurs	300		1		
Général EC salles 14.22.23	300		1		
Général EC salles 15.22.23.35	300		1		
PC CIRCU	30		1		
Dispo	30		1		
5 PC borne accueil	30		1		
Général EC salles 18.19.24.25	300		1		
Canalis D238	1000		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 236</u>					
Tableau salle 236					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
PROTECTION PC ACCUEIL	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local climatisation 219</u>					
Tableau climatisation					
Général	300		1		
pc	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 33/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 215</u>					
Tableau salle 215					
Général	300		1		
PCM	30		1		
PCAUDIOVISUELLE	30		1		
PC1	30		1		
PC2	30		1		
PC3	30		1		
PC VISIO	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 217</u>					
Tableau salle 217					
Général	300		1		
PC MENAGE	30		1		
PC SALLE	30		1		
PC VIDEO	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle de cours 206</u>					
Tableau salle 206					
Eclairage 1	300		1		
Eclairage 2	300		1		
Auxiliaire	300		1		
PCM	30		1		
PC1	30		1		
Général vidéo	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle du conseil 238</u>					
Tableau salle du conseil 238					
Général	300		1		
PC MENAGE	30		1		
INTER DIFFERENTIEL GENERAL	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR > LOCAL TGBT</u>					
TGBT					
disjoncteur Général	1000	150	0		2
CENTRALE INCENDIE	30		1		
PC poste	30		1		
Ascenseur	300		1		
DISPO	300		1		
Emetteur	300		1		
DEPART AMPHITHEATRES	1000	60	1		
TABLEAU ECLAIRAGE CIRCULATION					
commande	300		1		
Eclairage sous-sol	300		1		
Eclairage RDC	300		1		
Eclairage 1er étage	300		1		
Eclairage escalier Ouest	300		1		
Eclairage escalier Est	300		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 34/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Eclairage extérieur	300		1		
Eclairage VS	300		1		
PC ménage sous-sol	30		1		
PC ménage RDC	30		1		
PC ménage 1er étage	30		1		
PC VS	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Archives 05					
Tableau archives					
Général	300		1		
Départ PC	30		1		
pcm	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > locaux techniques SGE					
Tableau LOCAL sge					
Général Elc.	300		1		
Départs prises de courants	30		1		
becs	30		1		
machine à laver	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > salle de cours n°03					
Tableau Salle de cours N°3					
PROTECTION GENERALE	300		1		
PC Ménage	30		1		
PC	30		1		
chauffage	30		1		
general PC	30		1		
vidéo projecteur	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de cours N°04					
Tableau Salle de cours N°4					
PROTECTION GENERALE	300		1		
PC Ménage	30		1		
PC baie info	30		1		
PC divers	30		1		
PC N°1	30		1		
PC N°2	30		1		
PC N°3	30		1		
PC N°4	30		1		
PC N°5	30		1		
Départ	30		1		
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de cours N°08					
Tableau Salle de cours N°8					
PROTECTION GENERALE	300		1		
PC Ménage	30		1		
PC divers	30		1		
PC vidéo projecteur	30		1		
baie info	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
PC N°1	30		1		
PC N°2	30		1		
PC N°3	30		1		
PC N°4	30		1		
PC N°5	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > LOCAL VENTILATION</u>					
Tableau ventilation					
Général	300		1		
PC	30		1		
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > SOUS STATION</u>					
Tableau sous station					
Général	1000		1		
Eclairage	300		1		
pc	30		1		
commande	300		1		
transfo	300		1		
Général annexe	300		1		
Général pompes	300		1		
Général projecteurs	300		1		
caméras 1et 2	300		1		
caméras 3 et 4	300		1		
caméras 5 et 6	300		1		
caméra 7	300		1		
radars	30		1		
pc divx	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.

La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement

L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolément (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machin e	Eclairage sécurité				
UFR DE DROIT(BREST / 12 RUE DE KERGOAT)												
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Circulation Doyen</u>												
Points lumineux				4/15 (2025)								
Prises de courant			1/1									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau doyen 201</u>												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 36/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Points lumineux				4/4								
Prises de courant			5/5									
Unité centrale					1							
Ecran					2							
Réfrigérateur					1							
Cafetière					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Secrétariat 203												
Points lumineux				0/6 (2022)								
Prises de courant			4/4									
Ordinateur					1							
Imprimante					1							
Lampe de bureau					1							
Broyeur à papier					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 205												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				3/3 (2025)								
four micro ondes					1							
Cafetière					1							
Réfrigérateur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 207												
Prises de courant			10/10									
Points lumineux				6/6 (2025)								
Imprimante					1							
Cafetière					1							
Ecran					2							
Unité centrale					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolément (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle 209												
Points lumineux				8/8 (2025)								
Prises de courant			4/4									
Ordinateur					1							
four micro onde					1							
Réfrigérateur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Sanitaires 211												
Points lumineux				4/4 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > 1/2 AILE OUEST												
Points lumineux				8/8 (2025)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Prises de courant			3/3									
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Sanitaires 202												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle de cours 204												
rétroprojecteur					1							
Prises de courant			9/9									
Points lumineux				19/19								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle de cours 206												
Prises de courant			10/10									
Points lumineux				9/9 (2025)								
tableau électrique						1						
rétroprojecteur					1							
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local 208												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Prises de courant			2/2									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 38/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Imprimante					2							
routeur						1						
hub informatique						6						
tableau électrique						1						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 210												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				3/3 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 212												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Unité centrale					1							
Ecran					2							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 214												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Unité centrale					1							
Ecran					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 216												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Ecran					2							
Unité centrale					1							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 218												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Prises de courant			6/6									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Unité centrale					1							
Ecran					2							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Sanitaires 213												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 215												
Prises de courant			11/11									
Points lumineux				14/14								
rétroprojecteur					1							
télévision					1							
tableau électrique						1						
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 215 bis												
Prises de courant			6/6									
Points lumineux				2/2								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 215 ter												
Prises de courant			6/6									
Points lumineux				3/3								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > salle 217												
Points lumineux				18							Classe II	
tableau électrique						1						
vidéoprojecteur					1							
Prises de courant			11/11									
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 220												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Prises de courant			3/3									
tableau électrique						1						
Photocopieuse					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 230												
Points lumineux				4/4 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					2							
Cafetière					3							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 228												
Points lumineux				4/4 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					1							
Ecran					2							
Cafetière					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 226												
Prises de courant			3/3									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Lampe de bureau				2/2 (2022)								
Unité centrale					1							
Ecran					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 224												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			2/2									
Lampe de bureau					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Bureau 223												
Points lumineux				7/7 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ecran					2							
Unité centrale					1							
Lampe de bureau					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle de cours 219</u>												
Prises de courant			3/3									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Points lumineux				45/65 (2025)								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local climatisation 219</u>												
cta						1						
tableau électrique						1						
Points lumineux				1/1								
Prises de courant			1/1									
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Sanitaires 232.234</u>												
Points lumineux				3/3 (2025)								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > local 236</u>												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			5/5									
Imprimante					1							
four micro onde					1							
Réfrigérateur					1							
Cafetière					2							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 C</u>												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Prises de courant			6/6									
Ordinateur					2							
tableau électrique						1						
Imprimante					1							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 b</u>												
Points lumineux				4/4 (2025)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Prises de courant			6/6									
Ordinateur					2							
Ecran					2							
tableau électrique						1						
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 236 a												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			4/4									
Ordinateur					1							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Salle du conseil 238												
Points lumineux				20/20								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité						1					Classe II	
Prises de courant			11/11									
Imprimante					1							
Ecran					1							
Cafetière					2							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > bureau 240												
Points lumineux				1/1 (2025)								
Prises de courant			5/5									
Ordinateur					1							
Ecran					1							
Imprimante					1							
Cafetière					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > 1/2 AILE EST												
Points lumineux				8/8 (2025)								
Prises de courant			4/4									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > escalier est												
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Points lumineux				3/3 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > escalier ouest												
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								3			Classe II	
Points lumineux				17/17								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 2EME ETAGE > Local machinerie ascenseur												
Points lumineux				1/1								
machine ascenseur							1					
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 108												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Prises de courant			2/2									
Photocopieuse					1							
Ordinateur					1							
tableau électrique						1						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 112												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			2/10									
Ordinateur					2							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 110												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			2/2									
Ordinateur					3							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 114												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Cafetière					1							
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 116												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			10/10									
Cafetière					1							
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					2							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Sanitaires 102												
Points lumineux				6/6								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 106												
Points lumineux				30/30 (2025)								
Prises de courant			6/6									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Videoprojecteur					1							
tableau électrique						1						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 104												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Prises de courant			12/12									
tableau électrique						1						
rétroprojecteur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 101												
Points lumineux				4/4 (2025)								
tableau électrique						1						
Prises de courant			2/2									
Réfrigérateur					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolemen t (MOhm)	Commentaire s	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machin e	Eclairage sécurité				
Réfrigérateur					1							
four micro onde					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 103												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					1							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 105												
Prises de courant			2/2									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Ordinateur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 107												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			2/2									
Ordinateur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > couloir bureau 101 à 107												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Prise de courant			1									
Photocopieur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > couloir 1/2 AILE OUEST												
Points lumineux				7/7 (2025)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								3			Classe II	
Prises de courant			3/3									
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 109												
Points lumineux				6							Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Prises de courant			16/16									
Ordinateur					3							
Imprimante					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 113												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Prises de courant			9/9									
Ordinateur					2							
Imprimante					2							
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Sanitaires 115												
Points lumineux				2							Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Sanitaires 111												
Points lumineux				2							Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 117												
Points lumineux				9							Classe III (TBTS/TBTP)	
Prises de courant			21/21									
Unité centrale					4							
Ecran					8							
Imprimante					2							
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 118												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			13/13									
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					2							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 119												
Points lumineux				6/6 (2025)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Prises de courant			10/10									
Ordinateur					2							
centrale incendie						1						
tableau électrique						1						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Circulation centrale												
Points lumineux				18/18 (2025)								
distributeur de boisson					2							
télévision					1							
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								6			Classe II	
Prises de courant			21/21									
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > salle 121 et 121BIS/TER												
Points lumineux				16/16 (2025)								
rétroprojecteur					1							
tableau électrique						1						
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Prises de courant			24/24									
sonorisation					1							
télévision					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > amphi 123												
Prises de courant			217/217									
Points lumineux				43/43 (2025)								
BAES balisage (cl II)								3			Classe II	
télévision					1							
rétroprojecteur					1							
tableau électrique					1							
BAES Ambiance (cl II)								4			Classe II	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 120												
Points lumineux				5/5 (2025)								
Prises de courant			2/2									
Imprimante					1							
four micro onde					1							
tableau électrique						1						
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 130												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					3							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 128												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Bureau 126												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					2							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > bureau 124												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					2							
Lampe de bureau					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > bureau 122												
Points lumineux				2/2 (2025)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					1							
Micro-onde					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Sanitaires 132.134												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > Salle 136												
Points lumineux				47/47 (2025)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité balisage								2			Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Ambiance								2			Classe II	
Prises de courant			10/10									
rétroprojecteur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > 1ER ETAGE > 1/2 AILE EST												
Points lumineux				7/7 (2025)								
Prises de courant			4/4									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > salle de cours n°03												
Points lumineux				11/11 (2025)								
Prises de courant			23/23									
tableau électrique						1						
rétroprojecteur					1							
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > local N°03 BIS												
Points lumineux				2/2 (2025)								
Prises de courant			1/1									
Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > ancienne reprographie												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Prises de courant			5/5									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolément (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ accés.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > couloir reprogaphie</u>												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Prises de courant			1/1									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > sanitaire</u>												
Points lumineux				4/4 (2025)								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > locaux techniques SGE</u>												
Points lumineux				2/2 (2025)								
tableau électrique						1						
Prises de courant			4/4									
machine à laver					1							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > local ménage SGE</u>												
Points lumineux				2/2 (2025)								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Circulation</u>												
Points lumineux				13/13 (2025)								
Récepteurs divers						1						
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								1			Classe II	
Prises de courant			2/2									
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Vide sanitaires</u>												
Points lumineux				4/4								
Prises de courant			2/2									
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Archives 05</u>												
Points lumineux				3/3								
tableau électrique						1						
Prises de courant			5/5									
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de</u>												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 51/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>cours N°08</u>												
Points lumineux				7/7								
Prises de courant			29/28									
tableau électrique						1						
rétroprojecteur					1							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Salle de cours N°04</u>												
Points lumineux				7/7								
Prises de courant			33/33									
tableau électrique						1						
rétroprojecteur					1							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > REZ DE CHAUSSEE > Sanitaires</u>												
Points lumineux				4/4 (2025)								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR</u>												
Points lumineux				19/19								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR > LOCAL TGBT</u>												
Prises de courant			1/1									
tableau électrique						3						
compteur enedis						3						
bapi								1				
Points lumineux				1/1								
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE</u>												
Récepteurs divers						4						
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > LOCAL VENTILATION</u>												
Points lumineux				1/1								
tableau électrique						1						
Prises de courant			1/1									
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > TOITURE > SOUS STATION</u>												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 52/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Points lumineux				3/3								
Prises de courant			3/3									
Ordinateur					1							
tableau électrique						1						
pompe à eau						8						

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
UFR DE DROIT			
TABLEAU AMPHI 123- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau accueil administratif 119- Tableau salle 108	Bonne		
Tableau salle 101- Tableau salle 108	Bonne		
Tableau salle 104- TABLEAU SALLE 108	Bonne		
Tableau salle 106- TABLEAU SALLE 108	Bonne		
Tableau annexe salle 108- Tableau salle 108	Bonne		
Tableau salle 108- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau salle 120- TGBT		Vérification visuelle	1
tableau salle 121- Tableau salle 120	Bonne		
Tableau salle 236 A- Tableau salle 220	Bonne		
Tableau salle 236 B- Tableau salle 220	Bonne		
Tableau salle 236 C- Tableau salle 220	Bonne		
Tableau salle 208- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau salle 220- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau salle 236- Tableau salle 220	Bonne		
Tableau climatisation- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau salle 215- Tableau salle 208	Bonne		
Tableau salle 217- TABLEAU SALLE 220	Bonne		
Tableau salle 206- Tableau salle 208	Bonne		
Tableau salle du conseil 238- TABLEAU SALLE 220	Bonne		
TABLEAU ECLAIRAGE CIRCULATION- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau archives- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau LOCAL sge- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau Salle de cours N°3- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau Salle de cours N°4- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau Salle de cours N°8- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau ventilation- TGBT		Vérification visuelle	
Tableau sous station- TGBT		Vérification visuelle	

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 53/62

rapport n° : 8192502/160.9.1.R

en date du 28/04/2025

Résultats des mesures et essais

Controleurs permanents d'isolement (C.P.I.)

Emplacement / Désignation	Type / Marque	Seuil de régl. (k Ohms)	Seuil aff. (k Ohms)	Fonct (1)	Emplacement du report de signalisation	Commentaires	N° d'obs (*)
UFR DE DROIT(BREST / 12 RUE DE KERGOAT)							
<u>Batiment > FACULTE DE DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES > EXTERIEUR > LOCAL TGBT</u>							
CPI DESENFUMAGE	EM9 Merlin Gerin	150	8		au dessus de la porte.		

(1) Une croix dans cette colonne indique que l'appareil doit être remis en état de fonctionnement.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		C	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		C	
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		SO	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils amovibles	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	C	
CDT R.4226-12	Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A	A.20/12/2011 art 6	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Enceintes conductrices exigües	A.20/12/2011 art 7	NF C 15-100 Art. 706	SO	
CDT R.4226-12	Choix du matériel en fonction des influences externes	A.20/12/2011 art 3	NF C 15-100 Art. 512	C	
CDT R.4226-12	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs	A.20/12/2011 art 4	NF C 15-100 Art. 559	C	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		NF C 15-100 Art. 424.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		NF C 15-100 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des		NF C 15-100	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		Art. 424.8		
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 424.9	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 424.5	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	C	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	C	
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement.		NF C 15-100	C	


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	Protection des conducteurs actifs		Art. 431		
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	C	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	NC	1
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	NC	2
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	C	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	C	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	SO	
CONDITIONS DE LA MISE HORS TENSION TOTALE DES INSTALLATIONS BASSE TENSION					
CDT R.4226-5	Réalisation des essais et mesures lors des mises hors tension BT		NF C 15-100 Art. Titre 6	C	
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	SO	
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	C	


Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100 Art. 514.2	SO	
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation		NF C 15-100 Art. 514.1	C	
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité		NF C 15-100 Art. 511	C	
CDT R.4226-5	Disposition générale concernant l'entretien de l'installation - Accessibilité, état des armoires électriques		NF C 15-100 Art. Titre 6	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	C	
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)		NF C 15-100 Art. 527	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	C	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

UFR DE DROIT

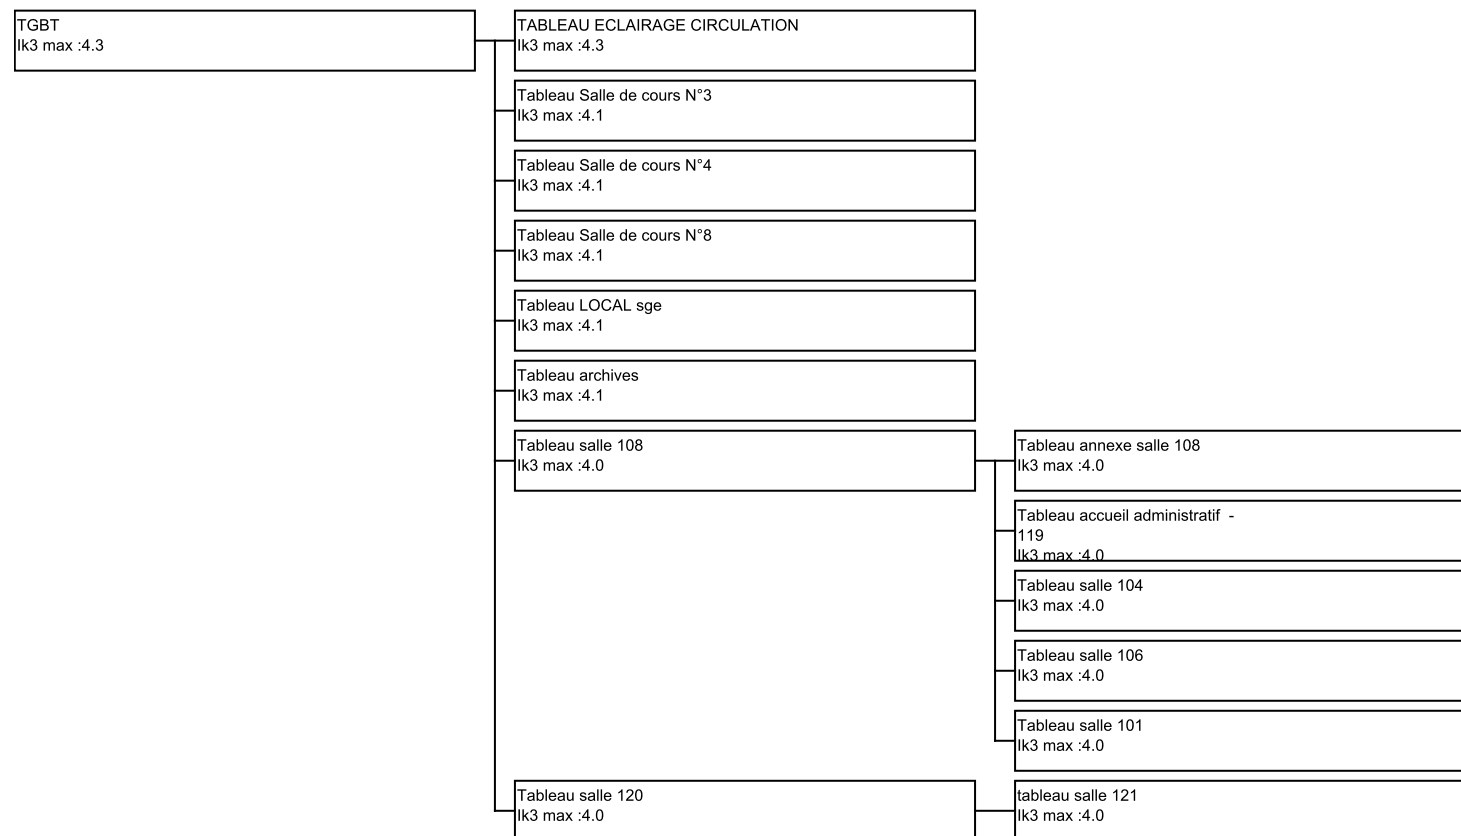

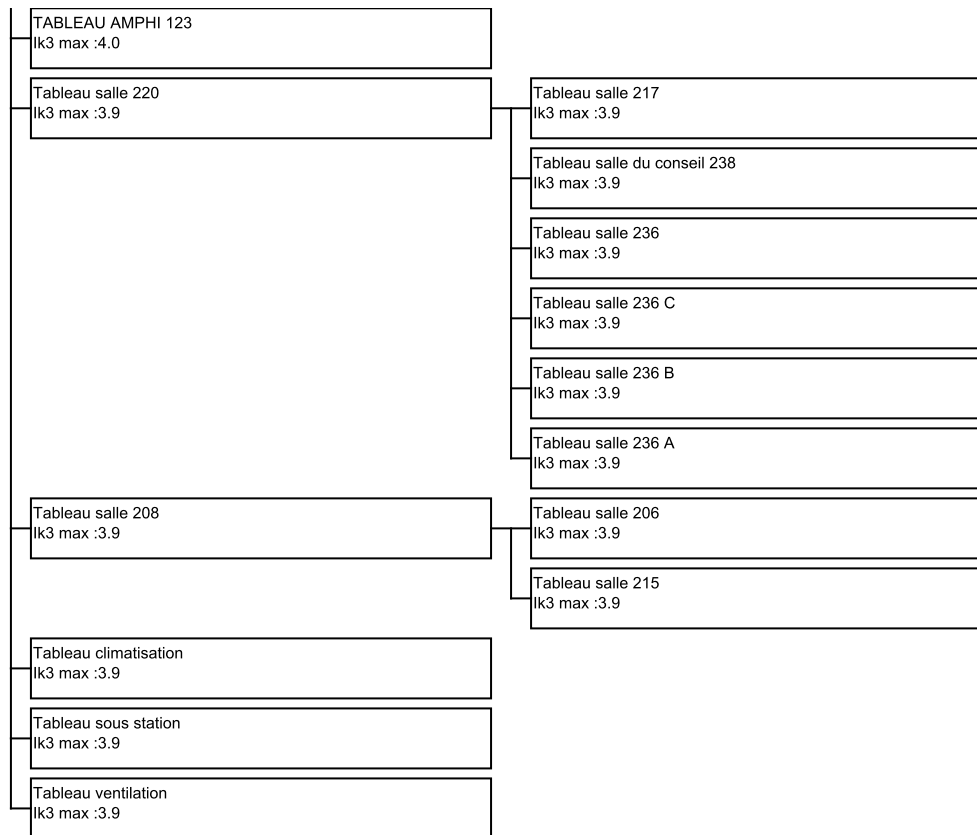

Information complémentaire à l'attention du client

GENERALITES :

La borne de recharge électrique fait l'objet d'un contrôle séparé.