



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SAR DOUAI
37 rue Gallois
59503 DOUAI BP 30170

Réaménagement des 1er et 2ème étages
de la Halle aux Sucres
pour loger le Conseil des Prud'hommes
et le Tribunal d'Instance de Lille

B	08/09/16	DOE	JBA	NFL	NFL			
A	18/04/16	CREATION DU PLAN	JBA	NFL	NFL			
Indice	Date	Modification	Dess.	Vérifié	Appro.			
14/03/16	/	500665	F406	01				
Création Plan	Echelle	N°Affaire	N°Plan	Folio	B			

ARMOIRE ELECTRIQUE

TD21 (R+2)



Agence Régionale Nord/Pas de Calais/Normandie
ZA de la BRAYELLE
945, Rue du Faubourg d'Esquerchin
59553 CUNCY
Téléphone : 03.27.95.98.98
Télécopieur : 03.27.95.98.50

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
FOLIO N°		DESIGNATION		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
01	Page de garde	X	X																						
02	Sommaire	X	X																						
03	Spécification de l'enveloppe du tableau	X	X																						
04	Principes de repérage, de câblage, de borniers	X	X																						
05	DISTRIBUTIONS PRINCIPALES	X	X																						
06																									
07																									
08																									
09																									
10	DISTRIBUTIONS PRINCIPALES	X	X																						
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

HALLE AUX SUCRES - LILLE

SAT

SCH

EXE

CONTENU

PHASE

NIVEAU

N°

E406

SATELEC

14/03/16

500665

02

B

date dernier ind

Echelle

N°Affaire

Folio

indice

SOMMAIRE

SATELEC

14/03/16

500665

02

B

date dernier ind

Echelle

N°Affaire

Folio

indice

SOMMAIRE

RACCORDEMENTS

ARRIVEE:
HAUT ☒BAS ☐

EVACUATION DES CABLES:
☐ DIRECT > 35mm²
☐ SUR BORNES <35mm²

GAINES A CABLES:
GAUCHE ☐DROITE ☐BORNIER
HAUT ☒

ENVELOPPE

PROTECTION IP43 - IK08

FORME :
☒ 1☐ 2a☐ 3a☐ 4a
☐ 2b☐ 3b☐ 4b

INDICE DE SERVICE :
EXPLOITATION
☒ 1☐ 2☐ 3
MAINTENANCE
☒ 1☐ 2☐ 3
EVOLUTION
☒ 1☐ 2☐ 3

EMPLACEMENT DISPO :
☐ LARGEUR: 1m
☐ HAUTEUR: 2m
☐ PROFONDEUR: 40cm

☐ COFFRET
☒ ARMOIRE
☐ CHASSIS

PRESENTATION :
☒ PORTE PLEINE
☐ FERMETURE A CLEFS N°455
☐ SOCLE
☐ PATTE DE FIXATION
☐ PLASTRON

COMMANDE EXTERIEUR
☐ OUI
☐ LATERAL GAUCHE
☐ LATERAL DROITE
☐ POSSIBILITE DOUVIR LA PORTE SANS MANOEUVRER L'INTERUPTEUR
☐ NON
☐ FRONTALE

FILERIE
REPERE: ☒ OUI
☐ NON
EMBOUTS: ☐ OUI
☐ NON
COMMANDE
Couleur: voir Folio 4
SIGNALISATION
Couleur: voir Folio 4

REPERAGE
AVEC
☐ APPAREILLAGE
☐ PLASTRON
☐ TABLEAU
SANS
☒
ADHESIVE
☐
☐
☐

COULEUR DU FOND
COULEUR ECRITURE
BLANC
NOIR
AUTRES:
BLANC
NOIR
AUTRES:


DIVERS
RESERVE EN %: 30
RECEPTION DANS VOS ATELIERS ☒ FICHES D'ESSAI ☒

NOTA : Mise à la terre et Répartition de terre réalisés sur un collecteur de Terre


—Repere Bornier :



HALLE AUX SUCRES - LILLE

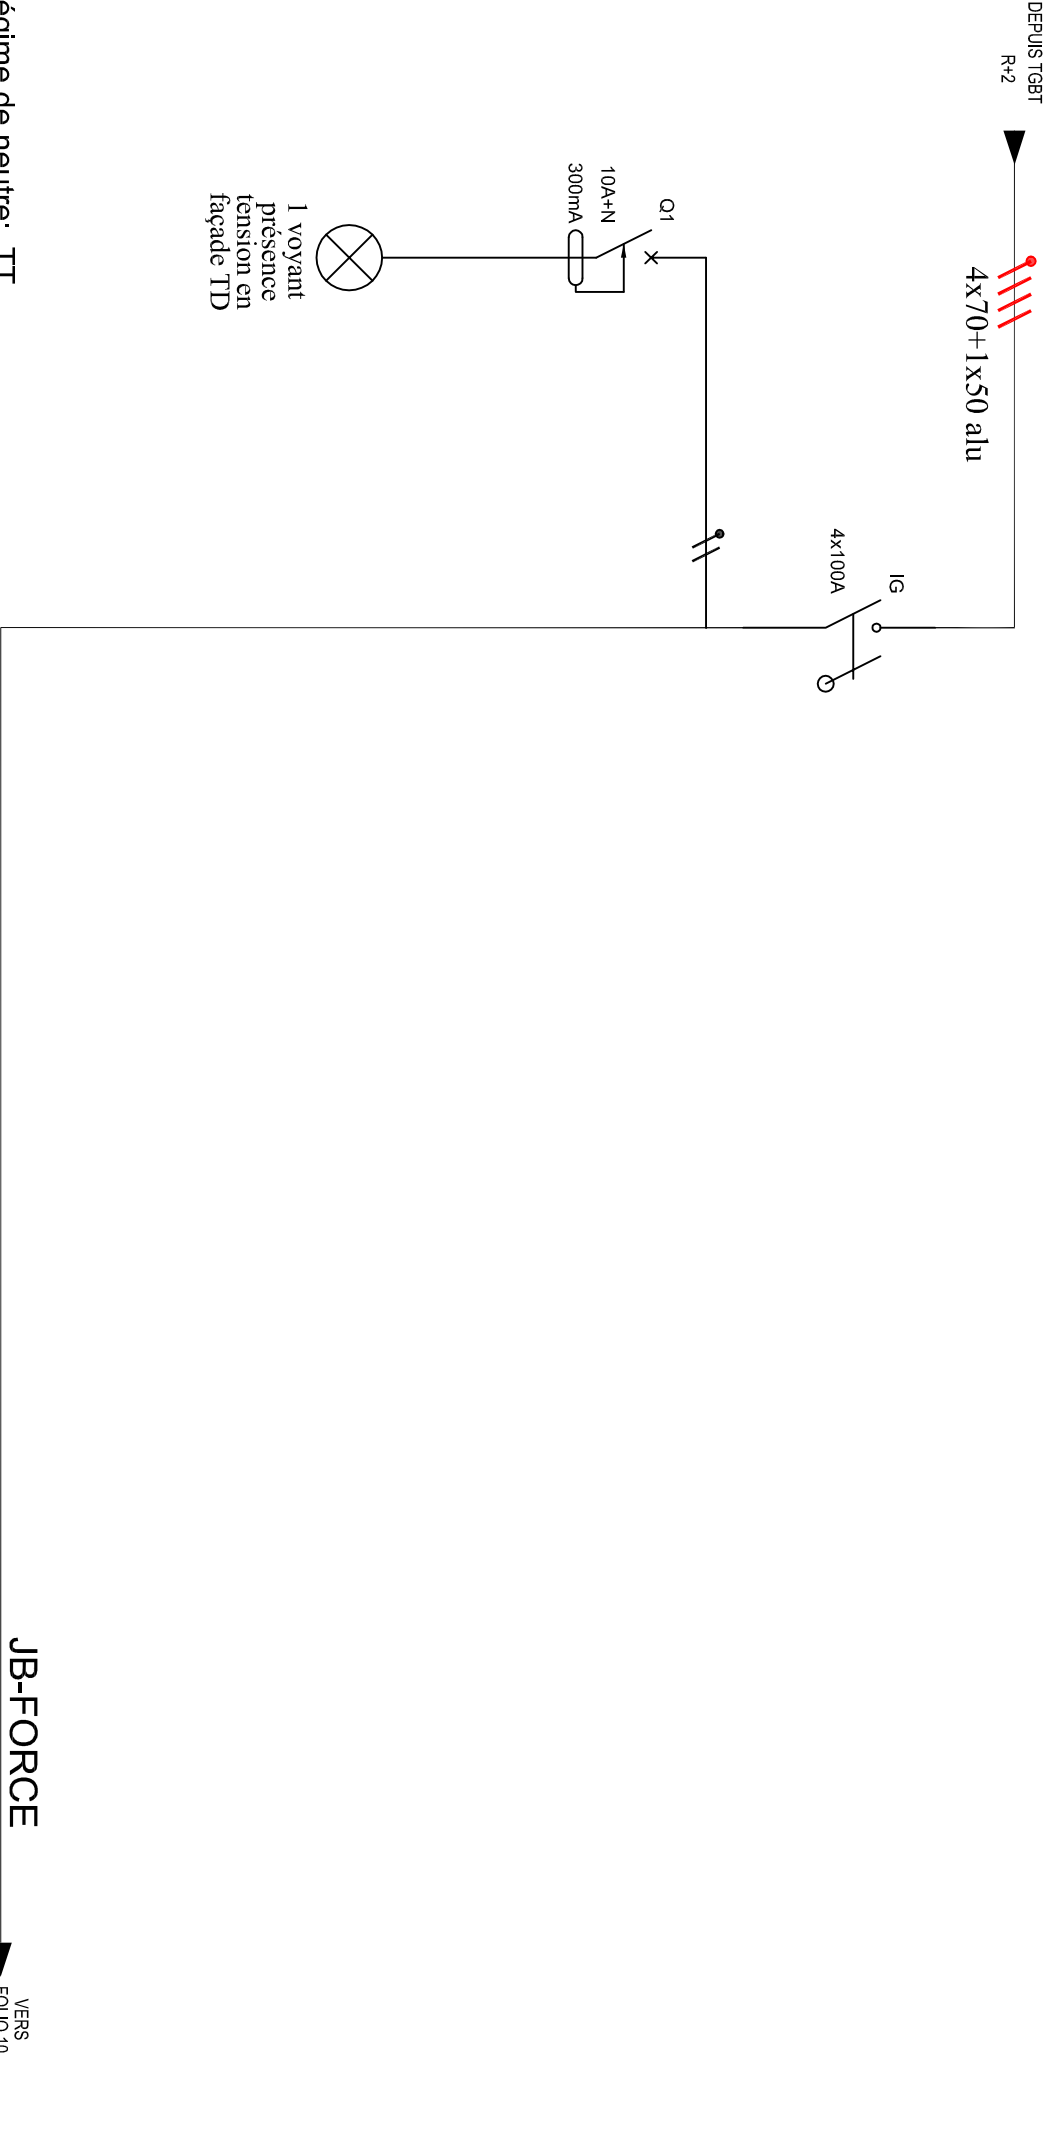

Régime de neutre: TT
Ik3max: 4.2KA
Ik1max: 2.22KA
ΔU: 2.40%

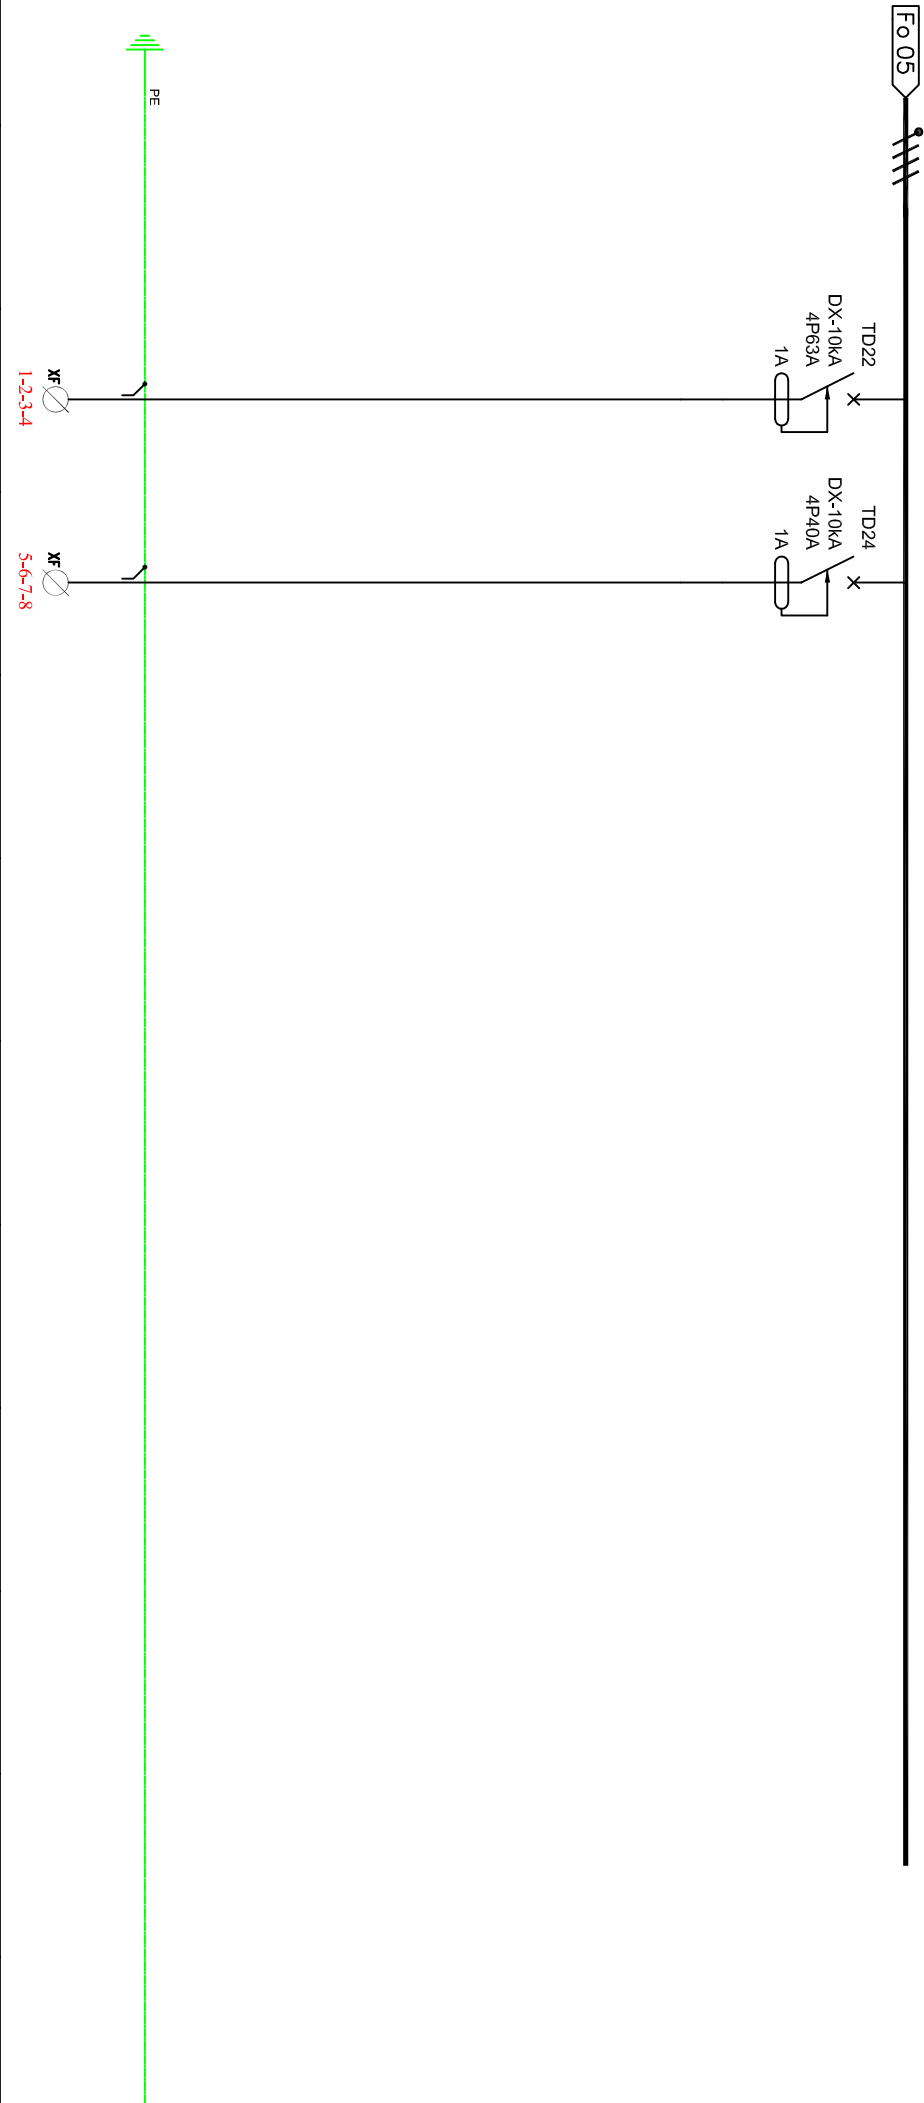

DESIGNATION	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR										
TYPE												
COURBE	C	C										
CALIBRE	4P63A	4P40A										
MAGNETIQUE												
REPERE	TD22	TD24										
SECTION	SG16	SG16										
LONGUEUR												
PUISSANCE												
ABOUTISSANT	33kV ALIM TD22 (TD EXISTANT) R+2	5kV ALIM TD24 (R+2)										

HALLE AUX SUCRES - LILLE