



SAR DOUAI  
37 rue Gallois  
59503 DOUAI BP 30170

Réaménagement des 1er et 2ème étages  
de la Halle aux Sucres  
pour loger le Conseil des Prud'hommes  
et le Tribunal d'Instance de Lille

C	08/09/16	DOE		JBA	NFL	NFL	
B	18/04/16	MISE A JOUR		JBA	NFL	NFL	
A	14/03/16	CREATION DU PLAN		JBA	NFL	NFL	
Indice	Date	Modification	Dess.	Vérifié	Appro.	RIA	
14/03/16	/	500665	F404	01	B		
Création Plan	Echelle	N°Affaire	N°Plan	Folio			

ARMOIRE ELECTRIQUE

TD24 (R+2)




Agence Régionale Nord/Pas de Calais/Normandie  
ZA de la BRAYELLE  
945, Rue du Faubourg d'Esquerchin  
59553 CUNCY  
Téléphone : 03.27.95.98.98  
Télécopieur : 03.27.95.98.50

		1	2	3	4	5											6	7											8	9	10	11	12											13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FOLIO N°	DESIGNATION	INDICES											FOLIO N°	DESIGNATION	INDICES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div>RACCORDEMENTS<div>ARRIVEE:<div>HAUT<input checked="" type="checkbox"/>BAS<input type="checkbox"/></div>EVAQUATION DES CABLES:<div><input type="checkbox"/> DIRECT &gt;35mm²<input type="checkbox"/> SUR BORNES &lt;35mm²</div>GAINES A CABLES:<div>GAUCHE<input type="checkbox"/>DROITE<input type="checkbox"/>BORNIER HAUT<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>ENVELOPPE<div>PROTECTION IP43 - IK08FORME :<div><input checked="" type="checkbox"/> 1<input type="checkbox"/> 2a<input type="checkbox"/> 3a<input type="checkbox"/> 4a<input type="checkbox"/> 2b<input type="checkbox"/> 3b<input type="checkbox"/> 4b</div>INDICE DE SERVICE :EXPLOITATION<div><input checked="" type="checkbox"/> 1<input type="checkbox"/> 2<input type="checkbox"/> 3</div>MANTENANCE<div><input checked="" type="checkbox"/> 1<input type="checkbox"/> 2<input type="checkbox"/> 3</div>EVOLUTION<div><input checked="" type="checkbox"/> 1<input type="checkbox"/> 2<input type="checkbox"/> 3</div>EMPLACEMENT DISPO :<div><input type="checkbox"/> LARGEUR: 1m<input type="checkbox"/> HAUTEUR: 2m<input type="checkbox"/> PROFONDEUR: 40cm</div><div><input type="checkbox"/> COFFRET<input checked="" type="checkbox"/> ARMOIRE<input type="checkbox"/> CHASSISPRESENTATION :<div><input checked="" type="checkbox"/> PORTE PLEINE<input type="checkbox"/> PATTE DE FIXATION<input type="checkbox"/> FERMETURE A CLEFS N°455<input type="checkbox"/> PLASTRON<input type="checkbox"/> SOCLE</div></div></div></div><div>COMMANDE EXTERIEUR<div><div><input type="checkbox"/> OUI<input type="checkbox"/> NON</div><div>LATERAL GAUCHE<input type="checkbox"/> LATERAL DROITE<input type="checkbox"/> FRONTALE</div><div><input type="checkbox"/> POSSIBILITE D'OUVRIR LA PORTE SANS MANOEUVRER L'INTERUPTEUR</div></div><div>FILERIE<div>REPERE: <input checked="" type="checkbox"/> OUI<input type="checkbox"/> NON</div><div>EMBOUTS: <input type="checkbox"/> OUI<input type="checkbox"/> NON</div><div>COMMANDE<div>Couleur: voir Folio 4</div>SIGNALISATION<div>Couleur: voir Folio 4</div></div></div><div>REPERAGE<div>AVEC<div><input type="checkbox"/> APPAREILLAGE<input checked="" type="checkbox"/> PLASTRON<input type="checkbox"/> TABLEAU</div>SANS<div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div>ADHESIVE<div><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div></div><div>COULEUR DU FOND<div><input type="checkbox"/> BLANC<input type="checkbox"/> NOIR<input type="checkbox"/> AUTRES:</div>COULEUR ECRITURE<div><input type="checkbox"/> BLANC<input type="checkbox"/> NOIR<input type="checkbox"/> AUTRES:</div></div></div><div>DIVERS<div>RESERVE EN %: 30RECEPTION DANS VOS ATELIERS <input checked="" type="checkbox"/> FICHES D'ESSAI <input checked="" type="checkbox"/></div></div></div></div>													
Norm du Fichier : TD24													
SAT SCH EXE F404													
HALLE AUX SUCRES - LILLE													
SATELEC Société Matériel Éclairage et Signalisation 454, rue 59555 QUILLOT Téléphone : 03.27.35.98.38 Télécopieur : 03.27.35.98.30													
date dernier ind Echelle N°Affaire Folio indice													
14/03/16 500665 03 C													
SPECIFICATION DE L'ENVELOPPE DU TABLEAU													



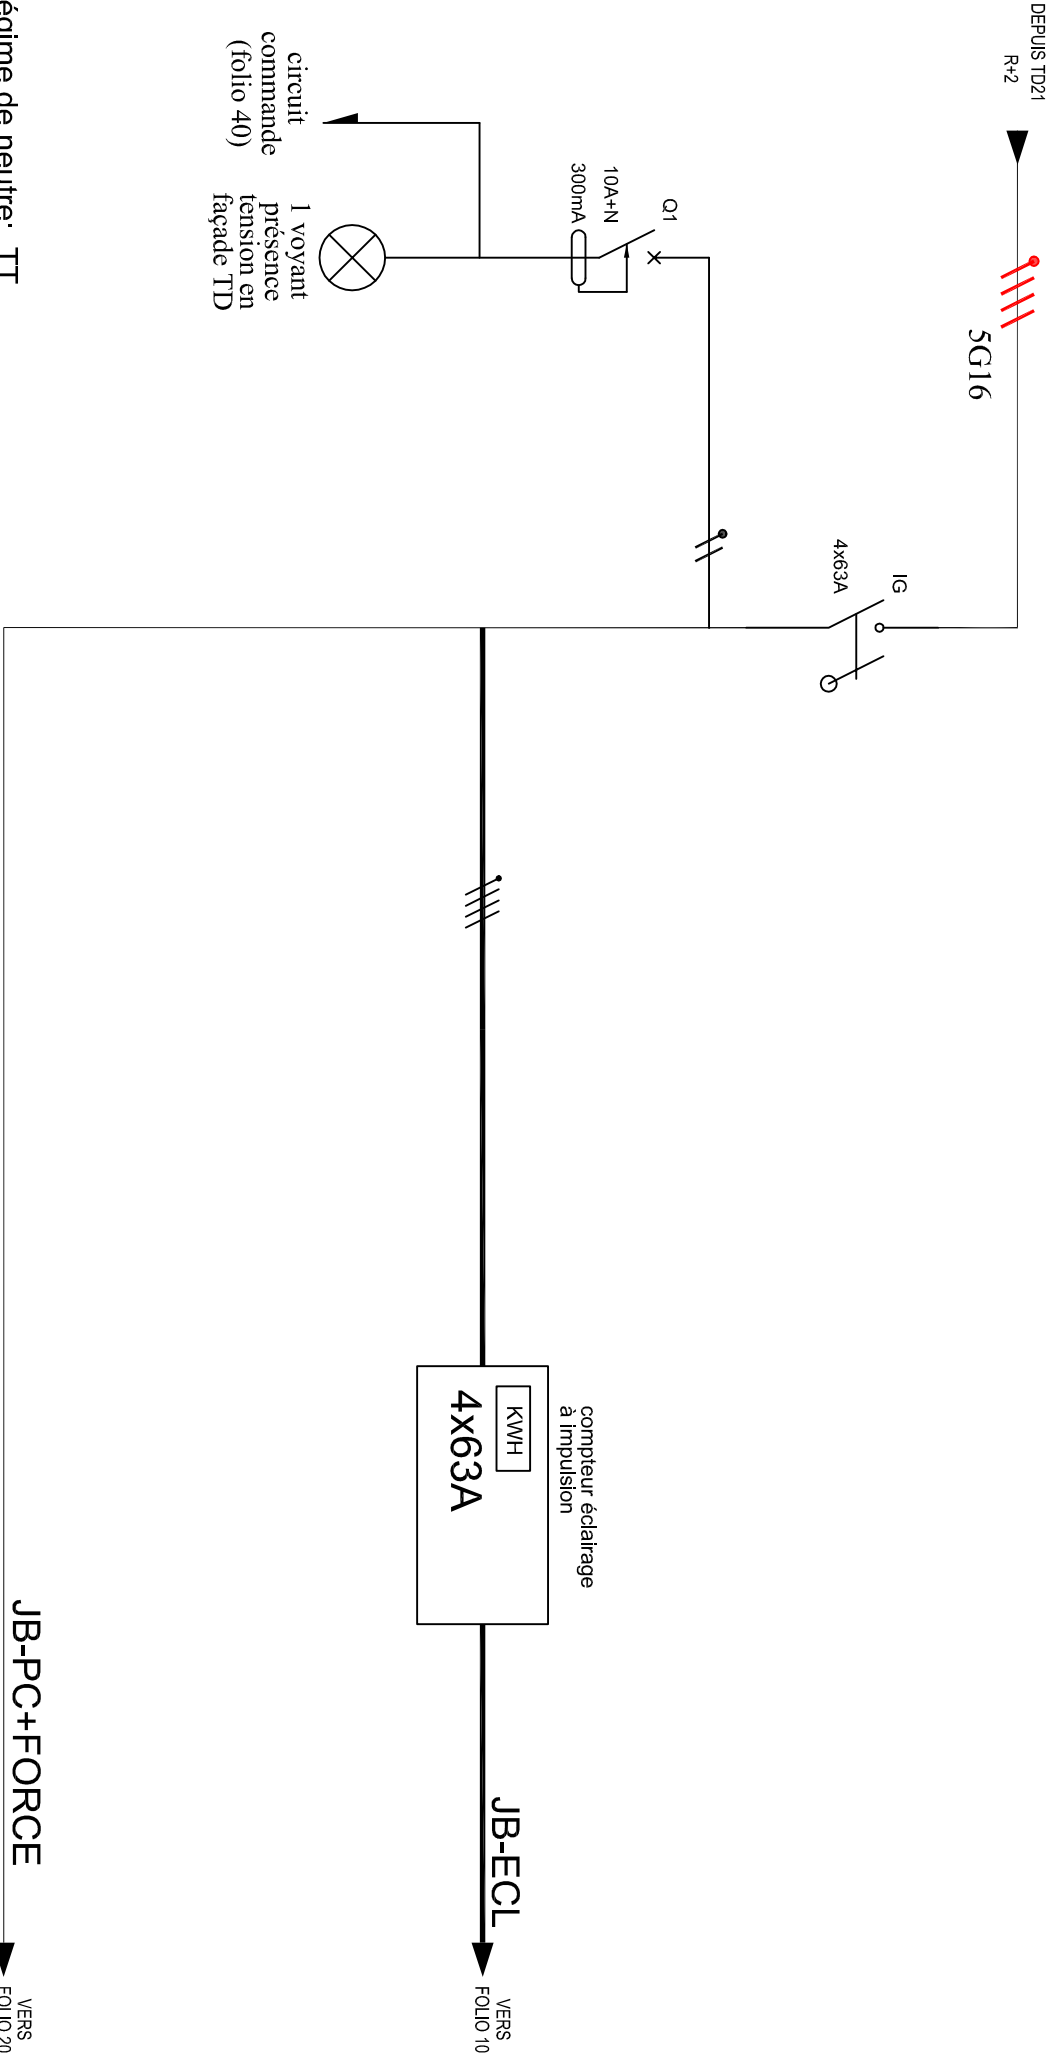

Régime de neutre: TT  
Ik3max: 3.3kA  
Ik1max: 1.7kA  
ΔU: 2.7%



JB-PC+FORCE

VERS  
FOLIO 20

## HALLE AUX SUCRES - LILLE

Nom du Fichier : TD24

SAT SCH EXE  
EMETTEUR CONTENU PHASE  
INTÉGRÉ  
F404  
N



SATELEC  
Société Générale de  
Travaux d'Équipement  
SAS, Rue 55555, 55555  
Téléphone : 03 27 25 98 50  
Télécopieur : 03 27 25 98 50

14/03/16	500665	05	C
date dernier ind	Echelle N°Affaire	Folio	indice

DISTRIBUTIONS PRINCIPALES

FO 05



DESIGNATION	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	ECL. SECURITE	DISJONCTEUR	ECL. SECURITE	DISJONCTEUR		DISJONCTEUR		DISJONCTEUR	
TYPE											
COURBE	C	C		C		C		C		C	
CALIBRE	2P 25A	10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N	
MAGNETIQUE											
REPERE	DGE1	E1a	ES1	E3	ES3	E2		E4		E5	
SECTION		3G1. 5	5G1. 5	3G1. 5	5G1. 5	3G1. 5		3G1. 5		3G1. 5	
LONGUEUR											
PUISSANCE		150W		200W		200W		250W		-	
ABOUTISSANT	DISJ. GENERAL ECLAIRAGE PUBLIC	ECLAIRAGE DEGT. 1	ECLAIRAGE SECOURS	ECLAIRAGE SANITAIRES	ECLAIRAGE SECOURS	ECLAIRAGE DEGT. 1		ECLAIRAGE RENSEIGNEMENT CPH		RESERVE SAS ESCALIER 1ER	

# HALLE AUX SUCRES - LILLE

Nom du Fichier : TD24

SAT	SCH	EXE	N°
EMETTEUR	CONTENU	PHASE	N°
			F404

**SATELEC**  
Sociedad Anónima


Agujas Bigradi, Mar/Play de Culey/Manzanillo  
72 de la BARRILE  
945, Rue du l'atouang d'Equerchinn  
59553 CUNICY  
Téléphone : 03.27.95.96.98  
Télécopieur : 03.27.95.96.50

**DISTRIBUTION  
ECLAIRAGE**

14/03/16	500665	10	C
date dernier ind	Echelle N°Affaire	Folio	indice

14/03/16	500665	10	C
date dernier ind	Echelle N°Affaire	Folio	indice

## JB-PC/FORCES

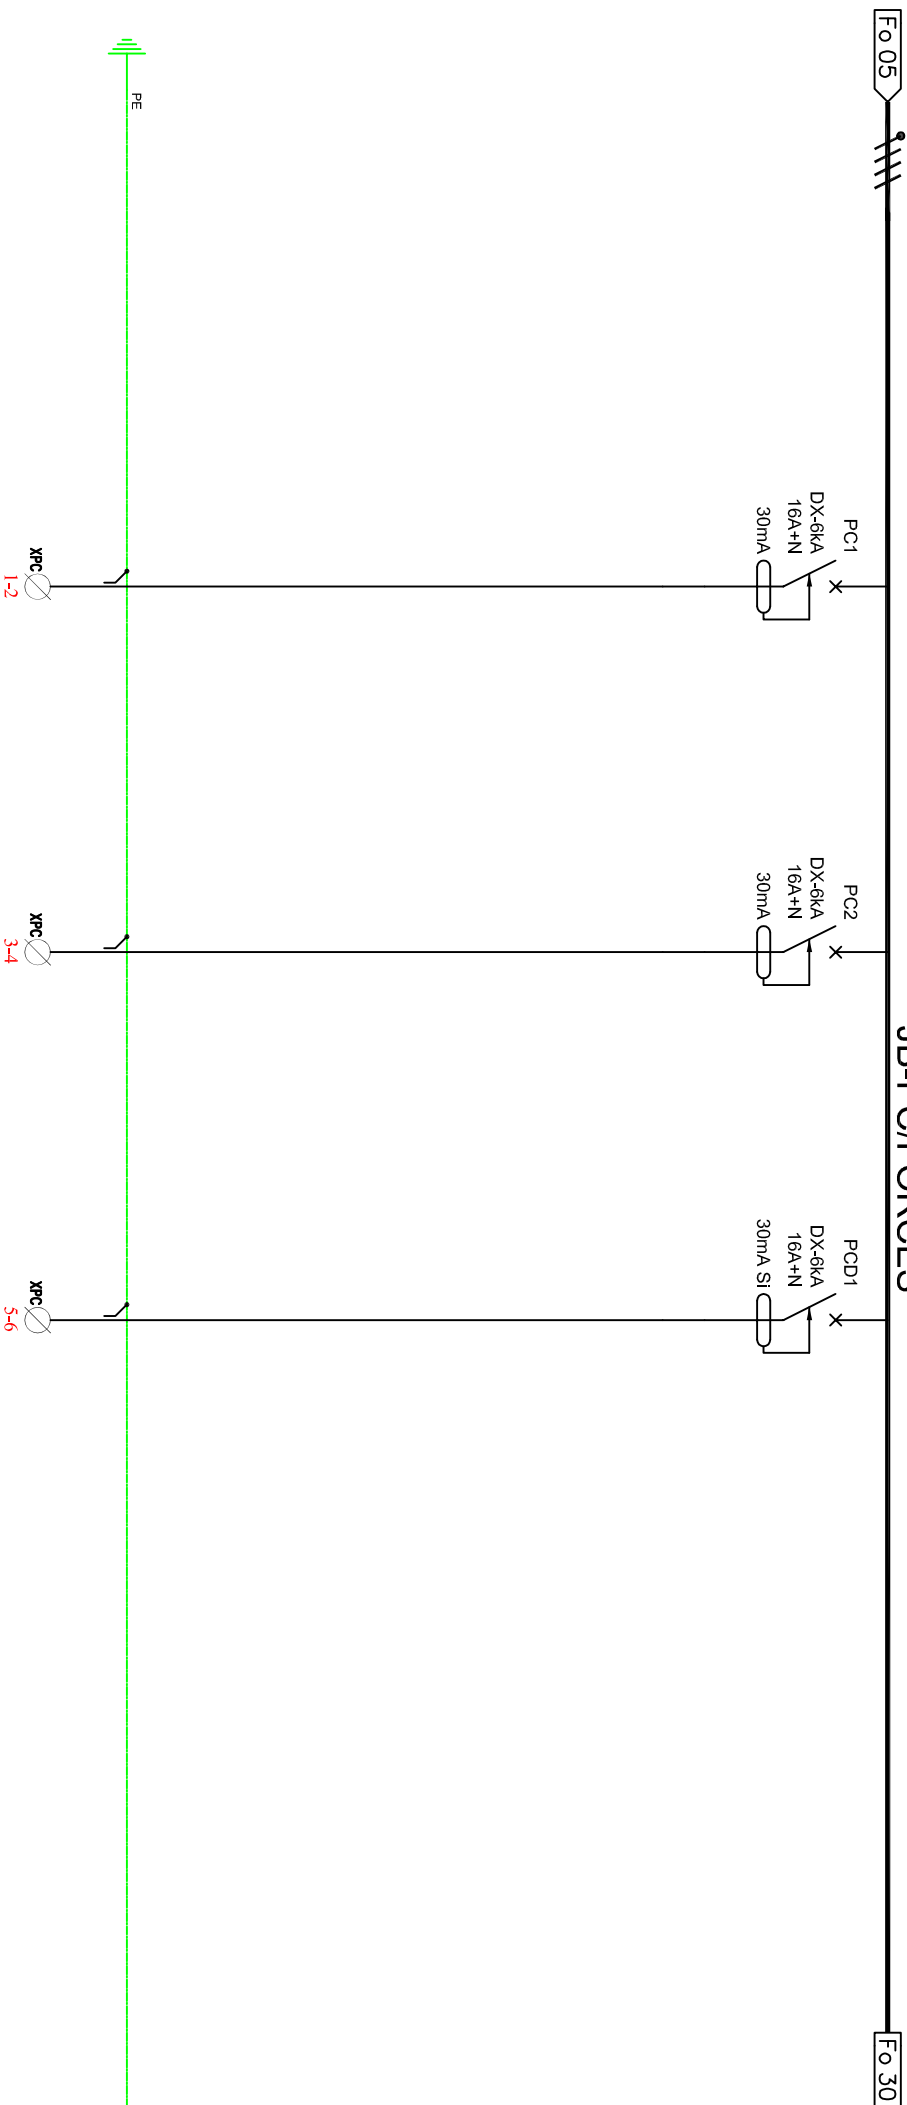

DESIGNATION		D.S.JONCTEUR	D.S.JONCTEUR	D.S.JONCTEUR					
TYPE									
COURBE		C	C	C					
CALIBRE		16A+N	16A+N	16A+N					
MAGNETIQUE									
REPÈRE		PC1	PC2	PCD1					
SECTION		3G2. 5	3G2. 5	3G2. 5					
LONGUEUR									
PUISSANCE		750W	750W	300W					
ABOUTISSANT		PC10/16A+T RENSEIGNEMENTS CPH	PC10/16A+T DEGT. 1	PC de trompées RENSEIGNEMENTS CPH					

# HALLE AUX SUCRES - LILLE

Nom du Fichier : TD24

SAT	SCH	EXE	N°
EMETTEUR	CONTENU	PHASE	N°
			F404



Agence Régionale Inter-Pres de Côtas/Mormond  
2A de la BONVILLE  
945, Rue du Foubourg d'Esquarchin  
59553 CUNICY  
Téléphone : 03.27.95.98.98  
Télécopieur : 03.27.95.98.50

14/03/16

500665

20



date dernier ind

Echelle N°Affaire


Folio

ind

# DISTRIBUTION

PRISES DE COURANT

JB-PC/FORCES

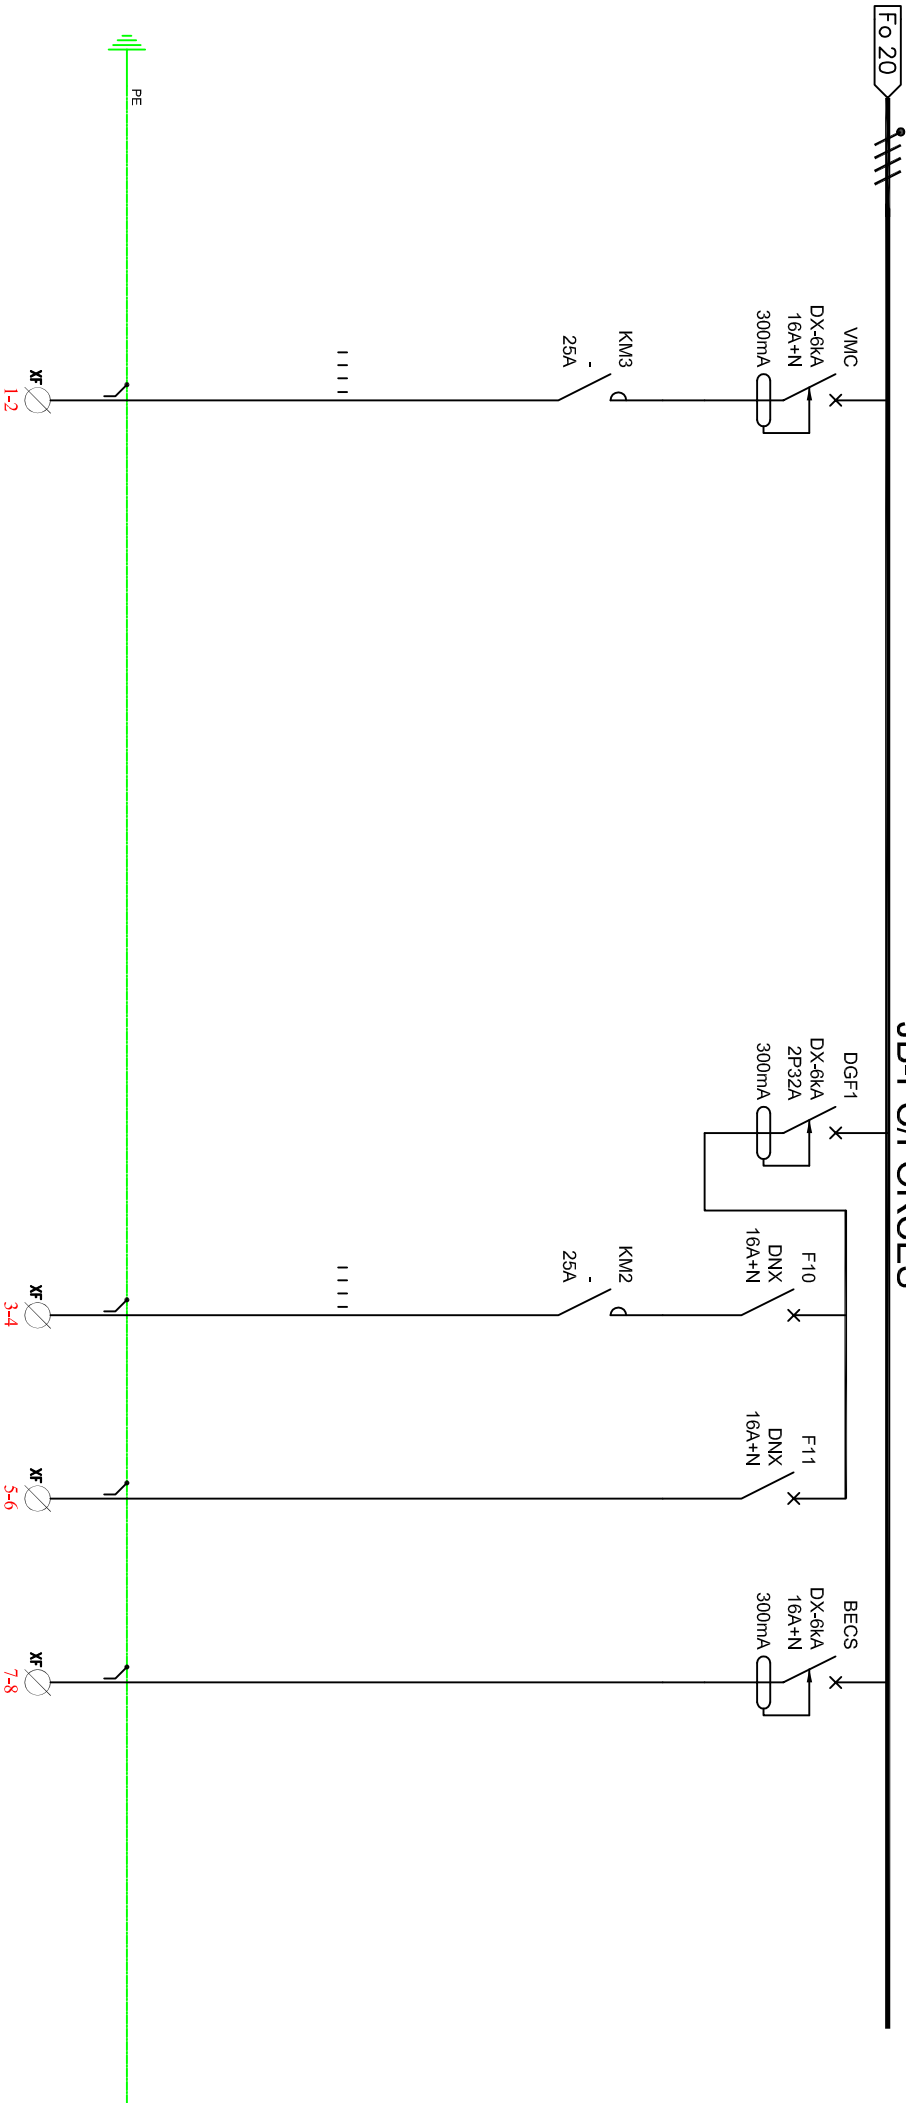

DESIGNATION	DISJONCTEUR				DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR
TYPE								
COURBE	C				C	C	C	C
CALIBRE	16A+N				2P 32A	16A+N	16A+N	16A+N
MAGNETIQUE								
REPERE	VMC				DGF1	F10	F11	F12
SECTION	3GE. 5					3GE. 5	3GE. 5	
LONGUEUR								
PUISSANCE								
ABOUTISSANT	VMC (SANITAIRES)				DISJ. GENERAL FORCES	ALIM GACHES ELECT.	ALIM INTERPHONE CONTROLE D' ACCES	ALIM. BECS

HALLE AUX SUCRES - LILLE



