



SAR DOUAI
37 rue Gallois
59503 DOUAI BP 30170

Réaménagement des 1er et 2ème étages
de la Halle aux Sucres
pour loger le Conseil des Prud'hommes
et le Tribunal d'Instance de Lille

C	08/09/16	DOE	JBA	NFL	NFL		
B	25/05/16	ABOUT DIFF. 300mA SUITE RQ VERITAS	JBA	NFL	NFL		
A	02/05/16	CREATION DU PLAN	JBA	NFL	NFL		
Indice	Date	Modification	Dess.	Vérifié	Appro. RIA		
14/03/16	/	500665	F407	01			
Création Plan	Echelle	N°Affaire	N°Plan	Folio			

ARMOIRE ELECTRIQUE

TGS (R+2)



Agence Régionale Nord/Pas de Calais/Normandie
ZA de la BRAYELLE
945, Rue du Faubourg d'Esquerchin
59553 CUNCY
Téléphone : 03.27.95.98.98
Télécopieur : 03.27.95.98.50

FOLIO N°		DESIGNATION		INDICES																					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K													
01	Page de garde	X	X	X																					
02	Sommaire	X	X	X																					
03	Spécification de l'enveloppe du tableau	X		X																					
04	Principes de repérage, de câblage, de borniers	X		X																					
05	DISTRIBUTIONS PRINCIPALES	X	X	X																					
06																									
07																									
08																									
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Nom du Fichier : TD12

SAT SCH EXE E40Z
EMETTEUR CONTENU PHASE NEUVEAU N°

HALLE AUX SUCRES - LILLE

SATELEC

SAISON HIVERNALE 2015-2016
44c, Rue 59555 CHAUVIN
Téléphone : 03.27.35.98.48
Télécopieur : 03.27.35.98.50

14/03/16

date dernier ind

500665

Echelle N°Affaire

02

Folio

C

indice

SOMMAIRE

RACCORDEMENTS

ARRIVEE:
HAUT ☒BAS ☐

EVACUATION DES CABLES:
☐ DIRECT > 35mm²
☐ SUR BORNES <35mm²

GAINES A CABLES:
GAUCHE ☐DROITE ☐BORNIER
HAUT ☒

COMMANDE EXTERIEUR

☐ OUI☐ NON
☐ LATERAL GAUCHE☐ LATERAL DROITE☐ FRONTALE
☐ POSSIBILITE DOUVRIR LA PORTE SANS MANOEUVRER L'INTERUPTEUR

ENVELOPPE

PROTECTION IP43 - IK08

FORME :
☒ 1☐ 2a☐ 3a☐ 4a
☐ 2b☐ 3b☐ 4b

INDICE DE SERVICE :
EXPLOITATION
☒ 1☐ 2☐ 3
MAINTENANCE
☒ 1☐ 2☐ 3
EVOLUTION
☒ 1☐ 2☐ 3

EMPLACEMENT DISPO :
☐ LARGEUR: 1m
☐ HAUTEUR: 2m
☐ PROFONDEUR: 40cm

☐ COFFRET
☒ ARMOIRE
☐ CHASSIS

PRESENTATION :
☒ PORTE PLEINE☐ PATTE DE FIXATION
☐ FERMETURE A CLEFS N°455☐ PLASTRON
☐ SOCLE

COMMANDE

REPERE: ☒ OUI☐ NON
EMBOUTS: ☐ OUI☐ NON
COMMANDE
Couleur: voir Folio 4
SIGNALISATION
Couleur: voir Folio 4

FILERIE

REPERE: ☒ OUI☐ NON
EMBOUTS: ☐ OUI☐ NON
COMMANDE
Couleur: voir Folio 4
SIGNALISATION
Couleur: voir Folio 4

REPERAGE

AVEC
☐ APPAREILLAGE
☐ PLASTRON
☐ TABLEAU

SANS
☒
☐
☐

ADHESIVE
☐
☐
☐

COULEUR DU FOND
☐ BLANC☐ NOIR☐ AUTRES:

COULEUR ECRITURE
☐ BLANC☐ NOIR☐ AUTRES:

DIVERS

RESERVE EN %: 30
RECEPTION DANS VOS ATELIERS ☒ FICHES D'ESSAI ☒

NOTA : Mise à la terre et Répartition de terre réalisés sur un collecteur de Terre

—Repere Bornier :




HALLE AUX SUCRES - LILLE

SAT	SCH	EXE	[-]	E407
EMETTEUR	CONTENU	PHASE	NIVEAU	N°



14/03/16	500665	04	C
date dernier ind	Echelle N'Affaire	Folio	indice

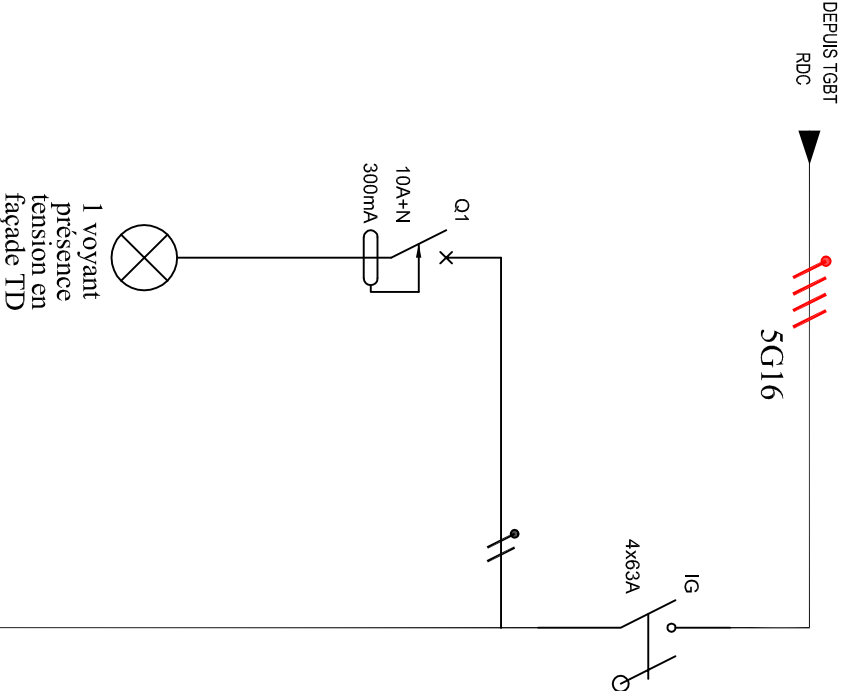

JB-PC+FORCE

VERS
FOUO 10

Régime de neutre: TT
Ik3max: 13.3KA
Ik1max: 8.4KA
ΔU: 0.57%



HALLE AUX SUCRES - LILLE

Nom du Fichier : TD12


SAT, SCH, EXE
EMETTEUR CONTENU PHASE
MTCAD
F407, N



14/03/16	500665	05	C
date dernier ind	Echelle N°Affaire	Folio	indice

DISTRIBUTIONS PRINCIPALES

JB-FORCE

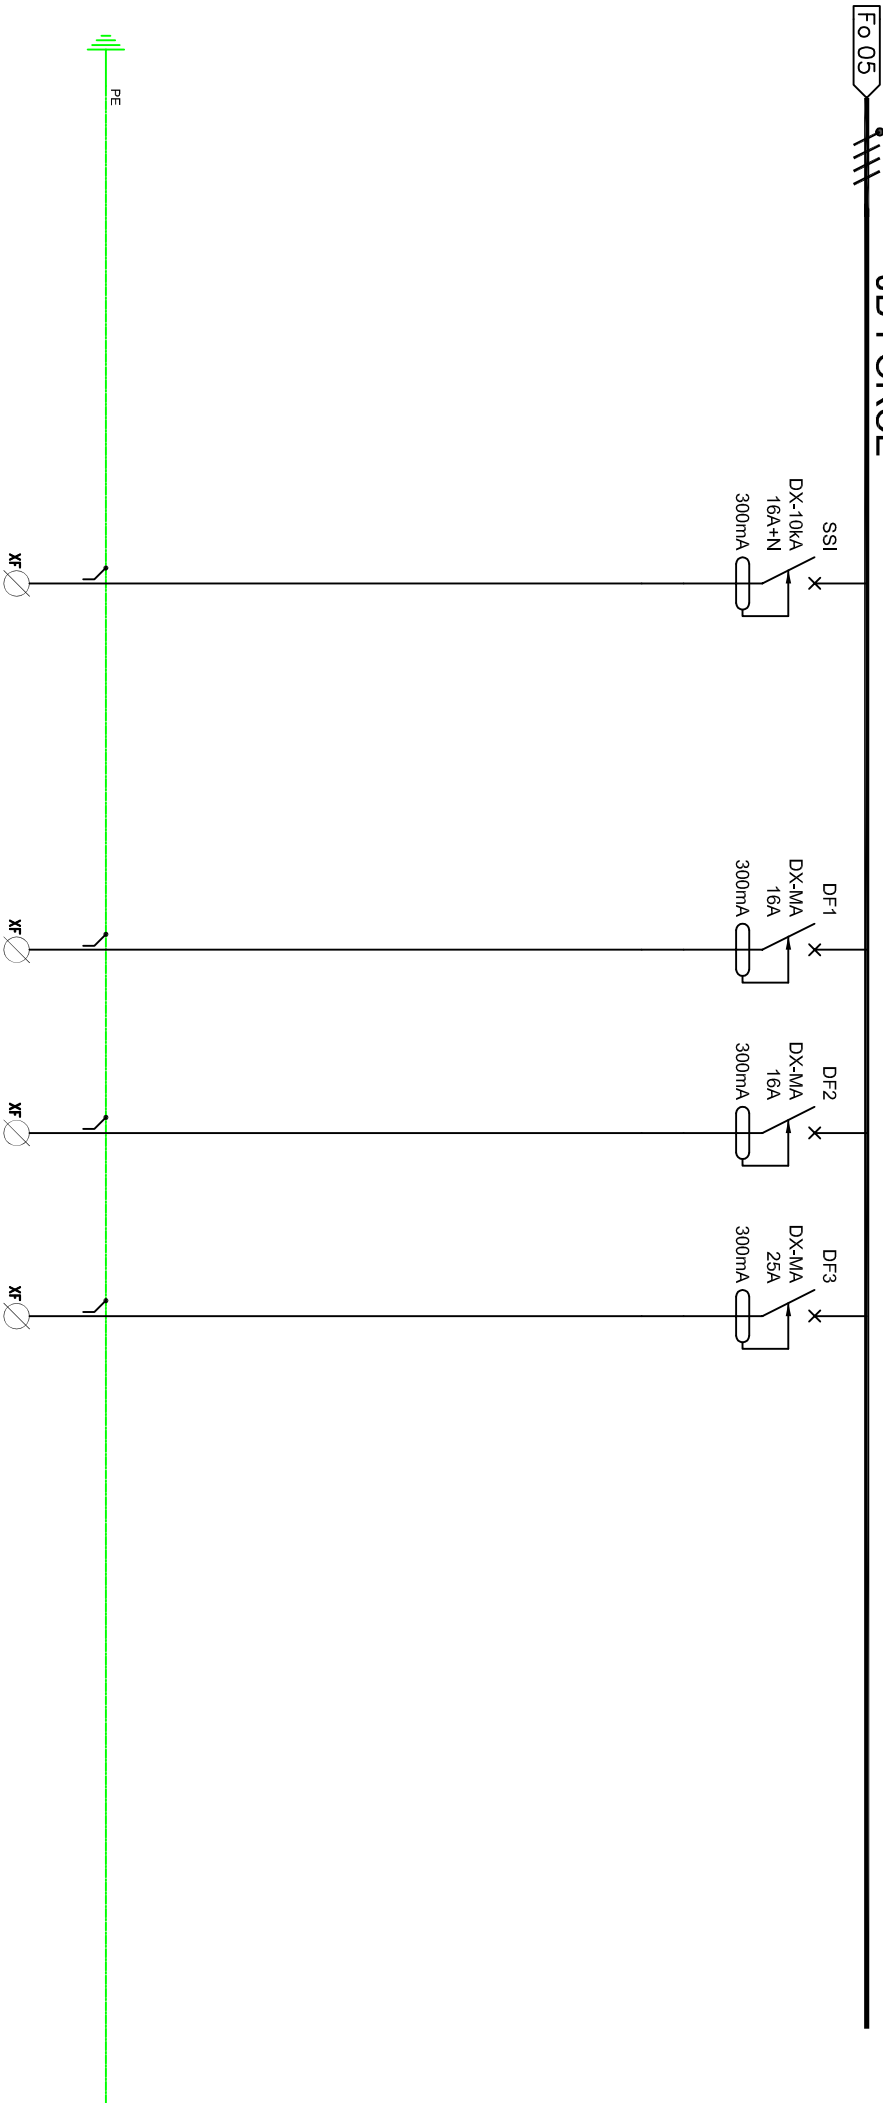

DESIGNATION	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR	DISJONCTEUR			
TYPE		MA	MA	MA			
COURBE	C	C	C	C			
CALIBRE	16A+N	3x16A	3x16A	3x25A			
MAGNETIQUE							
REPERE	SSI	DF1	DF2	DF3			
SECTION	3GE. 5	4GE. 5	4G4	4G10			
LONGUEUR		70m	100m	150m			
PUISSANCE	1kV	6kV	6kV	11kV			
ABOUTISSANT	CENTRALE INCENDIE	ALIM TOURELLE DESENFUMAGE 1	ALIM TOURELLE DESENFUMAGE 2	ALIM TOURELLE DESENFUMAGE 3			

HALLE AUX SUCRES - LILLE