

**DEFINITION DU BESOIN EN PRESTATION DE MISE A BLANC POUR LA
BANQUE DE CORNEES**
RAA/PTC/BTI/PR/020 - Version 2
1 RESPONSABILITES

Le Responsable de la Préparation ou du Contrôle Qualité des Tissus sous la Responsabilité du Responsable d'activités s'assure du respect des modalités d'exécution des prestations demandées

 Le sous-traitant en charge de la prestation de mise à blanc de la banque de cornées de l'E.F.S. Auvergne-Rhône-Alpes site de Saint-Etienne

2 DESCRIPTION
2.1. OBJECTIFS

La présente Procédure a pour objectif de définir le besoin en prestation de mise à blanc des locaux de la banque de cornées de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes réalisée dans le cadre d'une sous-traitance

 Cette prestation fera l'objet d'un bon de commande sur demande de mise en œuvre suite à des travaux entraînant une rupture de classe ou des risques accrus de contamination

Les zones suivantes concernées sont des zones classées :

- SAS d'entrée (Classe D_ISO 8)
- ZAC « zone atmosphère contrôlée » (Classe D_ISO 8)

2.2. DEFINITION DES BESOINS
2.2.1. Prestation de Bio nettoyage spécifique

Les réseaux aérauliques et la centrale de traitement d'air doivent être en **fonctionnement**

- Nettoyage des surfaces horizontales et verticales (murs, plafonds, portes, luminaires...)
 - Dépoussiérage par balayage humide
 - Lavage avec un détergent
 - Rinçage
 -  Séchage
 -  Désinfection avec un détergent/désinfectant et/ou sporicide
- Nettoyage des sols
 - Aspiration avec un aspirateur à filtration absolue
 - Balayage humide des sols
 - Lavage avec un détergent à la monobrosse
 - Raclage et récupération des eaux souillées
 -  Séchage
 -  Désinfection avec un détergent/désinfectant et/ou sporicide
- Nettoyage des équipements
 - Essuyage humide à l'alcool isopropylique à 70%
- Nettoyage des bouches de soufflage et grilles d'aspiration
 - Nettoyage et désinfection

2.2.2. Prestation de désinfection des surfaces par voie aérienne au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

Les réseaux aérauliques et la centrale de traitement d'air doivent être **hors fonctionnement**

Deux types de procédés désinfection des surfaces par voie aérienne peuvent être utilisés :

- la désinfection à l'aide de procédés manuels ou dispersats dirigés, réalisée en présence humaine grâce à un pulvérisateur manuel, pneumatique et/ou électrique manoeuvré par un opérateur
- la désinfection à l'aide de procédés automatiques, réalisée hors présence humaine stricte, par dispersion de gouttelettes ou de gaz grâce à un appareil automatique.

DEFINITION DU BESOIN EN PRESTATION DE MISE A BLANC POUR LA BANQUE DE CORNEES


RAA/PTC/BTI/PR/020 - Version 2

➤ Désinfection à l'aide d'un procédé automatique

L'appareil automatique exécute son cycle complet sans l'intervention d'un opérateur.

Le cycle de désinfection comprend généralement :

- (1) le préconditionnement, étape optionnelle, pendant laquelle les conditions environnementales initiales du local (température et hygrométrie) sont définies de manière à avoir des paramètres environnementaux optimum,
- (2) la dispersion, au cours de laquelle le produit est diffusé de manière à atteindre les surfaces,
- (3) la phase de contact, correspondant au temps nécessaire pour atteindre le niveau d'efficacité attendu
- (4) la phase d'aération (ou extraction) destinée à éliminer le produit résiduel et correspondant au temps d'attente avant la réintroduction de l'opérateur après la phase de contact (figure 1).

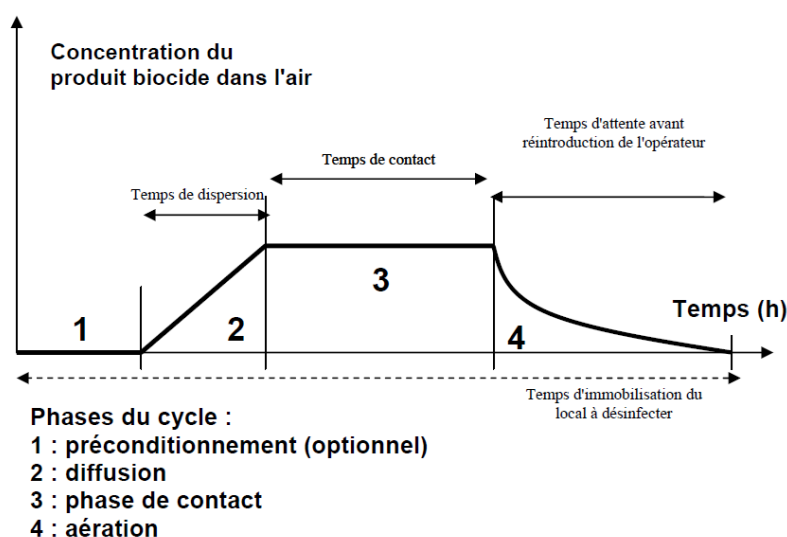

➤ Produit de désinfection

Le produit utilisé pour la désinfection des surfaces par voies aériennes est le peroxyde d'hydrogène dont la concentration peut varier de 3% à 30% seul ou en présence d'autres substances actives telles que l'acide peracétique.