


PLAN DE REPERAGE 1:1000

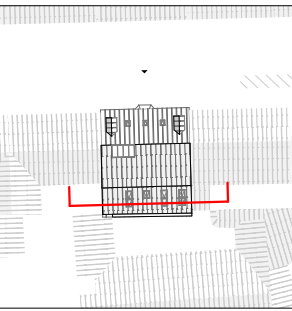

LEGENDE : ELEVATION - PROJET

COUVERTURE - ETANCHEITE

- | | |
|----|---|
| 01 | Toiture zinc existante conservée et prévue révisée |
| 02 | Toiture de l'oriel prévue remplacée en zinc naturel à joints debouts. Aspect, dimension et teinte d'ito existant. |
| 03 | Fenêtre de toit neuve aluminium prélaquée type Velux ou équivalent. Teinte RAL 9005 |
| 04 | Verrière de toit neuve aluminium prélaquée. Teinte RAL 9005 |

MENUISERIE EXTERIEURE

- | | |
|----|---|
| 05 | Menuiserie extérieure bois, niveaux étages courants, double vitrail ouvert à la française, à frappe mais aspect faux "mouton et gueule de loup", compris petit bois mouluré aux deux faces formant fausses traverses, pose en feuillure et en neuf (coordination avec lot ravalement). Teinte RAL 9010 |
| 06 | Volets extérieurs bois battants à lames horizontales inclinées, compris revêtements métalliques sur façade. Aspect et dimensions dit existant. Localisation façade Nord. Teinte RAL 9010 |
| 07 | Store extérieur occultant à projection en toile avec tambour d'enroulement en acier cadmié, type MV Line gamme Classique ou équivalent. Toile type SOLTIS 92 des Ets FERRARI ou équivalent, avec tambour d'enroulement en acier et manœuvre inférieure par treuil et manivelle abbatante. Localisation façade Sud. Teintes RAL au choix de l'Architecte |
| 08 | Menuiserie extérieure acier, niveau RDC, double vitrail ouvert à la française, type Janisol Art 2.0 de chez JANSEN ou équivalent. Pose en feuillure et en neuf (coordination avec lot ravalement). Vitrage pare-balles anti-effraction. Thermolaquée, teinte RAL 9010 |
| 09 | Menuiserie extérieure aluminium, niveau RDC, simple vitrail ouvert à la française, aspect dit existant. Pose en tunnel et en neuf (coordination avec lot ravalement). Vitrage pare-balles anti-effraction. Thermolaquée, teinte RAL 9005 |

SERRURERIE - METALLERIE

- | | |
|----|---|
| 10 | Gouttières et descentes EP existantes en zinc remplacées dit existant, compris dauphins de raccordement en fonte. |
| 11 | Colonne type conduit technique destiné à être déposé ou remplacement à l'identique sous réserve des résultats d'un sondage, afin de confirmer la nature du conduit (sondage à réaliser) |
| 12 | Remplacement de l'ensemble des garde-corps de l'Oriel par une issue supérieure en plat fer forgé, dit norme NF P01-012. Partie inférieure du garde-corps en fonte neuve, avec dessin type haussmannien et main-courante en bois pour harmonisation de l'ensemble de la façade. Compris traitement anti-rouille et peinture. Ensemble teinte RAL 9005 |
| 13 | Révision complète des garde-corps compris partie basse en fonte et partie haute main-courante en bois. Mise en oeuvre d'une issue supérieure en plat fer forgé si besoin, conforme norme NF P01-012. Traitement anti-rouille, décapage /ou ponçage du bois et mise en peinture de l'ensemble des éléments. Partie en fonte teinte RAL 9005, partie en bois teinte dit existant. |
| 14 | Grilles de défense métalliques existantes conservées, révisées et repeintes, compris traitement anti-rouille. Teinte RAL 9005 |
| 15 | Recouvrement neuf en zinc naturel de l'ensemble des bandeaux moulurés en façade, formant appui de fenêtres. Compris papier isolant, bande d'agrafe, bande de solin et joint élastomère. |

TRAITEMENT DES FACADES

- 16** Enseigne lumineuse, panneau signalétique, caméras et interphone existants conservés et remis en place
- 17** Soubassement en pierre :
Décapage et nettoyage soigné de tous corps ébranlés, par moyens adaptés et non agressifs, y compris hydro-gommage doux si nécessaire, traitement fongicide et anti-cryptogamique si requis.
Reprise ponctuelle des écaillures par ragréage au mortier de chaux aérienne ou mortier plâtre et chaux, de teinte et de granulométrie compatibles avec la pierre existante, sans surfacage de type micro-mortier. Reprise des joints au mortier de chaux adapté à la nature de la pierre.
Protection finale par application d'une peinture minérale hydrofuge de type silicate de potassium, non filomigne et non pelable, conforme aux prescriptions de l'Architecte des Bâtements de France.
Teinte RAL au choix de l'Architecte.
- 18** Pierre recouverte de mortier plâtre et chaux avec bossage :
Nettoyage de tous corps ébranlés, compris traitement anticryptogamique. Pochement partiel en recherche de fendu sur murs y tableaux par piquetage soignées sur parties soufflées pour mises à nu du support, compris mortier de jointement fibré et pulvérulent. Brossage et traitements des fers mis à nu par passivation.
Enduits réalisés conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de maçonnerie, compris tableaux. Ragréage des joints sur une ép. moyenne de 3cm, réalisation de feuillures nécessaires sur menuiseries remplacées à neuf, granulométrie proche de l'existant, compris joint souple + primaire sur l'ensemble des baies.
Calepinage du bossage style hausmannien identique à l'existant.
Finition peinte 100% minérale (à base de silicate de potassium) sans surfacage. Teinte RAL au choix de l'Architecte
- 19** Pierre recouverte de mortier plâtre et chaux :
Nettoyage de tous corps ébranlés, compris traitement anticryptogamique. Pochement partiel en recherche de fendu sur murs y tableaux par piquetage soignées sur parties soufflées pour mises à nu du support, compris mortier de jointement fibré et pulvérulent. Brossage et traitements des fers mis à nu par passivation.
Enduits réalisés conformément aux dispositions du chapitre 13 du Fascicule technique des ouvrages de maçonnerie, compris tableaux. Ragréage des joints sur une ép. moyenne de 3cm, réalisation de feuillures nécessaires sur menuiseries remplacées à neuf, granulométrie proche de l'existant.
Finition peinte 100% minérale (à base de silicate de potassium) sans surfacage. Teinte RAL au choix de l'Architecte
- 20** Baieau, corniche, console, encadrement de baie et modénature :
Décapage des peintures, pichage et recherche des zones dégradées, brossage et traitement des fers mis à nu par passivation, raccords en plâtre compris mis en place d'armatures nécessaires, grappe et moulures en plâtre dû existant après prise d'empreinte pour éléments tout dégradés, reprise des éléments en plâtre, réalisation et restitution des armatures nécessaires, laccage et moulage en plâtre de type existant, impression des éléments tout dégradés si nécessaire. Mise en peinture par primaire d'accrochage compatible supports anciens, puis finition par peinture minérale non filomigne, teinte RAL au choix de l'Architecte, dans le respect de l'aspect patrimonial des façades.
- 21** Révision des lucarnes de toit existantes, compris jambage en bois avec traitement anticryptogamique et peinture Teinte RAL 9005.



BATIMENT DE LA PREFECTURE DE POLICE - SAIP 9
Ravalement des façades, reprise de la structure et reprise des finitions intérieures

Adresse du projet :
5 rue de Parme
75009 Paris

MAITRE D'OUVRAGE

Préfecture de Police - Direction de l'Immobilier et de l'Environnement
1bis rue de Lutèce 75194 Paris Cedex 04
Tél: 01 42 70 64 26
@: stephanie.malherbe@interieur.gouv.fr



MAITRISE D'OEUVRE

Architecte lemoal
40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com

lemoal

Fluide, Thermique,
Energie, Environnement

LBE Ingénierie
101 Bis, Avenue Eugène Delacroix - 91210 Drave
Tél : 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.fr



Structure

Lamalle Ingénierie
9, rue Lucie - 94310 Orly
Tél : 06 75 05 08 81 - @: matthieu.boussicaut@lamalle.com



PEMD

Eco+Carbone
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél: 01 42 65 54 24 - @: c.durandseidl@ecoconstruire.eu

Bureau de Contrôle

Socotec
Imeuble Mirabeau - 5, Place des frères Montgolfiers
CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél: 07 77 30 19 57 - @: imad.lahlou@socotec.com

SOCOTEC

Coordinateur SPS

ACI-BET
5 bis, rue du Bois - 60220 Boutavent - Formerie
Tél: 06 24 44 11 25 - @: loic.leveaux@aci-bet.com

Assistance, Conseil, Ingénierie

[illegible]