

Régime du neutre: TNC
Tension = 230V
Ik3 max = 28.584kA
Ik2 max = 24.754kA
Ik1 max = 27.201kA
Ik1 mini = 20.310kA



CEGELEC LOIRE OCEAN
Centre de Nantes – La Belle Etoile
5, rue Vega – C.S. 80622
44476 Carquefou Cedex
Tel : 02.28.09.22.22
Fax : 02.28.09.22.00



ECN

ECOLE CENTRALE de NANTES

44000 NANTES

Ref client :


G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	MISE A JOUR	13/09/2012	FM	MG	MG
	CREATION DU DOCUMENT	01/06/2012	FM	MG	MG
INDICE	MODIFICATION	DATE	nom Dessine visa	nom Verifie visa	nom Approuve visa

ECHELLE : 1/	ANNULE ET REMPLACE : PLAN N° :	NOM DU FICHIER DAO ECN TGBT BEM	FOLIO 01	VOIR FOLIO 02
--------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------	------------------


TGBT
BEM


Affaire N° T.51093.1.01

Plan N° EL01

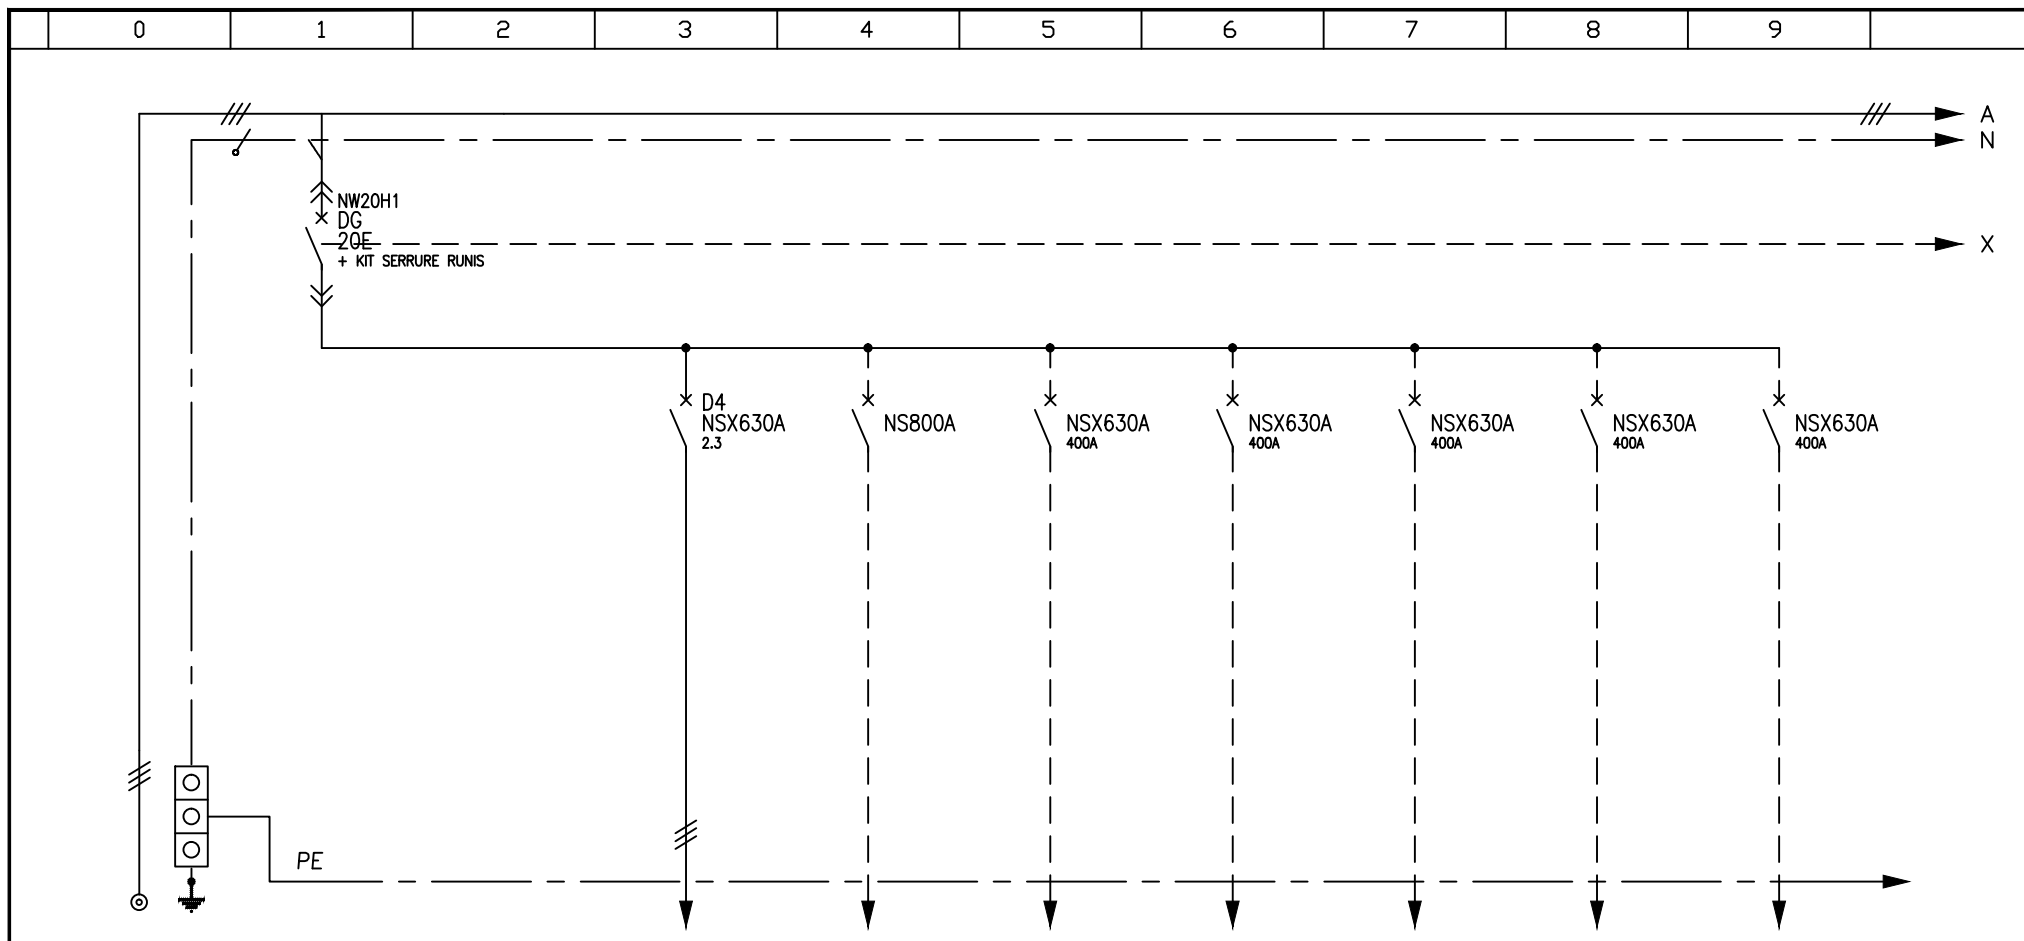


	DISJONCTEUR GENERAL PROTECTION									Désignation
										Repère
										Puissance
										Intensité
										Long. Pose
										Chute de U
										Type de câble
4x300+1x300 Cu			2x185 ² /Ph+2x185 Alu							Section câble
										Divers

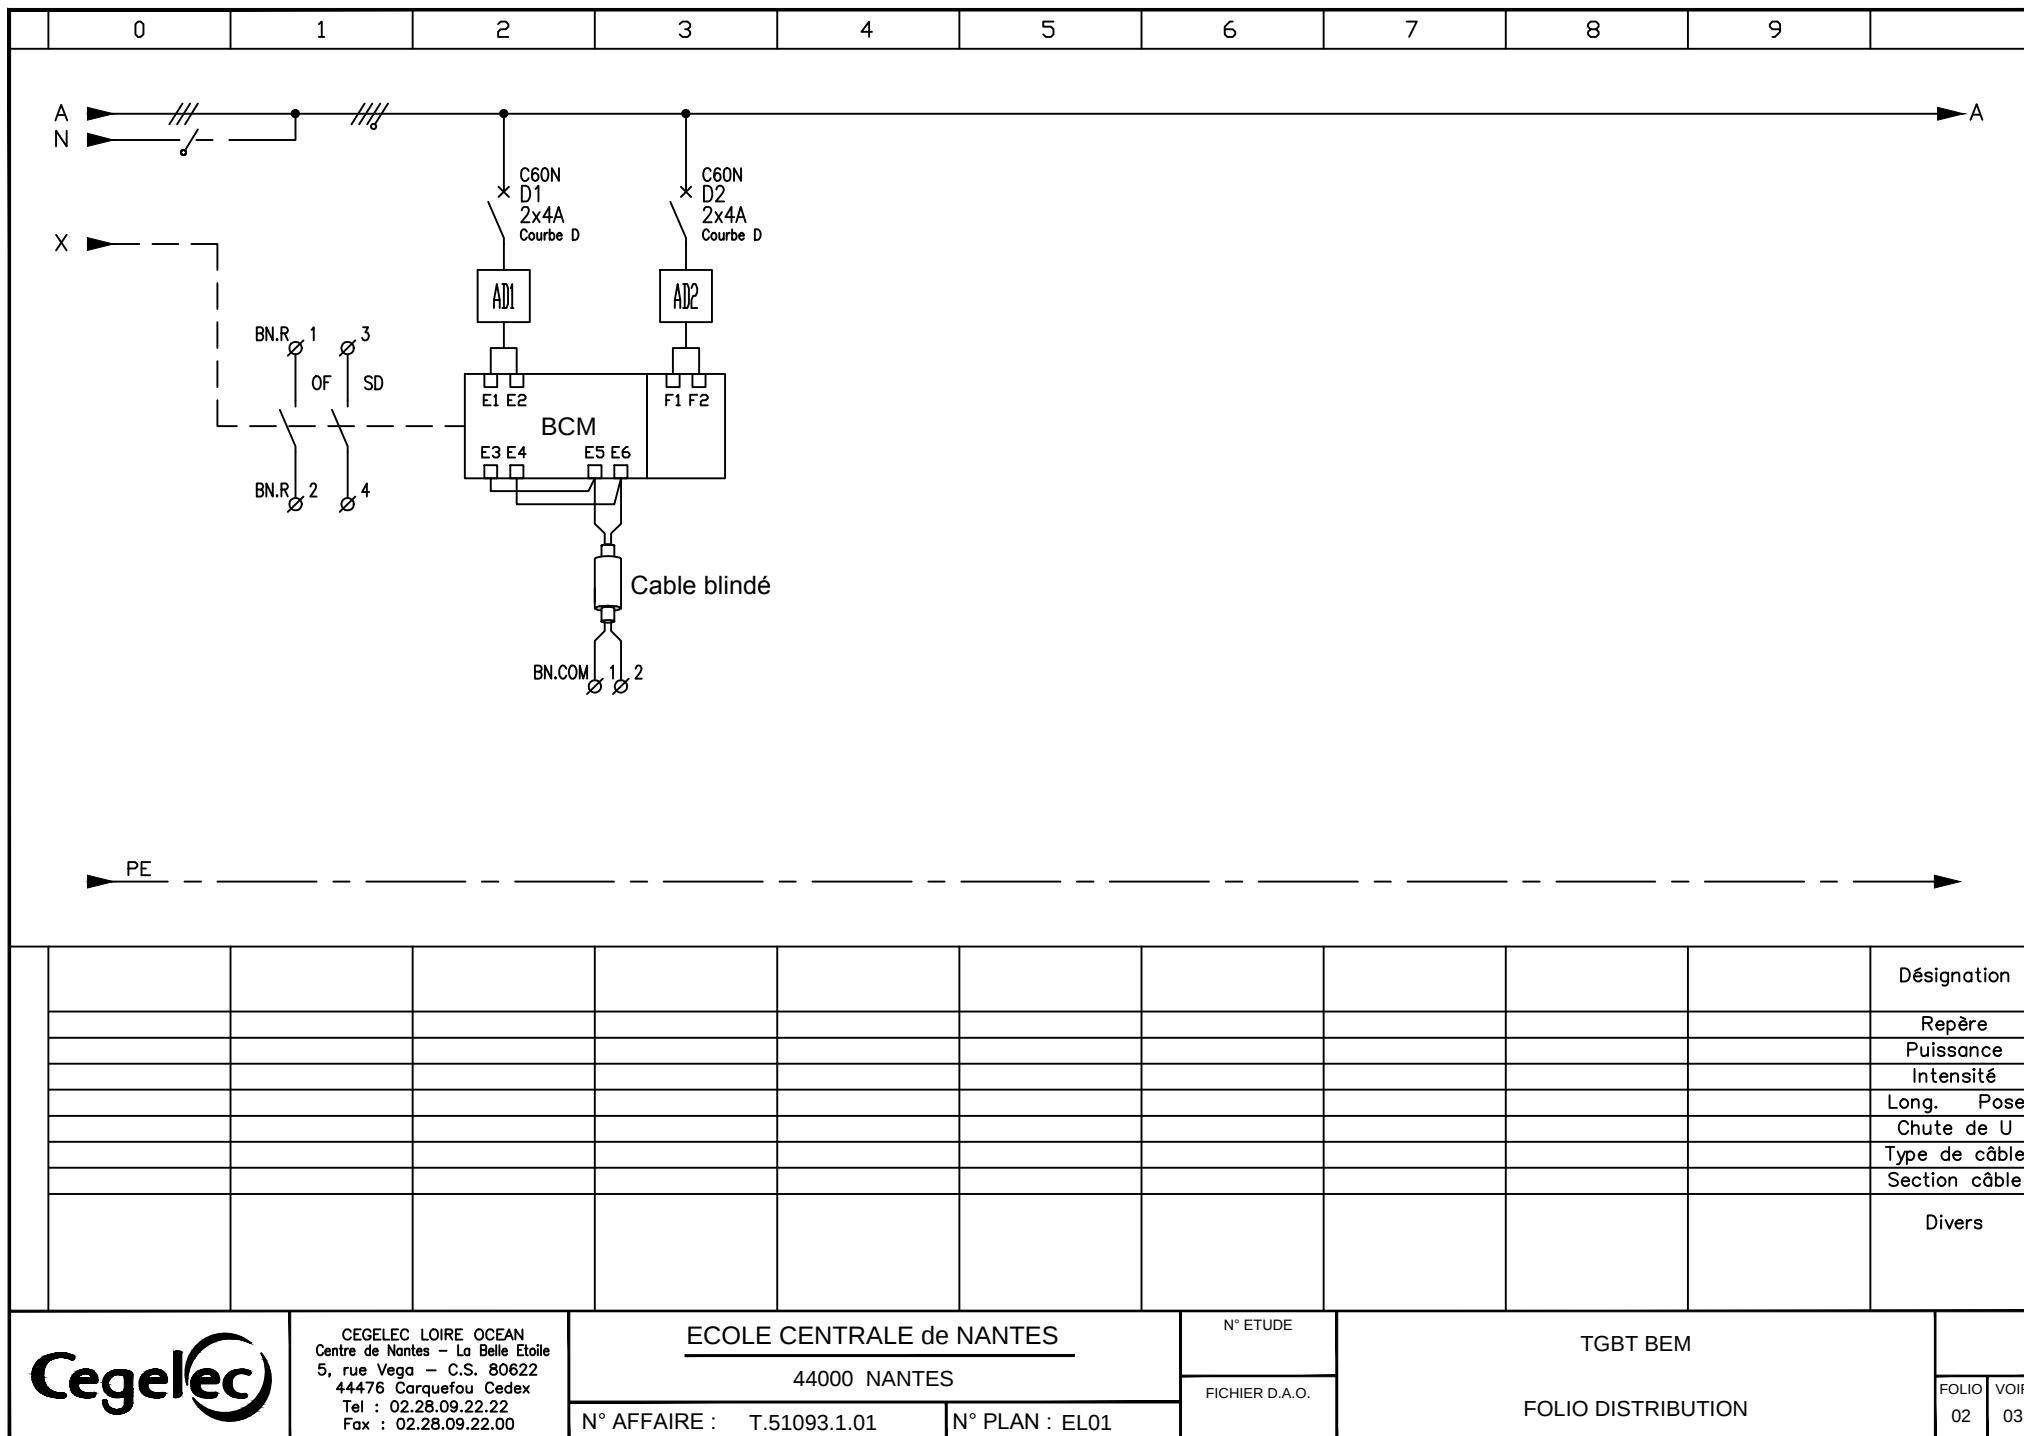

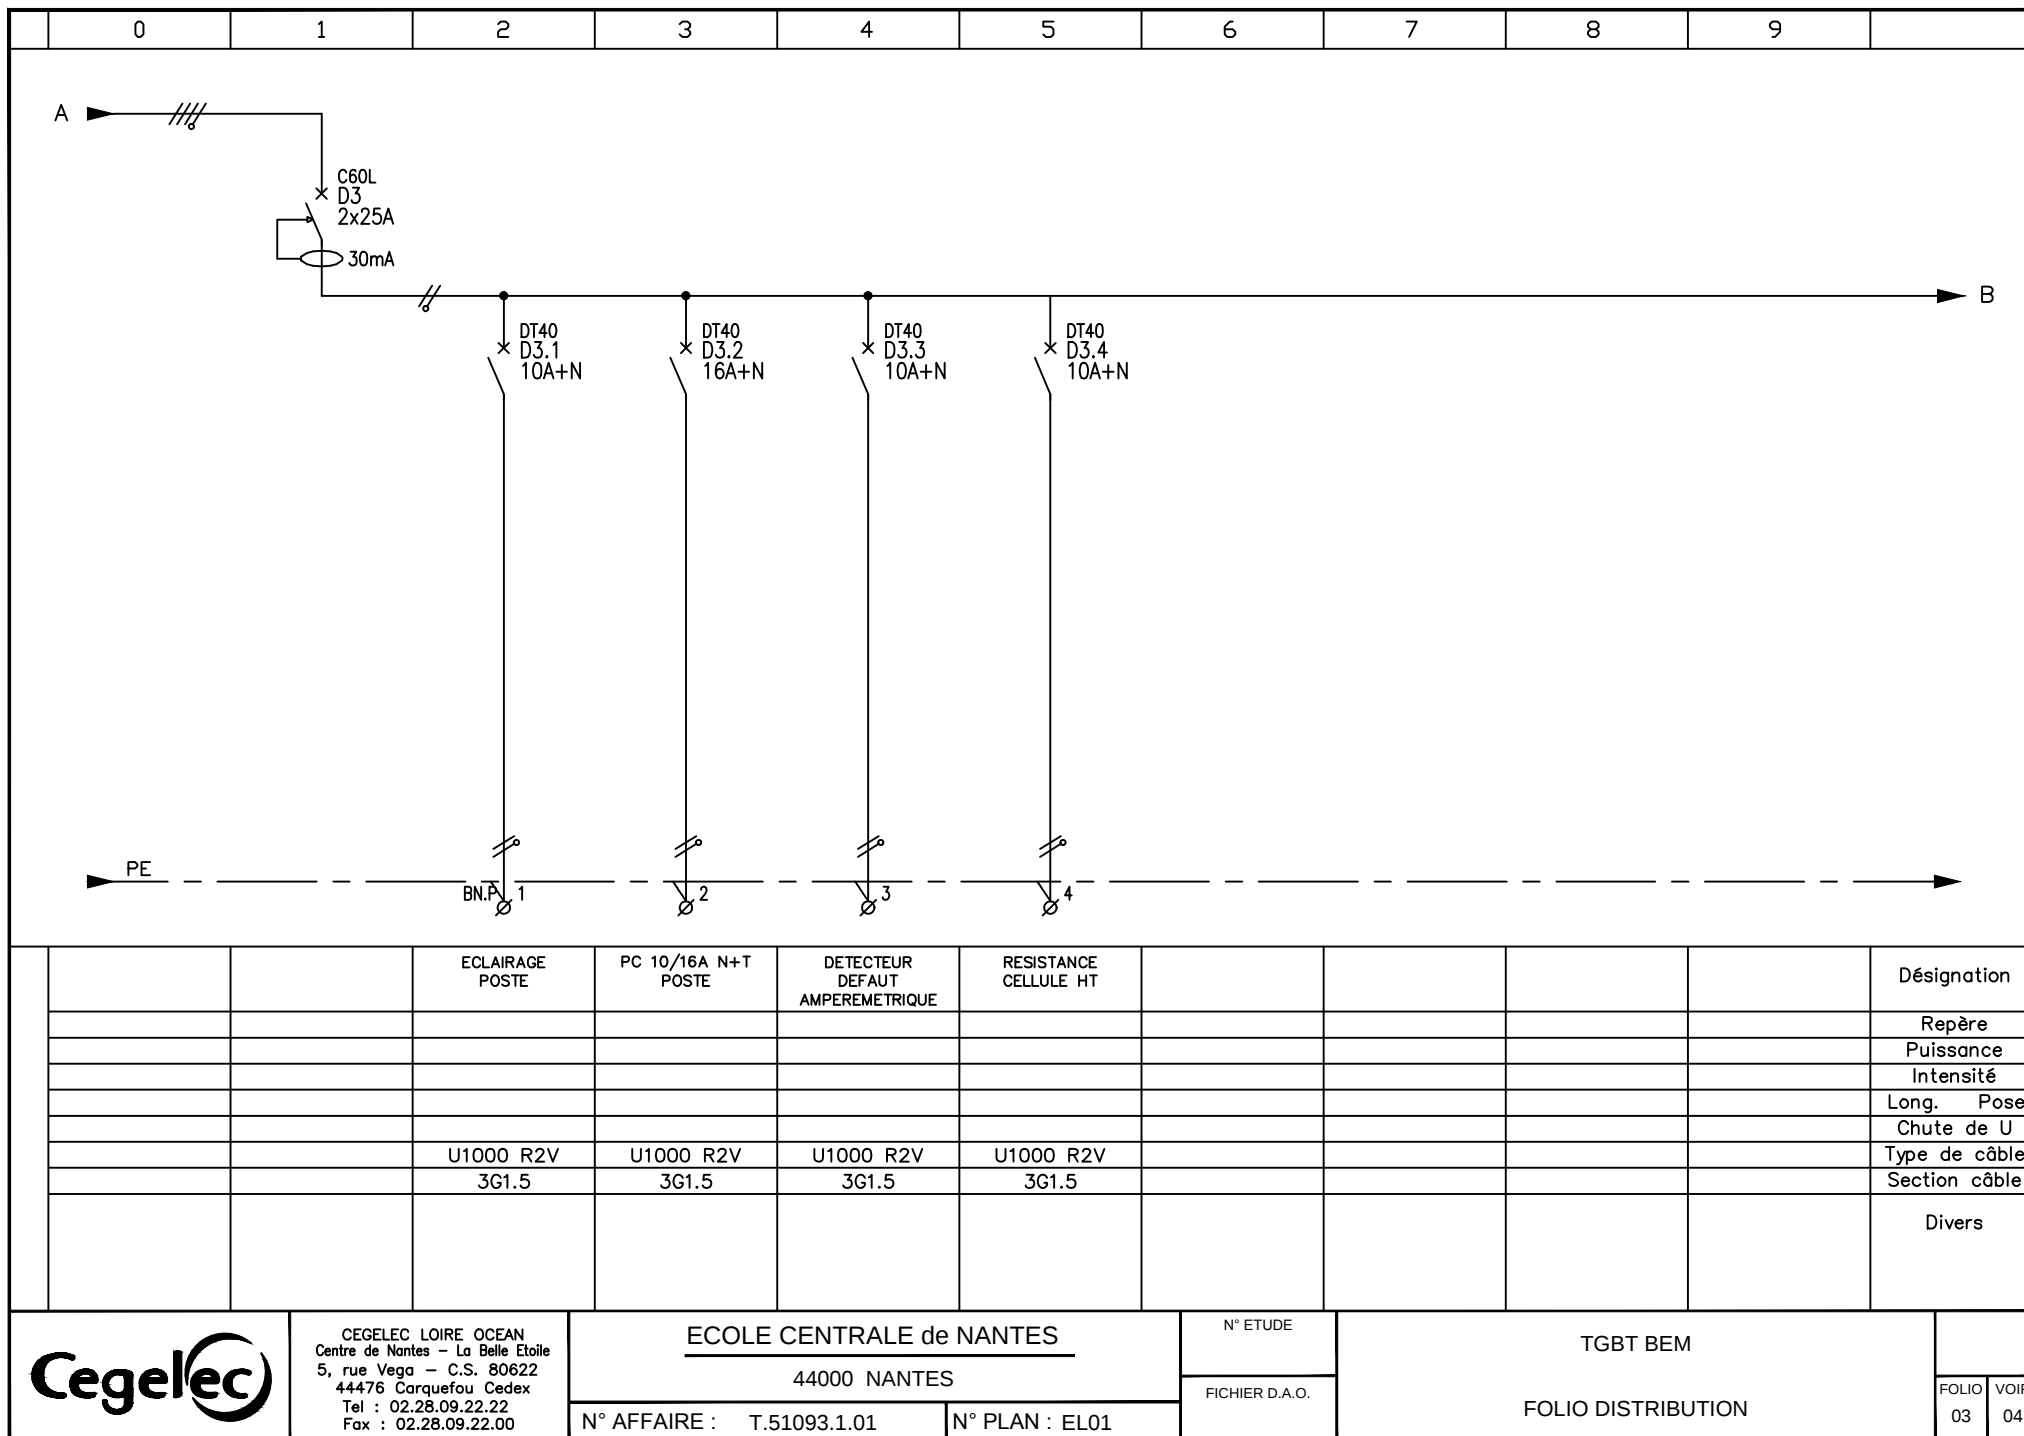

		ECLAIRAGE POSTE	PC 10/16A N+T POSTE	DETECTEUR DEFAUT AMPEREMETRIQUE	RESISTANCE CELLULE HT					Désignation
										Repère
										Puissance
										Intensité
										Long. Pose
										Chute de U
		U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V					Type de câble
		3G1.5	3G1.5	3G1.5	3G1.5					Section câble
										Divers

PRISMA P SANS PORTE/FORME 1

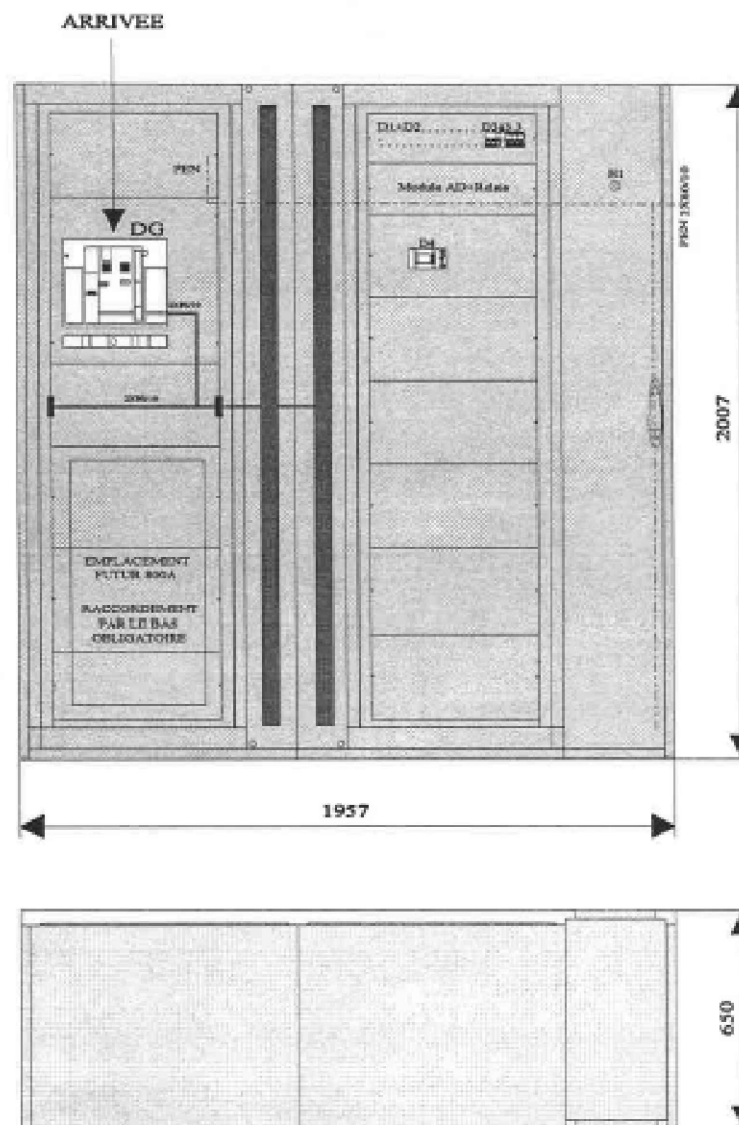

CEGELEC LOIRE OCEAN
Centre de Nantes - La Belle Etoile
5, rue Vega - C.S. 80622
44476 Carquefou Cedex
Tel : 02.28.09.22.22
Fax : 02.28.09.22.00

ECOLE CENTRALE de NANTES

44000 NANTES

N° AFFAIRE : T.51093.1.01

N° PLAN : EL01

N° ETUDE

FICHIER D.A.O.

TGBT BEM

FOLIO DISTRIBUTION

FOLIO
05

VOIR
-