

COUPES VERTICALES BAS DE BARDAGE

ETAT DES LIEUX

OSSATURE BOIS

BAS DE BARDAGE
(SUD EST) idem (SUD OUEST)

PANNEAUX ISOLANTS
A CONSERVER EN PLACE
(PANNEAUX SUD BARDAGE)

SUPPRESSION PARE PLUIE

TEC.LM
MORIN Laurent
326 FBG MONTMÉLIAN
73000 CHAMBERY
04 79 33 11 11
MARS 2026.

ISOLATION 180 mm
BOIS 50x80 mm.

Profil métallique de
dépôt.

BAS DE BARDAGE
(NORDEST et NORD OUEST)

OSSATURE BOIS

SUPPRESSION PARE PLUIE

ISOLATION 180 mm
BOIS 50x80 mm.

suppression car fixations
mécaniques en sus. l'ce.


PROFIL métallique de dépôt

① → non conforme à recommandation du FABRICANT.

Revoir PROFIL BAS de dépôt



Remplacement
PLAQUE

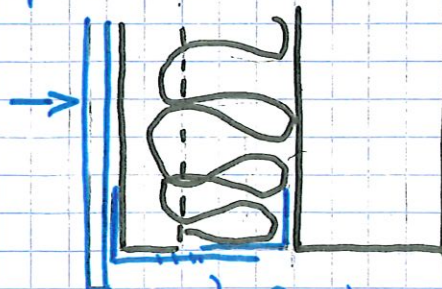

OSSATURE ET ISOLATION
CONSERVÉE

GOUTTE EAU = 20 mm

Remplacement profil de dépôt avec
grille anti-rongeurs.