

## REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX

CPAM - Tours

### A CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
- Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
- Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).
- Norme NF X46-035 juin 2021

### B ADRESSE DU BIEN

36 rue Edouard Vaillant  
37000 TOURS

### C PROPRIÉTAIRE

Nom : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE  
MALADIE

Adresse : 36 rue Edouard Vaillant  
37000 TOURS

### D COMMANDITAIRE DE LA MISSION

Nom : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE  
MALADIE

Adresse : 36 rue Edouard Vaillant  
37000 TOURS

### E L'APPAREIL À FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : **Niton**  
Modèle de l'appareil : **PB 200I**  
N° de série : **1794**

Nature du radionucléide : **57Co**  
Date du dernier chargement de la source : **12/07/2023**  
Activité de la source à cette date : **185 MBq**

### F EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **85558-170428 P**

Date d'intervention : **18/06/2025 et 19/06/2025** Date du rapport : **01/07/2025**

Accompagnateur : **Mr DENIAU**

### G CONCLUSION

La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, de valeur seuil définissant la présence ou l'absence de plomb dans le cadre de la réalisation de travaux. Il appartient au donneur d'ordre et aux entreprises réalisant les travaux d'effectuer leur évaluation des risques.

**Le code du travail ne fixe pas de seuil, ni de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Par conséquent, toutes les mesures ou résultats d'analyse sont référencés dans le rapport.**

### H CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise




### ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Cabinet : **Apave Diagnostics**  
Nom du diagnostiqueur : **MICIELSKI Julien**

Organisme d'assurance : **AXA IARD**  
Police : **10800807204**

Rapport n° : 85558-170428 P

Référence du donneur d'ordre : CPAM - Tours

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

1/90

## SOMMAIRE

### PREMIERE PAGE DU RAPPORT

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION ..... | 1 |
| ADRESSE DU BIEN .....                                                                 | 1 |
| PROPRIÉTAIRE .....                                                                    | 1 |
| COMMANDITAIRE DE LA MISSION .....                                                     | 1 |
| L'APPAREIL À FLUORESCENCE X.....                                                      | 1 |
| CONCLUSION.....                                                                       | 1 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                                                        | 1 |
| ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT.....                                                         | 1 |

### RAPPEL DE LA COMMANDE ..... 3

### RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION ..... 3

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| L'AUTEUR DU CONSTAT.....                                              | 3 |
| AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)..... | 3 |
| ÉTALONNAGE DE L'APPAREIL .....                                        | 3 |
| LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....                               | 3 |
| DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....                            | 4 |
| LE BIEN OBJET DE LA MISSION .....                                     | 4 |
| OCCUPATION DU BIEN.....                                               | 4 |
| LISTE DES LOCAUX VISITES .....                                        | 4 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES .....                                    | 6 |

### METHODOLOGIE EMPLOYEE..... 6

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X..... | 8 |
| RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....               | 8 |

### CROQUIS..... 9

### RESULTATS DES MESURES.....12

### COMMENTAIRES .....84

### ANNEXES.....85

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB ..... | 86 |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION.....                   | 88 |
| ASSURANCE .....                                    | 89 |

## 1 RAPPEL DE LA COMMANDE

En application des principes généraux de prévention, le donneur d'ordre a missionné Apave Diagnostics pour réaliser un repérage plomb avant travaux.

Ce rapport n'est pas un Constat des Risques d'Exposition au Plomb.

➤ Périmètre de la mission :

**R+1, R+2 et R+3**

➤ Nature des travaux :

**Travaux d'aménagement des niveaux R+1, R+2 et R+3. Repérage des sols, des cloisons et des plafonds pour le re-cloisonnement de ces niveaux suivant plans d'aménagements des niveaux 1 à 3 en phase PRO du 20/03/2025.**

**Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.**

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **MICIELSKI Julien**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **I.Cert , rue de la Terre Victoria 35760 SAINT-GRÉGOIRE**

Numéro de Certification de qualification : **CPDI2645**

Date d'obtention : **18/11/2024**

### 2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : Sans objet, soumis à déclaration auprès de l'ASN

Nom du titulaire : Sans objet

Date d'autorisation : Sans objet

Expire le : Sans objet

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **PALATINUS Thomas**

### Étalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **ORTEC**

N° NIST de l'étalon : **Sans objet**

Concentration : **1,05 mg/cm²**

Incertitude : **0,1 mg/cm²**

| Vérification de la justesse de l'appareil | N° mesure | Date       | Concentration (mg/cm²) |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| En début de mission                       | 1         | 18/06/2025 | 1,05                   |
| En fin de mission                         | 2416      | 18/06/2025 | 1,03                   |
| Si une remise sous tension a lieu         |           |            |                        |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

### 2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC

Nom du contact : NC

Coordonnées : NC

## 2.4 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction :  
Nombre de bâtiments :

Nombre de cages d'escalier :  
Nombre de niveaux :

### Le bien objet de la mission

Adresse : **36 rue Edouard Vaillant**  
**37000 TOURS**

Type :

N° lot de copropriété : **Non communiquée**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Bâtiment :

Entrée/cage n :

Étage :

Situation sur palier :

Destination du bâtiment : **Bureaux**

### Occupation du bien

L'occupant est : ☒ Propriétaire  
☐ Locataire  
☐ Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriétaire :  
Nom :

## 2.5 Liste des locaux visites

| Local                               | Étage |
|-------------------------------------|-------|
| Palier ascenseurs                   | R+1   |
| 100                                 | R+1   |
| 102                                 | R+1   |
| 102b                                | R+1   |
| 103                                 | R+1   |
| 104                                 | R+1   |
| 105                                 | R+1   |
| 106                                 | R+1   |
| 107                                 | R+1   |
| Couloir n°1                         | R+1   |
| Palier escalier n°1                 | R+1   |
| 101                                 | R+1   |
| 110 111                             | R+1   |
| 108                                 | R+1   |
| 109                                 | R+1   |
| Palier ascenseurs et dégagement n°1 | R+2   |
| Dégagement n°1                      | R+2   |
| 202                                 | R+2   |
| 234                                 | R+2   |
| 203                                 | R+2   |
| 204                                 | R+2   |
| Couloir n°2                         | R+2   |
| Palier escalier n°2                 | R+2   |
| Dgt n°1                             | R+2   |
| 237                                 | R+2   |
| 238                                 | R+2   |
| Dégagement n°2                      | R+2   |
| 228 229                             | R+2   |
| 230                                 | R+2   |
| 231                                 | R+2   |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 205                                 | R+2 |
| 207bis                              | R+2 |
| 208                                 | R+2 |
| 209                                 | R+2 |
| 210                                 | R+2 |
| 211                                 | R+2 |
| 212                                 | R+2 |
| 213                                 | R+2 |
| 214                                 | R+2 |
| 215                                 | R+2 |
| 216                                 | R+2 |
| 217                                 | R+2 |
| Dgt n°2                             | R+2 |
| 218                                 | R+2 |
| 219                                 | R+2 |
| 220                                 | R+2 |
| 221                                 | R+2 |
| 222                                 | R+2 |
| 223                                 | R+2 |
| 224                                 | R+2 |
| 225                                 | R+2 |
| 226                                 | R+2 |
| 227                                 | R+2 |
| Couloir n°3                         | R+2 |
| Palier escalier n°3                 | R+2 |
| Palier ascenseurs et dégagement n°2 | R+3 |
| Couloir n°4                         | R+3 |
| Palier escalier n°4                 | R+3 |
| 301 302                             | R+3 |
| Local serveur                       | R+3 |
| 303                                 | R+3 |
| 304                                 | R+3 |
| 305                                 | R+3 |
| 306                                 | R+3 |
| 307                                 | R+3 |
| 308                                 | R+3 |
| 309                                 | R+3 |
| 310                                 | R+3 |
| 311                                 | R+3 |
| 312                                 | R+3 |
| 313 315 316                         | R+3 |
| 317                                 | R+3 |
| 318                                 | R+3 |
| 319 320                             | R+3 |
| 321                                 | R+3 |
| 322                                 | R+3 |
| Local n°1                           | R+3 |
| Local n°2                           | R+3 |
| 323                                 | R+3 |
| Couloir n°5                         | R+3 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Palier escalier n°5 | R+3 |
| 328                 | R+3 |

## 2.6 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

## 3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Le repérage ne porte pas sur les poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

### Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton (FenX ou PB200I) ou Protec (LPA-1) qui sont d'une précision égale à  $\pm 0,05 \text{ mg/cm}^2$ . Le seuil de détection limite est de  $0,3 \text{ mg}$  de plomb/ $\text{cm}^2$  et le seuil haut est de  $80 \text{ mg/cm}^2$ .

### Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

### Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

### Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...)

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'une porte ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation si réalisée.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

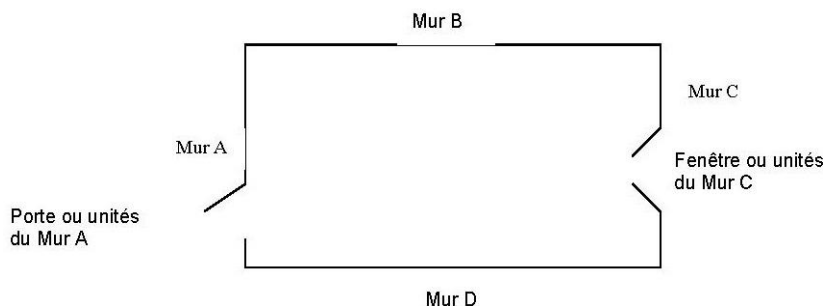

### **Identification des revêtements**

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

### **Identification des unités de diagnostic et substrat**

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

### **Relevé des mesures :**

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

#### **Si réalisé, référentiel d'évaluation de la dégradation :**

**Non visible :** si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

**État d'usage :** présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

**Dégradé :** présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvéulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

**Non dégradé :** revêtement visible et sans dégradation

### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm<sup>2</sup> de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur nominative** et éventuellement l'**écart relatif** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

### 3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire


À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm<sup>2</sup> ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

## 4 CROQUIS


## Croquis N°1 - R+1

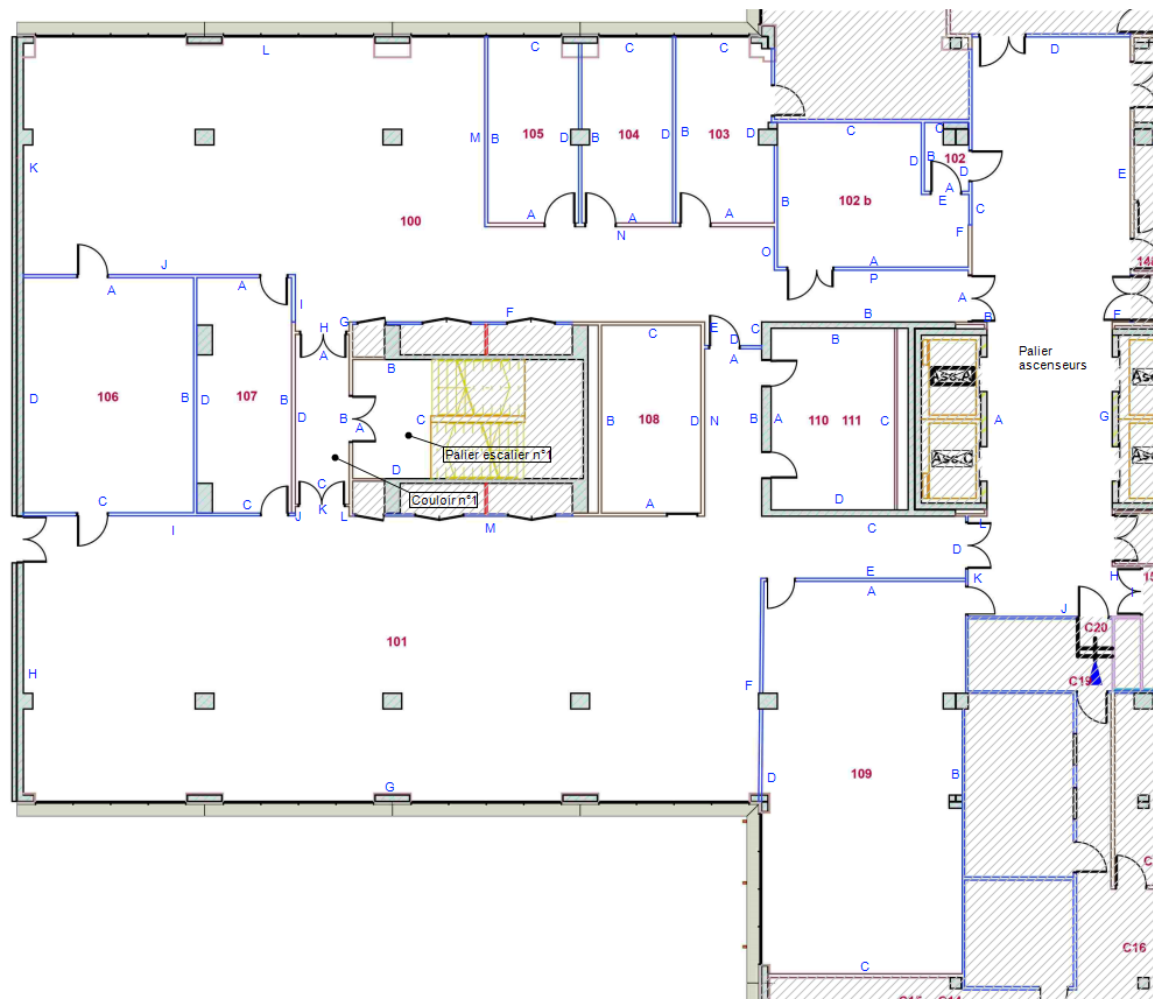

## Croquis N°2 - R+2

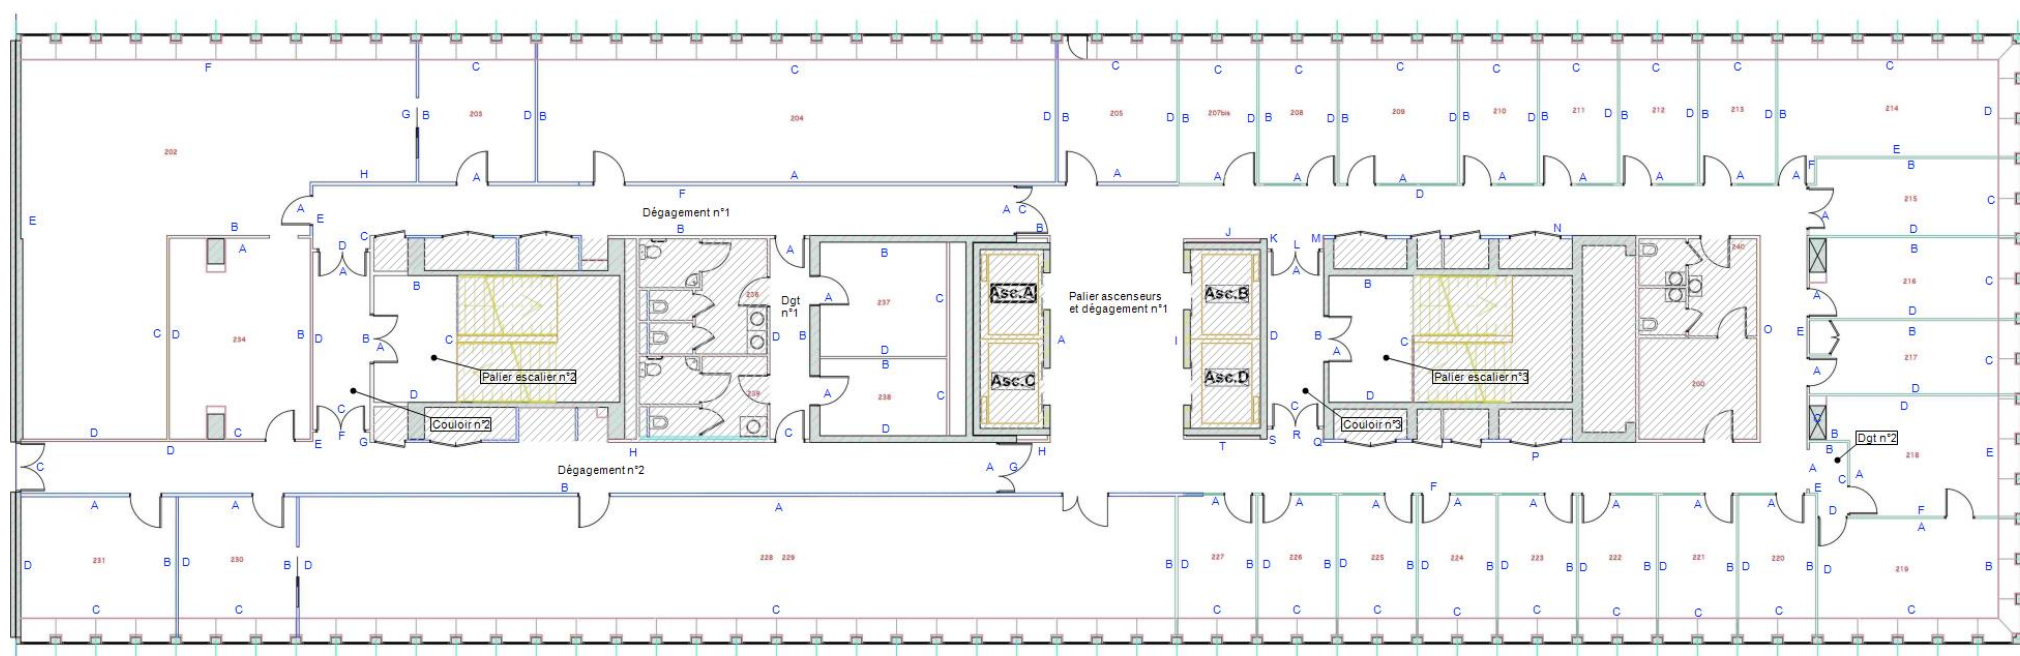

## Croquis N°3 - R+3

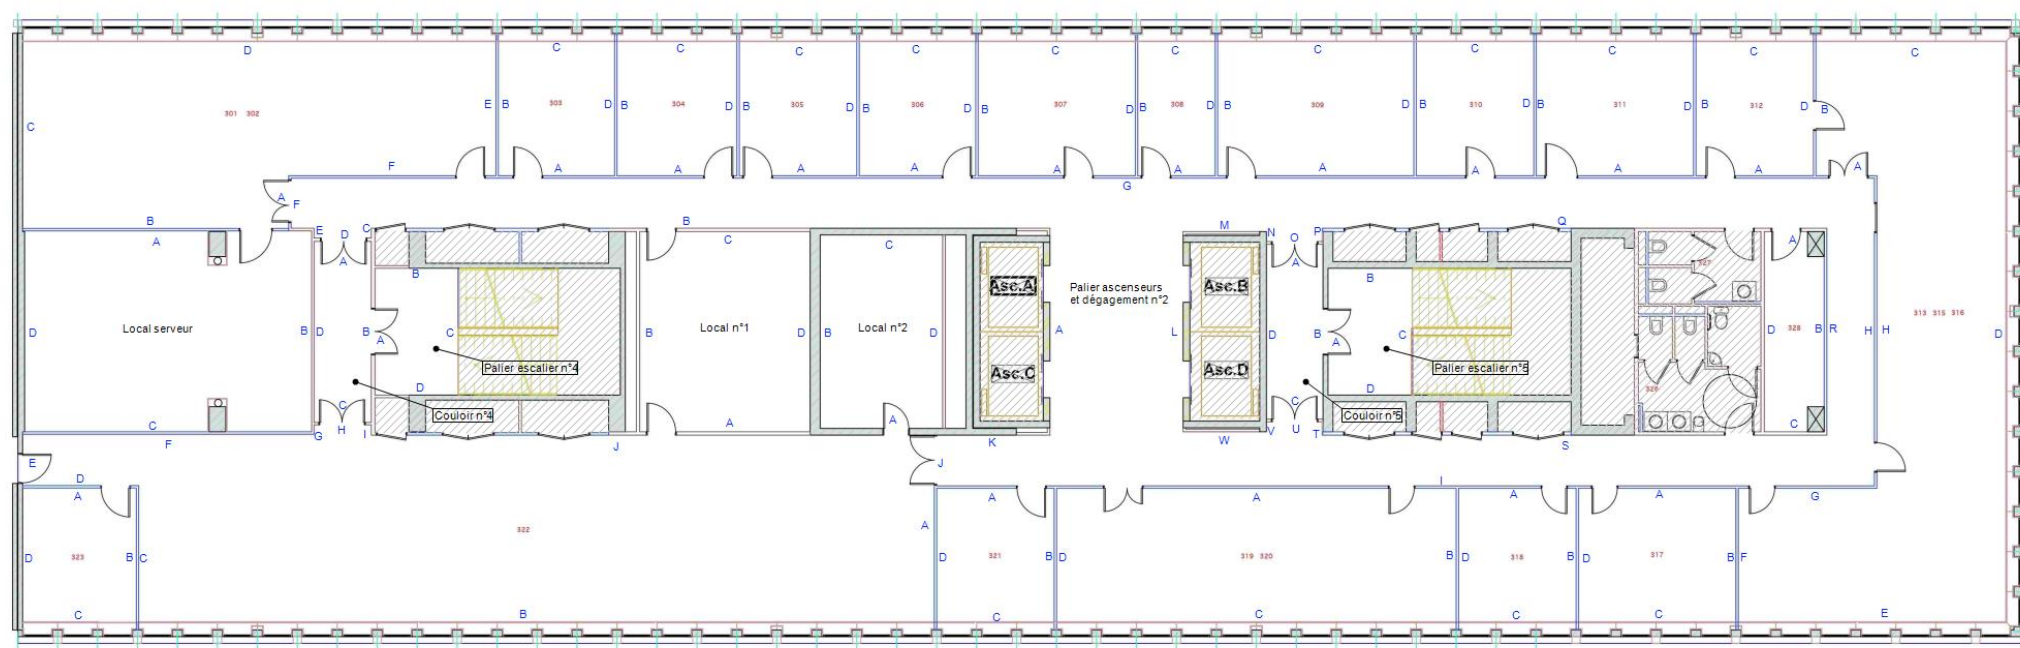

## 5 RESULTATS DES MESURES

### Local : Palier ascenseurs (R+1)

| N° | Zone | Unité de diagnostic                         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|----|------|---------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2  | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur A n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 3  |      |                                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 10 | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur A n°2 | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 11 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 6  | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur C n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 7  |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 12 | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur C n°2 | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 13 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 18 | A    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 19 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 46 | B    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 47 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 44 | C    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 45 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 20 | C    | Porte n°1 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 21 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 22 | C    | Porte n°1 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 23 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 48 | C    | Porte n°2 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 49 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,26               |              |
| 50 | C    | Porte n°2 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 51 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 42 | D    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 43 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 52 | D    | Porte n°3 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 53 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 54 | D    | Porte n°3 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,27               |              |
| 55 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 40 | E    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 41 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 56 | E    | Porte n°4 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 57 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 58 | E    | Porte n°4 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 59 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 60 | E    | Porte n°5 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 61 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 62 | E    | Porte n°5 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 63 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 64 | E    | Porte n°6 Dormant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 65 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 66 | E    | Porte n°6 Ouvrant intérieur                 | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N° | Zone    | Unité de diagnostic                         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|----|---------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 67 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,03               |              |
| 38 | F       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 39 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 4  | G       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°1 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 5  |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 14 | G       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°2 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 15 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 8  | G       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°1 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 9  |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,17               |              |
| 16 | G       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°2 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 17 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,12               |              |
| 36 | G       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 37 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 68 | G       | Porte n°7 Dormant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 69 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 70 | G       | Porte n°7 Ouvrant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 71 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 34 | H       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 35 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 32 | I       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 33 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 72 | I       | Porte n°8 Dormant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 73 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 74 | I       | Porte n°8 Ouvrant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 75 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 30 | J       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 31 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 76 | J       | Porte n°9 Dormant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 77 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 78 | J       | Porte n°9 Ouvrant intérieur                 | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 79 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 28 | K       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 29 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 80 | K       | Porte n°10 Dormant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 81 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 82 | K       | Porte n°10 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 83 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 84 | K       | Porte n°11 Dormant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 85 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 86 | K       | Porte n°11 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 87 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 26 | L       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 27 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
|    | Plafond | Plafond                                     | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|    | Plafond | Plafond                                     | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                               | Sol          | Sol                 | Linoléum |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 24                            | Toutes zones | Plinthes            | Bois     | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 25                            |              |                     |          |                                                         | MD           | 0,23               |              |
|                               |              |                     | Total    | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 46       | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : 100 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 98  | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 99  |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 100 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 101 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 102 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 103 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 94  | A    | Poteau n°2                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 95  |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 96  | A    | Poteau n°3                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 97  |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 182 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,21               |              |
| 183 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 180 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 181 |      |                             |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 178 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 179 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 106 | D    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 107 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 108 | D    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 109 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 176 | E    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 177 |      |                             |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 174 | F    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 175 |      |                             |          |                     | MD           | 0,27               |              |
| 110 | F    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 111 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 112 | F    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 113 |      |                             |          |                     | MD           | 0,28               |              |
| 114 | F    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 115 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 116 | F    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 117 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 118 | F    | Porte n°5 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 119 |      |                             |          |                     | MD           | 0,29               |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic          | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 120 | F    | Porte n°5 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 121 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 172 | G    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 173 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 170 | H    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 171 |      |                              |          |                     | MD           | 0,19               |              |
| 122 | H    | Porte n°6 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 123 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 124 | H    | Porte n°6 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 125 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 168 | I    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 169 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 166 | J    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 167 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 126 | J    | Porte n°7 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 127 |      |                              |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 128 | J    | Porte n°7 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 129 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 130 | J    | Porte n°8 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 131 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 132 | J    | Porte n°8 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 133 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 164 | K    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 165 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 92  | K    | Poteau n°1                   | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 93  |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 88  | L    | Allège de fenêtre            | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 89  |      |                              |          |                     | MD           | 0,28               |              |
| 162 | L    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 163 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 90  | L    | Murs / Linteaux              | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 91  |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 160 | M    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 161 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 158 | N    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 159 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 138 | N    | Porte n°10 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 139 |      |                              |          |                     | MD           | 0,24               |              |
| 140 | N    | Porte n°10 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 141 |      |                              |          |                     | MD           | 0,22               |              |
| 142 | N    | Porte n°11 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 143 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 144 | N    | Porte n°11 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 145 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 146 | N    | Porte n°12 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic          | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 147                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 148                           | N            | Porte n°12 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 149                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 134                           | N            | Porte n°9 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 135                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,27               |              |
| 136                           | N            | Porte n°9 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 137                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 156                           | O            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 157                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 154                           | P            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 155                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,18               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                      | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                      | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 150                           | Plafond      | Porte n°13 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 151                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 152                           | Plafond      | Porte n°13 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 153                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               | Sol          | Sol                          | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 104                           | Toutes zones | Plinthes                     | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 105                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                              | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                              | 51                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 102 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 186 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 187 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 188 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 189 |      |                             |          |                     | MD           | 0,26               |              |
| 190 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 191 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 198 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 199 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 196 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 197 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 184 | C    | Poteau                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,14               |              |
| 185 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 194 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 195 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 200 | D    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 201 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 202 | D    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 203                            |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
|                                | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                 | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 192                            | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,04               |              |
| 193                            |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,14               |              |
|                                |              |                     | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                     | 13                    | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : 102b (R+1)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 204                           | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,01               |              |
| 205                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 212                           | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 213                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 214                           | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 215                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 206                           | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 207                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 208                           | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 209                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 210                           | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,02               |              |
| 211                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 224                           | E            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 225                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 216                           | E            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 217                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 218                           | E            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 219                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 222                           | F            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 223                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 220                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 221                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,23               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 14                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 103 (R+1)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 232                            | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,16               |              |
| 233                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 234                            | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 235                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 236                            | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 237                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,17               |              |
| 240                            | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 241                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 226                            | C            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 227                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 242                            | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 243                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,24               |              |
| 228                            | C            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 229                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,14               |              |
| 244                            | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 245                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 246                            | D            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 247                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 248                            | D            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 249                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 230                            | D            | Poteau                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,12               |              |
| 231                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                                | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 238                            | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 239                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                                |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                             | 15                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 104 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 256 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 257 |      |                         |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 258 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 259 |      |                         |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 260 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 261 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 264 | B    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 265 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 254 | B    | Poteau                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 255                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 250                           | C            | Allège de fenêtre   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 251                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 266                           | C            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 267                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,29               |              |
| 252                           | C            | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 253                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 268                           | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 269                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                 | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 262                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 263                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,25               |              |
|                               |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 105 (R+1)

| N°  | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 276 | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 277 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 278 | A            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 279 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 280 | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 281 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 284 | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 285 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 270 | C            | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 271 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 286 | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 287 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 272 | C            | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 273 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 288 | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 289 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 274 | D            | Poteau                  | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 275 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
|     | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Sol          | Sol                     | Linoléum              |                     |              |                    | Non peint    |
| 282 | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 283 |              |                         |                       |                     | MD           | 0,07               |              |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 13    | 0                                                          | 3            |

## Local : 106 (R+1)

| N°  | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 290 | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 291 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,17               |              |
| 292 | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 293 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 294 | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 295 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 302 | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 303 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 300 | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 301 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 304 | C            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 305 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 306 | C            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 307 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 298 | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 299 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
|     | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |              |                    | Non peint    |
| 296 | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 297 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,03               |              |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 12    | 0                                                          | 3            |

## Local : 107 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 312 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 313 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 314 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 315 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 316 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 317 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 320 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 321 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 322 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,21               |              |
| 323 |      |                             |          |                     | MD           | 0,29               |              |
| 326 | C    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 327 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 328                           | C            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 329                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 324                           | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 325                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 308                           | D            | Poteau n°1                  | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 309                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 310                           | D            | Poteau n°2                  | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 311                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 318                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 319                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 14                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Couloir n°1 (R+1)

| N°  | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 330 | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 331 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 336 | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 337 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 338 | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 339 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 332 | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,14               |              |
| 333 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 342 | B            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 343 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 344 | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,2                |              |
| 345 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
| 346 | C            | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 347 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 348 | C            | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 349 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 334 | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 335 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,02               |              |
|     | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|     | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 340 | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 341 |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,04               |              |
|     |              |                             | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |

|                               |    |   |   |
|-------------------------------|----|---|---|
| Nombre d'unités de diagnostic | 13 | 0 | 3 |
|-------------------------------|----|---|---|

## Local : Palier escalier n°1 (R+1)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 350                           | A            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 351                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 352                           | A            | Porte Dormant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,23               |              |
| 353                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 354                           | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 355                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 362                           | B            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 363                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 360                           | D            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 361                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 356                           | Plafond      | Plafond                 | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 357                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,28               |              |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 358                           | Toutes zones | Plinthes                | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 359                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               |              |                         | Total        |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 8            |                     | 0                                                       |                    | 1            |

## Local : 101 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 374 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 375 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 376 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 377 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 378 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 379 |      |                             |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 368 | A    | Poteau n°1                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 369 |      |                             |          |                     | MD           | 0,2                |              |
| 370 | A    | Poteau n°2                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 371 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 372 | A    | Poteau n°3                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 373 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 406 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 407 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 408 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 409 |      |                             |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 410 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 411 |      |                             |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 412 | B    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 413 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 414 | B    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 415 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 404 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 405 |      |                             |          |                     | MD           | 0,25               |              |
| 402 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 403 |      |                             |          |                     | MD           | 0,25               |              |
| 416 | D    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 417 |      |                             |          |                     | MD           | 0,25               |              |
| 418 | D    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 419 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 400 | E    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 401 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 420 | E    | Porte n°5 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 421 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 422 | E    | Porte n°5 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 423 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 398 | F    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 399 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 364 | G    | Allège de fenêtre           | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 365 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 396 | G    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 397 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 366 | G    | Murs / Linteaux             | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 367 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 394 | H    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 395 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 424 | H    | Porte n°6 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 425 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 426 | H    | Porte n°6 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 427 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 392 | I    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 393 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 428 | I    | Porte n°7 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 429 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 430 | I    | Porte n°7 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 431 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 432 | I    | Porte n°8 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 433 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 434 | I    | Porte n°8 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 435 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 390 | J    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 391 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 388 | K    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 389 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 436 | K    | Porte n°9 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |

| N°  | Zone         | Unité de diagnostic          | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 437 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 438 | K            | Porte n°9 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 439 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 386 | L            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 387 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 384 | M            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 385 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,23               |              |
| 440 | M            | Porte n°10 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,25               |              |
| 441 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 442 | M            | Porte n°10 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 443 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,25               |              |
| 444 | M            | Porte n°11 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 445 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 446 | M            | Porte n°11 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 447 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 448 | M            | Porte n°12 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 449 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 450 | M            | Porte n°12 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 451 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 452 | M            | Porte n°13 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 453 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 454 | M            | Porte n°13 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 455 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 382 | N            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 383 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
|     | Plafond      | Plafond                      | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond      | Plafond                      | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Sol          | Sol                          | Linoléum              |                     |              |                    | Non peint    |
| 380 | Toutes zones | Plinthes                     | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 381 |              |                              |                       |                     | MD           | 0,27               |              |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 49    | 0                                                       | 3            |

## Local : 110 111 (R+1)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 456 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 457 |      |                             |          |                     | MD           | 0,23               |              |
| 458 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 459 |      |                             |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 460 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 461 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 464 | A    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 465                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 466                           | A            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 467                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 472                           | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 473                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 470                           | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 471                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 468                           | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 469                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 462                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 463                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 108 (R+1)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 474                            | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 475                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,18               |              |
| 476                            | A            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 477                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 478                            | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 479                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 486                            | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 487                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 484                            | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 485                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 482                            | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,13               |              |
| 483                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                                | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                     | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 480                            | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 481                            |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                                |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                         | 11                    |                     | 0                                                       |                    | 4            |

## Local : 109 (R+1)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 496                           | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 497                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 498                           | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 499                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 500                           | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 501                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 508                           | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 509                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,27               |              |
| 510                           | B            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 511                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 512                           | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 513                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 492                           | B            | Poteau n°1                  | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 493                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 506                           | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 507                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 488                           | D            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,22               |              |
| 489                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 504                           | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 505                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,28               |              |
| 490                           | D            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,13               |              |
| 491                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 494                           | D            | Poteau n°2                  | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,03               |              |
| 495                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 502                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 503                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 16                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Palier ascenseurs et dégagement n°1 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|---------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 516 | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur A n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 517 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,12               |              |
| 518 | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur A n°2 | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 519 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 520 | A    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur C n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 521 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 522 | A    | Baguette d'angle sur entrée                 | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic           | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 523 |      | ascenseur C n°2               |          |                     | MD           | 0,27               |              |
| 532 | A    | Murs                          | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,27               |              |
| 533 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 576 | B    | Murs                          | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 577 |      |                               |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 574 | C    | Murs                          | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 575 |      |                               |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 534 | C    | Porte n°1 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,29               |              |
| 535 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 536 | C    | Porte n°1 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 537 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 720 | D    | Fenêtre n°1 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 721 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 722 | D    | Fenêtre n°2 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 723 |      |                               |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 724 | D    | Fenêtre n°3 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 725 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 726 | D    | Fenêtre n°4 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 727 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 728 | D    | Fenêtre n°5 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 729 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 730 | D    | Fenêtre n°6 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 731 |      |                               |          |                     | MD           | 0,26               |              |
| 718 | D    | Murs                          | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 719 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 572 | D    | Murs                          | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 573 |      |                               |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 610 | D    | Porte n°10 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 611 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 612 | D    | Porte n°10 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 613 |      |                               |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 578 | D    | Porte n°2 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 579 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 580 | D    | Porte n°2 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 581 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 582 | D    | Porte n°3 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 583 |      |                               |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 584 | D    | Porte n°3 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 585 |      |                               |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 586 | D    | Porte n°4 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 587 |      |                               |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 588 | D    | Porte n°4 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 589 |      |                               |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 590 | D    | Porte n°5 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 591 |      |                               |          |                     | MD           | 0,1                |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic            | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|--------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 592 | D    | Porte n°5 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 593 |      |                                |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 594 | D    | Porte n°6 Dormant intérieur    | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 595 |      |                                |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 596 | D    | Porte n°6 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 597 |      |                                |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 598 | D    | Porte n°7 Dormant intérieur    | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 599 |      |                                |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 600 | D    | Porte n°7 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 601 |      |                                |          |                     | MD           | 0,26               |              |
| 602 | D    | Porte n°8 Dormant intérieur    | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 603 |      |                                |          |                     | MD           | 0,16               |              |
| 604 | D    | Porte n°8 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 605 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 606 | D    | Porte n°9 Dormant intérieur    | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 607 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 608 | D    | Porte n°9 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 609 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 716 | E    | Murs                           | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 717 |      |                                |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 570 | E    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 571 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 614 | E    | Porte n°11 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 615 |      |                                |          |                     | MD           | 0,17               |              |
| 616 | E    | Porte n°11 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 617 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 618 | E    | Porte n°12 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 619 |      |                                |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 620 | E    | Porte n°12 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 621 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 622 | E    | Porte n°13 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 623 |      |                                |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 624 | E    | Porte n°13 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 625 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 738 | F    | Fenêtre n°10 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 739 |      |                                |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 732 | F    | Fenêtre n°7 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 733 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 734 | F    | Fenêtre n°8 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 735 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 736 | F    | Fenêtre n°9 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 737 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 714 | F    | Murs                           | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 715 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 568 | F    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic          | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 569 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 626 | F    | Porte n°14 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 627 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 628 | F    | Porte n°14 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 629 |      |                              |          |                     | MD           | 0,28               |              |
| 630 | F    | Porte n°15 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 631 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 632 | F    | Porte n°15 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 633 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 634 | F    | Porte n°16 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 635 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 636 | F    | Porte n°16 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 637 |      |                              |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 638 | F    | Porte n°17 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 639 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 640 | F    | Porte n°17 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 641 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 642 | F    | Porte n°18 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 643 |      |                              |          |                     | MD           | 0,27               |              |
| 644 | F    | Porte n°18 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 645 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 646 | F    | Porte n°19 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 647 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 648 | F    | Porte n°19 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 649 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 650 | F    | Porte n°20 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 651 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 652 | F    | Porte n°20 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 653 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 654 | F    | Porte n°21 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 655 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 656 | F    | Porte n°21 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 657 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 658 | F    | Porte n°22 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 659 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 660 | F    | Porte n°22 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 661 |      |                              |          |                     | MD           | 0,28               |              |
| 566 | G    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 567 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 662 | G    | Porte n°23 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 663 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 664 | G    | Porte n°23 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 665 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 564 | H    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 565 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |

| N°  | Zone | Unité de diagnostic                         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|---------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 524 | I    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 525 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 526 | I    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°2 | Métal    | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 527 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,22               |              |
| 528 | I    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°1 | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 529 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 530 | I    | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°2 | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 531 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 562 | I    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 563 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 560 | J    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 561 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 558 | K    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 559 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 556 | L    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 557 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 666 | L    | Porte n°24 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 667 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 668 | L    | Porte n°24 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,27               |              |
| 669 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 554 | M    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 555 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,17               |              |
| 552 | N    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 553 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 670 | N    | Porte n°25 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 671 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 672 | N    | Porte n°25 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 673 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 674 | N    | Porte n°26 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 675 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 676 | N    | Porte n°26 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 677 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 678 | N    | Porte n°27 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 679 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 680 | N    | Porte n°27 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 681 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 682 | N    | Porte n°28 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 683 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 684 | N    | Porte n°28 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 685 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 686 | N    | Porte n°29 Dormant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 687 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 688 | N    | Porte n°29 Ouvrant intérieur                | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 689 |      |                                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 550 | O    | Murs                                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic          | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 551                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 548                           | P            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 549                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,13               |              |
| 690                           | P            | Porte n°30 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 691                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 692                           | P            | Porte n°30 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,14               |              |
| 693                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,02               |              |
| 694                           | P            | Porte n°31 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 695                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 696                           | P            | Porte n°31 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 697                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 698                           | P            | Porte n°32 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 699                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,01               |              |
| 700                           | P            | Porte n°32 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,21               |              |
| 701                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 702                           | P            | Porte n°33 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 703                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 704                           | P            | Porte n°33 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,14               |              |
| 705                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 706                           | P            | Porte n°34 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 707                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 708                           | P            | Porte n°34 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 709                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                      | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                      | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 514                           | Plafond      | Plafond                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 515                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 546                           | Q            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 547                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 544                           | R            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 545                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 710                           | R            | Porte n°35 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 711                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 712                           | R            | Porte n°35 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 713                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 542                           | S            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,02               |              |
| 543                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                               | Sol          | Sol                          | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 540                           | T            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 541                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 538                           | Toutes zones | Plinthes                     | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,2                |              |
| 539                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               |              |                              | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                              | 116                   |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Dégagement n°1 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 740 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 741 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 742 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 743 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 744 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 745 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 788 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 789 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 748 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 749 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 750 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 751 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 752 | B    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 753 |      |                             |          |                     | MD           | 0,26               |              |
| 754 | B    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 755 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 756 | B    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 757 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 758 | B    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 759 |      |                             |          |                     | MD           | 0,2                |              |
| 760 | B    | Porte n°5 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 761 |      |                             |          |                     | MD           | 0,19               |              |
| 762 | B    | Porte n°5 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 763 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 786 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 787 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 784 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 785 |      |                             |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 764 | D    | Porte n°6 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,23               |              |
| 765 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 766 | D    | Porte n°6 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 767 |      |                             |          |                     | MD           | 0,03               |              |
| 782 | E    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 783 |      |                             |          |                     | MD           | 0,01               |              |
| 768 | E    | Porte n°7 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 769 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 770 | E    | Porte n°7 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 771 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 780 | F    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 781 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 772 | F    | Porte n°8 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 773 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 774 | F    | Porte n°8 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 775 |      |                             |          |                     | MD           | 0,26               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 776                            | F            | Porte n°9 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 777                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 778                            | F            | Porte n°9 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 779                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                                | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 746                            | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 747                            |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                                |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                             | 28                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 202 (R+2)

| N°  | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 794 | A       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 795 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 796 | A       | Porte Dormant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 797 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 798 | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 799 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 814 | B       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 815 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 812 | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 813 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 810 | D       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 811 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 808 | E       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 809 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 790 | F       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 791 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 806 | F       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 807 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 792 | F       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 793 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,22               |              |
| 816 | G       | Fenêtre Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 817 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 804 | G       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 805 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 802 | H       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 803 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,26               |              |
|     | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat     | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                               | Sol          | Sol                 | Dalle de sol |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 800                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois         | Peinture                                                | C            | 0,1                |              |
| 801                           |              |                     |              |                                                         | MD           | 0,02               |              |
|                               |              |                     | Total        | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 17           | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : 234 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 822                           | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 823                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 818                           | A            | Poteau n°1              | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 819                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 834                           | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 835                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 832                           | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 833                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 824                           | C            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,2                |              |
| 825                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 826                           | C            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 827                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 820                           | C            | Poteau n°2              | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 821                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 830                           | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 831                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 828                           | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 829                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 203 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 840 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 841 |      |                         |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 842 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 843 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 844 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 845                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 854                           | B            | Fenêtre Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 855                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 852                           | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 853                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,16               |              |
| 836                           | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 837                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 850                           | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 851                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 838                           | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 839                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 848                           | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 849                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 846                           | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 847                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,19               |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 204 (R+2)

| N°  | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 860 | A       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 861 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 868 | A       | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,02               |              |
| 869 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 870 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 871 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 862 | B       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 863 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,29               |              |
| 856 | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 857 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 864 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 865 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 858 | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 859 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 866 | D       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 867 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
|     | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|     | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 872                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois     | Peinture                                                | C            | 0,04               |              |
| 873                           |              |                     |          |                                                         | MD           | 0,07               |              |
|                               |              |                     | Total    | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 12       | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : Couloir n°2 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 874                           | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 875                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 880                           | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 881                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 882                           | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 883                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 876                           | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 877                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 884                           | B            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 885                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 886                           | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 887                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 888                           | C            | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 889                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,12               |              |
| 890                           | C            | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 891                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 878                           | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 879                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,15               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 892                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,25               |              |
| 893                           |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Palier escalier n°2 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 894 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 895 |      |                         |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 900 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 901 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 902                           | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 903                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 896                           | B            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 897                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 898                           | D            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 899                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 904                           | Plafond      | Plafond                 | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 905                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 906                           | Toutes zones | Plinthes                | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 907                           |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                               |              |                         | Total        |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 8            |                     | 0                                                       |                    | 1            |

## Local : Dgt n°1 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 908 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 909 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 916 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 917 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 918 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 919 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 910 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 911 |      |                             |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 920 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 921 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 922 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 923 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 924 | B    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 925 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 926 | B    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 927 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 912 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 913 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 928 | C    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 929 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 930 | C    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 931 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 914 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 915 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 932 | D    | Porte n°5 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 933 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 934                           | D            | Porte n°5 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,21               |              |
| 935                           |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,11               |              |
| 936                           | D            | Porte n°6 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,14               |              |
| 937                           |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,03               |              |
| 938                           | D            | Porte n°6 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 939                           |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,02               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 940                           | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 941                           |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
|                               |              |                             | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 20                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : 237 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 942                           | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 943                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 950                           | A            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 951                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 952                           | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 953                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 944                           | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 945                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 946                           | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 947                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 948                           | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 949                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 954                           | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 955                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 10                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 238 (R+2)

| N°  | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-----|------|---------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 956 | A    | Murs                | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 957                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,27               |              |
| 964                           | A            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 965                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 966                           | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 967                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 958                           | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 959                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 960                           | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 961                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 962                           | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 963                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 968                           | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 969                           |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 10                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Dégagement n°2 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 970  | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 971  |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 972  | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 973  |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 974  | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 975  |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 990  | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 991  |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 992  | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 993  |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 994  | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 995  |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 996  | B    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 997  |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 998  | B    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 999  |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1000 | B    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1001 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1002 | B    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1003 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 988  | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic          | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 989                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1004                           | C            | Porte n°5 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1005                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,19               |              |
| 1006                           | C            | Porte n°5 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1007                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 986                            | D            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 987                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1008                           | D            | Porte n°6 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1009                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1010                           | D            | Porte n°6 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 1011                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 984                            | E            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 985                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,24               |              |
| 982                            | F            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 983                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1012                           | F            | Porte n°7 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1013                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1014                           | F            | Porte n°7 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1015                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 980                            | G            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,21               |              |
| 981                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 978                            | H            | Murs                         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 979                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1024                           | H            | Porte n°10 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,02               |              |
| 1025                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1026                           | H            | Porte n°10 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1027                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1016                           | H            | Porte n°8 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1017                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1018                           | H            | Porte n°8 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1019                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1020                           | H            | Porte n°9 Dormant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,16               |              |
| 1021                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,25               |              |
| 1022                           | H            | Porte n°9 Ouvrant intérieur  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1023                           |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                                | Plafond      | Plafond                      | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                      | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                          | Linoléum              |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 976                            | Toutes zones | Plinthes                     | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 977                            |              |                              |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                                |              |                              | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                              | 32                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 228 229 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1032                          | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1033                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1038                          | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1039                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 1040                          | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1041                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1044                          | A            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1045                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,17               |              |
| 1046                          | A            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1047                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1052                          | B            | Murs                        | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1053                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 1028                          | C            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,19               |              |
| 1029                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1034                          | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1035                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1030                          | C            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1031                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1036                          | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 1037                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1048                          | D            | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1049                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1050                          | D            | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,2                |              |
| 1051                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,21               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1042                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1043                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 16                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 230 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1058 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1059 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1066 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1067 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1068 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1069 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1060 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1061                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1072                          | B            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1073                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 1074                          | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,28               |              |
| 1075                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1054                          | C            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1055                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1062                          | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,22               |              |
| 1063                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1056                          | C            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1057                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1064                          | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 1065                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1070                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1071                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 14                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 231 (R+2)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1080 | A       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1081 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1088 | A       | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1089 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1090 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1091 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1082 | B       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1083 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1076 | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1077 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1084 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1085 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1078 | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1079 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1086 | D       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1087 |         |                         |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
|      | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1092                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois     | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 1093                          |              |                     |          |                                                         | MD           | 0,11               |              |
|                               |              |                     | Total    | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 12       | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : 205 (R+2)

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                                   | Résultats (mg/cm²) | Observations        |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1098                                 | A       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,06               |                     |
| 1099                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,08               |                     |
| 1106                                 | A       | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,17               |                     |
| 1107                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,05               |                     |
| 1108                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,08               |                     |
| 1109                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,25               |                     |
| 1100                                 | B       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1101                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,1                |                     |
| 1094                                 | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,04               |                     |
| 1095                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1102                                 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,08               |                     |
| 1103                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1096                                 | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,05               |                     |
| 1097                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,09               |                     |
| 1110                                 | D       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,1                |                     |
| 1111                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,01               |                     |
| 1104                                 | D       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,1                |                     |
| 1105                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,08               |                     |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      |         |                         | <b>Total</b>          |                     | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |                    | <b>Non mesurées</b> |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                         | <b>12</b>             |                     | <b>0</b>                                                       |                    | <b>3</b>            |

## Local : 207bis (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1120 | A    | Murs                    | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1121 |      |                         |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1122 | A    | Porte Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1123 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1124 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1125 |      |                         |          |                     | MD           | 0,25               |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                                   | Résultats (mg/cm²) | Observations        |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1128                                 | B       | Murs                | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1129                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,22               |                     |
| 1116                                 | B       | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1117                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1112                                 | C       | Allège de fenêtre   | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,05               |                     |
| 1113                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1118                                 | C       | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,1                |                     |
| 1119                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,1                |                     |
| 1114                                 | C       | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1115                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,24               |                     |
| 1126                                 | D       | Murs                | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,04               |                     |
| 1127                                 |         |                     |                       |                     | MD                                                             | 0,06               |                     |
|                                      | Plafond | Plafond             | Béton                 |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      |         |                     | <b>Total</b>          |                     | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |                    | <b>Non mesurées</b> |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                     | <b>12</b>             |                     | <b>0</b>                                                       |                    | <b>3</b>            |

## Local : 208 (R+2)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic           | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|---------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1146 | A       | Fenêtre n°1 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1147 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1136 | A       | Murs                          | Métal                 | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1137 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1142 | A       | Porte Dormant intérieur       | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1143 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1144 | A       | Porte Ouvrant intérieur       | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1145 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1138 | B       | Murs                          | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1139 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1130 | C       | Allège de fenêtre             | Bois                  | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 1131 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1134 | C       | Murs                          | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1135 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1132 | C       | Murs / Linteaux               | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1133 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1148 | D       | Fenêtre n°2 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1149 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1140 | D       | Murs                          | Métal                 | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 1141 |         |                               |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
|      | Plafond | Plafond                       | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                       | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                                   | Zone | Unité de diagnostic | Substrat     | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                      | Sol  | Sol                 | Dalle de sol |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |      |                     | <b>Total</b> | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |      |                     | <b>13</b>    | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 209 (R+2)

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic           | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1166                                 | A       | Fenêtre n°1 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1167                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1156                                 | A       | Murs                          | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,05                |              |
| 1157                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1162                                 | A       | Porte Dormant intérieur       | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,07                |              |
| 1163                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,06                |              |
| 1164                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur       | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,02                |              |
| 1165                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,02                |              |
| 1168                                 | B       | Fenêtre n°2 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1169                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,05                |              |
| 1158                                 | B       | Murs                          | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1159                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,07                |              |
| 1150                                 | C       | Allège de fenêtre             | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,04                |              |
| 1151                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1154                                 | C       | Murs                          | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,07                |              |
| 1155                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
| 1152                                 | C       | Murs / Linteaux               | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1153                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,07                |              |
| 1160                                 | D       | Murs                          | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1161                                 |         |                               |                       |                                                                | MD           | 0,13                |              |
|                                      | Plafond | Plafond                       | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond                       | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                           | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                               | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                               | <b>13</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 210 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1186 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 1187 |      |                           |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1176 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1177 |      |                           |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1182 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,14               |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                                   | Résultats (mg/cm²) | Observations        |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1183                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,08               |                     |
| 1184                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,1                |                     |
| 1185                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,06               |                     |
| 1178                                 | B       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,21               |                     |
| 1179                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,09               |                     |
| 1170                                 | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,28               |                     |
| 1171                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,09               |                     |
| 1174                                 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,07               |                     |
| 1175                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1172                                 | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1173                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1180                                 | D       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,22               |                     |
| 1181                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,15               |                     |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      |         |                         | <b>Total</b>          |                     | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |                    | <b>Non mesurées</b> |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                         | <b>12</b>             |                     | <b>0</b>                                                       |                    | <b>3</b>            |

## Local : 211 (R+2)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1204 | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1205 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1194 | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1195 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,12               |              |
| 1200 | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1201 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,24               |              |
| 1202 | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1203 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1196 | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1197 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1188 | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1189 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,15               |              |
| 1192 | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1193 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,14               |              |
| 1190 | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1191 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1198 | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1199 |         |                           |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
|      | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                     |              |                    | Non peint    |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 12    | 0                                                          | 3            |

## Local : 212 (R+2)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement<br>apparent | Localisation | Résultats<br>(mg/cm²) | Observations |
|------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1222 | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture               | C            | 0,08                  |              |
| 1223 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,05                  |              |
| 1212 | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 1213 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 1218 | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 1219 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 1220 | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture               | C            | 0,09                  |              |
| 1221 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 1214 | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture               | C            | 0,05                  |              |
| 1215 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 1206 | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 1207 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 1210 | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 1211 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,08                  |              |
| 1208 | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture               | C            | 0,11                  |              |
| 1209 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,1                   |              |
| 1216 | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture               | C            | 0,11                  |              |
| 1217 |         |                           |                       |                        | MD           | 0,1                   |              |
|      | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                        |              |                       | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                        |              |                       | Non peint    |
|      | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                        |              |                       | Non peint    |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 12    | 0                                                          | 3            |

## Local : 213 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement<br>apparent | Localisation | Résultats<br>(mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1240 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture               | C            | 0,06                  |              |
| 1241 |      |                           |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 1230 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture               | C            | 0,09                  |              |
| 1231 |      |                           |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 1236 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture               | C            | 0,08                  |              |
| 1237 |      |                           |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 1238 | A    | Porte Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 1239 |      |                           |          |                        | MD           | 0,05                  |              |
| 1232 | B    | Murs                      | Métal    | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 1233 |      |                           |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 1224 | C    | Allège de fenêtre         | Bois     | Peinture               | C            | 0,02                  |              |
| 1225 |      |                           |          |                        | MD           | 0,05                  |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1228                                 | C       | Murs                | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1229                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,06                |              |
| 1226                                 | C       | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,04                |              |
| 1227                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,08                |              |
| 1234                                 | D       | Murs                | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1235                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,11                |              |
|                                      | Plafond | Plafond             | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                     | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                     | <b>12</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 214 (R+2)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|------|---------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1250 | A       | Murs                    | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,14                |              |
| 1251 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
| 1254 | A       | Porte Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,07                |              |
| 1255 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,04                |              |
| 1256 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1257 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,05                |              |
| 1264 | B       | Murs                    | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,19                |              |
| 1265 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,04                |              |
| 1242 | C       | Allège de fenêtre n°1   | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1243 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,11                |              |
| 1252 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,09                |              |
| 1253 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,27                |              |
| 1244 | C       | Murs / Linteaux n°1     | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,2                 |              |
| 1245 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,08                |              |
| 1246 | D       | Allège de fenêtre n°2   | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,02                |              |
| 1247 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,08                |              |
| 1258 | D       | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1259 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,05                |              |
| 1248 | D       | Murs / Linteaux n°2     | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1249 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
| 1262 | E       | Murs                    | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1263 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,05                |              |
| 1260 | F       | Murs                    | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,19                |              |
| 1261 |         |                         |                       |                                                                | MD           | 0,25                |              |
|      | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|      | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|      |         |                         | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |

|                               |    |   |   |
|-------------------------------|----|---|---|
| Nombre d'unités de diagnostic | 15 | 0 | 3 |
|-------------------------------|----|---|---|

## Local : 215 (R+2)

| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1272                          | A       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1273                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,13               |              |
| 1278                          | A       | Porte Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 1279                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1280                          | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1281                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1274                          | B       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,02               |              |
| 1275                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,21               |              |
| 1266                          | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1267                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1270                          | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1271                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1268                          | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1269                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1276                          | D       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1277                          |         |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               |         |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                         | 11                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 216 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1290 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1291 |      |                         |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1296 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1297 |      |                         |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1298 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1299 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1286 | A    | Poteau                  | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1287 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1292 | B    | Murs                    | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1293 |      |                         |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1282 | C    | Allège de fenêtre       | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1283 |      |                         |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1288 | C    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 1289 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1284 | C    | Murs / Linteaux         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1285 |      |                         |          |                     | MD           | 0,09               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1302                          | D            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1303                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,27               |              |
| 1294                          | D            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 1295                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1300                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1301                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 14                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 217 (R+2)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1310                           | A            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1311                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1316                           | A            | Porte Dormant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,27               |              |
| 1317                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,13               |              |
| 1318                           | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1319                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1322                           | B            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1323                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 1312                           | B            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1313                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 1304                           | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1305                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1308                           | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 1309                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1306                           | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1307                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1314                           | D            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1315                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1320                           | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1321                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,12               |              |
|                                |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Dgt n°2 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1324                          | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1325                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1342                          | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1343                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 1340                          | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1341                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1326                          | C            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1327                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1328                          | C            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,1                |              |
| 1329                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1338                          | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1339                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1332                          | D            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1333                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,04               |              |
| 1334                          | D            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1335                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 1336                          | E            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 1337                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1330                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 1331                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
|                               |              |                             | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 13                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : 218 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1354 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1355 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1350 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1351 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1352 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1353 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1362 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1363 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1360 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1361 |      |                             |          |                     | MD           | 0,19               |              |
| 1348 | C    | Poteau                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1349 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1356 | D    | Murs                        | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1357                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1344                          | E            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1345                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1358                          | E            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1359                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
| 1346                          | E            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1347                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1364                          | F            | Murs                        | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1365                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1366                          | F            | Porte n°2 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,12               |              |
| 1367                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1368                          | F            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1369                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1370                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1371                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 17                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 219 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1390 | A    | Murs                        | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1391 |      |                             |          |                     | MD           | 0,16               |              |
| 1380 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,25               |              |
| 1381 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1386 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1387 |      |                             |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 1388 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1389 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1392 | A    | Porte n°2 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1393 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1394 | A    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1395 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1372 | B    | Allège de fenêtre n°1       | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1373 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1382 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1383 |      |                             |          |                     | MD           | 0,17               |              |
| 1374 | B    | Murs / Linteaux n°1         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1375 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1376 | C    | Allège de fenêtre n°2       | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1377                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,13                |              |
| 1384                                 | C       | Murs                | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1385                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,02                |              |
| 1378                                 | C       | Murs / Linteaux n°2 | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,05                |              |
| 1379                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,04                |              |
| 1396                                 | D       | Murs                | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,26                |              |
| 1397                                 |         |                     |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
|                                      | Plafond | Plafond             | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                     | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                     | <b>16</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 220 (R+2)

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1414                                 | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,09                |              |
| 1415                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1404                                 | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1405                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,06                |              |
| 1410                                 | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,13                |              |
| 1411                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
| 1412                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,24                |              |
| 1413                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,11                |              |
| 1406                                 | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,15                |              |
| 1407                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,11                |              |
| 1398                                 | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1399                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,21                |              |
| 1402                                 | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,01                |              |
| 1403                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,08                |              |
| 1400                                 | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1401                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,27                |              |
| 1408                                 | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,27                |              |
| 1409                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,1                 |              |
|                                      | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                           | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                           | <b>12</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 221 (R+2)

| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1432                          | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,21               |              |
| 1433                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,19               |              |
| 1422                          | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1423                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,28               |              |
| 1428                          | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1429                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1430                          | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,2                |              |
| 1431                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1424                          | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,23               |              |
| 1425                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1416                          | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1417                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1420                          | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1421                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 1418                          | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1419                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1426                          | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,12               |              |
| 1427                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               |         |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                           | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 222 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1450 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1451 |      |                           |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1440 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1441 |      |                           |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1446 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1447 |      |                           |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1448 | A    | Porte Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1449 |      |                           |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1442 | B    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1443 |      |                           |          |                     | MD           | 0,12               |              |
| 1434 | C    | Allège de fenêtre         | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1435 |      |                           |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1438 | C    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 1439 |      |                           |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 1436 | C    | Murs / Linteaux           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |

| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1437                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1444                          | D       | Murs                | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1445                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               | Plafond | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               |         |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                     | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 223 (R+2)

| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1468                          | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,24               |              |
| 1469                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1458                          | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1459                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 1464                          | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1465                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1466                          | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1467                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1460                          | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1461                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1452                          | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1453                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1456                          | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1457                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1454                          | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 1455                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1462                          | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1463                          |         |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               |         |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                           | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 224 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1486 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1487 |      |                           |          |                     | MD           | 0,15               |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                                   | Résultats (mg/cm²) | Observations        |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1476                                 | A       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,12               |                     |
| 1477                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,06               |                     |
| 1482                                 | A       | Porte Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1483                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,06               |                     |
| 1484                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,07               |                     |
| 1485                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1478                                 | B       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,09               |                     |
| 1479                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,08               |                     |
| 1470                                 | C       | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C                                                              | 0,04               |                     |
| 1471                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,22               |                     |
| 1474                                 | C       | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,11               |                     |
| 1475                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,06               |                     |
| 1472                                 | C       | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C                                                              | 0,05               |                     |
| 1473                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,07               |                     |
| 1480                                 | D       | Murs                    | Métal                 | Peinture            | C                                                              | 0,08               |                     |
| 1481                                 |         |                         |                       |                     | MD                                                             | 0,08               |                     |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Plafond | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      | Sol     | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                                |                    | Non peint           |
|                                      |         |                         | <b>Total</b>          |                     | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |                    | <b>Non mesurées</b> |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                         | <b>12</b>             |                     | <b>0</b>                                                       |                    | <b>3</b>            |

## Local : 225 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1504 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 1505 |      |                           |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1494 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1495 |      |                           |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1500 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1501 |      |                           |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1502 | A    | Porte Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,21               |              |
| 1503 |      |                           |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 1496 | B    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1497 |      |                           |          |                     | MD           | 0,16               |              |
| 1488 | C    | Allège de fenêtre         | Bois     | Peinture            | C            | 0,02               |              |
| 1489 |      |                           |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 1492 | C    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 1493 |      |                           |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 1490 | C    | Murs / Linteaux           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1491 |      |                           |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1498 | D    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1499 |      |                           |          |                     | MD           | 0,17               |              |

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                      | Plafond | Plafond             | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                     | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                     | <b>12</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 226 (R+2)

| N°                                   | Zone    | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent                                            | Localisation | Résultats (mg/cm²)  | Observations |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1522                                 | A       | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,05                |              |
| 1523                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,04                |              |
| 1512                                 | A       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1513                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1518                                 | A       | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,17                |              |
| 1519                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,09                |              |
| 1520                                 | A       | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1521                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,07                |              |
| 1514                                 | B       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1515                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,08                |              |
| 1506                                 | C       | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture                                                       | C            | 0,18                |              |
| 1507                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,05                |              |
| 1510                                 | C       | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,06                |              |
| 1511                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,2                 |              |
| 1508                                 | C       | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture                                                       | C            | 0,1                 |              |
| 1509                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,07                |              |
| 1516                                 | D       | Murs                      | Métal                 | Peinture                                                       | C            | 0,08                |              |
| 1517                                 |         |                           |                       |                                                                | MD           | 0,06                |              |
|                                      | Plafond | Plafond                   | Béton                 |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Plafond | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      | Sol     | Sol                       | Dalle de sol          |                                                                |              |                     | Non peint    |
|                                      |         |                           | <b>Total</b>          | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> |              | <b>Non mesurées</b> |              |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> |         |                           | <b>12</b>             | <b>0</b>                                                       |              | <b>3</b>            |              |

## Local : 227 (R+2)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1530 | A    | Murs                    | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1531 |      |                         |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1536 | A    | Porte Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1537 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1538 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |

| N°                            | Zone    | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1539                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1532                          | B       | Murs                | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1533                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1524                          | C       | Allège de fenêtre   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1525                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1528                          | C       | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1529                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1526                          | C       | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1527                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1534                          | D       | Murs                | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1535                          |         |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               | Plafond | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol     | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               |         |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |         |                     | 11                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Couloir n°3 (R+2)

| N°   | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1540 | A            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1541 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1546 | A            | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1547 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1548 | A            | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1549 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,13               |              |
| 1542 | B            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1543 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1550 | B            | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1551 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1552 | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1553 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1554 | C            | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1555 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,24               |              |
| 1556 | C            | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1557 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 1544 | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1545 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,14               |              |
|      | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Sol          | Sol                         | Linoléum              |                     |              |                    | Non peint    |
| 1558 | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1559 |              |                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 13    | 0                                                          | 3            |

## Local : Palier escalier n°3 (R+2)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1560                          | A            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1561                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1566                          | A            | Porte Dormant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,14               |              |
| 1567                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,24               |              |
| 1568                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1569                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1562                          | B            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1563                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1564                          | D            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1565                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1570                          | Plafond      | Plafond                 | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,23               |              |
| 1571                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1572                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 1573                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               |              |                         | Total        |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 8            |                     | 0                                                       |                    | 1            |

## Local : Palier ascenseurs et dégagement n°2 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic                            | Substrat | Revêtement<br>apparent | Localisation | Résultats<br>(mg/cm²) | Observations |
|------|------|------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1574 | A    | Baguette d'angle sur entrée<br>ascenseur A n°1 | Métal    | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 1575 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,17                  |              |
| 1576 | A    | Baguette d'angle sur entrée<br>ascenseur A n°2 | Métal    | Peinture               | C            | 0,06                  |              |
| 1577 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,08                  |              |
| 1578 | A    | Baguette d'angle sur entrée<br>ascenseur C n°1 | Métal    | Peinture               | C            | 0,04                  |              |
| 1579 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,04                  |              |
| 1580 | A    | Baguette d'angle sur entrée<br>ascenseur C n°2 | Métal    | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 1581 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 1590 | A    | Murs                                           | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,03                  |              |
| 1591 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,04                  |              |
| 1802 | B    | Murs                                           | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,06                  |              |
| 1803 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 1594 | B    | Porte n°1 Dormant intérieur                    | Bois     | Peinture               | C            | 0,11                  |              |
| 1595 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,08                  |              |
| 1596 | B    | Porte n°1 Ouvrant intérieur                    | Bois     | Peinture               | C            | 0,08                  |              |
| 1597 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 1600 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur                    | Bois     | Peinture               | C            | 0,11                  |              |
| 1601 |      |                                                |          |                        | MD           | 0,08                  |              |
| 1602 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur                    | Bois     | Peinture               | C            | 0,07                  |              |

| N°   | Zone | Unité de diagnostic            | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|--------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1603 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1604 | B    | Porte n°3 Dormant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1605 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1606 | B    | Porte n°3 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1607 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1608 | B    | Porte n°4 Dormant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1609 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1610 | B    | Porte n°4 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1611 |      |                                |          |                     | MD           | 0,18               |              |
| 1800 | C    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 1801 |      |                                |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 1798 | D    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1799 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1612 | D    | Porte n°5 Dormant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1613 |      |                                |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1614 | D    | Porte n°5 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1615 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1796 | E    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1797 |      |                                |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1794 | F    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1795 |      |                                |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1616 | F    | Porte n°6 Dormant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1617 |      |                                |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1618 | F    | Porte n°6 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1619 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1804 | G    | Fenêtre n°1 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 1805 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1822 | G    | Fenêtre n°10 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1823 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1806 | G    | Fenêtre n°2 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1807 |      |                                |          |                     | MD           | 0,25               |              |
| 1808 | G    | Fenêtre n°3 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1809 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1810 | G    | Fenêtre n°4 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1811 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1812 | G    | Fenêtre n°5 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1813 |      |                                |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1814 | G    | Fenêtre n°6 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1815 |      |                                |          |                     | MD           | 0,17               |              |
| 1816 | G    | Fenêtre n°7 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1817 |      |                                |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1818 | G    | Fenêtre n°8 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1819 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1820 | G    | Fenêtre n°9 Dormant intérieur  | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1821 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |

| N°   | Zone | Unité de diagnostic          | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1758 | G    | Murs                         | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1759 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1792 | G    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1793 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1632 | G    | Porte n°10 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1633 |      |                              |          |                     | MD           | 0,03               |              |
| 1634 | G    | Porte n°10 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1635 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1636 | G    | Porte n°11 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1637 |      |                              |          |                     | MD           | 0,12               |              |
| 1638 | G    | Porte n°11 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1639 |      |                              |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 1640 | G    | Porte n°12 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1641 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1642 | G    | Porte n°12 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 1643 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1644 | G    | Porte n°13 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1645 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1646 | G    | Porte n°13 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1647 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1648 | G    | Porte n°14 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1649 |      |                              |          |                     | MD           | 0,03               |              |
| 1650 | G    | Porte n°14 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1651 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1652 | G    | Porte n°15 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1653 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1654 | G    | Porte n°15 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1655 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1656 | G    | Porte n°16 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1657 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1658 | G    | Porte n°16 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 1659 |      |                              |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1660 | G    | Porte n°17 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1661 |      |                              |          |                     | MD           | 0,29               |              |
| 1662 | G    | Porte n°17 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1663 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1664 | G    | Porte n°18 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1665 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1666 | G    | Porte n°18 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,29               |              |
| 1667 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1620 | G    | Porte n°7 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1621 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1622 | G    | Porte n°7 Ouvrant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 1623 |      |                              |          |                     | MD           | 0,16               |              |
| 1624 | G    | Porte n°8 Dormant intérieur  | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°   | Zone | Unité de diagnostic            | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|--------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1625 |      |                                |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1626 | G    | Porte n°8 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1627 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1628 | G    | Porte n°9 Dormant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 1629 |      |                                |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1630 | G    | Porte n°9 Ouvrant intérieur    | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1631 |      |                                |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1756 | H    | Murs                           | Métal    | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1757 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1790 | H    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 1791 |      |                                |          |                     | MD           | 0,14               |              |
| 1668 | H    | Porte n°19 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1669 |      |                                |          |                     | MD           | 0,13               |              |
| 1670 | H    | Porte n°19 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1671 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1672 | H    | Porte n°20 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 1673 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1674 | H    | Porte n°20 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,16               |              |
| 1675 |      |                                |          |                     | MD           | 0,19               |              |
| 1824 | I    | Fenêtre n°11 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1825 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1826 | I    | Fenêtre n°12 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1827 |      |                                |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1828 | I    | Fenêtre n°13 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1829 |      |                                |          |                     | MD           | 0,22               |              |
| 1830 | I    | Fenêtre n°14 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1831 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1832 | I    | Fenêtre n°15 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1833 |      |                                |          |                     | MD           | 0,15               |              |
| 1592 | I    | Murs                           | Métal    | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1593 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1788 | I    | Murs                           | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1789 |      |                                |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1676 | I    | Porte n°21 Dormant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1677 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1678 | I    | Porte n°21 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 1679 |      |                                |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1680 | I    | Porte n°22 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1681 |      |                                |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1682 | I    | Porte n°22 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1683 |      |                                |          |                     | MD           | 0,23               |              |
| 1684 | I    | Porte n°23 Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 1685 |      |                                |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1686 | I    | Porte n°23 Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1687 |      |                                |          |                     | MD           | 0,07               |              |

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic                         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|---------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1688 | I       | Porte n°24 Dormant intérieur                | Métal                 | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 1689 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1690 | I       | Porte n°24 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1691 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1692 | I       | Porte n°25 Dormant intérieur                | Métal                 | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1693 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1694 | I       | Porte n°25 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1695 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1696 | I       | Porte n°26 Dormant intérieur                | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1697 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1698 | I       | Porte n°26 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1699 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1786 | J       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1787 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1700 | J       | Porte n°27 Dormant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1701 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1702 | J       | Porte n°27 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1703 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1784 | K       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1785 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1582 | L       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°1 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1583 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1584 | L       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur B n°2 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1585 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,12               |              |
| 1586 | L       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°1 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1587 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1588 | L       | Baguette d'angle sur entrée ascenseur D n°2 | Métal                 | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 1589 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1782 | L       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 1783 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1780 | M       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1781 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,14               |              |
| 1778 | N       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1779 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1776 | O       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 1777 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1704 | O       | Porte n°28 Dormant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1705 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1706 | O       | Porte n°28 Ouvrant intérieur                | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1707 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1774 | P       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,21               |              |
| 1775 |         |                                             |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
|      | Plafond | Plafond                                     | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                                     | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
| 1772 | Q       | Murs                                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,11               |              |

| N°   | Zone | Unité de diagnostic          | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|------------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1773 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1708 | Q    | Porte n°29 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 1709 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1710 | Q    | Porte n°29 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 1711 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1712 | Q    | Porte n°30 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 1713 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1714 | Q    | Porte n°30 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1715 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1716 | Q    | Porte n°31 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1717 |      |                              |          |                     | MD           | 0,19               |              |
| 1718 | Q    | Porte n°31 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1719 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1720 | Q    | Porte n°32 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1721 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1722 | Q    | Porte n°32 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1723 |      |                              |          |                     | MD           | 0,21               |              |
| 1724 | Q    | Porte n°33 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1725 |      |                              |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1726 | Q    | Porte n°33 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 1727 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1728 | Q    | Porte n°34 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1729 |      |                              |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1730 | Q    | Porte n°34 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,26               |              |
| 1731 |      |                              |          |                     | MD           | 0,12               |              |
| 1770 | R    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1771 |      |                              |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1768 | S    | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 1769 |      |                              |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1732 | S    | Porte n°35 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 1733 |      |                              |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1734 | S    | Porte n°35 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,25               |              |
| 1735 |      |                              |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1736 | S    | Porte n°36 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1737 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1738 | S    | Porte n°36 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 1739 |      |                              |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1740 | S    | Porte n°37 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 1741 |      |                              |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1742 | S    | Porte n°37 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1743 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1744 | S    | Porte n°38 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1745 |      |                              |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1746 | S    | Porte n°38 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1747 |      |                              |          |                     | MD           | 0,07               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic          | Substrat | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1748                           | S            | Porte n°39 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1749                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1750                           | S            | Porte n°39 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1751                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                                | Sol          | Sol                          | Linoléum |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1766                           | T            | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1767                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1598                           | Toutes zones | Plinthes                     | Bois     | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1599                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,27               |              |
| 1764                           | U            | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1765                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1752                           | U            | Porte n°40 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1753                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,15               |              |
| 1754                           | U            | Porte n°40 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 1755                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1762                           | V            | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1763                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 1760                           | W            | Murs                         | Plâtre   | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 1761                           |              |                              |          |                     | MD                                                      | 0,16               |              |
|                                |              |                              | Total    |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                              | 133      |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Couloir n°4 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1834 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1835 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1840 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1841 |      |                             |          |                     | MD           | 0,16               |              |
| 1842 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,15               |              |
| 1843 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1836 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1837 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1844 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1845 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 1846 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,27               |              |
| 1847 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1848 | C    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1849 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1850 | C    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 1851 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1838 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1839 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                               | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                 | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1852                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 1853                          |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,07               |              |
|                               |              |                     | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 13                    | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : Palier escalier n°4 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1854                          | A            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1855                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1860                          | A            | Porte Dormant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1861                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,29               |              |
| 1862                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1863                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 1856                          | B            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1857                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1858                          | D            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 1859                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1864                          | Plafond      | Plafond                 | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1865                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1866                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1867                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                               |              |                         | Total        |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 8            |                     | 0                                                       |                    | 1            |

## Local : 301 302 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1872 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1873 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 1874 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,12               |              |
| 1875 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1876 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1877 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1896 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1897 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1880 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1881                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1882                          | B            | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 1883                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,04               |              |
| 1894                          | C            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,04               |              |
| 1895                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 1868                          | D            | Allège de fenêtre           | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,26               |              |
| 1869                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1892                          | D            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1893                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1870                          | D            | Murs / Linteaux             | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 1871                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
| 1890                          | E            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 1891                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 1898                          | F            | Fenêtre Dormant intérieur   | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1899                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 1888                          | F            | Murs                        | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,04               |              |
| 1889                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,01               |              |
| 1884                          | F            | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,26               |              |
| 1885                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1886                          | F            | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,04               |              |
| 1887                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1878                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 1879                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
|                               |              |                             | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 19                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : Local serveur (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1904 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1905 |      |                         |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1912 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1913 |      |                         |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 1914 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 1915 |      |                         |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 1900 | A    | Poteau n°1              | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1901 |      |                         |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1906 | B    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 1907 |      |                         |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1908 | C    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1909                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,04               |              |
| 1902                           | C            | Poteau n°2          | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1903                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 1910                           | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1911                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,07               |              |
|                                | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                 | Linoléum              |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1916                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 1917                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
|                                |              |                     | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                     | 12                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : 303 (R+3)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1936                           | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1937                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,01               |              |
| 1922                           | A            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1923                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 1930                           | A            | Porte Dormant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 1931                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 1932                           | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 1933                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,24               |              |
| 1924                           | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 1925                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 1918                           | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 1919                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,21               |              |
| 1926                           | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1927                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1920                           | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 1921                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 1928                           | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1929                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1934                           | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 1935                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                                |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 304 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1956                          | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,13               |              |
| 1957                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,12               |              |
| 1942                          | A            | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 1943                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
| 1950                          | A            | Porte Dormant intérieur   | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1951                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
| 1952                          | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,1                |              |
| 1953                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
| 1944                          | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 1945                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
| 1938                          | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1939                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,11               |              |
| 1946                          | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 1947                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 1940                          | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,24               |              |
| 1941                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,2                |              |
| 1948                          | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1949                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1954                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,03               |              |
| 1955                          |              |                           |                       |                                                         | MD           | 0,09               |              |
|                               |              |                           | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : 305 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1962 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,23               |              |
| 1963 |      |                         |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 1970 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,25               |              |
| 1971 |      |                         |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1972 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 1973 |      |                         |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1964 | B    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 1965 |      |                         |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 1958 | C    | Allège de fenêtre       | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 1959 |      |                         |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 1966 | C    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 1967 |      |                         |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 1960 | C    | Murs / Linteaux         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1961                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,13               |              |
| 1968                          | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 1969                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 1974                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 1975                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 306 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1994                          | A            | Murs                    | Métal                 | Peinture                                                | C            | 0,26               |              |
| 1995                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,12               |              |
| 1980                          | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1981                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,19               |              |
| 1988                          | A            | Porte Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                | C            | 0,22               |              |
| 1989                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
| 1990                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1991                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,28               |              |
| 1982                          | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 1983                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1976                          | C            | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,15               |              |
| 1977                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,04               |              |
| 1984                          | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 1985                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 1978                          | C            | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 1979                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,07               |              |
| 1986                          | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 1987                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol          |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 1992                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 1993                          |              |                         |                       |                                                         | MD           | 0,08               |              |
|                               |              |                         | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 13                    | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : 307 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2014                          | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2015                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2000                          | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2001                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2008                          | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2009                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2010                          | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2011                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2002                          | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2003                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 1996                          | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 1997                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2004                          | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2005                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 1998                          | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 1999                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,22               |              |
| 2006                          | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2007                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2012                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2013                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 308 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2034 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 2035 |      |                           |          |                     | MD           | 0,24               |              |
| 2020 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2021 |      |                           |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2028 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 2029 |      |                           |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2030 | A    | Porte Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2031 |      |                           |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2022 | B    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2023 |      |                           |          |                     | MD           | 0,22               |              |
| 2016 | C    | Allège de fenêtre         | Bois     | Peinture            | C            | 0,29               |              |
| 2017 |      |                           |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 2024 | C    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2025                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2018                           | C            | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2019                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2026                           | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2027                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                                | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2032                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2033                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                                |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                     | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 309 (R+3)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2054                           | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2055                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2040                           | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2041                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2048                           | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 2049                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2050                           | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2051                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2042                           | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,19               |              |
| 2043                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2036                           | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2037                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2044                           | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2045                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2038                           | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2039                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,23               |              |
| 2046                           | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2047                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2052                           | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2053                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,28               |              |
|                                |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 310 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2074                          | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,03               |              |
| 2075                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2060                          | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2061                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2068                          | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2069                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 2070                          | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,2                |              |
| 2071                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2062                          | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 2063                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2056                          | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,23               |              |
| 2057                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2064                          | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2065                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,21               |              |
| 2058                          | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2059                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2066                          | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 2067                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2072                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2073                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 311 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic       | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|---------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2094 | A    | Fenêtre Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2095 |      |                           |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2080 | A    | Murs                      | Métal    | Peinture            | C            | 0,22               |              |
| 2081 |      |                           |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2088 | A    | Porte Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2089 |      |                           |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 2090 | A    | Porte Ouvrant intérieur   | Bois     | Peinture            | C            | 0,02               |              |
| 2091 |      |                           |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 2082 | B    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 2083 |      |                           |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2076 | C    | Allège de fenêtre         | Bois     | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2077 |      |                           |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2084 | C    | Murs                      | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,03               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2085                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2078                           | C            | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2079                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2086                           | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2087                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
|                                | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2092                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2093                           |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                                |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                     | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 312 (R+3)

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2114                           | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,29               |              |
| 2115                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2100                           | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2101                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2108                           | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 2109                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2110                           | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2111                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2102                           | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2103                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2096                           | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2097                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2104                           | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2105                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2098                           | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,12               |              |
| 2099                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2106                           | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2107                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2112                           | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,14               |              |
| 2113                           |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
|                                |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

Local : 313 315 316 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2128 | A    | Murs                        | Métal    | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2129 |      |                             |          |                     | MD           | 0,17               |              |
| 2136 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2137 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2138 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2139 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 2130 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2131 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2152 | B    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2153 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2154 | B    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,17               |              |
| 2155 |      |                             |          |                     | MD           | 0,03               |              |
| 2116 | C    | Allège de fenêtre n°1       | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 2117 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2132 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2133 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 2118 | C    | Murs / Linteaux n°1         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2119 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 2120 | D    | Allège de fenêtre n°2       | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2121 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2134 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2135 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2122 | D    | Murs / Linteaux n°2         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2123 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2124 | E    | Allège de fenêtre n°3       | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2125 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2150 | E    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2151 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2126 | E    | Murs / Linteaux n°3         | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,01               |              |
| 2127 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2148 | F    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2149 |      |                             |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2146 | G    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2147 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2156 | G    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 2157 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2158 | G    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2159 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2142 | H    | Murs                        | Métal    | Peinture            | C            | 0,13               |              |
| 2143 |      |                             |          |                     | MD           | 0,08               |              |
| 2144 | H    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2145 |      |                             |          |                     | MD           | 0,28               |              |
| 2160 | H    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2161 |      |                             |          |                     | MD           | 0,04               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2162                          | H            | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 2163                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 2164                          | H            | Porte n°5 Dormant intérieur | Métal                 | Peinture                                                | C            | 0,07               |              |
| 2165                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,1                |              |
| 2166                          | H            | Porte n°5 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,05               |              |
| 2167                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,14               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 2140                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,14               |              |
| 2141                          |              |                             |                       |                                                         | MD           | 0,12               |              |
|                               |              |                             | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 29                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

## Local : 317 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2186                          | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 2187                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2172                          | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2173                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2180                          | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2181                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,2                |              |
| 2182                          | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,12               |              |
| 2183                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2174                          | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2175                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,26               |              |
| 2168                          | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2169                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2176                          | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2177                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2170                          | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,13               |              |
| 2171                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2178                          | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,14               |              |
| 2179                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2184                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 2185                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 318 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2206                          | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2207                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 2192                          | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2193                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2200                          | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2201                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2202                          | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2203                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2194                          | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2195                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2188                          | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2189                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2196                          | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2197                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 2190                          | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2191                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2198                          | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,15               |              |
| 2199                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2204                          | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2205                          |              |                           |                       |                     | MD                                                      | 0,18               |              |
|                               |              |                           | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                           | 13                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 319 320 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2230 | A    | Fenêtre Dormant intérieur   | Métal    | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2231 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2212 | A    | Murs                        | Métal    | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2213 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2220 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2221 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2222 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2223 |      |                             |          |                     | MD           | 0,15               |              |
| 2226 | A    | Porte n°2 Dormant intérieur | Métal    | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2227 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2228 | A    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2229 |      |                             |          |                     | MD           | 0,06               |              |
| 2214 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,19               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2215                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2208                          | C            | Allège de fenêtre   | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2209                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2216                          | C            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,1                |              |
| 2217                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
| 2210                          | C            | Murs / Linteaux     | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2211                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2218                          | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 2219                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2224                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2225                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 15                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 321 (R+3)

| N°   | Zone         | Unité de diagnostic       | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2250 | A            | Fenêtre Dormant intérieur | Métal                 | Peinture            | C            | 0,19               |              |
| 2251 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2236 | A            | Murs                      | Métal                 | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2237 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,15               |              |
| 2244 | A            | Porte Dormant intérieur   | Métal                 | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2245 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2246 | A            | Porte Ouvrant intérieur   | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2247 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2238 | B            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2239 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2232 | C            | Allège de fenêtre         | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2233 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,25               |              |
| 2240 | C            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,18               |              |
| 2241 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2234 | C            | Murs / Linteaux           | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,12               |              |
| 2235 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2242 | D            | Murs                      | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,23               |              |
| 2243 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,1                |              |
|      | Plafond      | Plafond                   | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond      | Plafond                   | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Sol          | Sol                       | Dalle de sol          |                     |              |                    | Non peint    |
| 2248 | Toutes zones | Plinthes                  | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 2249 |              |                           |                       |                     | MD           | 0,09               |              |

|                               | Total | Mesures supérieures au seuil de<br>détection de l'appareil | Non mesurées |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 13    | 0                                                          | 3            |

## Local : 322 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement<br>apparent | Localisation | Résultats<br>(mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 2256 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,17                  |              |
| 2257 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2258 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 2259 |      |                             |          |                        | MD           | 0,08                  |              |
| 2260 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,08                  |              |
| 2261 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2252 | B    | Allège de fenêtre           | Bois     | Peinture               | C            | 0,05                  |              |
| 2253 |      |                             |          |                        | MD           | 0,1                   |              |
| 2280 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,04                  |              |
| 2281 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2254 | B    | Murs / Linteaux             | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,2                   |              |
| 2255 |      |                             |          |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 2278 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 2279 |      |                             |          |                        | MD           | 0,06                  |              |
| 2276 | D    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,16                  |              |
| 2277 |      |                             |          |                        | MD           | 0,05                  |              |
| 2282 | D    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,09                  |              |
| 2283 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2284 | D    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,04                  |              |
| 2285 |      |                             |          |                        | MD           | 0,11                  |              |
| 2274 | E    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,1                   |              |
| 2275 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2286 | E    | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,07                  |              |
| 2287 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2288 | E    | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,06                  |              |
| 2289 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2272 | F    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,04                  |              |
| 2273 |      |                             |          |                        | MD           | 0,07                  |              |
| 2270 | G    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,05                  |              |
| 2271 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2268 | H    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,05                  |              |
| 2269 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2290 | H    | Porte n°4 Dormant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,27                  |              |
| 2291 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2292 | H    | Porte n°4 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,06                  |              |
| 2293 |      |                             |          |                        | MD           | 0,11                  |              |
| 2266 | I    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,09                  |              |
| 2267 |      |                             |          |                        | MD           | 0,14                  |              |
| 2264 | J    | Murs                        | Plâtre   | Peinture               | C            | 0,04                  |              |
| 2265 |      |                             |          |                        | MD           | 0,09                  |              |
| 2294 | J    | Porte n°5 Dormant intérieur | Bois     | Peinture               | C            | 0,27                  |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2295                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2296                          | J            | Porte n°5 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,28               |              |
| 2297                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2298                          | J            | Porte n°6 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2299                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2300                          | J            | Porte n°6 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 2301                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2302                          | J            | Porte n°7 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2303                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,03               |              |
| 2304                          | J            | Porte n°7 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2305                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2306                          | J            | Porte n°8 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2307                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2308                          | J            | Porte n°8 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,23               |              |
| 2309                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2310                          | J            | Porte n°9 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2311                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2312                          | J            | Porte n°9 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,03               |              |
| 2313                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,15               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                         | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2262                          | Toutes zones | Plinthes                    | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2263                          |              |                             |                       |                     | MD                                                      | 0,29               |              |
|                               |              |                             | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                             | 34                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Local n°1 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic         | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-----------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2314 | A    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2315 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2322 | A    | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2323 |      |                             |          |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2324 | A    | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2325 |      |                             |          |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2316 | B    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 2317 |      |                             |          |                     | MD           | 0,11               |              |
| 2318 | C    | Murs                        | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 2319 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2326 | C    | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,24               |              |
| 2327 |      |                             |          |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2328 | C    | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,09               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2329                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2320                          | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 2321                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,23               |              |
|                               | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2330                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2331                          |              |                     |                       |                     | MD                                                      | 0,23               |              |
|                               |              |                     | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Local n°2 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2332                          | A            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2333                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2340                          | A            | Porte Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,08               |              |
| 2341                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
| 2342                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2343                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2334                          | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,04               |              |
| 2335                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,08               |              |
| 2336                          | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,18               |              |
| 2337                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2338                          | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 2339                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2344                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,19               |              |
| 2345                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
|                               |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 10                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : 323 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2350 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,06               |              |
| 2351 |      |                         |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 2352 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,11               |              |
| 2353 |      |                         |          |                     | MD           | 0,25               |              |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2354                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2355                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,11               |              |
| 2362                          | B            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,19               |              |
| 2363                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
| 2346                          | C            | Allège de fenêtre       | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2347                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,05               |              |
| 2360                          | C            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,17               |              |
| 2361                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2348                          | C            | Murs / Linteaux         | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,07               |              |
| 2349                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,23               |              |
| 2358                          | D            | Murs                    | Plâtre                | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2359                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Béton                 |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Plafond      | Plafond                 | Dalle de faux plafond |                     |                                                         |                    | Non peint    |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol          |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2356                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois                  | Peinture            | C                                                       | 0,06               |              |
| 2357                          |              |                         |                       |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               |              |                         | Total                 |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 12                    |                     | 0                                                       |                    | 3            |

## Local : Couloir n°5 (R+3)

| N°   | Zone    | Unité de diagnostic         | Substrat              | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2364 | A       | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 2365 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,18               |              |
| 2370 | A       | Porte n°1 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2371 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,21               |              |
| 2372 | A       | Porte n°1 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,03               |              |
| 2373 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2366 | B       | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,04               |              |
| 2367 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,2                |              |
| 2374 | B       | Porte n°2 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,08               |              |
| 2375 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,07               |              |
| 2376 | B       | Porte n°2 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2377 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2378 | C       | Porte n°3 Dormant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2379 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,05               |              |
| 2380 | C       | Porte n°3 Ouvrant intérieur | Bois                  | Peinture            | C            | 0,09               |              |
| 2381 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,09               |              |
| 2368 | D       | Murs                        | Plâtre                | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2369 |         |                             |                       |                     | MD           | 0,08               |              |
|      | Plafond | Plafond                     | Béton                 |                     |              |                    | Non peint    |
|      | Plafond | Plafond                     | Dalle de faux plafond |                     |              |                    | Non peint    |

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                               | Sol          | Sol                 | Linoléum |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 2382                          | Toutes zones | Plinthes            | Bois     | Peinture                                                | C            | 0,09               |              |
| 2383                          |              |                     |          |                                                         | MD           | 0,07               |              |
|                               |              |                     | Total    | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              | Non mesurées       |              |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                     | 13       | 0                                                       |              | 3                  |              |

## Local : Palier escalier n°5 (R+3)

| N°                            | Zone         | Unité de diagnostic     | Substrat     | Revêtement apparent | Localisation                                            | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2384                          | A            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,11               |              |
| 2385                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,28               |              |
| 2390                          | A            | Porte Dormant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,24               |              |
| 2391                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2392                          | A            | Porte Ouvrant intérieur | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,26               |              |
| 2393                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,1                |              |
| 2386                          | B            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,25               |              |
| 2387                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,06               |              |
| 2388                          | D            | Murs                    | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,22               |              |
| 2389                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,04               |              |
| 2394                          | Plafond      | Plafond                 | Plâtre       | Peinture            | C                                                       | 0,09               |              |
| 2395                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,09               |              |
|                               | Sol          | Sol                     | Dalle de sol |                     |                                                         |                    | Non peint    |
| 2396                          | Toutes zones | Plinthes                | Bois         | Peinture            | C                                                       | 0,05               |              |
| 2397                          |              |                         |              |                     | MD                                                      | 0,07               |              |
|                               |              |                         | Total        |                     | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diagnostic |              |                         | 8            |                     | 0                                                       |                    | 1            |

## Local : 328 (R+3)

| N°   | Zone | Unité de diagnostic     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|------|------|-------------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2402 | A    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,07               |              |
| 2403 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2404 | A    | Porte Dormant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,05               |              |
| 2405 |      |                         |          |                     | MD           | 0,27               |              |
| 2406 | A    | Porte Ouvrant intérieur | Bois     | Peinture            | C            | 0,28               |              |
| 2407 |      |                         |          |                     | MD           | 0,1                |              |
| 2414 | B    | Murs                    | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,2                |              |
| 2415 |      |                         |          |                     | MD           | 0,04               |              |
| 2398 | B    | Poteau n°1              | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,1                |              |
| 2399 |      |                         |          |                     | MD           | 0,02               |              |
| 2400 | B    | Poteau n°2              | Plâtre   | Peinture            | C            | 0,05               |              |

| N°                             | Zone         | Unité de diagnostic | Substrat              | Revêtement apparent                                     | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Observations |
|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 2401                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,07               |              |
| 2412                           | C            | Murs                | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,11               |              |
| 2413                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,06               |              |
| 2410                           | D            | Murs                | Plâtre                | Peinture                                                | C            | 0,08               |              |
| 2411                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,14               |              |
|                                | Plafond      | Plafond             | Béton                 |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Plafond      | Plafond             | Dalle de faux plafond |                                                         |              |                    | Non peint    |
|                                | Sol          | Sol                 | Dalle de sol          |                                                         |              |                    | Non peint    |
| 2408                           | Toutes zones | Plinthes            | Bois                  | Peinture                                                | C            | 0,06               |              |
| 2409                           |              |                     |                       |                                                         | MD           | 0,05               |              |
|                                |              |                     | Total                 | Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil |              |                    | Non mesurées |
| Nombre d'unités de diaagnostic |              |                     | 12                    | 0                                                       |              |                    | 3            |

|                                      |              |                                                                |                     |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                      | <b>Total</b> | <b>Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil</b> | <b>Non mesurées</b> |
| <b>Nombre d'unités de diagnostic</b> | <b>1444</b>  | <b>0</b>                                                       | <b>237</b>          |

## LÉGENDE

|                         |                                |                               |                                |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Localisation            | <b>HG</b> : en Haut à Gauche   | <b>HC</b> : en Haut au Centre | <b>HD</b> : en Haut à Droite   |
|                         | <b>MG</b> : au Milieu à Gauche | <b>C</b> : au Centre          | <b>MD</b> : au Milieu à Droite |
|                         | <b>BG</b> : en Bas à Gauche    | <b>BC</b> : en Bas au Centre  | <b>BD</b> : en Bas à Droite    |
| Nature des dégradations | <b>ND</b> : Non dégradé        | <b>NV</b> : Non visible       |                                |
|                         | <b>EU</b> : État d'usage       | <b>D</b> : Dégradé            |                                |

## 6 COMMENTAIRES

Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

Les sanitaires, les gaines techniques, les ascenseurs, le réseau de chauffage et les menuiseries extérieures ne sont pas concernés par les travaux.

Dans les cages d'escaliers, seuls les paliers sont concernés par les travaux.

**7 ANNEXES****NOTICE D'INFORMATION**

***Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.***

Deux documents vous informent :

- ce rapport vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

***Les effets du plomb sur la santé***

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

**L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

***Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb***

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent où se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

***Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :***

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

***En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions***

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

***Si vous êtes enceinte***

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

***Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.***

## ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB



**Fabrication, Distribution**  
**Assistance technique**  
**Maintenance d'équipements**  
**scientifiques**

### Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

Traduction du document d'Heuresis corp (au dos) effectuée par Fondis Electronic  
Durée d'utilisation recommandée pour la source d'isotope Co-57 équipant l'analyseur de  
fluorescence X d'Heuresis

15 Mars 2016

Pour valoir ce que droit,

En ce qui concerne la performance de l'instrument de fluorescence X portable d'Heuresis, muni d'une source d'isotope Co-57, conçu pour les applications de détection de plomb dans la peinture, nous déclarons les éléments suivants :

En se fondant sur la demi-vie prouvée du Co-57 d'une durée de 271,8 jours et sur les caractéristiques techniques de la détection en temps réel du système, la durée d'utilisation maximale d'une source au Co-57 est déterminée par l'activité minimum restante nécessaire à une analyse d'une durée pertinente avec des rapports signal-sur-bruit statistiquement acceptables. Lorsqu'on s'approche de la fin de vie de la source, le rapport signal-sur-bruit décroît jusqu'au point d'être masqué par le bruit de fond électronique.

Pour une activité inférieure à 29 MBq, le temps d'analyse nécessaire croît jusqu'au niveau de rendre l'instrument impraticable à l'application d'analyse de plomb dans la peinture. Pour des activités très basses, d'autres sources d'erreurs diminuent aussi la précision des résultats.

**Pour un analyseur équipé d'une source au Co-57 d'activité initiale de 185 MBq, cette limite est atteinte après 24 mois.**

Cette limite est indépendante de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance d'activité de la source débute au moment de sa fabrication. Compte tenu de la décroissance de la source, la durée réelle d'analyse nécessaire à l'acquisition de données analytiques pertinentes augmente au moins de façon proportionnelle.

La durée maximum d'utilisation déclarée de 24 mois (compte tenu de l'activité initiale de 185 MBq), avant de procéder au renouvellement recommandé de la source, est fondée sur des constantes et des lois physiques. Passé cette durée, les analyseurs deviennent inopérants à leur usage. L'intervalle maximum de renouvellement des sources ne doit donc pas excéder cette durée maximale de façon à maintenir le cycle de fonctionnement correct qui respecte les performances de l'analyseur.

Pour une analyse conduite par l'analyseur de fluorescence X Heuresis Pb200i sur un échantillon contenant 1 mg/cm<sup>2</sup> de plomb, nous déclarons qu'au-delà de la durée maximale énoncée ci-dessus (i.e. 24 mois), nous ne pouvons garantir que l'analyse décrite ci-dessus puisse être conduite avec une marge d'erreur dans les limites des spécifications de notre produit.

Ken Martins,

Vice-Président, Directeur de la Sécurité et Personne Compétente en Radioprotection Heuresis corporation

#### Nom de la société : APAVE DIAGNOSTICS

Modèle de l'analyseur : Pb200i  
Numéro de série analyseur : 1794  
Activité de la source (Mbq) : 185  
Numéro de série de la source : CO57.0460.23  
Date d'origine de la source : 07/03/2023  
Date de fin de validité de la source : 07/03/2025



**Fondis Electronic**  
26, avenue Duguay Trouin,  
entrée D – CS 60507  
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30  
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25  
E-mail : [info@fondiselectronic.com](mailto:info@fondiselectronic.com)  
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.



**Fabrication, Distribution**  
**Assistance technique**  
**Maintenance d'équipements**  
**scientifiques**

## Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

To Whom It May Concern,

15 March 2016

With regard to the instrument performance of Co-57 isotope source based handheld Heuresis XRF analyzers, Model Pb200i, designed for lead-in-paint applications, we state the following:

Based on the established physical half-life of Co-57 of 271.8 days and the live time characteristics of the detection system, the maximum use for a Co-57 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases until the electronic noise sources becomes more dominant.

At an activity below 29MBq the required analysis time increases to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 185 MBq this limit is reached after 24 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally.

The stated maximum usage time of 24 months (with an initial 185 MBq source) prior to the recommended resourcing is based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become not practical to use. The maximum resourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Heuresis Pb200i, XRF analyzer on a sample containing 1 mg/cm<sup>2</sup> of lead, we state the following: Beyond the time limit stated above (i.e. 24 months), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than described in our product specifications.



Ken Martin, CIH  
 VP, Director Compliance  
 Heuresis corporation  
 63 Chapel Street  
 Newton, MA 02458 USA  
 Mobile: +1 617-751-8286  
 Fax: +1 617-467-5024  
[kenmartin@heuresistech.com](mailto:kenmartin@heuresistech.com)  
[www.heuresistech.com](http://www.heuresistech.com)



**Fondis Electronic**  
 26, avenue Duguay Trouin,  
 entrée D – CS 60507  
 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30  
 Fax : +33 (0)1 30 57 33 25  
 E-mail : [info@fondiselectronic.com](mailto:info@fondiselectronic.com)  
 Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION



# Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI2645 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur MICIELSKI Julien**


Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029                                                            |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029                                                            |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (2)<br>Date d'effet : 18/11/2024 - Date d'expiration : 17/11/2031                                 |
| Termites             | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2)<br>Date d'effet : 23/12/2024 - Date d'expiration : 22/12/2031 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/12/2024.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## ASSURANCE



Votre interlocuteur  
**CBT VERLINGUE**  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

☎ 08 20 20 26 32

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

## Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

## Vos références

Contrat  
**10800807204**

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS APAVE**  
**IMMEUBLE CANOPY**  
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**  
**92400 COURBEVOIE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

## APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

## Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

## A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties                                                                                               | Limites des garanties               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle                                             |                                     |
| Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus                                    | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| Sans pouvoir excéder pour :                                                                                        |                                     |
| a) les dommages immatériels non consécutifs                                                                        | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance   |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA                                                | 5 000 000 € par année d'assurance   |
| sous-limités :                                                                                                     | 1 000 000 € par année d'assurance   |
| c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA                                                                           |                                     |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *                                                                | 2 500 000 € par année d'assurance * |

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

**Directeur Général Délégué**



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

**FIN DU RAPPORT**