



BUREAU
VERITAS

SOLUTIONS

ANNEXE 1 – Schéma de principe chaufferie après travaux

Affaire : 31927003/DCE/ chauffage/ind2

Emetteur : Olivier RIVANO
+33 6 88 05 52 58 olivier.rivano@bureauveritas.com
Date d'émission : mardi 9 juin 2026
Numéro de dossier : 31927003 / DCE
Révision : Indice 2
Annule et remplace : Indice 1

ANNEXE AU CCTP - SCHEMA DE PRINCIPE APRES TRAVAUX – PHASE DCE

REMPLACEMENT DES 3 CHAUDIERES GAZ DE LA CHAUFFERIE BATIMENT 39

ECOLE DE GENDARMERIE DE TULLE CHAUFFAGE

Maitre d'ouvrage

Commandement des Ecoles de
Gendarmerie Nationale (CEGN) à
Rochefort
2 Rue Toufaire,
17300 Rochefort



Maitre d'œuvre

BUREAU VERITAS SOLUTIONS
Région Aquitaine
30 Avenue Gustave Eiffel,
Bâtiment A
33600 PESSAC




Date(s)	Indice(s)	Modification(s)	Rédacteur(s)	Vérificateur(s)
mardi 9 juin 2026	2	Révision n°2	ORI	QVA



BUREAU
VERITAS

SOLUTIONS

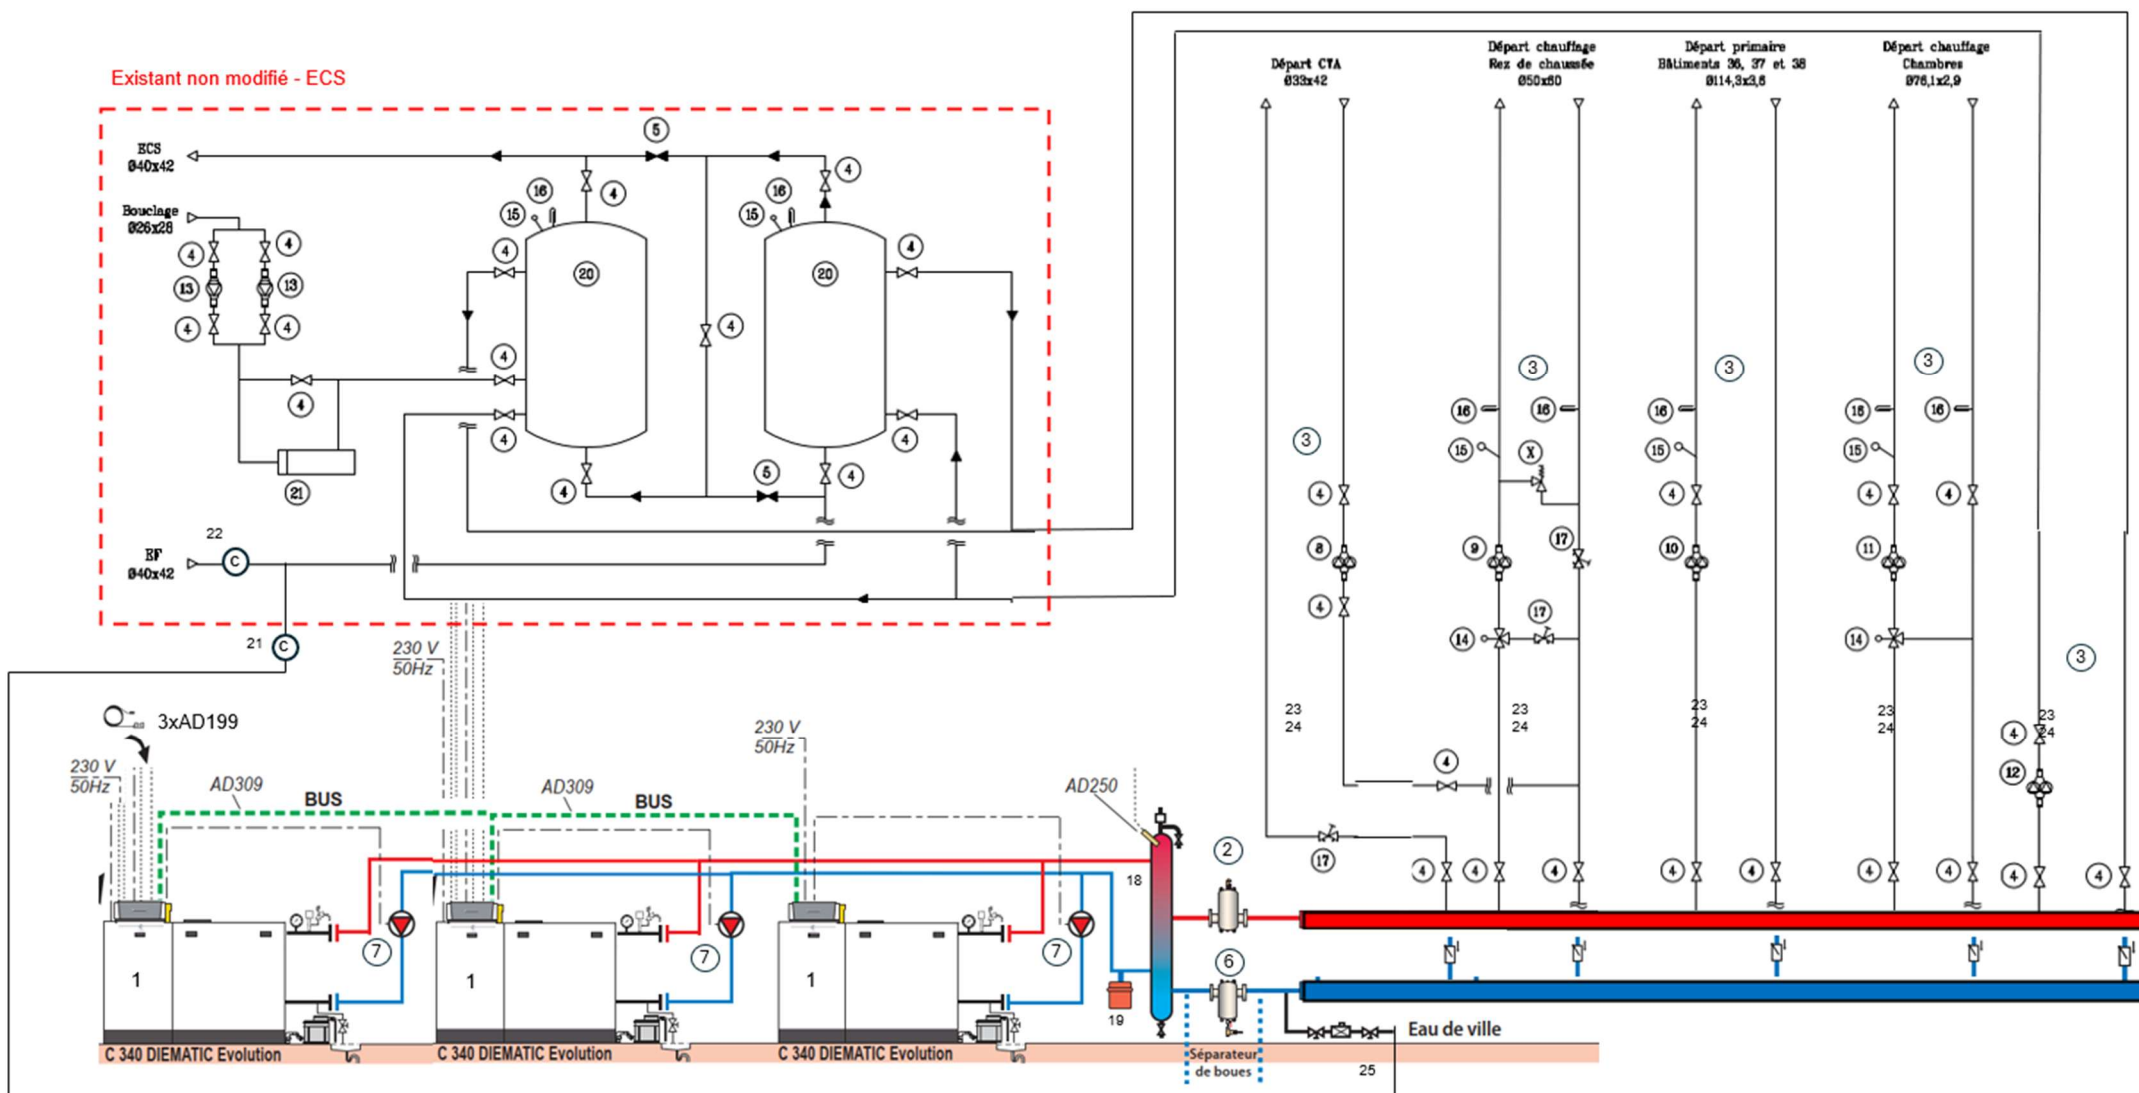

Légende schéma de principe ;

- 1- Chaudière à condensation DE DIETRICH C340 ou techniquement équivalent
- 2- Dégazeur de microbulles
- 3- Kit manométrique
- 4- Vanne d'isolement
- 5- Vanne d'isolement normalement fermée
- 6- Séparateur de boue
- 7- Circulateur simple – primaire
- 8- Circulateur double – Départ CTA
- 9- Circulateur double – Départ chauffage Rdc
- 10- Circulateur double – Primaire bât. 36, 37 et 38
- 11- Circulateur double – Départ chauffage Chambres
- 12- Circulateur double – Primaire ECS
- 13- Circulateur simple – Bouclage ECS
- 14- Vanne 3 voies motorisée
- 15- Sonde de température
- 16- Thermomètre à plongeur
- 17- Vanne de réglage de débit
- 18- Bouteille de découplage primaire secondaire
- 19- Vase d'expansion
- 20- Préparateur ECS– Capacité unitaire de 1500 litres
- 21- Compteur volumétrique d'eau remplissage réseau chauffage
- 22- Compteur volumétrique général EF
- 23- purgeur automatique
- 24- boisseau de vidange
- 25- Robinet de puisage, filtre à tamis, disconnecteur à dispositif de contrôle, vanne d'isolement et by-pass,