

NOTA : L'entreprise devra identifier tous les aboutissants avec le repérage des locaux
Le nombre de prises et luminaires par circuits sera à indiquer sur le schéma joint sur la ligne puissance.

A	06/04/2021	IFPEN	CREATION DE DOSSIER
IND	DATE	ETABLI	MODIFICATION



BATIMENT SEQUOIA

NIVEAU 1

ARMOIRE E6

FORCE DIVERS + ECLAIRAGE

SECOURUE

PLACARD SE 122



N° DE DOSSIER:

N° DE PLAN:

N° DE PLAN CLIENT: **EL 101 / SE 122**

DESSINE PAR:

VERIFIE PAR:

APPROUVE PAR:

PAGE DE GARDE

A

01 24

[illegible][illegible]

TOLERIE


P+ ☐ **G+** ☒ **F** ☐ **AUTRES** ☐ **MARQUE :** SCHNEIDER

RESERVE _____ % **IP mini** 30 **IK mini** _____

INDICE DE SERVICE

INDICE DE MOBILITE

FORME



**DIMENSIONS
DU TABLEAU**
L= 600
H= 1710
P= 230

MODULAIRE ☒ **CHASSIS NU** ☐ **INDUSTRIELLE** ☐ **CHASSIS** ☐ **TOLE DE FOND** ☐

DOUBLE FACE ☐ **ALU** ☐ **PVC** ☐ **ACIER** ☒ **INOX** ☐

COULEUR STANDARD ☒ **AUTRES** ☐ **RAL** _____

SANS PLASTRON ☐ **AVEC PLASTRON** ☒

SANS PORTE ☒ **AVEC PORTE PLEINE** ☐ **AVEC PORTE TRANSPARENTE** ☐

SANS GAINÉ A CÂBLE ☒ **AVEC GAINÉ CENTRALE** ☐ **AVEC GAINÉ A DROITE** ☐

SANS AUVENT ☒ **AVEC AUVENT** ☐ **AVEC GAINÉ A GAUCHE** ☐

SANS SERRURE ☒ **AVEC SERRURE N°** _____

SANS SOCLE ☒ **AVEC SOCLE H=** _____

SANS PIEDS ☒ **AVEC PIED H=** _____

SANS CHAISE ☒ **AVEC CHAISE H=** _____

AV ☐ **AR** ☐

CHARNIERE A DROITE ☐ ☐

CHARNIERE A GAUCHE ☐ ☐

					RAIL	☐
REPERAGE GOULOTTES		COLLEE	RIVETEE	FOND	ECRITURE	
REPERAGE PLASTRONS	FACADE			BLEU	BLANCHE	
	INTERIEUR		PORTE ETIQUETTES SCHNEIDER			
	INTERIEUR					

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES												
EN 60898	☐	IEC 60 947.2	☒	NFEN 61439-1 ET 2	☐	IK1: ≤ 3 KA	IK3: ≤ 3 KA					
TENSIONS: <u>230</u> / <u>410</u> V		FREQUENCE <u>50</u> Hz		INTENSITE: <u>63</u> A								
REGIME DE NEUTRE: TT		☐	TNC	☐	TNS	☒	IT	☐	NEUTRE DISTRIBUE	☒	NON DISTRIBUE	☐
POSTE PRIVE	☒	BRANCHEMENT A PUISSANCE LIMITEE	<36KVA	☐	BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLE	<=250KVA	☒	POSTE DE LIVRAISON HTA	>250KVA	☐	CLASSE 2	☐

COULEUR DES FILS	
NUMEROTATION DE FILS STANDARD 	REPERAGE: S.E.S.
(REPERAGE INDEPENDANT NFC-04-200)	CAB 3
AUTRES:	AUTRES:
COULEUR DES FILS SELON NATURE DES CIRCUITS	
1 - TERRE	VERT-JAUNE
2 - NEUTRE	BLEU CLAIR
3 - PHASE 1	BRUN
4 - PHASE 2	NOIR
5 - PHASE 3	GRIS
6 - TELECOMMANDE 220 VAC OU 110 VAC	ROUGE
7 - COMMUN TELEC. 220 VAC OU 110 VAC	BLEU CLAIR
8 - CIRCUIT 12 VAC, 24 VAC OU 48 VAC	VIOLET
9 - COMMUN 0 VAC	BLANC
10 - CIRCUIT 12VCC, 24 VCC OU 48 VCC	BLEU FONCE
11 - COMMUN 0 VCC	BLANC
12 - NON COUPE PAR INTER. OU DISJ. GENERAL	ORANGE
13 - SIGNAL DE REGULATION - SONDE	IVOIRE
14 -	
15 -	

DISTRIBUTION	
ICONEC	☒
JEU DE BARRE A VIS	☐
_____	☐
EQUILIBRAGE DES PHASES:	LIBRE ☒
	IMPOSE ☐

AUTRES		OUI	NON
PATTES DE FIXATION	☒	☐	
POCHETTE A PLANS 036580 - GRAND FORMAT	☒	☐	
OUIES DE VENTILATION	☐	☒	
COUPURE GENERALE EN FACADE	☐	☒	
COUPURE GENERALE LATERALE	☐	☒	
ANNEAUX DE LEVAGE	☐	☒	
SYNOPTIQUE EN FACADE	☐	☒	
DIELECTRIQUE 2500V	☒	☐	
ISOLEMENT 500V+FICHE D'ESSAIS	☒	☐	

RACCORDEMENTS										
	HAUT	BAS	LATERAL	ARRIERE	DIRECT	BORNIER	DECOUPE	PLAQUE PASSE-CABLES	FOURNITURE COSSES	PRESSE ETOUPE
ARRIVEE										
DEPARTS										

SECTION D'ALIMENTATION:

BORNES A CAGE ☐

BORNE A RESSORT ☒

MARQUE:

CU ☒

UNI ☐

PAR GOULOTTE ☐

BARRETTES DE TERRE ☒

04200

ACCES AVANT ☒

AL ☐

MULTI ☒

TELEX RAIL ☐

BORNES DE TERRE ☐

ACCES ARRIERE ☐

DESACOUPLAGE ☐

ACCES SUR LE COTE ☐

DESSINATEUR :				
CHARGE D'AFFAIRE :				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IPFEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.



REVUE DE CONTRAT
BATIMENT SEQUOIA NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



	INDICE	FOLIO
	A	03
EL 101 / SE 122		◀ 02 04
		Loi n° 2003-22 du 11 février 2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRAVOPLY 2 - 21934


**Fond : BLEU
Ecriture : BLANCHE
Hauteur : 50mm
Largeur : 120mm**

**DOUBLE FACE POUR COLLAGE
FAIRE LA SEPARATION BLANCHE AU MILIEU**

ARMOIRE FORCE DIVERS + ECLAIRAGE NIVEAU 1 PLACARD ELECTRIQUE SE 122 TENSION 3x400 - 230V - SCHEMA TNS
ISSUE ARMOIRE SECOURUE S4 LOCAL TGBT SE16 Disj. QS4.3 - NG125L - 4x63A - C

A coller en haut à droite

	DESSINATEUR :						ETIQUETTE ARMOIRE BATIMENT SEQUOIA NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122		INDICE A	FOLIO 04 ◀ 03 05 ▶ Logiciel SEE v. 4.80
	CHARGE D'AFFAIRE :									
	DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN					
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.					

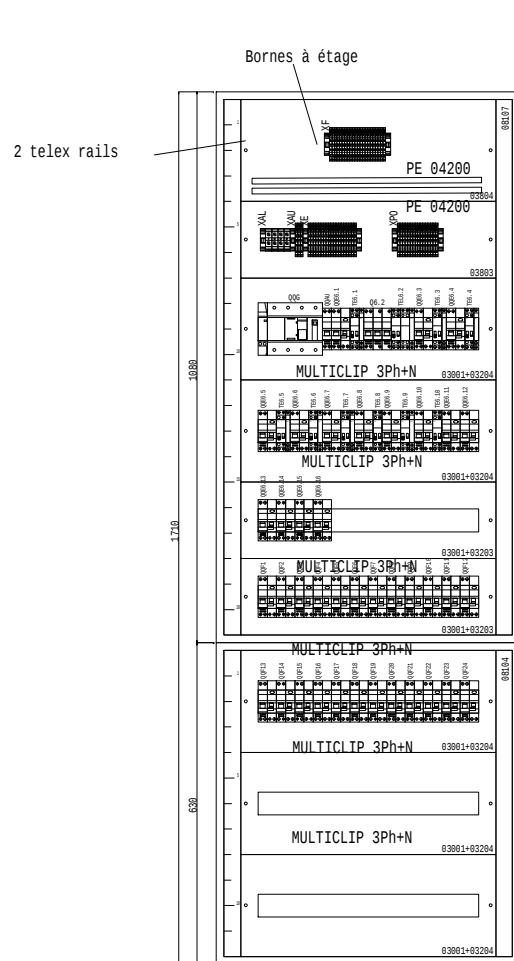

PRISMA G+
(HxLxP) = 1710x600x250

BORNES 2.5² GRISE WAGO Réf : 2002 - 1201
BORNES 2.5² BLEU WAGO Réf : 2002 - 1204
FLASQUE 2.5² WAGO Réf : 2002 - 1291
BORNES 2.5² GRISE WAGO Réf : 2002 - 1401
BORNES 2.5² BLEU WAGO Réf : 2002 - 1404
FLASQUE 2.5² WAGO Réf : 2004 - 1491
BORNES 4² GRISE WAGO Réf : 2004 - 1201
BORNES 4² BLEU WAGO Réf : 2004 - 1204
FLASQUE 4² WAGO Réf : 2004 - 1291
BORNES 6² GRISE WAGO Réf : 2006 - 1201
BORNES 6² BLEU WAGO Réf : 2006 - 1204
FLASQUE 6² WAGO Réf : 2006 - 1291
BORNES SECTIONNABLE WAGO Réf : 2002 - 1671
FLASQUE BORNES SECTIONNABLE WAGO Réf : 2002 - 1691
BORNES 2.5² 3 RACCORDEMENT GRISE WAGO Réf : 2002 - 1301
FLASQUE 2.5² 3 RACCORDEMENT WAGO Réf : 2002 - 1391
BUTEE WAGO REF 249 116
PEIGNE DE PONTAGE WAGO
BORNES 16² GRISE ENTRELEC Réf : 11512914
BORNES 16² BLEU ENTRELEC Réf : 11512916
FLASQUE 16² ENTRELEC Réf : 11861801
BORNES 35² GRISE ENTRELEC Réf : 11512407
BORNES 35² BLEU ENTRELEC Réf : 11512401
FLASQUE 35² ENTRELEC Réf : 11823327
PORTE ETIQUETTE SCHNEIDER : 08913
PORTE ETIQUETTE SCHNEIDER : 08915
PORTE PLAN LEGRAND : 036580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REGIME DE NEUTRE: TNS	
IK3:	-- kA
IK1:	-- kA
DELTA U%:	--

REPERES DISJONCTEURS
A COLLER TOUS AU MEME
ENDROIT EN DEHORS
DES CARACTERISTIQUES

+ REPERAGE PLASTRONS
PARTIE FIXE ET MOBILE

NOTA :

Butée repérée par étiquettes gravées
25 Fond : Blanc - Ecriture : Noire
10

Bornes repérées :


QOF1
1 2

(07-6) MX
QQG
 NG125N
 4P 63A
 C

JDB GENERAL
 JDBG (07-1)

FILIATION : NG125N - iDT40N (230Vac) = 30kA

QS4.3
 NG125L - C
 4x63A + Diff. RH



	EL 11 / SE 16						QQG		REPERE
	-								N°DE DEPART
	ISSUE LOCAL TGBT SE 16 Disj. QS4.3						DISJONCTEUR GENERAL		DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V 5G16² ≈ 60ml								TYPE DE CABLE
									SECTION mm²
									LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.




TETE DE TABLEAU
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



EL 101 / SE 122

INDICE	FOLIO
A	06
	◀ 05 07 ▶
Logiciel SEE v. 4.80	

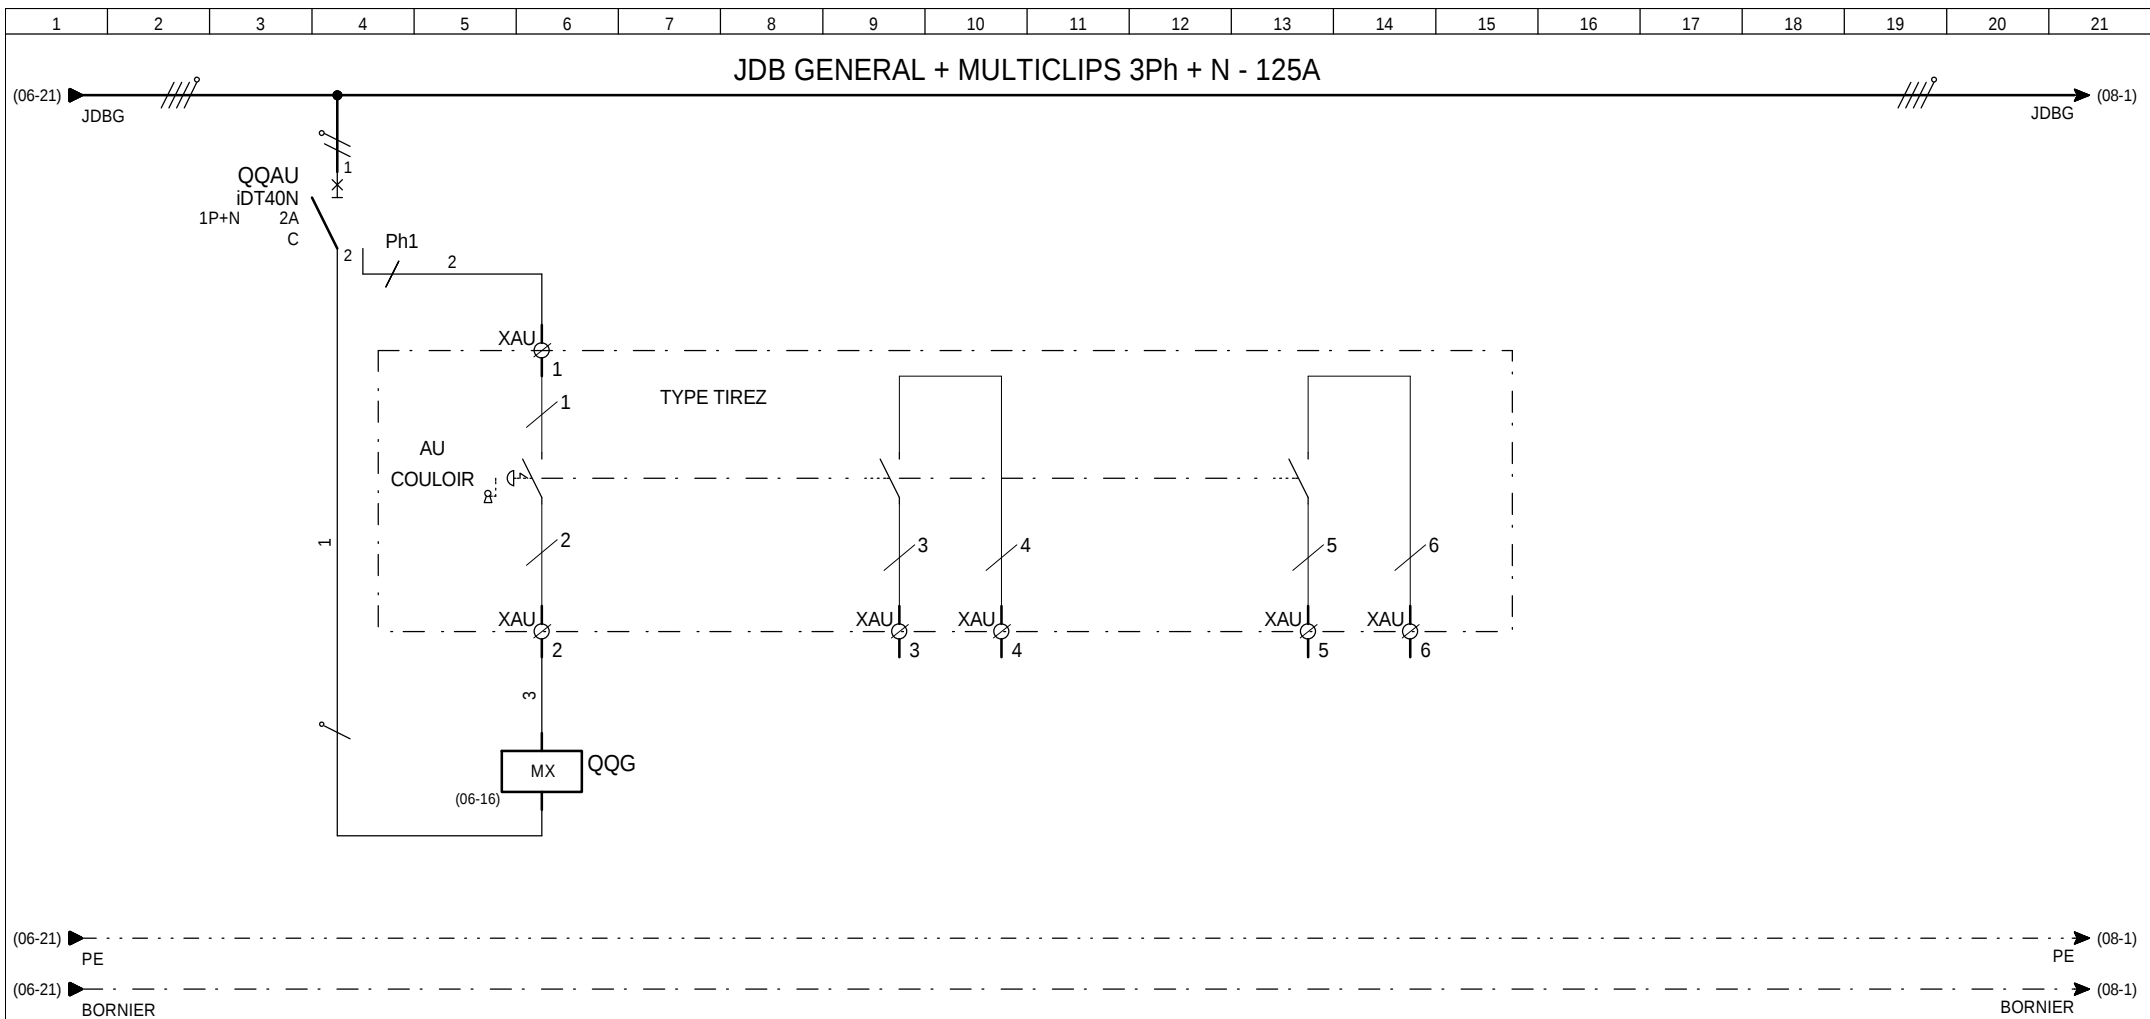

								REPERE
								N°DE DEPART
	MX/QQG + AU DEPORTE COULOIR	MX/QQG + AU DEPORTE		COUPURE ARMOIRE FORCE CUISINE		LIBRE		DESIGNATION DE DEPART
		HO7RN-F - nouveau 7G1.5² (fil 1-2)		HO7RN-F - nouveau 7G1.5² (fil 3-4)		HO7RN-F - nouveau 7G1.5² (fin)		TYPE DE CABLE
								SECTION mm²
								LONGUEUR m
								PUISSANCE KVA
								INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.



DISTRIBUTION


BATIMENT SEQUOIA

NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



EL 101 / SE 122

INDICE	FOLIO
A	07
	◀ 06 08 ▶
Logiciel SEE v. 4.80	

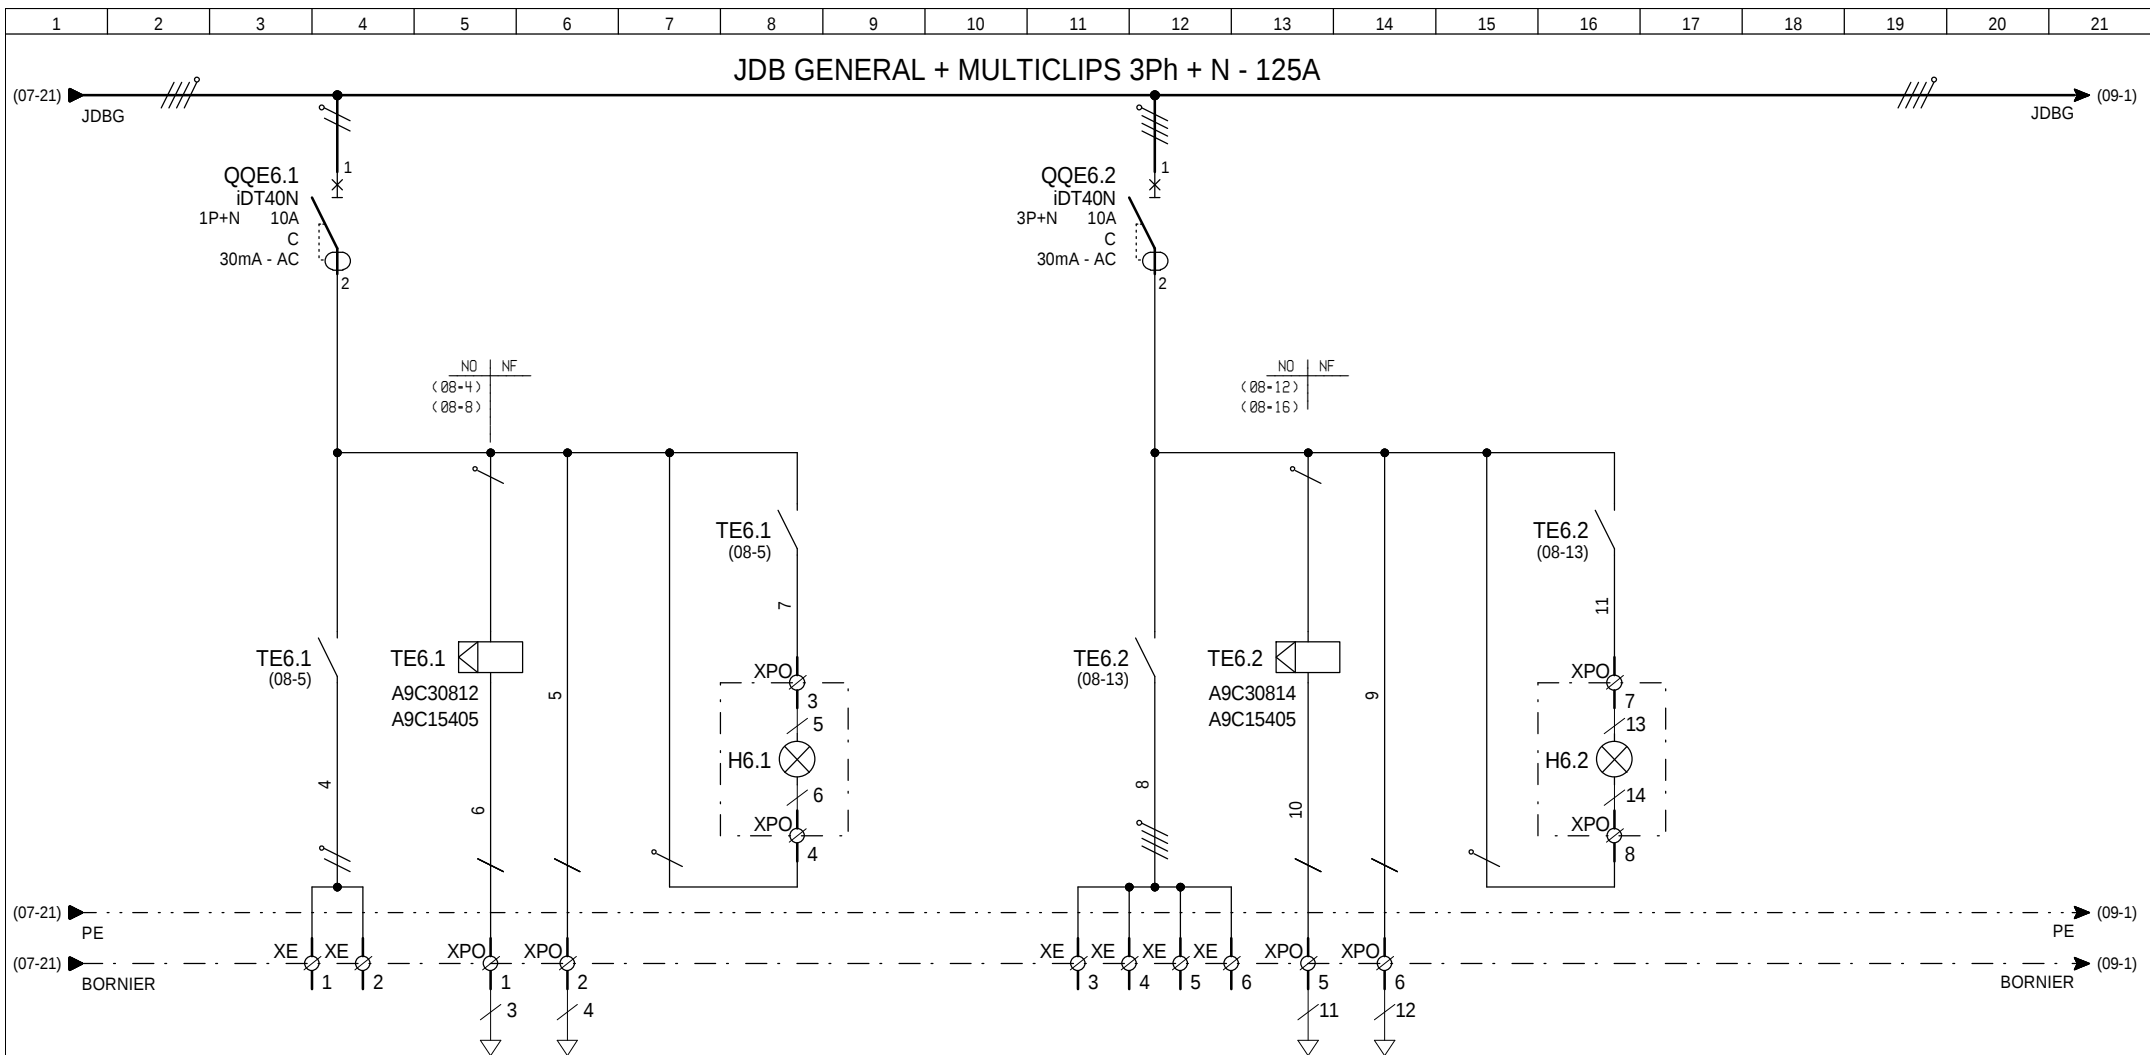

	X1 : 1 - 2				X1 : 7 - 8 - 9 - 10				ANCIEN REPERE N° DE DEPART
	ECLAIRAGE COULOIR SALLE A MANGER (Circuit n°1) SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE	VOYANT SUR PORTE PLACARD		ECLAIRAGE COULOIR SALLE A MANGER (Circuit n°2) SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE	VOYANT SUR PORTE PLACARD		DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V 3G1.5²	HO7V-K 2x1x1.5²	HO7V-K 2x1x1.5²		U1000R2V 5G1.5²	HO7V-K 2x1x1.5²	HO7V-K 2x1x1.5²		TYPE DE CABLE
	ml				ml				SECTION mm²
	AE				AE				LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.




DISTRIBUTION
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



EL 101 / SE 122

INDICE	FOLIO
A	08
	07 09
	Logiciel SEE v. 4.80

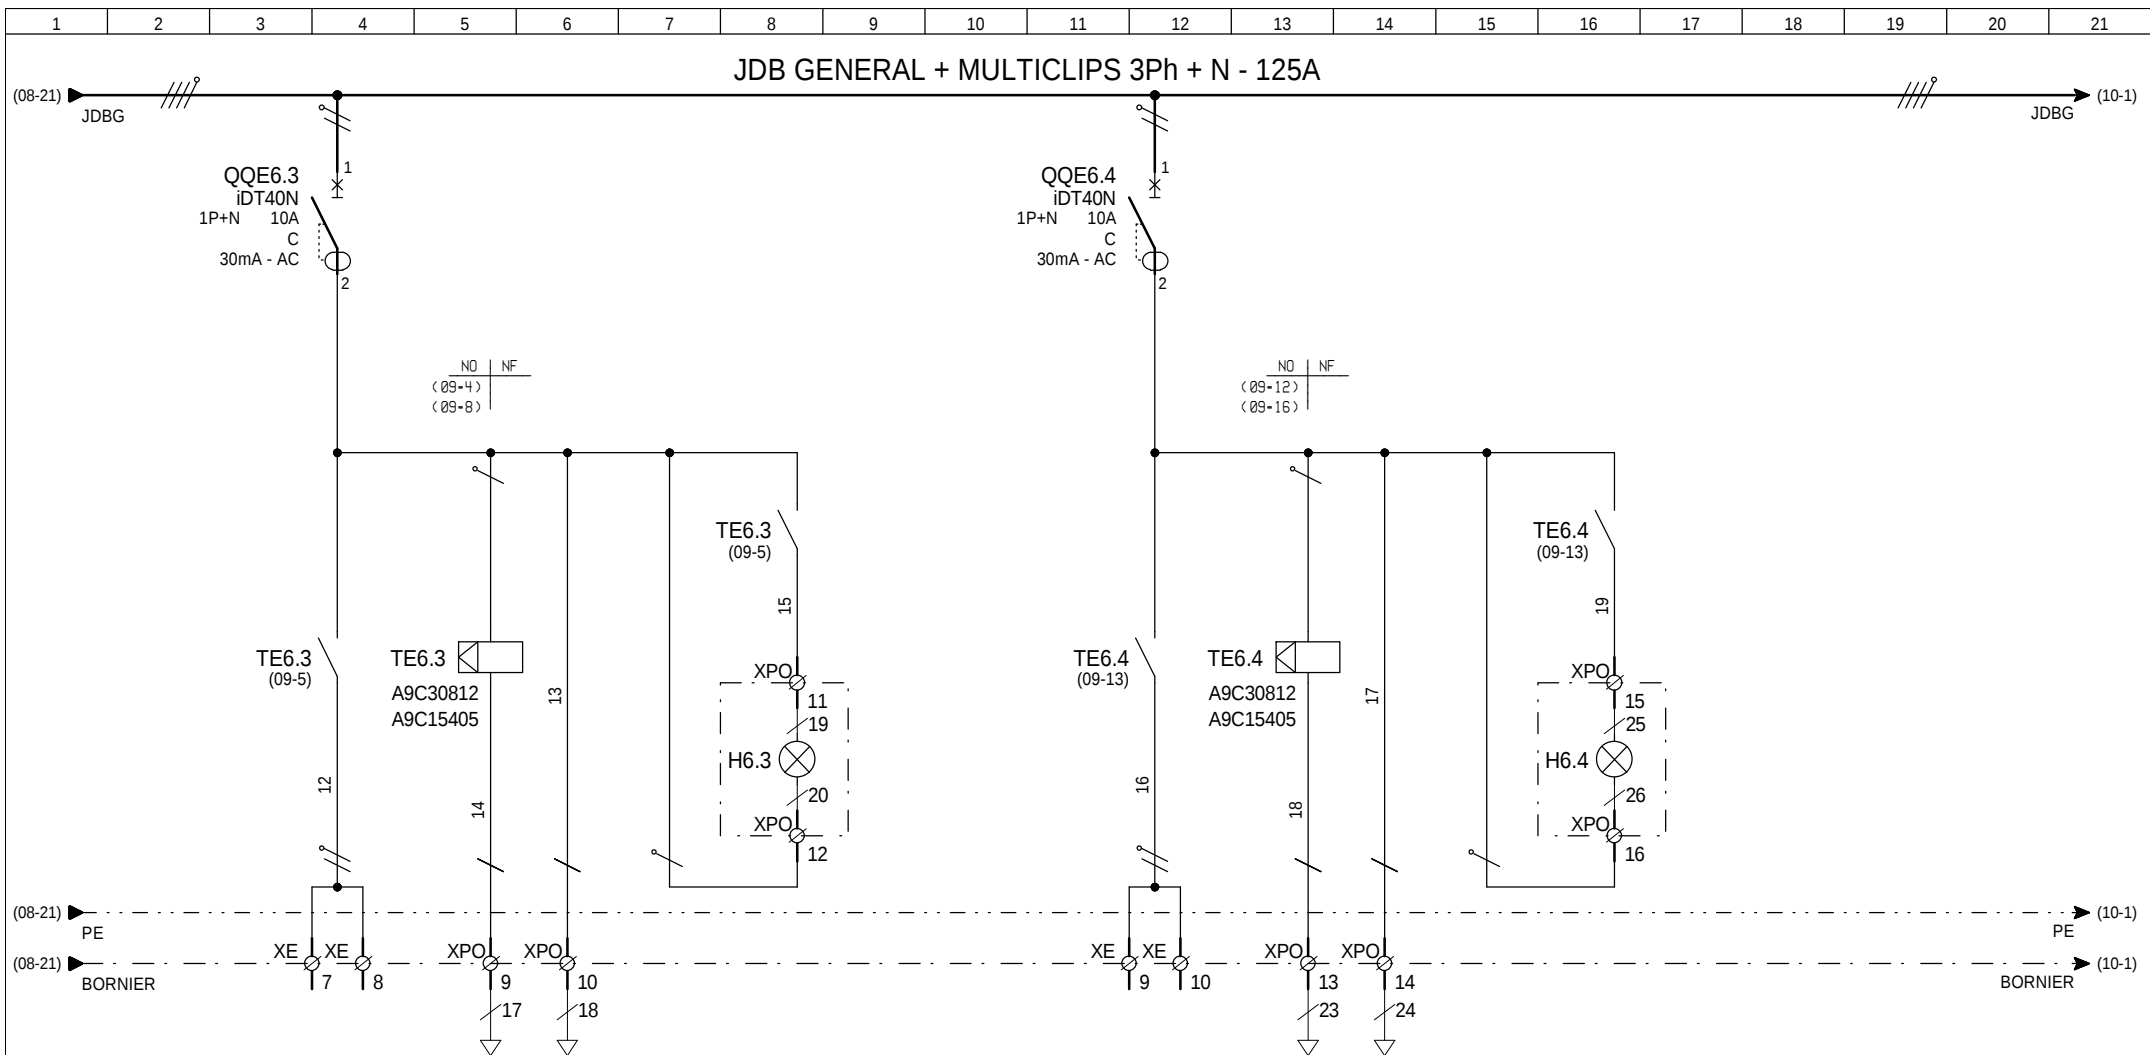

	X1 : 15 - 16				X1 : 21 - 22				ANCIEN REPERE N° DE DEPART
	ECLAIRAGE DISTRIBUTION (Circuit n°1) SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE	VOYANT SUR PORTE PLACARD		ECLAIRAGE DISTRIBUTION (Circuit n°2) SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE	VOYANT SUR PORTE PLACARD		DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V	HO7V-K	HO7V-K		U1000R2V	HO7V-K	HO7V-K		TYPE DE CABLE
	3G1.5²	2x1x1.5²	2x1x1.5²		3G1.5²	2x1x1.5²	2x1x1.5²		SECTION mm²
	ml				ml				LONGUEUR m
	AE				AE				PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.





DISTRIBUTION
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122




EL 101 / SE 122

INDICE	FOLIO
A	09
	◀ 08 10 ▶
	Logiciel SEE v. 4.80

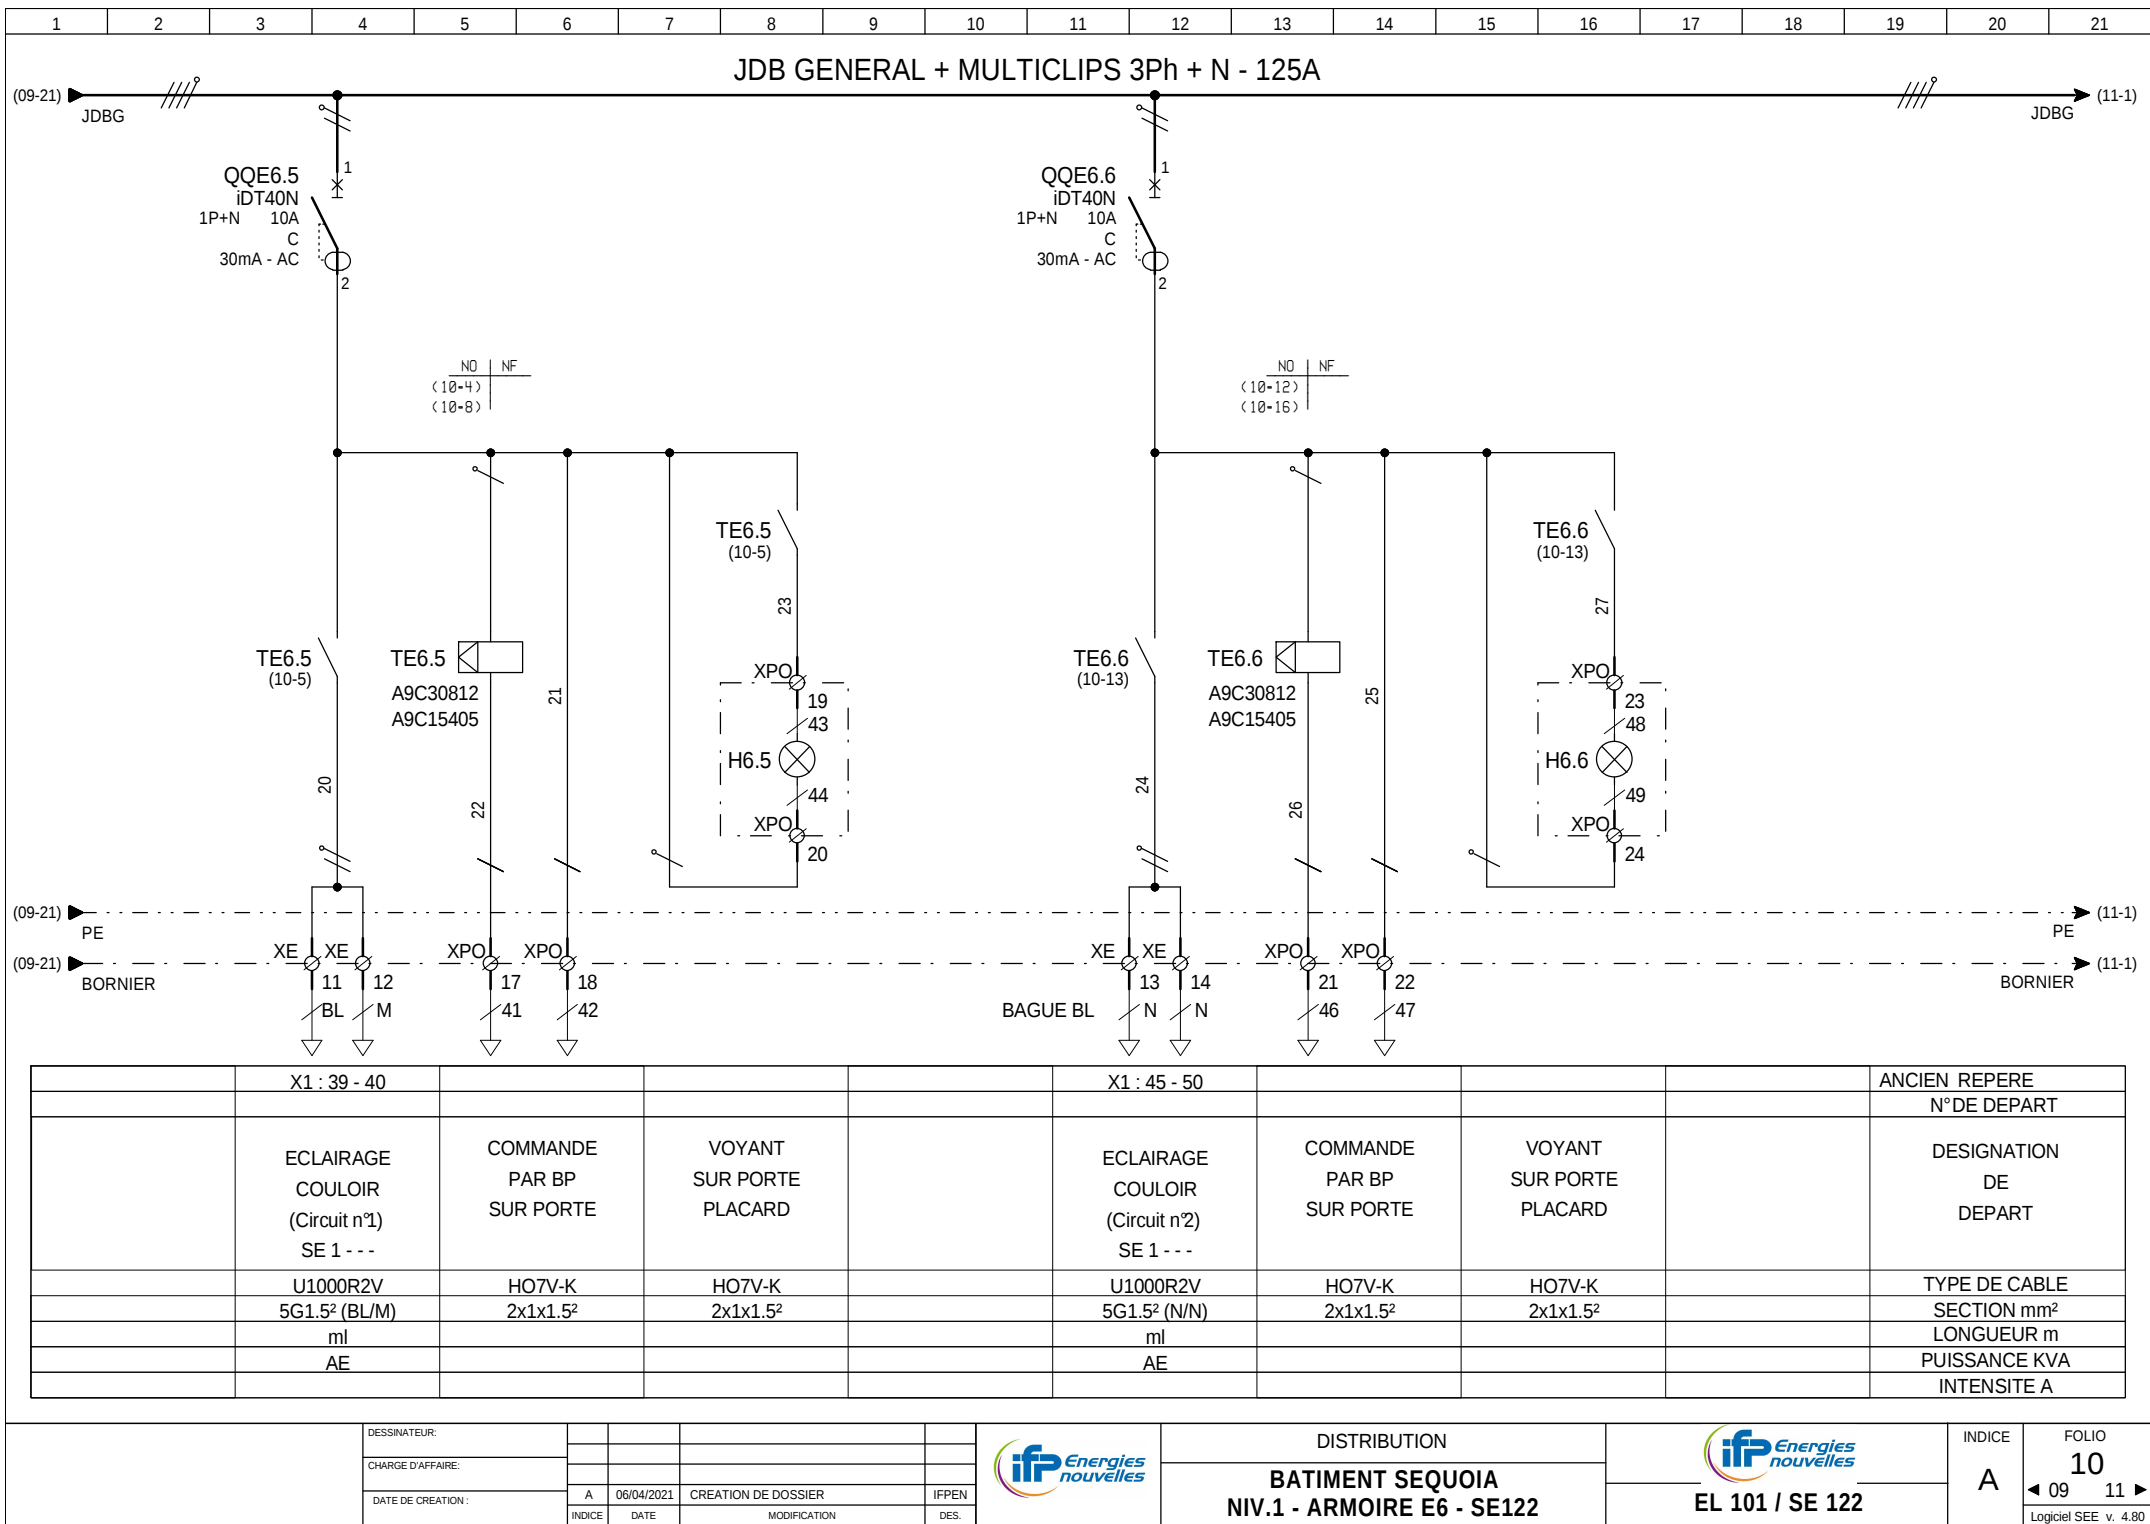


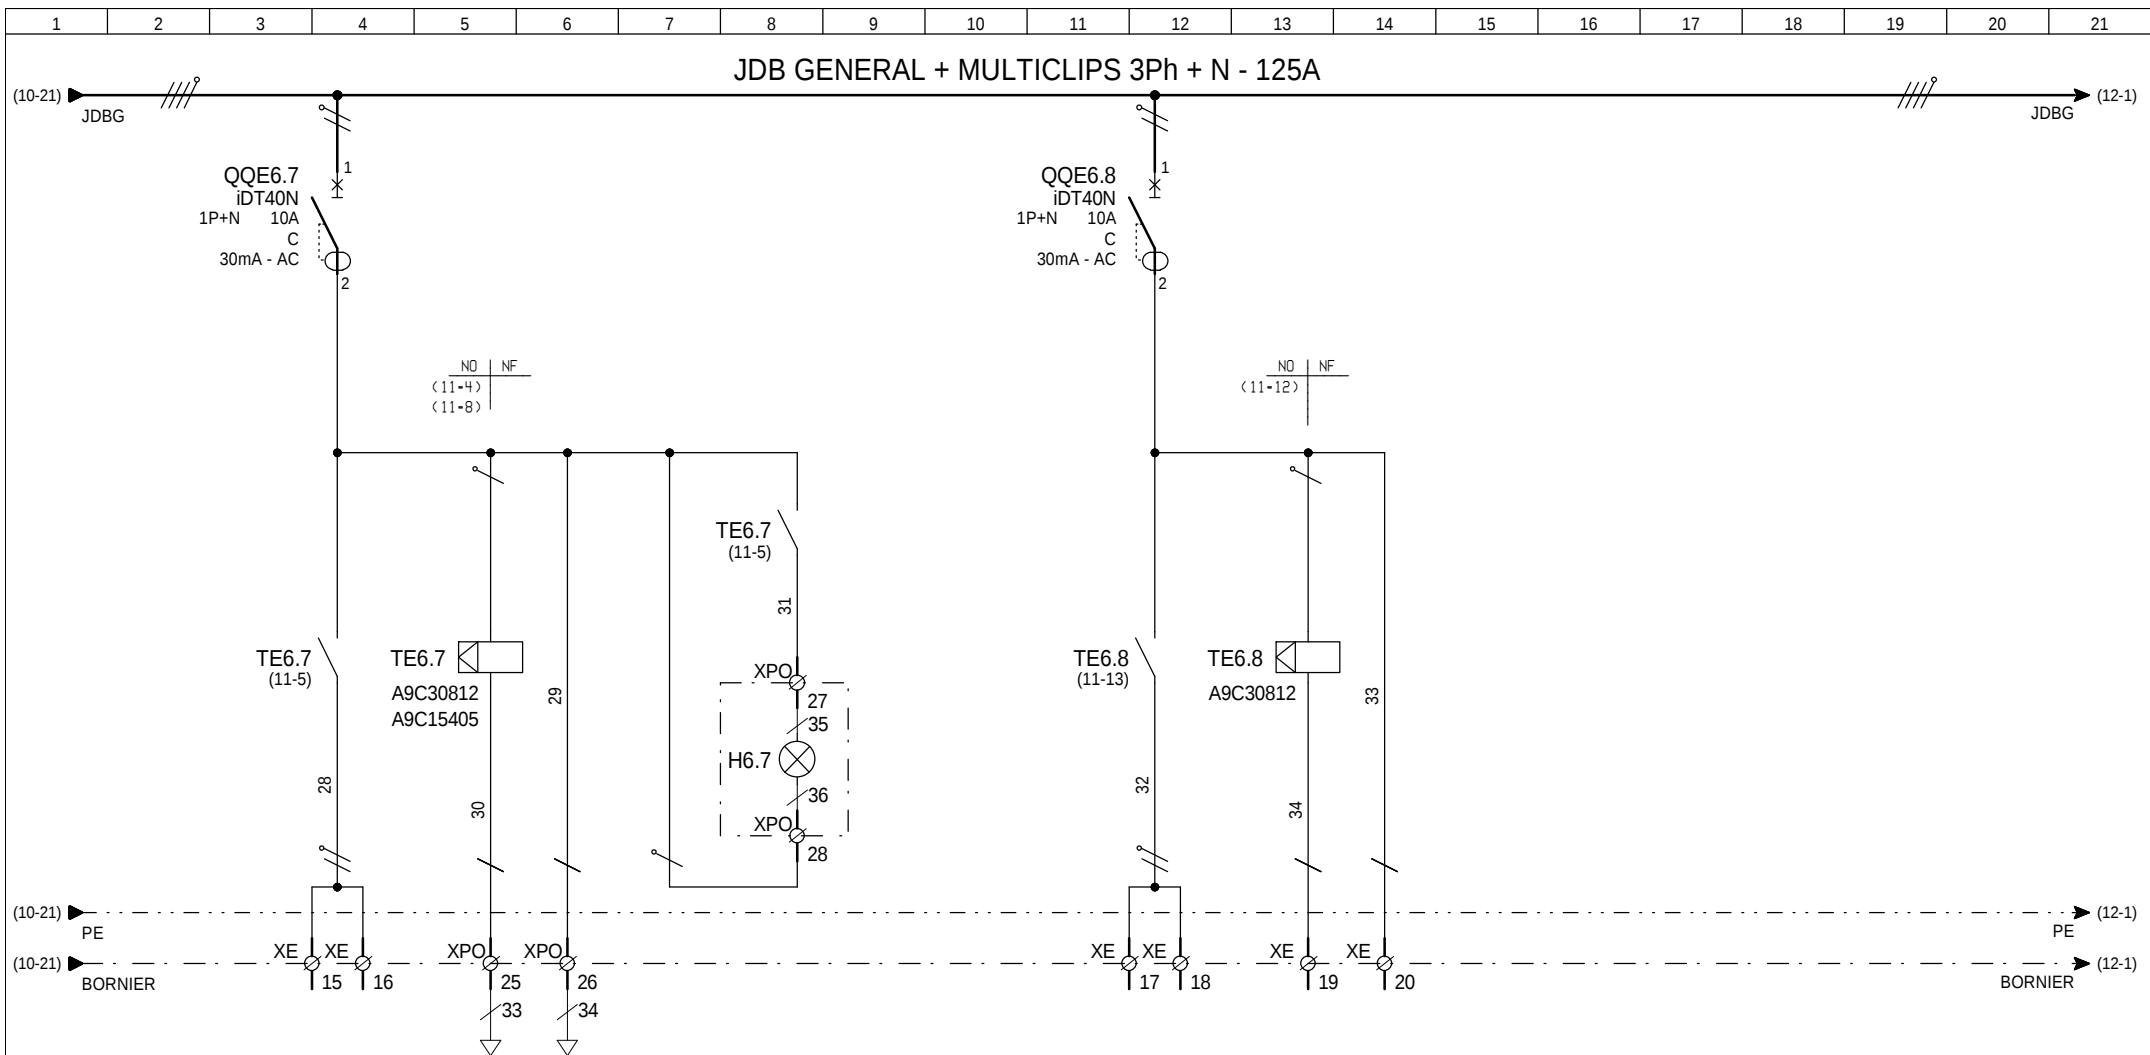

	X1 : 31 - 32				X1 : 27 - 28				ANCIEN REPERE N° DE DEPART
	ECLAIRAGE LAVERIE SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE	VOYANT SUR PORTE PLACARD		ECLAIRAGE OFFICE SE 1 - - -	COMMANDE PAR BP SUR PORTE			DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V	HO7V-K	HO7V-K		U1000R2V	U1000R2V			TYPE DE CABLE
	3G1.5²	2x1x1.5²	2x1x1.5²		3G1.5²	3G1.5²			SECTION mm²
	20ml				30ml				LONGUEUR m
	AE				AE				PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

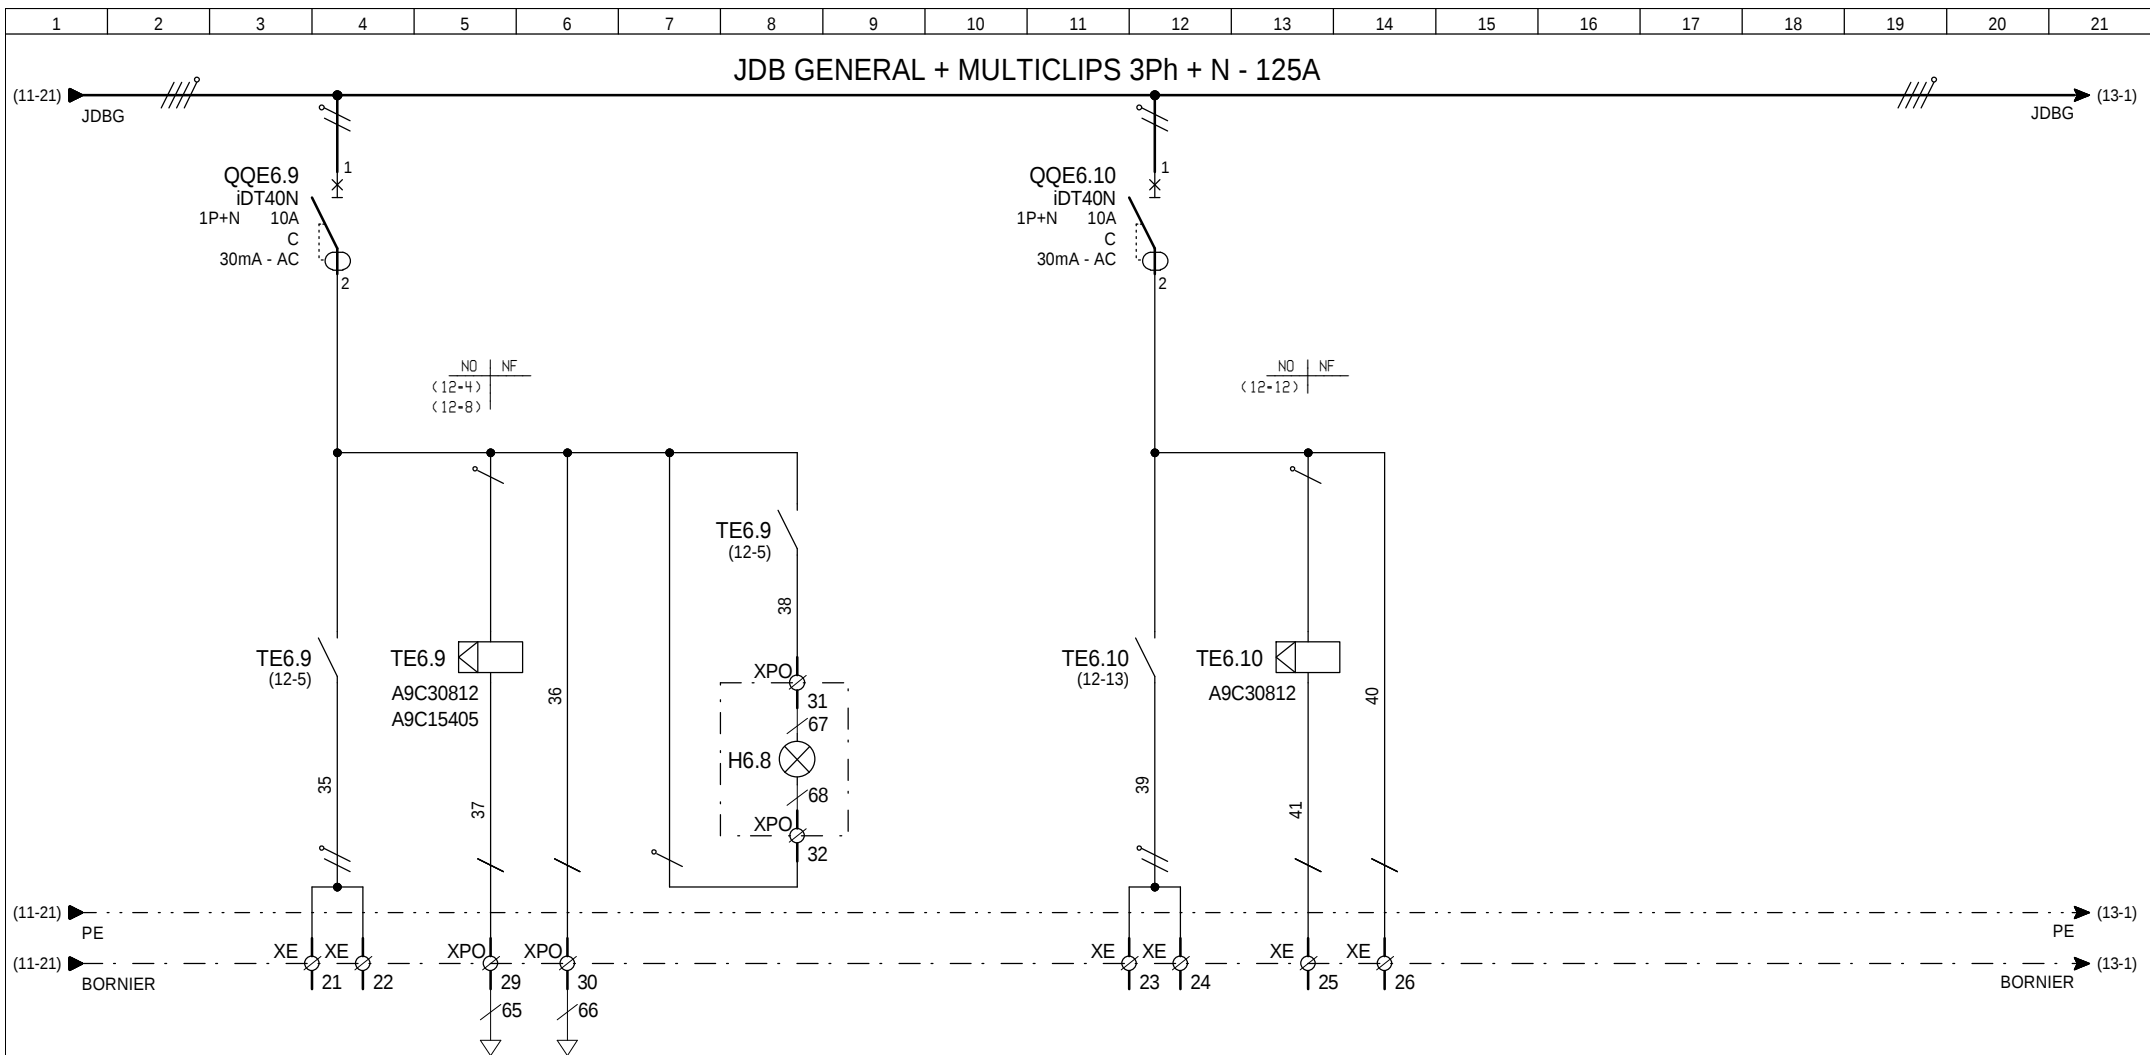

	DESSINATEUR:					DISTRIBUTION		INDICE	FOLIO
	CHARGE D'AFFAIRE:							A	14
	DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER		IFPEN			◀ 13 15 ▶
		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.			Logiciel SEE v. 4.80

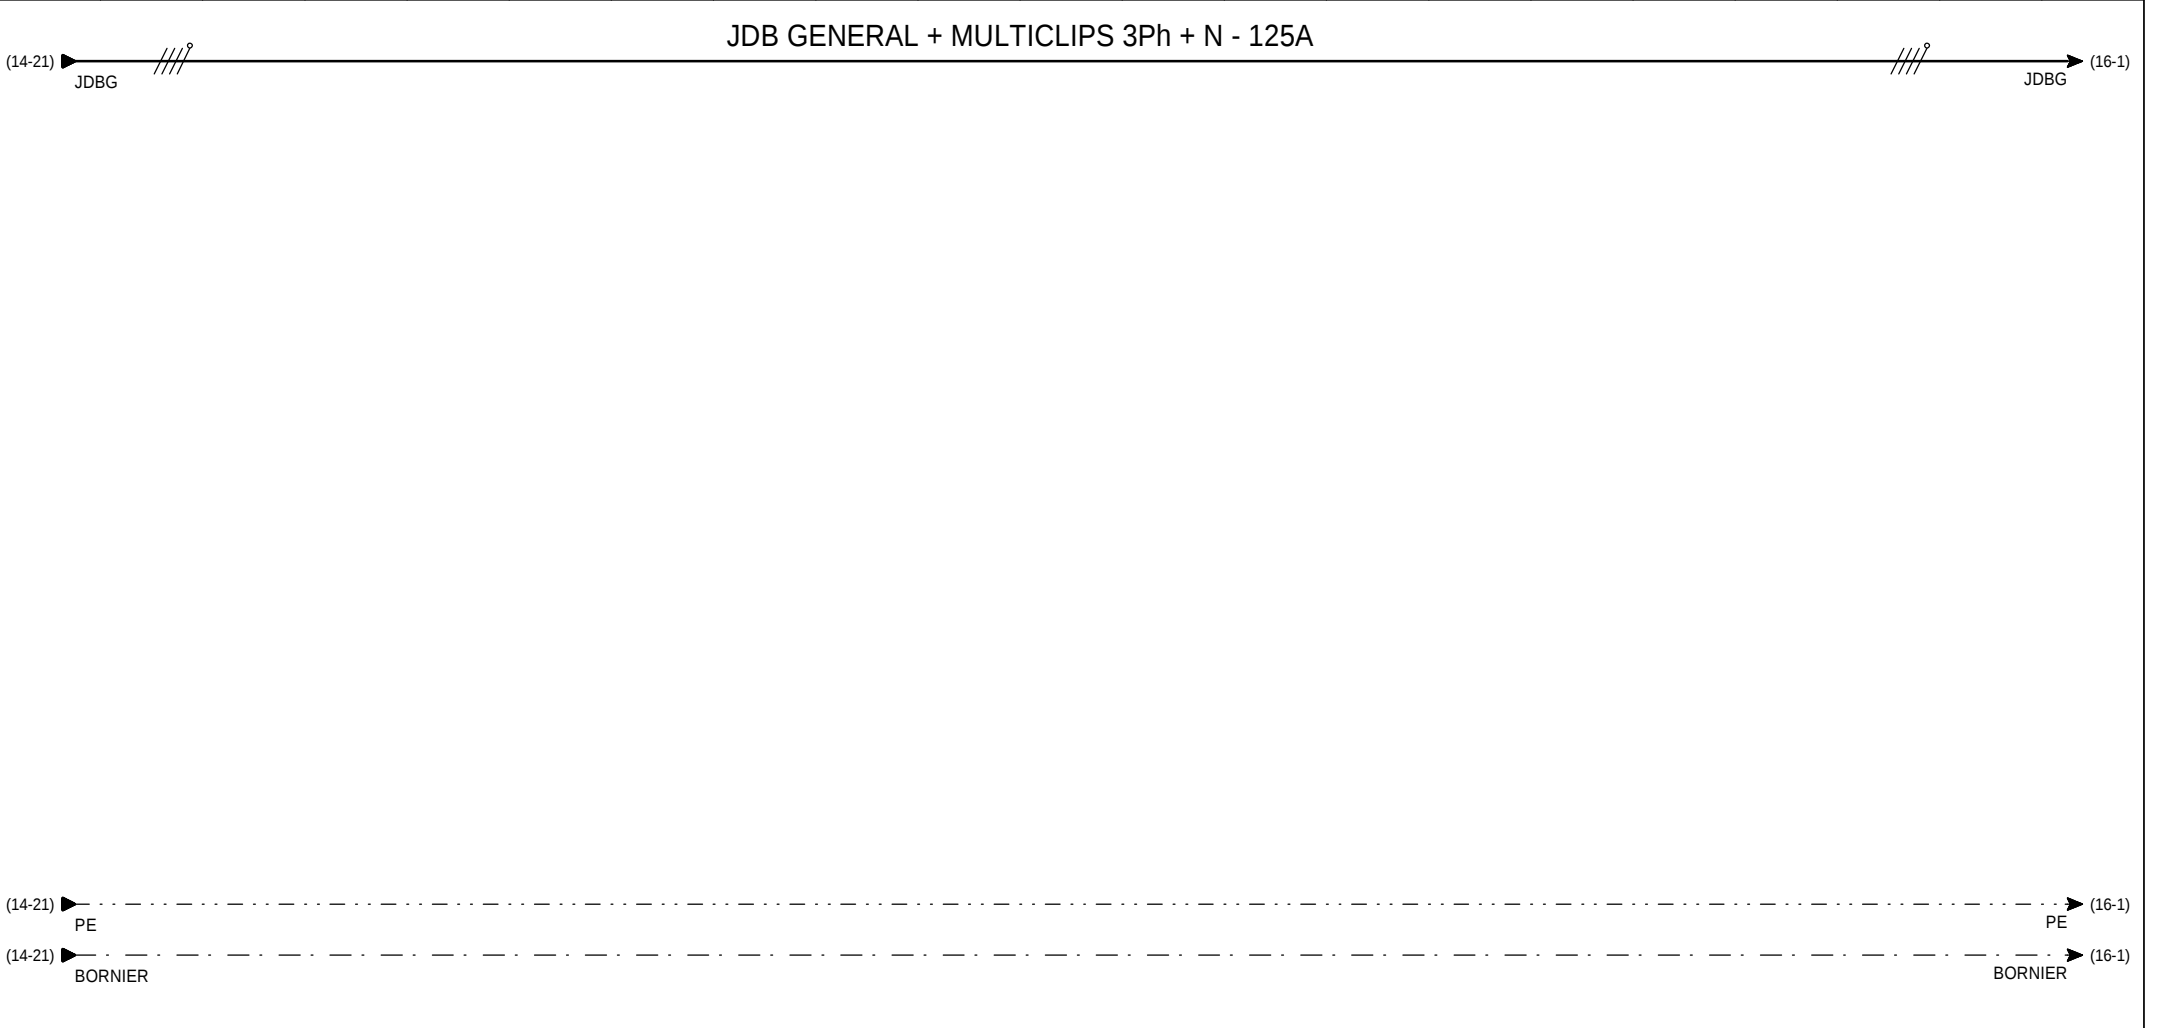

(14-21)

►

PE

(16-1)

►

PE

(14-21)

►


BORNIER

(16-1)

►

BORNIER

									ANCIEN REPERE
									N°DE DEPART
									DESIGNATION DE DEPART
									TYPE DE CABLE
									SECTION mm²
									LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

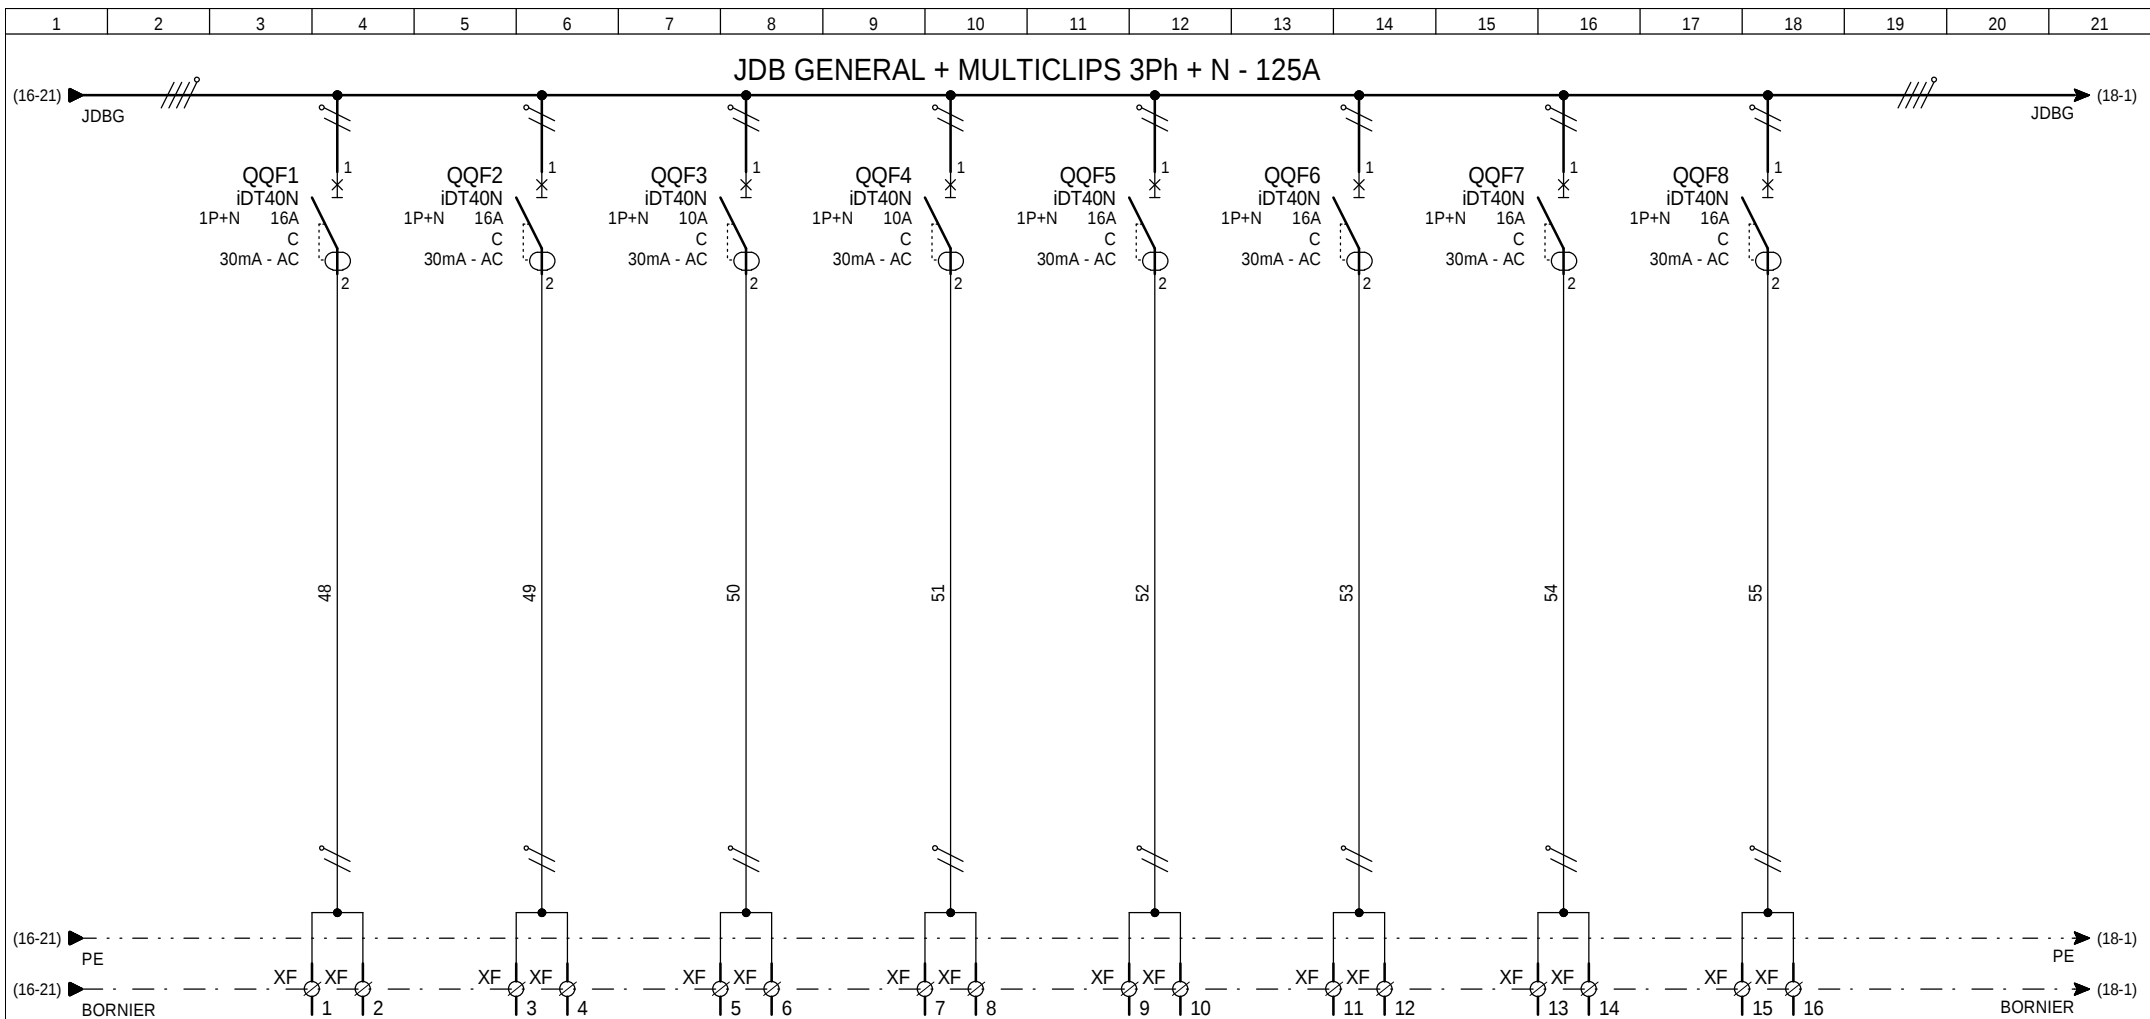

	X1 : 69 - 70	X1 : 71 - 72	X1 : 73 - 74	X1 : 75 - 76	X1 : 77 - 78	X1 : 79 - 80	X1 : 81 - 82	X1 : 87 - 88	REPERE
									N° DE DEPART
	PC1 SALLE A MANGER SE ---	PC2 SALLE A MANGER SE ---	SONO SE ---	ENSEIGNE LUMINEUSE SE ---	PC1 DISTRIBUTION SE ---	PC LAVERIE SE ---	PC OFFICE SE ---	BOITE FAUX PLAFOND EX SECHES MAINS WC PERSONNEL SE ---	DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V 3G2.5² 38ml	U1000R2V 3G2.5² 38ml	U1000R2V 3G2.5² --ml	U1000R2V 3G2.5² --ml	U1000R2V 3G2.5² 36ml	U1000R2V 3G2.5² 22ml	U1000R2V 3G2.5² 22ml	U1000R2V 3G2.5² --ml	TYPE DE CABLE
									SECTION mm²
									LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	




DISTRIBUTION
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



EL 101 / SE 122

INDICE	FOLIO
A	17
	◀ 16 18 ▶
	Logiciel SEE v. 4.80

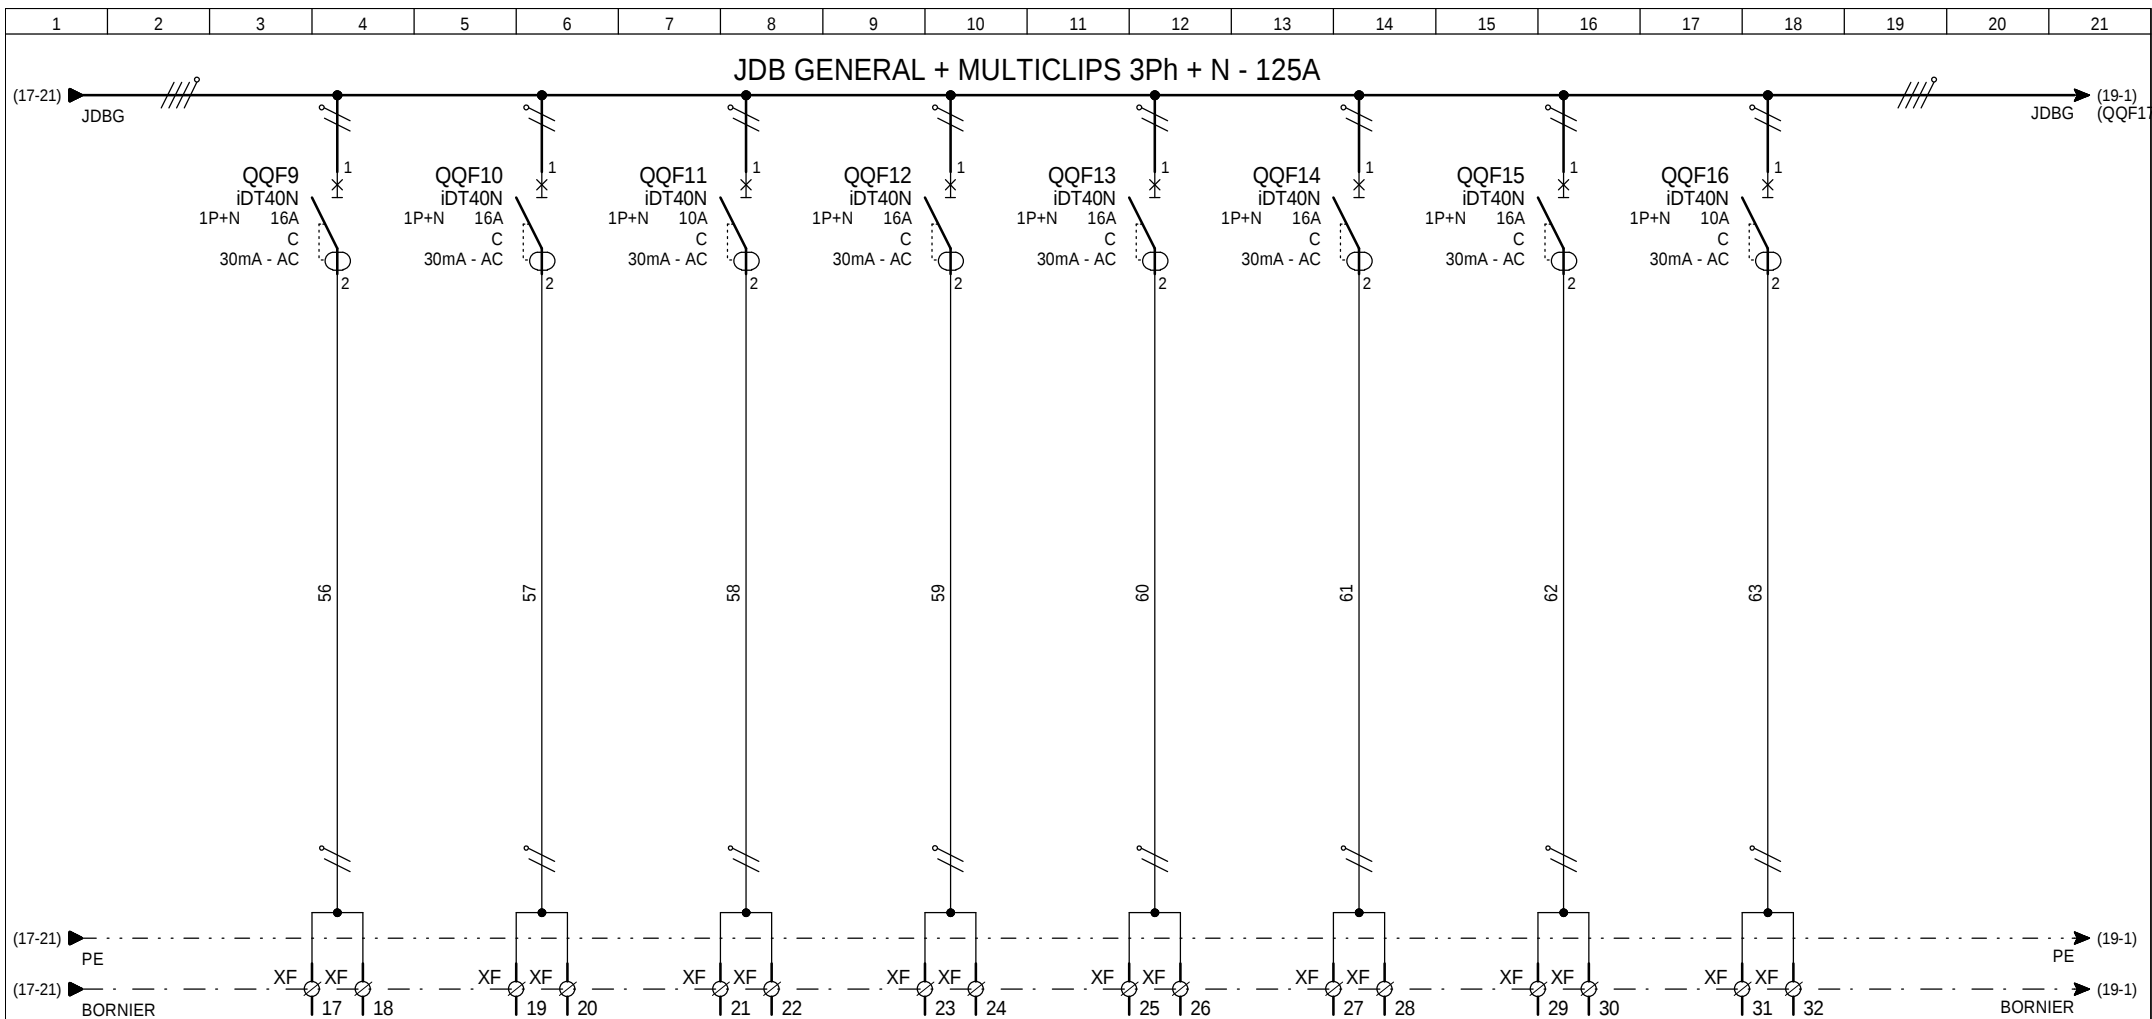

									REPERE
									N° DE DEPART
	PC CAISSE SE - - -	PC2 DISTRIBUTION SE - - -	ENSEIGNE SE - - -	PC3 DISTRIBUTION SE - - -	PC4 DISTRIBUTION SE - - -	PC MACHINE A BOISSON SE - - -	NON REPERE	MODULE 1 BRISE SOLEIL SE - - -	DESIGNATION DE DEPART
	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	TYPE DE CABLE
	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G1.5²	SECTION mm²
	--ml	--ml	--ml	--ml	--ml	--ml	--ml	--ml	LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.




DISTRIBUTION
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



EL 101 / SE 122

INDICE
A

FOLIO
18
◀ 17 19 ▶
Logiciel SEE v. 4.80

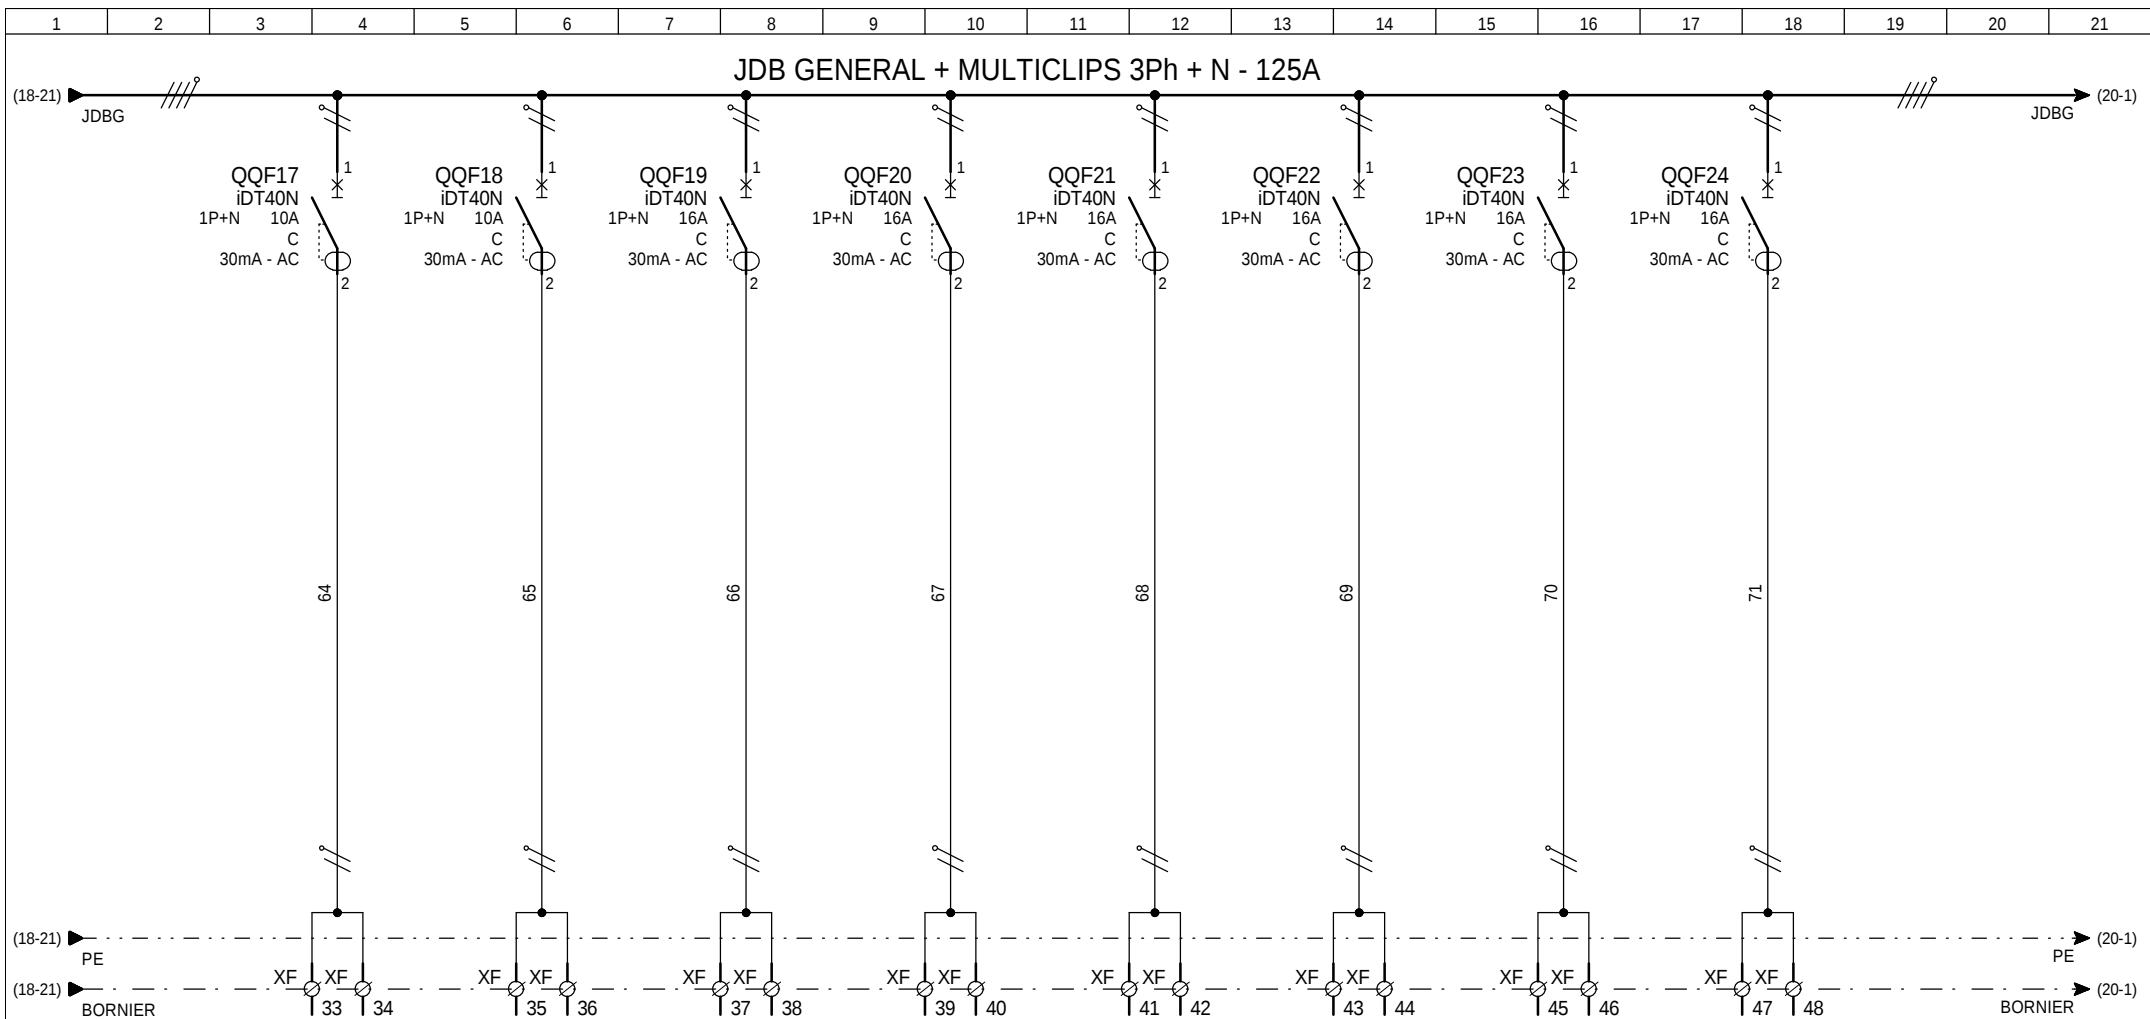

REPERE	N°DE DEPART							
DESIGNATION DE DEPART								
MODULE 2 BRISE SOLEIL SE - - -	MODULE 3 BRISE SOLEIL SE - - -	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	
U1000R2V	U1000R2V							TYPE DE CABLE
3G1.5 ²	3G1.5 ²							SECTION mm ²
--ml	--ml							LONGUEUR m
								PUISSANCE KVA
								INTENSITE A

DESSINATEUR:				
CHARGE D'AFFAIRE:				
DATE DE CREATION :	A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.




DISTRIBUTION
BATIMENT SEQUOIA
NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122



INDICE	FOLIO
A	19
	◀ 18 20 ▶
	Logiciel SEE v. 4.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JDB GENERAL + MULTICLIPS 3Ph + N - 125A																				
(19-21) JDBG																				(21-1) JDBG
(19-21) PE																				(21-1) PE
(19-21) BORNIER																				(21-1) BORNIER
																				REPERE
																				N°DE DEPART
																				DESIGNATION DE DEPART
																				TYPE DE CABLE
																				SECTION mm²
																				LONGUEUR m
																				PUISSANCE KVA
																				INTENSITE A
				DESSINATEUR:						DISTRIBUTION		ifpEnergies nouvelles		INDICE		FOLIO				
				CHARGE D'AFFAIRE:						BATIMENT SEQUOIA				A		20				
				DATE DE CREATION :		A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN	NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122		EL 101 / SE 122				◀ 19 21 ▶				
						INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.							Logiciel SEE v. 4.80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JDB GENERAL + MULTICLIPS 3Ph + N - 125A																				
(20-21) JDBG																				(22-1) JDBG
(20-21) PE																				(22-1) PE
(20-21) BORNIER																				(22-1) BORNIER
																				REPERE
																				N°DE DEPART
																				DESIGNATION DE DEPART
																				TYPE DE CABLE
																				SECTION mm²
																				LONGUEUR m
																				PUISSANCE KVA
																				INTENSITE A
				DESSINATEUR:						DISTRIBUTION		ifpEnergies nouvelles		INDICE		FOLIO				
				CHARGE D'AFFAIRE:						BATIMENT SEQUOIA				A		21				
				DATE DE CREATION :		A	06/04/2021	CREATION DE DOSSIER	IFPEN	NIV.1 - ARMOIRE E6 - SE122		EL 101 / SE 122				◀ 20 22 ▶				
						INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.							Logiciel SEE v. 4.80				

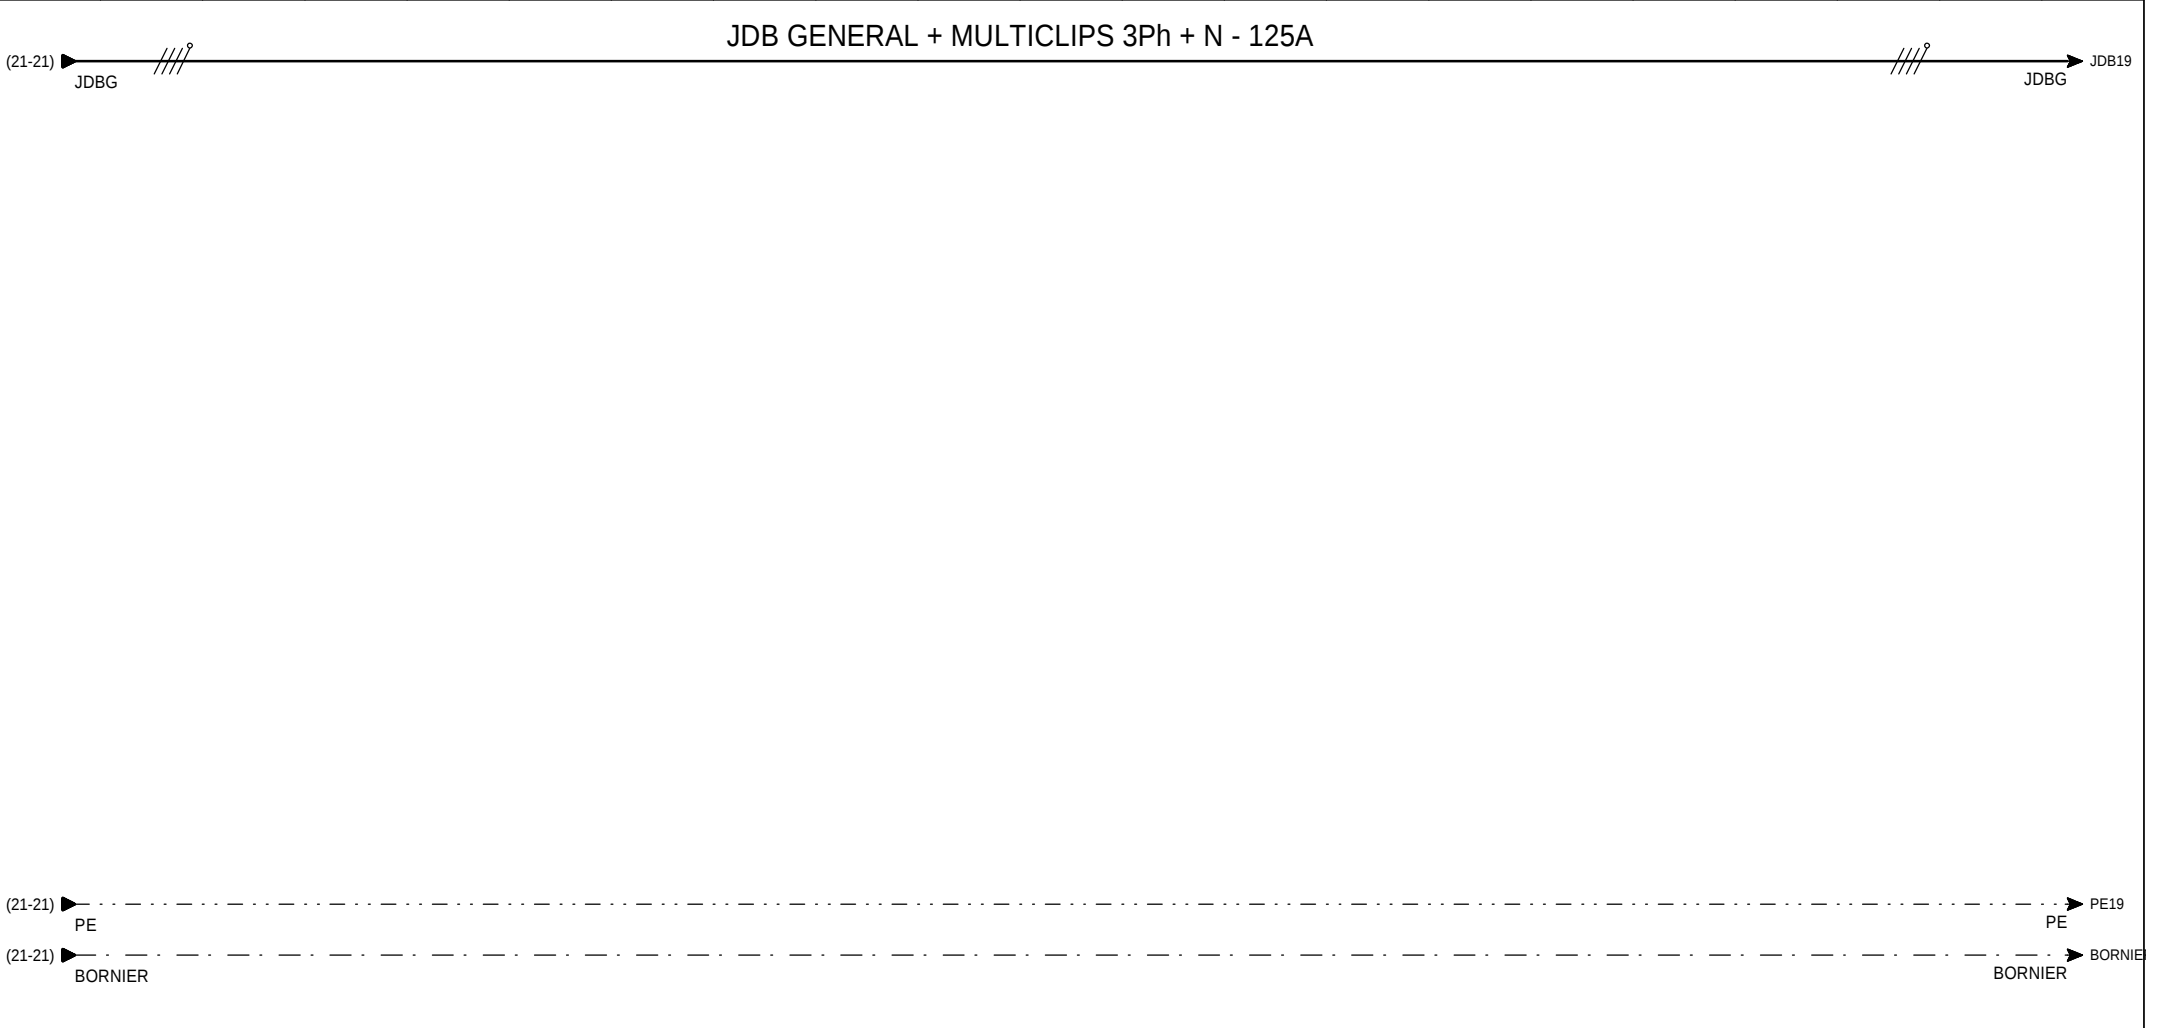

									REPERE
									N°DE DEPART
									DESIGNATION DE DEPART
									TYPE DE CABLE
									SECTION mm²
									LONGUEUR m
									PUISSANCE KVA
									INTENSITE A

ARRET SUR BORNES

	83	84	85	86									
XA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

BD FAUX PLAFOND
EX : SECHE MAINS
SANITAIRES COTE
ASCENSEURS

[F]-[G]

N°FOLIO		UNITES									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIZAINES	x		07	07	07	08	08	08	08	08	08
	1x	08	08	09	09	09	09	09	09	09	09
	2x	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11
	3x	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
	4x	12	12	13	13	13	14	14	14	17	17
	5x	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18
	6x	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
	7x	19	19	20	20	20	20	20	20		

N°FOLIO		UNITES									
DIZAINES											

N°FOLIO		UNITES									
DIZAINES											

N°FOLIO		UNITES									
DIZAINES											

