



Dossier de diagnostics techniques

Pré-repérage du plomb dans les revêtements avant travaux



Référence PBREPAV-E6032229-2401 31 janvier 2025

Bien	Bureaux hébergeant moins de 300 personnes
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Propriétaire	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Demandeur	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire **réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Le pré-diagnostic n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb.

Visité le 15 janvier 2025 par KORAY DOGAN

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.



Sommaire

Sommaire	2
Pré-repérage du plomb dans les revêtements avant travaux	3
A. Informations générales de la mission	3
B. Renseignements concernant la mission	4
C. Méthodologie employée	11
D. Présentation des résultats	11
E. Croquis	13
F. Résultats des mesures	51
G. Eléments complémentaires au repérage	131
Annexe 1. Notice d'information	132
Annexe 2. Certificat de qualification	133
Annexe 3. Attestation d'assurance et sur l'honneur	134

Pré-repérage du plomb dans les revêtements avant travaux

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a eu lieu de réaliser des investigations approfondies.

A Informations générales de la mission

A.1 Rappel du cadre réglementaire

Articles L. 4121-1 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail ; Inspiraton de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ; Norme NF X 46 031 avril 2008 relatif à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb ; Inspiration méthodologique de la norme NF X 46-030 avril 2008 relative au protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb ; Application issue du fascicule « Préconisation pour la réalisation d'un diagnostic plomb avant travaux » - DIRRECT CENTRE mars 2014

A.2 Adresse du bien

Type de bien	Bureaux hébergeant moins de 300 personnes
Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS
Propriété de	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET 9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

A.3 Propriétaire

Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

A.4 Donneur d'ordre

Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE LOIRET
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS

Qualité

A.5 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	Niton
Modèle de l'appareil	XLp300
N° de série	24715 RTV0883-40
Nature du radionucléide	Cadmium 109
Date du dernier chargement de la source	28 octobre 2016
Activité de la source à cette date	1480 MBq

A.6 Dates et validité du constat

Date du constat	15 janvier 2025	Date d'édition du rapport	31 janvier 2025
-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------

A.7 Nature des travaux


Reprise de l'isolation des planchers hauts TT (R=6,95 m² .K/W) Reprise de l'isolation des planchers hauts du bâtiment A et du bâtiment D (R=7.5 m² .K/W) Isolation de tous les planchers bas donnant un volume non chauffé ou l'extérieur (R=4 m² .K/W) Reprises de l'isolation des façades isolé par l'extérieur (R=5,0 m² .K/W) Isolation des murs par l'intérieur du bâtiment D et des murs enterrés et des murs donnant sur LNC (R=5,0 m².K/W) Ajout d'un complément d'isolation des murs du bâtiment A par l'extérieur (R=5,0 m² .K/W) Remplacement des ouvrants par des menuiseries Aluminium (U—I , 2 W/m² .K Réaménagement intérieur global (OPTION)

A.8 Conclusion

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire **réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques**.

Le pré-diagnostic n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb.

A.9 Auteur du constat

Nom du diagnostiqueur	KORAY DOGAN	Signature	
Agence du diagnostiqueur	ACT DIAG IMMO HSI CENTRE NORMANDIE (A291) 8 Bis rue Daniel Mayer 37100 TOURS	Organisme d'assurance	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	DEKRA CERTIFICATION Centre d'Affaires La Boursidière Rue de la Boursidière – Porte I - 92350 LE PLESSIS ROBINSON	N° de police et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2025 au 31/12/2025
Numéro de certification et date d'obtention	DTI3798 - 31 mai 2021		

B Renseignements concernant la mission

B.1 Étalonnage de l'appareil

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm ²)
En début du CREP	1	15 janvier 2025	1.01
En fin du CREP	1959	15 janvier 2025	1.01
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.2 Occupation du bien

Sans objet.

B.3 Liste des locaux visités

Partie d'immeuble	Étage	Photo
Salle du conseil	5ème étage	
Local 1	5ème étage	
Local 2	5ème étage	
Salle La Source	5ème étage	
Dégagement	5ème étage	
Chaudière	5ème étage	

Escalier 1	5ème étage	
Stockage	5ème étage	
Jardin des plantes	5ème étage	
Fondée de pouvoir	3ème étage / Zone 3	
Dgt 3	3ème étage / Zone 3	
Vide	3ème étage / Zone 3	
Escalier 2	3ème étage / Zone 3	
Resp. Sce Compta	3ème étage / Zone 3	
Comptabilité	3ème étage / Zone 3	
Salle Parc Floral	3ème étage / Zone 3	
Resp CRA	3ème étage / Zone 3	
SRC 1	3ème étage / Zone 3	
Contrôle 1	3ème étage / Zone 3	
Resp. sce Contrôle	3ème étage / Zone 3	
Dgt 4	3ème étage / Zone 3	
Bureau n°1	2ème étage / Zone 1	
Bureau n°2	2ème étage / Zone 1	
Bureau n°3	2ème étage / Zone 1	
Bureau n°4	2ème étage / Zone 1	
Dgt 1	2ème étage / Zone 1	
Bureau n°6	2ème étage / Zone 2	
Dgt 2	2ème étage / Zone 2	
Bureau n°5	2ème étage / Zone 2	
Escalier 1	2ème étage / Zone 2	
Salle de réunion	2ème étage / Zone 3	
Service IJ / Service Risques Professionnels	2ème étage / Zone 3	
Dgt 3	2ème étage / Zone 3	
Escalier 2	2ème étage / Zone 3	
Dgt B	2ème étage / Zone 4	
Bureau H	2ème étage / Zone 4	
Bureau G	2ème étage / Zone 4	
Bureau F	2ème étage / Zone 4	
Bureau E	2ème étage / Zone 4	
Bureau D	2ème étage / Zone 4	
Bureau I	2ème étage / Zone 4	
Bureau J	2ème étage / Zone 4	
Bureau K	2ème étage / Zone 4	
Dgt C	2ème étage / Zone 4	

Bureau C	2ème étage / Zone 5	
Dgt A	2ème étage / Zone 5	
Bureau B	2ème étage / Zone 5	
Bureau A	2ème étage / Zone 5	
Formation 1	1er étage / Zone 1	
Pôle France et SIE 1	1er étage / Zone 1	
Dgt 1	1er étage / Zone 1	
Formation 2	1er étage / Zone 1	
UOP PRADO	1er étage / Zone 1	
UOP	1er étage / Zone 1	
PRECI	1er étage / Zone 1	
Local syndical 1	1er étage / Zone 1	
Local syndical 2	1er étage / Zone 1	
Dgt 2	1er étage / Zone 2	
Pôle France et SIE 2	1er étage / Zone 2	
Escalier 2	1er étage / Zone 2	
Studio	1er étage / Zone 2	
MSII - RPCA	1er étage / Zone 2	
GDA	1er étage / Zone 2	
SIR	1er étage / Zone 2	
Escalier 1	1er étage / Zone 2	
Plafond 5ème étage	5ème étage Plafond	
Escalier 2	1er étage / Zone 3	
Extérieur		
Cabinets Médicaux ELSM	Rdc Haut / Zone 1	
CARSAT	Rdc Haut / Zone 2	
Hall Accueil	Rdc Haut / Zone 2	
Escalier 2	Rdc Haut / Zone 2	
Accès box accueil	Rdc Haut / Zone 3	
Escalier 3	Rdc Haut / Zone 3	
Plateau ELSM / Bureaux	Rdc Haut / Zone 4	
Plateau ELSM / Dgt	Rdc Haut / Zone 4	
Plateau ELSM / SAS	Rdc Haut / Zone 4	
Auvent	Rdc Haut / Zone 5	
Extérieur et intérieur		
Stockage informatique 1	Rdc Bas / Zone 1	
Stockage CSE	Rdc Bas / Zone 1	
Stockage informatique 2	Rdc Bas / Zone 1	

Dégagement	Rdc Bas / Zone 1	
Dgt Imprimerie	Rdc Bas / Zone 2	
Chauferie	Rdc Bas / Zone 2	
Stockage atelier 3	Rdc Bas / Zone 2	
Repos	Rdc Bas / Zone 2	
Eco Caverne	Rdc Bas / Zone 2	
Dgt vélo	Rdc Bas / Zone 2	
Stockage Atelier 1	Rdc Bas / Zone 2	
SAS	Rdc Bas / Zone 2	
Escalier 2	Rdc Bas / Zone 2	
Dgt 2	Rdc Bas / Zone 2	
Salle de Réunion St Paul	Rdc Bas / Zone 3	
Stockage Imprimerie 2	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt R	Rdc Bas / Zone 3	
LT 1	Rdc Bas / Zone 3	
LT 2	Rdc Bas / Zone 3	
Stockage Imprimerie 1	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt 3	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt 4	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt 5	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt 6	Rdc Bas / Zone 3	
Esc 3	Rdc Bas / Zone 3	
Esc 4	Rdc Bas / Zone 3	
Dgt CSE	Rdc Bas / Zone 4	
Local CSE	Rdc Bas / Zone 4	
Salle de formation recouvrance	Rdc Bas / Zone 4	
Imprimerie Repro	Rdc Bas / Zone 4	
B. CSE	Rdc Bas / Zone 4	
DRSM 1	Rdc Bas / Zone 5	
DRSM 2	Rdc Bas / Zone 5	
DRSM 3	Rdc Bas / Zone 5	
Dégagement	Rdc Bas / Zone 5	
Local	Rdc Bas / Zone 5	
Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans	Rdc Bas / Zone 5	
Garage Vélo	Rdc Bas / Zone 6	
Poubelles 1	Rdc Bas / Zone 6	
Poubelles 2	Rdc Bas / Zone 6	
Sas P	Rdc Bas / Zone 6	

Stockage Imprimerie	Rdc Bas / Zone 6	
Stockage Mobilier	Rdc Bas / Zone 6	
Local	Sous-sol / Zone 1	
Dgt Biblio	Sous-sol / Zone 1	
Bibliothèque CSE	Sous-sol / Zone 1	
Stockage	Sous-sol / Zone 1	
Dgt 1	Sous-sol / Zone 1	
Dgt 2	Sous-sol / Zone 2	
Escalier 2	Sous-sol / Zone 2	
Local 007	Sous-sol / Zone 2	
Archives Histoire	Sous-sol / Zone 2	
Chaudière	Sous-sol / Zone 2	
Escalier 1	Sous-sol / Zone 2	
Archives PREV COM	Sous-sol / Zone 3	
Onduleur	Sous-sol / Zone 3	
Dgt 4	Sous-sol / Zone 3	
Dgt 3	Sous-sol / Zone 3	
Accès rdc bas	Sous-sol / Zone 3	
Resp. GAP	4ème étage / Zone 1	
Bureau 1	4ème étage / Zone 1	
Dgt 1	4ème étage / Zone 1	
Dgt 2	4ème étage / Zone 1	
Recrutement	4ème étage / Zone 1	
Sce GAP	4ème étage / Zone 1	
Bureau 2	4ème étage / Zone 1	
Bureau 3	4ème étage / Zone 1	
Resp. Gest emploi 1	4ème étage / Zone 1	
Pôle Appui Médiation	4ème étage / Zone 1	
Gestion Emploi et Compétences	4ème étage / Zone 1	
Resp DCGDR	4ème étage / Zone 2	
Dgt 3	4ème étage / Zone 2	
Communication	4ème étage / Zone 2	
Resp. Comm	4ème étage / Zone 2	
DCGDR	4ème étage / Zone 2	
Resp. STATS	4ème étage / Zone 2	
STATS	4ème étage / Zone 2	
PAPSI	4ème étage / Zone 2	
Contrôle de gestion	4ème étage / Zone 2	

Resp. Dept Prestations	4ème étage / Zone 2	
Escalier 1	4ème étage / Zone 2	
Salle de réunion 1	4ème étage / Zone 3	
Sous Directrice 1	4ème étage / Zone 3	
Dgt 4	4ème étage / Zone 3	
Attaché de direction	4ème étage / Zone 3	
Manager Trans.	4ème étage / Zone 3	
Secr. de Direction	4ème étage / Zone 3	
Directrice Générale	4ème étage / Zone 3	
Prés. du conseil	4ème étage / Zone 3	
Resp. Marketing	4ème étage / Zone 3	
Attaché de direction 2	4ème étage / Zone 3	
Directrice Adjointe 1	4ème étage / Zone 3	
Directrice Adjointe 2	4ème étage / Zone 3	
Directrice Comptable Financier	4ème étage / Zone 3	
Sous-directrice	4ème étage / Zone 3	
Pôle Appui Médiation	4ème étage / Zone 3	
Dgt 5	4ème étage / Zone 3	
Escalier 2	4ème étage / Zone 3	
Stock.	4ème étage / Zone 3	
DAM	3ème étage / Zone 1	
Dgt 1	3ème étage / Zone 1	
RPS	3ème étage / Zone 1	
Resp. DNS	3ème étage / Zone 1	
Resp. Gestion risque	3ème étage / Zone 1	
Chargé de mission	3ème étage / Zone 1	
DNS	3ème étage / Zone 1	
Infirmierie	3ème étage / Zone 1	
Resp Fraudes	3ème étage / Zone 2	
Bureau 1	3ème étage / Zone 2	
Fraudes	3ème étage / Zone 2	
Resp Contentieux	3ème étage / Zone 2	
Juridique	3ème étage / Zone 2	
Bureau 2	3ème étage / Zone 2	
Bureau 3	3ème étage / Zone 2	
Bureau 4	3ème étage / Zone 2	
Moyens Généraux	3ème étage / Zone 2	
Dgt 2	3ème étage / Zone 2	

Escalier 1	3ème étage / Zone 2	
------------	---------------------	--

B.4 Liste des locaux non visités

Partie d'immeuble	Étage	Justification	Photo
Wc 2	2ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	2ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Plateau ELSM	1ér étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 1	1ér étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	1ér étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Local	1ér étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Baie informatique	1er étage / Zone 2	Absence de clé	
Stockage et salle de Réunion	Rdc Bas / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Flux entrants	Rdc Bas / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Plateau DRSM	4ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	4ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	4ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Cuisine	4ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Stockage PAB	Rdc Bas / Zone 2	Absence de clé	
Stockage atelier 2	Rdc Bas / Zone 2	Absence de clé	
Archives Direction	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
TGBT	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
Salle de réunion Martroi	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
Coffre Compta	Rdc Bas / Zone 3	Absence de clé	
Archives DRSM	Rdc Bas / Zone 5	Absence de clé	
Local info DRSM	Rdc Bas / Zone 5	Absence de clé	
Local ménage	Sous-sol / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Parking	Sous-sol / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Archives RH	Sous-sol / Zone 1	Absence de clé	
Archives RPS	Sous-sol / Zone 1	Absence de clé	
Archives UFS	Sous-sol / Zone 1	Absence de clé	
Local 1	Sous-sol / Zone 1	Local encombré / meublé	
Archives SRC	Sous-sol / Zone 2	Absence de clé	
Archives IJ / AT	Sous-sol / Zone 2	Absence de clé	
Archives CMU	Sous-sol / Zone 2	Absence de clé	
Archives Reco AT/MP	Sous-sol / Zone 2	Absence de clé	
Archives Service Médical 1	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	
Archives Service Médical 2	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	
Archives Juridique	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	

Archives GBEN PND	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	
Archives RPE	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	
Archives CDC	Sous-sol / Zone 3	Absence de clé	
Salle Réunion	4ème étage / Zone 1	Absence de clé	
Plateau DRSM	3ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 2	3ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	
Wc 3	3ème étage / Localisation Zones	Hors de la présente mission	

C Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

C.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm².

C.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

C.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.


D Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Sens du repérage pour évaluer un local :

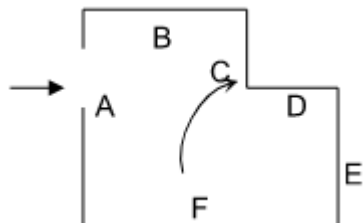

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

E Croquis

Planche de repérage usuel 5ème étage		1/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

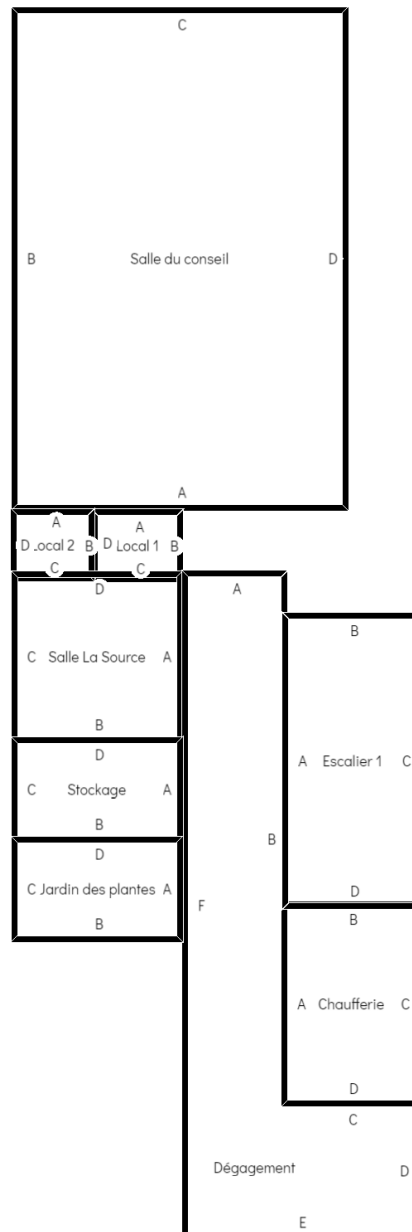


Planche de repérage usuel			2/38
5ème étage Plafond			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1	
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

Légende
 Non visité/contrôlé

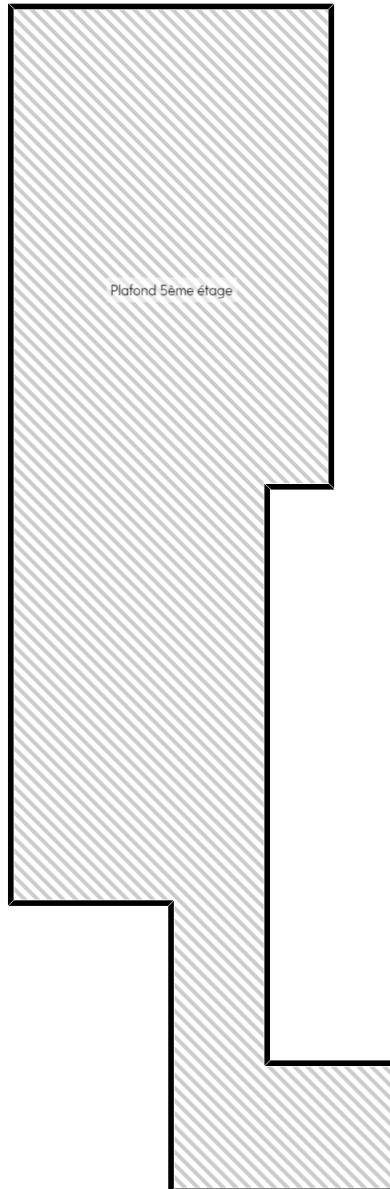


Planche de repérage usuel		3/38
4ème étage / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé


Planche de repérage usuel 4/38 4ème étage / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

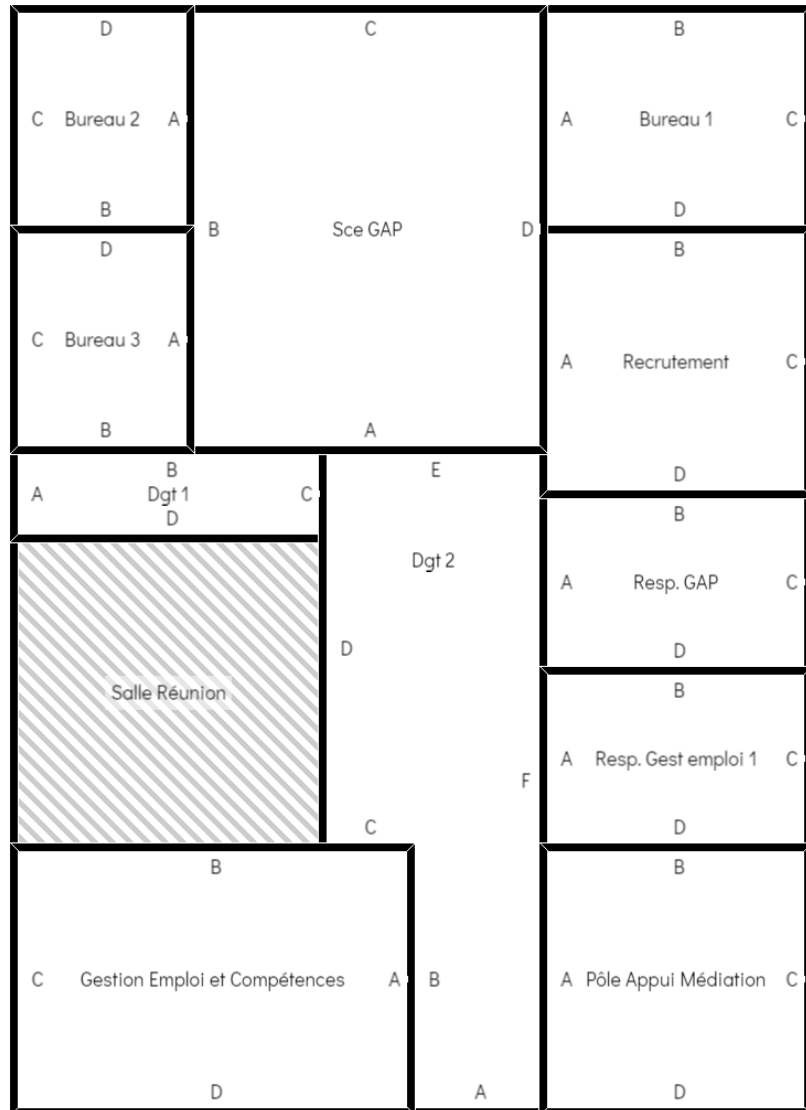
 Non visité/contrôlé


Planche de repérage usuel		5/38
4ème étage / Zone 2		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	



Planche de repérage usuel			6/38
4ème étage / Zone 3			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version	1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

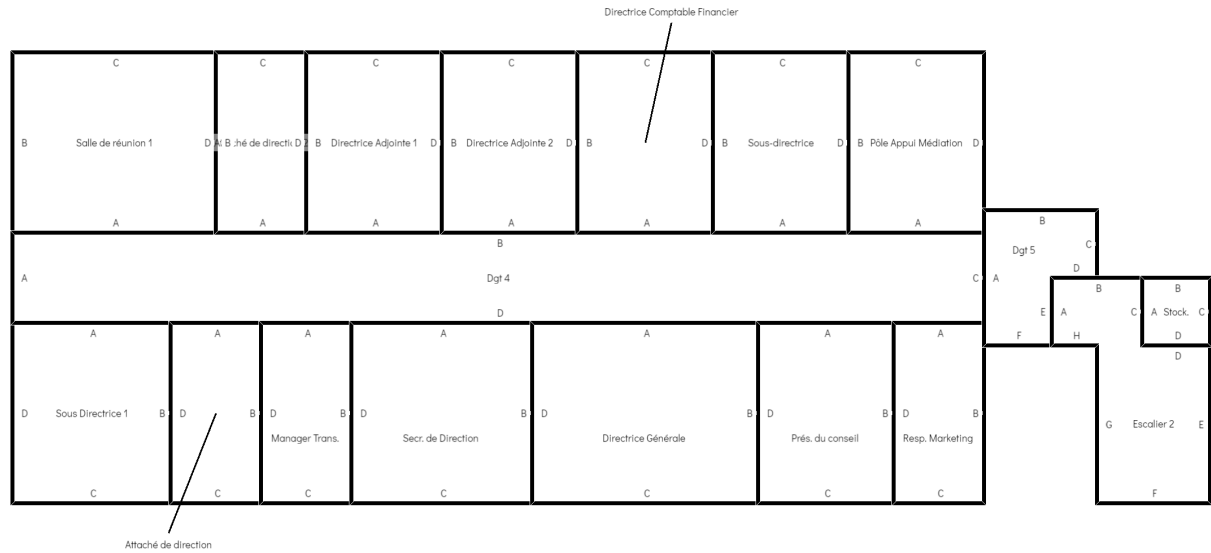


Planche de repérage usuel		8/38
3ème étage / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

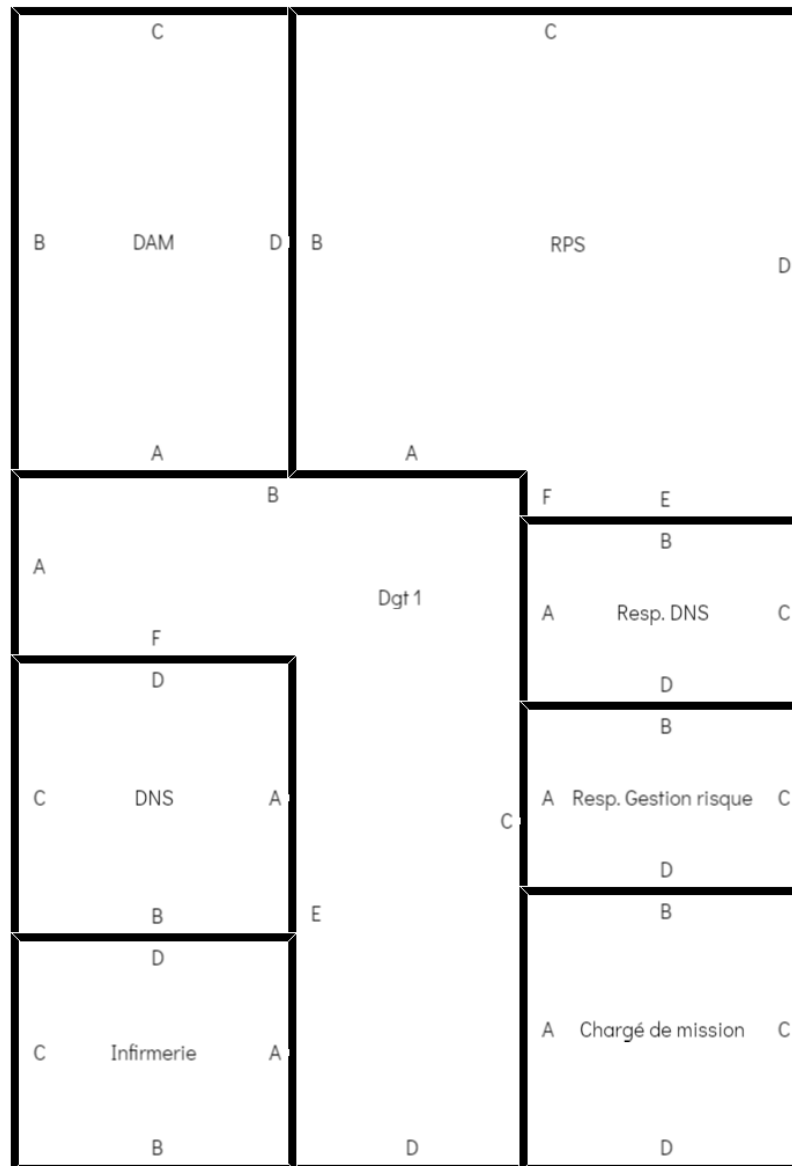


Planche de repérage usuel 3ème étage / Zone 2		9/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

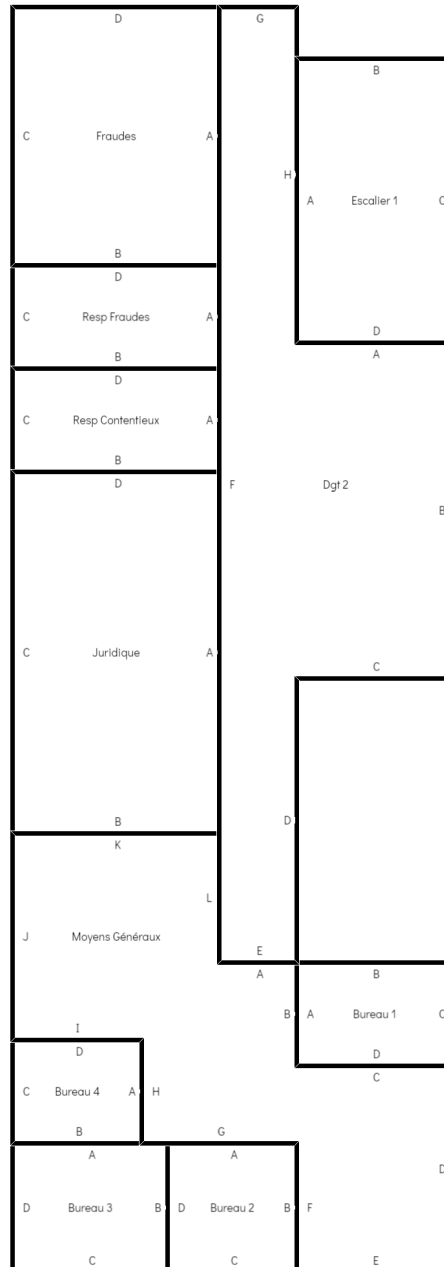


Planche de repérage usuel		10/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

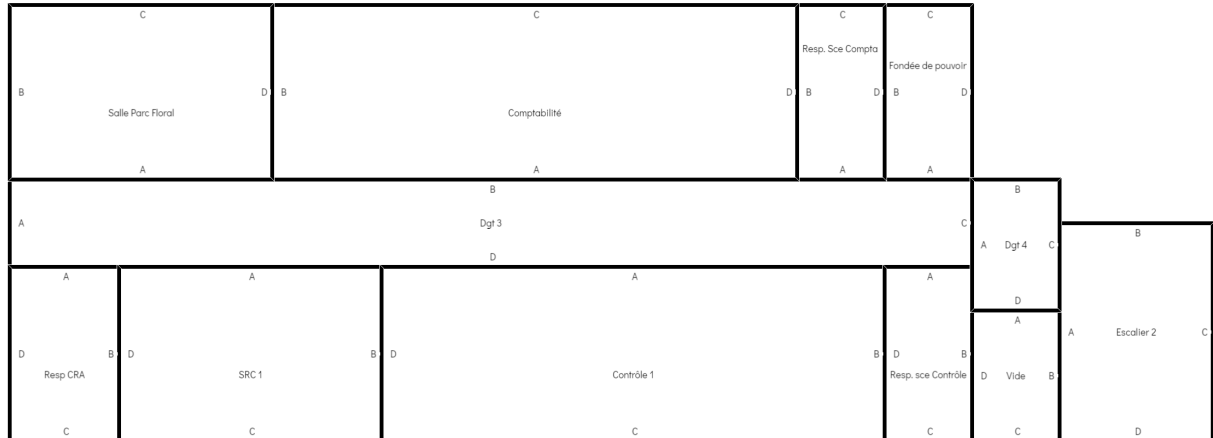


Planche de repérage usuel		11/38
2ème étage / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

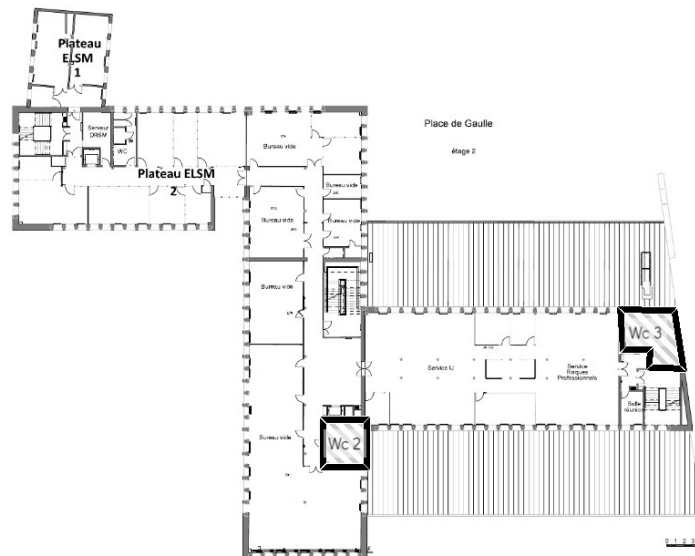
 Non visité/contrôlé


Planche de repérage usuel		12/38
2ème étage / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

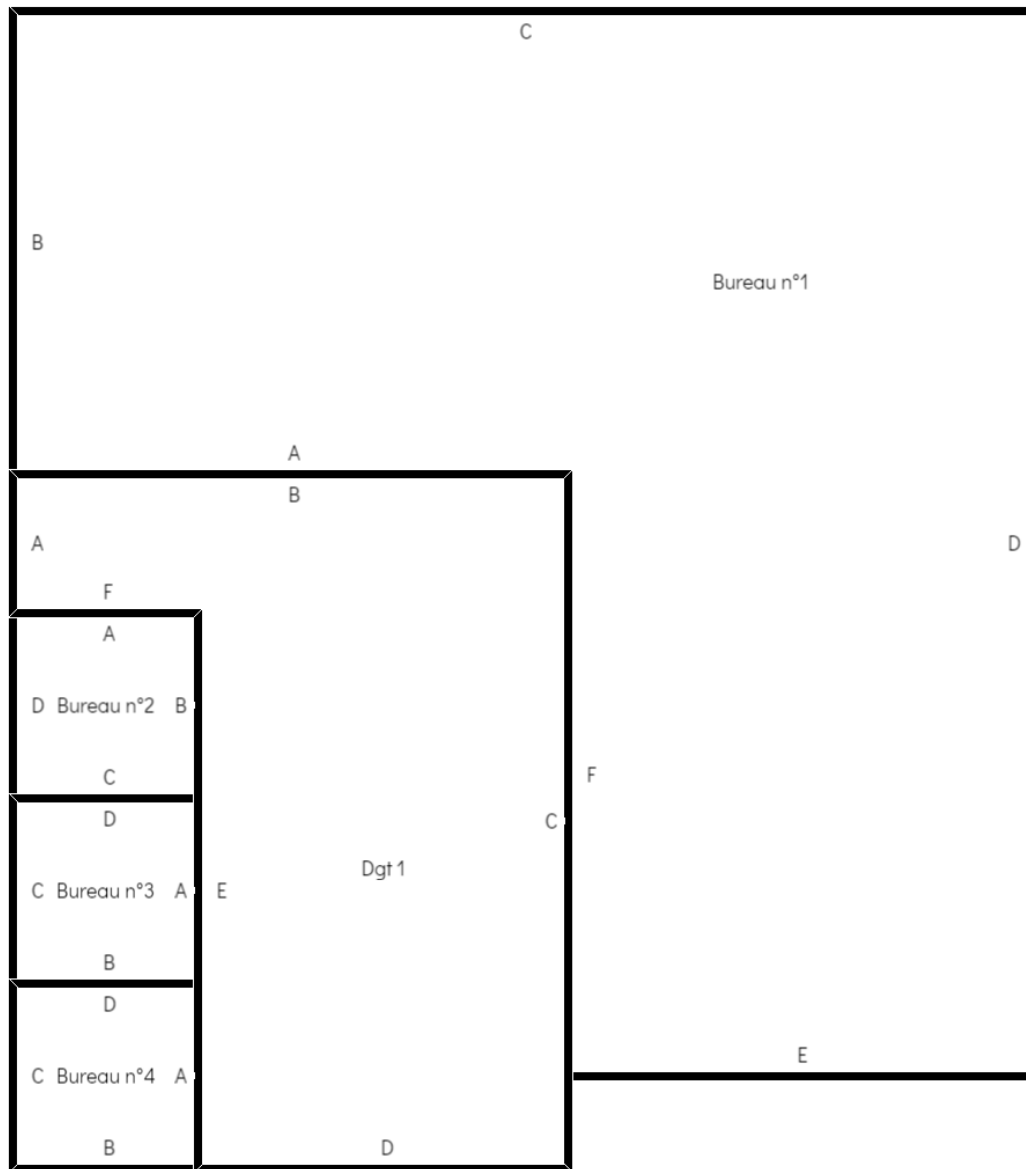


Planche de repérage usuel		13/38
2ème étage / Zone 2		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

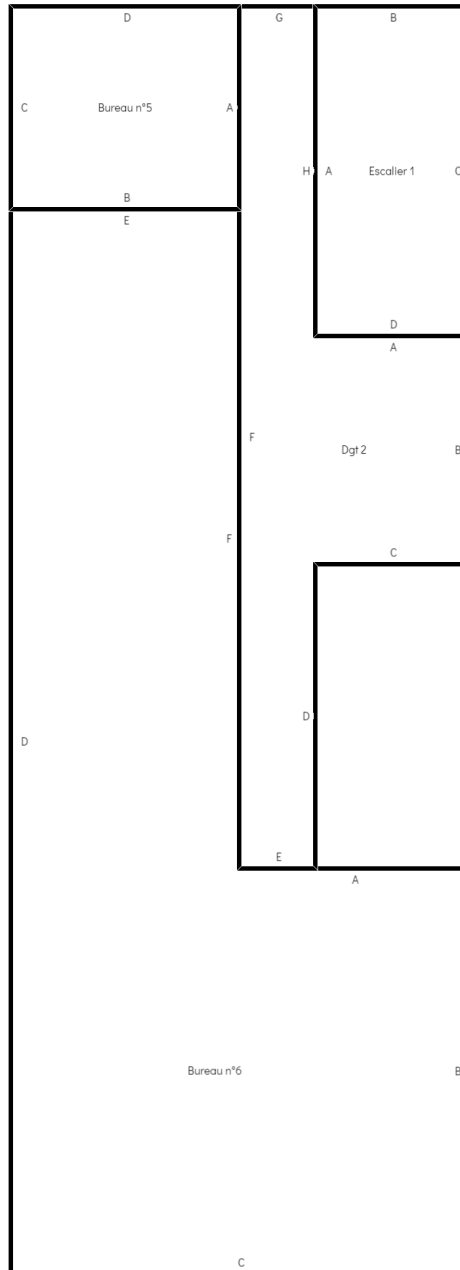


Planche de repérage usuel		14/38
2ème étage / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

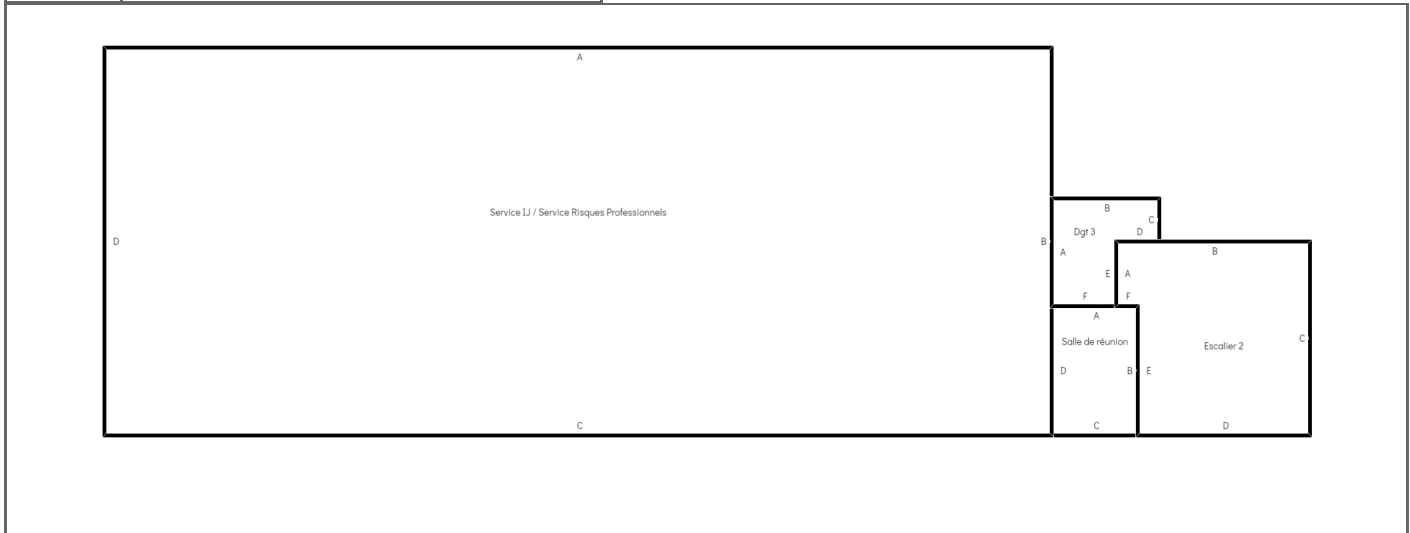


Planche de repérage usuel		15/38
2ème étage / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

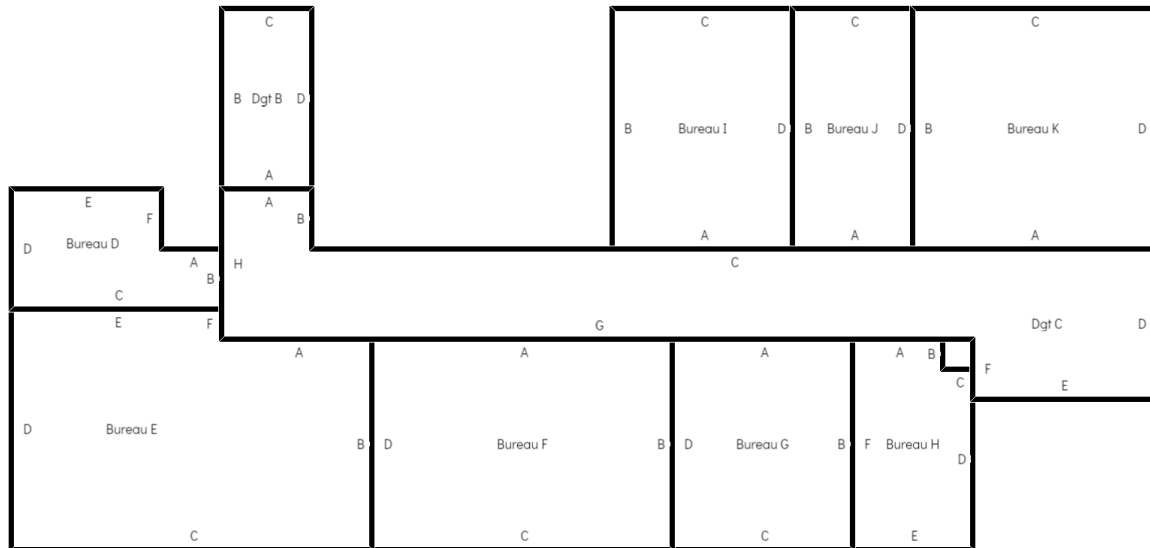


Planche de repérage usuel		16/38
2ème étage / Zone 5		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

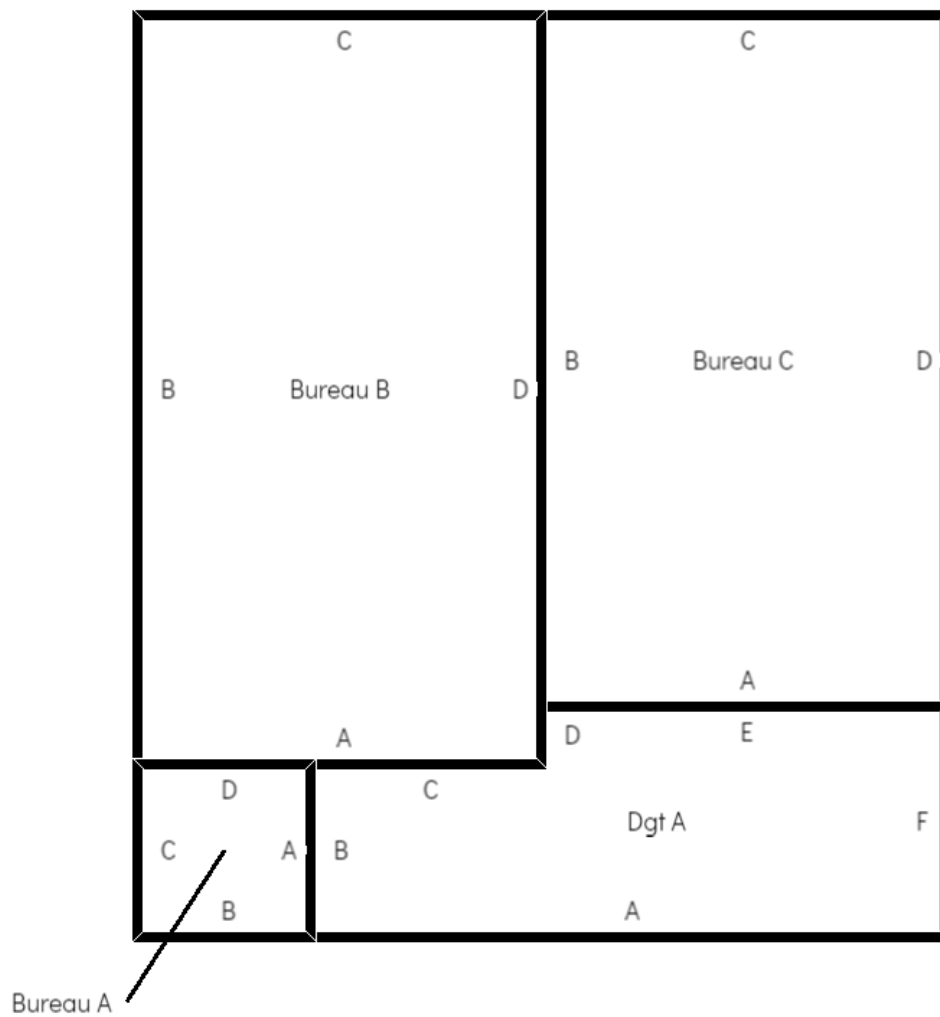


Planche de repérage usuel 1er étage / Zone 1		18/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

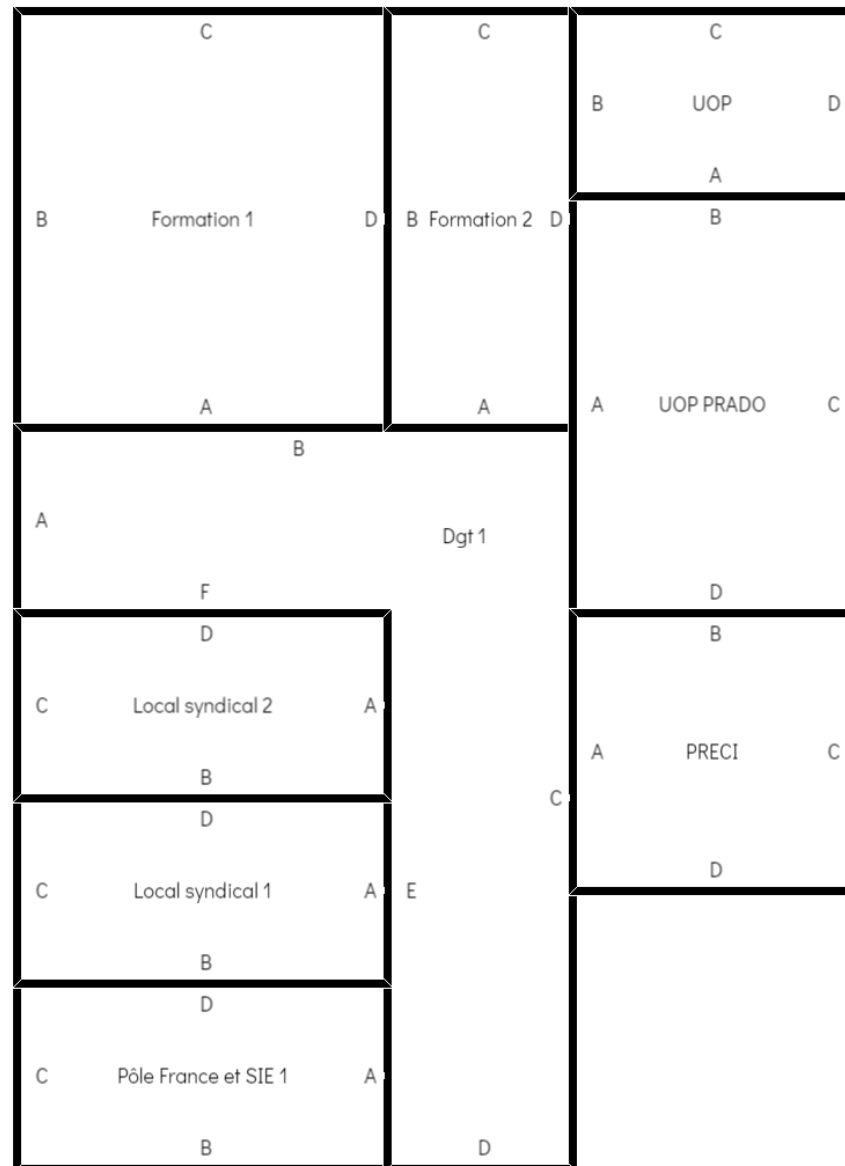


Planche de repérage usuel		19/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
☐ Non visité/contrôlé

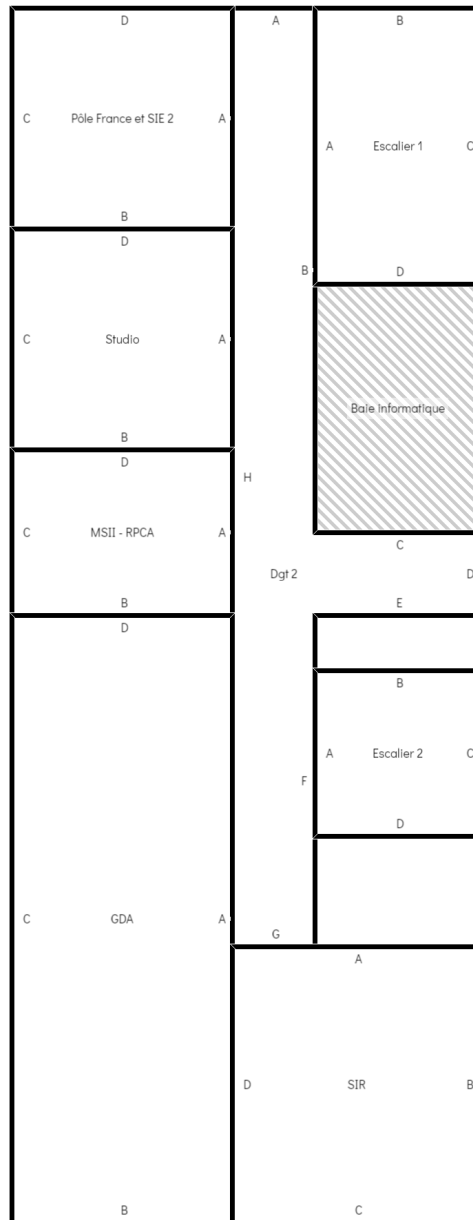


Planche de repérage usuel		20/38
1er étage / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

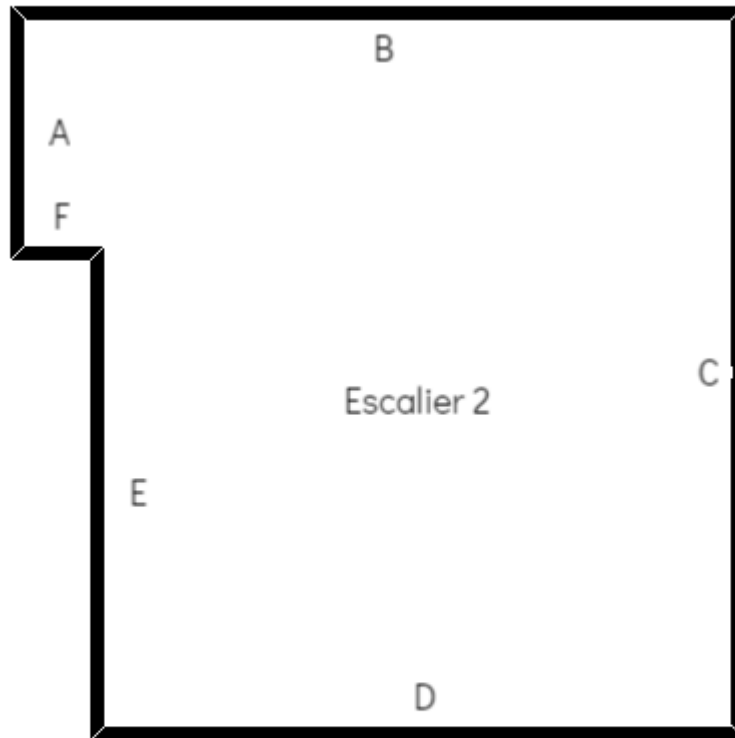


Planche de repérage usuel		21/38
Rdc Haut / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

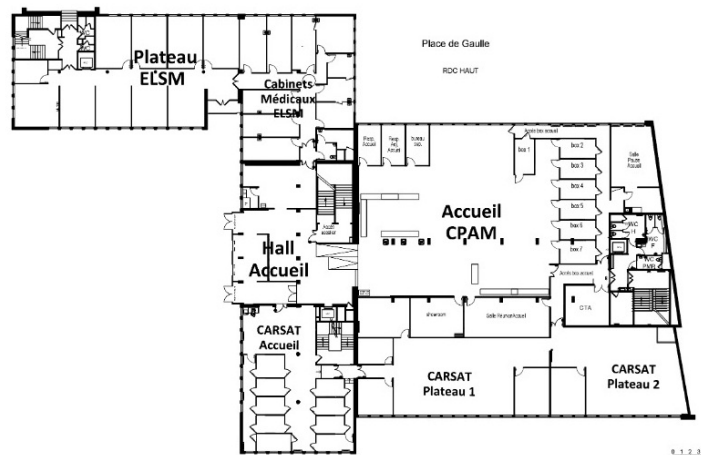


Planche de repérage usuel		22/38
Rdc Haut / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

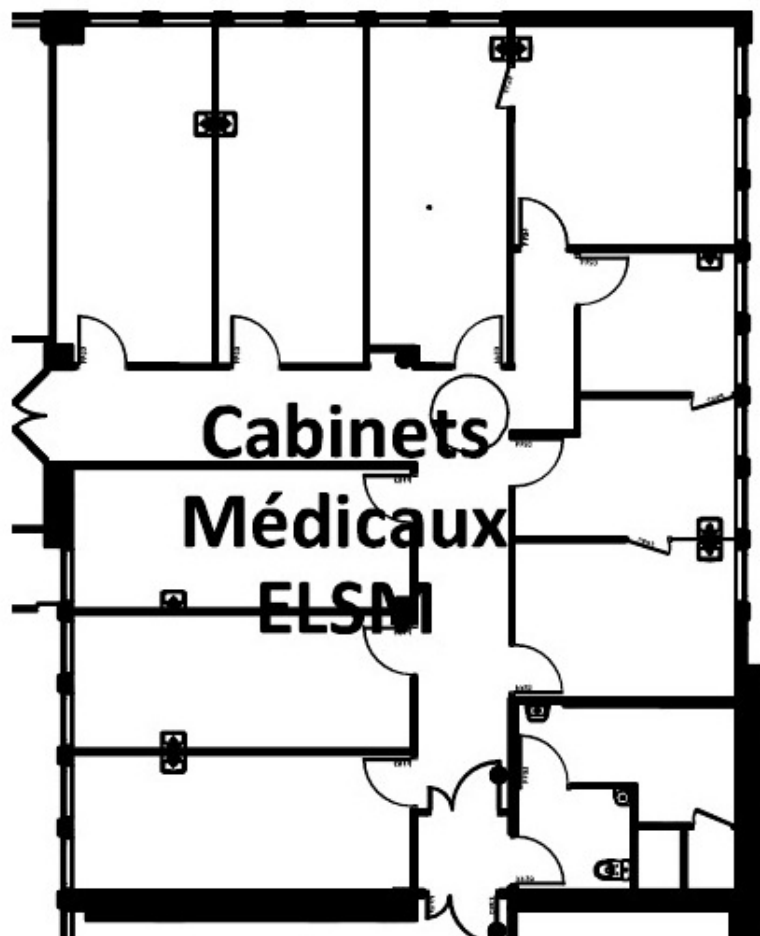


Planche de repérage usuel		23/38
Rdc Haut / Zone 2		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

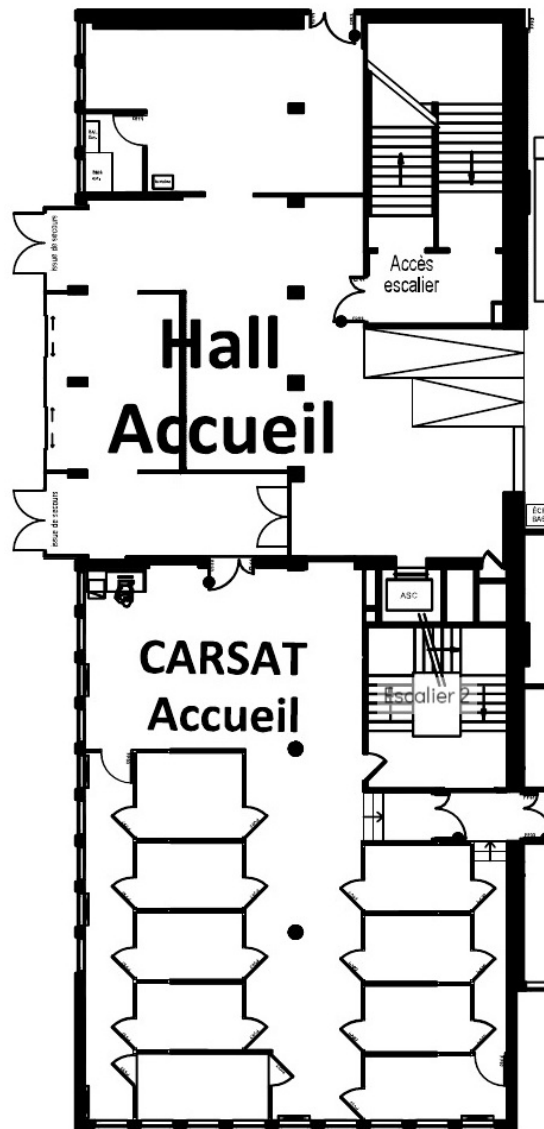


Planche de repérage usuel		24/38
Rdc Haut / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

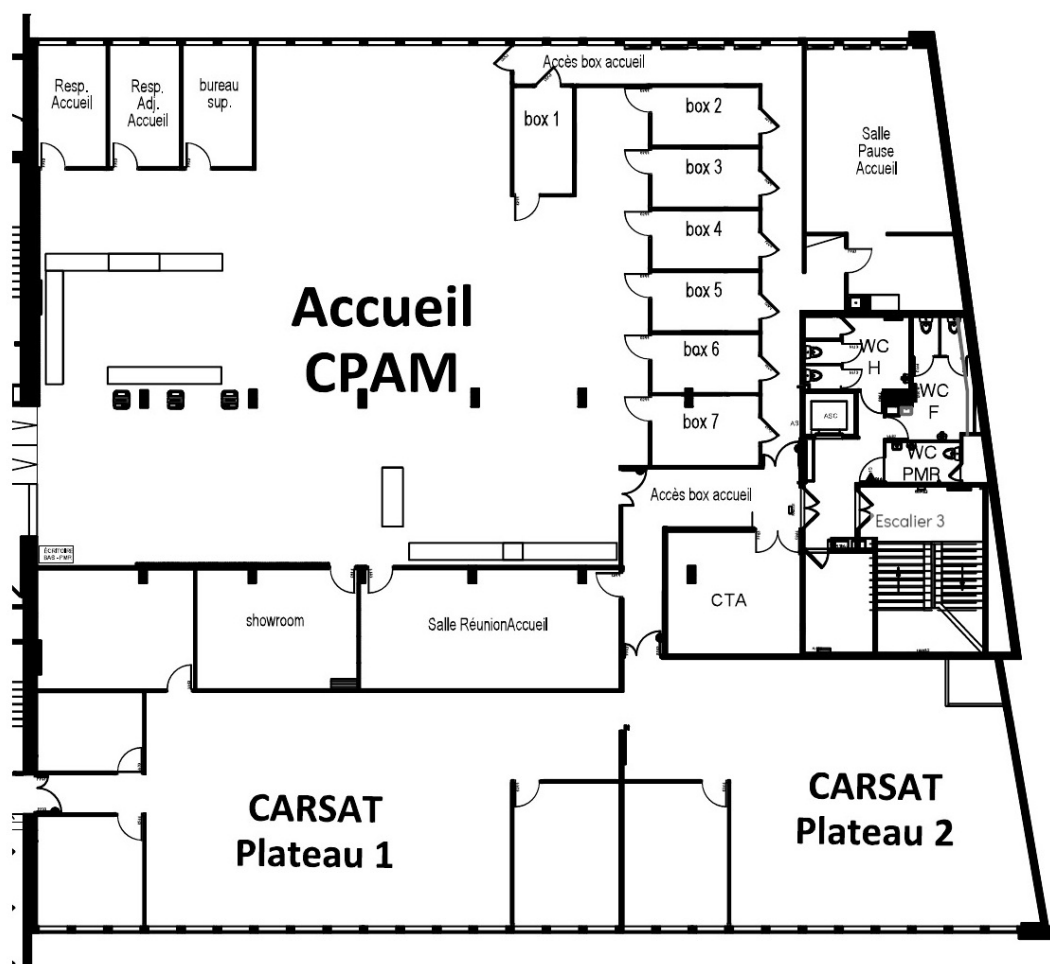


Planche de repérage usuel		25/38
Rdc Haut / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

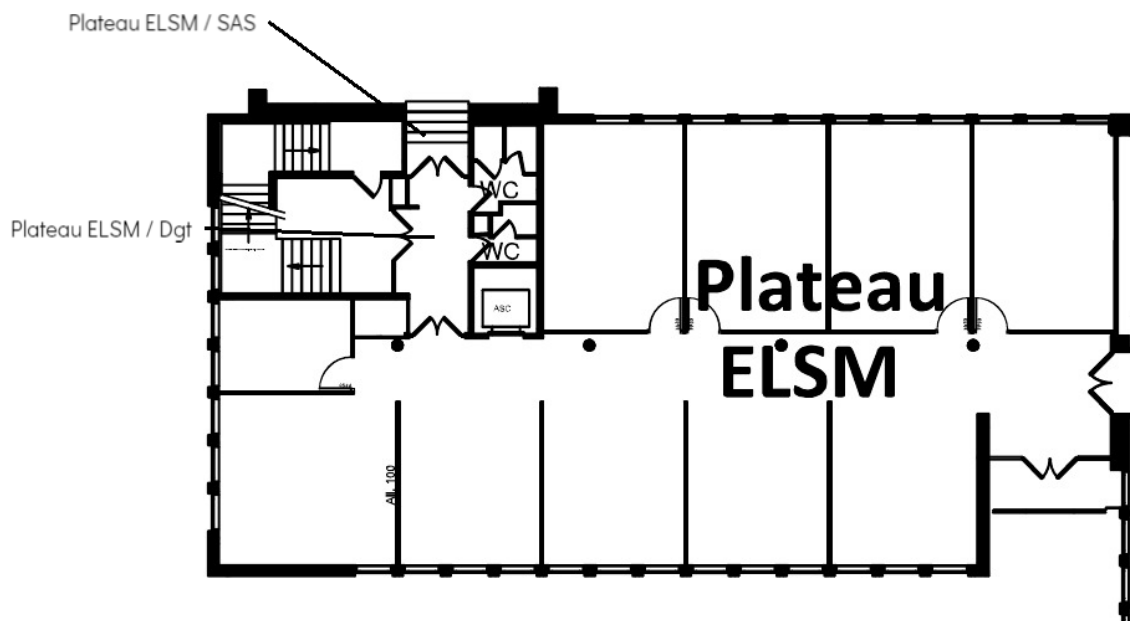


Planche de repérage usuel		26/38
Rdc Haut / Zone 5		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

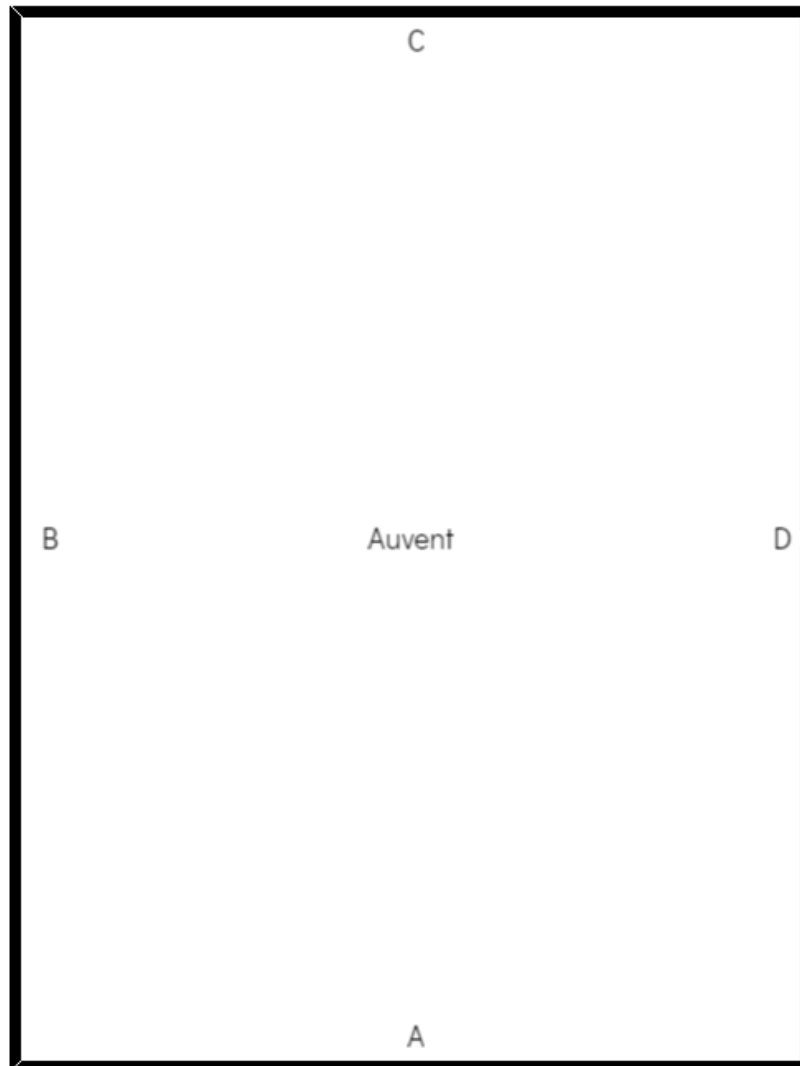


Planche de repérage usuel		27/38
Extérieur		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

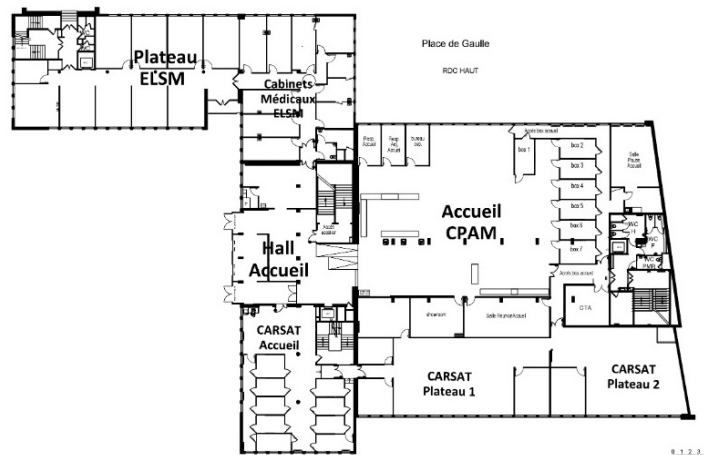


Planche de repérage usuel		29/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

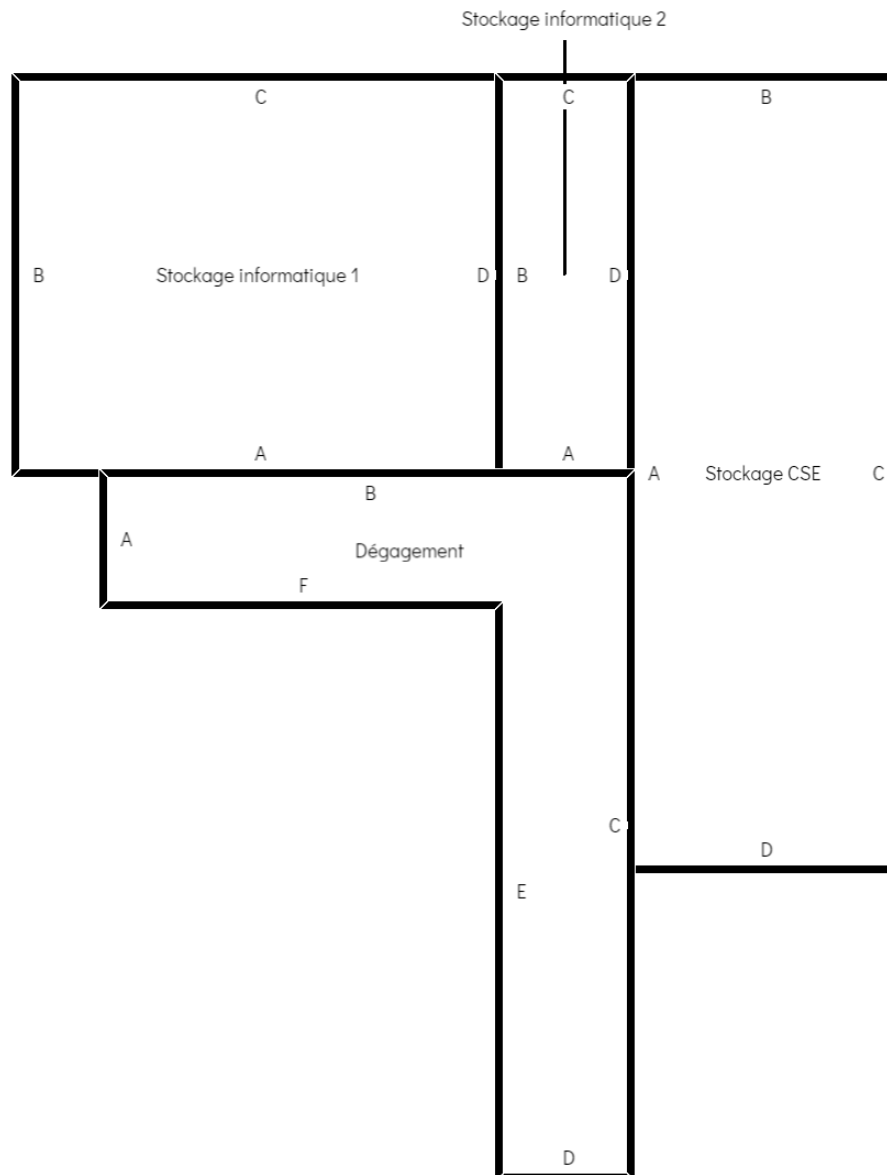


Planche de repérage usuel		30/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
 Non visité/contrôlé

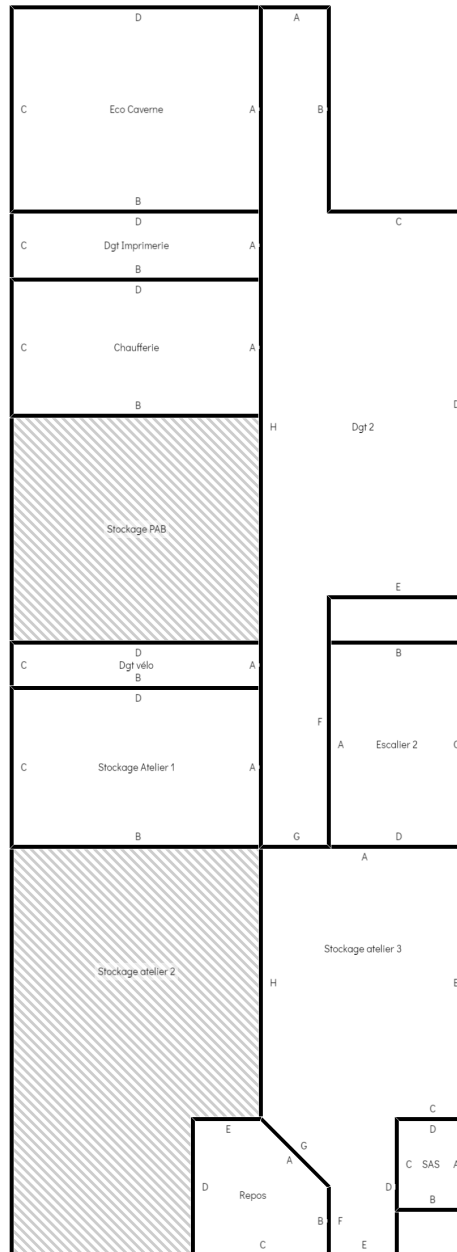


Planche de repérage usuel		31/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

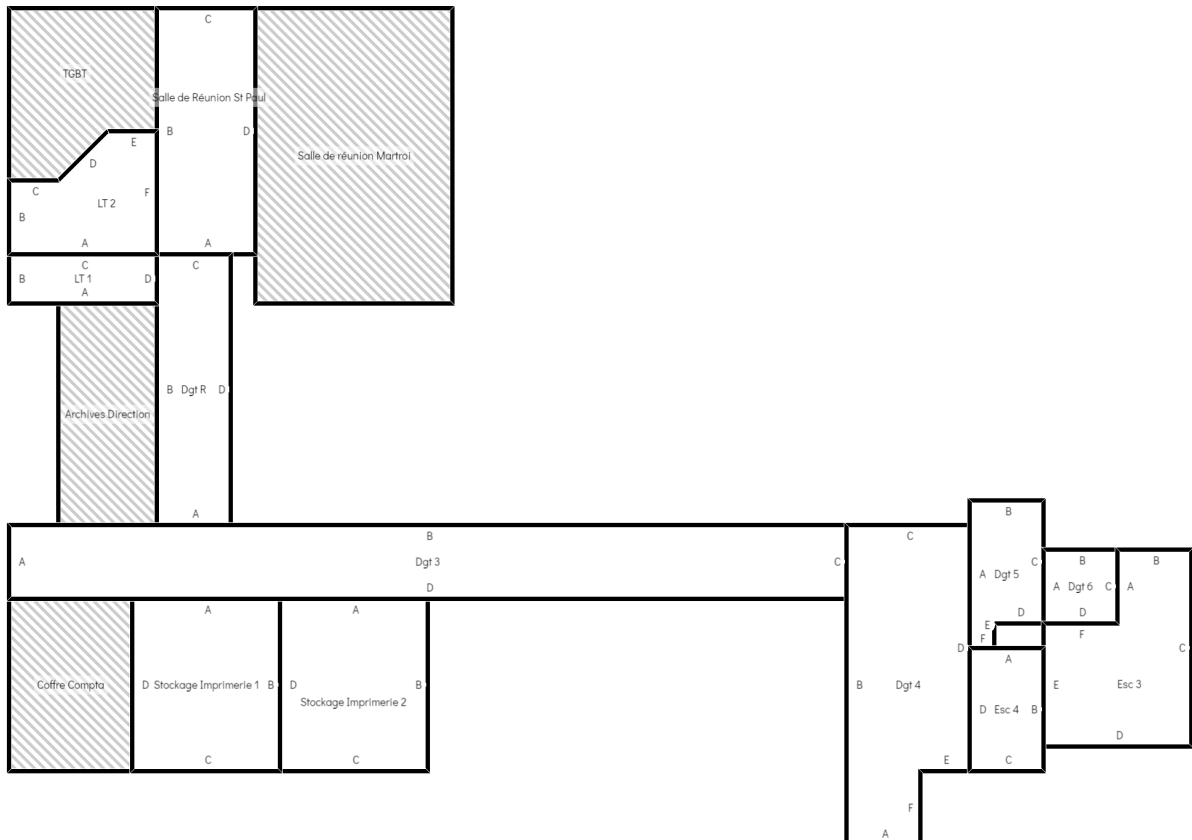
 Non visité/contrôlé


Planche de repérage usuel		32/38
Rdc Bas / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

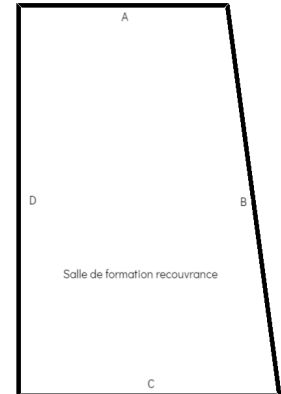
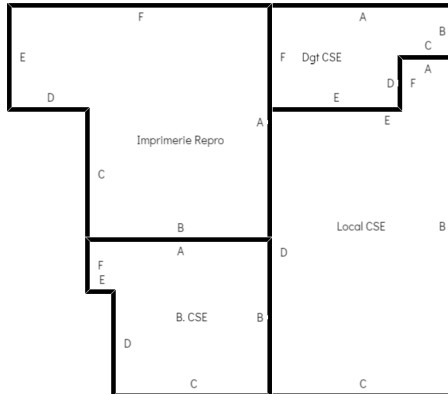


Planche de repérage usuel		33/38
Rdc Bas / Zone 5		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

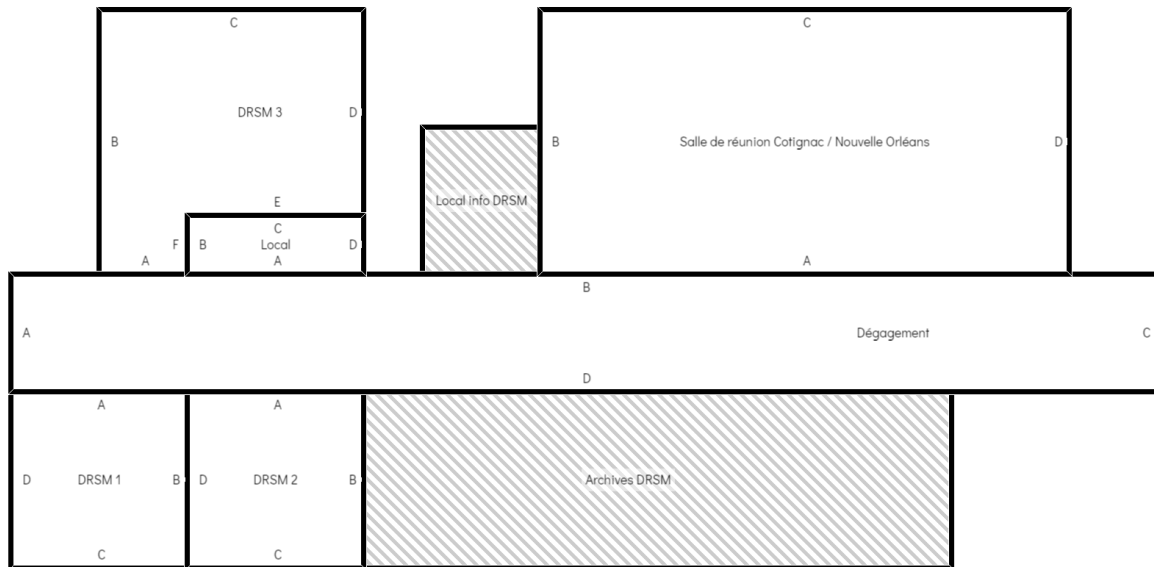


Planche de repérage usuel		34/38
Rdc Bas / Zone 6		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

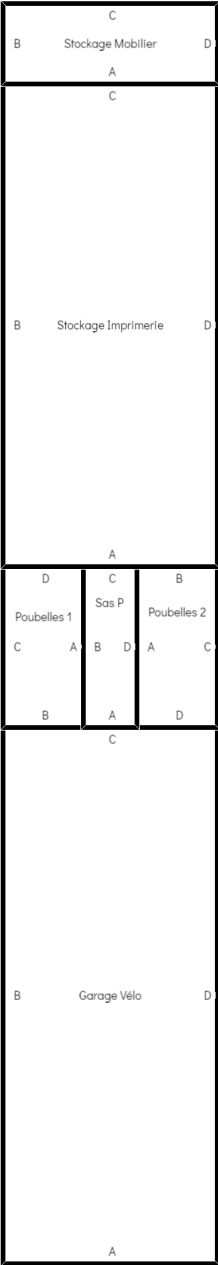


Planche de repérage usuel		35/38
Sous-sol / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé


Planche de repérage usuel		36/38
Sous-sol / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
☐ Non visité/contrôlé

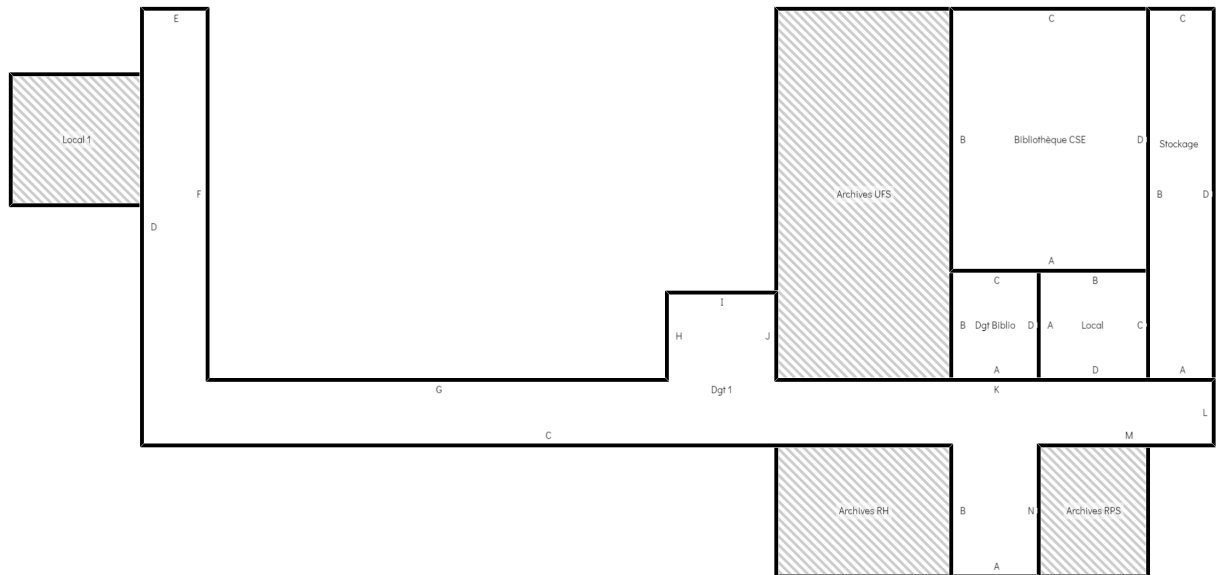


Planche de repérage usuel		37/38
Sous-sol / Zone 2		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
 Non visité/contrôlé


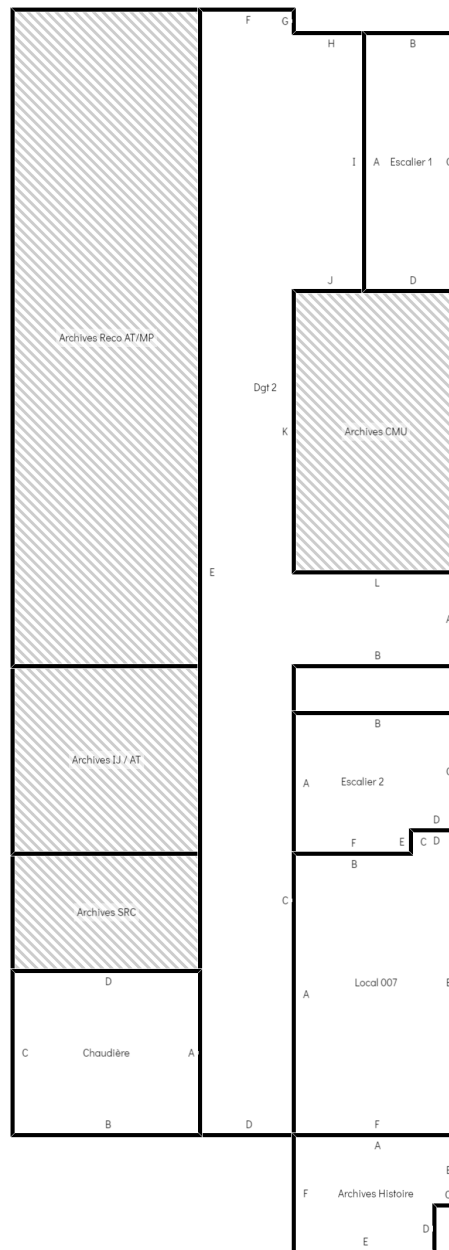


Planche de repérage usuel 38/38		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende
 Non visité/contrôlé

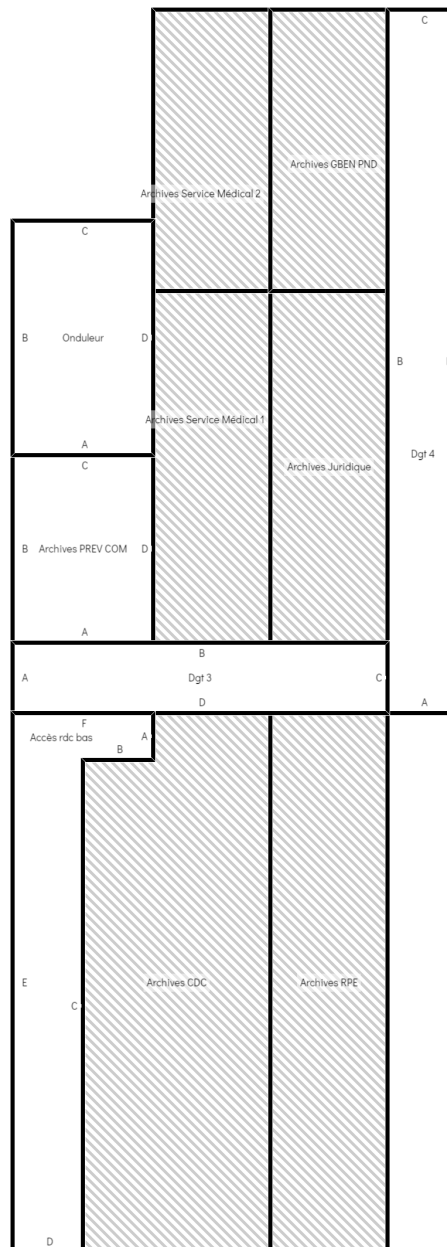

F Résultats des mesures

5ème étage						
Salle du conseil						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M002	0,01		
			M003	0,14		
A	Mur	Papier peint, Peinture	M004	0,07		
			M005	0,05		
B	Mur	Papier peint, Peinture	M006	0,11		
			M007	0,05		
C	Mur	Papier peint, Peinture	M008	0,03		
			M009	0,13		
D	Mur	Papier peint, Peinture	M010	0,09		
			M011	0,14		
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)
Local 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M012	0,02		
A	Mur	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)
Local 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M013	0,03		
			M014	0,09		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)

Salle La Source

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M015	0,03		
			M016	0,04		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M017	0,04		
			M018	0,11		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M019	0,11		
			M020	0,03		
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)

Dégagement

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes			M021	0,11		

zones	Plinthes	Bois, Peinture	M022	0,15		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M023	0,11		
			M024	0,12		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M025	0,14		
			M026	0,08		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M027	0,02		
			M028	0,05		
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)

Chaufferie

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M029	0,13		
			M030	0,07		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre	M031	0,05		
			M032	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M033	0,02		
			M034	0,1		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

Escalier 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M035	0,11		
			M036	0,08		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M037	0,12		
			M038	0,12		
C	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

Stockage

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M039	0,01		
			M040	0,06		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)

Jardin des plantes

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M041	0,1		
			M042	0,03		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut					Mesure non nécessaire Inaccessible (hauteur > 3m)
4ème étage / Zone 1						
Resp. GAP						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M045	0,09		
			M046	0,07		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
			M043	0,09		

Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M044	0,05		
Bureau 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M049	0,13		
			M050	0,02		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M051	0,08		
			M052	0,04		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M047	0,02		
			M048	0,02		
Dgt 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M055	0,12		
			M056	0,1		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Brique	M053	0,04		
			M054	0,13		
Dgt 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M059	0,03		
			M060	0,08		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M061	0,09		
			M062	0,15		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
E	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
F	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M063	0,02		
			M064	0,05		
Plafond	Plancher haut	Brique	M057	0,13		
			M058	0,02		

Recrutement

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M067	0,04		
			M068	0,07		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M065	0,11		
			M066	0,1		
Sce GAP						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M071	0,08		
			M072	0,08		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M073	0,08		
			M074	0,14		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M069	0,03		
			M070	0,06		
Bureau 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M077	0,13		
			M078	0,09		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M079	0,01		
			M080	0,1		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M075	0,15		
			M076	0,1		
Bureau 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M083	0,13		
			M084	0,06		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M085	0,09		
			M086	0,15		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M081	0,14		
			M082	0,04		
Resp. Gest emploi 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M089	0,08		
			M090	0,06		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M087	0,07		
			M088	0,05		
Pôle Appui Médiation						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M093	0,1		
			M094	0,14		

A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M091	0,07		
			M092	0,1		

Gestion Emploi et Compétences

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M097	0,1		
			M098	0,07		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M099	0,05		
			M100	0,09		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M095	0,12		
			M096	0,13		

4ème étage / Zone 2

Resp DCGDR

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M103	0,07		
			M104	0,11		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M105	0,03		
			M106	0,05		

B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M107	0,08		
			M108	0,09		
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M101	0,03		
			M102	0,13		

Dgt 3

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M111	0,07		
			M112	0,14		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M113	0,1		
			M114	0,13		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M115	0,08		
			M116	0,07		
E	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M117	0,14		
			M118	0,06		
F	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M119	0,04		
			M120	0,05		
G	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M121	0,1		
			M122	0,04		
H	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M123	0,1		
			M124	0,14		
Plafond	Plancher haut	Brique	M109	0,09		
			M110	0,11		

Communication

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M127	0,14		
			M128	0,09		

A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M129	0,04		
			M130	0,09		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M131	0,07		
			M132	0,05		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M125	0,02		
			M126	0,13		
Resp. Comm						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M135	0,02		
			M136	0,02		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M137	0,14		
			M138	0,13		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M133	0,11		
			M134	0,11		
DCGDR						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M141	0,08		
			M142	0,04		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M143	0,07		
			M144	0,11		

C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M145	0,05		
			M146	0,11		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M139	0,08		
			M140	0,11		
Resp. STATS						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M149	0,05		
			M150	0,11		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M147	0,08		
			M148	0,13		
STATS						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M153	0,12		
			M154	0,14		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M151	0,02		
			M152	0,07		
PAPSI						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M157	0,04		
			M158	0,13		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M155	0,02		
			M156	0,03		
Contrôle de gestion						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M161	0,03		
			M162	0,03		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M163	0,12		
			M164	0,06		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M159	0,12		
			M160	0,09		
Resp. Dept Prestations						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M167	0,15		
			M168	0,01		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M169	0,01		
			M170	0,06		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M165	0,02		
			M166	0,12		
Escalier 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M171	0,11		
			M172	0,15		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M173	0,03		
			M174	0,14		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M175	0,12		
			M176	0,12		

D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
4ème étage / Zone 3						
Salle de réunion 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M179	0,12		
			M180	0,11		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M181	0,14		
			M182	0,01		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M183	0,06		
			M184	0,06		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M185	0,07		
			M186	0,1		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M177	0,15		
			M178	0,01		
Sous Directrice 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M189	0,08		
			M190	0,13		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M191	0,12		
			M192	0,13		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M193	0,04		
			M194	0,13		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M187	0,03		
			M188	0,06		
Dgt 4						

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M197	0,07		
			M198	0,02		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M199	0,08		
			M200	0,09		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M201	0,05		
			M202	0,07		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M203	0,13		
			M204	0,11		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M205	0,1		
			M206	0,01		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M195	0,02		
			M196	0,03		

Attaché de direction

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M209	0,01		
			M210	0,02		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M211	0,14		
			M212	0,06		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M207	0,1		
			M208	0,08		

Manager Trans.

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M215	0,06		
			M216	0,05		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M217	0,13		
			M218	0,02		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M213	0,06		
			M214	0,15		
Secr. de Direction						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M221	0,01		
			M222	0,13		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M223	0,13		
			M224	0,12		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M219	0,02		
			M220	0,08		
Directrice Générale						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M227	0,05		
			M228	0,04		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M229	0,05		
			M230	0,13		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M225	0,09		
			M226	0,1		
Prés. du conseil						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M233	0,03		
			M234	0,09		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M235	0,06		
			M236	0,12		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M231	0,14		
			M232	0,11		
Resp. Marketing						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M239	0,03		
			M240	0,08		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M241	0,15		
			M242	0,06		

D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M237	0,14		
			M238	0,04		
Attaché de direction 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M245	0,09		
			M246	0,13		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M247	0,12		
			M248	0,06		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M249	0,13		
			M250	0,02		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M243	0,04		
			M244	0,02		
Directrice Adjointe 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M253	0,06		
			M254	0,14		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M255	0,11		
			M256	0,06		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M257	0,14		
			M258	0,01		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M251	0,1		
			M252	0,06		
Directrice Adjointe 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M261	0,05		
			M262	0,01		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M263	0,04		
			M264	0,05		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M265	0,07		
			M266	0,07		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M259	0,12		
			M260	0,13		

Directrice Comptable Financier

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M269	0,11		
			M270	0,12		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M271	0,11		
			M272	0,09		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M273	0,03		
			M274	0,04		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M267	0,11		
			M268	0,14		

Sous-directrice

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M277	0,1		
			M278	0,11		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M279	0,02		
			M280	0,11		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M281	0,07		
			M282	0,03		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M275	0,02		
			M276	0,07		

Pôle Appui Médiation

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M285	0,05		
			M286	0,05		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M287	0,14		
			M288	0,07		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M289	0,11		
			M290	0,06		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M283	0,05		
			M284	0,14		

Dgt 5

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M293	0,03		
			M294	0,14		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M295	0,13		
			M296	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M297	0,04		
			M298	0,11		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M299	0,13		
			M300	0,08		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M301	0,07		
			M302	0,1		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M303	0,15		
			M304	0,11		
F	Mur	Peinture, Plâtre	M305	0,07		
			M306	0,06		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M291	0,09		
			M292	0,06		

Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M309	0,11		
			M310	0,15		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M311	0,09		
			M312	0,04		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M313	0,06		
			M314	0,06		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M315	0,04		
			M316	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M317	0,07		
			M318	0,08		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M319	0,04		
			M320	0,1		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M321	0,03		
			M322	0,1		
G	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M323	0,03		
			M324	0,03		
H	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M325	0,05		
			M326	0,07		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M307	0,06		
			M308	0,14		
Stock.						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M329	0,1		
			M330	0,02		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M331	0,08		
			M332	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M333	0,07		
			M334	0,03		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M335	0,15		
			M336	0,08		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M337	0,07		
			M338	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M327	0,12		
			M328	0,13		
3ème étage / Zone 1						
DAM						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M341	0,14		
			M342	0,14		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M343	0,15		
			M344	0,11		
			M345	0,09		

B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M346	0,05		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M347	0,01		
			M348	0,05		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M339	0,13		
			M340	0,1		
Dgt 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M349	0,13		
			M350	0,11		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M351	0,13		
			M352	0,15		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M353	0,09		
			M354	0,07		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M355	0,01		
			M356	0,02		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M357	0,1		
			M358	0,13		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M359	0,06		
			M360	0,08		
F	Mur	Peinture, Plâtre	M361	0,01		
			M362	0,1		
Plafond	Plancher haut	Béton, Brut				Mesure non nécessaire Brut / Non peint
RPS						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M365	0,02		
			M366	0,1		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M367	0,11		
			M368	0,02		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M369	0,12		
			M370	0,12		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M371	0,03		
			M372	0,08		

E	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
F	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M363	0,14		
			M364	0,12		

Resp. DNS

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M375	0,05		
			M376	0,12		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M377	0,14		
			M378	0,02		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M379	0,12		
			M380	0,07		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M373	0,06		
			M374	0,1		

Resp. Gestion risque

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M383	0,08		
			M384	0,05		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M385	0,07		
			M386	0,06		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M387	0,13		
			M388	0,04		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M381	0,07		
			M382	0,05		
Chargé de mission						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M391	0,11		
			M392	0,04		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M393	0,07		
			M394	0,03		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M395	0,06		
			M396	0,04		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M397	0,12		
			M398	0,08		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M389	0,13		
			M390	0,15		
DNS						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M401	0,02		
			M402	0,14		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M403	0,14		
			M404	0,13		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M405	0,06		
			M406	0,14		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M407	0,09		
			M408	0,02		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M399	0,14		
			M400	0,1		
Infirmierie						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M411	0,13		
			M412	0,08		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M413	0,1		
			M414	0,06		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M415	0,05		
			M416	0,08		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M417	0,09		
			M418	0,14		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M409	0,13		
			M410	0,09		

3ème étage / Zone 2**Resp Fraudes**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M421	0,07		
			M422	0,13		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M423	0,07		
			M424	0,03		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M425	0,01		
			M426	0,03		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M419	0,05		
			M420	0,08		

Bureau 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M429	0,14		
			M430	0,08		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M431	0,01		
			M432	0,08		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M427	0,08		

			M428	0,13		
Fraudes						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M435	0,12		
			M436	0,02		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M437	0,08		
			M438	0,13		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M439	0,04		
			M440	0,04		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M433	0,04		
			M434	0,08		
Resp Contentieux						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M443	0,1		
			M444	0,11		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M445	0,11		
			M446	0,02		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M447	0,03		
			M448	0,12		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M441	0,07		
			M442	0,12		
Juridique						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M451	0,13		
			M452	0,04		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M453	0,12		
			M454	0,13		

B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M455	0,04		
			M456	0,05		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M449	0,1		
			M450	0,13		
Bureau 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M459	0,13		
			M460	0,14		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M461	0,02		
			M462	0,08		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M457	0,14		
			M458	0,04		
Bureau 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M465	0,12		
			M466	0,07		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M467	0,1		
			M468	0,01		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M469	0,1		
			M470	0,1		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M463	0,11		
			M464	0,03		
Bureau 4						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M473	0,15		
			M474	0,09		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M475	0,08		
			M476	0,11		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M471	0,11		
			M472	0,1		
Moyens Généraux						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M479	0,1		
			M480	0,13		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M481	0,02		
			M482	0,14		
			M483	0,05		

E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M484	0,07		
F	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
G	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
H	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
I	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
J	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M485	0,13		
			M486	0,07		
K	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
L	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M477	0,07		
			M478	0,13		
Dgt 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M489	0,08		
			M490	0,15		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre	M491	0,05		
			M492	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M493	0,13		
			M494	0,05		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M495	0,07		
			M496	0,09		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M497	0,06		
			M498	0,09		

F	Mur	Peinture, Plâtre	M499	0,03		
			M500	0,11		
G	Mur	Peinture, Plâtre	M501	0,12		
			M502	0,09		
H	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Brique	M487	0,01		
			M488	0,13		

Escalier 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M503	0,07		
			M504	0,05		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre	M505	0,02		
			M506	0,07		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M507	0,1		
			M508	0,02		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

3ème étage / Zone 3**Fondée de pouvoir**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M511	0,05		
			M512	0,05		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M513	0,13		
			M514	0,09		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M515	0,04		
			M516	0,07		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M517	0,13		

			M518	0,03		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M509	0,03		
			M510	0,09		
Dgt 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M521	0,14		
			M522	0,09		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M523	0,09		
			M524	0,03		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M525	0,04		
			M526	0,1		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M527	0,09		
			M528	0,11		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M529	0,12		
			M530	0,04		
Plafond	Plancher haut	Béton	M519	0,11		
			M520	0,15		
Vide						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M533	0,14		
			M534	0,11		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M535	0,15		
			M536	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M537	0,07		
			M538	0,1		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M539	0,08		
			M540	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M541	0,03		
			M542	0,09		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M531	0,09		
			M532	0,04		
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M545	0,06		
			M546	0,03		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M547	0,08		
			M548	0,03		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M549	0,07		
			M550	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M551	0,08		
			M552	0,09		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M553	0,14		
			M554	0,08		

Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M543	0,08		
			M544	0,14		
Resp. Sce Compta						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M557	0,08		
			M558	0,04		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M559	0,13		
			M560	0,04		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M561	0,12		
			M562	0,01		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M563	0,05		
			M564	0,14		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M555	0,06		
			M556	0,09		
Comptabilité						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M567	0,12		
			M568	0,03		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M569	0,07		
			M570	0,04		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M571	0,1		
			M572	0,03		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M565	0,09		
			M566	0,12		
Salle Parc Floral						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M575	0,14		
			M576	0,1		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M577	0,13		
			M578	0,01		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M579	0,06		
			M580	0,02		

C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M581	0,05		
			M582	0,08		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M573	0,12		
			M574	0,05		
Resp CRA						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M585	0,08		
			M586	0,1		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M587	0,04		
			M588	0,12		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M589	0,05		
			M590	0,09		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M591	0,09		
			M592	0,05		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M583	0,09		
			M584	0,09		
SRC 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M595	0,14		
			M596	0,06		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M597	0,02		
			M598	0,09		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M599	0,02		
			M600	0,15		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M593	0,04		
			M594	0,1		
Contrôle 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M603	0,12		
			M604	0,13		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M605	0,13		
			M606	0,07		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M607	0,03		
			M608	0,03		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M601	0,12		
			M602	0,06		

Resp. sce Contrôle

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M611	0,12		
			M612	0,07		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M613	0,08		
			M614	0,12		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M615	0,08		
			M616	0,03		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M617	0,02		
			M618	0,11		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M609	0,02		
			M610	0,13		

Dgt 4

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M621	0,06		
			M622	0,12		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M623	0,04		
			M624	0,08		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M625	0,08		
			M626	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M627	0,13		
			M628	0,05		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M629	0,04		
			M630	0,14		

Plafond	Plancher haut	Béton	M619	0,08		
			M620	0,13		
2ème étage / Zone 1						
Bureau n°1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M633	0,02		
			M634	0,02		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M635	0,09		
			M636	0,14		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M637	0,11		
			M638	0,14		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M639	0,06		
			M640	0,09		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M641	0,03		
			M642	0,06		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M643	0,12		
			M644	0,06		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M645	0,08		
			M646	0,02		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M631	0,1		
			M632	0,11		
Bureau n°2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M649	0,1		
			M650	0,12		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M651	0,08		
			M652	0,06		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M653	0,08		
			M654	0,05		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M655	0,04		
			M656	0,07		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M657	0,06		
			M658	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M647	0,02		
			M648	0,08		
Bureau n°3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M661	0,1		
			M662	0,12		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M663	0,01		
			M664	0,11		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M665	0,15		
			M666	0,03		

C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M667	0,14		
			M668	0,12		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M669	0,06		
			M670	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M659	0,04		
			M660	0,14		

Bureau n°4

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M673	0,13		
			M674	0,14		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M675	0,14		
			M676	0,09		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M677	0,04		
			M678	0,14		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M679	0,11		
			M680	0,11		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M681	0,09		
			M682	0,11		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M671	0,02		
			M672	0,13		

Dgt 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M685	0,1		
			M686	0,15		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M687	0,12		
			M688	0,03		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M689	0,13		
			M690	0,03		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M691	0,1		
			M692	0,09		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M693	0,11		
			M694	0,06		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M695	0,12		
			M696	0,02		
F	Mur	Peinture, Plâtre	M697	0,03		
			M698	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M683	0,09		
			M684	0,1		

2ème étage / Zone 2**Bureau n°6**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M701	0,15		
			M702	0,05		
			M703	0,02		

A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M704	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M705	0,05		
			M706	0,06		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M707	0,14		
			M708	0,04		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M709	0,15		
			M710	0,1		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M711	0,08		
			M712	0,02		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M713	0,03		
			M714	0,01		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M699	0,02		
			M700	0,15		

Dgt 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M717	0,1		
			M718	0,1		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre	M719	0,07		
			M720	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M721	0,1		
			M722	0,15		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M723	0,02		
			M724	0,05		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M725	0,15		
			M726	0,02		
F	Mur	Peinture, Plâtre	M727	0,15		
			M728	0,1		
G	Mur	Peinture, Plâtre	M729	0,07		
			M730	0,11		
H	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Béton	M715	0,1		
			M716	0,04		

Bureau n°5

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M733	0,02		
			M734	0,13		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M735	0,08		

			M736	0,11		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M737	0,09		
			M738	0,02		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M739	0,02		
			M740	0,05		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M741	0,04		
			M742	0,09		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M731	0,12		
			M732	0,03		
Escalier 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M743	0,15		
			M744	0,13		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M745	0,15		
			M746	0,08		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M747	0,06		
			M748	0,06		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
2ème étage / Zone 3						
Salle de réunion						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M751	0,12		
			M752	0,14		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M753	0,13		
			M754	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M755	0,11		
			M756	0,01		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M757	0,09		
			M758	0,01		

Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M749	0,14		
			M750	0,05		
Service IJ / Service Risques Professionnels						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M761	0,11		
			M762	0,13		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M763	0,02		
			M764	0,13		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M765	0,11		
			M766	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M767	0,07		
			M768	0,09		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M769	0,12		
			M770	0,13		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M759	0,05		
			M760	0,14		
Dgt 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M773	0,03		
			M774	0,02		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M775	0,03		
			M776	0,07		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M777	0,11		
			M778	0,14		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M779	0,06		
			M780	0,13		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M781	0,05		
			M782	0,03		
E	Mur	Peinture, Plâtre	M783	0,04		
			M784	0,09		
F	Mur	Peinture, Plâtre	M785	0,08		
			M786	0,04		
Plafond	Plancher haut	Béton	M771	0,09		
			M772	0,12		
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M789	0,06		
			M790	0,05		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M791	0,08		
			M792	0,02		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M793	0,02		
			M794	0,11		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M795	0,02		

			M796	0,14		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M797	0,07		
			M798	0,07		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M799	0,09		
			M800	0,02		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M801	0,08		
			M802	0,12		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M787	0,12		
			M788	0,09		

2ème étage / Zone 4**Dgt B**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M805	0,08		
			M806	0,03		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M807	0,13		
			M808	0,04		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M809	0,01		
			M810	0,02		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M811	0,12		
			M812	0,15		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M813	0,05		
			M814	0,02		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M803	0,07		
			M804	0,02		

Bureau H

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M817	0,13		
			M818	0,06		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M819	0,02		
			M820	0,01		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M821	0,02		
			M822	0,1		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M823	0,12		
			M824	0,07		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M825	0,14		
			M826	0,07		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M827	0,06		
			M828	0,14		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M829	0,1		
			M830	0,13		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M815	0,14		
			M816	0,07		

Bureau G

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------------------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M833	0,09		
			M834	0,1		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M835	0,1		
			M836	0,1		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M837	0,04		
			M838	0,06		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M839	0,04		
			M840	0,07		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M841	0,05		
			M842	0,02		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M831	0,03		
			M832	0,04		
Bureau F						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M845	0,04		
			M846	0,15		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M847	0,03		
			M848	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M849	0,15		
			M850	0,13		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M851	0,15		
			M852	0,05		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M853	0,14		
			M854	0,02		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M843	0,07		
			M844	0,03		
Bureau E						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M857	0,14		
			M858	0,08		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M859	0,05		
			M860	0,08		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M861	0,11		
			M862	0,08		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M863	0,13		
			M864	0,06		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M865	0,03		
			M866	0,07		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M867	0,14		
			M868	0,1		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M869	0,04		
			M870	0,07		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M855	0,13		
			M856	0,08		

Bureau D						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M873	0,13		
			M874	0,05		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M875	0,14		
			M876	0,07		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M877	0,06		
			M878	0,05		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M879	0,11		
			M880	0,15		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M881	0,05		
			M882	0,14		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M883	0,14		
			M884	0,12		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M885	0,06		
			M886	0,05		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M871	0,12		
			M872	0,1		
Bureau I						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M889	0,09		
			M890	0,07		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M891	0,09		
			M892	0,06		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M893	0,04		
			M894	0,06		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M895	0,07		
			M896	0,1		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M897	0,03		
			M898	0,12		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M887	0,02		
			M888	0,14		
Bureau J						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M901	0,14		
			M902	0,14		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M903	0,12		
			M904	0,07		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M905	0,01		
			M906	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M907	0,09		
			M908	0,1		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M909	0,06		
			M910	0,08		

Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M899	0,14		
			M900	0,11		
Bureau K						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M913	0,14		
			M914	0,01		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M915	0,06		
			M916	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M917	0,05		
			M918	0,11		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M919	0,04		
			M920	0,01		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M921	0,12		
			M922	0,11		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M911	0,04		
			M912	0,12		
Dgt C						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M925	0,07		
			M926	0,13		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M927	0,04		
			M928	0,14		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M929	0,06		
			M930	0,04		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M931	0,07		
			M932	0,15		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M933	0,08		
			M934	0,04		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M935	0,04		
			M936	0,1		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M937	0,09		
			M938	0,08		
G	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M939	0,15		
			M940	0,06		
H	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M941	0,12		
			M942	0,07		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M923	0,15		
			M924	0,13		
2ème étage / Zone 5						
Bureau C						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M945	0,04		
			M946	0,03		

A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M947	0,1		
			M948	0,14		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M949	0,11		
			M950	0,1		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M943	0,06		
			M944	0,01		
Dgt A						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M953	0,01		
			M954	0,03		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M955	0,09		
			M956	0,07		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
E	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M957	0,06		
			M958	0,13		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M951	0,06		
			M952	0,08		
Bureau B						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M961	0,13		
			M962	0,11		



A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M963	0,09		
			M964	0,03		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M965	0,1		
			M966	0,03		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M959	0,1		
			M960	0,15		
Bureau A						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M969	0,11		
			M970	0,13		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M971	0,03		
			M972	0,1		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M973	0,02		
			M974	0,04		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M967	0,05		
			M968	0,14		
1er étage / Zone 1						
Formation 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M977	0,13		
			M978	0,11		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M979	0,08		
			M980	0,07		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M981	0,09		
			M982	0,11		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M983	0,11		
			M984	0,13		

D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M975	0,07		
			M976	0,05		

Pôle France et SIE 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M987	0,13		
			M988	0,09		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture	M989	0,04		
			M990	0,06		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M991	0,12		
			M992	0,05		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M993	0,09		
			M994	0,09		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M985	0,01		
			M986	0,05		

Dgt 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M995	0,13		
			M996	0,08		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M997	0,07		
			M998	0,06		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M000	0,15		
			M999	0,03		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M001	0,1		
			M002	0,13		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M003	0,06		
			M004	0,14		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M005	0,04		
			M006	0,02		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M007	0,01		
			M008	0,12		
Plafond	Plancher haut	Béton, Brut				Mesure non nécessaire Brut / Non peint

Formation 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------------------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M011	0,07		
			M012	0,02		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M013	0,1		
			M014	0,12		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M015	0,07		
			M016	0,07		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M009	0,04		
			M010	0,04		

UOP PRADO

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M019	0,07		
			M020	0,07		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M021	0,05		
			M022	0,03		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M023	0,03		
			M024	0,14		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M017	0,09		
			M018	0,06		

UOP

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M027	0,05		
			M028	0,14		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M029	0,13		
			M030	0,08		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M031	0,06		
			M032	0,07		
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M025	0,13		
			M026	0,04		

PRECI

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M035	0,04		
			M036	0,15		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M037	0,14		
			M038	0,07		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M039	0,12		
			M040	0,13		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M033	0,05		
			M034	0,11		

Local syndical 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M043	0,08		
			M044	0,02		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture	M045	0,1		
			M046	0,1		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M047	0,13		
			M048	0,15		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M049	0,04		
			M050	0,1		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M041	0,07		
			M042	0,06		

Local syndical 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M053	0,03		
			M054	0,01		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Papier peint, Peinture	M055	0,03		
			M056	0,1		
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M057	0,09		
			M058	0,03		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M059	0,04		
			M060	0,01		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M051	0,03		
			M052	0,14		
1er étage / Zone 2						
Dgt 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M063	0,02		
			M064	0,12		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M065	0,09		
			M066	0,12		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M067	0,09		
			M068	0,1		
E	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M069	0,03		
			M070	0,09		
F	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M071	0,04		
			M072	0,14		
G	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M073	0,05		
			M074	0,03		
H	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M075	0,01		
			M076	0,02		
Plafond	Plancher haut	Béton	M061	0,08		
			M062	0,1		
Pôle France et SIE 2						

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M079	0,1		
			M080	0,03		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M081	0,01		
			M082	0,06		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M083	0,13		
			M084	0,08		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M077	0,08		
			M078	0,14		
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M087	0,02		
			M088	0,09		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M089	0,1		
			M090	0,05		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M091	0,14		
			M092	0,04		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M093	0,1		
			M094	0,12		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M095	0,12		
			M096	0,05		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M085	0,08		
			M086	0,14		
Studio						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M099	0,13		
			M100	0,01		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
			M101	0,11		



C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M102	0,09		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M097	0,14		
			M098	0,06		
MSII - RPCA						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M105	0,04		
			M106	0,06		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M107	0,08		
			M108	0,05		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M103	0,12		
			M104	0,1		
GDA						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M111	0,02		
			M112	0,11		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M113	0,14		
			M114	0,04		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M115	0,1		
			M116	0,15		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M109	0,14		

			M110	0,13		
SIR						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M119	0,13		
			M120	0,14		
A	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M121	0,07		
			M122	0,06		
C	Mur	Papier peint, Peinture, Plâtre	M123	0,14		
			M124	0,1		
D	Mur	Papier peint, Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Panneaux collés, vissés ou cloués	M117	0,06		
			M118	0,15		
Escalier 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M125	0,13		
			M126	0,01		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M127	0,11		
			M128	0,05		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M129	0,03		
			M130	0,01		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
1er étage / Zone 3						
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M133	0,03		
			M134	0,07		

A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M135	0,08		
			M136	0,08		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M137	0,09		
			M138	0,08		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M139	0,07		
			M140	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M141	0,1		
			M142	0,1		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M143	0,02		
			M144	0,14		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M145	0,04		
			M146	0,03		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M131	0,13		
			M132	0,1		

Rdc Haut / Zone 1**Cabinets Médicaux ELSM**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M149	0,09		
			M150	0,06		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M151	0,11		
			M152	0,08		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M153	0,05		
			M154	0,06		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M155	0,12		
			M156	0,06		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M157	0,06		
			M158	0,11		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M147	0,07		
			M148	0,11		

Rdc Haut / Zone 2**CARSAT**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M161	0,07		
			M162	0,08		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M163	0,03		
			M164	0,12		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M165	0,05		
			M166	0,1		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M167	0,07		
			M168	0,05		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M169	0,02		
			M170	0,09		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M159	0,01		
			M160	0,1		

Hall Accueil						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M171	0,04		
			M172	0,09		
A	Mur	Plâtre, Peinture	M173	0,13		
			M174	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M175	0,07		
			M176	0,14		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M177	0,11		
			M178	0,09		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M179	0,1		
			M180	0,07		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M183	0,15		
			M184	0,11		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M185	0,05		
			M186	0,13		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M187	0,09		
			M188	0,11		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M189	0,07		
			M190	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M191	0,05		
			M192	0,05		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M181	0,15		
			M182	0,15		
Rdc Haut / Zone 3						
Accès box accueil						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M195	0,13		
			M196	0,07		
A	Mur	Plâtre, Peinture, Toile de verre	M197	0,06		
			M198	0,05		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M199	0,1		
			M200	0,13		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M201	0,06		
			M202	0,08		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M203	0,04		
			M204	0,07		
			M193	0,14		

Plafond	Plancher haut	Plâtre, Peinture				
			M194	0,08		
Escalier 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M207	0,08		
			M208	0,05		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M209	0,06		
			M210	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M211	0,02		
			M212	0,03		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M213	0,14		
			M214	0,04		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M215	0,04		
			M216	0,01		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M205	0,09		
			M206	0,09		
Rdc Haut / Zone 4						
Plateau ELSM / Bureaux						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M219	0,07		
			M220	0,07		
A	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M221	0,11		
			M222	0,02		
B	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M223	0,05		
			M224	0,06		
C	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M225	0,04		
			M226	0,14		
D	Mur	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M227	0,02		
			M228	0,12		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre, Toile de verre	M217	0,09		
			M218	0,05		
Plateau ELSM / Dgt						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M231	0,06		
			M232	0,03		
A	Mur	Peinture, Plâtre	M233	0,04		
			M234	0,13		
B	Mur	Peinture, Plâtre	M235	0,15		
			M236	0,03		
C	Mur	Peinture, Plâtre	M237	0,08		
			M238	0,13		
D	Mur	Peinture, Plâtre	M239	0,05		
			M240	0,08		
			M229	0,01		

Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M230	0,04		
Plateau ELSM / SAS						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M243	0,09		
			M244	0,07		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M245	0,13		
			M246	0,1		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M247	0,09		
			M248	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M249	0,04		
			M250	0,08		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M251	0,05		
			M252	0,07		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M241	0,02		
			M242	0,14		
Rdc Haut / Zone 5						
Auvent						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M255	0,07		
			M256	0,1		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M257	0,09		
			M258	0,03		
C	Mur	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), Peinture	M259	0,12		
			M260	0,14		
D	Mur	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés)	M261	0,08		
			M262	0,15		
Plafond	Plancher haut	Flocage	M253	0,12		
			M254	0,04		
Extérieur						
Extérieur et intérieur						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Ensemble des façades	Béton, Enduits lissés-talochés	M263	0,14		
			M264	0,13		
Toutes zones	Ensemble des fenêtres	Aluminium, Peinture	M265	0,04		
			M266	0,1		
Toutes zones	Ensemble des portes	Peinture, Aluminium, Bois, Métal	M267	0,04		
			M268	0,11		
Rdc Bas / Zone 1						
Stockage informatique 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M271	0,04		
			M272	0,06		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M273	0,08		

			M274	0,14		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M275	0,09		
			M276	0,07		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M277	0,03		
			M278	0,09		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M279	0,01		
			M280	0,08		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M269	0,1		
			M270	0,06		

Stockage CSE

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M283	0,1		
			M284	0,12		
A	Mur	Enduit de rebouchage	M285	0,01		
			M286	0,1		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M287	0,01		
			M288	0,03		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M289	0,09		
			M290	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M291	0,12		
			M292	0,09		
Plafond	Plancher haut	Béton	M281	0,03		
			M282	0,11		

Stockage informatique 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M295	0,02		
			M296	0,09		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M297	0,04		
			M298	0,07		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M299	0,03		
			M300	0,08		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M301	0,12		
			M302	0,11		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M303	0,07		
			M304	0,07		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M293	0,09		
			M294	0,11		

Dégagement

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M307	0,13		
			M308	0,02		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M309	0,06		
			M310	0,12		
			M311	0,02		

B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M312	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M313	0,03		
			M314	0,03		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M315	0,09		
			M316	0,14		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M317	0,1		
			M318	0,1		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M319	0,14		
			M320	0,09		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M305	0,04		
			M306	0,02		

Rdc Bas / Zone 2**Dgt Imprimerie**

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M323	0,12		
			M324	0,1		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M325	0,12		
			M326	0,1		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M327	0,07		
			M328	0,13		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M329	0,03		
			M330	0,06		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M331	0,09		
			M332	0,05		
Plafond	Plancher haut	Béton	M321	0,1		
			M322	0,04		

Chaufferie

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M335	0,05		
			M336	0,03		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M337	0,11		
			M338	0,12		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M339	0,08		
			M340	0,12		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M341	0,13		
			M342	0,08		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M333	0,12		
			M334	0,05		

Stockage atelier 3

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
			M345	0,05		

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture				
			M346	0,07		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M347	0,1		
			M348	0,06		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M349	0,05		
			M350	0,03		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M351	0,14		
			M352	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M353	0,14		
			M354	0,12		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M355	0,08		
			M356	0,08		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M357	0,09		
			M358	0,14		
G	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M359	0,14		
			M360	0,04		
H	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M343	0,1		
			M344	0,03		

Repos

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M363	0,13		
			M364	0,11		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M365	0,15		
			M366	0,06		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M367	0,08		
			M368	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M369	0,09		
			M370	0,09		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
E	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M361	0,04		
			M362	0,13		

Eco Caverne

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------------------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M373	0,07		
			M374	0,14		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M375	0,06		
			M376	0,04		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M377	0,12		
			M378	0,07		
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M379	0,08		
			M380	0,06		
Plafond	Plancher haut	Béton	M371	0,08		
			M372	0,1		

Dgt vélo

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M383	0,06		
			M384	0,02		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M385	0,09		
			M386	0,07		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M387	0,02		
			M388	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M389	0,14		
			M390	0,06		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M391	0,07		
			M392	0,02		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M381	0,15		
			M382	0,12		

Stockage Atelier 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M395	0,08		
			M396	0,04		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M397	0,02		
			M398	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M399	0,05		
			M400	0,12		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M401	0,08		
			M402	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M403	0,12		
			M404	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M393	0,13		
			M394	0,07		

SAS

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M407	0,05		
			M408	0,07		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M409	0,08		
			M410	0,09		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M411	0,12		
			M412	0,04		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M413	0,05		
			M414	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M415	0,05		
			M416	0,12		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M405	0,12		
			M406	0,05		
Escalier 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M419	0,11		
			M420	0,12		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M421	0,06		
			M422	0,04		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M423	0,13		
			M424	0,1		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M425	0,12		
			M426	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M427	0,06		
			M428	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M417	0,04		
			M418	0,06		
Dgt 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M431	0,04		
			M432	0,05		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M433	0,09		
			M434	0,02		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M435	0,05		
			M436	0,12		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M437	0,13		
			M438	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M439	0,11		
			M440	0,02		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M441	0,13		
			M442	0,14		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M443	0,08		
			M444	0,14		
G	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M445	0,07		

			M446	0,08		
H	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M447	0,02		
			M448	0,05		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M429	0,11		
			M430	0,02		
Rdc Bas / Zone 3						
Salle de Réunion St Paul						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M451	0,11		
			M452	0,06		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Plâtre, Peinture	M449	0,04		
			M450	0,13		
Stockage Imprimerie 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M455	0,13		
			M456	0,1		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M457	0,02		
			M458	0,09		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M459	0,09		
			M460	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M461	0,01		
			M462	0,1		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M453	0,03		
			M454	0,09		

Dgt R						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M465	0,09		
			M466	0,15		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Béton	M464	0,03		
			M463	0,1		
LT 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M469	0,08		
			M470	0,02		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M471	0,02		
			M472	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M473	0,14		
			M474	0,13		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M475	0,07		
			M476	0,14		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M477	0,07		
			M478	0,12		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M467	0,08		
			M468	0,13		
LT 2						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M481	0,06		
			M482	0,13		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M483	0,15		
			M484	0,1		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M485	0,13		
			M486	0,14		

C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M487	0,02		
			M488	0,08		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M489	0,15		
			M490	0,09		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M491	0,08		
			M492	0,13		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M493	0,04		
			M494	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M479	0,06		
			M480	0,07		

Stockage Imprimerie 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M497	0,11		
			M498	0,12		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M499	0,14		
			M500	0,11		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M501	0,05		
			M502	0,1		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M503	0,14		
			M504	0,09		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M495	0,13		
			M496	0,02		

Dgt 3

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M507	0,04		
			M508	0,1		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M509	0,08		
			M510	0,09		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M511	0,11		
			M512	0,15		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M513	0,1		
			M514	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M515	0,11		
			M516	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M505	0,14		
			M506	0,09		

Dgt 4

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M519	0,05		
			M520	0,1		

A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M521	0,13		
			M522	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M523	0,03		
			M524	0,11		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M525	0,09		
			M526	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M527	0,03		
			M528	0,12		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M529	0,02		
			M530	0,03		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M531	0,1		
			M532	0,03		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M517	0,14		
			M518	0,1		

Dgt 5

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M535	0,13		
			M536	0,06		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M537	0,13		
			M538	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M539	0,1		
			M540	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M541	0,13		
			M542	0,08		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M543	0,13		
			M544	0,14		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M545	0,02		
			M546	0,06		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M547	0,14		
			M548	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M533	0,02		
			M534	0,1		

Dgt 6

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M551	0,02		
			M552	0,11		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M553	0,08		
			M554	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M555	0,15		
			M556	0,1		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M557	0,02		
			M558	0,06		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M559	0,1		

			M560	0,06		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M549	0,1		
			M550	0,08		
Esc 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M563	0,13		
			M564	0,1		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M565	0,07		
			M566	0,15		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M567	0,13		
			M568	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M569	0,03		
			M570	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M571	0,11		
			M572	0,05		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M573	0,11		
			M574	0,15		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M575	0,01		
			M576	0,07		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M561	0,14		
			M562	0,09		
Esc 4						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M579	0,08		
			M580	0,03		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M581	0,14		
			M582	0,04		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M583	0,14		
			M584	0,04		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M585	0,06		
			M586	0,1		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M587	0,12		
			M588	0,15		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M577	0,12		
			M578	0,07		
Rdc Bas / Zone 4						
Dgt CSE						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M591	0,02		
			M592	0,11		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M593	0,03		
			M594	0,11		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M595	0,09		
			M596	0,03		

C	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
E	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M597	0,12		
			M598	0,1		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M589	0,05		
			M590	0,13		

Local CSE

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M601	0,12		
			M602	0,08		
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M603	0,13		
			M604	0,01		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M605	0,09		
			M606	0,02		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
E	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
F	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M599	0,05		
			M600	0,03		

Salle de formation recouvrance

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
------	----	-----------------------	---------	--------	--------------	--------------

Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M609	0,14		
			M610	0,04		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M611	0,06		
			M612	0,14		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M613	0,05		
			M614	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M615	0,07		
			M616	0,05		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M617	0,05		
			M618	0,15		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture, Toile de verre	M607	0,1		
			M608	0,08		

Imprimerie Repro

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M621	0,04		
			M622	0,15		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M623	0,14		
			M624	0,07		
B	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M625	0,05		
			M626	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M627	0,09		
			M628	0,06		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M629	0,02		
			M630	0,08		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M631	0,14		
			M632	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M619	0,1		
			M620	0,07		

B. CSE

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M635	0,15		
			M636	0,04		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M637	0,07		

			M638	0,12		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M639	0,13		
			M640	0,03		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M641	0,04		
			M642	0,11		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M643	0,11		
			M644	0,02		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M633	0,13		
			M634	0,11		

Rdc Bas / Zone 5

DRSM 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Flocage	M645	0,08		
			M646	0,09		

DRSM 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949

B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Flocage	M647	0,09		
			M648	0,06		

DRSM 3

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M651	0,09		
			M652	0,13		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M653	0,12		
			M654	0,06		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M655	0,02		
			M656	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M657	0,15		
			M658	0,05		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M659	0,13		
			M660	0,12		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M661	0,04		
			M662	0,02		
Plafond	Plancher haut	Flocage	M649	0,11		
			M650	0,07		

Dégagement

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M665	0,09		
			M666	0,04		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M667	0,05		
			M668	0,04		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M669	0,11		
			M670	0,04		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M671	0,02		
			M672	0,13		
			M673	0,13		

D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M674	0,01		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M663	0,07		
			M664	0,15		
Local						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M677	0,07		
			M678	0,08		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M679	0,05		
			M680	0,03		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M681	0,13		
			M682	0,13		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M683	0,12		
			M684	0,02		
Plafond	Plancher haut	Flocage	M675	0,14		
			M676	0,04		
Salle de réunion Cotignac / Nouvelle Orléans						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
C	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
D	Mur	Peinture, Placoplâtre, Toile de verre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Flocage	M685	0,09		
			M686	0,1		
Rdc Bas / Zone 6						
Garage Vélo						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
			M689	0,14		

A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M690	0,08		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M691	0,11		
			M692	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M693	0,1		
			M694	0,01		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M695	0,1		
			M696	0,09		
Plafond	Plancher haut	Métal	M687	0,03		
			M688	0,12		

Poubelles 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M699	0,07		
			M700	0,11		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M701	0,02		
			M702	0,1		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M703	0,01		
			M704	0,11		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M705	0,07		
			M706	0,07		
Plafond	Plancher haut	Béton	M697	0,08		
			M698	0,1		

Poubelles 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M709	0,02		
			M710	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M711	0,12		
			M712	0,02		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M713	0,06		
			M714	0,03		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M715	0,01		
			M716	0,06		
Plafond	Plancher haut	Béton	M707	0,02		
			M708	0,02		

Sas P

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm ²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M719	0,02		
			M720	0,14		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M721	0,03		
			M722	0,11		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M723	0,07		
			M724	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M725	0,14		
			M726	0,06		

Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M717	0,05		
			M718	0,11		
Stockage Imprimerie						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M729	0,04		
			M730	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M731	0,02		
			M732	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M733	0,03		
			M734	0,09		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M735	0,14		
			M736	0,1		
Plafond	Plancher haut	Métal	M727	0,13		
			M728	0,15		
Stockage Mobilier						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M739	0,01		
			M740	0,05		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M741	0,14		
			M742	0,07		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M743	0,13		
			M744	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M745	0,02		
			M746	0,1		
Plafond	Plancher haut	Métal	M737	0,09		
			M738	0,04		
Sous-sol / Zone 1						
Local						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Parpaing	M749	0,03		
			M750	0,06		
C	Mur	Parpaing	M751	0,14		
			M752	0,08		
D	Mur	Parpaing	M753	0,05		
			M754	0,02		
Plafond	Plancher haut	Béton	M747	0,12		
			M748	0,13		
Dgt Biblio						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations

A	Mur	Parpaing	M757	0,11		
			M758	0,08		
B	Mur	Parpaing	M759	0,07		
			M760	0,09		
C	Mur	Parpaing	M761	0,11		
			M762	0,03		
D	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
Plafond	Plancher haut	Béton	M755	0,12		
			M756	0,08		

Bibliothèque CSE

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M765	0,14		
			M766	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M767	0,1		
			M768	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M769	0,14		
			M770	0,13		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M771	0,09		
			M772	0,04		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M763	0,05		
			M764	0,04		

Stockage

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Béton	M775	0,14		
			M776	0,06		
B	Mur	Béton	M777	0,09		
			M778	0,03		
C	Mur	Béton	M779	0,05		
			M780	0,12		
D	Mur	Béton	M781	0,01		
			M782	0,03		
Plafond	Plancher haut	Béton	M773	0,13		
			M774	0,01		

Dgt 1

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Béton	M785	0,06		
			M786	0,09		
B	Mur	Béton	M787	0,06		
			M788	0,15		
C	Mur	Béton	M789	0,12		
			M790	0,12		

D	Mur	Béton	M791	0,14		
			M792	0,03		
E	Mur	Béton	M793	0,04		
			M794	0,05		
F	Mur	Béton	M795	0,11		
			M796	0,14		
G	Mur	Béton	M797	0,12		
			M798	0,15		
H	Mur	Béton	M799	0,06		
			M800	0,14		
I	Mur	Béton	M801	0,03		
			M802	0,11		
J	Mur	Béton	M803	0,04		
			M804	0,14		
K	Mur	Béton	M805	0,03		
			M806	0,07		
L	Mur	Béton	M807	0,03		
			M808	0,06		
M	Mur	Béton	M809	0,02		
			M810	0,07		
N	Mur	Béton	M811	0,04		
			M812	0,04		
Plafond	Plancher haut	Béton	M783	0,07		
			M784	0,05		

Sous-sol / Zone 2

Dgt 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M815	0,05		
			M816	0,08		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M817	0,05		
			M818	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M819	0,12		
			M820	0,13		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M821	0,11		
			M822	0,14		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M823	0,01		
			M824	0,12		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M825	0,08		
			M826	0,08		
G	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M827	0,15		
			M828	0,06		
H	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M829	0,02		
			M830	0,14		
			M831	0,07		

I	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M832	0,11		
J	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M833	0,02		
			M834	0,15		
K	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M835	0,14		
			M836	0,14		
L	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M837	0,13		
			M838	0,07		
Plafond	Plancher haut	Béton	M813	0,06		
			M814	0,01		

Escalier 2

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M841	0,06		
			M842	0,05		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M843	0,06		
			M844	0,12		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M845	0,02		
			M846	0,01		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M847	0,14		
			M848	0,12		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M849	0,11		
			M850	0,14		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M851	0,09		
			M852	0,11		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M853	0,1		
			M854	0,06		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M839	0,1		
			M840	0,03		

Local 007

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M857	0,13		
			M858	0,14		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M859	0,1		
			M860	0,05		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M861	0,03		
			M862	0,02		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M863	0,12		
			M864	0,15		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M865	0,02		
			M866	0,05		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M867	0,1		
			M868	0,03		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M855	0,13		
			M856	0,08		

Archives Histoire

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Carrelage				Mesure non nécessaire Carrelage
A	Mur	Peinture, Placoplâtre				Mesure non nécessaire Élément postérieur à 1949
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M871	0,05		
			M872	0,06		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M873	0,14		
			M874	0,14		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M875	0,13		
			M876	0,05		
E	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M877	0,13		
			M878	0,12		
F	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M879	0,04		
			M880	0,06		
Plafond	Plancher haut	Peinture, Plâtre	M869	0,05		
			M870	0,15		
Chaudière						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M883	0,06		
			M884	0,13		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M885	0,06		
			M886	0,13		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M887	0,09		
			M888	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M889	0,08		
			M890	0,14		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M891	0,08		
			M892	0,13		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M881	0,12		
			M882	0,03		
Escalier 1						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
Toutes zones	Plinthes	Bois, Peinture	M895	0,04		
			M896	0,12		
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M897	0,14		
			M898	0,05		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M899	0,07		
			M900	0,15		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M901	0,06		
			M902	0,14		

D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M903	0,04		
			M904	0,1		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M893	0,11		
			M894	0,08		
Sous-sol / Zone 3						
Archives PREV COM						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M907	0,01		
			M908	0,01		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M909	0,14		
			M910	0,14		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M911	0,12		
			M912	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M913	0,12		
			M914	0,09		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M905	0,03		
			M906	0,07		
Onduleur						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M917	0,03		
			M918	0,13		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M919	0,1		
			M920	0,02		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M921	0,02		
			M922	0,07		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M923	0,15		
			M924	0,05		
Plafond	Plancher haut	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M915	0,11		
			M916	0,05		
Dgt 4						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M927	0,05		
			M928	0,11		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M929	0,12		
			M930	0,09		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M931	0,11		
			M932	0,08		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M933	0,09		
			M934	0,08		
Plafond	Plancher haut	Béton	M925	0,1		
			M926	0,03		
Dgt 3						
Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
			M937	0,14		

A	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M938	0,08		
B	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M939	0,08		
			M940	0,08		
C	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M941	0,11		
			M942	0,09		
D	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Peinture	M943	0,14		
			M944	0,05		
Plafond	Plancher haut	Béton	M935	0,03		
			M936	0,09		

Accès rdc bas

Zone	UD	Revêtement et Support	Mesures	mg/cm²	Localisation	Observations
A	Mur	Béton	M947	0,13		
			M948	0,04		
B	Mur	Béton	M949	0,06		
			M950	0,04		
C	Mur	Béton	M951	0,11		
			M952	0,03		
D	Mur	Béton	M953	0,04		
			M954	0,02		
E	Mur	Béton	M955	0,09		
			M956	0,05		
F	Mur	Béton	M957	0,13		
			M958	0,08		
Plafond	Plancher haut	Béton	M945	0,02		
			M946	0,08		

G Eléments complémentaires au repérage

Local encombré pendant le repérage ?	☐
Autres documents remis	☐
Le repérage doit-il faire l'objet d'investigations approfondies ?	☐

Rapports précédents

Aucun

ANNEXE 1 Notice d'information

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures.
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide.
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates.
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés.
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

ANNEXE 2 Certificat de qualification



CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Koray DOGAN

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3798 pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante sans mention du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic amiante avec mention du 31/05/2021 au 30/05/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Diagnostic de performance énergétique du 18/10/2021 au 17/10/2028

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments du 18/10/2021 au 17/10/2028

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure de gaz du 02/03/2022 au 01/03/2029

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Etat de l'installation intérieure d'électricité du 06/03/2023 au 05/03/2030

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L271-4 et suivants, R271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général Le Plessis-Robinson, le 02/07/2024





Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France

ANNEXE 3 Attestation d'assurance et sur l'honneur



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE**Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES**Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

Agréé par décision du 26 juillet 1982 au titre des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.
- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.
- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.
- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.
- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.
- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.
- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets).
- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.
- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.
- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Il est précisé que le contrat susvisé n'a fait l'objet à la date de l'émission de l'attestation d'aucune suspension de garantie pour non-paiement de prime ou procédure de recouvrement.

Fait à Paris,
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société **DEKRA France** inscrite sous le numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre **laquelle est Présidente de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle:

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 06 janvier 2025

Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France
La Présidente

Nicolas Bouvier

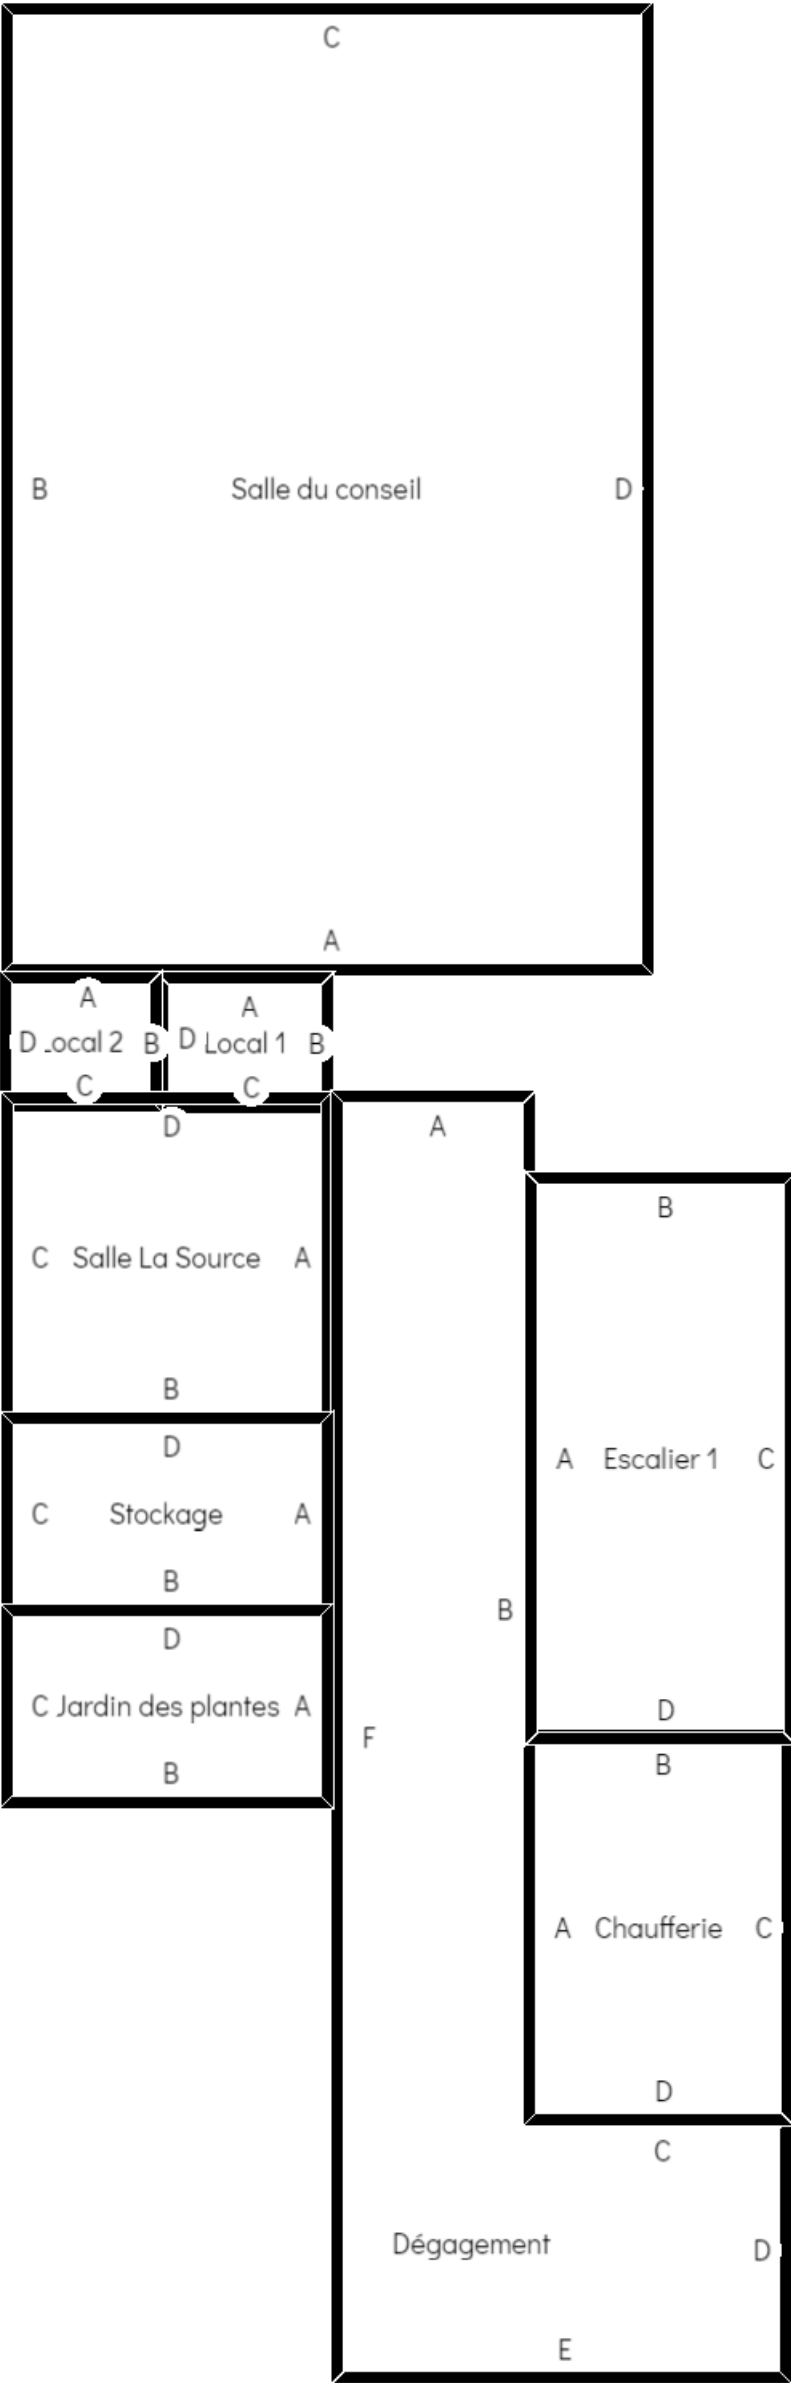


Planche de repérage usuel		2/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

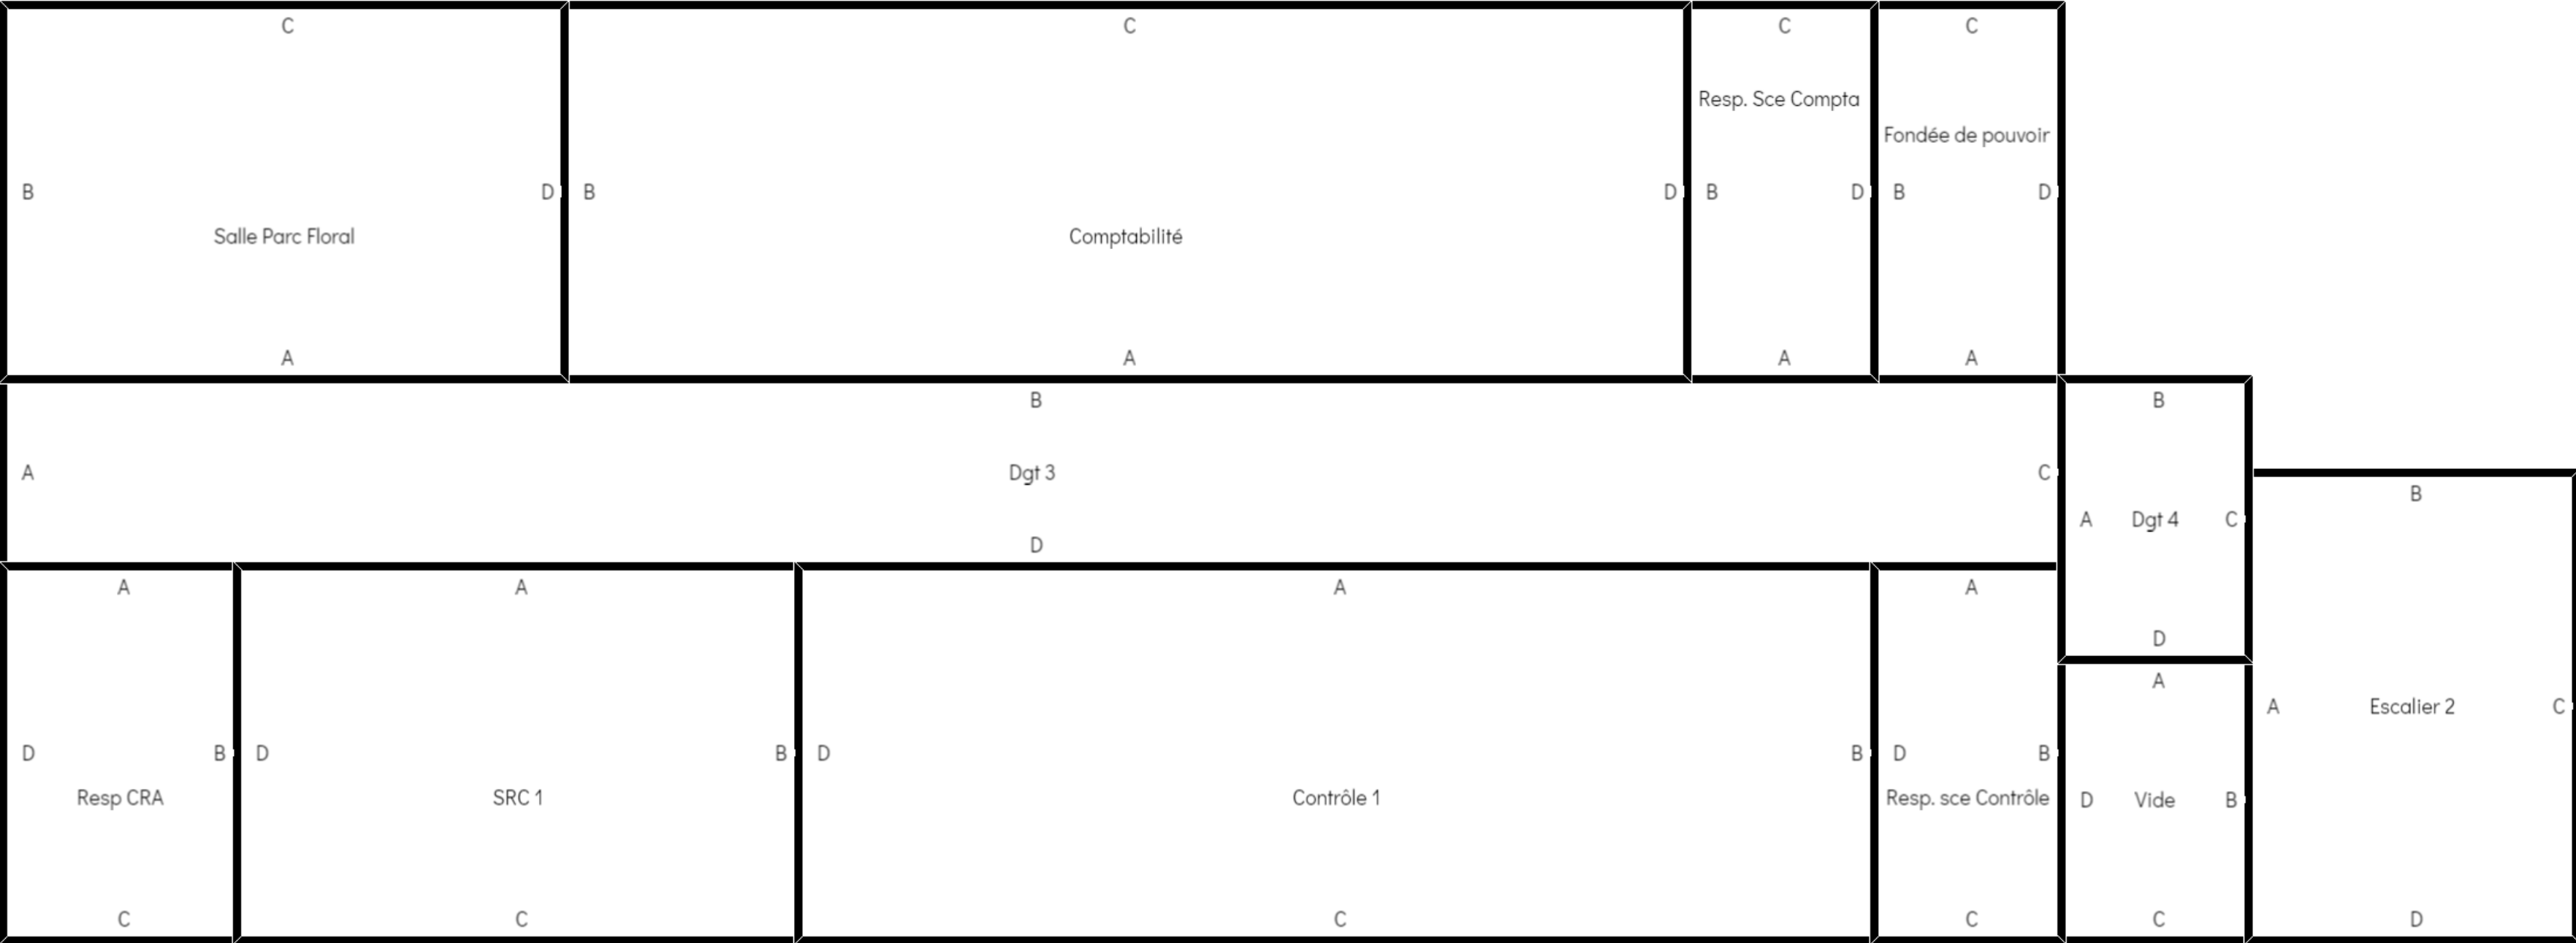


Planche de repérage usuel		3/38
2ème étage / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé

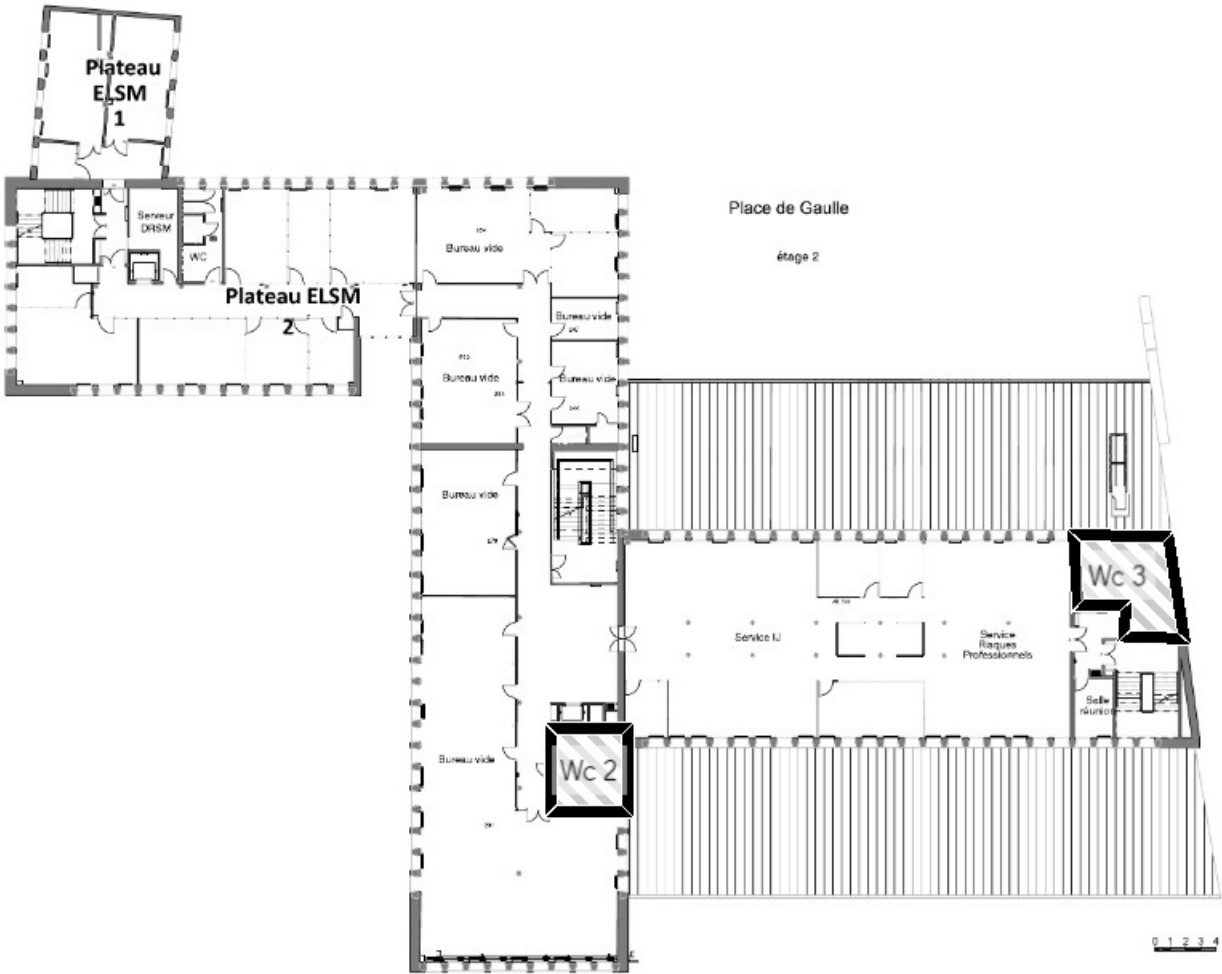
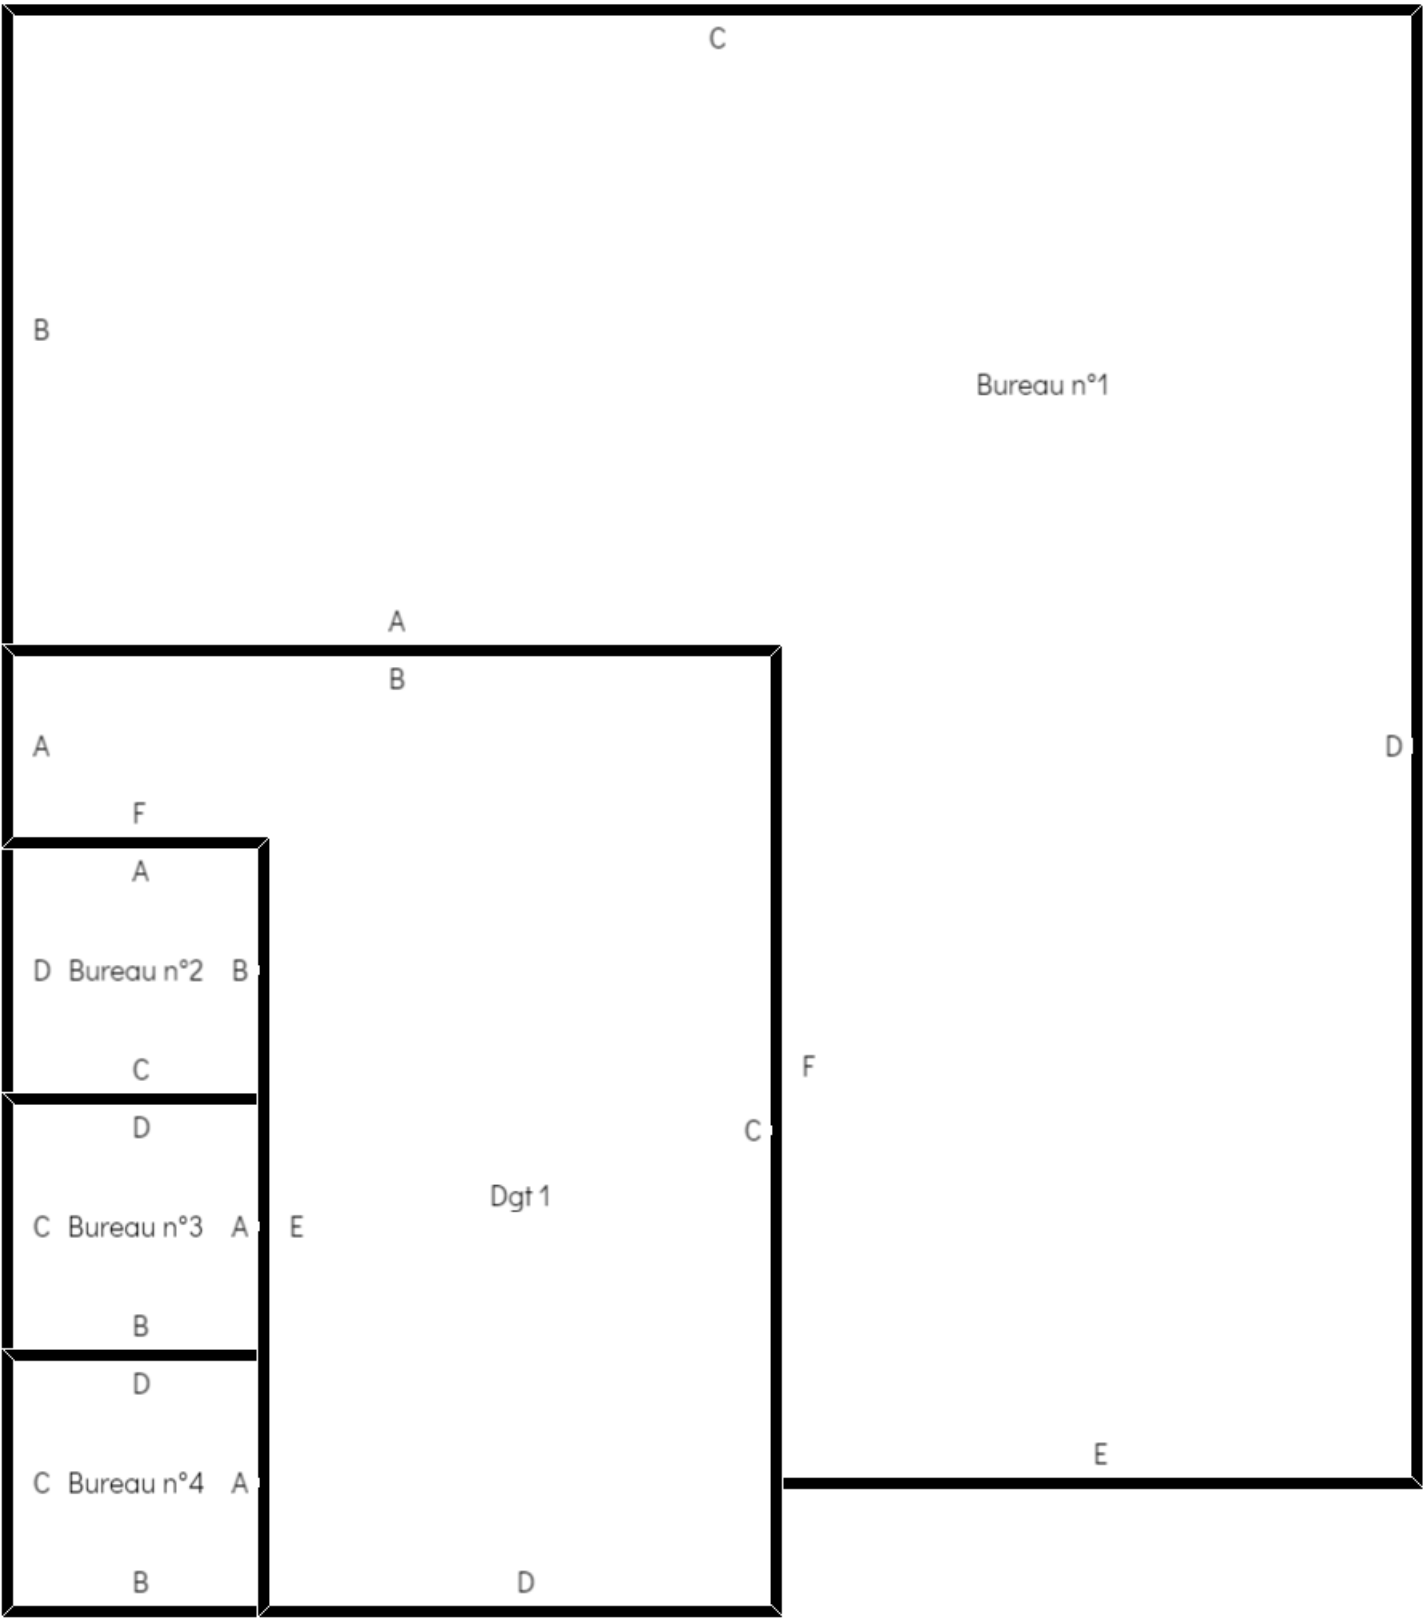


Planche de repérage usuel			4/38
2ème étage / Zone 1			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		



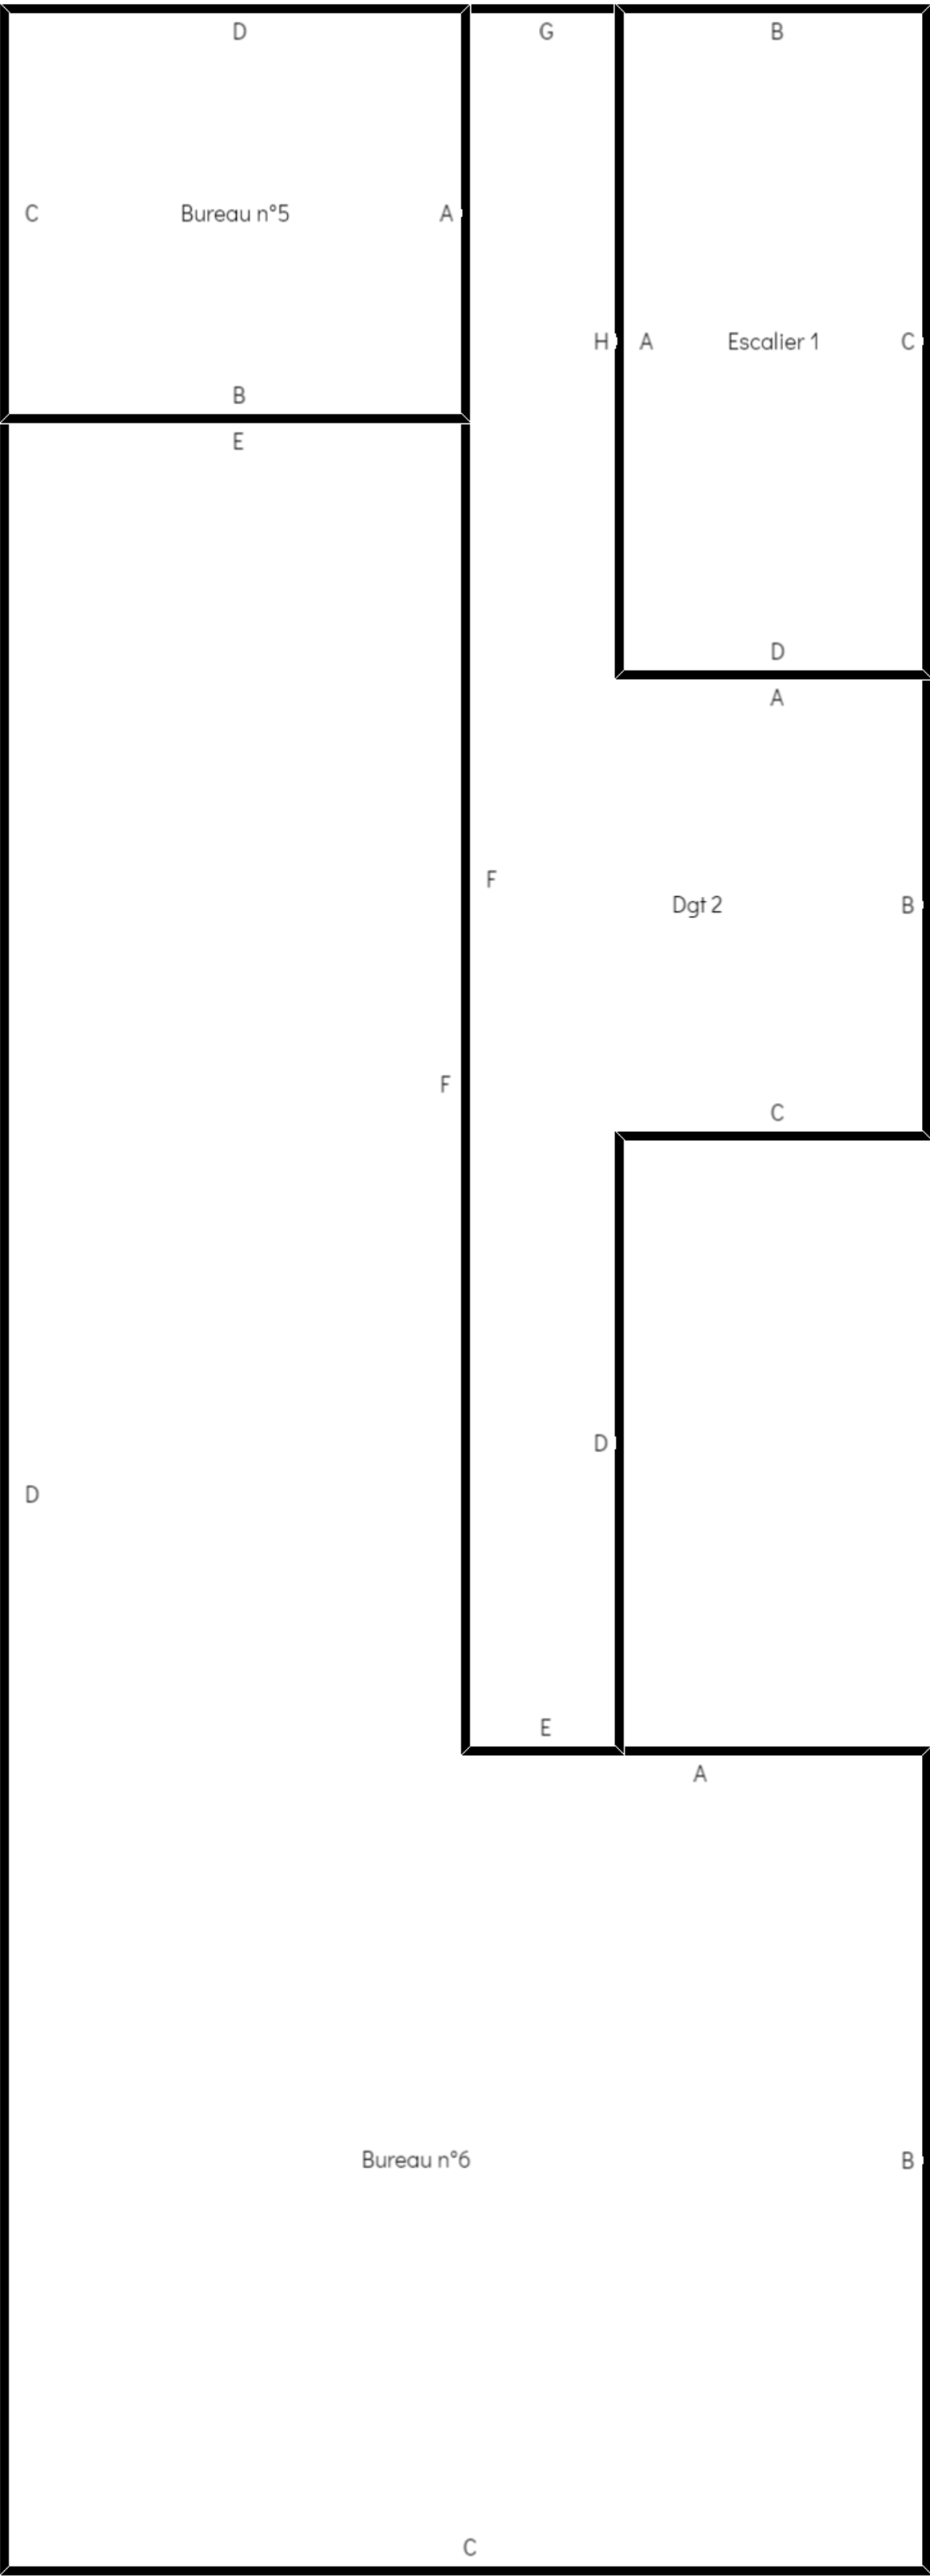


Planche de repérage usuel		6/38
2ème étage / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

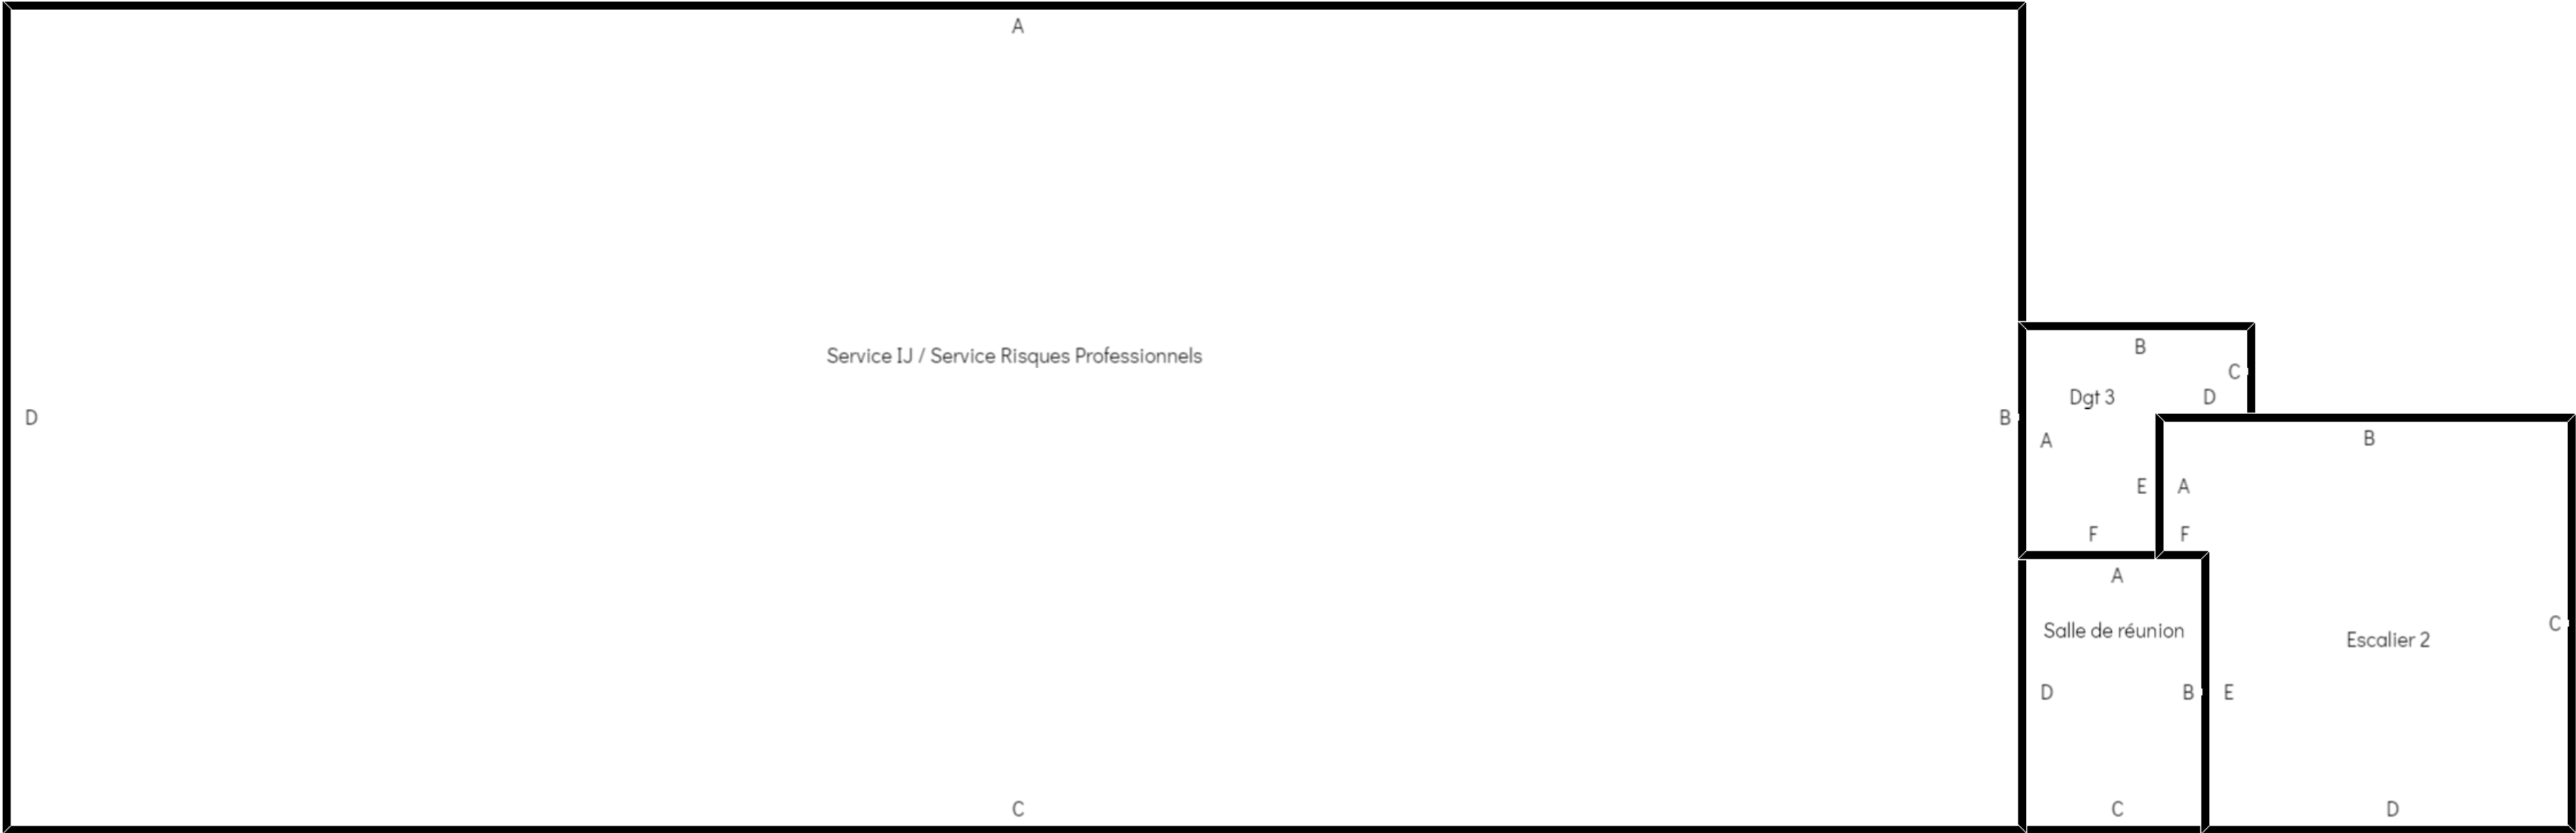


Planche de repérage usuel		7/38
2ème étage / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

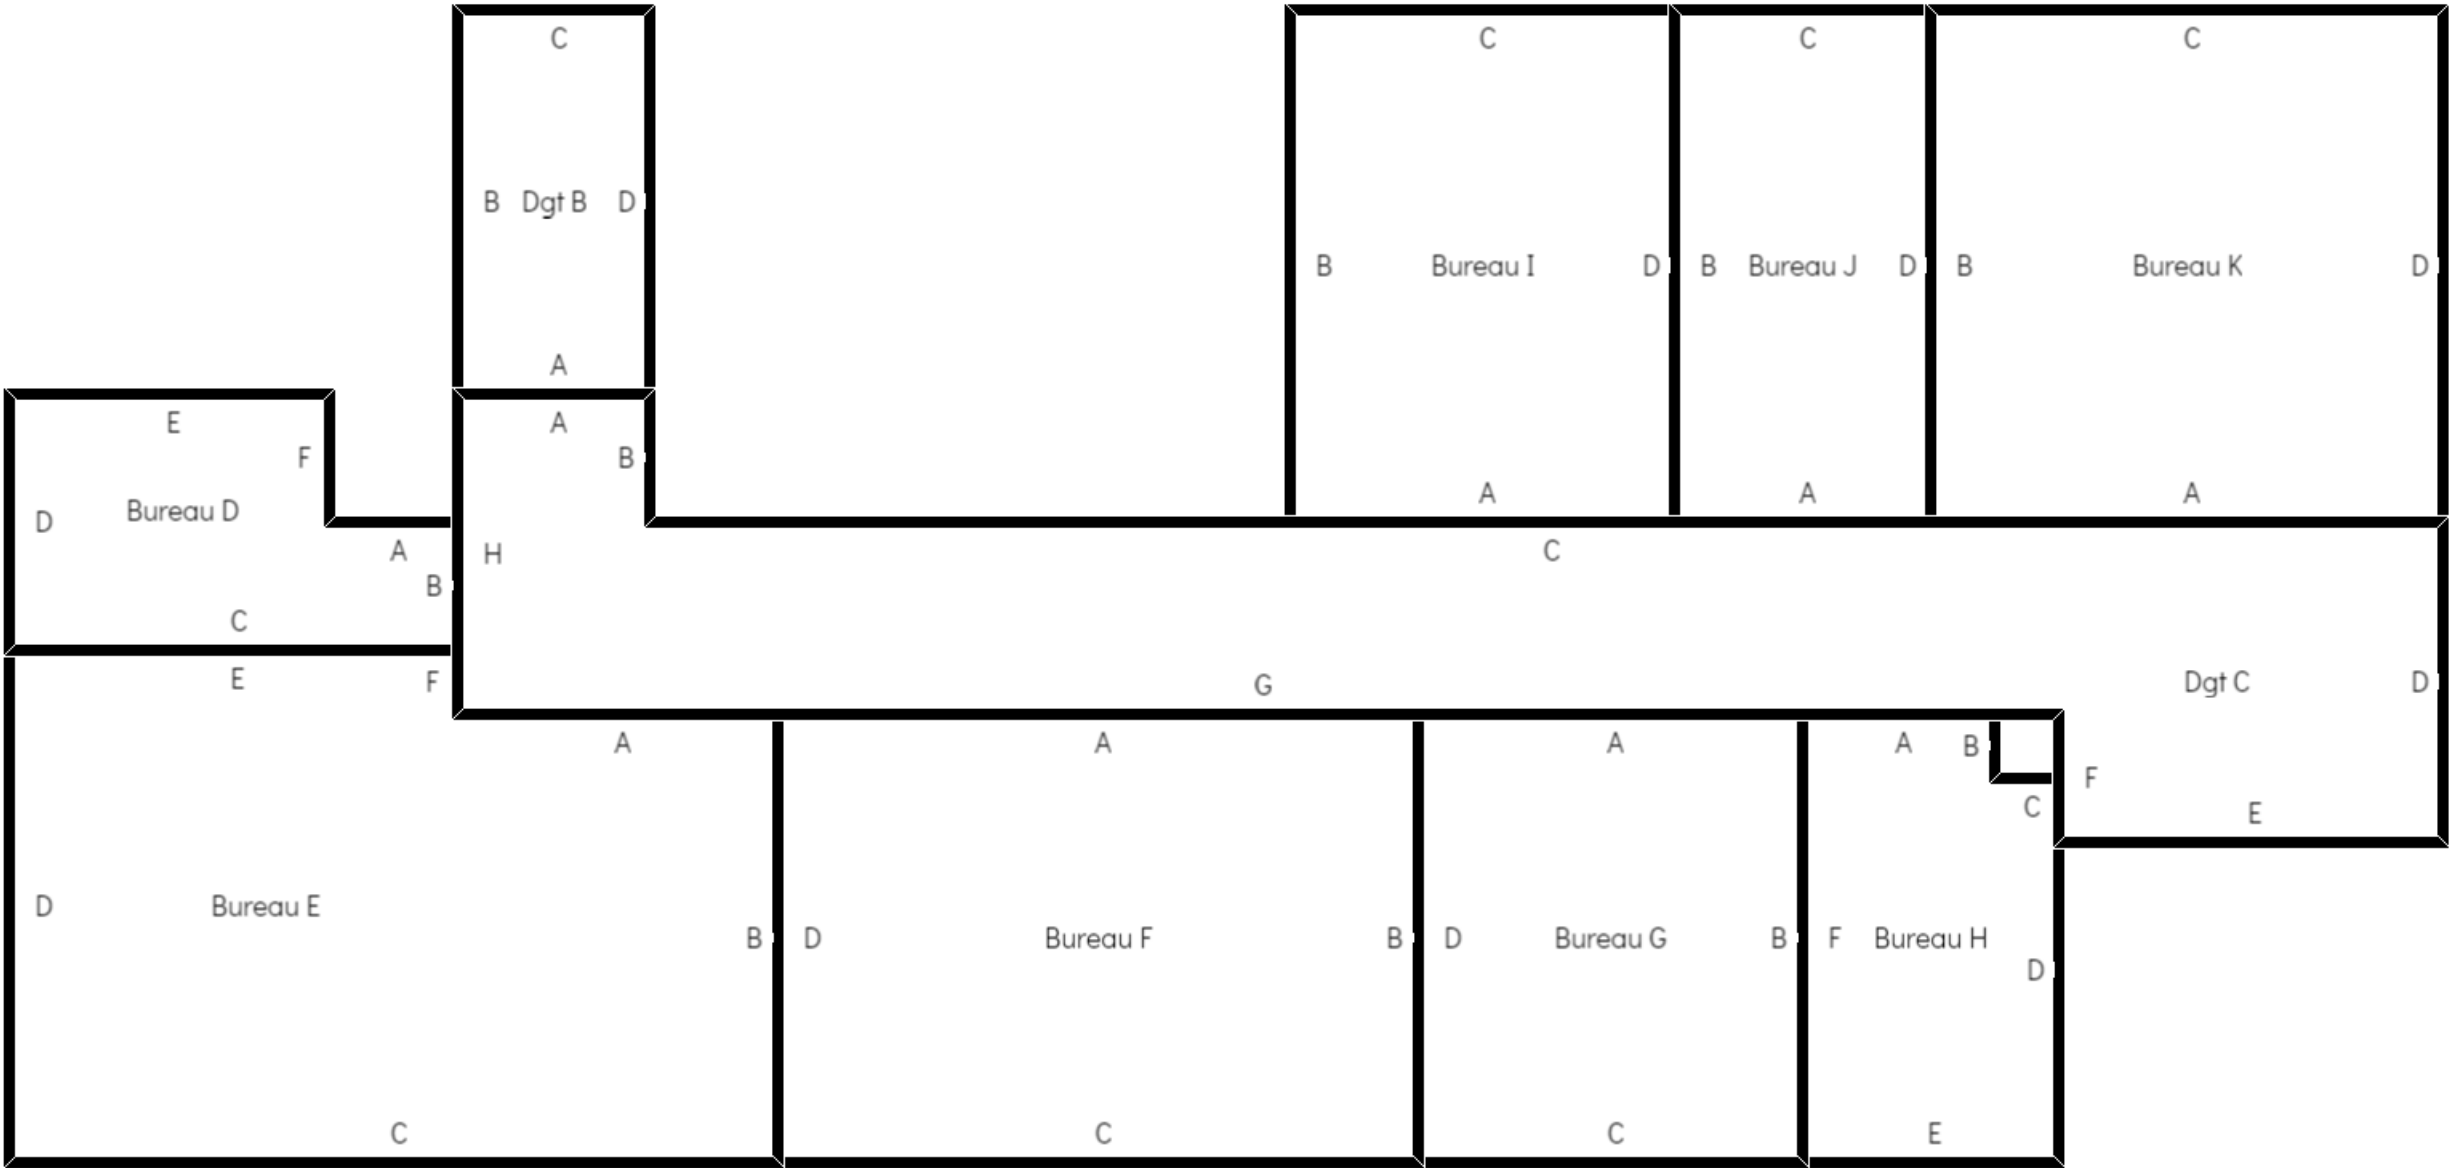


Planche de repérage usuel			8/38
2ème étage / Zone 5			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

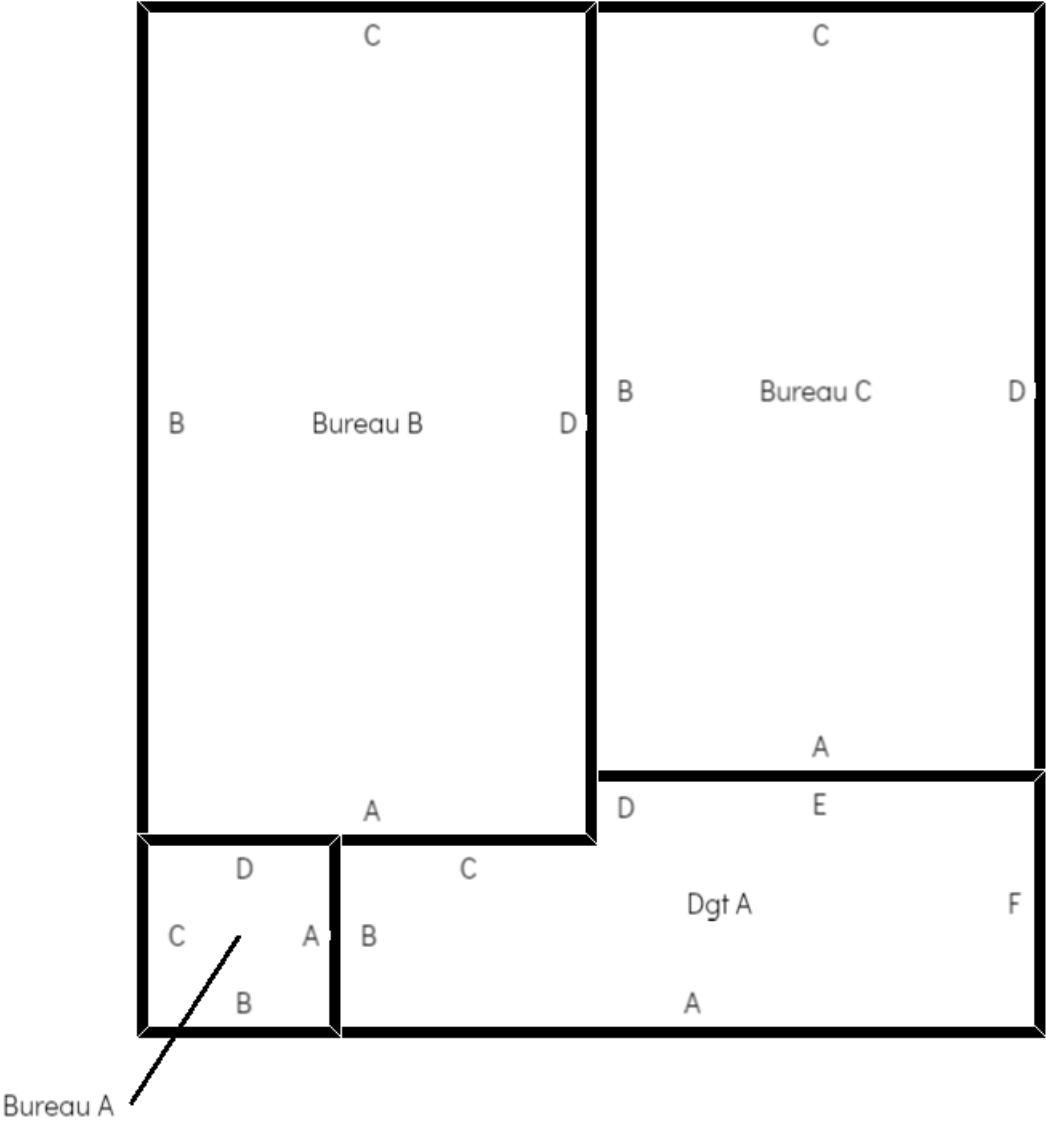


Planche de repérage usuel 1 ^{er} étage / Localisation Zones		9/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé


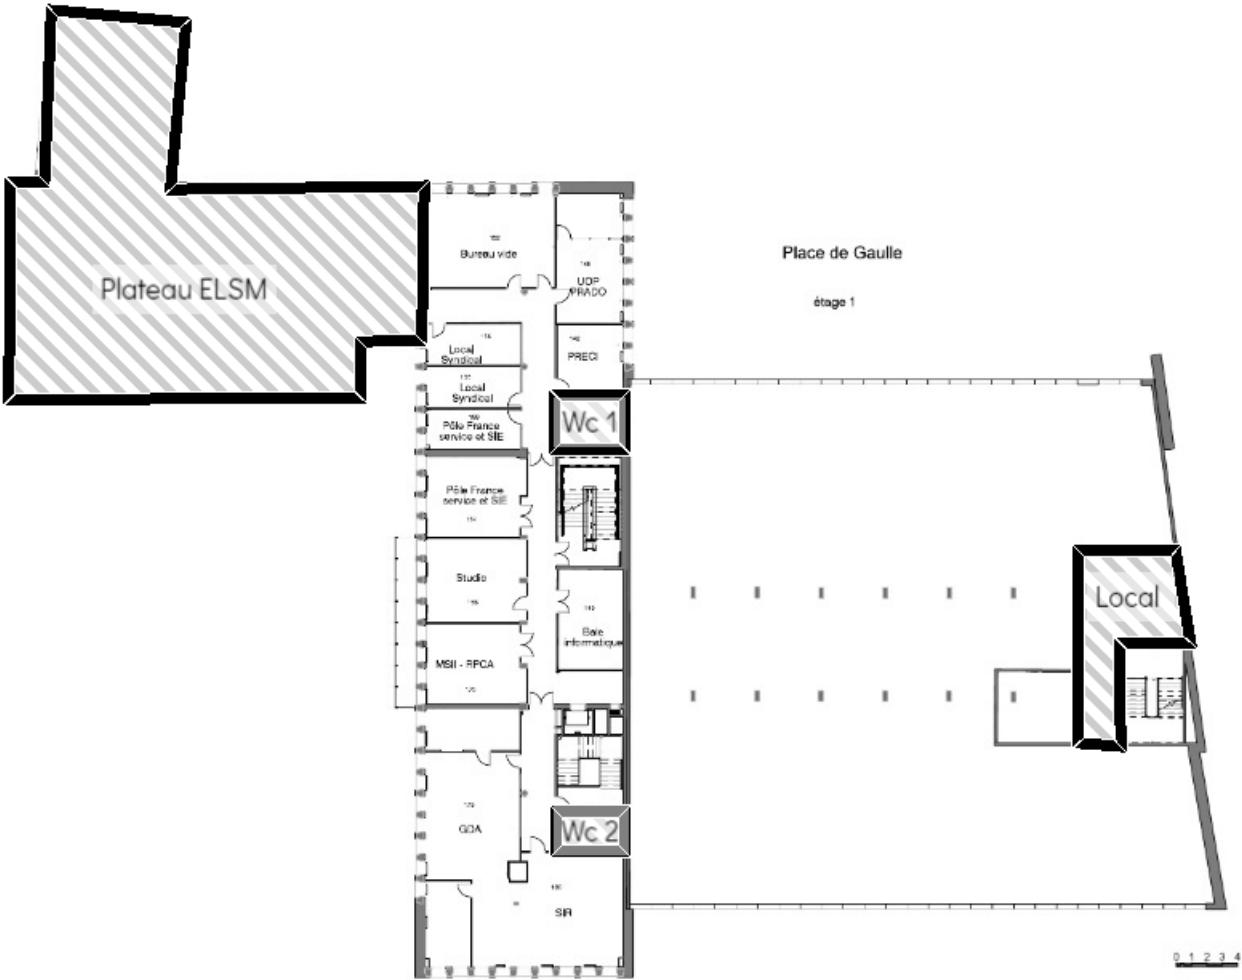


Planche de repérage usuel 1er étage / Zone 1			10/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1	
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

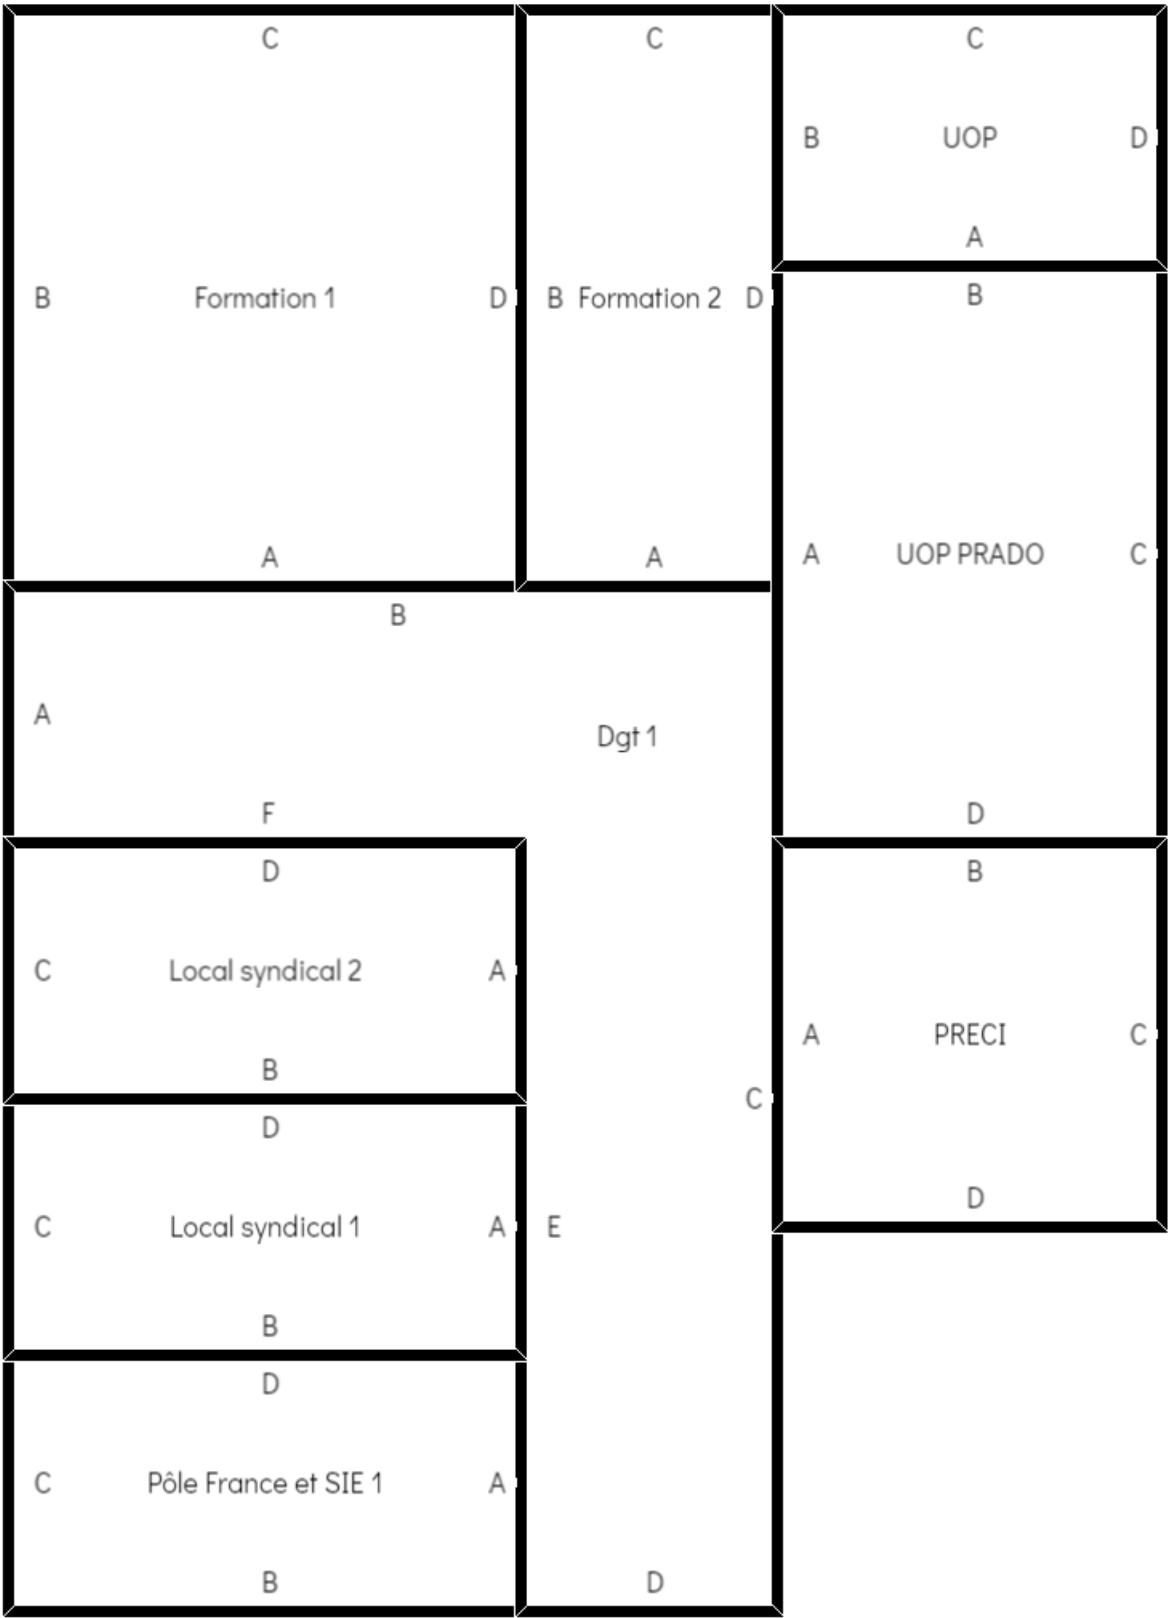

Légende

 Non visité/controlé

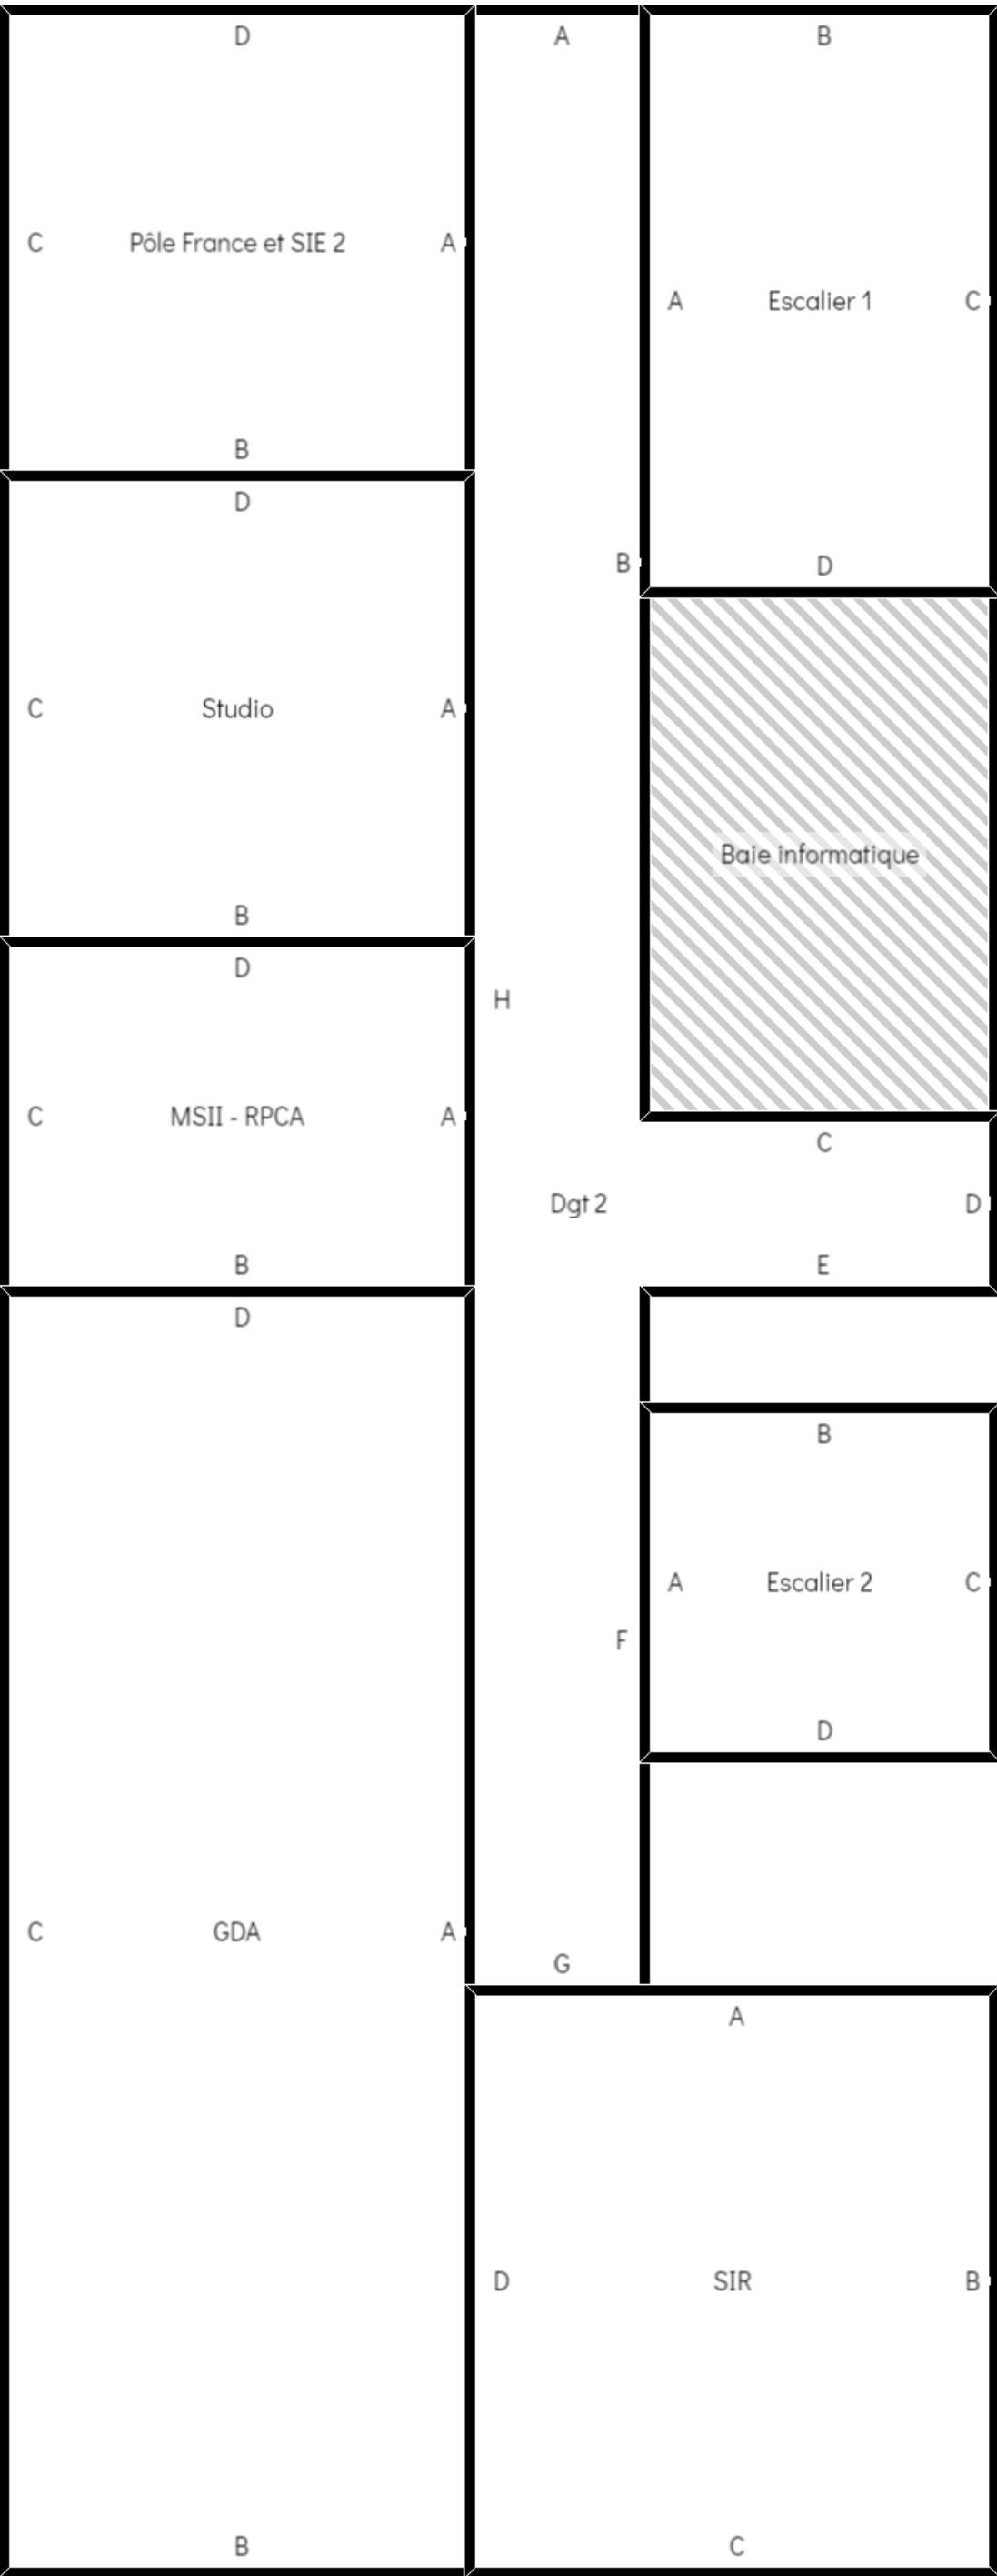


Planche de repérage usuel		12/38
5ème étage Plafond		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/controlé

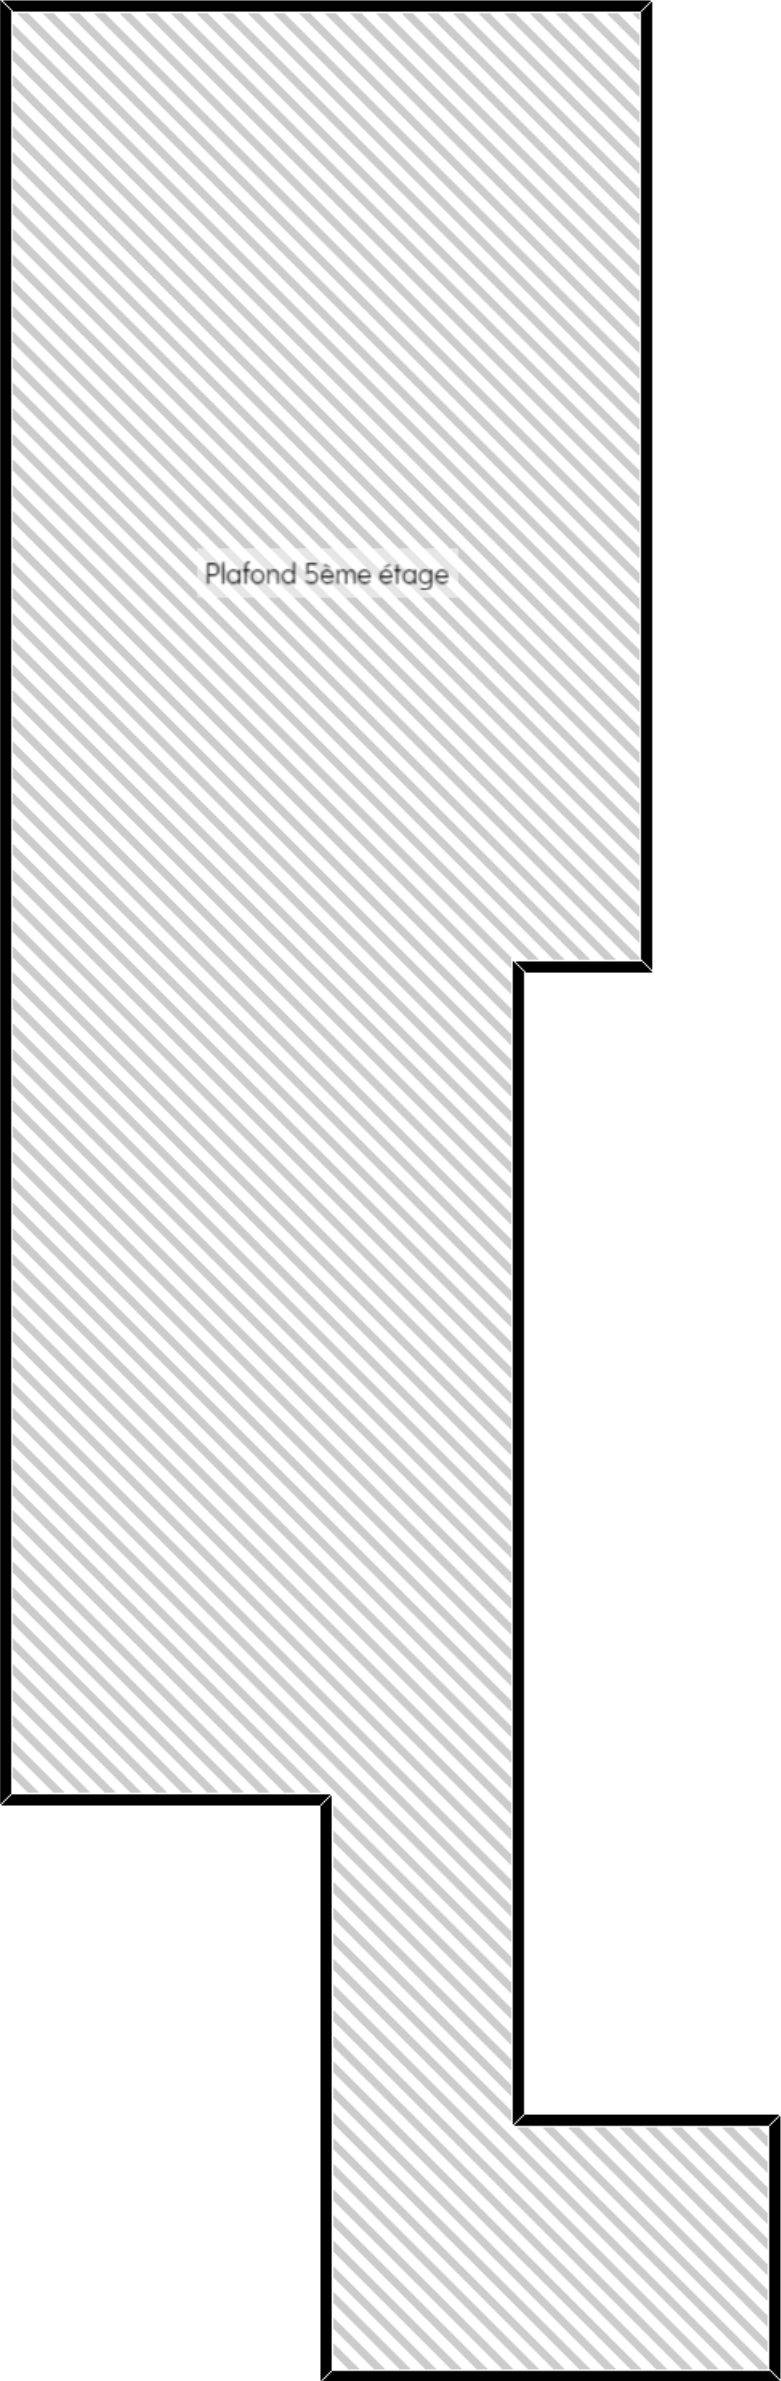


Planche de repérage usuel		13/38
1er étage / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

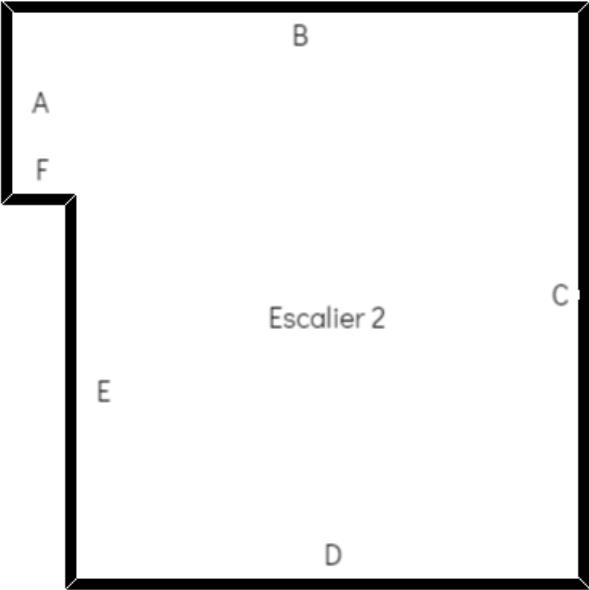


Planche de repérage usuel		14/38
Rdc Haut / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

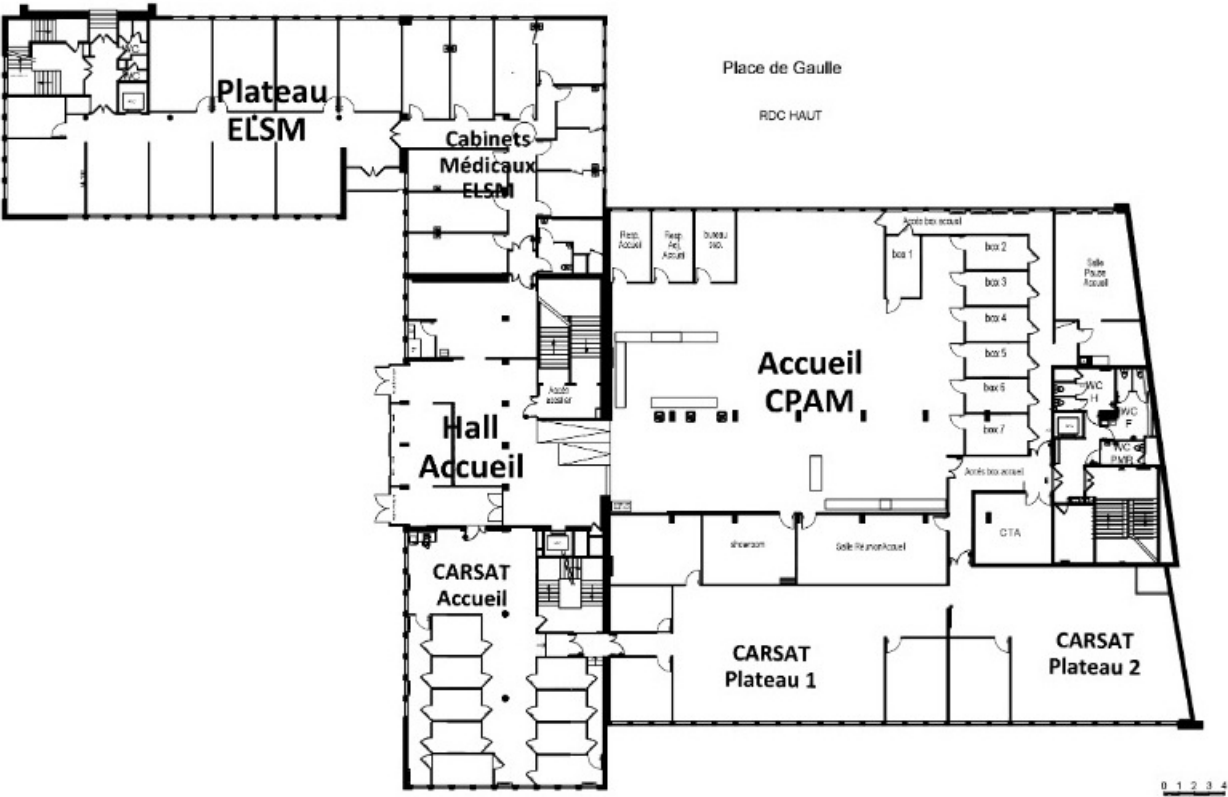


Planche de repérage usuel		15/38
Rdc Haut / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

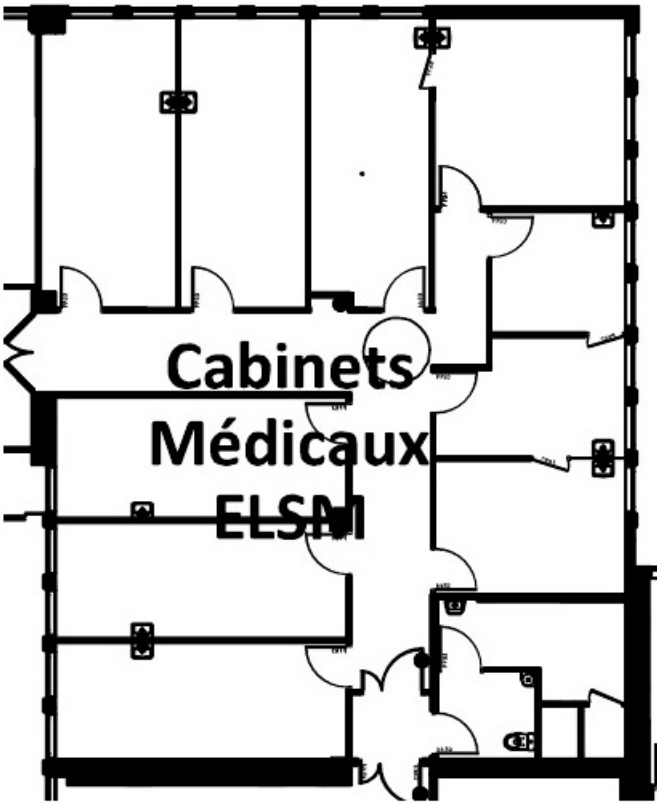


Planche de repérage usuel		16/38
Rdc Haut / Zone 2		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

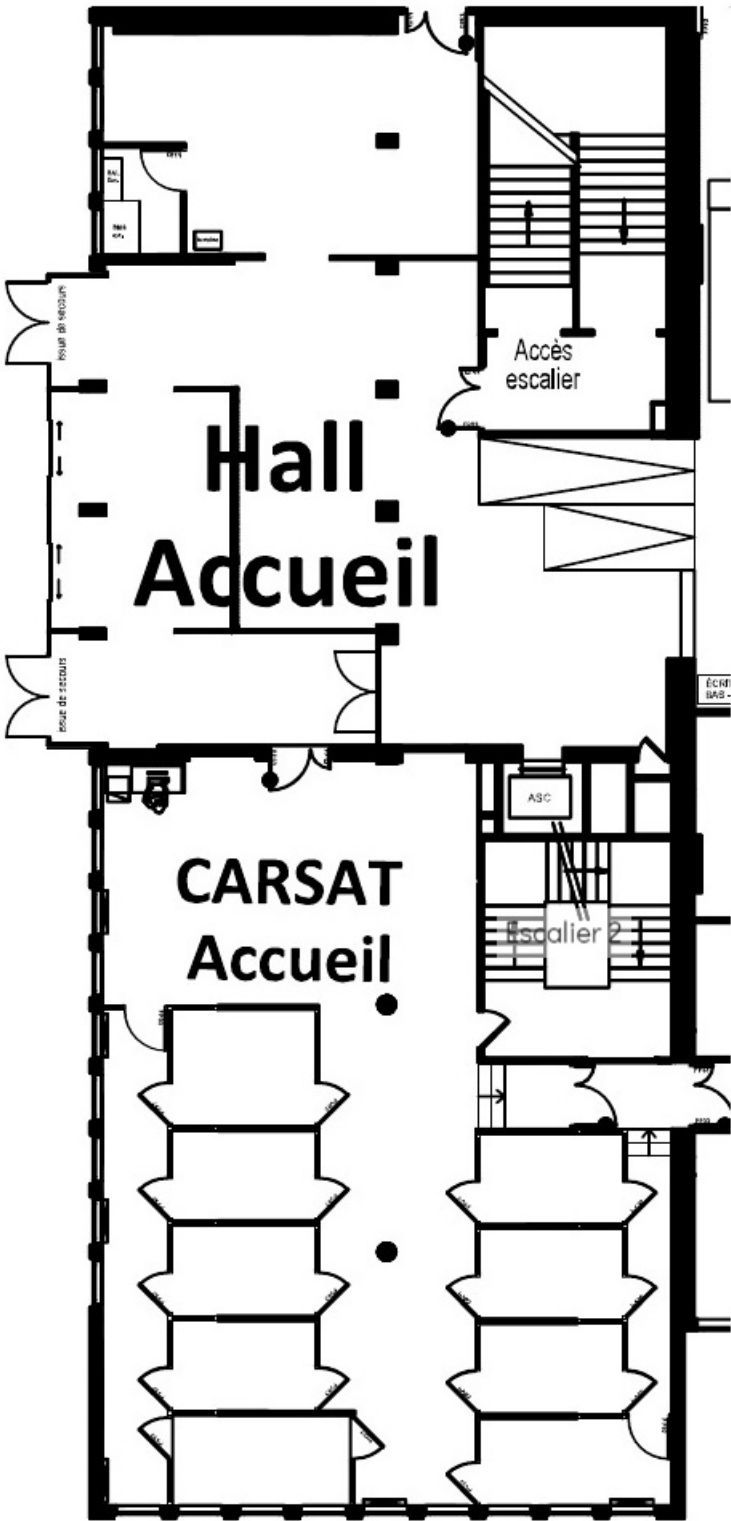


Planche de repérage usuel		17/38
Rdc Haut / Zone 3		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

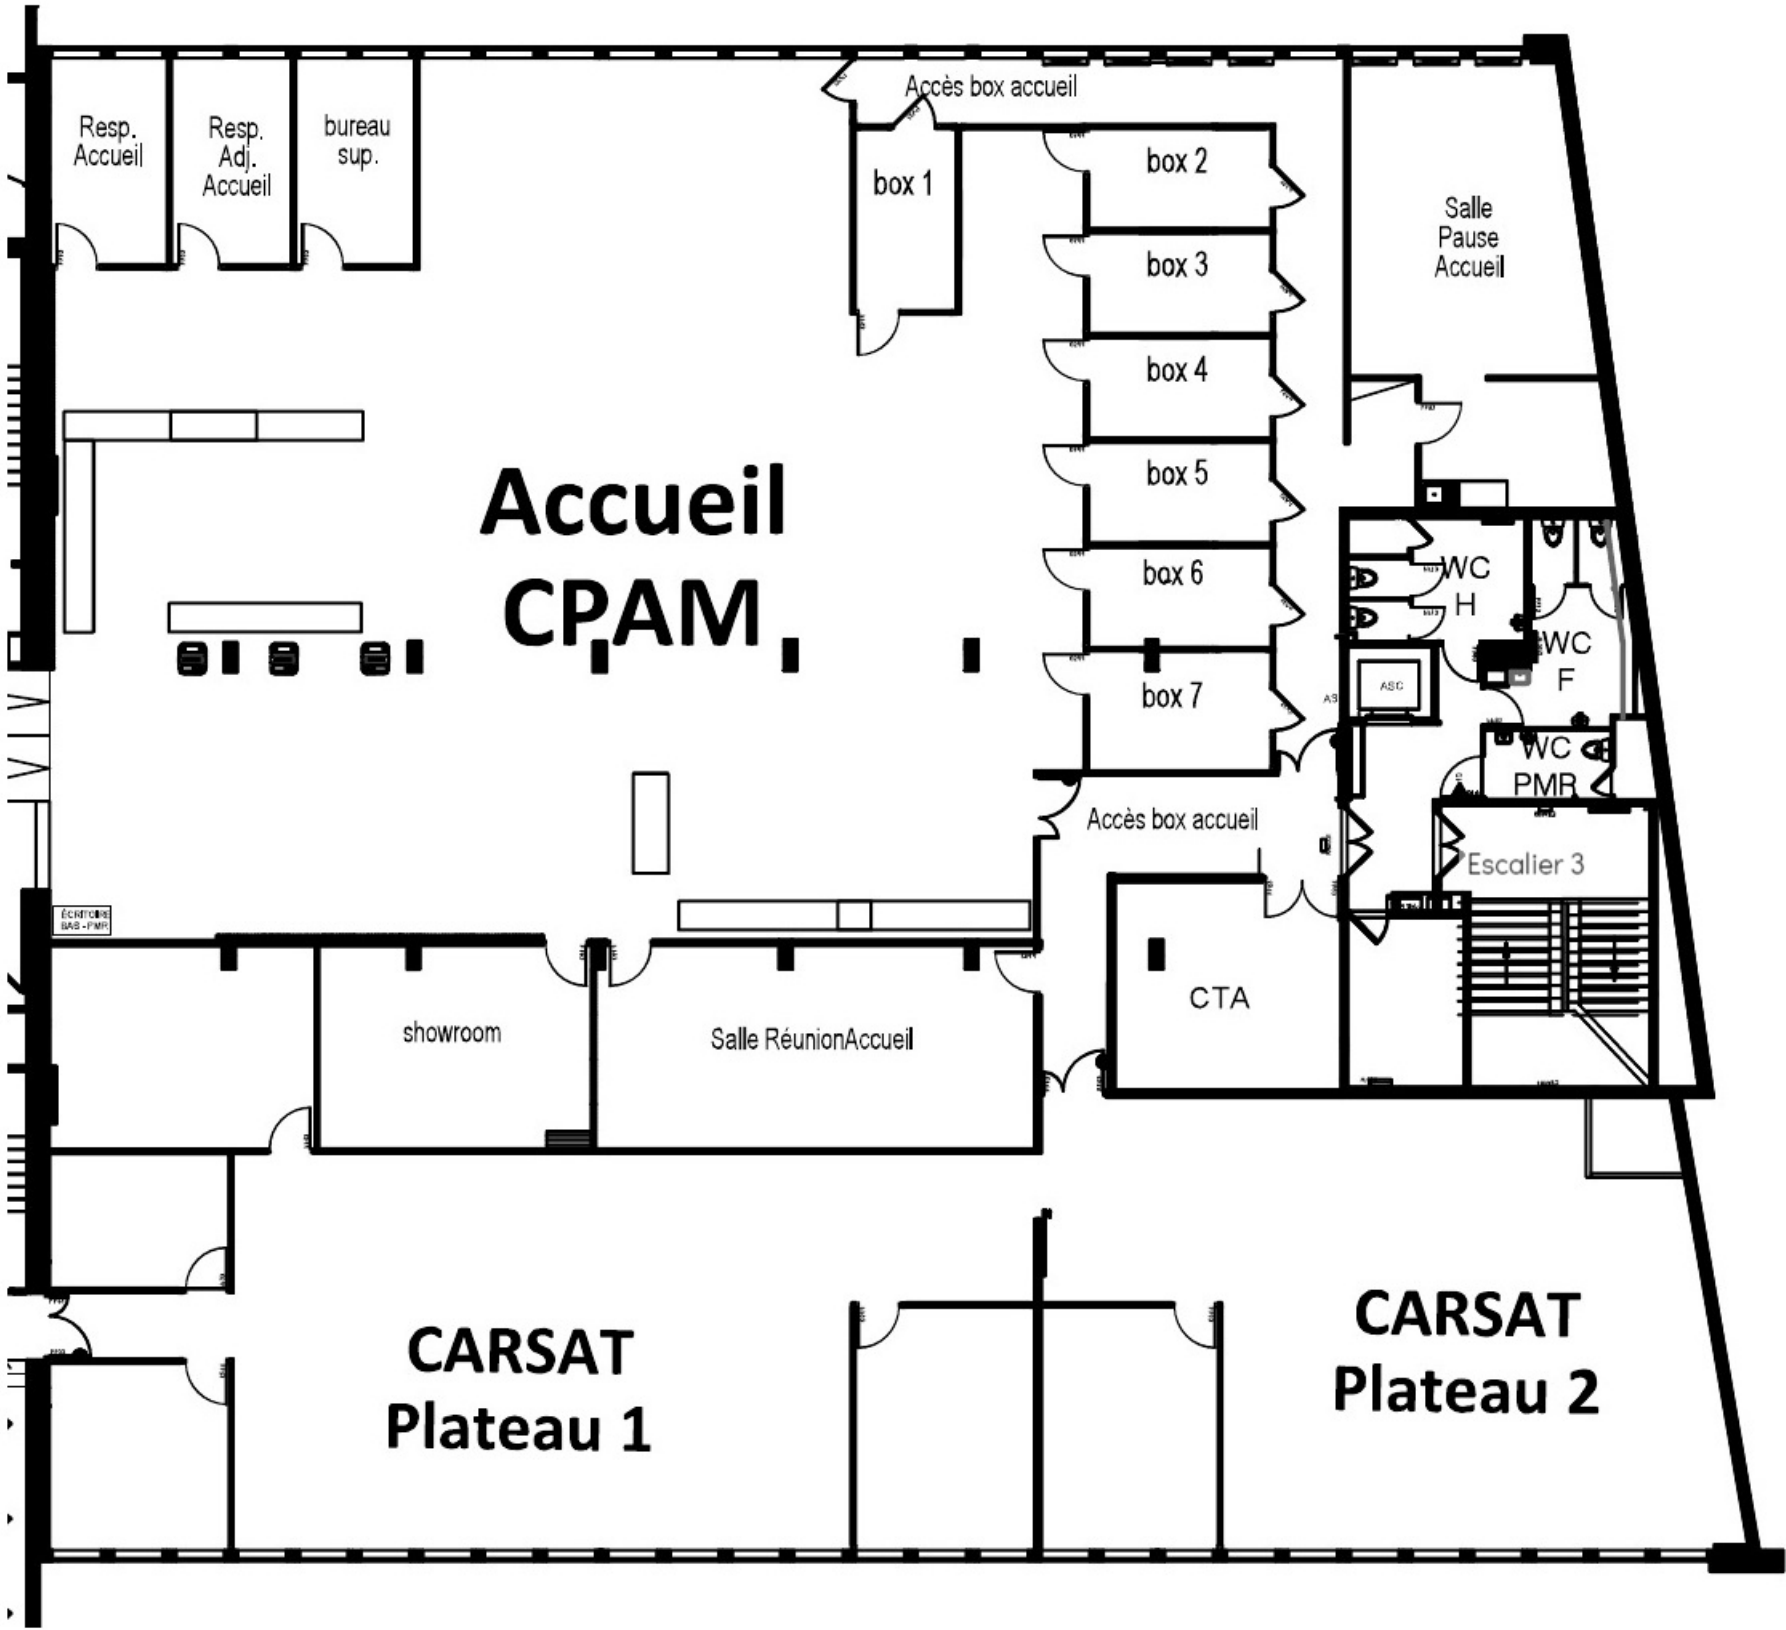


Planche de repérage usuel		18/38
Rdc Haut / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

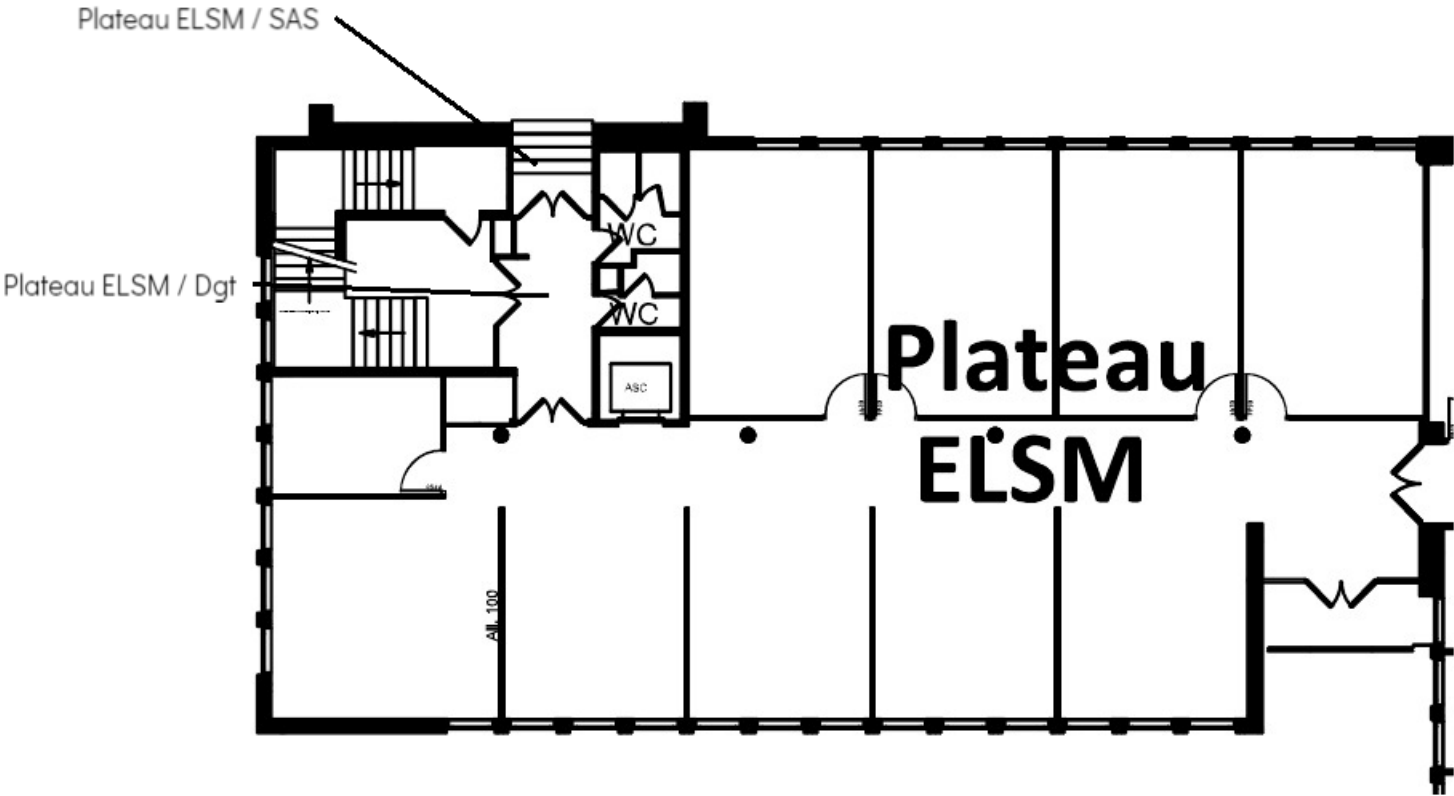


Planche de repérage usuel		19/38
Rdc Haut / Zone 5		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

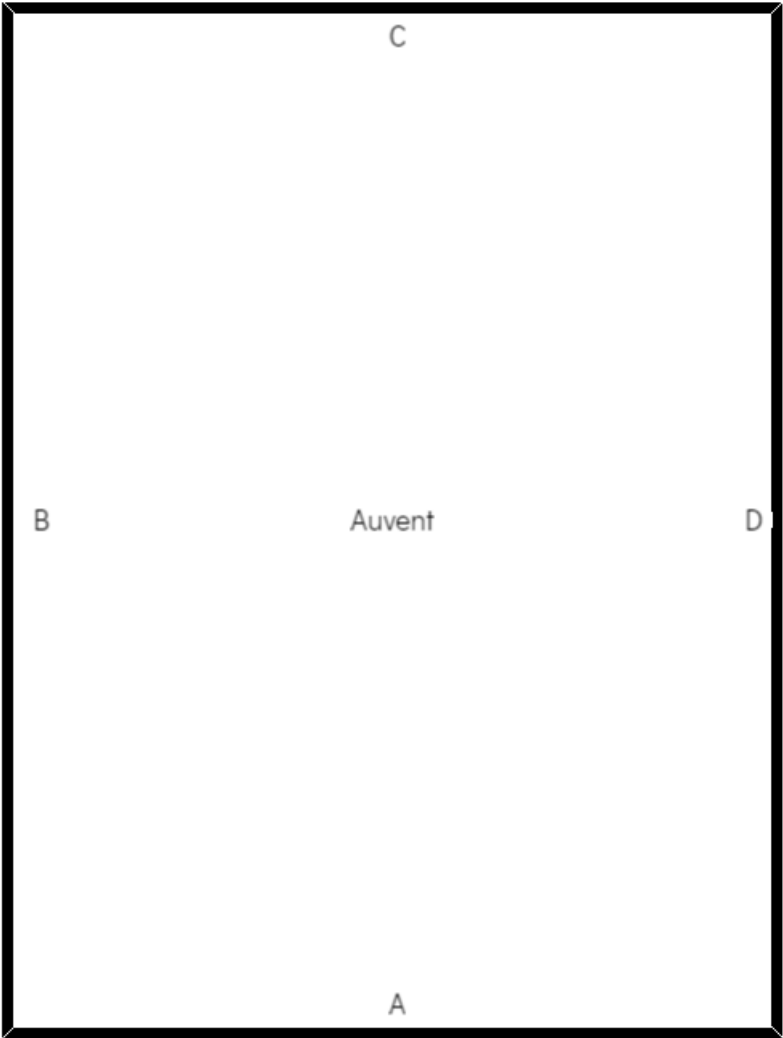


Planche de repérage usuel		20/38
Extérieur		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

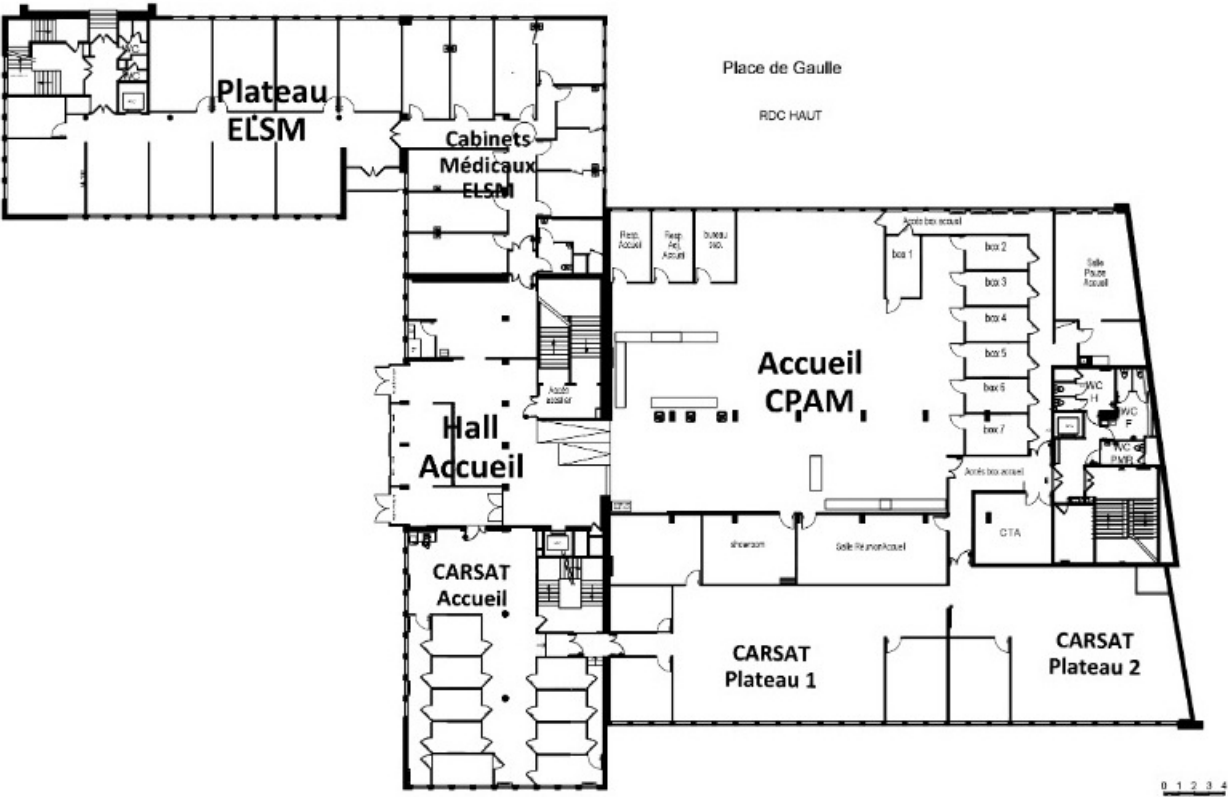


Planche de repérage usuel			21/38
Rdc Bas / Localisation Zones			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version	1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

Légende

 Non visité/contrôlé



Planche de repérage usuel		22/38
Rdc Bas / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

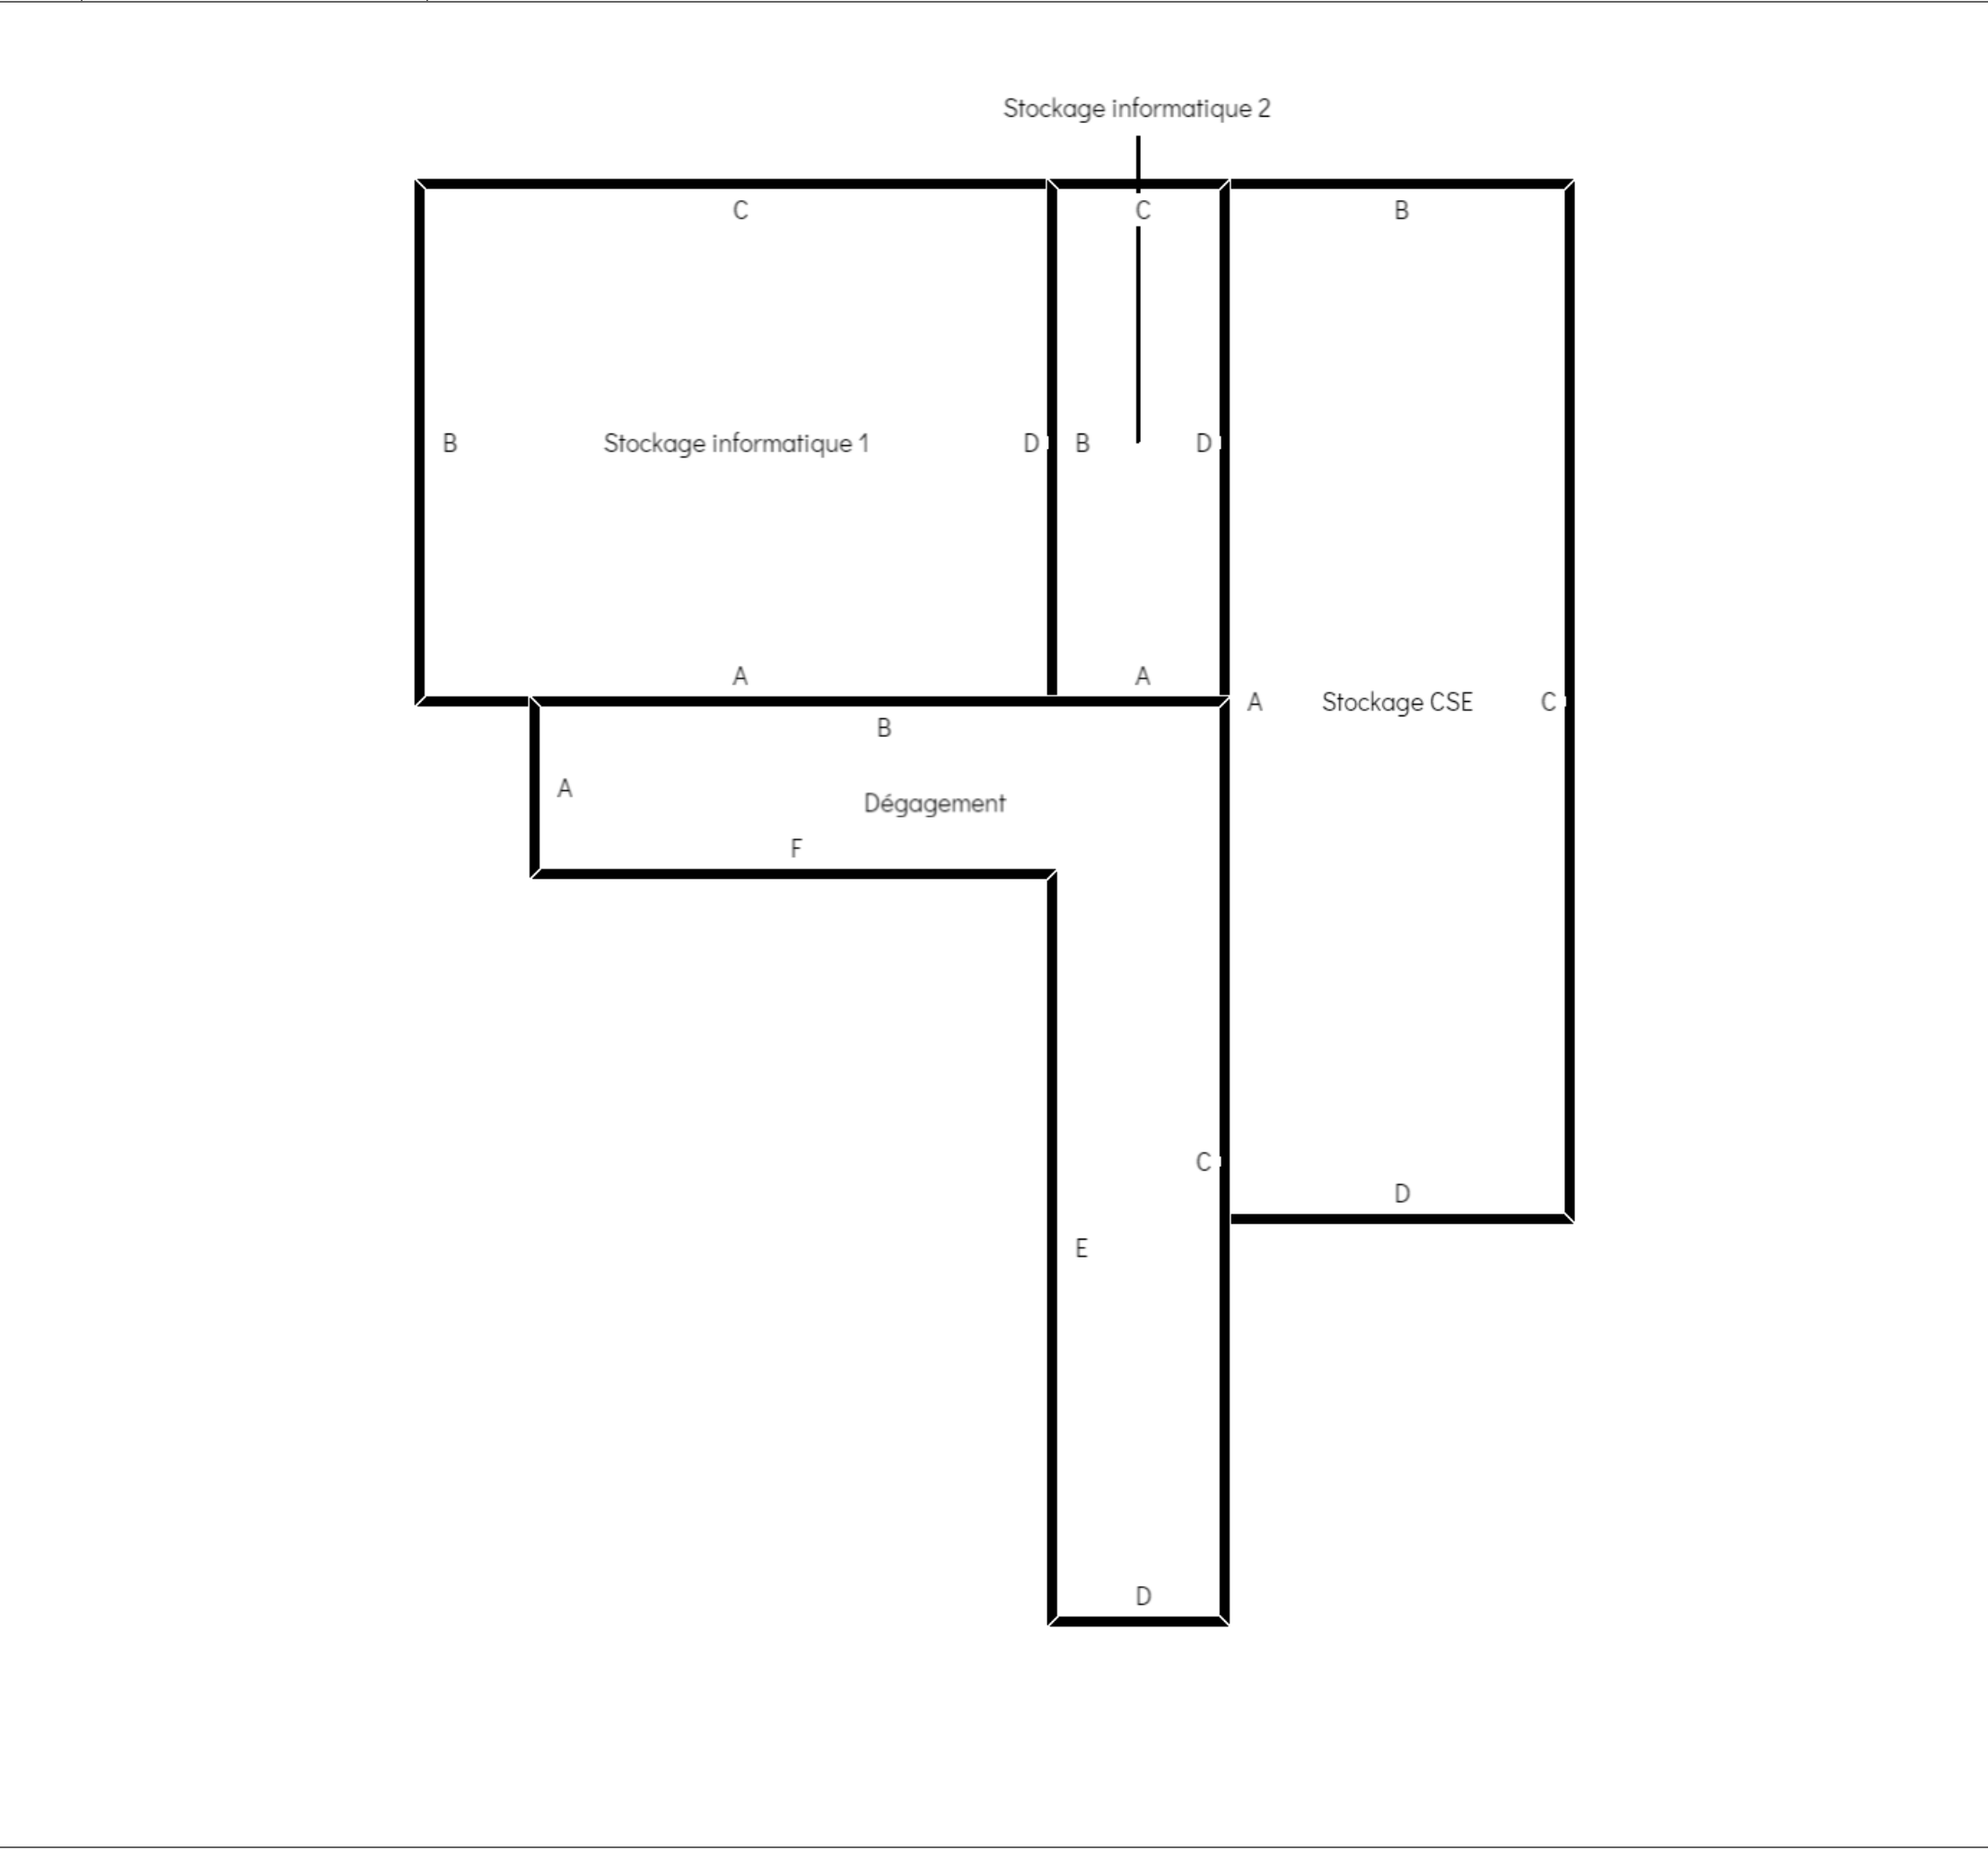


Planche de repérage usuel		23/38
4ème étage / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	


Légende

 Non visité/contrôlé



Légende

Non visité/controlé

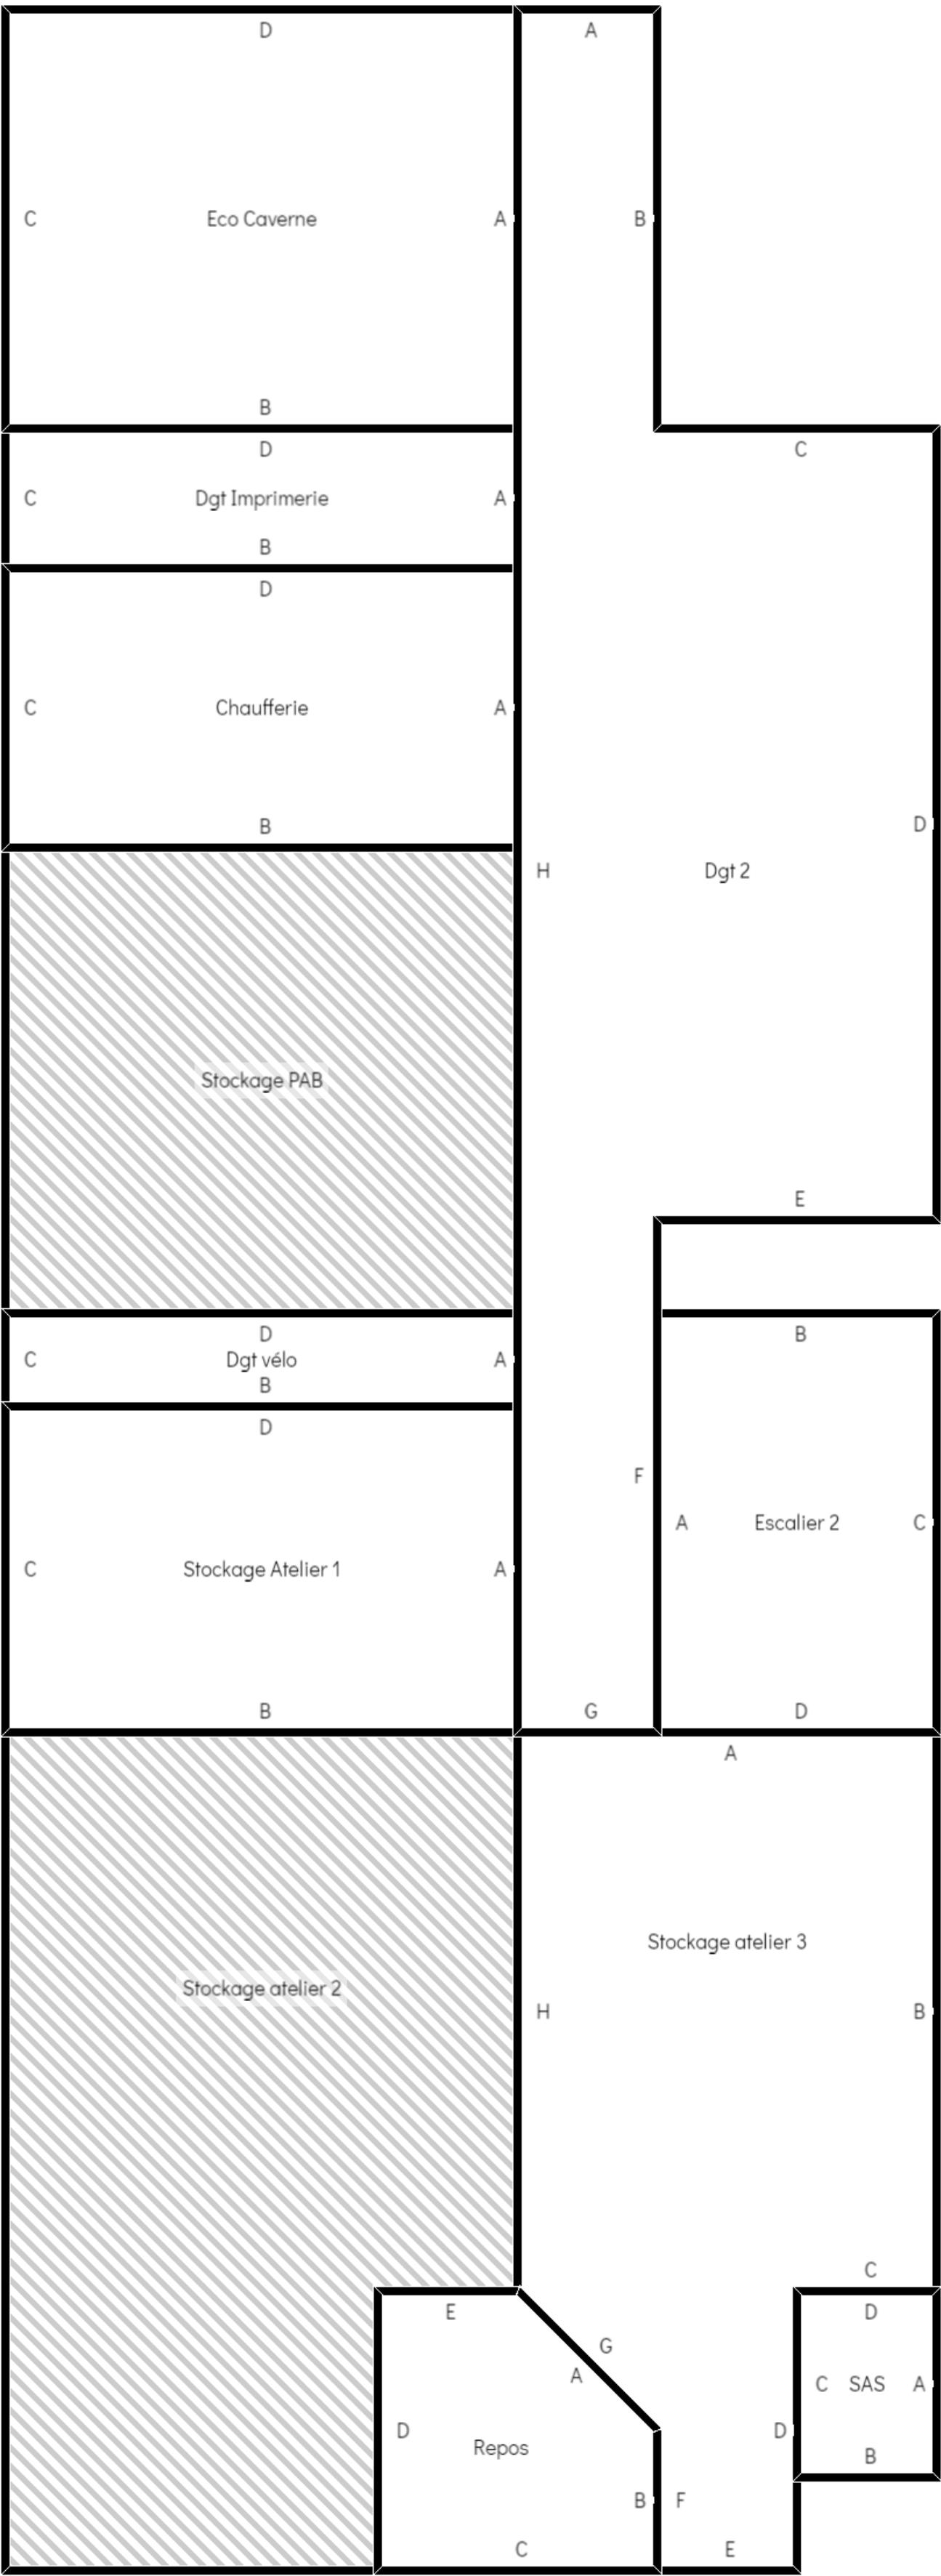

Légende

 Non visité/contrôlé

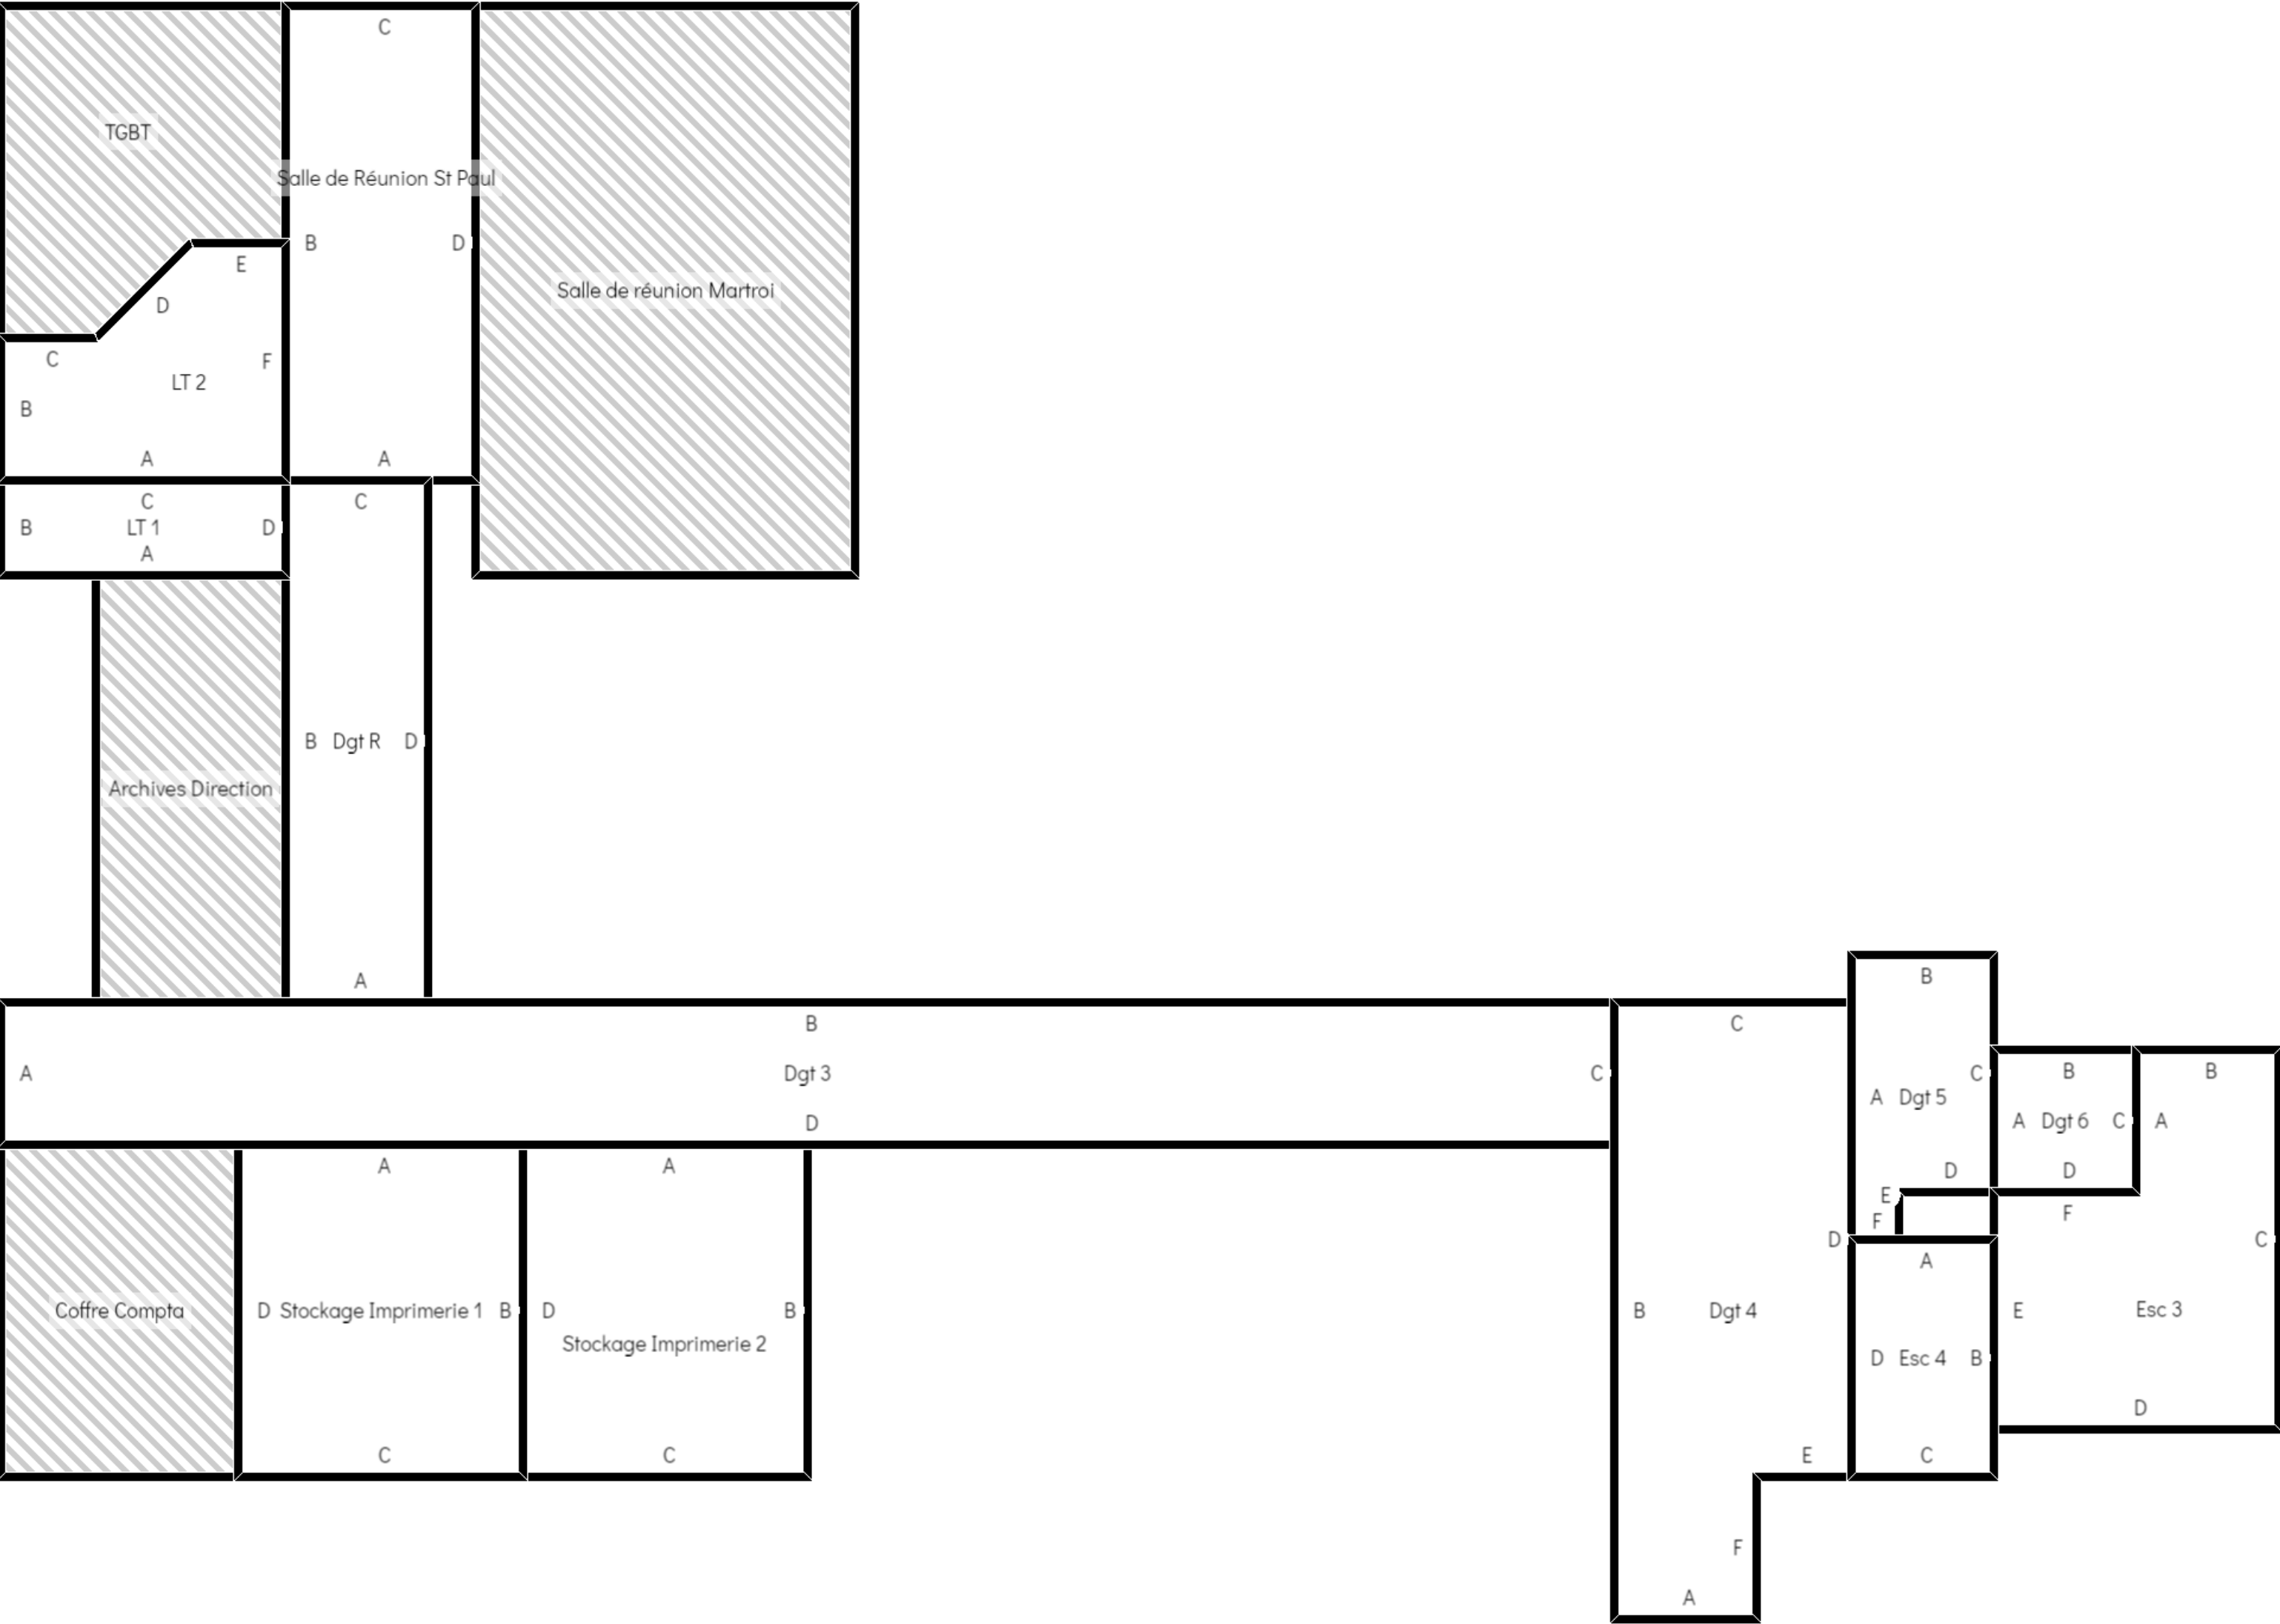


Planche de repérage usuel		26/38
Rdc Bas / Zone 4		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	


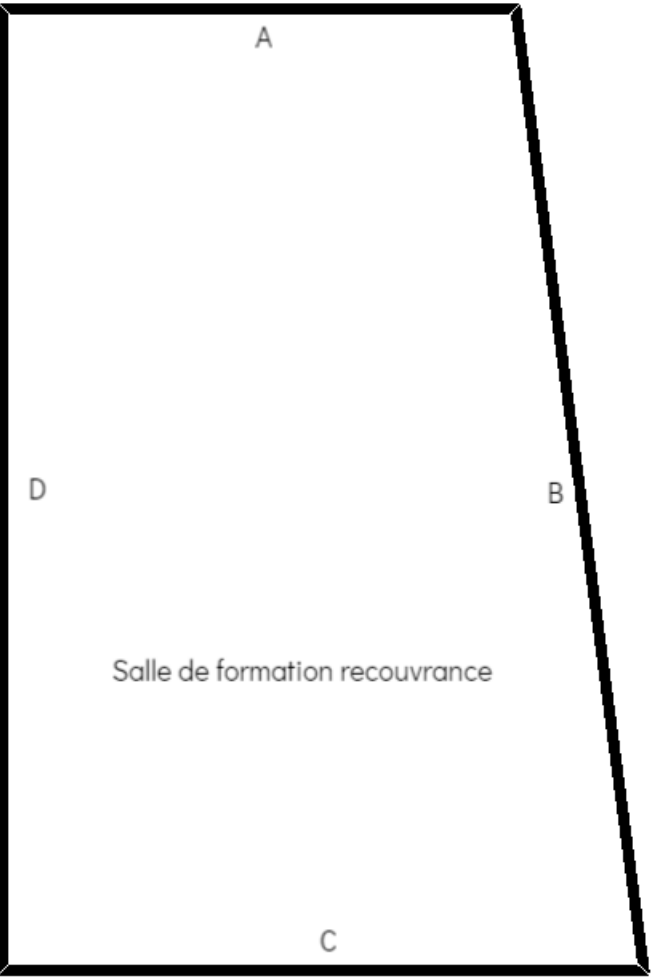


Planche de repérage usuel			27/38
Rdc Bas / Zone 5			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

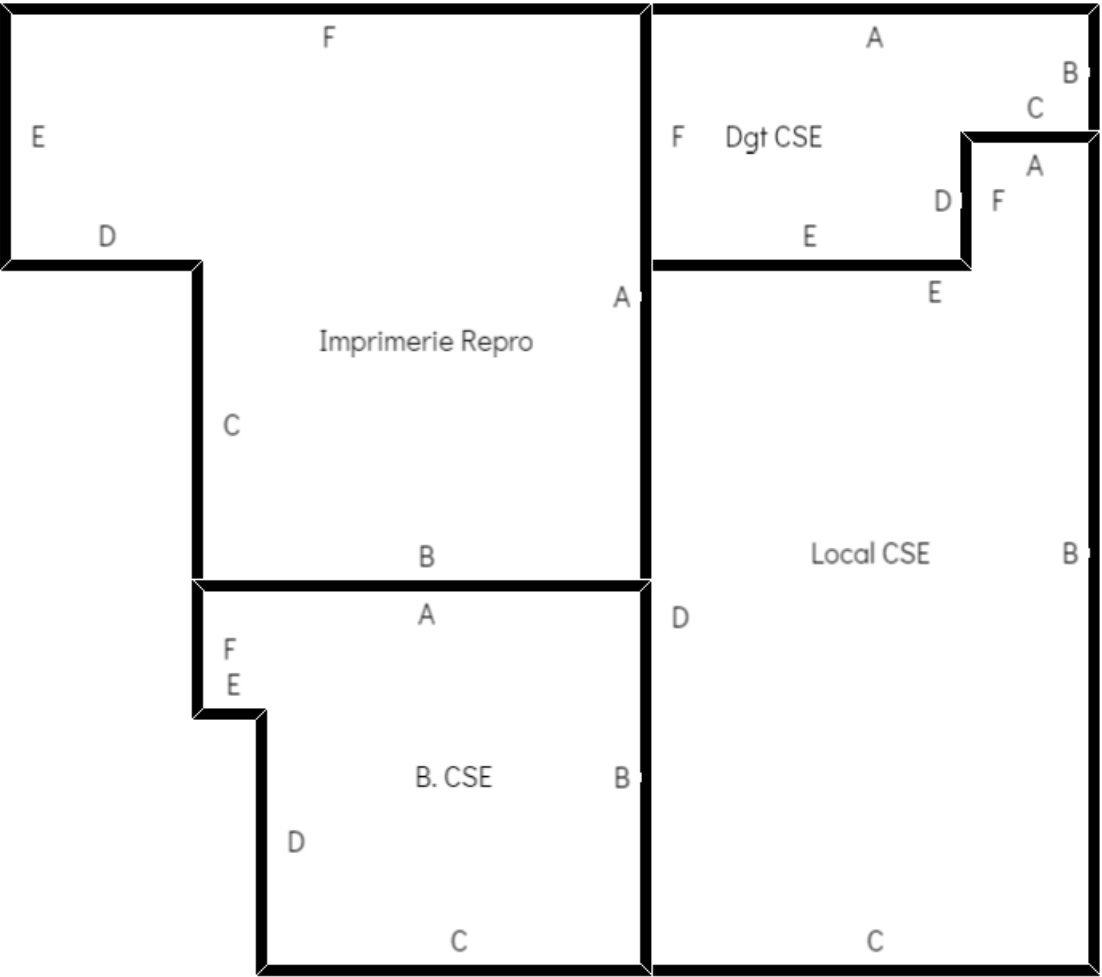

Légende
 Non visité/controlé

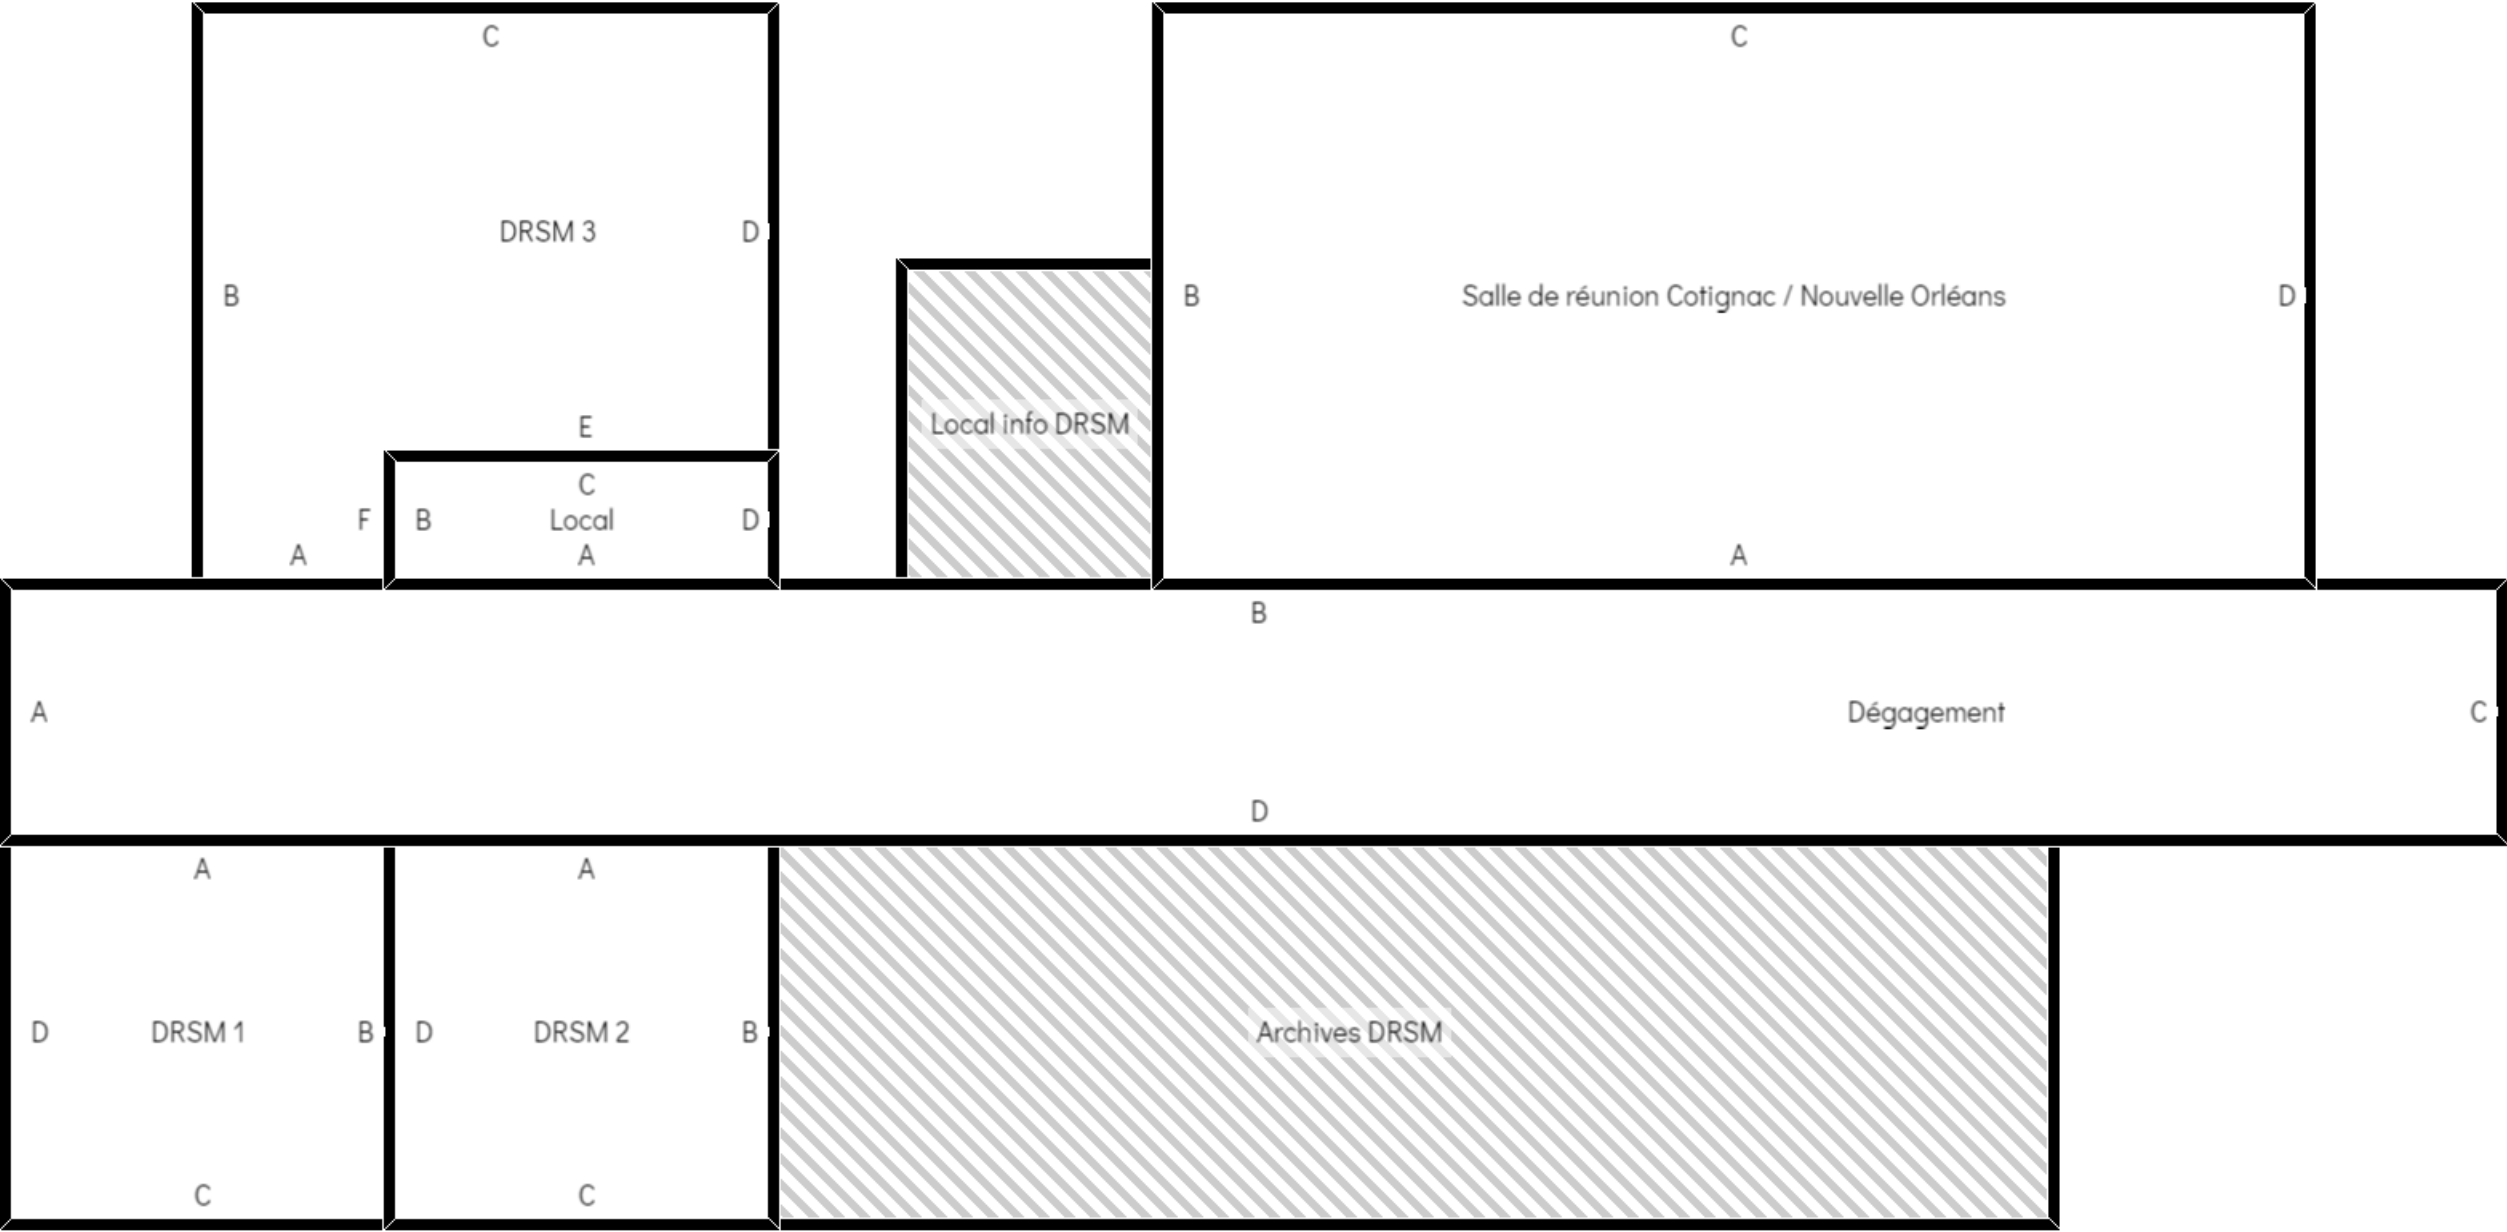


Planche de repérage usuel Rdc Bas / Zone 6		28/38
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

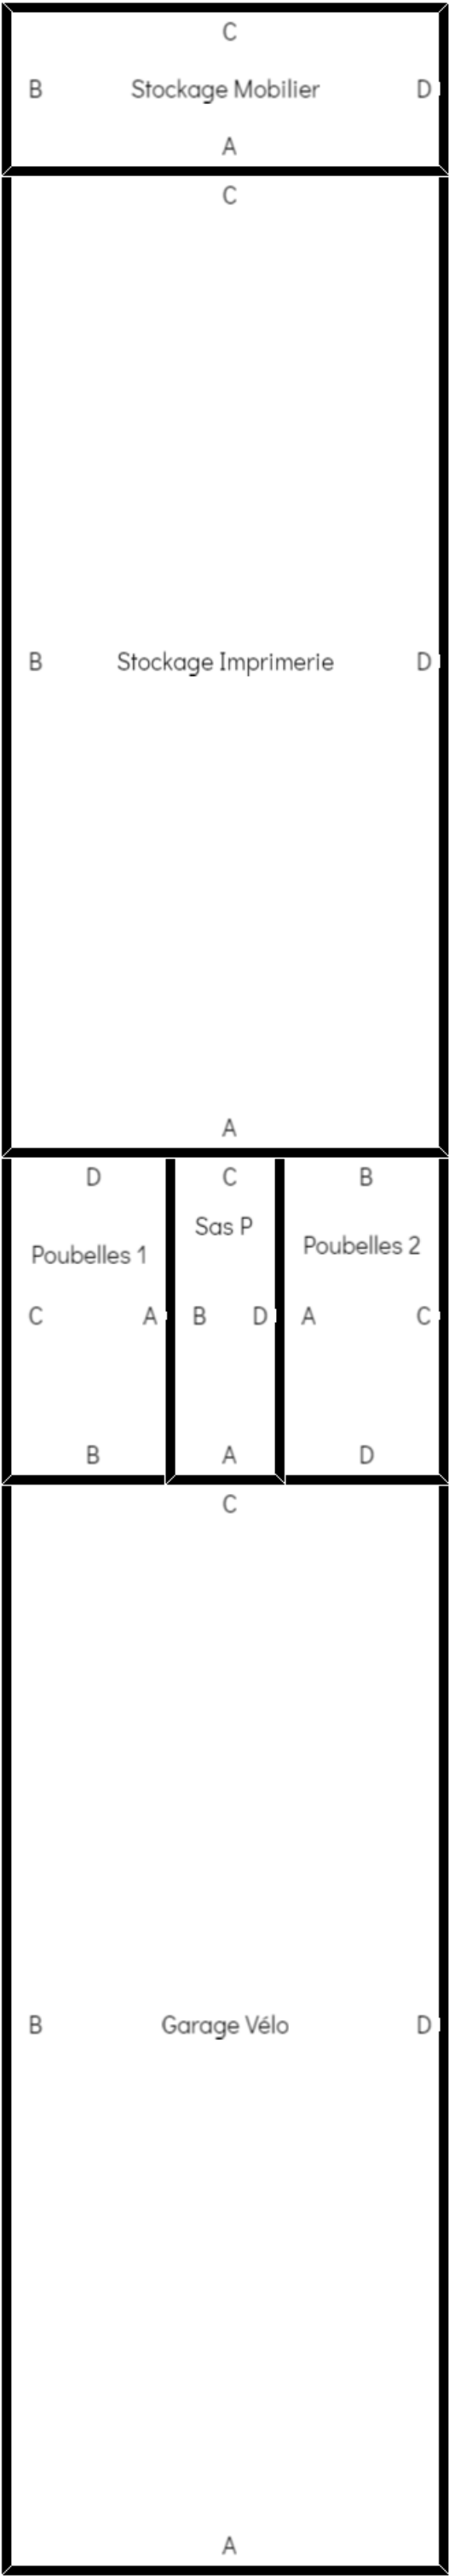


Planche de repérage usuel		30/38
Sous-sol / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé



Légende

Non visité/contrôlé

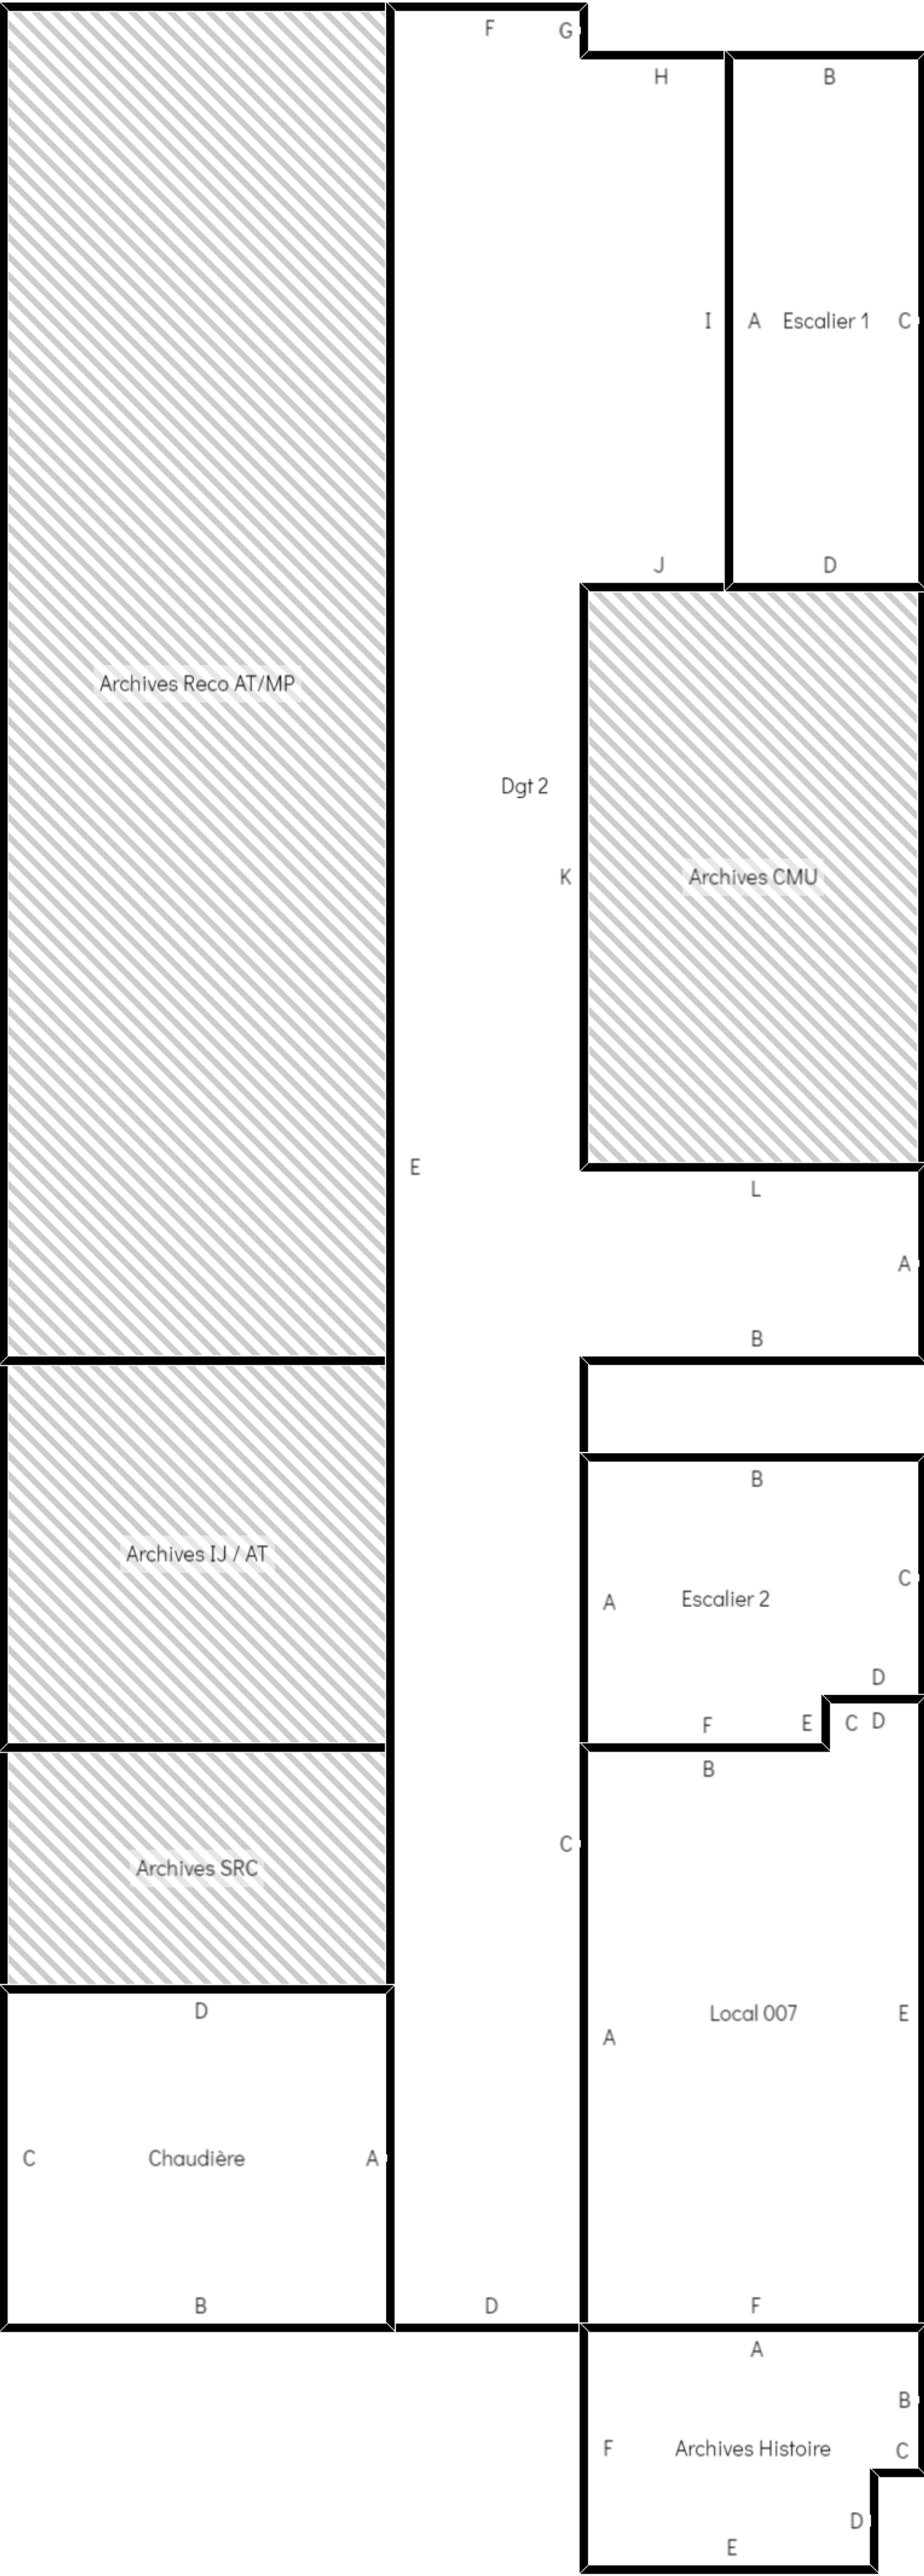


Planche de repérage usuel			32/38
Sous-sol / Zone 3			
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version	1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN		
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS		

Légende

 Non visité/contrôlé

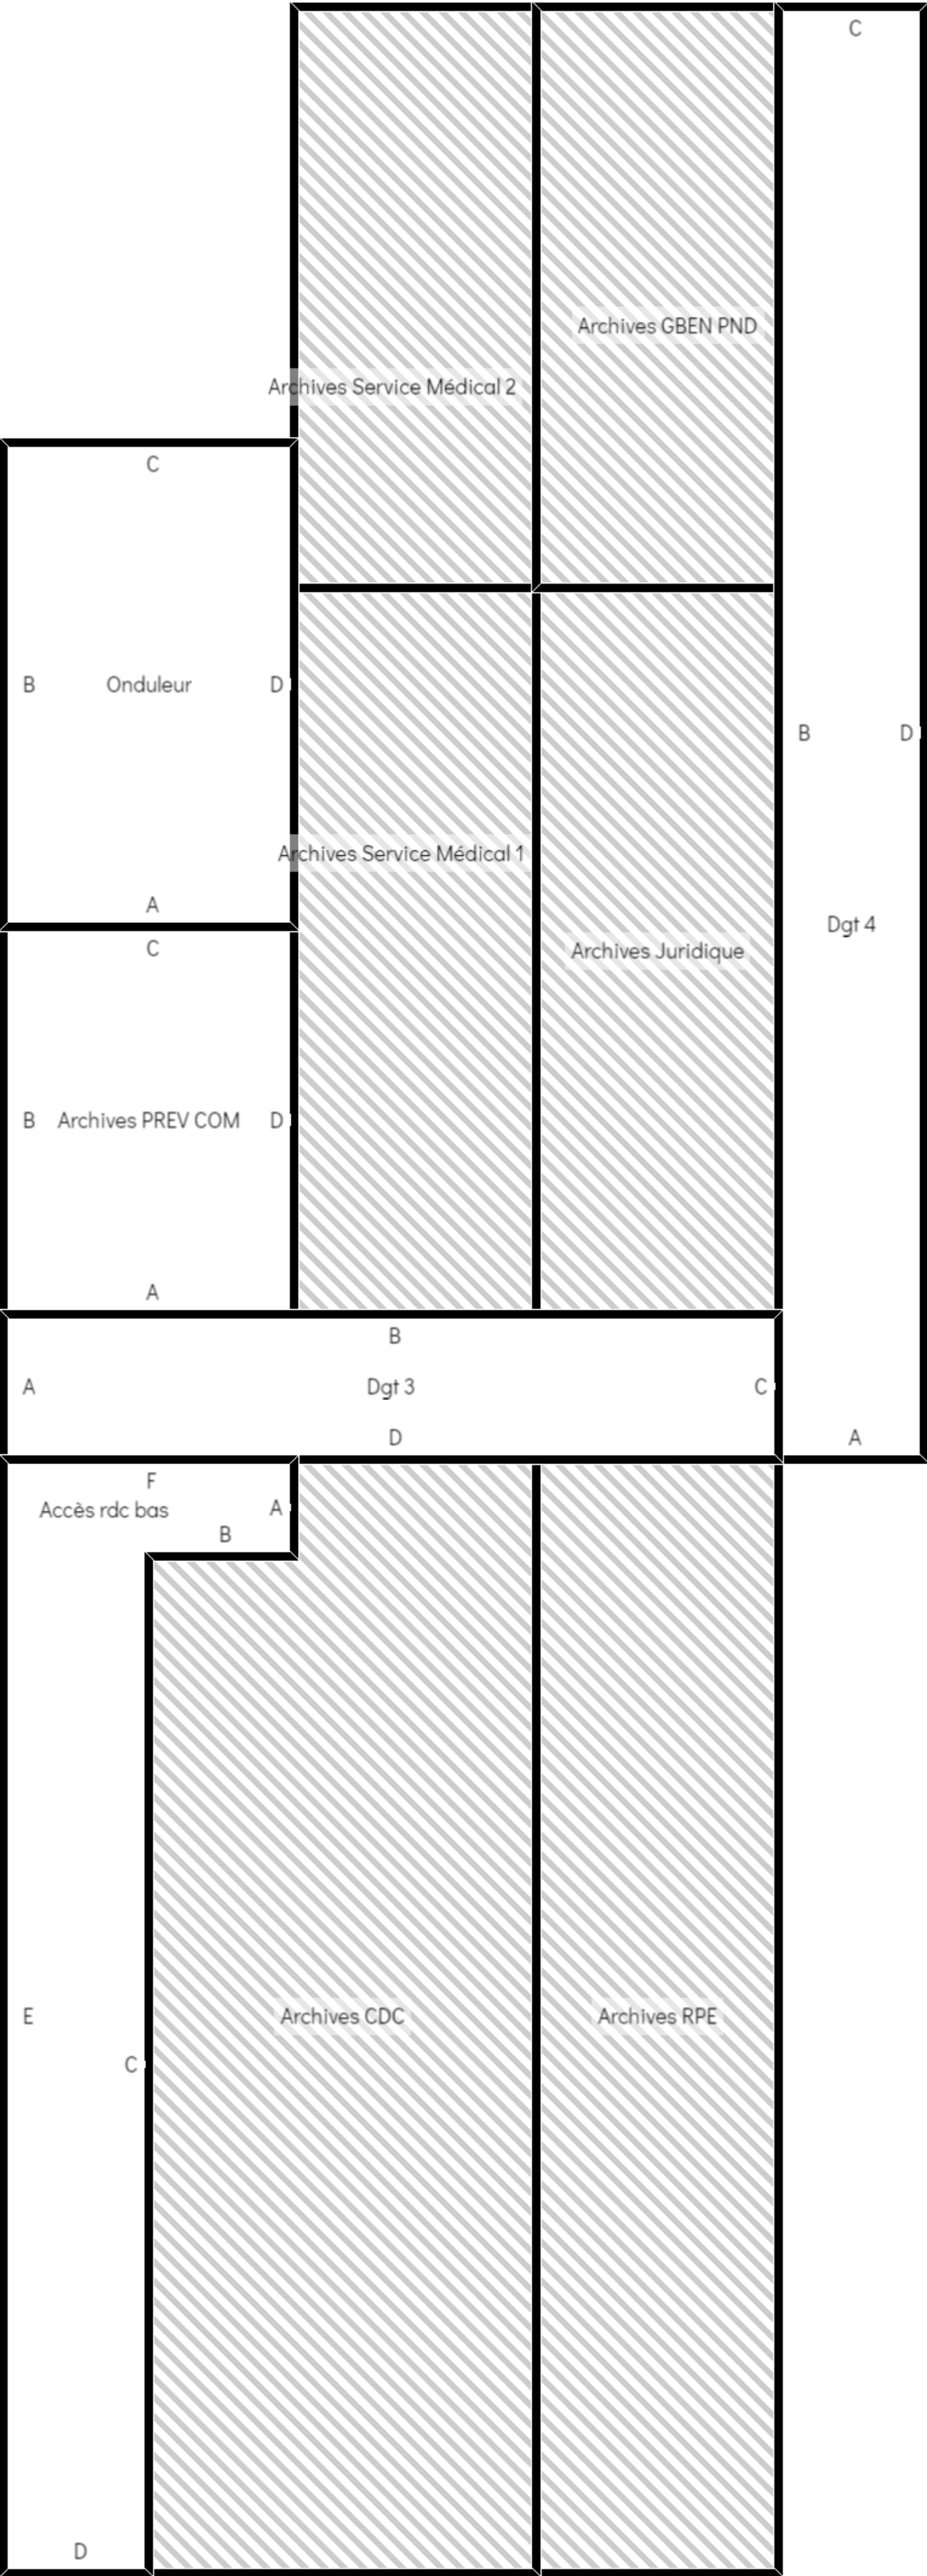
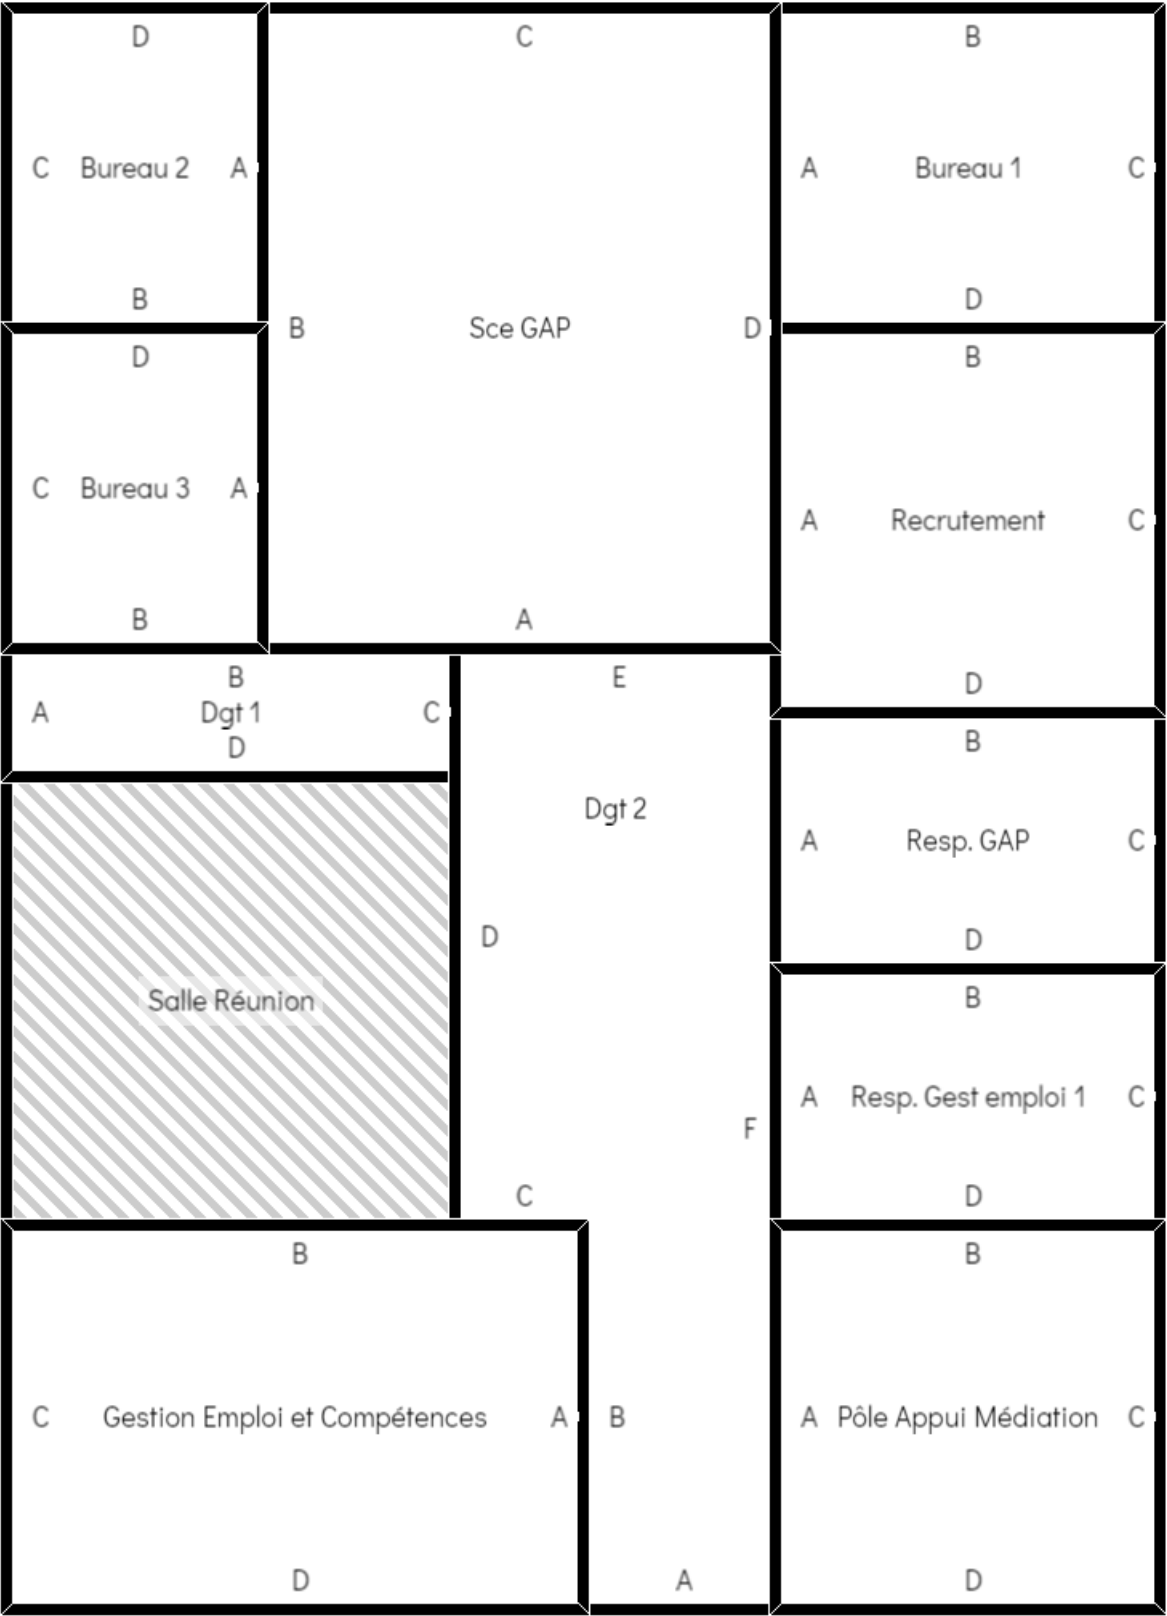


Planche de repérage usuel		33/38
4ème étage / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/controlé





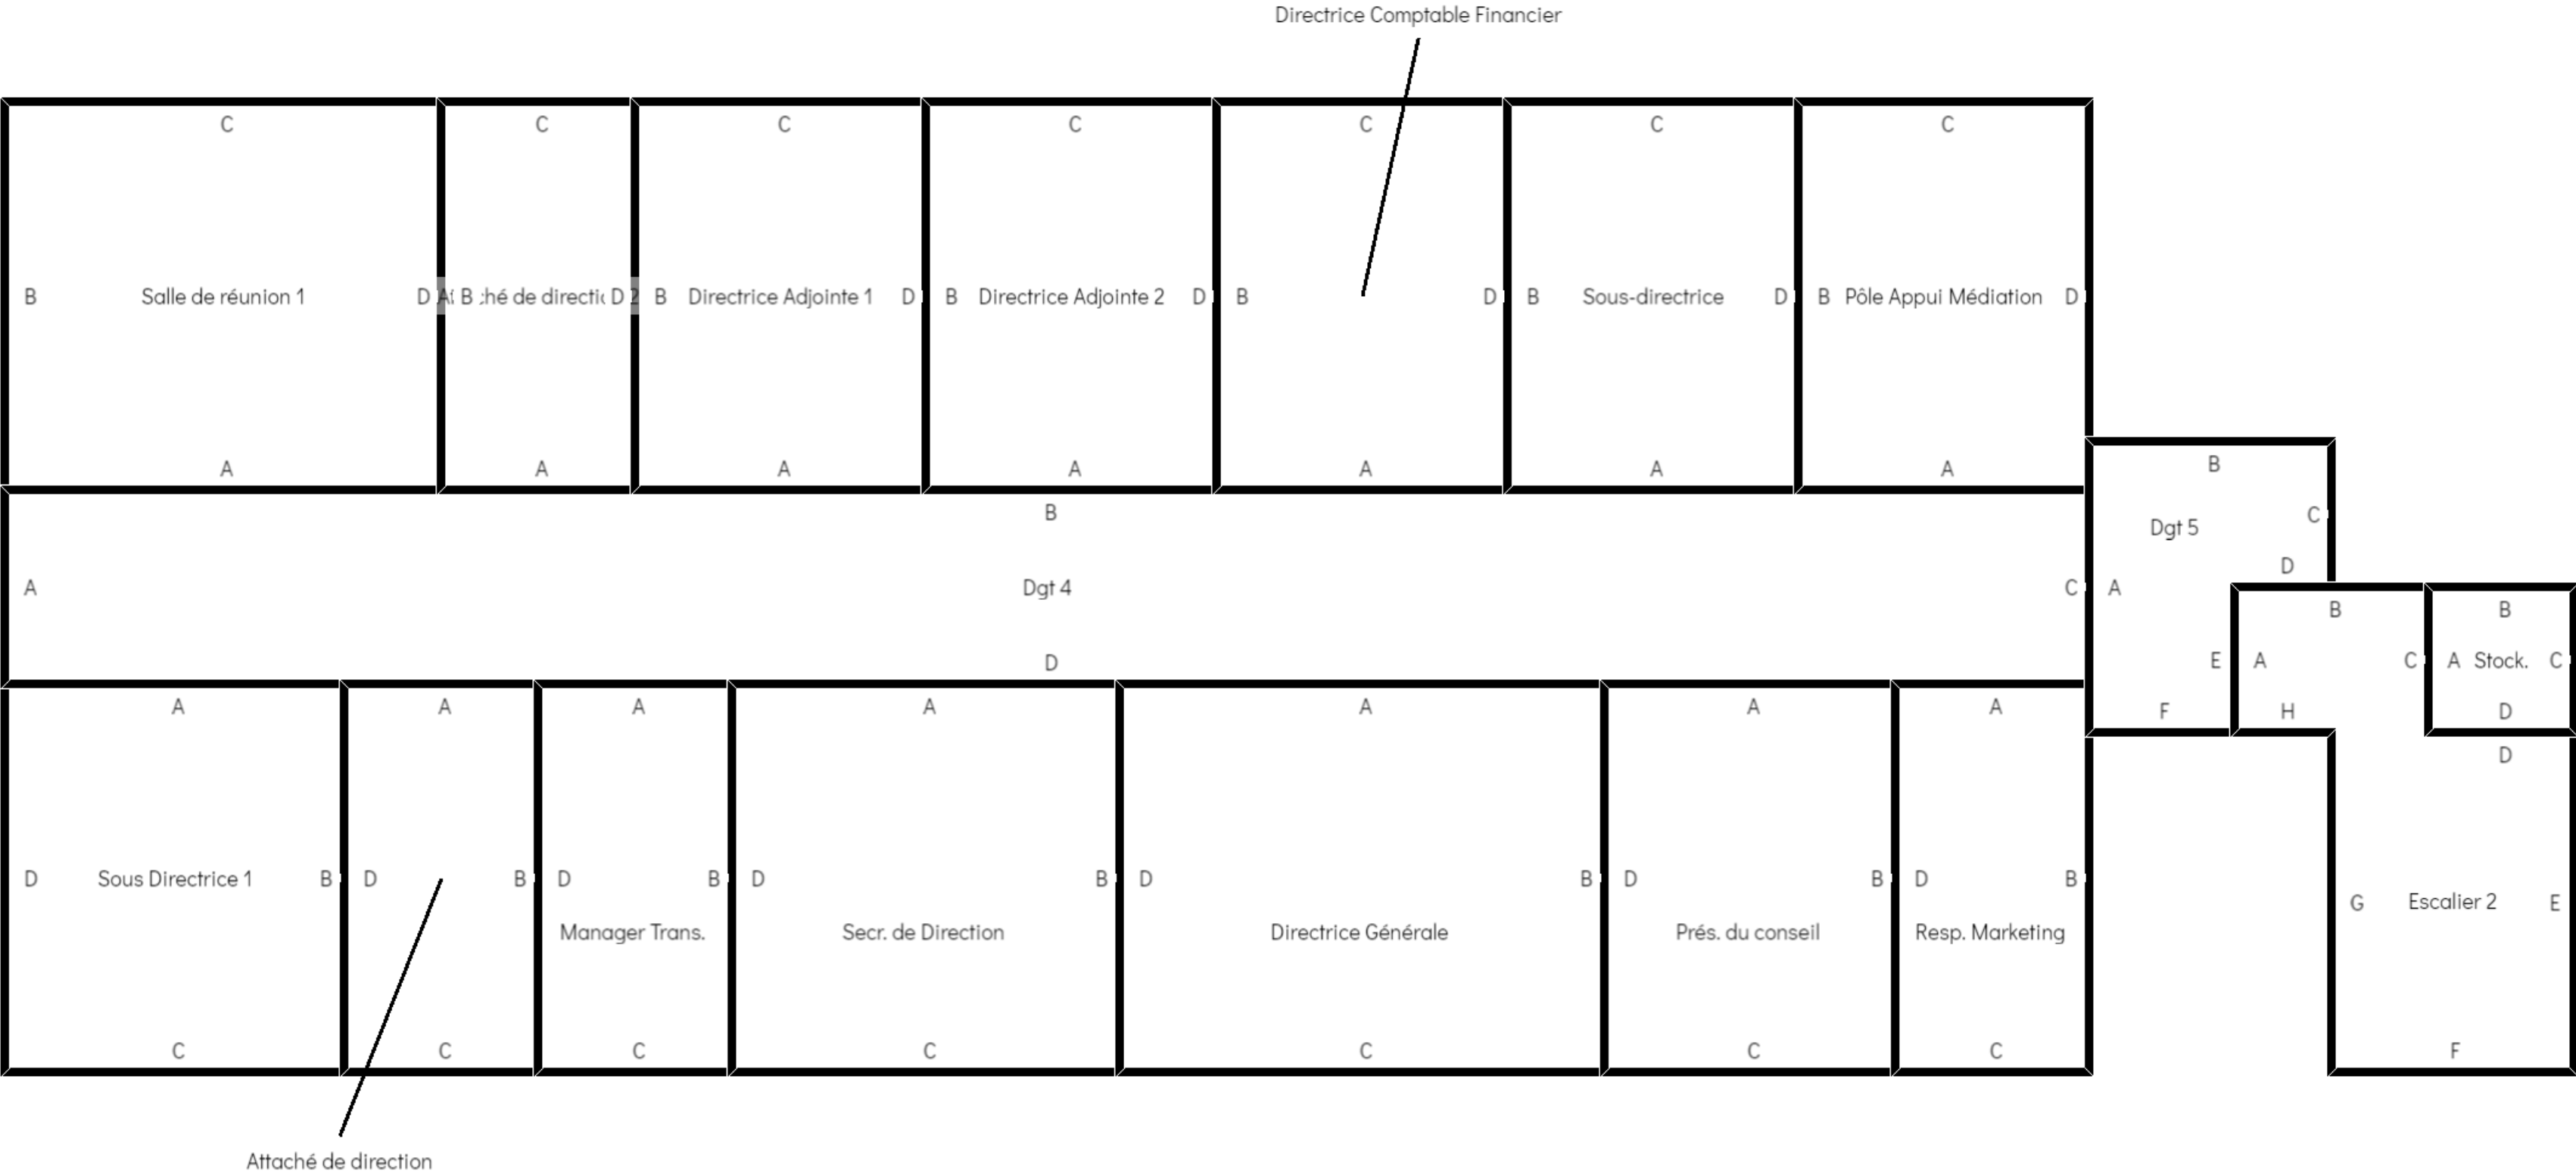


Planche de repérage usuel		36/38
3ème étage / Localisation Zones		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

Légende

 Non visité/contrôlé

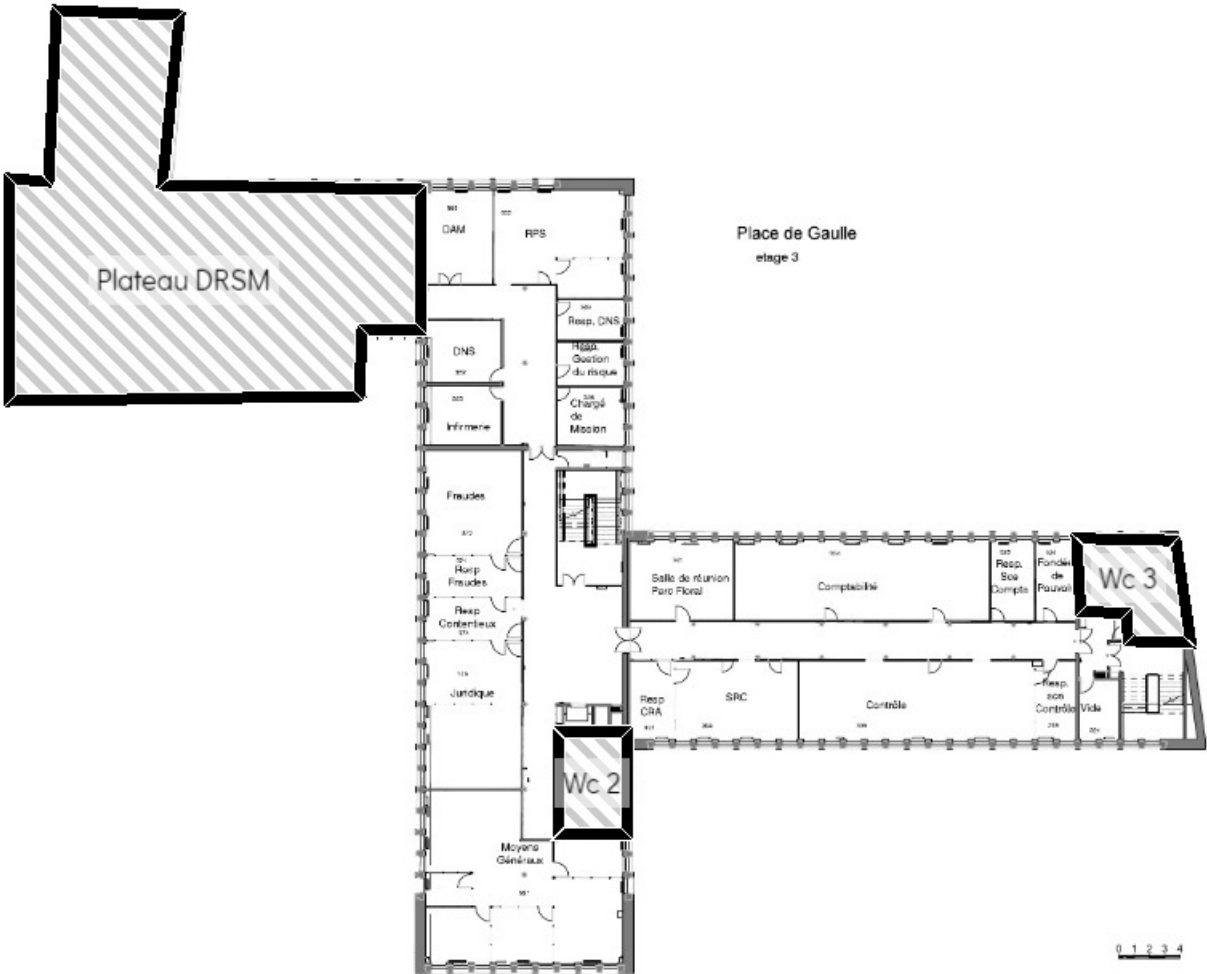


Planche de repérage usuel		37/38
3ème étage / Zone 1		
Référence	PBREPAV-E6032229-2401	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / KORAY DOGAN	
Adresse	9 Place du General de Gaulle 45000 ORLEANS	

