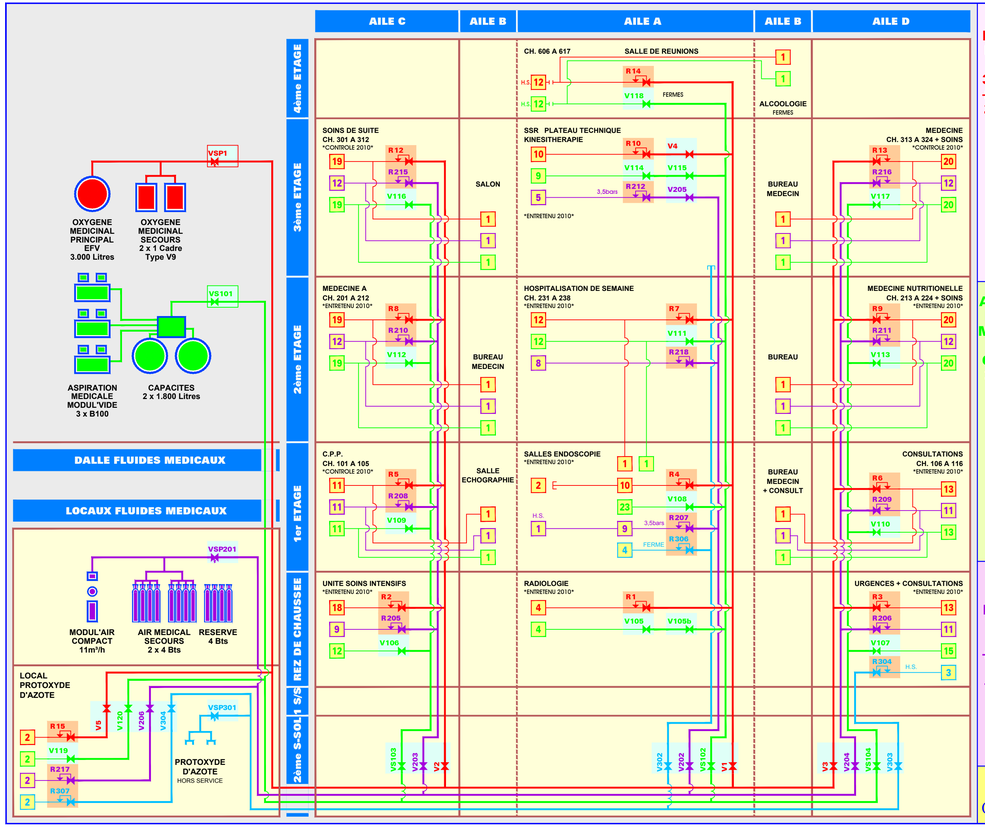


## OXYGENE MEDICINAL PRINCIPAL EFV 3.000 Litres + SECOURS 2 x 1 Cadre V9

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S-SOL | VSP1 | SUR DALLE OXYGENE | COUPURE GENERALE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V1 | COULOIR 2ème S/S BATIMENT A | COUPURE BATIMENT AILE A | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V2 | LOCAL DECHETS MEDICAUX | COUPURE BATIMENT AILE C | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V3 | LOCAL COMPRESSEUR | COUPURE BATIMENT AILE D | | | | | | | | | |
| 3 ETAGE | V4 | FAUX PLAF. ENTREE SERVICE | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V5 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | | | | | | | | |
| R.D.CHAU | R1 | ENTREE SERVICE | AILE A RADIOLOGIE SCANNER | 1 | | | | | 2 | 2 | | |
| R.D.CHAU | R2 | GAINE TECHNIQUE SERVICE | AILE C UNITE SOINS INTENSIFS | | 1 | | | | 18 | | | |
| R.D.CHAU | R3 | GAINE TECHNIQUE CONSULTATIONS | AILE D URGENCES + CONSULTATIONS | | 1 | | | | 13 | | | |
| 1 ETAGE | R4 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A SALLE ENDOSCOPIE | | | | 1 | | | 12 | | |
| 1 ETAGE | R5 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C C.P.P. CH.101 A 105 -AILE B S. ECHO. | | 1 | | | | 12 | | | |
| 1 ETAGE | R6 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D CONSULTATIONS CH. 106 A 116 + AILE B BUREAU MEDECIN + CONSULTATIONS | | 1 | | | | 14 | | | |
| 2 ETAGE | R7 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A HOSP. DE SEMAINE + SALLE ENDOSCOP | | 1 | | | | 13 | | | |
| 2 ETAGE | R8 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C MEDECINE A- AILE B BUREAU MEDECIN | | 1 | | | | 20 | | | |
| 2 ETAGE | R9 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MED NUTRITIONNELLE + SOINS - AILE B REUNION | | 1 | | | | 21 | | | |
| 3 ETAGE | R10 | CONTRE MUR ENTREE SSR | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | 1 | | | | | 4 | 6 | | |
| 3 ETAGE | R12 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C SOINS DE SUITE- AILE B SALON | | 1 | | | | 20 | | | |
| 3 ETAGE | R13 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MEDECINE CH.313 A 324-SOINS-AILE B B. MEDECIN | | 1 | | | | 21 | | | |
| 4 ETAGE | R14 | CONTRE MUR ENTREE SERVICE | AILE A CH. 606 A 617 H.S. + ALCOOLOGIE | | 1 | | | | 13 | | | |
| 2 S-SOL | R15 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | 1 | | | | 2 | | | |
| | | | TOTAUX | 2 | 11 | | 1 | | 173 | 8 | 12 | |

## ASPIRATION MEDICALE MODUL'VIDE 3 x B100 CAPACITES 2 x 1.800 L

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S-SOL | VS101 | SUR DALLE OXYGENE | COUPURE GENERALE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | VS102 | COULOIR 2ème S/S BATIMENT A | COUPURE BATIMENT AILE A | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | VS103 | LOCAL DECHETS MEDICAUX | COUPURE BATIMENT AILE C | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | VS104 | LOCAL COMPRESSEUR | COUPURE BATIMENT AILE D | | | | | | | | | |
| R.D.CHAU | V105 | ENTREE SERVICE | AILE A RADIOLOGIE SCANNER | | | | | | | | | |
| R.D.CHAU | V105b | ENTREE SERVICE | AILE A RADIOLOGIE | | | | | | 2 | 2 | | |
| R.D.CHAU | V106 | GAINE TECHNIQUE SERVICE | AILE C UNITE SOINS INTENSIFS | | | | | | 12 | | | |
| R.D.CHAU | V107 | GAINE TECHNIQUE CONSULTATIONS | AILE D URGENCES + CONSULTATIONS | | | | | | 15 | | | |
| 1 ETAGE | V108 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A SALLE ENDOSCOPIE | | | | | | | | 23 | |
| 1 ETAGE | V109 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C C.P.P. CH.101 A 105 -AILE B S. ECHO. | | | | | | 12 | | | |
| 1 ETAGE | V110 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D CONSULTATIONS CH. 106 A 116 + AILE B BUREAU MEDECIN + CONSULTATIONS | | | | | | 14 | | | |
| 2 ETAGE | V111 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A HOSP. DE SEMAINE + SALLE ENDOSCOP | | | | | | 13 | | | |
| 2 ETAGE | V112 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C MEDECINE A- AILE B BUREAU MEDECIN | | | | | | 20 | | | |
| 2 ETAGE | V113 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MEDECINE B + SOINS - AILE B REUNION | | | | | | 21 | | | |
| 3 ETAGE | V114 | CONTRE MUR ENTREE SSR | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | | | | | | 3 | 6 | | |
| 3 ETAGE | V115 | FAUX PLAF. ENTREE SERVICE | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | | | | | | | | | |
| 3 ETAGE | V116 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C SOINS DE SUITE- AILE B SALON | | | | | | 20 | | | |
| 3 ETAGE | V117 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MEDECINE CH.313 A 324-SOINS-AILE B B. MEDECIN | | | | | | 21 | | | |
| 4 ETAGE | V118 | CONTRE MUR ENTREE SERVICE | AILE A CH. 606 A 617 H.S. + ALCOOLOGIE | | | | | | 13 | | | |
| 2 S-SOL | V119 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | | | | | 2 | | | |
| 2 S-SOL | V120 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | | | | | | | | |
| | | | TOTAUX | | | | | | 168 | 8 | 23 | |

## AIR MEDICAL MODUL'AIR COMPACT 11m³/h + SECOURS 2 x 4 Bts + RESERVE 4 Bts

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S-SOL | VSP201 | LOCAL MODUL'AIR | COUPURE GENERALE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V202 | COULOIR 2ème S/S BATIMENT A | COUPURE BATIMENT AILE A | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V203 | LOCAL DECHETS MEDICAUX | COUPURE BATIMENT AILE C | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V204 | LOCAL COMPRESSEUR | COUPURE BATIMENT AILE D | | | | | | | | | |
| 3 ETAGE | V205 | FAUX PLAF. ENTREE SERVICE | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V206 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | | | | | | | | |
| R.D.CHAU | R205 | GAINE TECHNIQUE SERVICE | AILE C UNITE SOINS INTENSIFS | | 1 | | | | 9 | | | |
| R.D.CHAU | R206 | GAINE TECHNIQUE CONSULTATIONS | AILE D URGENCES + CONSULTATIONS | | 1 | | | | 11 | | | |
| 1 ETAGE | R207 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A SALLE ENDOSCOPIE 3,5bars | | | | 1 | | | | 10 | |
| 1 ETAGE | R208 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C C.P.P. CH.101 A 105 -AILE B S. ECHO. | | 1 | | | | 12 | | | |
| 1 ETAGE | R209 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D CONSULTATIONS CH. 106 A 116 + AILE B BUREAU MEDECIN + CONSULTATIONS | | 1 | | | | 12 | | | |
| 2 ETAGE | R210 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C MEDECINE A- AILE B BUREAU MEDECIN | | 1 | | | | 13 | | | |
| 2 ETAGE | R211 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MEDECINE B + SOINS - AILE B REUNION | | 1 | | | | 13 | | | |
| 3 ETAGE | R212 | CONTRE MUR ENTREE SSR 3,5 bars | AILE A S.S.R. PLATEAU TECH. KINESITHERAPIE | 1 | | | | | 2 | 3 | | |

## PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL H.S.

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S-SOL | VSP301 | LOCAL PROTOXYDE D'AZOTE | COUPURE GENERALE | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V302 | COULOIR 2ème S/S BATIMENT A | COUPURE BATIMENT AILE A | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V303 | LOCAL COMPRESSEUR | COUPURE BATIMENT AILE D | | | | | | | | | |
| 2 S-SOL | V304 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | | | | | | | | |
| R.D.CHAU | R304 | GAINE TECHNIQUE CONSULTATIONS | AILE D URGENCES BOXE 1 | | 1 | | | | 3 | | | |
| | R305 | | | | | | | | | | | |
| 1 ETAGE | R306 | GAINE TECHNIQUE COULOIR (FERME) | AILE A SALLE ENDOSCOPIE | | | | 1 | | | 4 | | |
| 2 S-SOL | R307 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | 1 | | | | 2 | | | |
| | | | TOTAUX | | 2 | | 1 | | 5 | 4 | | |

## GAZ COMPOSITION

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ETAGE | R215 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE C SOINS DE SUITE- AILE B SALON | | 1 | | | | 13 | | | |
| 3 ETAGE | R216 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE D MEDECINE CH.313 A 324-SOINS-AILE B B. MEDECIN | | 1 | | | | 13 | | | |
| 2 S-SOL | R217 | LOCAL N2O | LOCAL N2O | | 1 | | | | 2 | | | |
| 2 ETAGE | R218 | GAINE TECHNIQUE COULOIR | AILE A HOSP. DE SEMAINE | | 1 | | | | 8 | | | |
| | | | TOTAUX | 1 | 10 | | 1 | | 108 | 3 | 10 | |

## SECTIONNEMENT

| NIVEAU | REP | EMPLACEMENT | SERVICE ALIMENTE | R. 4,5-80 | R.UD3,5-40 | R. UD7-40 | R. DKD | P. S/C | P. BM | P. BK | P. AGA | P.STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | | | | | | 3 | | 454 | 19 | 49 | |
| | | | | | | | | | 29 | | 522 | |

PRIMAIRE
SECONDAIRE
OXYGENE
PROTO. D'AZOTE
AIR
AZOTE
ASPIRATION

VANNE
REGULATEUR
NB DE PRISES
STOCKAGE — SUIVANT TYPE DE MATERIEL

## TOTAUX

| REGULATEURS 4,5-80 | REGULATEURS UD3,5-40 | REGULATEURS UD 7-40 | REGULATEURS DKD | PRISES S/C | PRISES BM | PRISES BK | PRISES AGA | PRISES STAUBLI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 1 | 1 | 173 | 8 | 12 | | |
| 1 | 2 | | | 168 | 8 | 23 | | |
| 2 | 10 | | 1 | 108 | 3 | 10 | | |
| 1 | 2 | | 1 | 5 | 4 | | | |
| 6 | 25 | 1 | 3 | 454 | 23 | 45 | | |

**CE SCHEMA EST UNE REPRESENTATION NON CONTRACTUELLE DU RESEAU DE FLUIDES MEDICAUX EN AUCUN CAS IL NE DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE PLAN DE L'INSTALLATION**

LES COULEURS EXISTANTES SUR LE PRESENT DOCUMENT NE SONT PAS CONVENTIONNELLES.
ELLES PERMETTENT UNE LECTURE PLUS AISEE ET SERVENT A FACILITER LE REPERAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS.

| IND | DATE | MODIFICATIONS | VALIDE PAR | VISA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14/06/2010 | Mise à jour | | |
| 10 | 14/05/2009 | Mise à jour | | |
| 9 | 04/08/2008 | Mise à jour | | |
| 8 | 04/10/2007 | Mise à jour | | |
| 7 | 06/07/2006 | Mise à jour | | |
| 0 | 15/12/1999 | Création du document | | |


**DIRECTION REGIONALE EST**
ZONE INDUSTRIELLE EST - B.P. 34
54181 HEILLECOURT CEDEX - Tél : 03 83 50 31 00


# Centre Hospitalier "PIERRE VITTER"
## 70100 - GRAY

Réf : 401
Date : 14 Juin 2010
Echelle : Sans
Dessin :

## DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX
## SCHEMA SYNOPTIQUE

AIR LIQUIDE Santé

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION