




Ech : 1/20

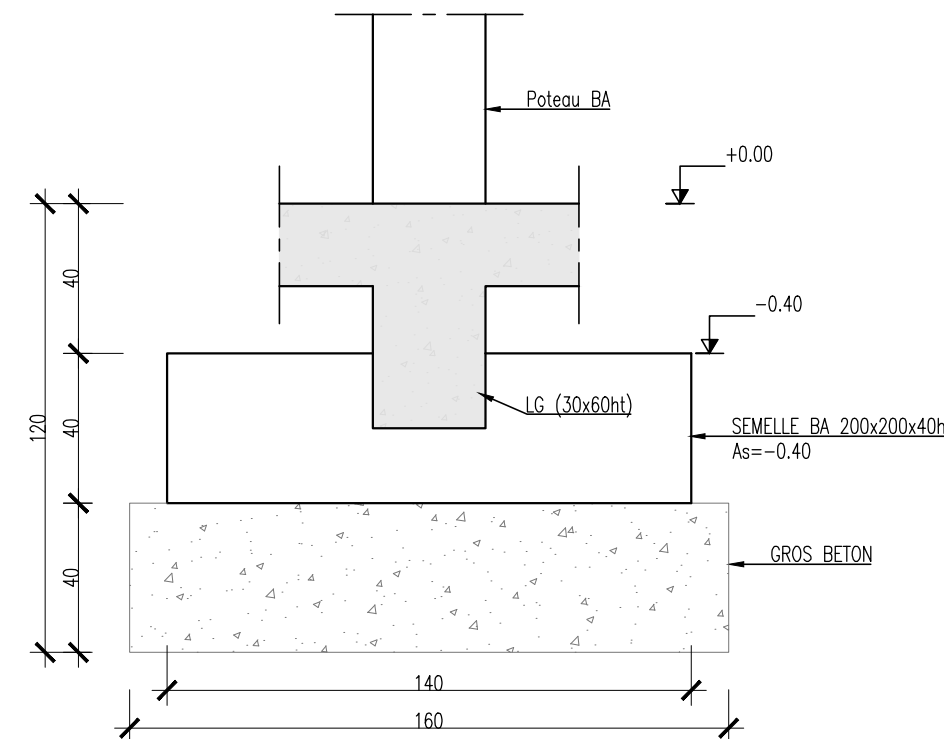

HYPOTHESES GENERALES :

Béton - C25/30 - $f_{cm}=25\text{MPa}$ (sauf mention contraire sur plan) Cisr - résine IIS : acier à haute adhérence Fe-500MPa - résine IAS : acier à haute adhérence Fe-500MPa - résine de FaC24 : acier doux ligne normalisée Fe-C238MPa - Contrainte des aciers IAS suivant norme en vigueur Neige - Zone : A2 - Altitude : +25,00 NGF - $S_E = 0,6 \text{ kN/m}^2$ Vent - Zone : 3 - $V_0 = 20 \text{ m/s}$	Sismicité - zone de sismicité : 3 (sans mode) S2 - SISMOLOGE : APPLIQUABLE Géotechnique - Type de travail du sol : 3 : 3,00 bars - référence étude GEOTECH : N°202430627/MARSE Charges permanentes et exploitation - se reporter aux plans Stabilité au feu - Locaux à risque particulier (LPI) : SF 2h - Locaux à risque moyen (LRM) : SF 1h - Locaux courant : SF 12h
--	---

H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
—	20-11-2025	téière édition		MBO	MAN
Ind	Date	Note de révision		ElabI	Vérif.

Ce document est la propriété de BETOM ingénierie, en aucun cas, il ne pourra être transmis ou reproduit sans notre autorisation.

Base aérienne 125, travaux d'adaptation capacitaire de l'escale aérienne
(HM91)



MATRISE D'OUVRAGE	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DES ANNEES DE LYON 22 avenue Albert BEYSSIEUX, 69587 Lyon Cedex 12	06 47 77 16 20	Nicole APPELLEDO nicole.appeledo@sepi.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	NICOLAS TOURY SA 4-17 rue Paulin, 13008 MARSEILLE	06 46 47 27 55 02 23 54 17 45	Nicole TOURY ingénieur nicole.toury@sepi.fr
BET ICE	SETON INGENIERE avenue A. Naudin, 170 rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier	02 47 02 02 61 06 58 52 54 36	Nicole PASTRE nicole.pastre@sepi.fr
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCIETES	06 18 81 09 85	Annie CAUMARTH annie.caumarth@sepi.com
COORDONNATEUR SPS	En attente de désignation		
COORDONNATEUR OPC	En attente de désignation		
TITRE	OBSERVATION	INDICE	DATE
	Première diffusion	0	2011/10/25
PHASE	NOM DU DOCUMENT	ECHELLE	N° DOCUMENT
DCE	HM91 : Coffrage des fondations	1/50	001