LEGENDE EAUX PLUVIALES TOITURES

- Regard existant
- Regard Ø 1000 mm projeté
- Boite collecte DEP 40x40 cm projeté
- Réseau EP existant
- Réseau EP projeté
- Sortie DEP - GO (hors lot)

Boite DEP-A1/B1 T : 23.10 Fe : 21.70 Pf : 1,40 m

T : cote tampon
Fe : cote radier
Pf : Profondeur

LEGENDE BTA

- Chambre L2T projetée
- Réseau BTA projeté
- Réseau HTA existant à conserver !

LEGENDE TELECOM

- Chambre de type K3C projetée
- Chambre de type K4C projetée
- Réseau télécom existant à déposer
- Réseau télécoms dévoyé

LEGENDE ECLAIRAGE

- Chambre L1T projetée
- Réseau éclairage existant à déposer
- Réseau éclairage dévoyé

LEGENDE ADDUCTION EN EAU POTABLE

- P.I. existant à déplacer
- Implantation du P.I. projeté
- Réseau AEP existant
- Réseau AEP existant à déposer
- Réseau AEP projeté

Dévoiement du réseau d'éclairage Ø 90 mm
longueur estimée 31 ml

Dépose et repose des chambres télécoms
dévoiement du réseau sur 40 ml

Boite DEP-A1/B1
T : 23.10
Fe : 21.70
Pf : 1,40 m

Boites DEP-A2/B2
T : 23.10
Fe : 21.53
Pf : 1,57 m

Regard EP-2
T : 23.10
chute B2 : 21.44
chute B3 : 21.02
Fe : 20.79
Pf : 2,31 m

Boites DEP-A3/B3
T : 23.10
Fe : 21.19
Pf : 1,91 m

Boites DEP-A4/B4
T : 23.10
Fe : 21.36
Pf : 1,74 m

Boites DEP-A5/B5
T : 23.10
Fe : 21.53
Pf : 1,57 m

Boites DEP-A6 et-B6
T : 23.10
Fe : 21.70
Pf : 1,40 m

Regard EP-1
T : 23.10
chute A2 : 21.44
Fe : 21.02
Pf : 2,08 m

Mât F2

Mât d'éclairage
existant conservé

Puit d'infiltration (position supposée, cf. plan de recollement Campenon Bernard Sud du 25/03/1999)
T : 23.10 - Fe raccordement projeté : 20.72 - Pf : 2,38 m

Séparateur hydrocarbures existant
(cf. plan de recollement Campenon Bernard Sud du 25/03/1999)
T : 23.25

Massifs de fondation du hangar :
emprises d'après DOE

SEP. HYDRO

Réseau d'alimentation du préau :
minimum 2 Fourreaux Ø 110 mm

Position projetée des fondations
du préau de stockage extérieur HM91
poutres de 40x40 cm (22.40 à 23.00 NGF)

Ouvrage sur réseaux :
Tracés inconnus !

ELECT.

PUITS

Boite DEP-B1
T : 23.50
Fe : 22.00

Boite DEP-A2
T : 23.50
Fe : 22.00

Boite DEP-B3
T : 23.50
Fe : 21.70

Massifs
fondation
existants

Position projetée des fondations
du préau de stockage extérieur HM6
poutres de 60x60 cm (22.40 à 23.00 NGF)

Regard EP-1
T : 23.50
chute A2 : 21.81
chute A4 : 21.73
chute B4 : 21.79
Fe : 21.67

Raccordement sur le puit perdu existant
T : 23.10
Fe raccordement projeté : 21.40
Radier : 18.23

Boite DEP-A4
T : 23.50
Fe : 22.00

Boite DEP-B4
T : 23.50
Fe : 22.00

Réseau d'alimentation du préau :
minimum 2 Fourreaux Ø 110 mm

Déplacement du poteau incendie
& Dévoiement du réseau

EU existant
T : 23.50
Fe : 22.81

Branchement EU
sur réseau existant
Fe : 22.80

Base aérienne 125, travaux d'adaptation capacitaire de l'escale aérienne (HM91)

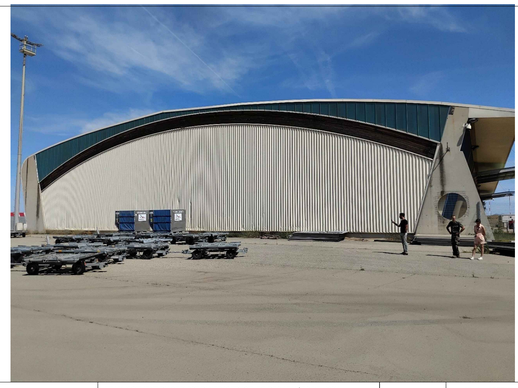

MAITRISE D'OUVRAGE	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DES ARMÉES DE LYON 22 Avenue Leclerc, BP 97423, 69 347 Lyon Cedex 07	06 40 77 18 20	Nicolas ARFEUILLERE nicolas.arfeuillere@intradef.gouv.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	NICOLAS TOURY.SA 4-10 rue Léon Paulet, 13008 MARSEILLE	04 91 47 32 56 06 25 04 91 46	Nicolas TOURY nt@ntsa.archi Hana SAMET hs@ntsa.archi
BET TCE	BETOM INGÉNIERIE Immeuble le Nobel, 770 Rue Alfred Nobel, 34 000 Montpellier	04 67 50 83 61 06 58 53 42 94	Nicolas PASTRE n.pastre@betom.fr
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC	06 18 81 03 85	Justine CAUMARTIN justine.caumartin@socotec.com
COORDONNATEUR SPS	*En attente de désignation*		
COORDONNATEUR OPC	*En attente de désignation*		

TITRE	OBSERVATION	INDICE	DATE
Mise à jour	Selon remarques sur doc initial	2	16/01/2026

PHASE	NOM DU DOCUMENT	ECHELLE	N° DOCUMENT
DCE	**Plan des réseaux divers et d'assainissement**	**1/250**	**VRD-2**