

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Régime neutre       | TT     |
| Tension nominale    | 400V   |
| Puissance installée | 80A    |
| Ik1 max             | 2.56KA |
| Ik3 max             | 5.12KA |
|                     |        |
|                     |        |

Les éléments entourés en orange sont dans la tranche optionnelle n°02

MAITRE D'OUVRAGE



Société portuaire Port de Bayonne  
1 Rue de Donzac - 64100 BAYONNE


OPERATION

Extension du magasin général - Phase 2 -  
Cellules F&G - Blancpignon

EL708 - TD D/E - TO n°2

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE



Bertrand Massie - Architecte DPLG  
6 Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET  
Tel: 05.59.52.07.34  
Email: atelier114@orange.fr

BUREAU DE CONTROLE:



APAVE  
63 All Faust d'Elhuyard - 64210 BIDART  
Tel: 05.59.01.05.01  
Email: philippe.huguet@apave.com


BET



OTEIS Agence Anglet  
6 Chemin de Jorlis - 64600 Anglet  
Tel: 05 59 01 60 30  
Email: bayonne@oteis.fr


| IND | MODIFICATIONS           | DATE      |
|-----|-------------------------|-----------|
| 0   | Etablissement des plans | Juin 2026 |
|     |                         |           |
|     |                         |           |
|     |                         |           |
|     |                         |           |
|     |                         |           |
|     |                         |           |

|          |            |       |            |         |        |        |         |         |         |
|----------|------------|-------|------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| OTEIS    | 110376     | DCE   | ELEC       | EL708   | -      | 0      | KCA     | JFE     | -       |
| Emetteur | N° Affaire | Phase | Spécialité | N° Plan | Niveau | Indice | Dessiné | Vérifié | Echelle |

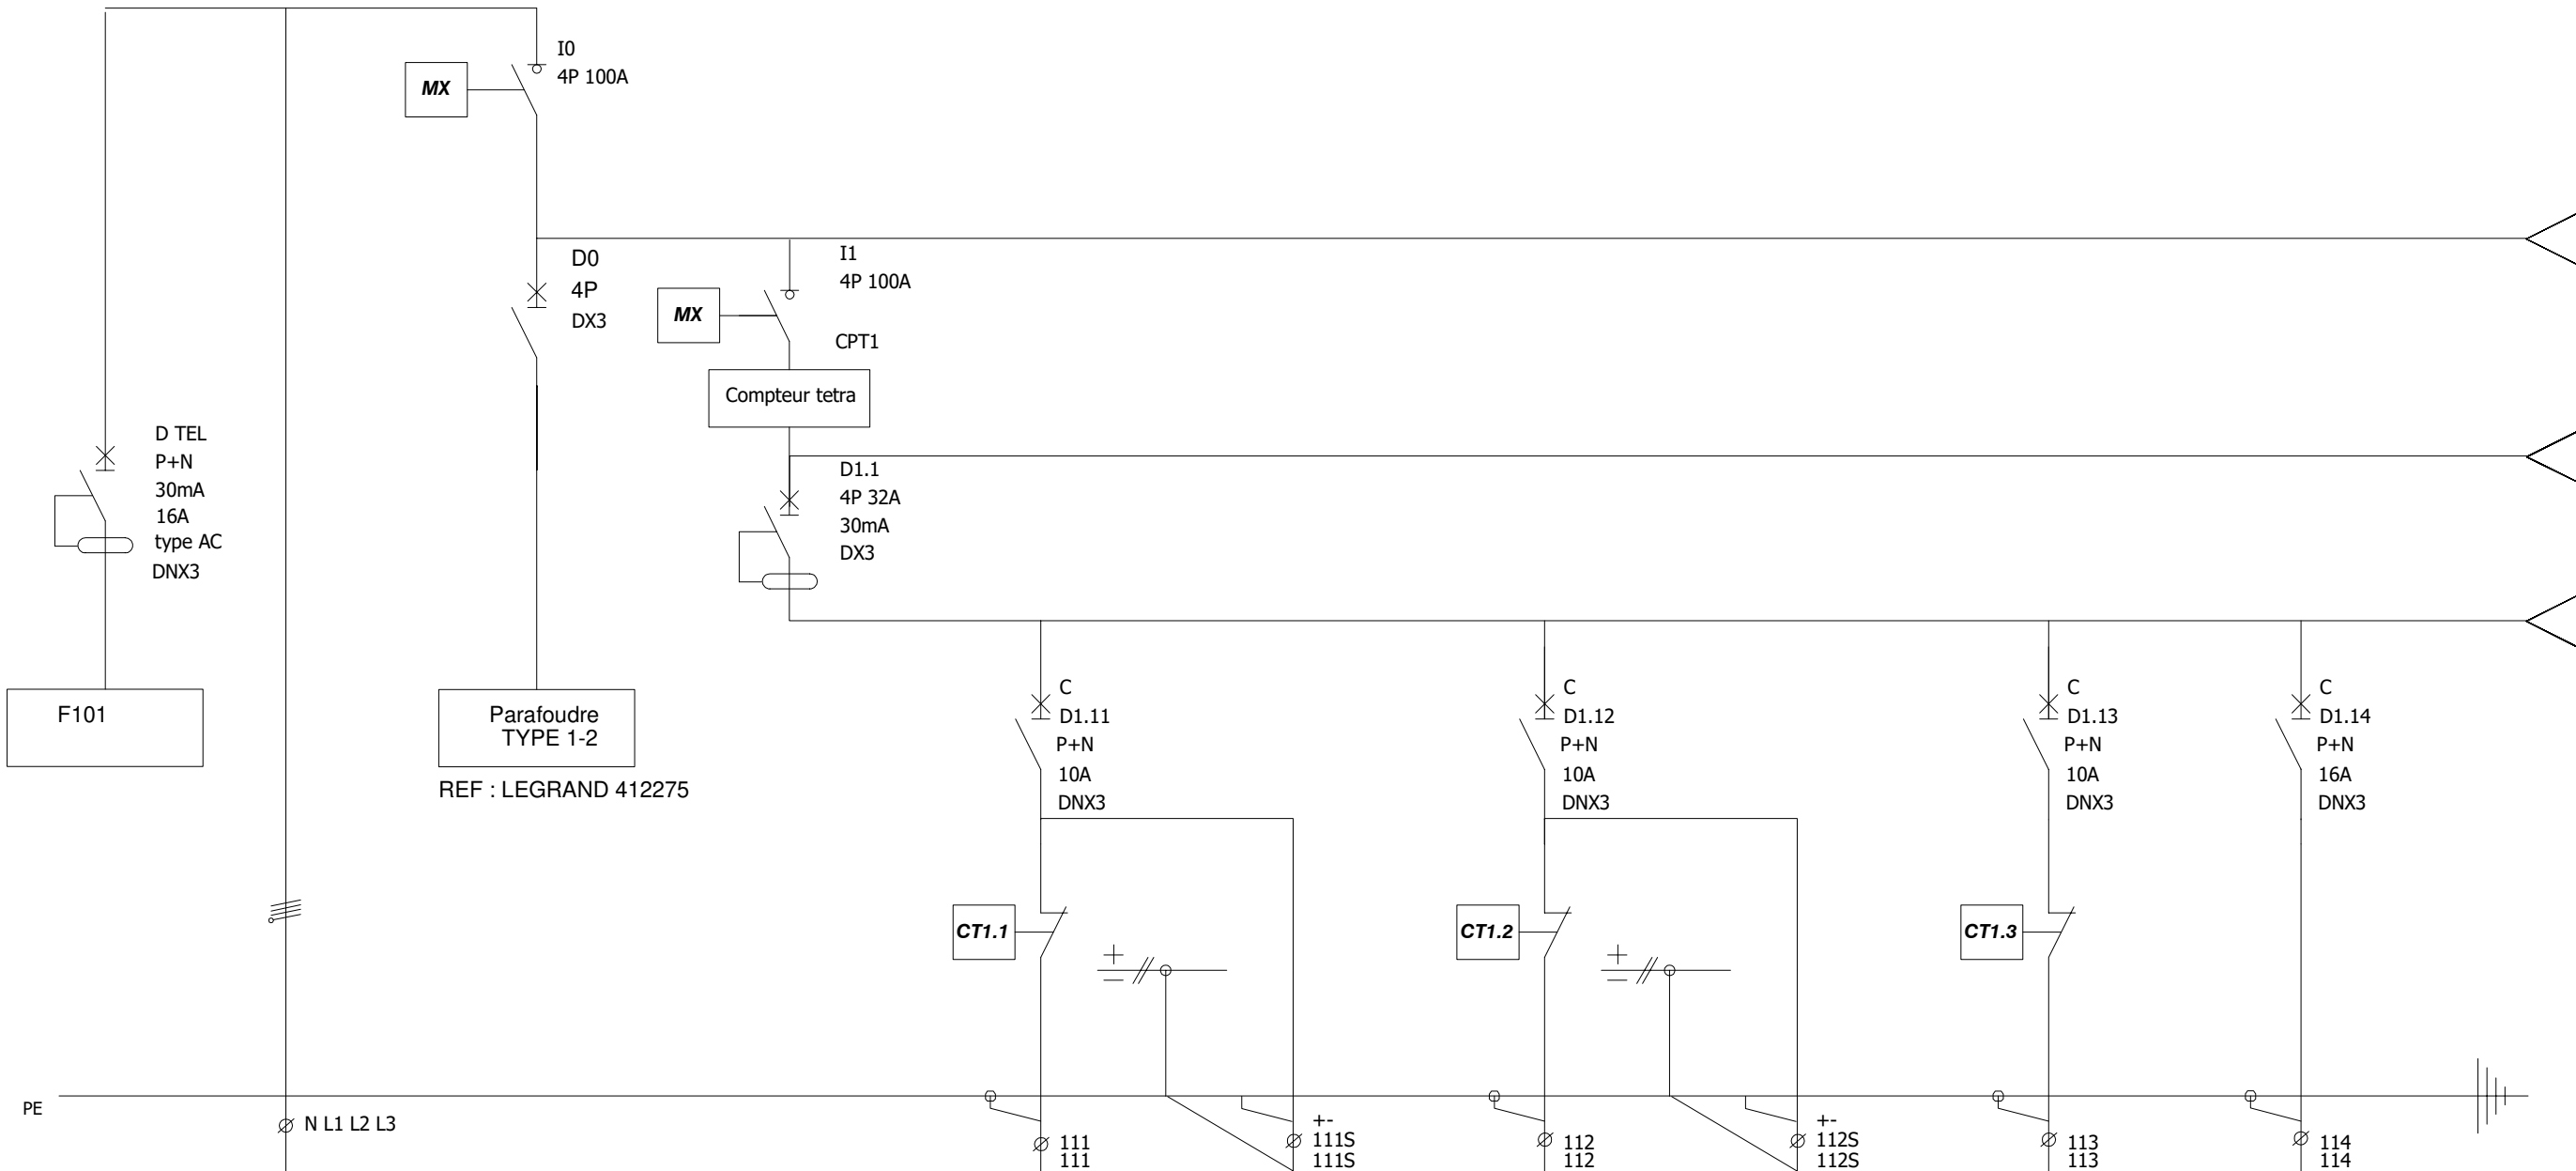

| Repère bornes      |                         | I0                       | I1                | ECL1          | BS1   | ECL2          | BS2   | ECL9          | ECL8                                 |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------|
| Désignation        | Depuis disjoncteur TGBT | Interrupteur sectionneur | GENERAL ALVEOLE E | Eclairage 1/2 | BAES  | Eclairage 2/2 | BAES  | Eclairage 1/2 | Eclairage Permanent Pour cameras SSI |
|                    |                         |                          |                   |               |       |               |       |               |                                      |
|                    |                         |                          |                   |               |       |               |       |               |                                      |
| Sections de câbles | 4x120+70                |                          |                   | 3G4           | 5G1.5 | 3G1.5         | 5G1.5 | 3G1.5         | 3G1.5                                |
| Type de câbles     | AR2V                    |                          |                   | R2V           | R2V   | R2V           | R2V   | R2V           | R2V                                  |
|                    |                         |                          |                   |               |       |               |       |               |                                      |




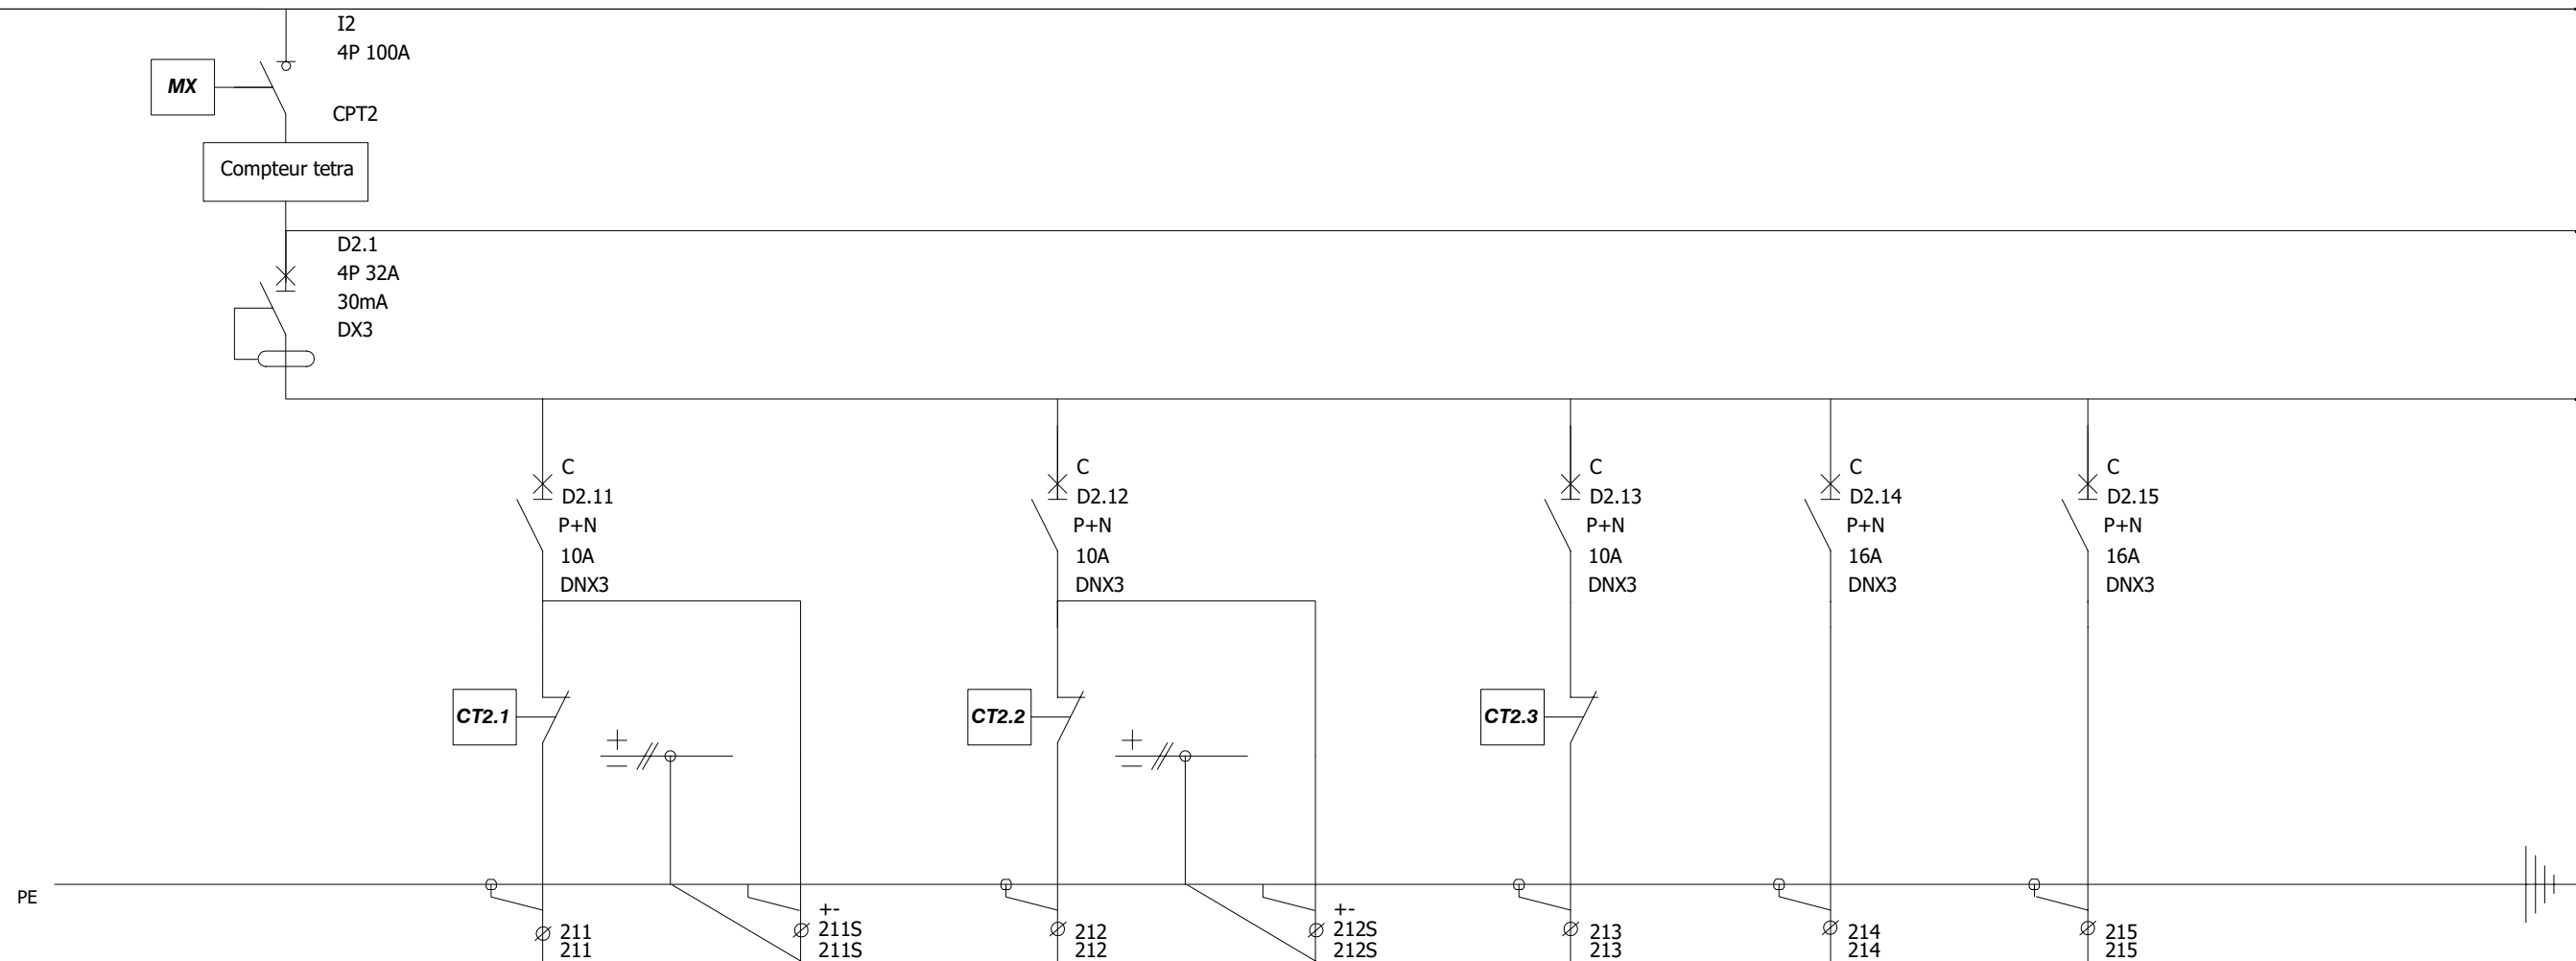


|                     |                      | ECL3          | BS3   | ECL4          | BS4   | ECL10         | ECL7                                       | PC1   |  |
|---------------------|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------------|-------|--|
| Désignation         | GENERAL<br>ALVEOLE D | Eclairage 1/2 | BAES  | Eclairage 2/2 | BAES  | Eclairage 1/2 | Eclairage<br>Permanent<br>Pour cameras SSI | PC    |  |
| Puissance           |                      |               |       |               |       |               |                                            |       |  |
| Longueur de câbles  |                      |               |       |               |       |               |                                            |       |  |
| Sections de câbles  |                      | 3G4           | 5G1.5 | 3G1.5         | 5G1.5 | 3G1.5         | 3G1.5                                      | 3G2.5 |  |
| Type de câbles      |                      | R2V           | R2V   | R2V           | R2V   | R2V           | R2V                                        | R2V   |  |
| Type isolant câbles |                      |               |       |               |       |               |                                            |       |  |




|                    |                       |                     |               |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|                    | SP5                   | SP7                 | SP4           |  |  |  |  |  |  |
| Désignation        | Alim porte<br>(Libre) | Alim Résistance RIA | Coffret prise |  |  |  |  |  |  |
|                    |                       |                     |               |  |  |  |  |  |  |
|                    |                       |                     |               |  |  |  |  |  |  |
| Sections de câbles | 3G2.5                 | 3G1.5               | 5G6           |  |  |  |  |  |  |
| Type de câbles     | R2V                   | R2V                 | R2V           |  |  |  |  |  |  |
|                    |                       |                     |               |  |  |  |  |  |  |

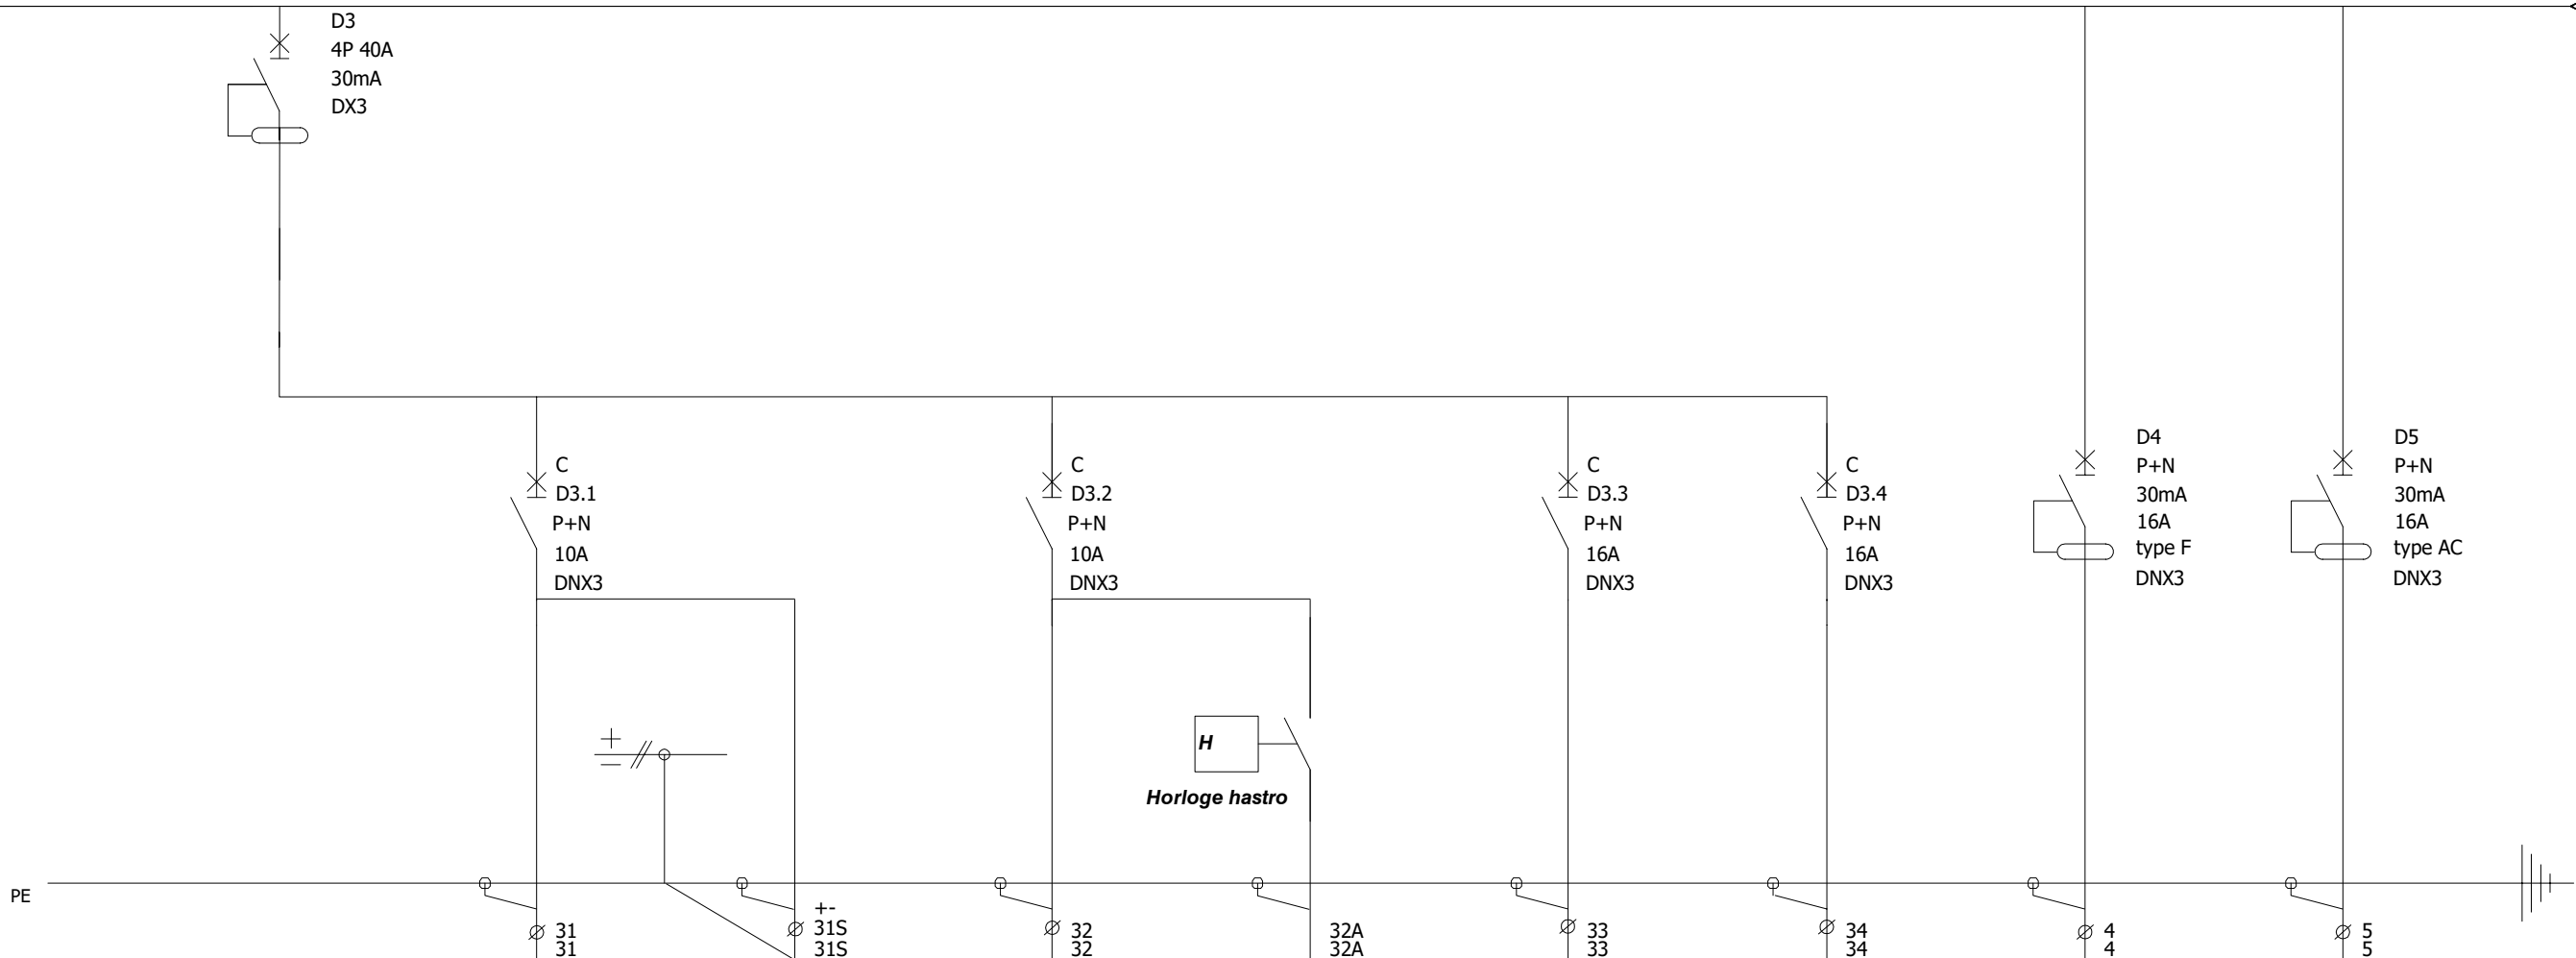

|                     |         | ECL5         | BS5   |       | ECL6C         | PC3   | SP                      | SP01     | SP02         |
|---------------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------------------------|----------|--------------|
| Désignation         | GENERAL | Eclairage LT | BAES  | LIBRE | Eclairage EXT | PC    | Séparateur hydrocarbure | Onduleur | CENTRALE SSI |
| Puissance           |         |              |       |       |               |       |                         |          |              |
| Longueur de câbles  |         |              |       |       |               |       |                         |          |              |
| Sections de câbles  |         | 3G1.5        | 5G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5         | 3G2.5 | 3G2.5                   | 3G2.5    | 3G1.5        |
| Type de câbles      |         | R2V          | R2V   | R2V   | R2V           | R2V   | R2V                     | R2V      | R2V          |
| Type isolant câbles |         |              |       |       |               |       |                         |          |              |

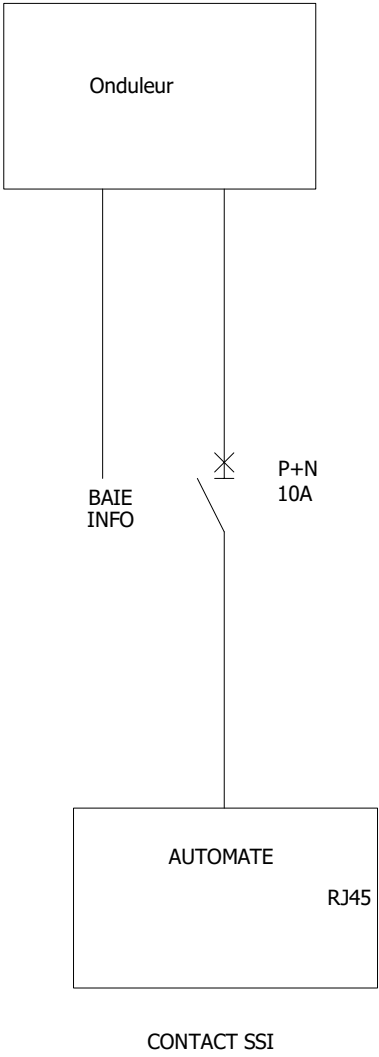

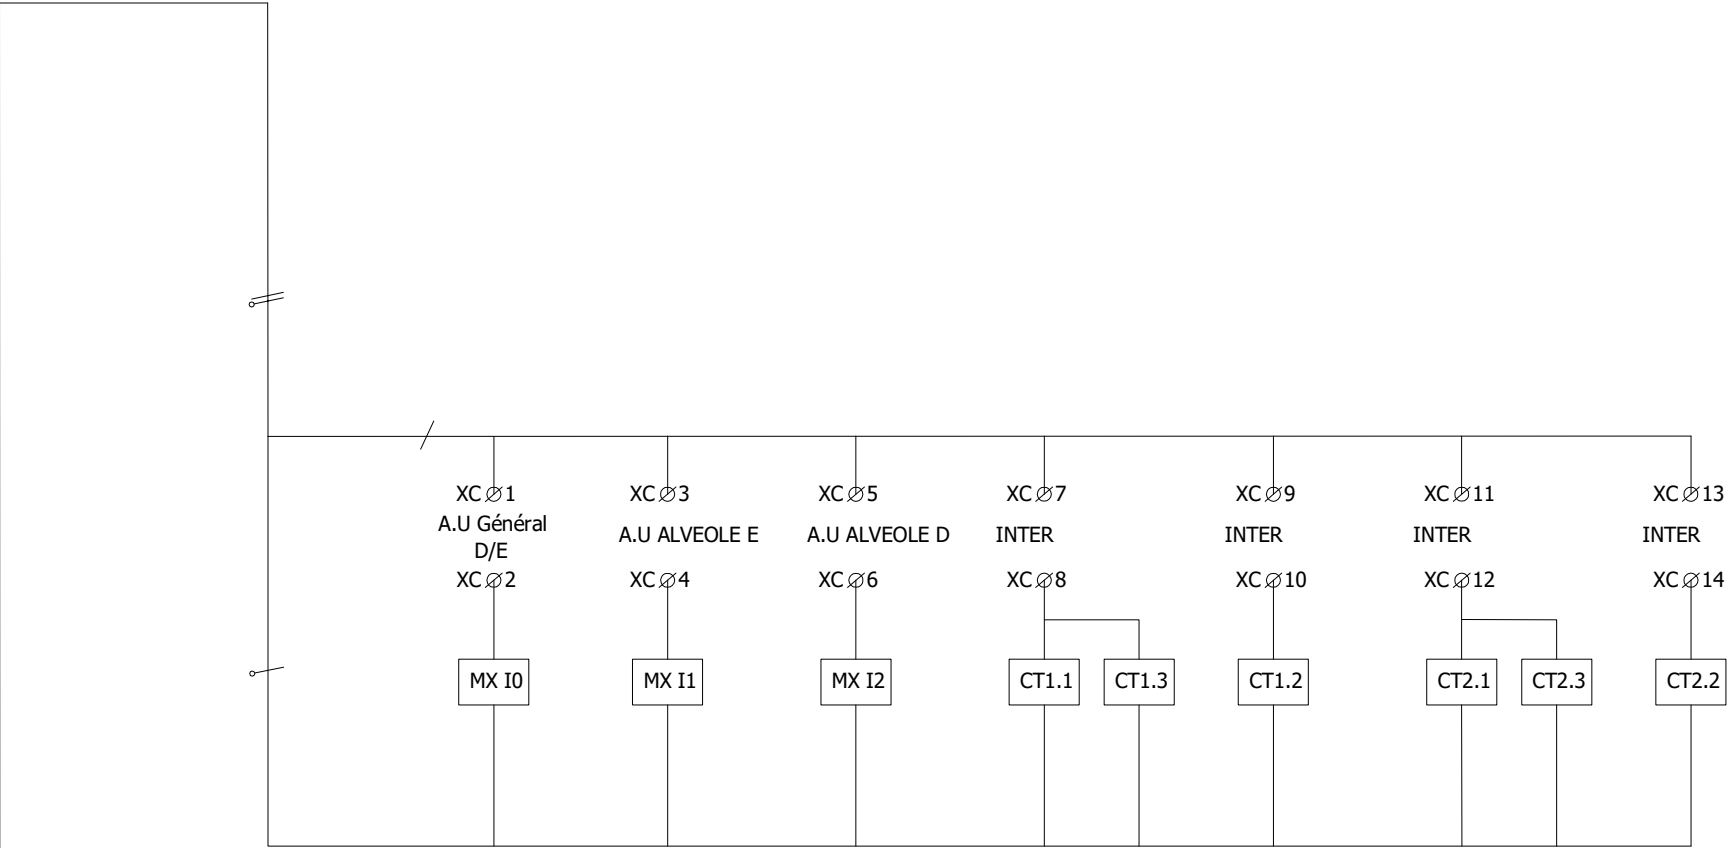

|                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation         | Depuis DTEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance           |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longueur de câbles  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sections de câbles  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type de câbles      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type isolant câbles |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|    |
|----|
| 1  |
| 2  |
| 3  |
| 4  |
| 5  |
| 6  |
| 7  |
| 8  |
| 9  |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |

*AU I0*

*AU I1*

*AU I2*

*INTER*

*INTER*

*INTER*

*INTER*