



PROCÉDURE D'ACCÈS SUR SITE

26/06/2026

Page : 1/ 10

Information Noeud Rénater (NR)

NR de : **BREST-2**

Adresse : Ifremer – 1625 Route de St Anne - Technopole Brest Iroise

Code Postal : 29280

Ville : Plouzané

Procédure d'accès à suivre en semaine pendant les heures ouvrables

Heures ouvrables : Semaine : **8h30- 17h30 (17h le vendredi)**

- ✧ Envoyer un mail de demande d'accès aux contacts NR (reseau@ifremer.fr, ric949@orange.fr) ;
- ✧ Contacter par téléphone les personnes suivantes (Jacques Le Rest 02 98 22 46 63, Olivier Gontier 02 98 22 47 06, Thomas Monneraye 02 29 00 85 61). En cas de non réponse, laisser un message informatif sur messagerie vocale.
- ✧ Si aucun contact n'a été établi alors un des agents en place appellera Renater pour prévoir l'intervention

Procédure d'accès à suivre pendant les heures non ouvrables

Heures non ouvrables : **de 17h30 à 8h30, les WE et jours fériés + jours chômés Ifremer**

- ✧ Envoyer un mail informatif aux contacts NR (reseau@ifremer.fr, ric949@orange.fr).

	PROCÉDURE D'ACCÈS SUR SITE ***	
26/05/2026		Page : 6/ 10

RENATER contacte ensuite l'astreinte du Service Infrastructure au 07 87 23 00 29 ou au 06 74 41 55 52 (week-end et jours fériés)

Pour chaque intervention, Renater précise :

- ⤴ Le numéro du contrat de maintenance IFREMER chez ENGIE : **3354850001**
- ⤴ Client IFREMER site de PLOUZANE
- ⤴ Qu'une intervention est nécessaire sur des équipements Renater hébergés en salle serveurs (batiment 209)
- ⤴ Le **nom du prestataire** et des **éventuels sous-traitants**. Les intervenants devront être de nationalité française.
- ⤴ Le **numéro de téléphone mobile** des intervenants
- ⤴ L'**heure** probable **d'arrivée**
- ⤴ Le bâtiment, **Bâtiment Blaise Pascal 209** et la pièce concernée, **Salle machine 209.00.82**.

L'astreinte du Service Infrastructure et le technicien Renater conviennent d'une heure d'intervention.

Cas n°1 : Horaire de présence du Gardiennage

- L'astreinte du Service Infrastructure informe l'Agent Gardien Weesure (marché de gardiennage) de l'arrivée du technicien Renater.
 - L'astreinte du Service Infrastructure informe d'Agent Rondier Weesure de l'arrivée du Technicien Renater.
- A son arrivée sur site, le technicien Renater est accueilli par l'Agent Gardien Weesure et est ensuite guidé par l'agent Rondier Weesure en salle 209.00.82.

Cas n°2 : Horaire de NON présence du Gardiennage

- L'astreinte du Service Infrastructure informe d'Agent Rondier Weesure (marché multi-technique) de l'arrivée du Technicien Renater par l'accès « Portail secondaire ».
- Le technicien Renater est ensuite guidé par l'agent Rondier Weesure en salle 209.00.82

Le technicien Renater doit **impérativement** informer l'astreinte du Service Infrastructure toutes les heures, de l'état d'avancement du dépannage.

Le technicien Renater doit **impérativement** informer l'astreinte du Service Infrastructure de la fin du dépannage.

L'astreinte du Service Infrastructure informe l'agent Gardien Weesure (cas n°1) et l'agent Rondier Weesure de la fin du dépannage et du départ du site du technicien Renater.

Le technicien de l'Opérateur devra envoyer un compte rendu d'intervention au contact RENATER :

reseau@ifremer.fr, ric949@orange.fr




PROCÉDURE D'ACCÈS SUR SITE

26/05/2026

Page : 7/ 10


Localisation du campus dans la ville

Le campus est situé au technopole Pointe du diable 29280 Plouzané au 1625 route de St Anne,

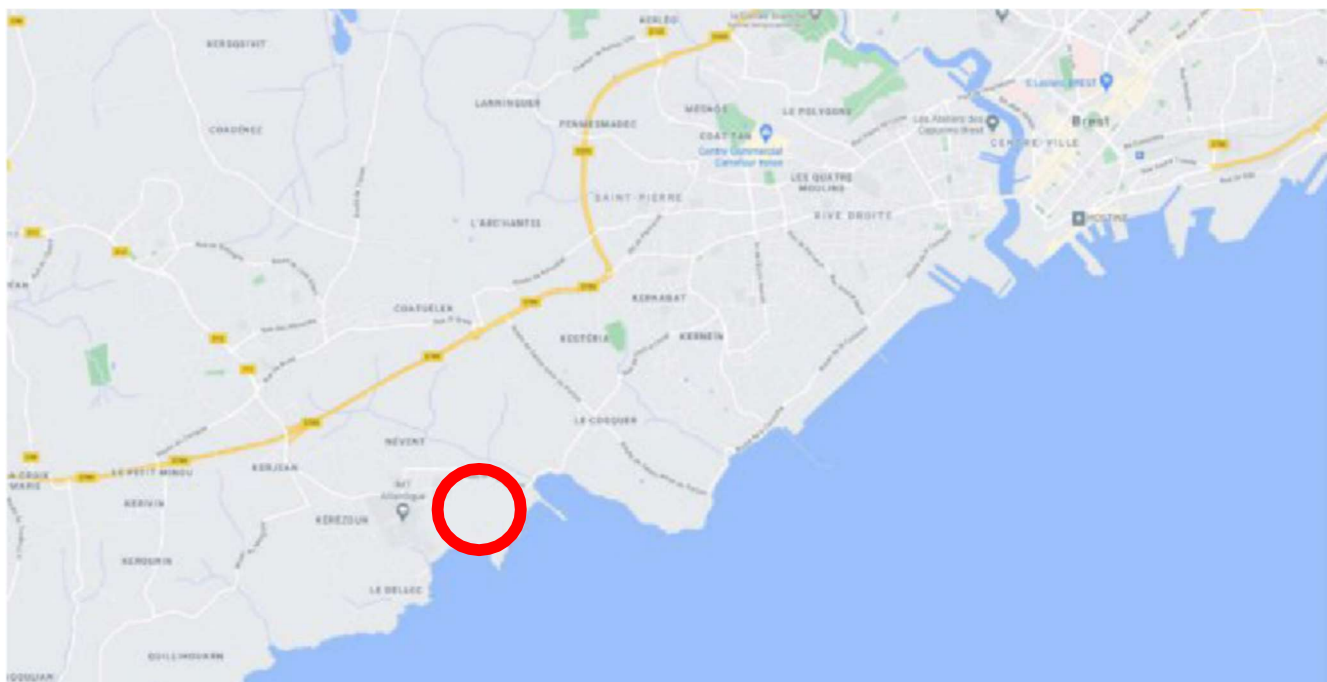

Plan d'accès au bâtiment qui héberge le NR dans le campus


L'accès et le matériel Renater se trouve dans le bâtiment Blaise Pascal 209, dans la salle machines, salle 209.00.82.

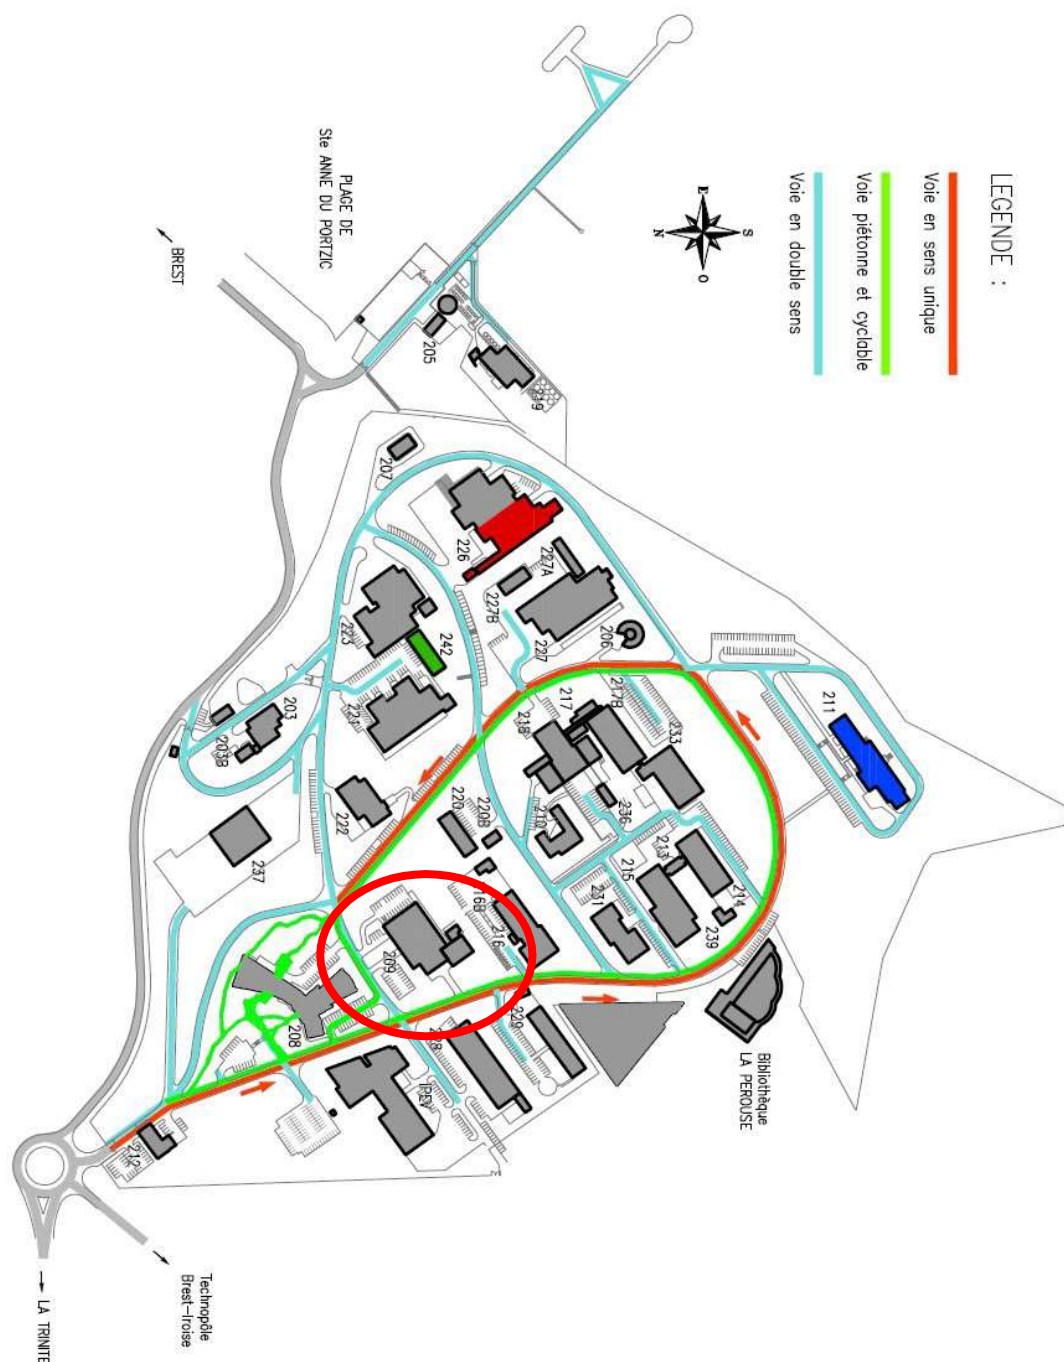

Plan de circulation sur le campus.

Plan d'accès au NR à l'intérieur du bâtiment hébergeur

L'entrée principale du bâtiment 209 est celle située au Nord.

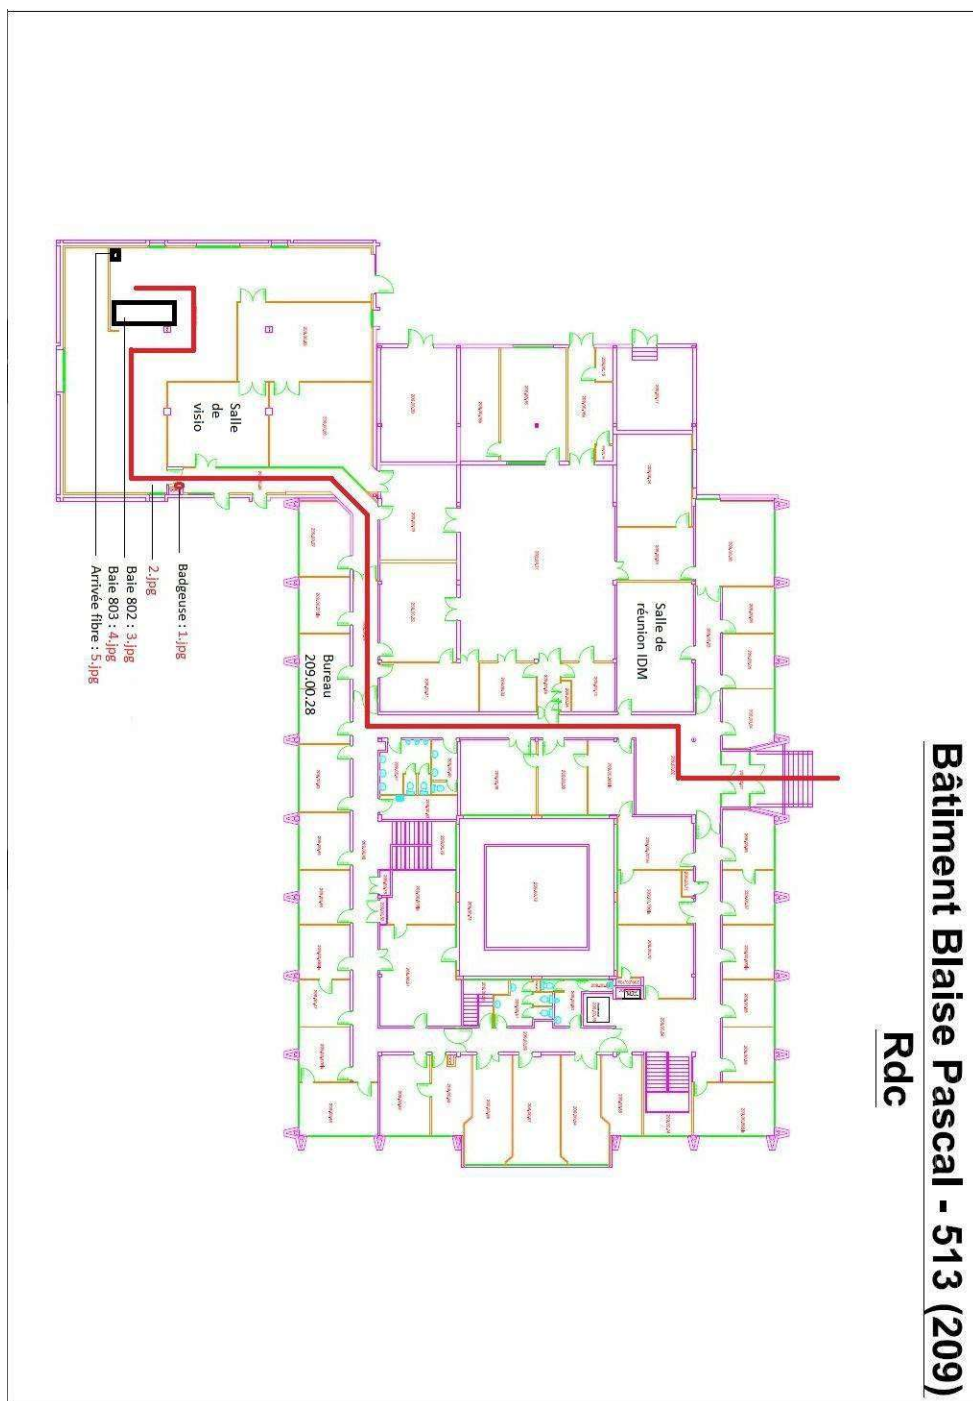




PROCÉDURE D'ACCÈS SUR SITE

26/05/2026

Page : 10/ 10




1 Entrée Salle 209.00.82 – Badgeuse

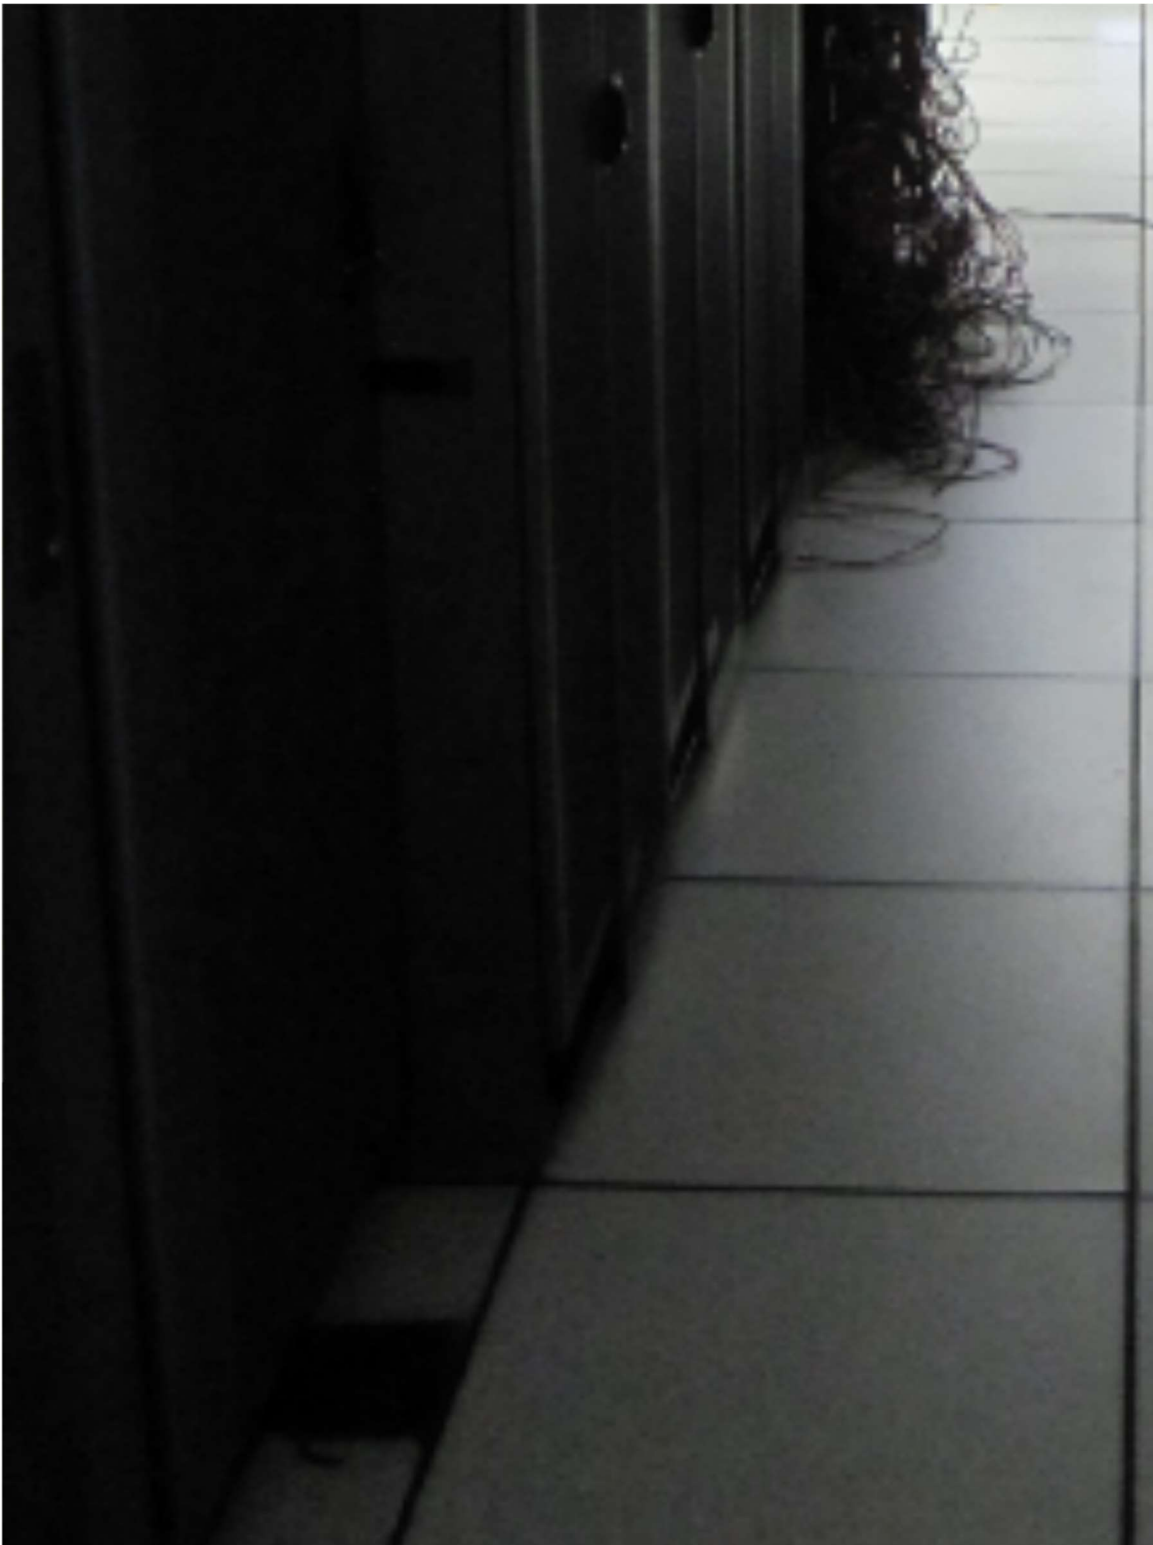


2 Entrée de la salle



3 Baies Renater

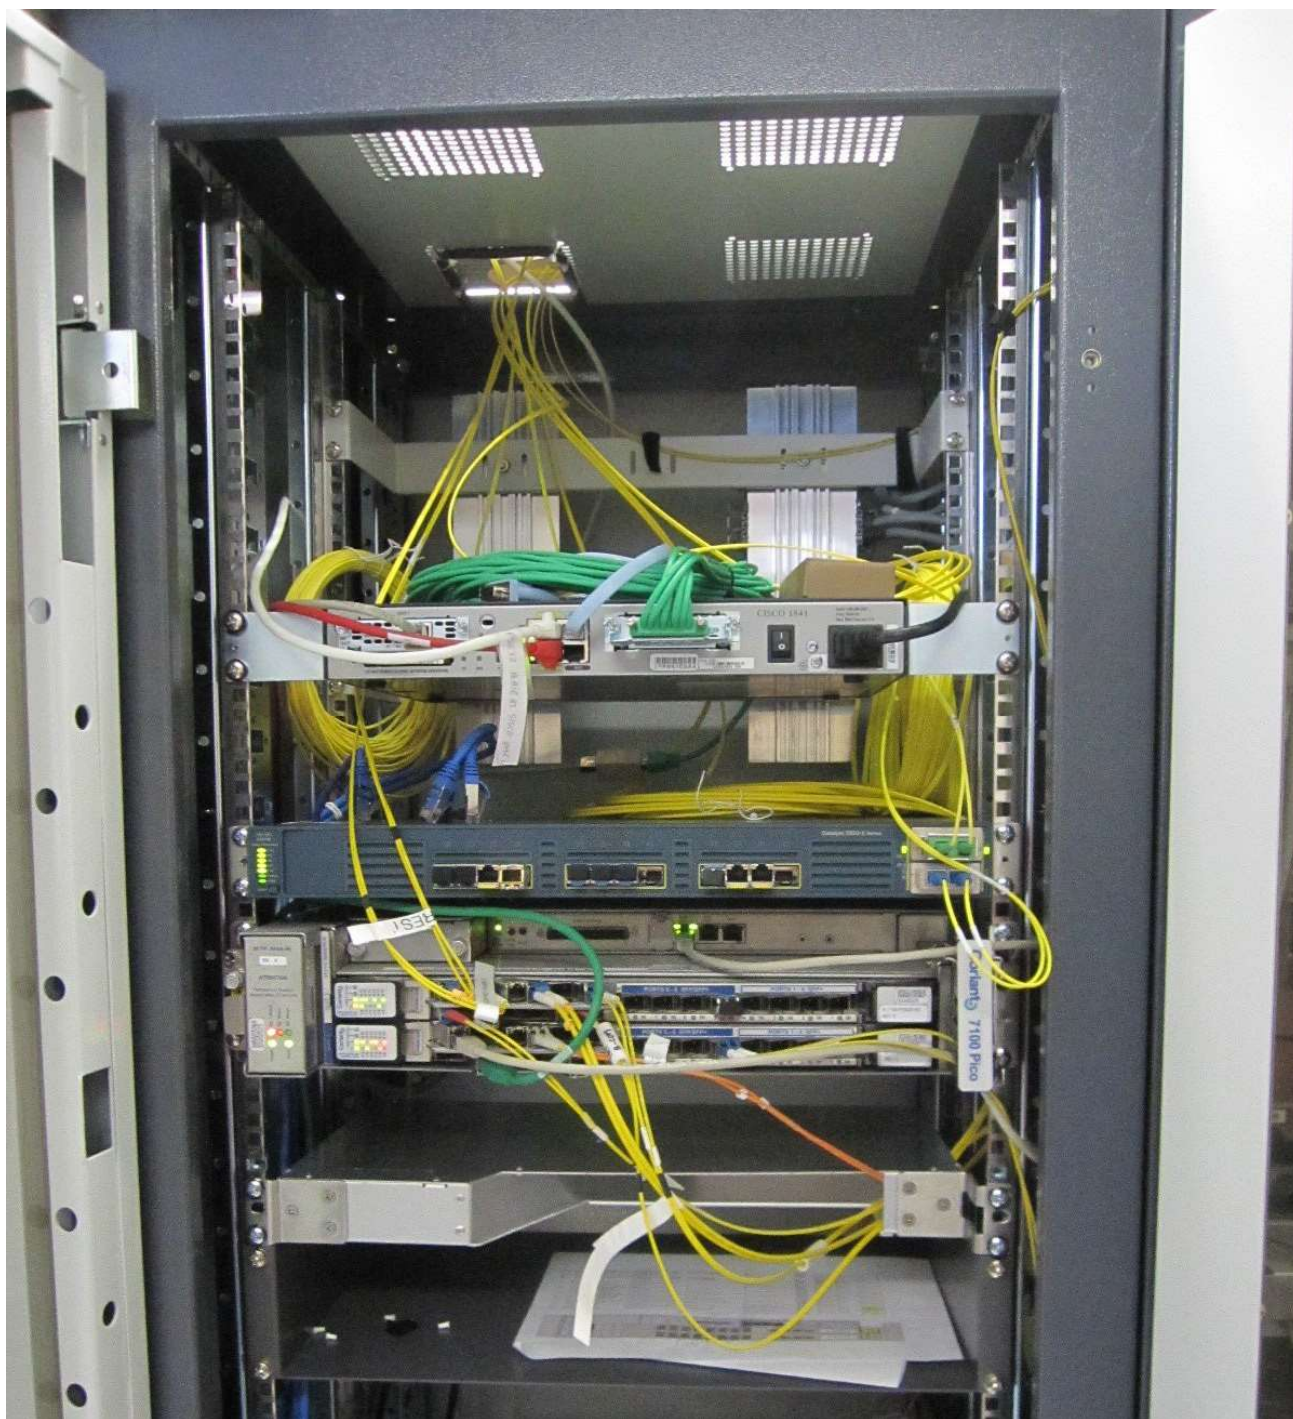

3bis Routeur Renater Alcatel

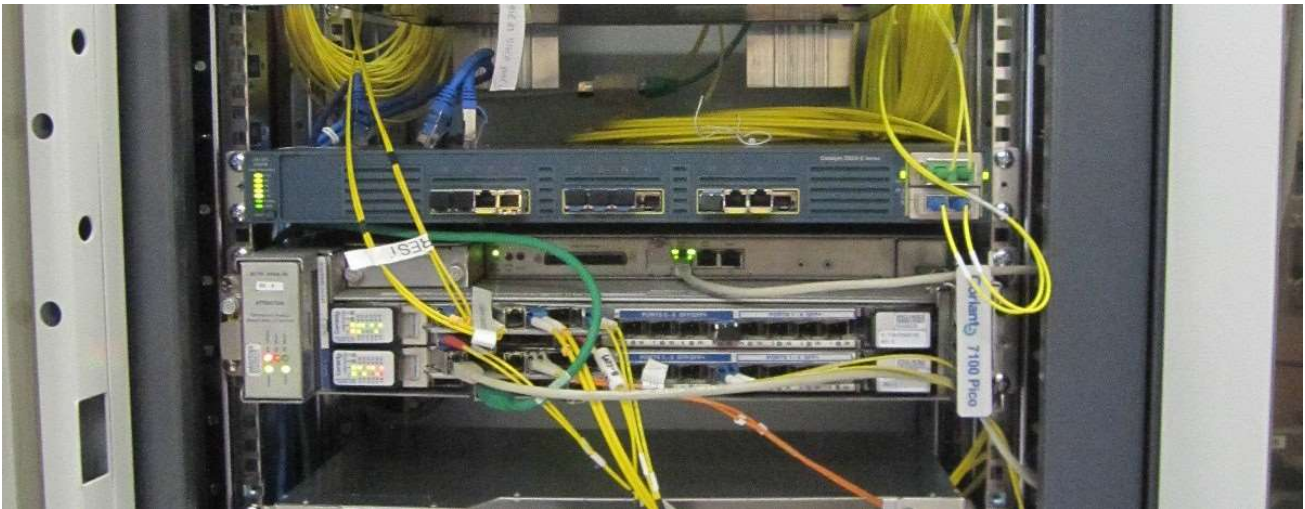

4 Routeur Renater Cisco – Desserte

La vérification de présence d'alimentation électrique s'effectue sur ces zones entourées. (Voyants verts allumés ou clignotants)



5 Armoire d'alimentation électrique normale et secouru : départ 09Q09 et 18Q09.

5 – Rocache Optique