


Jeudi 19 Avril 2018

Objet : Conformité du feuillage au PR 3+500 en sens 2

Document de référence : cote de calcul ~~Haute-Mat~~ PR 3+500 indice C

- Dimensions du massif : 3,00 X 1,00 X 1,00 m → Conforme
- Couvage : 0,10 m → Conforme
- Implantation tiges ancrage → la coupe de côté est fautive

HA 14 (rep. 1)	→	Conforme
HA 12 (rep. 2)	→	Conforme
HA 20 (rep. 3)	→	Conforme
HA 12 (rep. 4)	→	Conforme
HA 20 (rep. 5)	→	Conforme
HA (rep. 6)	→	Aucun

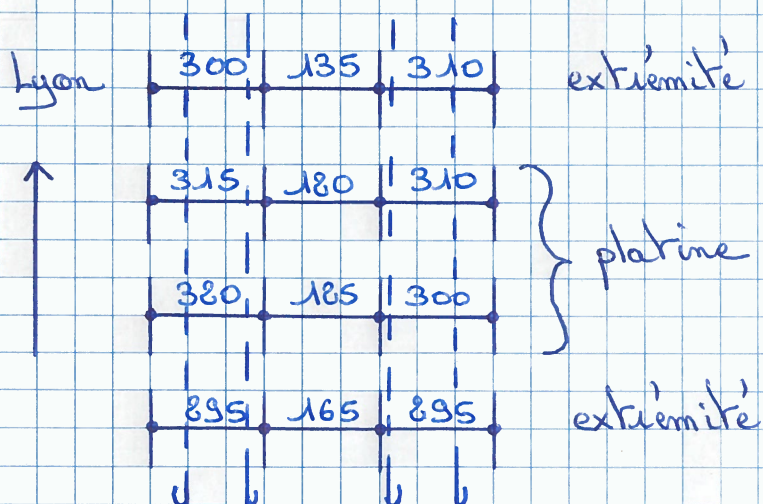

Dimensions en mm

: HA 14

: Tige ancrage

Observations :

Le schéma d'implantation des tiges d'ancrage sur le feuillage est à refaire. 3 tiges et non 5 (photos)

Mesure → l'ensemble est centré sur la cage de feuillage

DIA Centre Est,
BONIFACE Stéphane
TS PDD

Boniface

Signature

V. Molins

[Signature]