

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Suivant norme NFX46-032)

Numéro de dossier : SENAT_55400_LINGETTESPLOMB
Date du repérage : 10/07/2025

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... Paris Adresse : Palais du Luxembourg Commune : 75006 Paris	Donneur d'ordre : SENAT – Mme SALORD 15, rue de Vaugirard 75016 Paris Propriétaire : SENAT 15, rue de Vaugirard 75016 Paris

Information sur le bien	
Catégorie : Autres Surface : Usage : Autres Enseigne : SENAT	

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Samir MENAOUAR
N° de certificat de certification	TC21-0099 le 03/06/2021
Nom de l'organisme de certification	TECHNICERT
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	56174801
Date de validité :	31/12/2025

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par MENAOUAR Samir le 11/04/2025.	
--	---

Objectif de la mission :

Dans le cadre des mesures préfectorales d'urgence à la suite du signalement d'un cas de saturnisme ou d'un risque d'exposition au plomb concernant un enfant mineur, les nouvelles dispositions précisent l'obligation pour le propriétaire, en présence de revêtement dégradés contenant du plomb mis en évidence dans le diagnostic, de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition au plomb.

Le présent document permet d'identifier les échantillons de prélèvement nécessaires aux contrôles des traces de plomb sur les différentes surfaces du bien après travaux de mise en conformité.

1. Rappel des références réglementaires

Le contrôle mentionné aux Articles L.1334-3 et R.1334-8 du code de la santé publique est effectué par un opérateur agréé par le préfet et sur commande de ce dernier, après signalement de la fin des travaux par le propriétaire. Le syndicat de copropriétaires ou par l'exploitant du local d'hébergement, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'Article L.1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	SGS
Nom du contact	Moréna Rolland-Monnet
Coordonnées	7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry
Référence du rapport d'essai	EV23-31533.001
Date d'envoi des prélèvements	10/07/2025
Date de réception des résultats	21/07/2025

Liste des locaux visités


Petit Luxembourg Ouest

3. Méthodologie employée

Les prélèvements ont été réalisés selon l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, et la norme NFX 46-032 diagnostic plomb méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol.

4. Identification des prélèvements et résultats

Tableau des prélèvements (échantillons) :

Date du prélèvement	Identification prélèvement	Photos	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit
10/07/2025	Echantillon - 1		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 2		Goulotte	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 3		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 4		Menuiserie	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 5		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 6		Goulotte	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 7		Charpente	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 8		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 9		Goulotte	0,10 m2

Date du prélèvement	Identification prélèvement	Photos	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit
10/07/2025	Echantillon - 10		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 11		Goulotte	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 12		Toiture	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 13		Charpente	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 14		Charpente	0,10 m2
10/07/2025	Echantillon - 15		Charpente	0,10 m2

Date du prélèvement	Identification prélèvement	Photos	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit
10/07/2025	Echantillon - 16		Charpente	0,10 m2
11/07/2025	Echantillon - 17	Blanc	-	0,10 m2


Tableau des résultats :


Identification prélèvement	Date de prélèvement	Date d'analyse de l'échantillon	Concentration surfacique ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Commentaires
Echantillon - 1	11/07/2025	23/07/2025	4 488,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 2	11/07/2025	23/07/2025	61 560, 00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 3	11/07/2025	23/07/2025	18 528, 00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 4	11/07/2025	23/07/2025	80 640,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 5	11/07/2025	23/07/2025	44 480,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 6	11/07/2025	23/07/2025	1 540,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 7	11/07/2025	23/07/2025	<200 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 8	11/07/2025	23/07/2025	9 632,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 9	11/07/2025	23/07/2025	15 824,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 10	11/07/2025	23/07/2025	6 224,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 11	11/07/2025	23/07/2025	4 816,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 12	11/07/2025	23/07/2025	3 812,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 13	11/07/2025	23/07/2025	1 210,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 14	11/07/2025	23/07/2025	564,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 15	11/07/2025	23/07/2025	3 200,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 16	11/07/2025	23/07/2025	732,00 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 17- Blanc	11/04/2025	17/04/2025	<200 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$

Conclusion de la mission :

Il a été relevé des concentrations surfaciques supérieur à la valeur limite de référence de 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$

5. Annexes

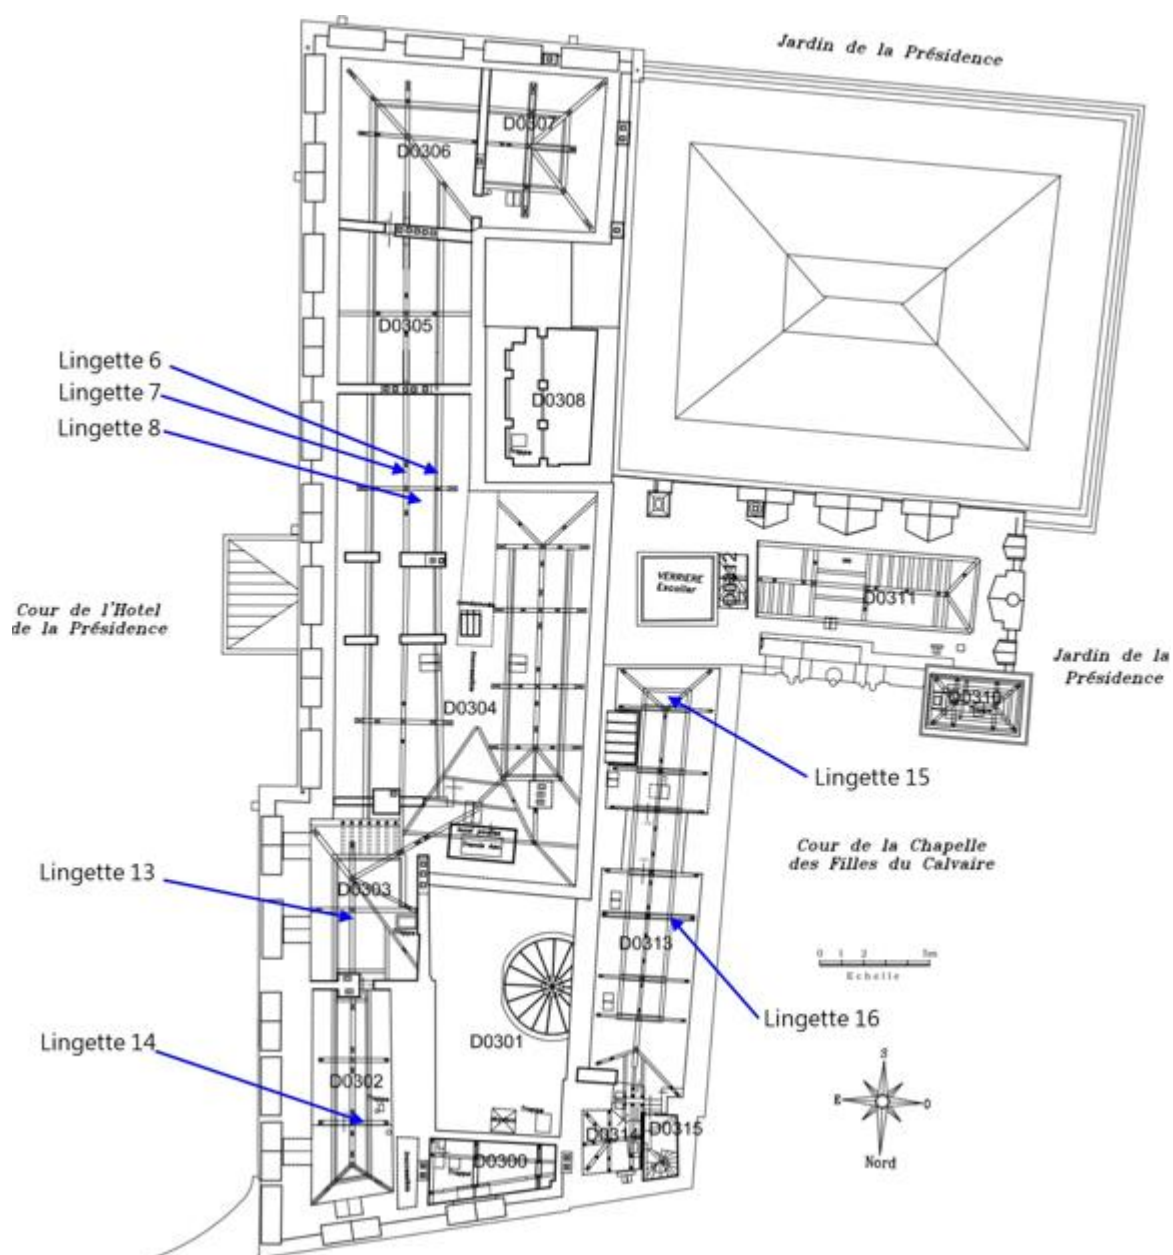

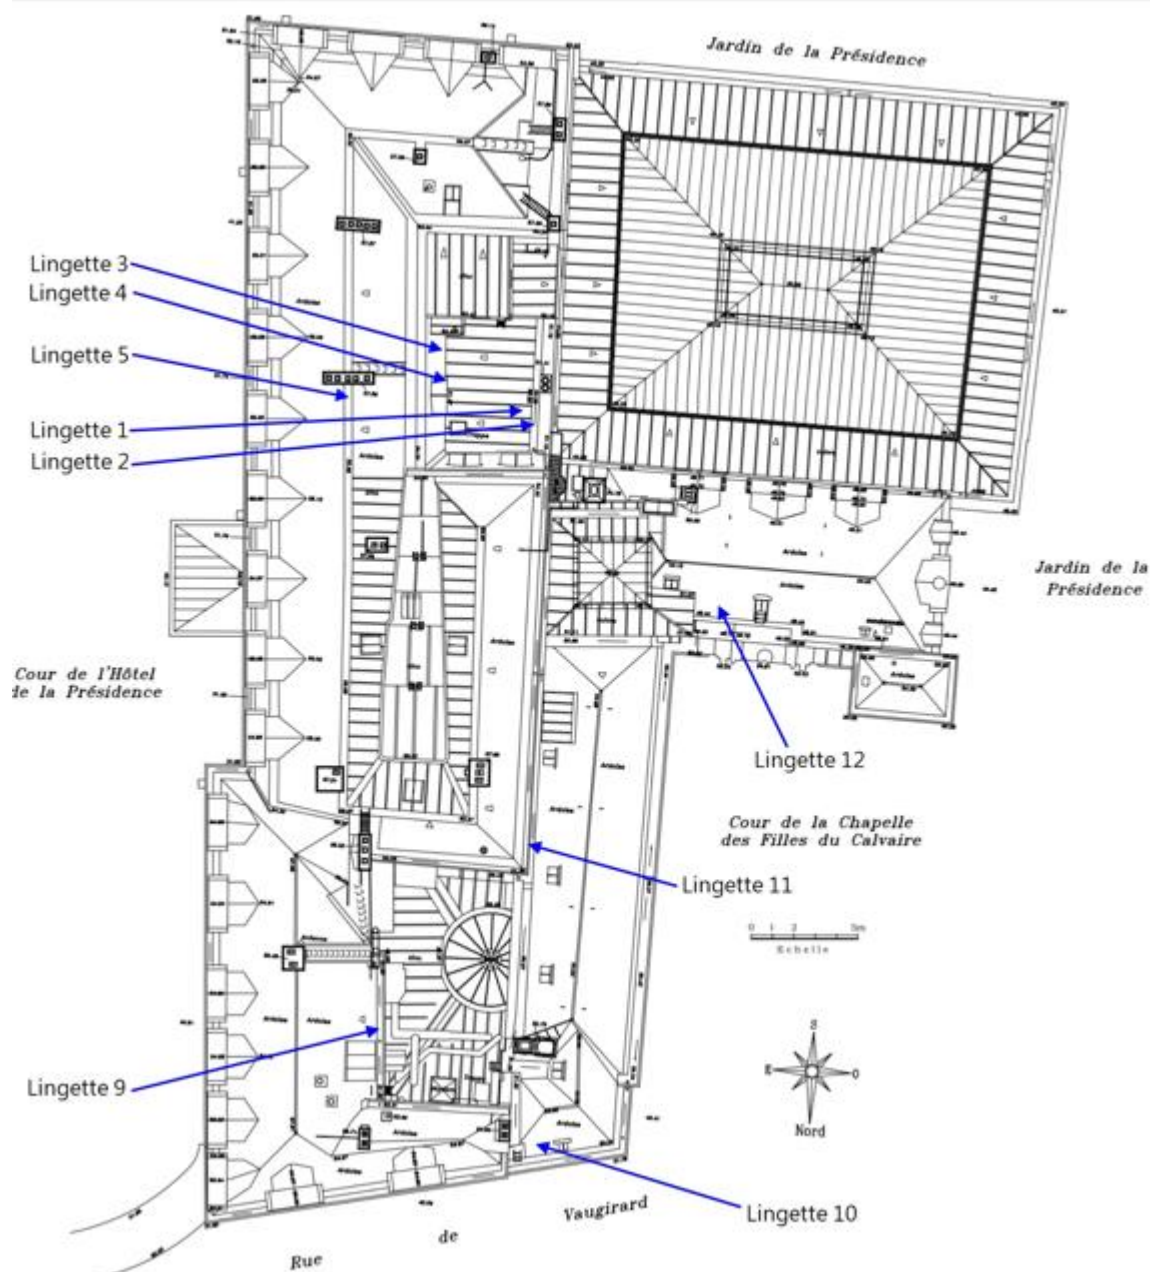

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025 Prélevé le 10/07/25
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 1 of 7

Références Labo : EV25-16934.001

Références Client : ECHANTILLON01

Description des éch : TOITURE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	448,80	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	4488,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.002

Références Client : ECHANTILLON02

Description des éch : GOULOTTE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	6156,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	61560,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.003

Références Client : ECHANTILLON03

Description des éch : TOITURE ARDOIRE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	1852,80	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	18528,00	µg/m²		1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - 21 Saint Guénal 7 rue Jean Monnet Courcouronnes 91031 Evry Cedex - 1 433 (2) 1 60 36 72 72 - www.sgs.fr

Membre du groupe SGS
Siège social : 25 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 2 876 579 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 050 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 050

SGS



Accréditation
N° 1-8448
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025 Prélevé le 10/07/25
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 2 of 7

Références Labo : EV25-16934.004

Références Client : ECHANTILLON04

Description des éch : MENUISERIE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	8064,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	80640,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.005

Références Client : ECHANTILLON05

Description des éch : TOITURE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	4448,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	44480,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.006

Références Client : ECHANTILLON06

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	154,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	1540,00	µg/m²		1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Saint Ouen 7 rue Jean Monnet, Courcouronnes 91091 Evry Cedex - t +33 (0)1 68 36 72 72 www.sgs.fr

Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 970 576 € - APE 7312Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 84 552 031 650
France



Accréditation
N° 1-8446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025

Prélevé le 10/07/25

Demandeur: JULIEN SALIVE

Nature: LINGETTE

Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 3 of 7

Références Labo : EV25-16934.007

Références Client : ECHANTILLON07

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	<20,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	<200,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.008

Références Client : ECHANTILLON08

Description des éch : TOITURE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	963,20	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	9632,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.009

Références Client : ECHANTILLON09

Description des éch : GOULOTTE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	1582,40	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	15824,00	µg/m²		1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 - www.sgsfrance.fr

Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 976 579 € - APE 7013Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
(2004447)



Accréditation
N° 1-8446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

Prélevé le 10/07/25

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 4 of 7

Références Labo : EV25-16934.010

Références Client : ECHANTILLON10

Description des éch : TOITURE ARDOISE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	622,40	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACTIQUE	22/07/2025	6224,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.011

Références Client : ECHANTILLON11

Description des éch : GOULOTTE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	481,60	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACTIQUE	22/07/2025	4816,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.012

Références Client : ECHANTILLON12

Description des éch : TOITURE ARDOISE

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	381,20	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACTIQUE	22/07/2025	3812,00	µg/m²		1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 21 Saint Guisault 7 rue Jean Monnet Courcouronnes 91001 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 www.sgs.com

Membre du groupe SGS
Siège social : 29 Avenue André Bland 64111 ARCUEIL COCQ - S.A.S. au capital de 5 676 570 € - APE 7310Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 01 552 031 650 (France)



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025 Prélevé le 10/07/25
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 5 of 7

Références Labo : EV25-16934.013

Références Client : ECHANTILLON13

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	121,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	1210,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.014

Références Client : ECHANTILLON14

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	56,40	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	564,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.015

Références Client : ECHANTILLON15

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

	Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)	22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)	22/07/2025	320,00	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE	22/07/2025	3200,00	µg/m²		1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 23 Saint Guénault 7 rue Jean Monnet Courcouronnes 91031 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 36 72 72 www.sgs.com

Membre du groupe SGS
Siège social : 28 Avenue André Béraud 94111 AULNAY-CEDEX - S.A.S. au capital de 3 679 679 € - APE 7310Z - SIREN 552 031 656 - N° TVA Intracommunautaire : FR 61 552 031 656 (personne)



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025 Prélevé le 10/07/25
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil. - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 6 of 7

Références Labo : EV25-16934.016

Références Client : ECHANTILLON16

Description des éch : POUTRE BOIS

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032					
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)		22/07/2025	0,10	m²		
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)		22/07/2025	73,20	µg/support		
(Ev) PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE		22/07/2025	732,00	µg/m²		1 000

Références Labo : EV25-16934.017

Références Client : ECHANTILLON17 BLANC

Description des éch : BLANC

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commence	Résultats	Unités	Min	Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032					
(Ev*) PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)		22/07/2025	<20,00	µg/support		

LEA BRUGEL
CHARGÉE D'AFFAIRES
(signature électronique)



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : SENAT 55400 AF 00942525

Reçu EVRY, le 21/07/2025 Prélevé le 10/07/25
Demandeur: JULIEN SALIVE
Nature: LINGETTE
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 23 - juil - 25

RAPPORT D'ESSAI
EV25-16934

Page 7 of 7

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr). L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

(Ev*) : Essai réalisé à SGS France EIHT (I&E) à Evry - COFRAC N° 1-6446

(Ev) : Essai réalisé à SGS France EIHT (I&E) à Evry

(P) : Paramètre physico chimique réalisé lors du prélèvement

En cas d'incident conduisant à rendre un ou plusieurs résultats non couverts par l'accréditation COFRAC, ceux-ci ne sont par conséquent, ni présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. Dans ce cas, la transmission à un tiers ou l'affichage de ces résultats est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 7 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles.

Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (I&E) - 3 Saint-Gobain 7 rue Jean Monnet Courcouronnes 91021 Evry Cedex - t +33 (0)1 69 38 72 72 www.sgs.com

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ANCIENLY CROIX - S.A.S. au capital de 3 676 576 € - APE 7010Z - SIREN 552 021 635 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 021 635
Membre du groupe SGS
MCM-17