


« Recollement » réseau

- Présence de 3 réseaux traversants :
 1. Réseaux de Basse Tension et Eau Potable sont dans la même tranchée à une profondeur modérée : Vigilance
 2. Réseau de Chauffage sous la surface du niveau le plus bas du projet : ne devrait pas être rencontré lors du chantier
 3. Arrosage (eau de forage) : non connaissance du tracé mais impact modéré car réseau abandonné

Réseau basse tension

1063 BT PEHD


1090 BT PEHD

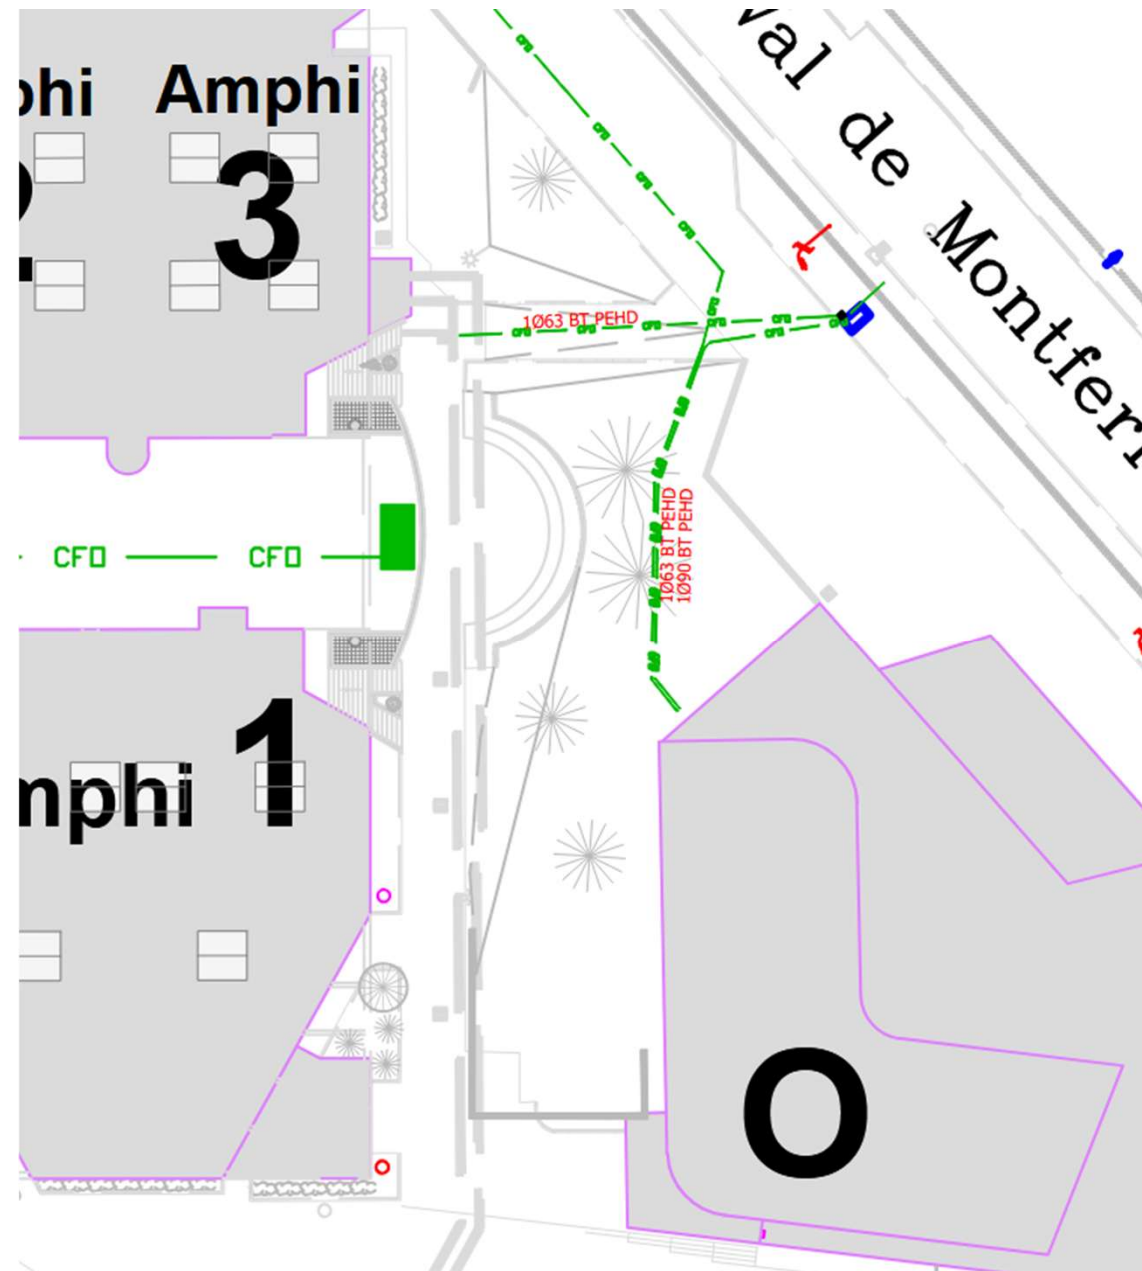


Alimentation
eau potable

1063 AEP
EPHD


Présence d'un grillage
avertisseur rouge à la
surface à ce niveau

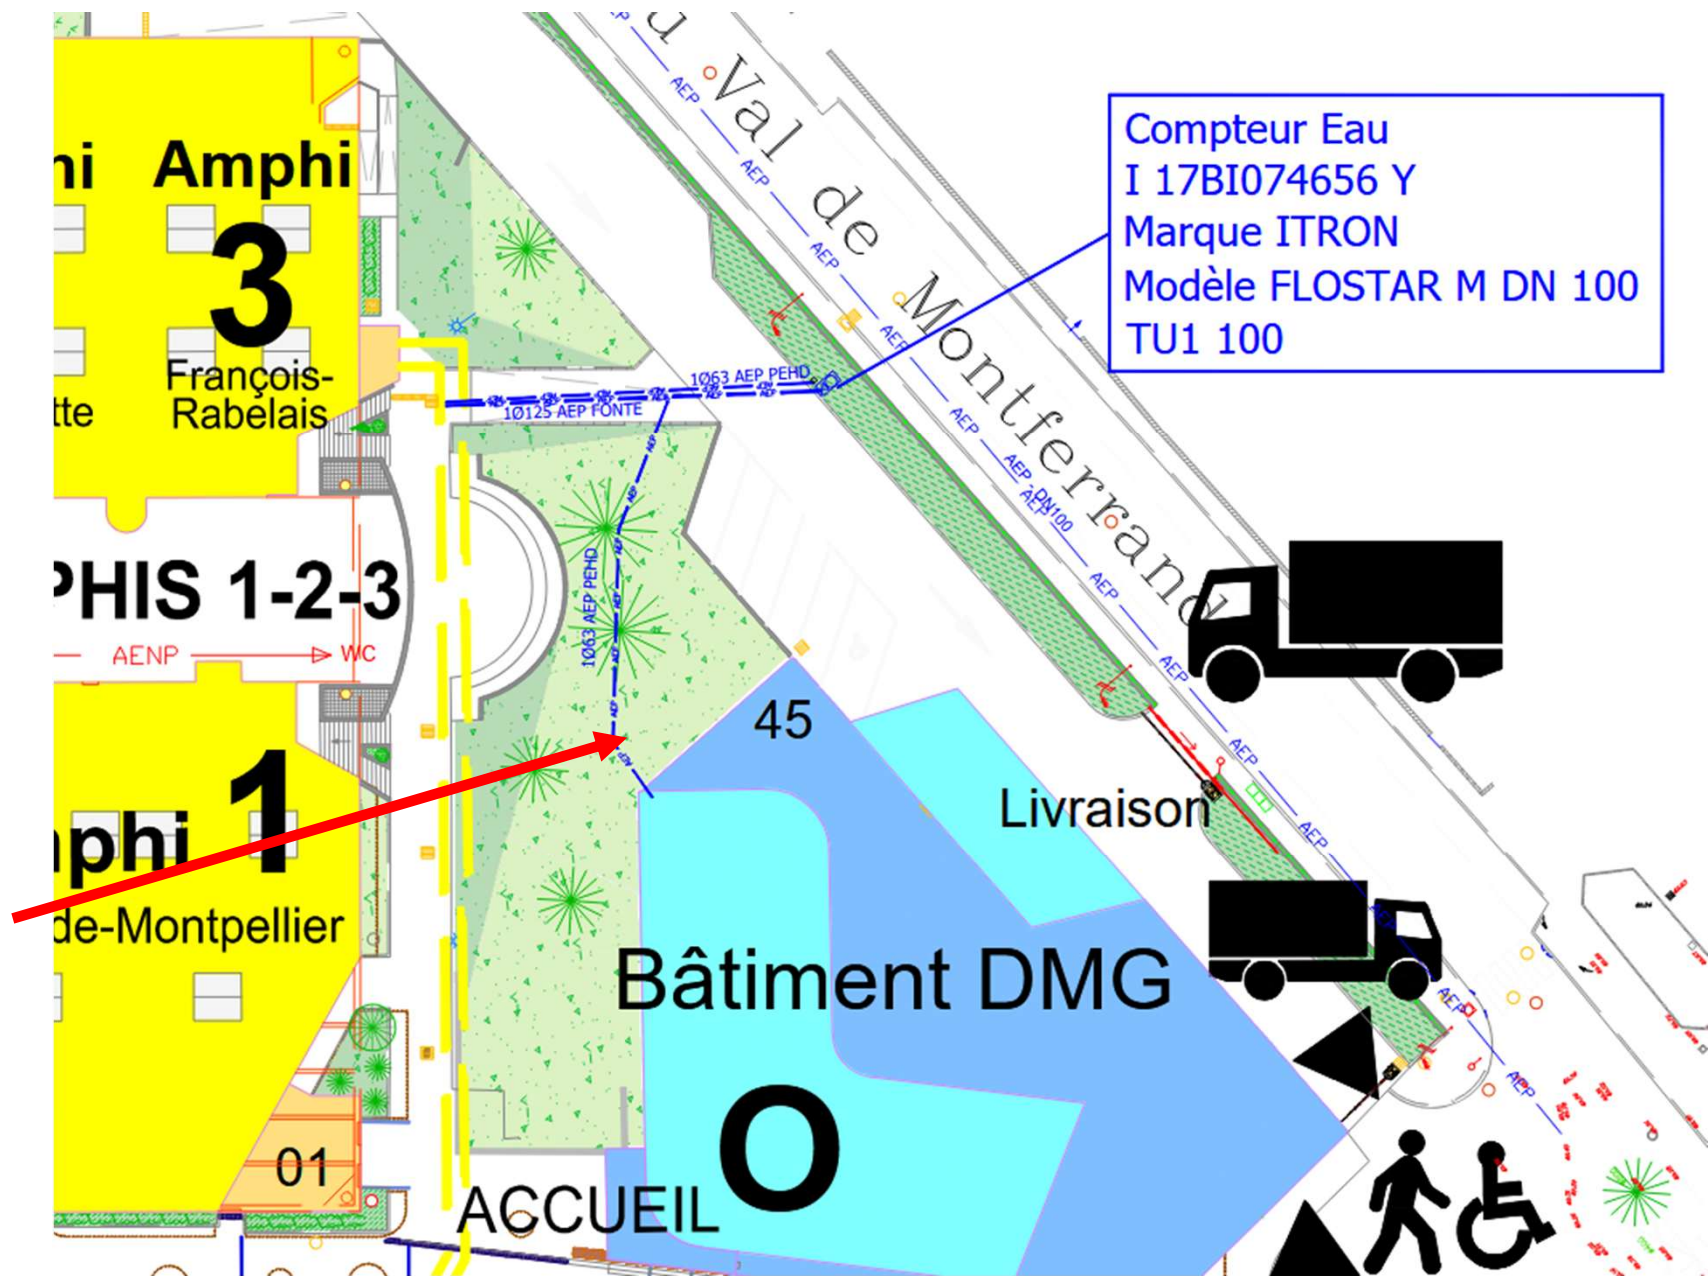

Réseau
chauffage

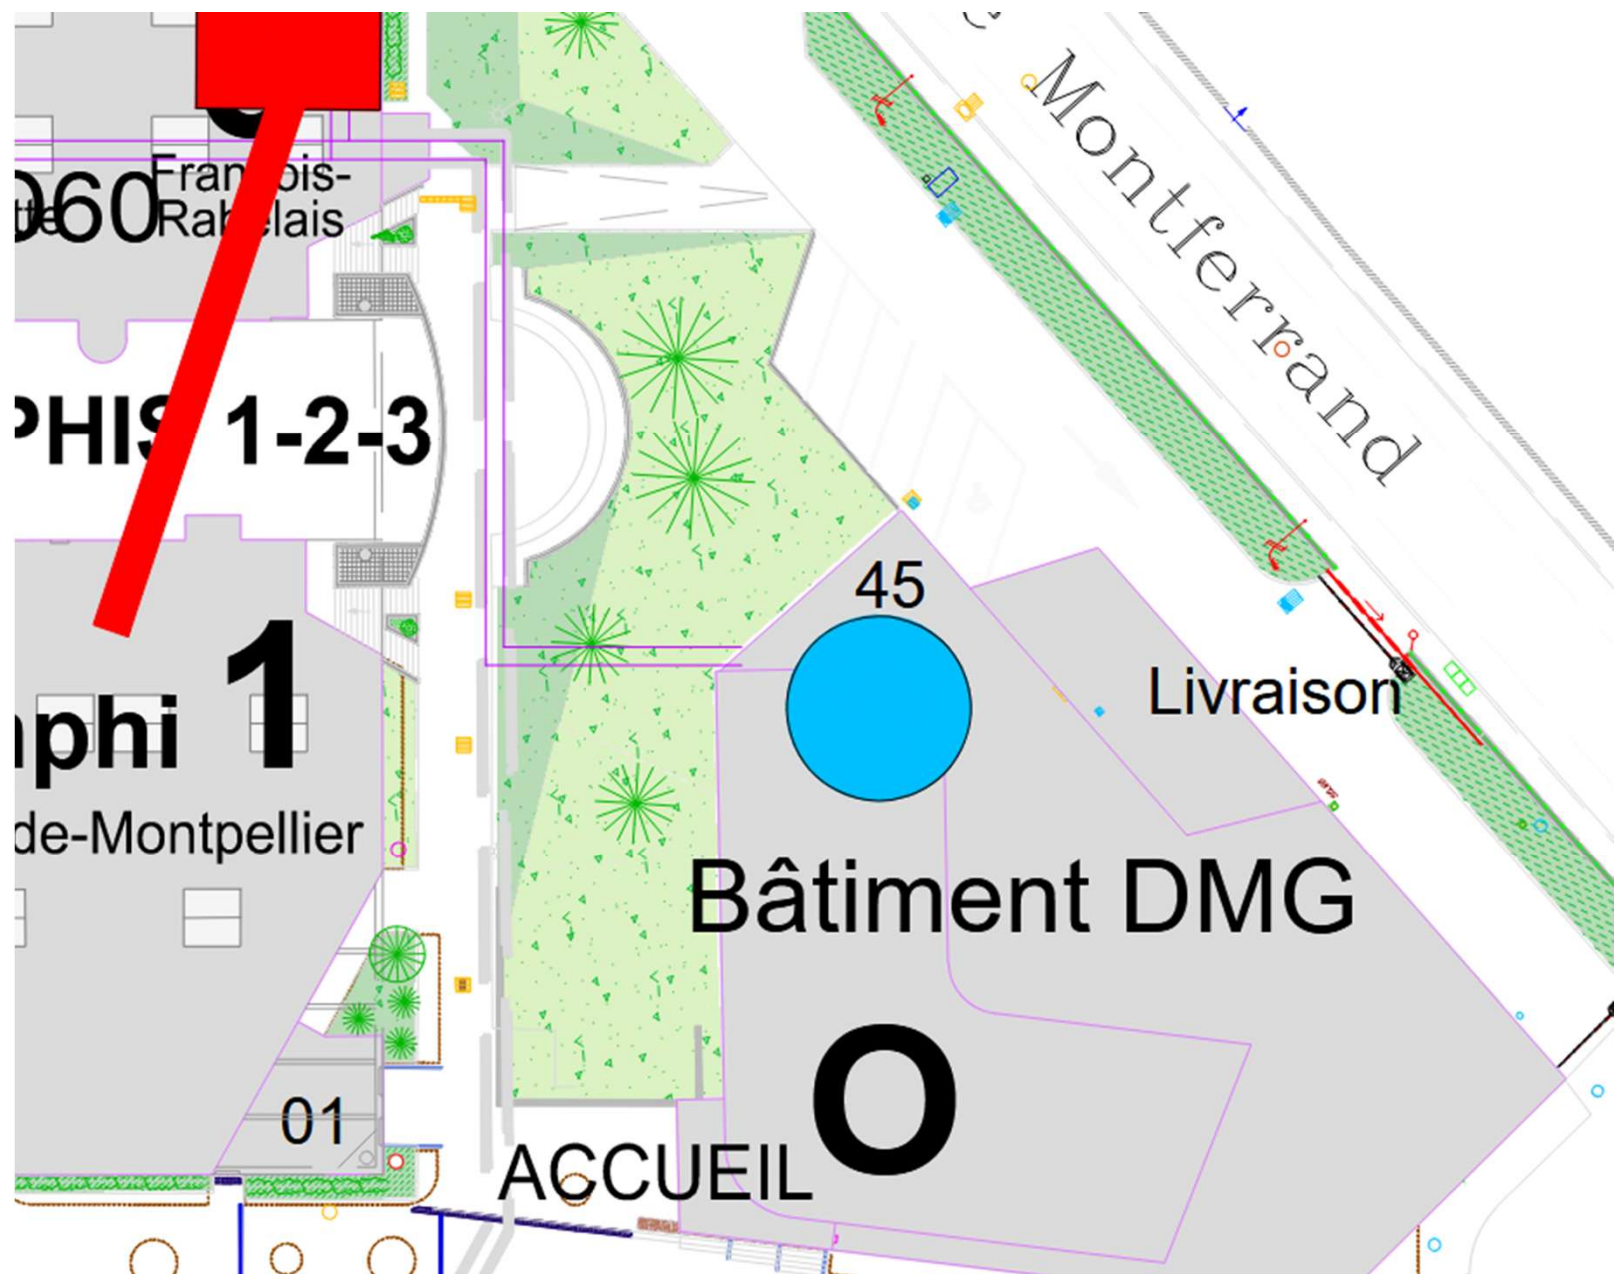

Galleries techniques

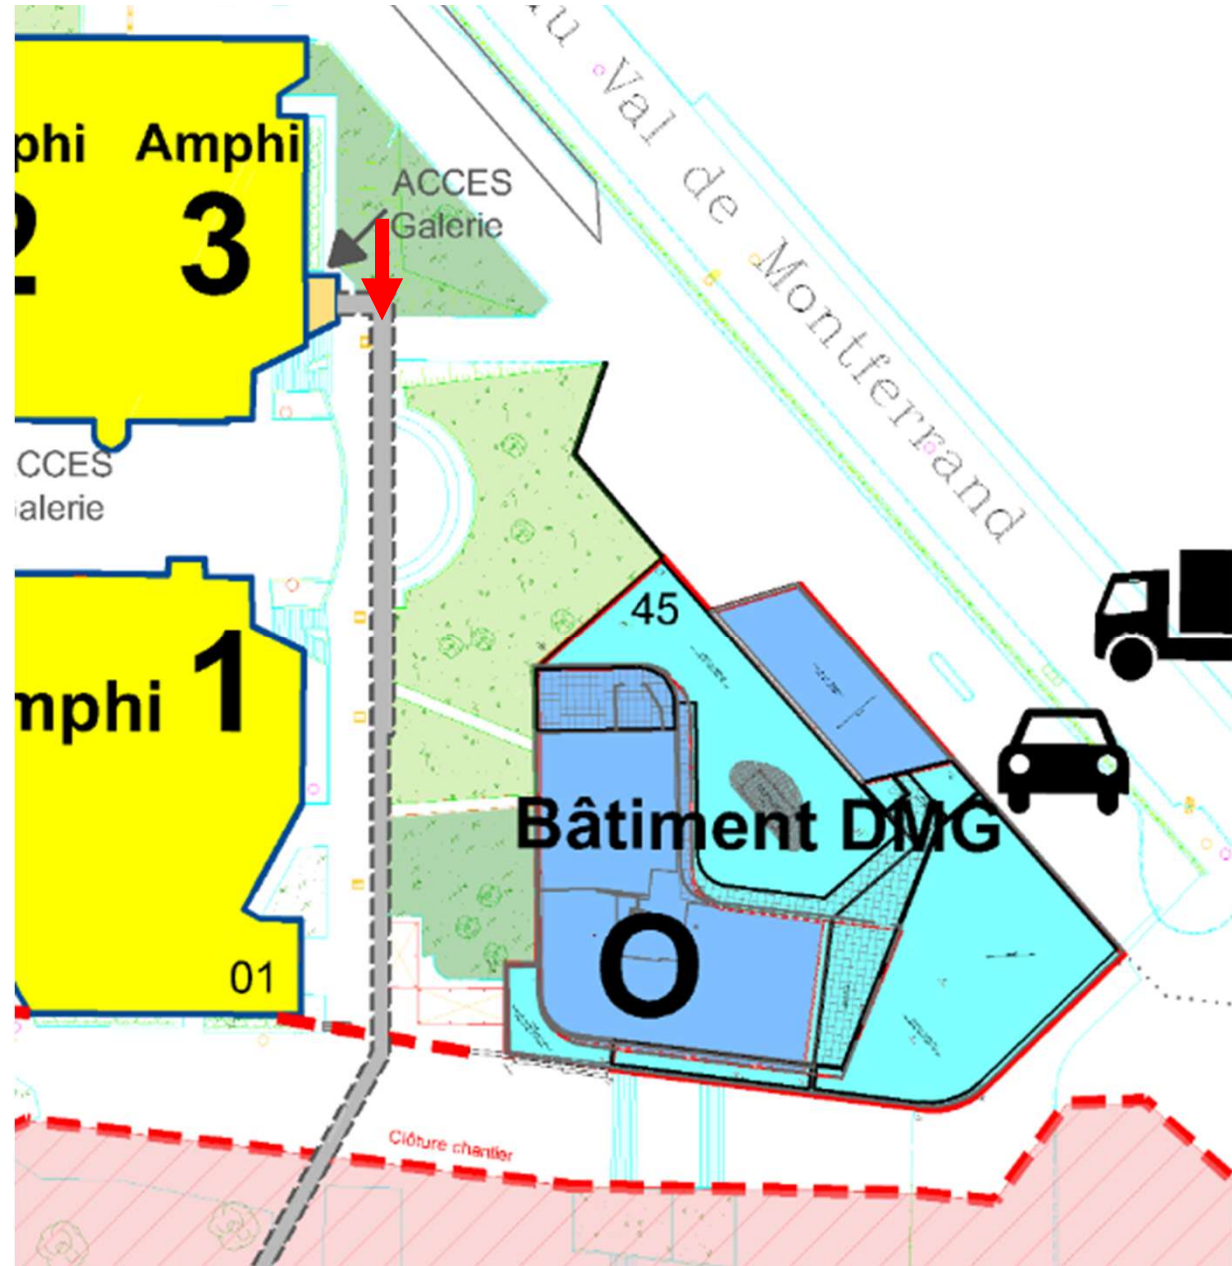

Passage du réseau chauffage et arrosage (eau de forage) depuis la GTEC.



Ecoulement des eaux de pluie.

