


Nature d'activité	Débit ou volume d'eau minimum utilisable en 1 heure (en m3)	Durée de référence d'un sinistre (en heures)	Besoins en volume d'eau total (en m3)	Nombre de PEI utilisées simultanément	Distance maximale du premier PEI de chaque entre de parcs*	Distance maximale entre les deux PEI*
Zone artisanale	60	2	120	2	100m	200m
Zone commerciale	60	2	120	2	100m	200m
Zone industrielle	180	2	360	2	100m	200m

*	<u>Distance :</u> - elle est mesurée par les voies carrossables et accessibles aux engins de lutte contre l'incendie - elle est de 50 mètres si une colonne sèche est réglementairement requise
---	---

Schéma de principe

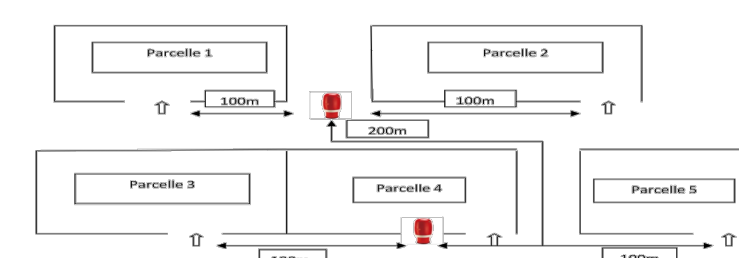


Légende :



PEI (Existant)



PEI à Créer



Réerves Souples (existantes)

Zone d'Aménagement Concerté
La Veuve (51 520)
Marne (51)

Construction d'un réservoir de stockage & local surpresseur (Génie Civil & Equipements)

Restructuration & adaptation des réseaux d'amenée & de distribution AEP / DECI

Dossier de Consultation des Entreprises

Défense Extérieur Contre l'Incendie (DECI)

Maîtrise d'Ouvrage : Chambre de Commerce et d'Industrie Marne Ardennes



Maîtrise d'Oeuvre : Chambre de Commerce et d'Industrie Marne Ardennes



Aménagement

Etudes & Travaux

Site de Reims

12 rue André Huet - C:

Phase :	COM	
Echelle :	1/1000 ^{ème}	
Echelle :	1:1	Unités : mètre
Format :	Utilisateur 5 (1050.00 x 594.00 mm)	

Systeme de projection :

Ellipsoïde : IAG-GRS80
Système géodésique : RGF93 (v2b) CC 49

Date	Indice	Modifications	Dessiné	Validé	Approuvé
18/06/2026	00	Création du document	EP	EG	EL
Fichier	C:\coursier_gubairici\Region Grand Est\CCI Marie Ardenne - Aménagement - AménagementETUDES ET TRAVAUX\ZAC - La Vaivre (1 & 2)_WorkBook - Urbanisme - aménagement - CCI Marie Ardenne - 2025-2026				

C:\Users\guiborat\CCI Région Grand Est\CCI Marne Ardennes - Aménagement - Aménagement\ETUDES ET TRAVAUX\ZAC - La Veuve (1 & 2)\Zac - Work
(F) YPlan réseau - surmesureur.dwg