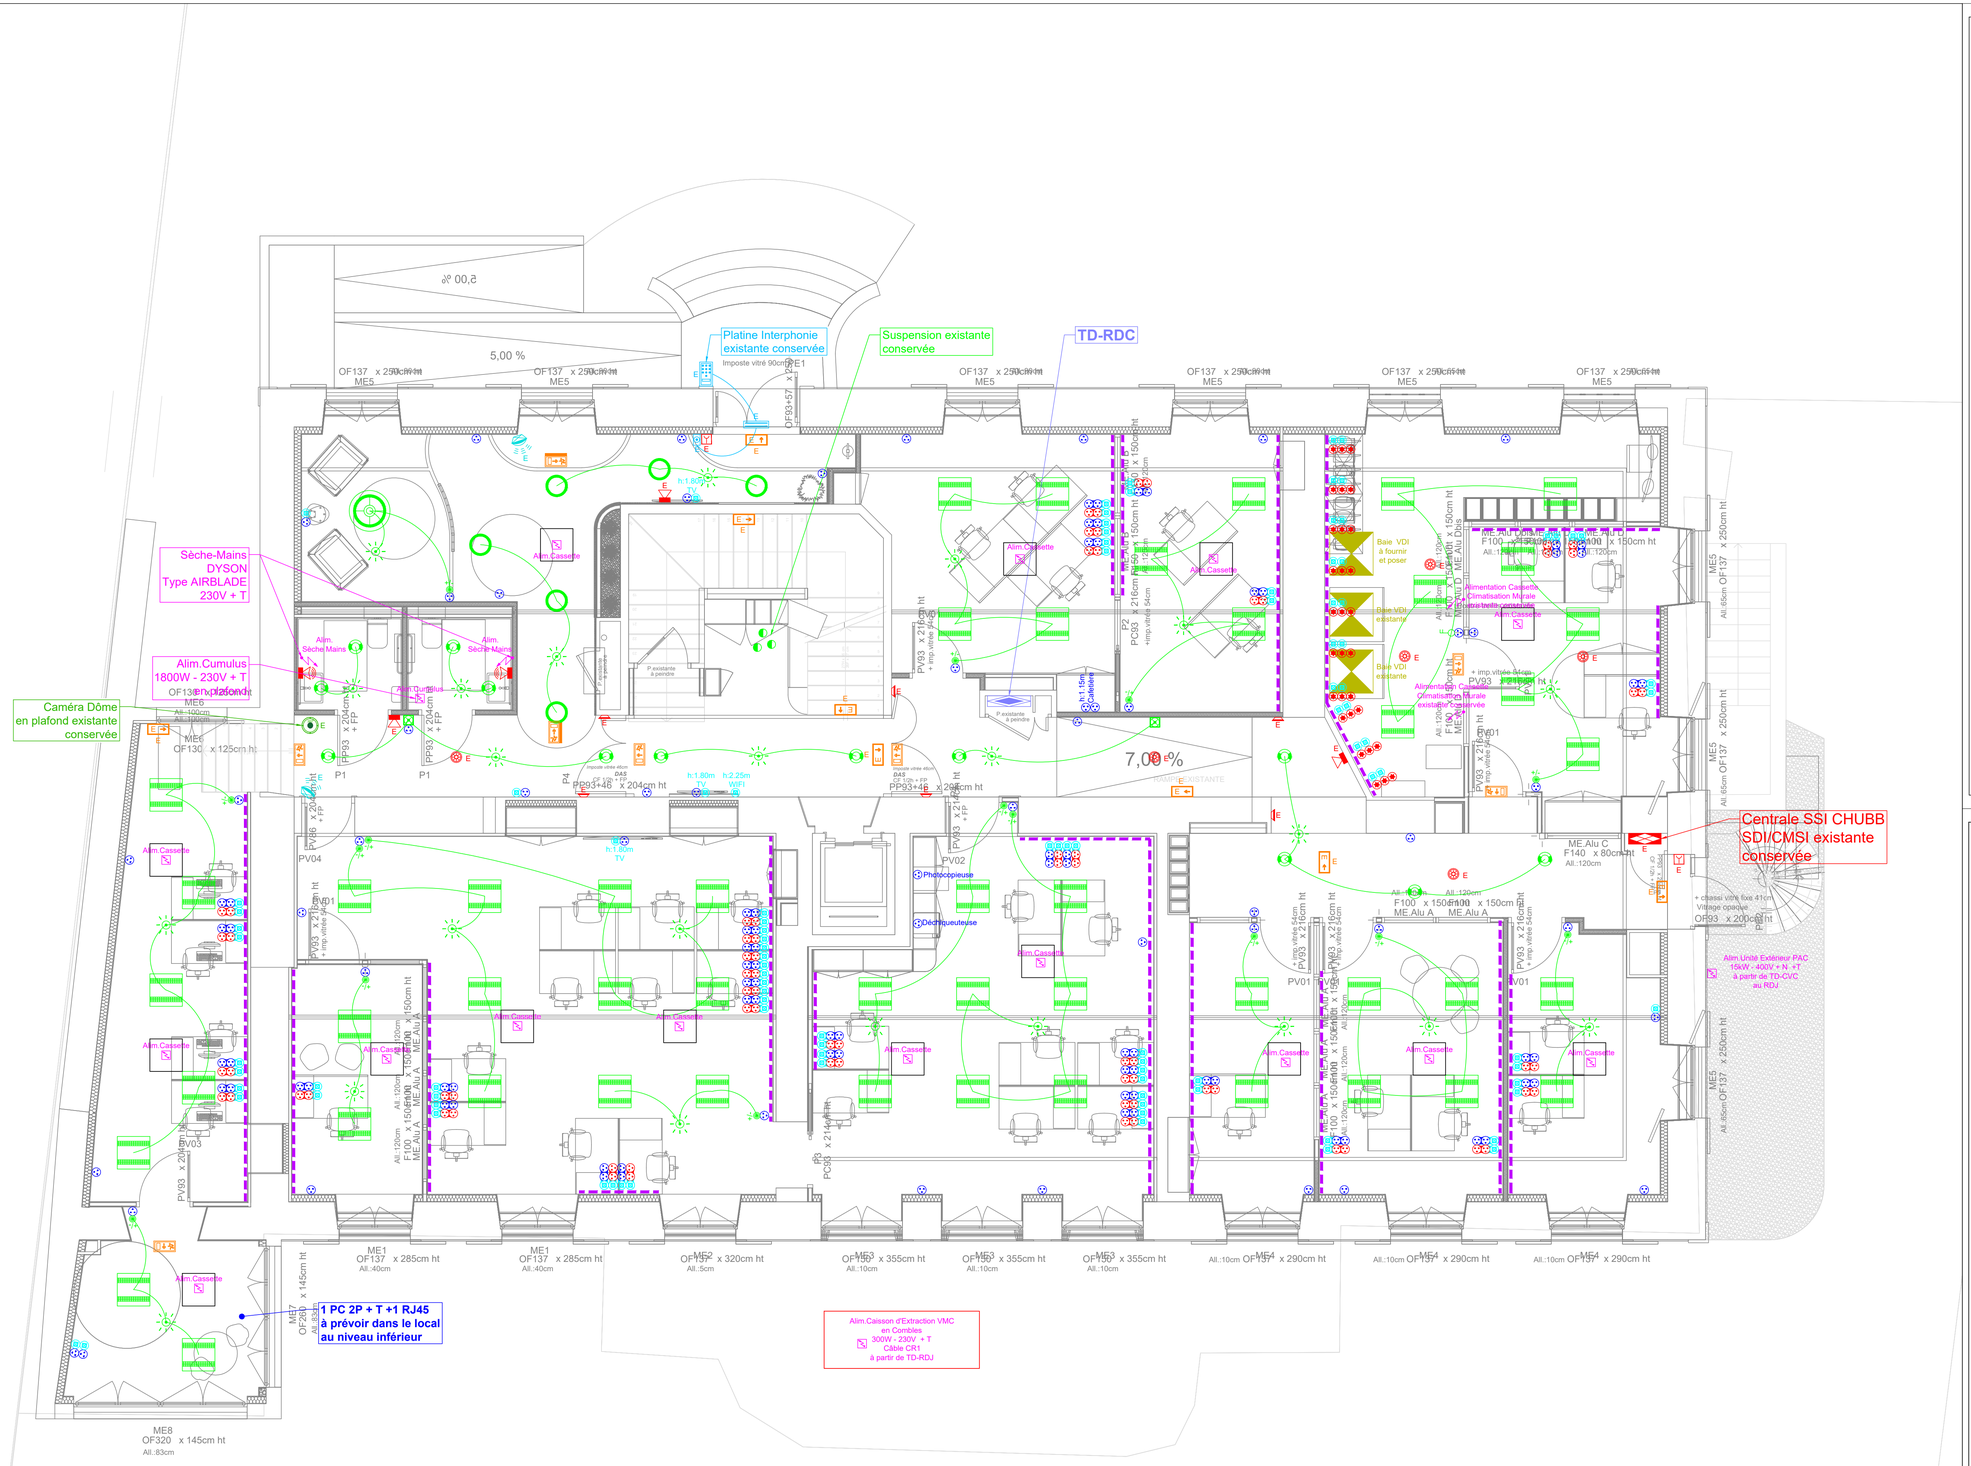

- APPAREILLAGES -

Interrupteur double allumage encastré Hauteur = 1,10m du sol fini	
Bouton poussoir DALI encastré couplé avec détecteur Hauteur = 1,10m du sol fini	
Détecteur de mouvement encastré en plafond 360° PD3N-1C-FP marque BEG ou équivalent	
Prise de courant encastrée 2P+T 16A/230V sur réseau normal Hauteur = 0,30m du sol fini	
Prise de courant encastrée avec détrompeur 2P+T 16A/230V sur réseau spécifique Hauteur = 0,30m du sol fini	
Prise RJ45 encastrée catégorie 6A Hauteur = 0,30m du sol fini	
Bloc prise poste de travail informatique équipé de : - 2 PC 2P+T 16A/230V (réseau normal) - 2 PC 2P+T 16A/230V détrompées (réseau spécifique) - 2 RJ45 catégorie 6A sur goulotte PVC 3 compartiments	
Prise de courant 2P+T 16A/230V ONDULÉE avec détrompeur sur goulotte PVC 3 compartiments	
Alimentation spécifique *câble en attente, 3m de mou*	
Alimentation spécifique *attente dans boite de dérivation*	
Goulotte PVC	
Eclairage d'évacuation type décoratif Hauteur = 2,20m du sol fini	
Diffuseur sonore et lumineux Hauteur = 2,30m du sol fini	
Tableau de Synthèse SSI Hauteur = 1,10m	

- APPAREILLAGES EXISTANTS -

Bouton poussoir de sortie existant Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini	
Ventouse existante	
Platine de rue à défilement existante Hauteur à l'axe = 1,10m du sol fini	
Baie informatique existante	
Armoire électrique existante	
Centrale incendie existante	
Déclencheur manuel rouge existant conservé Hauteur = 1,10m du sol fini	
Détecteur autonome de fumées DAAF existant	
Diffuseur sonore existant conservé Hauteur = 2,30m du sol fini	
Ventouse électro-magnétique existante conservée	
Eclairage d'évacuation type standard existant Hauteur = 2,20m du sol fini	
Détecteur Alarme Intrusion existante	
Caméra vidéo surveillance intérieure plafond dôme	

- LUMINAIRES -

Type 1: Downlight encastré ARKOS LIGHT LED Type STRAM MINI 2 3000K W7, avec collerette, 7W, 1050lm, IP43, IK07, électronique appareillage intégré	
Type 2: Spot encastré ARKOS LIGHT LED Type DOT Fix IP54, 8W, 950lm, Classe II, électronique appareillage intégré	
Type 3: Luminaire encastré LED 600X600, 23W, SYLVANIA Type OPTIX RECESSED 600x600 2L ISO 3000K ALU, 2900lm, Classe I, 850°C, IRC=80, SDCM 3, GR0, 3000°K, IP20, IK07, cotique aluminium	
Type 4: Applique LED BEGA Type 24596, DALI, 3000K, 1038lm, éclairage direct/indirect très intensif, IP64 IK10	
Type 5: Suspension LITED Type HYPERION HYP600-002,76W, 6985lm IP20	
Type 6: Luminaire plafonnier LED LUMENXL Type LARIOS 3-Step dimmable, Ø40cm, noir 24W, 2700K	

Adresse du projet
5 rue Louis Barthou
64000 PAU

Réhabilitation du RDC du Bâtiment " LA VILLA" CAF 64

Désignation

LOT N°9 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Maitre d'Oeuvre
M&M Architectes
3, rue de Buros 64160 MORLAAS
Tél: 05.59.27.35.07
email: contact@mmarchi.fr

Maitre d'Oeuvre
SETES
14 av. des Tilleus
65000 TARBES
tél: 05.62.34.25.54
E.mail: secretariat.setes@setes.fr

Maitre d'Ouvrage
Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Atlantiques
10 Avenue Maréchal Foch
64100 BAYONNE

modifications			date:
ind.	date:	modifications	Mardi 30 Juin 2026
			affaire n° :
			échelle : 1/50

PHASE : DCE

EG01