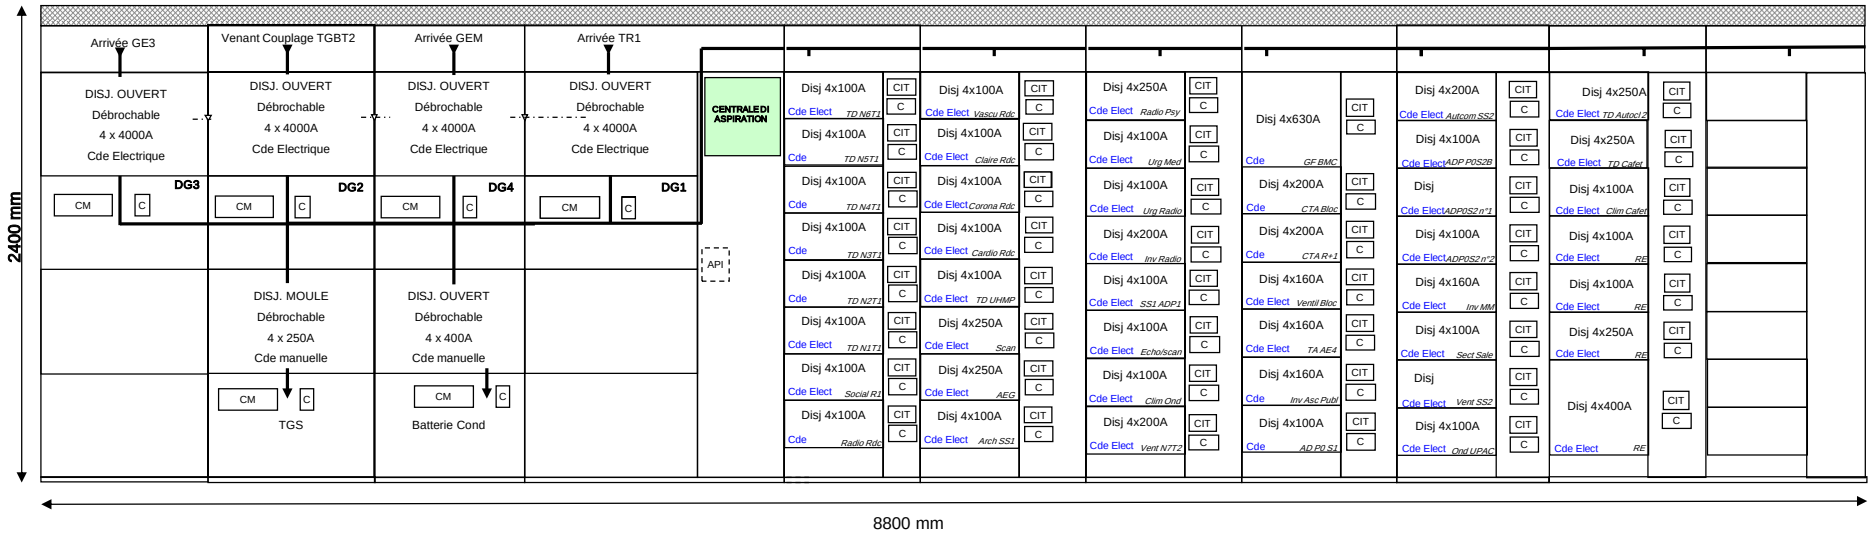


**Raccordement par l'arrièrere**
**Arrivée des câbles par le haut**

**LEGENDE :**

DI : Centrale détection par aspiration

CIT : Module de com

API : Automate Prémium Schneider

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tableau type : IS 333 Forme 4b

Tension de service: 410V 50Hz

ICC présumé: 100 kA

HOPITAL PONTOISE

BATIMENT BMC

TGBT 1