SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tableau type : IS 333 Forme 4b

Tension de 410V 50Hz

ICC présumé: 100 kA

HOPITAL PONTOISE

BATIMENT BMC

TGBT 3

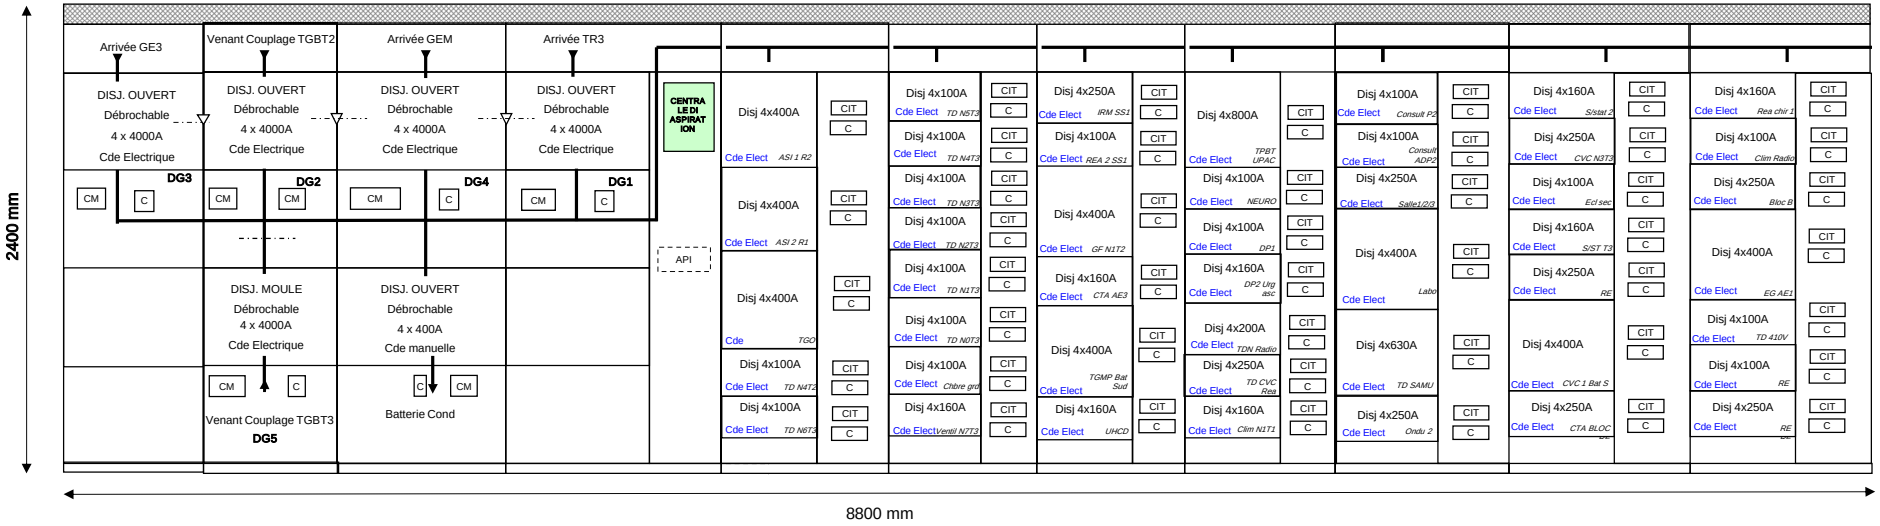

Raccordement par l'arrièrere
Arrivée des câbles par le haut

LEGENDE :

CI : Centrale détection par aspiration

CIT : Module de com

API : Automate Prémium Schneider